


## 「設計水圧の決定について(依頼)」の電子メールでの取扱いについて

「設計水圧の決定について(依頼)」の電子メールによる受付を開始します。  
 書面提出、電子メールによる依頼のいずれに対しても電子メールのみの回答とします。  
 依頼書の様式は共通でメールアドレスの項目を追加しています。(別紙参照)  
 ※新様式は水道局ホームページにも掲載しています。  
 開始年月日: 令和2年10月1日受付分から

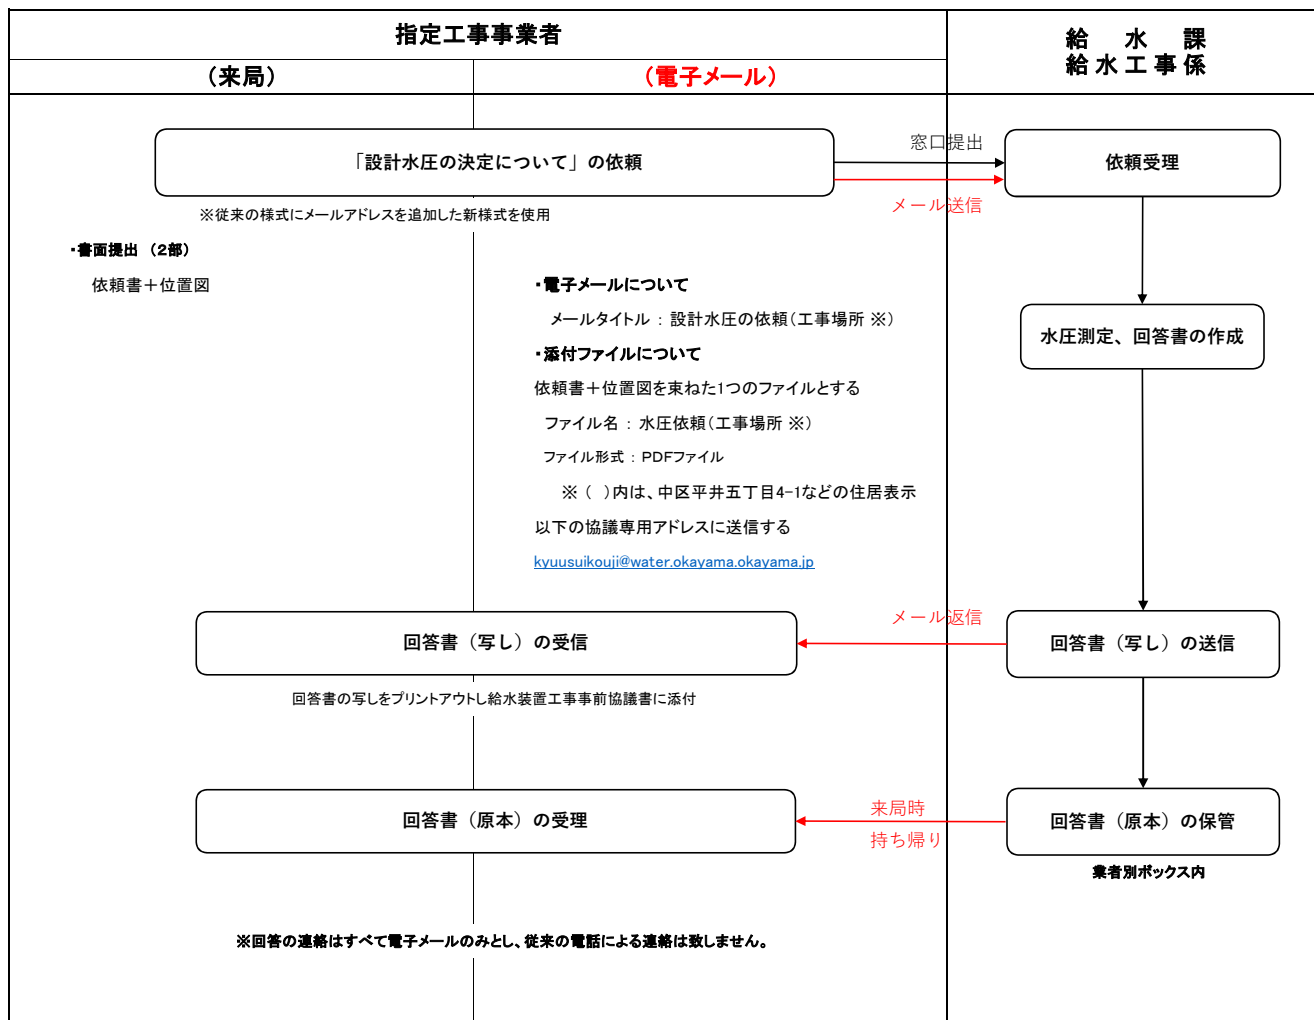

第 号  
年 月 日

岡山市水道事業管理者 様

申請者

住 所

氏 名

連絡先 TEL

申請代理人

住 所

氏 名

連絡先 TEL

E-mail:

設計水圧の決定について（依頼）

下記の工事場所において給水を予定しています。つきましては、給水装置の設計を行うため配水管の設計水圧の決定をお願いします。

記

- 1 工 事 場 所 \_\_\_\_\_
- 2 分 岐 する 配 水 管 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3 予 定 給 水 方 式 (ア) 直 結 式 直 圧 式 ・ 3 階 直 圧 ・ 増 圧 式  
(イ) 受 水 槽 式  
(ウ) 併 用 式 直 圧 式 ・ 増 圧 式 ・ 受 水 槽 式
- 4 添 付 書 類 位置図
- 5 そ の 他 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_