令 和 3 年 度

水 質 試 験 年 報

第 62 集

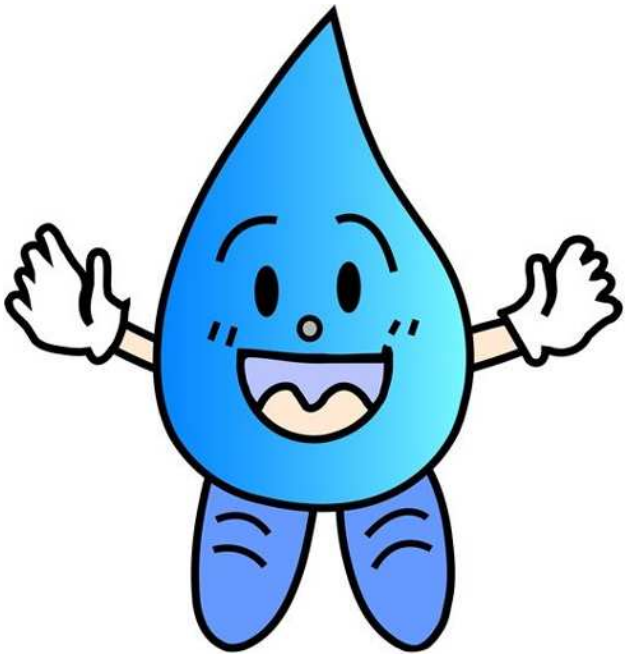

岡 山 市 水 道 局

はじめに

岡山市の水道水は、市の中心を流れる旭川、東部を流れる吉井川を主な水源としています。市内には９ヶ所の浄水場があるほか、吉井川を水源とする岡山県広域水道企業団、県の西部を流れる高梁川を水源とする岡山県南部水道企業団から受水しています。

水質試験所では、平成 16 年度から水質検査計画を策定し、計画に基づいた水質検査を実施しています。

令和３年度も、水源の状況及び平成 29～31（令和元年）年度の３年間の水質検査結果を考慮した「令和 3 年度　水質検査計画」を策定しました。

この計画に基づいて水質検査を実施した結果、令和３年度における浄水及び給水栓は、すべて水質基準に適合していました。

岡山市では、水質検査結果の信頼性を確保するため、平成 19 年度に水道 GLP の認定を取得しました。また、平成 21 年度には、岡山県広域水道企業団、倉敷市水道局と「水質検査機器の相互利用に関する協定」を締結し、機器の故障時にも水質検査が迅速に行えるような体制を整えています。

今後も、水質検査精度の向上を図り、お客様に安心して水道水をご利用していただけるよう努力してまいります。

目　　次

Ⅰ　令和３年度　　水質検査計画……1

Ⅱ　水質試験の概要
1　水質基準項目等について……14
2　水質検査(測定)方法及び成績表示方法……22
3　水道施設及び主要配管図……30

Ⅲ　定期水質試験(検査)成績
1　浄水(給水栓水等)　定期水質試験(検査)……32
2　浄水場処理工程　定期水質試験(検査)……90
3　農薬類検査結果……142
4　毎日検査(残留塩素測定データ)……200
5　水質監視局測定データ……202

Ⅳ　その他の水質試験成績
1　クリプトスポリジウム等試験……208
2　トリハロメタン生成能試験……209
3　ダイオキシン類測定結果……212
4　三野浄水場水質測定データ……213
5　旭東浄水場水質測定データ……214
6　川口浄水場水質測定データ……214
7　UV 施設試験結果……215
8　曝気処理成績……216
9　原水生物試験……218
10　旭川生物の経年変化……224
11　放射能試験……227
12　旭川上流域水質調査結果……228
13　その他の河川調査……230
14　浄水場発生ケーキ溶出試験……231
15　水質に関する問い合わせによる給水栓水検査……232
16　漏水調査試験……249
17　新設配水管通水試験……251
18　高野尻最終処分場放流水　排水試験……253
19　保育園等測定結果(残留塩素測定成績)……256

Ⅴ　工業用水道水質試験成績
1　工業用水道定期水質試験……262
2　工業用水道水質測定データ……263
3　工業用水道生物試験……264

付記
1　原水の水質経月変化(10 年間)……266
2　水質に関する問い合わせ事例……274
3　おいしい水道水について……275
4　岡山市水道局機構及び水質試験所事務分担……276

Ⅰ　令和3年度　水質検査計画

水質試験所

岡山市水道局

水質検査計画について

お客様が、安全な水を安心して使用し、また飲んでいただけるよう水道水が備えなければならない要件として水質基準が定められています。この水質基準を満たしているかどうかを確認するための水質検査は定期的に実施しなければなりません。

岡山市水道局では、水質検査の適正化を図るとともにその透明性を確保するために、検査地点、検査項目、検査頻度等を定めた「令和3年度水質検査計画」を策定し、ホームページで公表します。

1 基本方針

検査地点 ： 浄水場などの系統を代表する給水栓、浄水池及び水源とします。

検査項目 ： 水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

検査頻度 ： 水源の状況及び過去3年間の検査結果を考慮して定めます。

2 水道事業の概要

(1) 給水状況

表1 岡山市水道局の給水状況（令和元年度）

事業体の名称	岡山市水道局
給水区域	岡山市全域 （但し、建部・瀬戸地区の一部を除く） 750.24 km^2
給水人口（令和元年度末現在）	706,892 人
1 日最大給水量	264,190 m^3 （8 月 1 日）
1 日平均給水量	242,781 m^3
普及率	99.8%

(2) 浄水施設の概要及び受水状況

岡山市水道局の水道水は、井戸水、旭川の表流水及び伏流水、吉井川の伏流水を水源としています。また、岡山市東部の地域は吉井川の表流水を水源とする岡山県広域水道企業団（以下「広域企業団」という。）から、南部の一部地域は井戸水（休止中）、高梁川表流水及び伏流水を水源とする岡山県南部水道企業団（以下「南部企業団」という。）から受水しています。

表2 浄水施設の概要

＜旭川水系＞

浄水場名	所在地	原水の種類	施設能力（m3/日）	浄水処理方法
三野浄水場	北区三野一丁目 2-1	表流水	191,000	粉末活性炭、急速ろ過、塩素消毒 緩速ろ過、塩素消毒
		地下水（浅井戸、伏流水）		塩素消毒
旭東浄水場	中区今在家 462-4	表流水	52,000	粉末活性炭（試験導入中）、急速ろ過、塩素消毒
		地下水（浅井戸）		塩素消毒
川口浄水場	北区建部町川口 209	表流水	4,100	粉末活性炭、急速ろ過、塩素消毒
牟佐浄水場	北区牟佐 1513	地下水（伏流水）	5,000	紫外線照射、塩素消毒
山浦浄水場	中区祇園 824-1	地下水（浅井戸）	20,000	塩素消毒
矢原浄水場	北区御津矢原 580	地下水（浅井戸）	5,800	紫外線照射、塩素消毒
紙工浄水場	北区御津紙工 2605-2	地下水（浅井戸）	500	塩素消毒
宇垣浄水場	北区御津宇垣 642-25	地下水（浅井戸）	500	塩素消毒

＜吉井川水系＞

浄水場名	所在地	原水の種類	施設能力（m3/日）	浄水処理方法
大内浄水場	東区瀬戸町大内 1820	地下水（浅井戸、伏流水）	17,575	急速ろ過、除マンガン、塩素消毒

＜受水系＞

浄水場名	所在地	原水の種類	受水量（m3/日）	浄水処理方法
岡山浄水場（広域企業団）	東区寺山 650	表流水	43,700	粉末活性炭（試験導入中）、急速ろ過、塩素消毒 酸処理、アルカリ処理
西阿知浄水場（南部企業団）	倉敷市西阿知 247-1	表流水	4,400	粒状活性炭、急速ろ過、塩素消毒 緩速ろ過、塩素消毒
		地下水（浅井戸、伏流水）		塩素消毒

3 水道の原水及び水道水の状況

(1)水道の原水の状況及び水質管理上の留意点

表3 原水の状況及び水質管理上の留意点

＜旭川水系＞

浄水場名	水源	原水の状況	水質管理上の留意点	「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」から判断したリスクレベル
三野浄水場	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気(かび臭) 消毒副生成物 指標菌※	レベル 4
	地下水(浅井戸、伏流水)			レベル 2
旭東浄水場	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気(かび臭) 消毒副生成物 指標菌※	レベル 4
	地下水(浅井戸)			レベル 2
川口浄水場	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気(かび臭) 消毒副生成物 指標菌※	レベル 4
牟佐浄水場	地下水(伏流水)	降雨後の濁度及び大腸菌検出	指標菌※及び クリプトスポリジウム等	レベル 3
山浦浄水場	地下水(浅井戸)		指標菌※	レベル 2
矢原浄水場	地下水(浅井戸)		指標菌※	レベル 2
紙工浄水場	地下水(浅井戸)	降雨後の大腸菌検出	指標菌※及び クリプトスポリジウム等	レベル 3
宇垣浄水場	地下水(浅井戸)		指標菌※	レベル 2

＜吉井川水系＞

浄水場名	水源	原水の状況	水質管理上の留意点	「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」から判断したリスクレベル
大内浄水場	地下水(浅井戸、伏流水)	地質由来のマンガン 降雨後等の硝酸態窒素の上昇	マンガン、硝酸態窒素 指標菌※	レベル 3

＜受水系＞

浄水場名	水源	原水の状況	水質管理上の留意点	「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」から判断したリスクレベル
岡山浄水場 (広域企業団)	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生 夏期の pH 値上昇	高濁度、臭気(かび臭) 消毒副生成物 クリプトスポリジウム等	レベル 4
西阿知浄水場 (南部企業団)	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気(かび臭) 消毒副生成物 指標菌※	レベル 4
	地下水(浅井戸、伏流水)			レベル 2

※指標菌 ： 「クリプトスポリジウム等対策指針」で示されている「指標菌」(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)

(2)水道水の状況

水道水の水質検査結果は、全ての水質基準を満足しています。

4　定期的な水質検査の項目、採水地点及び頻度

(1)検査項目

法令で検査が義務づけられている毎日検査項目、水質基準項目に加え、水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。

(2)採水地点及び頻度

① 毎日検査項目

色及び濁り並びに残留塩素の検査を、各浄水場の配水系統を考慮して、市内 22 地点の給水栓で 1 日 1 回行うほか、市内 11 地点の水質監視局で常時監視します。

② 水質基準項目

各浄水場の配水系統を考慮して、市内 21 地点の給水栓(別添 1)で検査を行います。また、浄水池 8 地点(広域企業団受水地点(富崎)を含む。)で検査を行うほか、水源の状況把握のため、各浄水場の原水の種類ごとに計 14 地点で検査を行います。

平成 29 年度から令和元年度までの給水栓の水質検査結果(別添 2)や水源の状況から判断して、別添 3 に示した頻度で検査を行います。

③ 水質管理上必要な項目

ア 水質管理目標設定項目

水質基準項目の検査地点において、水質基準項目に準じ、別添 4 に示した頻度で検査を行います。

イ 指標菌及びクリプトスポリジウム等

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」における汚染のおそれの判断に基づいて検査を行います。

ウ その他の水質検査(試験)

浄水場の維持管理及び水質管理上必要な項目(アンモニア態窒素、生物等)について、各浄水場の原水を定期的に検査(試験)します。また、水道原水の監視を含め、窒素、リン等の生活環境に密接した項目及び放射性物質の検査や上流のダム湖調査を定期的に行います。

5　臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合において、臨時の水質検査を行います。

- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常があったとき
- 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- 浄水過程に異常があったとき
- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他特に必要があると認められたとき

6　水質検査の方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、水道局の水質試験所にて、国が定めた検査方法（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等）で行います。また、その他の項目の検査は、上水試験方法（日本水道協会）等により行います。

7　水質検査計画及び検査結果の公表の方法

水質検査計画は、過年度の各検査項目の検査結果を水質基準等と比較した際の検出状況及びお客様からのご意見・ご要望をもとに、毎事業年度の開始前に見直し・策定を行い、岡山市水道局のホームページで公表します。

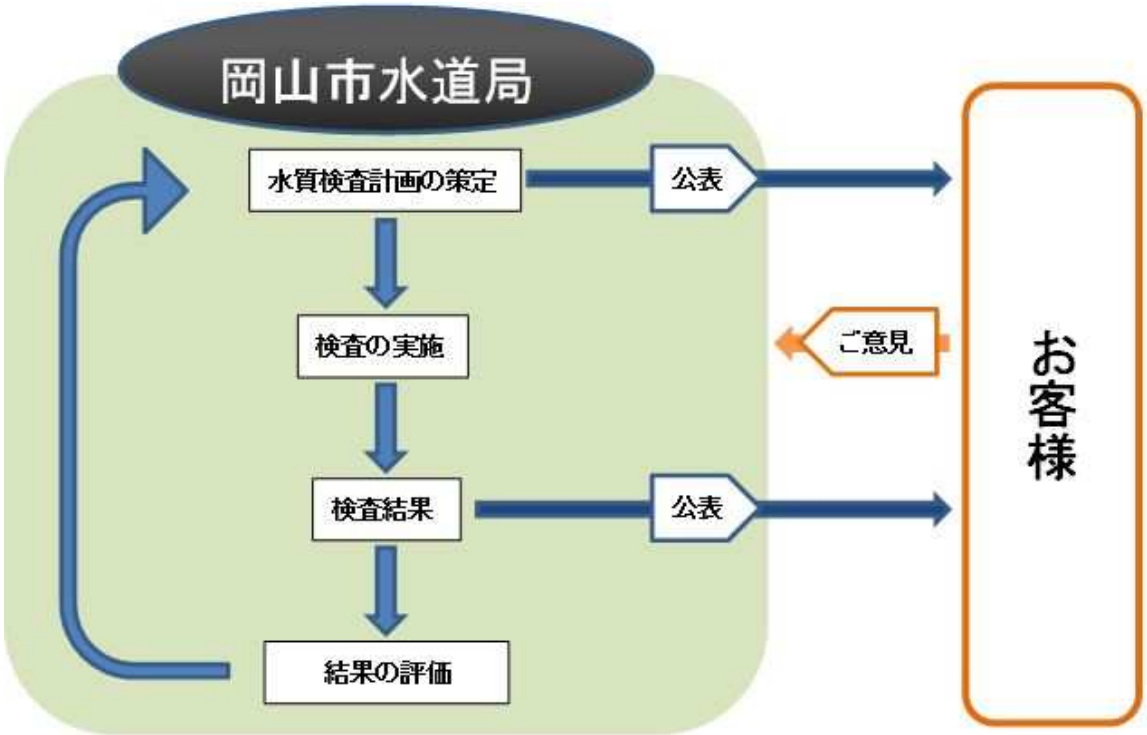

水質検査結果については、検査結果をまとめた「水質試験年報」を年度ごとに作成し、岡山市水道局のホームページで公表します。加えて、給水栓の水質検査結果については毎月集計し、ホームページで公表します。

8 水質検査の精度と信頼性の確保

検査は、微生物から化学物質まで多種多様にわたっており、極微量なレベルまで測定しなければなりません。

水質検査結果の信頼性を確保するために、正確かつ精度の高い検査を行う体制を整え、平成20年2月26日水道水質検査優良試験所規範（以下：水道GLP（Good Laboratory Practice））の認定を取得し、4年毎に更新をしています。

※水道水質検査優良試験所規範：認定機関（日本水道協会）が各検査機関の信頼性や制度について客観的に評価することにより、検査の信頼性を確保する規格。規範に適合した検査機関に認定が与えられ、また一定の期間で認定機関による審査があり規範に適合しない場合は認定が取り消されます。

(1) 水質検査の精度

原則として、水質基準項目の基準値の1／10以下の値、水質管理目標設定項目の目標値の1／10以下の値を求めることができる方法で測定し、変動係数*が無機物では10%以下、有機物では20%以下のところで定量下限値を定めます。定期検査の結果書には、基本的に定量下限値までの値を記載します。

＊変動係数は、同じ試料を繰り返し測定したときの標準偏差と平均値の比で求めます(標準偏差／平均値×100（%）)。この値が小さいほどバラツキが少なく精度が高いことを示しています。

(2) 信頼性の確保

水質検査結果の信頼性を確保するため水道GLPに基づき品質管理システムを運用します。さらに、厚生労働省が行う水道水質検査精度管理のための統一試料調査(外部精度管理)に参加するとともに、水道GLPに基づいた内部精度管理を実施し、より一層信頼される検査体制の確立を図っています。

また、水質検査の方法が適切であることを確認するために「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインについて（厚生労働省　平成24年9月6日健水発0906第1号）（最終改正：平成29年10月18日付け薬生水発1018第1号）」に基づき、検査方法の妥当性を確認していきます。今後も検査方法の追加、見直し時にはその検査方法の妥当性を確認していきます。

9 関係者との連携

岡山県保健福祉部生活衛生課水道班との関係を密にして、河川事故等の情報を速やかに収集していきます。また、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会（事務局　国土交通省岡山河川事務所）、日本水道協会岡山県支部（事務局　岡山市水道局）等を通じて河川流域の水質情報を収集するとともに、流域自治体との連携を深め、河川状況の把握に努めます。

平成22年1月、倉敷市水道局及び広域企業団とそれぞれが所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を締結しました。これにより、不測の機器故障への対応、緊急を要する検査等が可能となり、より安定的な水質検査体制を確立し、お客様のさらなる安心と安全を確保することができます。

別添1　検 査 地 点 概 要 図（令和3年度）

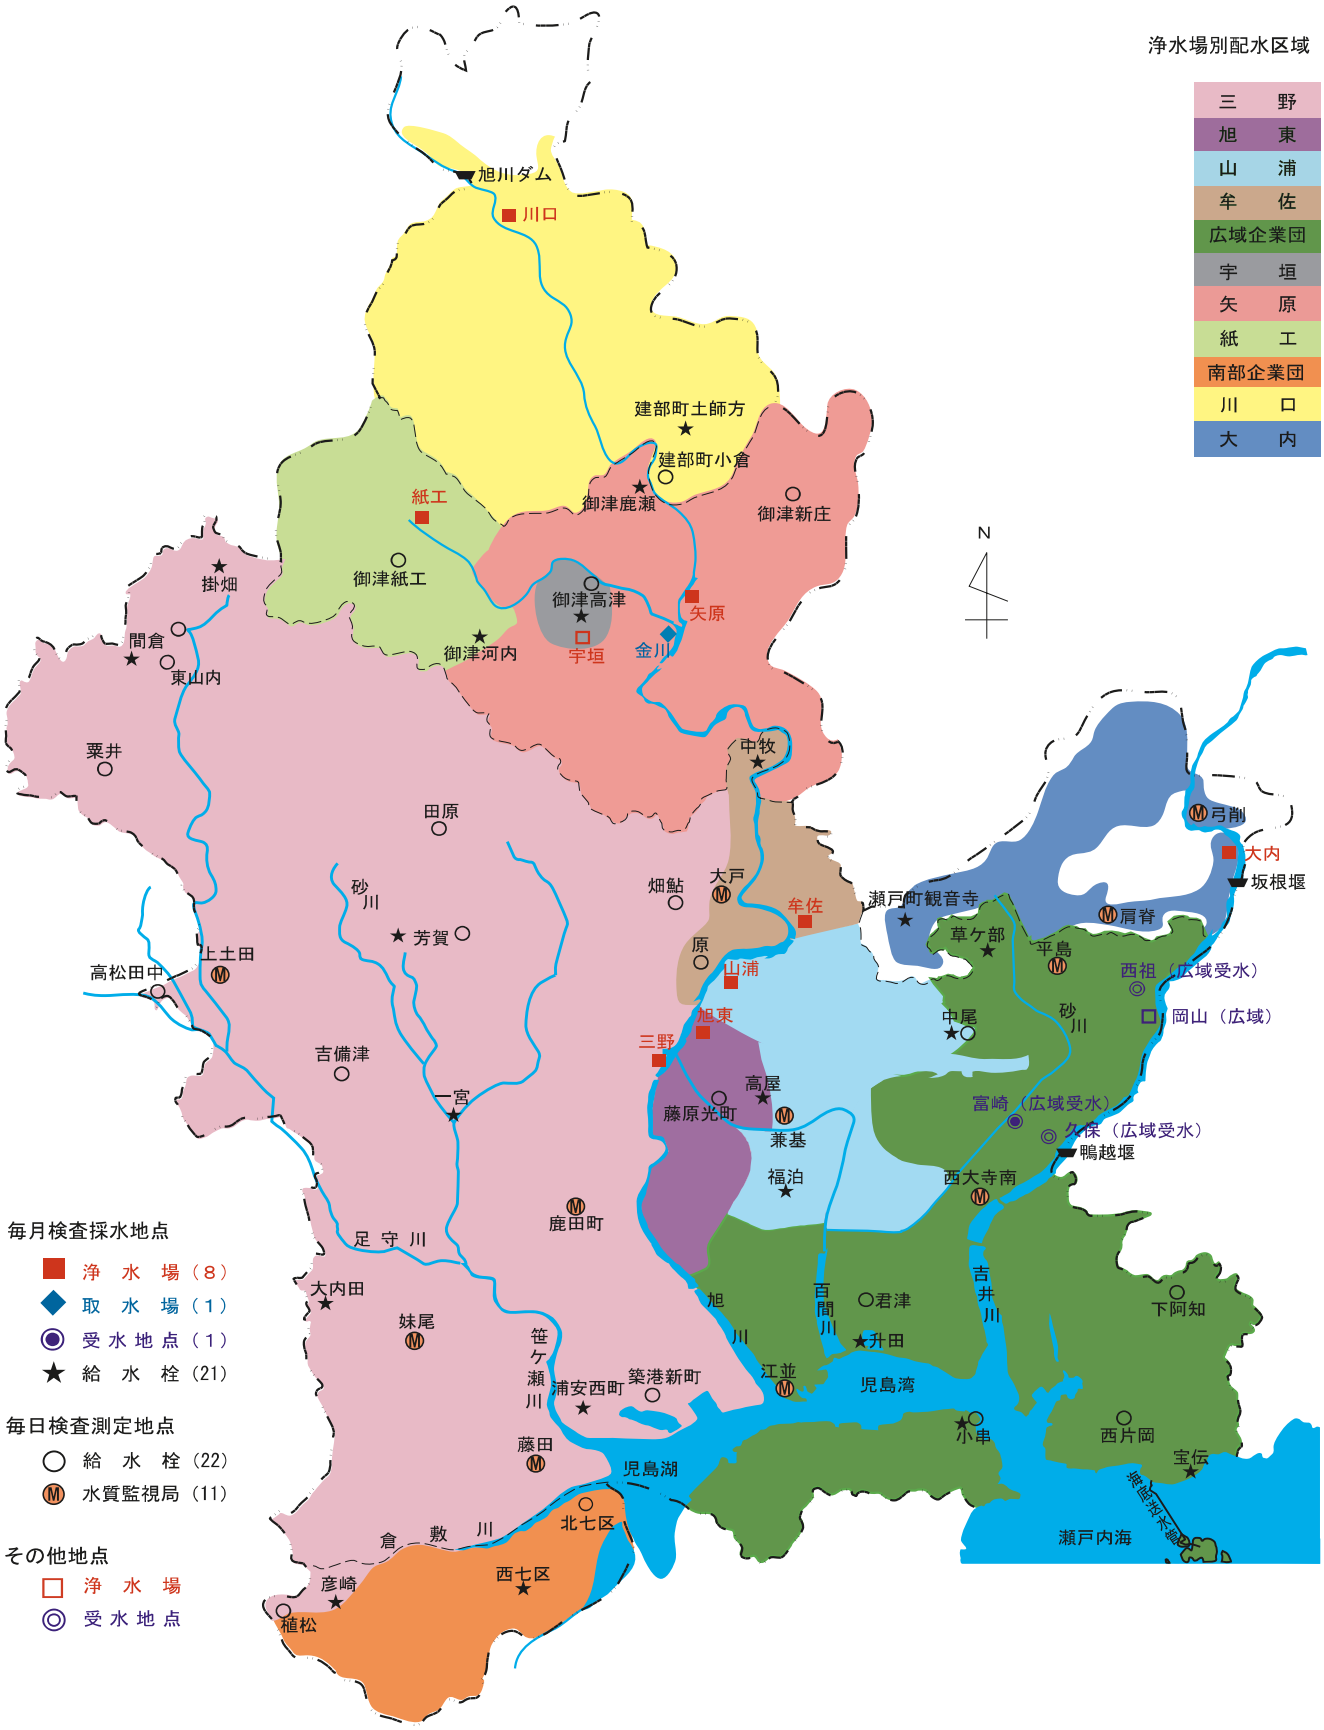

別添2　給水栓における水質検査結果（平成29年度～令和元年度）

		項目	基準値	区分	最高値	最高値と基準値との比較 1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	法令に基づく検査頻度
基準項目	1	一般細菌	100 個/mL	病原生物の指標	6	○				1箇月に1回
	2	大腸菌	検出されないこと		不検出					
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L	重金属	0.0003未満	○				3箇月に1回 ＊b
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L		0.00005未満	○				
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L		0.001未満	○				
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		0.001	○				
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L		0.001	○				
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L		0.005未満＊a			○＊a		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	無機物質	0.004未満	○				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L		0.001未満	○				3箇月に1回
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L		2.47			○		3箇月に1回 ＊b
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L		0.20			○		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L		0.02	○				
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L	一般有機化学物質	0.0002未満	○				
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L		0.005未満	○				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L		0.0002未満	○				
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L		0.0005未満	○				
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L		0.001未満	○				
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L		0.001未満	○				
	20	ベンゼン	0.01 mg/L		0.0005未満	○				
	21	塩素酸	0.6 mg/L	消毒副生成物	0.38				○	3箇月に1回
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L		0.002未満	○				
	23	クロロホルム	0.06 mg/L		0.039				○	
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.008			○		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		0.010	○				
	26	臭素酸	0.01 mg/L		0.001	○				
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.057				○	
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.019				○	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		0.015			○		
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L		0.003	○				
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		0.004	○				
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	色	0.02	○				3箇月に1回 ＊b
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		0.07			○		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		0.07			○		
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L		0.02	○				
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	味覚	11.1	○				
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	色	0.002	○				
	38	塩化物イオン	200 mg/L	味覚	13.4	○				1箇月に1回
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L		79.6			○		3箇月に1回 ＊b
	40	蒸発残留物	500 mg/L		128			○		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	発泡	0.02未満	○				
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	におい	0.000004			○		1箇月に1回 ＊c
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		0.000005			○		
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	発泡	0.005未満			○		3箇月に1回 ＊b
	45	フェノール類	0.005 mg/L	におい	0.0005未満	○				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	味覚	1.3			○		1箇月に1回
	47	pH 値	5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.8					
	48	味	異常でないこと		0					
	49	臭気	異常でないこと		0					
	50	色度	5 度		1.1			○		
	51	濁度	2 度		0.2	○				

＊a ： 当局における最小記入値は0.001mg/Lであるが、基準値が強化される以前に数回「広域企業団」（当時の最小記入値0.005mg/L）に分析を依頼したため0.005mg/L未満となり、1/2以下となっている。
＊b ： 過去3年間における検査結果が水質基準値の5分の1以下であるときは、検査回数は1年に1回とすることができます。
基準値の10分の1以下の場合は3年に1回とすることができます。
＊c ： 水源における当該事項を産生する藻類の発生が少なく、検査の必要がないことが明らかな期間を除いて1箇月に1回以上検査する必要があります。

別添3 水質基準項目(検査項目及び検査頻度)

		項目	区分	(検査頻度/年度)			
				給水栓	浄水＊a		原水
				浄水検査(GLP対応)		処理工程検査	
基準項目	1	一般細菌	病原生物の指標	12	12	12	12
	2	大腸菌		12	12	12	12
	3	カドミウム及びその化合物	重金属	4	4	2	2
	4	水銀及びその化合物		0 ＊b	2	2	2
	5	セレン及びその化合物		4	4	2	2
	6	鉛及びその化合物		4	4	2	2
	7	ヒ素及びその化合物		4	4	2	2
	8	六価クロム化合物		4	4	2	2
	9	亜硝酸態窒素	無機物質	12	12	12	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		4	4	4	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		12	12	12	12
	12	フッ素及びその化合物		12	12	12	12
	13	ホウ素及びその化合物		4	4	2	2
	14	四塩化炭素	一般有機化学物質	4	4	2	2
	15	1,4-ジオキサン		4	4	2	2
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		4	4	2	2
	17	ジクロロメタン		4	4	2	2
	18	テトラクロロエチレン		4	4	2	2
	19	トリクロロエチレン		4	4	2	2
	20	ベンゼン		4	4	2	2
	21	塩素酸	消毒副生成物	12	12	12	－
	22	クロロ酢酸		4	4	－	－
	23	クロロホルム		4	4	2	2
	24	ジクロロ酢酸		4	4	－	－
	25	ジブロモクロロメタン		4	4	2	2
	26	臭素酸		4	4	－	－
	27	総トリハロメタン		4	4	2	2
	28	トリクロロ酢酸		4	4	－	－
	29	ブロモジクロロメタン		4	4	2	2
	30	ブロモホルム		4	4	2	2
	31	ホルムアルデヒド		4	4	－	－
	32	亜鉛及びその化合物	色	4	4	2	2
	33	アルミニウム及びその化合物		4 ＊c	4 ＊c	2 ＊d	2
	34	鉄及びその化合物		4	4	2	2
	35	銅及びその化合物		4	4	2	2
	36	ナトリウム及びその化合物	味覚	12	12	12	12
	37	マンガン及びその化合物	色	4 ＊e	4	2 ＊e	2 ＊e
	38	塩化物イオン	味覚	12	12	12	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		12	12	12	12
	40	蒸発残留物		4	4	2	2
	41	陰イオン界面活性剤	発泡	0 ＊b	2	2	2
	42	ジェオスミン	におい	＊f	＊f	＊f	＊f
	43	2-メチルイソボルネオール		＊f	＊f	＊f	＊f
	44	非イオン界面活性剤	発泡	0 ＊g	4	2	2
	45	フェノール類	におい	0 ＊b	2	2	2
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	味覚	12	12	12	12
	47	pH 値	基礎的性状	12	12	12	12
	48	味		12	12	12	－
	49	臭気		12	12	12	12
	50	色度		12	12	12	12
	51	濁度		12	12	12	12

原水の種類により、各浄水場を表流水系と地下水系に分けて検査を行っています。

表流水系 ： 三野浄水場、旭東浄水場、川口浄水場、※広域企業団(受水)、※南部企業団(受水)

※広域企業団(受水)及び南部企業団(受水)は、各企業団が検査をしているため、原水及び浄水池の検査は行いません。

地下水系 ： 大内浄水場、山浦浄水場、牟佐浄水場、矢原浄水場、※紙工浄水場、※宇垣浄水場

※紙工浄水場及び宇垣浄水場は浄水池がないため、浄水池の検査は行いません。

送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められている項目については、給水栓では検査を行いません。但し、浄水池で検査を行っていない地点については＊b,gの表記の通り検査を行います。

＊a ： 浄水場は、浄水検査(GLP対応)と処理工程検査を1回ずつ、1箇月に2回検査を行います。

＊b ： 浄水池の検査を行っていないため、南部企業団(受水)、紙工浄水場及び宇垣浄水場の給水栓は、1年に2回検査を行います。

＊c ： 凝集処理にポリ塩化アルミニウムを使用しており、浄水池で検査を行っていないため、広域企業団(受水)は受水地点で、南部企業団(受水)は給水栓で1箇月に1回検査を行います。

＊d ： 凝集処理にポリ塩化アルミニウムを使用しているため、表流水系及び大内浄水場の浄水池(処理工程検査)では、1箇月に1回検査を行います。

＊e ： 原水にマンガンが多く含まれているため、大内浄水場の給水栓、浄水池(処理工程検査)及び原水では、1箇月に1回検査を行います。

＊f ： 表流水系は、かび臭発生の可能性が高いため、1箇月に1回検査を行います。
地下水系は、かび臭発生の可能性が低いため、かび臭が発生する可能性の高い夏季に1年に1回検査を行います。

＊g ： 浄水池の検査を行っていないため、南部企業団(受水)、紙工浄水場及び宇垣浄水場の給水栓は、1年に4回検査を行います。

別添4　水質管理目標設定項目及びその他の項目（検査項目及び検査頻度）

項目			（検査頻度/年度）			
			給水栓	浄水池＊a		原水
			浄水検査		処理工程検査	
1	アンチモン及びその化合物		4	4	2	2
2	ウラン及びその化合物		4	4	2	2
3	ニッケル及びその化合物		4	4	2	2
4	削除					
5	1，2－ジクロロエタン		4	4	2	2
6	削除					
7	削除					
8	トルエン		4	4	2	2
9	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）		0＊b	0＊b	2	2
10	亜塩素酸		12の項を使用していないため検査をしません。			
11	削除					
12	二酸化塩素		使用していないため検査をしません。			
13	ジクロロアセトニトリル		4	4	—	—
14	抱水クロラール		4	4	—	—
15	農薬類＊c	表流水系	0＊d	0＊d	5	5
		地下水系	0＊e	—	1	1
16	残留塩素		12	12	12	—
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		水質基準と同じ項目。別途、水質基準項目として定める頻度で検査を行います。			
18	マンガン及びその化合物		水質基準と同じ項目。別途、水質基準項目として定める頻度で検査を行います。			
19	遊離炭酸		2	2	2	2
20	1，1，1－トリクロロエタン		4	4	2	2
21	メチル－t－ブチルエーテル		4	4	2	2
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		全有機炭素（TOC）との相関を把握済みのため検査しません。			
23	臭気強度(TON)	表流水系	2	2	2	12
		地下水系	2	2	2	2
24	蒸発残留物		水質基準と同じ項目。別途、水質基準項目として定める頻度で検査を行います。			
25	濁度		水質基準と同じ項目。別途、水質基準項目として定める頻度で検査を行います。			
26	pH値		水質基準と同じ項目。別途、水質基準項目として定める頻度で検査を行います。			
27	腐食性（ランゲリア指数）		2	2	2	2
28	従属栄養細菌	表流水系	4	4	2	—
		地下水系	4	4	2	2
29	1，1－ジクロロエチレン		4	4	2	2
30	アルミニウム及びその化合物		水質基準と同じ項目。別途、水質基準項目として定める頻度で検査を行います。			
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		2	2	2	2
その他の項目	クリプトスポリジウム	表流水系	0＊f	0＊f	1	1
		地下水系	—	—	—	1 ＊g
	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）		—	—	—	12
	放射性物質　（β線を測定）		0 ＊h	—	1	1 ＊i

原水の種類により、各浄水場を表流水系と地下水系に分けて検査を行っています。

表流水系 ： 三野浄水場、旭東浄水場、川口浄水場、※広域企業団（受水）、※南部企業団（受水）

※広域企業団（受水）及び南部企業団（受水）は、各企業団が検査しているため、原水及び浄水池の検査は行いません。

※広域企業団（受水）は、受水地点（浄水池扱いとする）の浄水検査及び給水栓の浄水検査を行います。

地下水系 ： 大内浄水場、山浦浄水場、牟佐浄水場、矢原浄水場、※紙工浄水場、※宇垣浄水場

※紙工浄水場及び宇垣浄水場は浄水池が無いため、浄水池の検査は行いません。

＊a ： 浄水池は、浄水検査と処理工程検査を1回ずつ、1箇月に2回検査を行います。
＊b ： 浄水池の検査を行っていないため、広域企業団(受水)は受水地点で、南部企業団（受水）、紙工浄水場及び宇垣浄水場は、給水栓で1年に2回検査を行います。
＊c ： 農薬散布時期（5月～9月）に、検査を行います。
＊d ： 浄水池の検査を行っていないため、広域企業団（受水）は受水地点で、南部企業団（受水）系は給水栓で、農薬散布時期（5月～9月）に、 検査を行います。
＊e ： 浄水池の検査を行っていないため、宇垣浄水場及び紙工浄水場は、給水栓で1年に1回検査を行います。
＊f ： 浄水池の検査を行っていないため、広域企業団（受水）は受水地点で、南部企業団（受水）は給水栓で、1年に1回検査を行います。
＊g ： 「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」から判断したリスクレベルが3で塩素消毒のみのため、紙工浄水場の原水は3箇月に1回検査を行います。
＊h ： 浄水池の検査を行っていないため、広域企業団(受水)は受水地点で、南部企業団（受水）、紙工浄水場及び宇垣浄水場は、給水栓で1年に1回検査を行います。
＊i ： 各浄水場の表流水系、地下水系についてそれぞれ1地点で検査を行います。

Ⅱ　水 質 試 験 の 概 要

1　水質基準項目等について

平成 15 年 5 月 30 日に改正された「水質基準に関する省令」が公布され、平成 16 年 4 月 1 日から施行された。また、平成 15 年 9 月 29 日には「水道法施行規則の一部を改正する省令」が公布される等、新しい水質基準に関する制度が整えられた。常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次改正が行われている。

表　改正履歴

改正時期	改正内容	
	水質基準項目	水質管理目標設定項目
平成 20 年 4 月	・塩素酸を水質基準に追加。基準値を 0.6mg/L とする。	・従属栄養細菌、フィプロニル（農薬類の中の１項目として）を追加
平成 21 年 4 月	・1,1-ジクロロエチレンに係る水質基準を廃止。（水質管理目標設定項目に位置づける） ・シス-1,2-ジクロロエチレンに係る水質基準をシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンに変更する。 ・有機物（全有機炭素(TOC)の量）に係る水質基準を３mg/L 以下に強化する。	・アルミニウム及びその化合物追加 ・1,1-ジクロロエチレンの追加 ・ジクロロアセトニトリル、抱水クロラールの目標値の変更 ・農薬類の対象リスト中、EPN、クロルピリホスの目標値の見直し ・トランス-1,2-ジクロロエチレンの削除
平成 22 年 4 月	・カドミウム及びその化合物に係る水質基準を 0.003mg/L 以下に強化する。	・1,1,2-トリクロロエタンの削除 ・農薬類の対象リスト中、イソプロチオラン、ジチオピル、メフェナセット、ブロモブチド、エスプロカルブ、ピリプロキシフェンの目標値の見直し
平成 23 年 4 月	・トリクロロエチレンに係る水質基準を 0.01mg/L 以下に強化する。	・トルエンの目標値の変更 ・農薬類の対象リスト中、ペンシクロン、メタラキシル、ブタミホス、プレチラクロールの目標値の見直し
平成 25 年 4 月		・農薬類の分類が一斉に見直しとなり、102 項目から 120 項目へ変更
平成 26 年 4 月	・亜硝酸態窒素を水質基準に追加。基準値を 0.04mg/L とする。	・アンチモン及びその化合物、ニッケル及びその化合物の目標値の変更 ・農薬類の対象リスト中、オキサジクロメホン、オリサストロビン、カズサホス、グルホシネート、ジチオカルバメート系農薬、チアジニル、トリクロルホン(DEP)、ピラクロニル、フェントラザミド、ベンゾビシクロン、メコプロップ(MCPP)、メタム（カーバム）の目標値の見直し

改正時期	改正内容	
	水質基準項目	水質管理目標設定項目
平成 27 年 4 月	・ジクロロ酢酸に係る水質基準を 0.03mg/L 以下に強化する。 ・トリクロロ酢酸に係る水質基準を 0.03mg/L 以下に強化する。	・フタル酸ジ（ 2- エチルヘキシル）の目標値の変更 ・農薬類の対象リスト中、 1,3- ジクロロプロペン、オキシン銅の目標値の見直し
平成 28 年 4 月		・農薬類の対象リスト中、アシュラム、ジクロベニル、ダイアジノン、トリシクラゾール、フェニトロチオン、マラチオンの目標値の見直し
平成 29 年 4 月		・農薬類の対象リスト中、ピロキロン、ベンゾフェナップの目標値の見直し ・ダゾメット、メタム（カーバム）と、要検討農薬類メチルイソチオシアネート（MITC）を統合して、対象リストのダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネートとし、目標値を見直し ・対象リストにテフリルトリオンを追加
平成 30 年 4 月		・農薬類の対象リスト中、シアナジン、2,4-D（2,4-PA)、イソキサチオン、の目標値の見直し ・対象リストからジチアノン、ジメピペレートを削除 ・プロチオホスについて、オキソン体の濃度も合計して算出
平成 31 年 4 月		・農薬類の対象リスト中、カルバリル（NAC）、プロベナゾール、メタラキシルの目標値の見直し ・対象リストからエディフェンホス（エジフェンホス、EDDP）、エトリジアゾール（エクロメゾール）、カルプロパミド、メチルダイムロンを削除 ・オリサストロビンについて、代謝物(5Z)―オリサストロビンの濃度も合計して算出
令和 2 年 4 月	・六価クロム化合物に係る水質基準を 0.02mg/L 以下に強化する。	・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）を追加 ・農薬類の対象リスト中、カルタップ、ジクワット、プロチオホスの目標値の見直し
令和 3 年 4 月		・農薬類の対象リスト中､カルボフラン、ベンフラカルブの目標値の見直し

水質基準項目(51項目)

1	一般細菌	基準値	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	区分	病原生物の指標
温血動物の体温前後で比較的短時間に集落を形成する細菌を指す。一般細菌は広く自然界に存在しており、大多数は直接病原菌との関連はないと考えられている。しかし、一般細菌が多数検出される場合は、病原性生物に汚染されていることも考慮する必要がある。					
2	大腸菌	基準値	検出されないこと	区分	病原生物の指標
水が糞便性の病原菌を含む汚水によって汚染されている疑いを示す指標である。					
3	カドミウム及びその化合物	基準値	0.003mg/L以下	区分	重金属
鉱山廃液、工場排水、下水処理場のスラッジ等から混入する可能性がある。イタイイタイ病の原因物質である。					
4	水銀及びその化合物	基準値	0.0005mg/L以下	区分	重金属
一般には、無機水銀と有機水銀に分けられる。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られている。工場排水、農薬、下水等から混入する可能性がある。					
5	セレン及びその化合物	基準値	0.01mg/L以下	区分	重金属
鉱山廃液、工場排水等から混入する可能性がある。整流器、乾式X線撮影板等に使用される。生体内では、欠乏量と中毒量の間の適正量の範囲が非常に狭い。					
6	鉛及びその化合物	基準値	0.01mg/L以下	区分	重金属
地質、工場排水、鉱山廃水等から混入する可能性がある。また、工業製品中に添加物や不純物として含まれ、環境中に広く分布する。蓄電池、農薬等に使用される。水道管に使用していた時期もある。					
7	ヒ素及びその化合物	基準値	0.01mg/L以下	区分	重金属
環境中に必ず存在しており、生物圏に普遍的にみられる。体内に取り込まれる主な経路としては大気、水、食物であり、その多くを食物が占める。表流水のヒ素は、凝集沈殿、急速ろ過によってほぼ完全に除去できる。地下水の場合は消毒のみであるため除去ができず、注意が必要である。					
8	六価クロム化合物	基準値	0.02mg/L以下	区分	重金属
環境中のクロムは、一般的に低い濃度レベルであり、鉱山廃水、工場排水等による汚染が問題となる。総クロムを毒性のより高い六価クロムとして評価している。ステンレス等の合金材料、クロムめっき等に使用される。					
9	亜硝酸態窒素	基準値	0.04mg/L以下	区分	無機物質
血液中のヘモグロビンと反応して酸素運搬機能のないメトヘモグロビンを生成する。メトヘモグロビンが10%以上になると窒息状態となる。					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	基準値	0.01mg/L以下	区分	無機物質
シアン化物イオン:水道水中にはほとんど含まれていないが、めっき工場、選鉱製錬所などからの排水流入によって含まれることがある。 塩化シアン:シアン化物イオンを塩素処理すると生成する。また、アンモニウムイオン、有機前駆体と残留塩素との反応によっても生成し、塩素消毒及びクロラミン消毒の副生成物の一つである。					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	基準値	10mg/L以下	区分	無機物質
有機肥料の使用、腐敗した動植物、生活排水、工場排水等が化学的・微生物学的に酸化・還元をうけて、アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素となる。好気的な細菌によって分解され、分解過程の途中の生成物が亜硝酸塩、最終生成物が硝酸塩である。					
12	フッ素及びその化合物	基準値	0.8mg/L以下	区分	無機物質
化合物の形で自然界に広く分布している。通常の浄水処理方法では除去できない。飲用水中に適量で虫歯予防、過量で斑状歯になる。					
13	ホウ素及びその化合物	基準値	1.0mg/L以下	区分	無機物質
火山地帯の地下水、温泉に含まれ、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。					

14	四塩化炭素	基準値	0.002mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、フルオロカーボン類（フロン11、フロン12等の冷媒）の原料として使用されている。その他各種の溶剤や洗浄剤としても使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
15	1,4-ジオキサン	基準値	0.05mg/L以下	区分	一般有機化学物質
ポリオキシエチレン系非イオン界面活性剤及びその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在している。					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	基準値	0.04mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、他の塩素系溶剤の製造工程の反応中間体である。また、溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等にも使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
17	ジクロロメタン	基準値	0.02mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、塗料の剥離剤、プリント基盤の洗浄剤、ゴム等の溶剤に使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。土壌に浸透すると吸着され難く、生物分解も受けない。					
18	テトラクロロエチレン	基準値	0.01mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、金属の脱脂剤、ドライクリーニング等に広く使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
19	トリクロロエチレン	基準値	0.01mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、金属の脱脂剤、ドライクリーニング等に広く使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
20	ベンゼン	基準値	0.01mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、染料、合成ゴム、合成皮革、合成洗剤、有機顔料、農薬等多様な製品の合成原料として使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
21	塩素酸	基準値	0.6mg/L以下	区分	消毒副生成物
水道用消毒剤として広く利用されている次亜塩素酸ナトリウム中に不純物として含まれている物質である。次亜塩素酸ナトリウムの保管状況（保管温度、貯蔵期間等）により塩素酸濃度が増加することがある。漏水判定に利用している。					
22	クロロ酢酸	基準値	0.02mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、EPN等が反応して生成される。					
23	クロロホルム	基準値	0.06mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、一般に水道水に生成されるトリハロメタンの中で、最も多く生成される。					
24	ジクロロ酢酸	基準値	0.03mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、EPN等が反応して生成される。					
25	ジブロモクロロメタン	基準値	0.1mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、生成量は原水中の臭化物イオン濃度に大きく影響される。					
26	臭素酸	基準値	0.01mg/L以下	区分	消毒副生成物
オゾン処理時及び消毒剤の次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化され、生成される。					
27	総トリハロメタン	基準値	0.1mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されたものである。クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンと呼ぶ。漏水判定に利用している。					

28	トリクロロ酢酸	基準値	0.03mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、EPN等が反応して生成される。					
29	ブロモジクロロメタン	基準値	0.03mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、生成量は原水中の臭化物イオン濃度に大きく影響される。					
30	ブロモホルム	基準値	0.09mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、生成量は原水中の臭化物イオン濃度に大きく影響される。					
31	ホルムアルデヒド	基準値	0.08mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成される。					
32	亜鉛及びその化合物	基準値	1.0mg/L以下	区分	色
自然水中に亜鉛が存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水の混入、又は亜鉛めっき鋼管から溶出することがある。1mg/L以上の濃度で湯にすると白濁したり、お茶の味が悪くなったりする。					
33	アルミニウム及びその化合物	基準値	0.2mg/L以下	区分	色
硫酸アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが凝集剤として使用されている。白濁の原因になる。					
34	鉄及びその化合物	基準値	0.3mg/L以下	区分	色
地殻中に多量に存在する。水道水中の鉄は水道管に由来する。赤水や錆コブの原因になる。					
35	銅及びその化合物	基準値	1.0mg/L以下	区分	色
鉱山廃液、工場排水、農薬等から混入する可能性がある。銅管を使用した給湯器から溶出する。石鹸と反応して銅石鹸となり、浴槽やタイル等を青色に着色する場合がある。濃度が高いと特有の金属味や着色(青色)を呈する。					
36	ナトリウム及びその化合物	基準値	200mg/L以下	区分	味覚
自然水中にも広く存在している。水道においては、浄水処理過程でpH調整のために使用される水酸化ナトリウム、凝集沈殿に使用されるアルカリ剤および消毒処理に使用される次亜塩素酸ナトリウムに由来する。多量に含まれると、塩味を感じることがある。					
37	マンガン及びその化合物	基準値	0.05mg/L以下	区分	色
主として地質に起因するが鉱山廃水、工場排水などの混入が原因となることもある。水道管内に付着した酸化マンガンが、流速の変化等で剥離し、給水管から流出し黒い水が出ることがある。					
38	塩化物イオン	基準値	200mg/L以下	区分	味覚
常に自然水中に含まれ、多くは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水の浸透によるところが大きい。下水、家庭排水、工場排水の混入によって増加することもある。塩化物イオンが250mg/Lを超えると塩味を感じる。					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	基準値	300mg/L以下	区分	味覚
カルシウム塩、マグネシウム塩の含量で表す。カルシウム、マグネシウムの塩類を多く含む水を硬水、少ない水を軟水と呼ぶ。カルシウム硬度は、水道管の腐食に関係があり、軟水では腐食性が大きく、硬水では金属表面に炭酸カルシウムの保護被膜が形成される。おいしい水の要件では10～100mg/L程度となっている。					
40	蒸発残留物	基準値	500mg/L以下	区分	味覚
水中に浮遊したり、溶解して含まれるものを蒸発乾固して得られる総量のことで、水道水中の主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。おいしい水の要件では30～200mg/L程度となっている。					

41	陰イオン界面活性剤	基準値	0.2mg/L以下	区分	発泡
洗濯用あるいは台所用合成洗剤として広く使われている。泡立ちの原因となる。					
42	ジェオスミン	基準値	0.00001mg/L以下	区分	におい
湖沼及び貯水池で繁殖する一部の藍藻類により産生される、かび臭さや土臭を有するかび臭原因物質である。					
43	2-メチルイソボルネオール	基準値	0.00001mg/L以下	区分	におい
湖沼及び貯水池で繁殖する一部の藍藻類により産生される、墨汁のようなにおいを有するかび臭原因物質である。					
44	非イオン界面活性剤	基準値	0.02mg/L以下	区分	発泡
界面活性剤のうちイオンに解離する官能基を持たない物質の総称である。食品添加物や洗濯用あるいは台所用の合成洗剤として広く使われており、泡立ちの原因となる。					
45	フェノール類	基準値	0.005mg/L以下	区分	におい
自然水に含まれることはなく、化学工場や石炭ガスプラントからの排水等が原因で混入する可能性がある。フェノールを含む原水を塩素処理することでクロロフェノールが生成し、異臭味を与える。					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	基準値	3mg/L以下	区分	味覚
水中の有機物の量を表す指標である。トリハロメタンの生成と相関がある。					
47	pH 値	基準値	5.8以上8.6以下	区分	基礎的性状
溶液の酸性、アルカリ性の強さを簡単な指数で表したもので、一般に天然水のpH値は5.0から9.0の範囲にある。					
48	味	基準値	異常でないこと	区分	基礎的性状
水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。甘味・酸味・塩味・苦味の4種で構成される。					
49	臭気	基準値	異常でないこと	区分	基礎的性状
水につく臭いを示している。水道水で問題になるのは、藻類等の生物に起因するかび臭物質、フェノール等の有機化合物の臭いである。					
50	色度	基準値	5度以下	区分	基礎的性状
水の色の程度を示す。天然水の色度は、主にフミン質に由来する。また、給水栓での着色の原因には鉄(赤褐色)、マンガン(黒色・褐色)等がある。					
51	濁度	基準値	2度以下	区分	基礎的性状
水の濁りを目視又は機器を使用して定量的に表現したものである。水の濁りは、水中に分散している微細な粒子の状態を示している。					

水質管理目標設定項目（27項目）

1	アンチモン及びその化合物	目標値	0.02mg/L以下	区分	重金属
自然水中にはほとんど存在しない。工場排水等から混入する可能性がある。半導体材料、顔料等に使用される。					
2	ウラン及びその化合物	目標値	0.002mg/L以下（暫定）	区分	重金属
天然には花崗岩や他の種々の鉱床に広く存在する。ウラン化合物は触媒や着色剤、核燃料として使用される。					
3	ニッケル及びその化合物	目標値	0.02mg/L以下	区分	重金属
自然水中に存在することはまれである。鉱山廃水、工場排水、ニッケルメッキの溶出等から混入する可能性がある。水道管材等の腐食による汚染もある。					
5	1,2-ジクロロエタン	目標値	0.004mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、塩化ビニルモノマーの原料、金属の脱脂剤、フィルム洗浄剤等に広く使われている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
8	トルエン	目標値	0.4mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、染料、香料、樹脂や塗料の溶剤、ガソリンの添加剤などに使用される。また石油の成分でもある。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。水中に残存するトルエンは、底泥中の有機物に吸着され、ゆっくり生物分解される。					
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	目標値	0.08mg/L以下	区分	一般有機化学物質
プラスチックに柔軟性を持たせる可塑剤の中で多く使用されるフタル酸エステルのひとつ。可塑剤として、ポリ塩化ビニルフィルム、シート、レザー、印刷インキ等に使用される。					
10	亜塩素酸	目標値	0.6mg/L以下	区分	消毒副生成物
二酸化塩素による消毒副生成物として生ずる。二酸化塩素を使用する水道事業者等において水質監視を実施する。					
12	二酸化塩素	目標値	0.6mg/L以下	区分	消毒剤
水の消毒に使用される。二酸化塩素を使用する水道事業者等において水質監視を実施する。					
13	ジクロロアセトニトリル	目標値	0.01mg/L以下（暫定）	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、藻類、アミノ酸が反応して生成される。					
14	抱水クロラール	目標値	0.02mg/L以下（暫定）	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、塩化シアンが反応して生成される。					
15	農薬類	目標値	検出値と目標値の比の和として1以下	区分	農薬
水稲・野菜・林業・ゴルフ場等に使用されている。使用されている農薬、使用時期などを調査し、試験を行っている。2021年4月現在、対象農薬リストに114成分が選ばれている。					
16	残留塩素	目標値	1mg/L以下	区分	におい
水道法により塩素で消毒を行ない、給水栓で残留塩素を保持することが義務づけられている。塩素は、細菌類、特に消化器系病原菌に対して迅速で効果的な殺菌効果を示す。浄水過程では酸化力を利用して鉄、マンガン、臭気、藻類の除去処理に利用されている。					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	目標値	10mg/L以上 100mg/L以下	区分	味覚
水質基準項目39を参照。					

18	マンガン及びその化合物	目標値	0.01mg/L以下	区分	色
水質基準項目37を参照。					
19	遊離炭酸	目標値	20mg/L以下	区分	味覚
水中に溶解している二酸化炭素のことである。遊離炭酸には従属性遊離炭酸と侵食性遊離炭酸がある。おいしい水の要件では3～30mg/L程度となっている。					
20	1,1,1-トリクロロエタン	目標値	0.3mg/L以下	区分	におい
揮発性有機化合物で、金属の脱脂剤、ドライクリーニング等に広く使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
21	メチル-t-ブチルエーテル	目標値	0.02mg/L以下	区分	におい
揮発性有機化合物で、ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤などに使用されている。これらが地下水を汚染し水道水に混入する可能性がある。					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	目標値	3mg/L以下	区分	味覚
水中の有機物の量を表す指標。トリハロメタンの生成と相関がある。おいしい水の要件では3mg/L以下となっている。					
23	臭気強度(TON)	目標値	3以下	区分	におい
水につく臭いの強さ。臭気がほとんど感知できなくなるまで検水を希釈し、その希釈倍数で表す。					
24	蒸発残留物	目標値	30mg/L以上 200mg/L以下	区分	味覚
水質基準項目40を参照。					
25	濁度	目標値	1度以下	区分	基礎的性状
水質基準項目51を参照。					
26	pH値	目標値	7.5程度	区分	基礎的性状
水質基準項目47を参照。					
27	腐食性(ランゲリア指数)	目標値	-1程度以上とし、極力0に近づける	区分	腐食
配管等にスケールを析出するか、腐食するかを示す指標である。					
28	従属栄養細菌	目標値	1mLの検水で形成される集落数が2000個以下であること(暫定)	区分	水道施設の健全性の指標
有機栄養物を比較的低濃度に含む培地を用いて低温で長時間培養したとき、集落を形成するすべての細菌のことを指す。配水系等での生物膜やスライムの形成などと関連があり、水道施設の清浄度の指標とされている。					
29	1,1-ジクロロエチレン	目標値	0.1mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、塩化ビニリデン樹脂の製造原料として使用される。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
30	アルミニウム及びその化合物	目標値	0.1mg/L以下	区分	色
水質基準項目33を参照。					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	目標値	0.00005mg/L以下(暫定)	区分	一般有機化学物質
撥水剤、防汚剤や泡消火剤など幅広く使用されてきた。耐熱性や耐薬品性に優れており、分解されにくい性質を有している。PFOSは平成22年4月以降に製造・輸入・使用等が禁止されている。					

※参考文献
上水試験方法 （日本水道協会、1993,2001,2011,2020年版）
水道水質ハンドブック（日本水道新聞社、平成6年7月5日発行）
農薬ハンドブック（日本植物防疫協会、1989年版）
水道水質辞典（日本水道新聞社、平成14年4月20日発行）
「水質基準に関する省令」 平成15年5月30日

2 水質検査(測定)方法及び成績表示方法

	水質基準項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	一般細菌	標準寒天培地法	0 個/mL	2
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出・不検出	－
3	カドミウム及びその化合物	ICP－MS法	0.0003 mg/L	2
4	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.00005 mg/L	2
5	セレン及びその化合物	ICP－MS法	0.001 mg/L	2
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L	2
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L	2
8	六価クロム化合物		0.001 mg/L	2
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004 mg/L	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.10 mg/L	3
12	フッ素及びその化合物		0.03 mg/L	2
13	ホウ素及びその化合物	ICP－MS法	0.01 mg/L	2
14	四塩化炭素	HS－GC－MS法 PT－GC－MS法	HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
15	1,4-ジオキサン		HS 0.010 mg/L PT 0.001 mg/L	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
17	ジクロロメタン		HS 0.001 mg/L PT 0.0005 mg/L	2
18	テトラクロロエチレン		HS 0.001 mg/L PT 0.001 mg/L	2
19	トリクロロエチレン		HS 0.001 mg/L PT 0.001 mg/L	2
20	ベンゼン		HS 0.001 mg/L PT 0.0005 mg/L	2
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.05 mg/L	2
22	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
23	クロロホルム	HS－GC－MS法、PT－GC－MS法	0.001 mg/L	2
24	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
25	ジブロモクロロメタン	HS－GC－MS法、PT－GC－MS法	0.001 mg/L	2
26	臭素酸	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L	2
27	総トリハロメタン	HS－GC－MS法、PT－GC－MS法	0.001 mg/L	2
28	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
29	ブロモジクロロメタン	HS－GC－MS法 PT－GC－MS法	0.001 mg/L	2
30	ブロモホルム		0.001 mg/L	2
31	ホルムアルデヒド	誘導体化－LC法	0.004 mg/L	2
32	亜鉛及びその化合物	ICP－MS法	0.01 mg/L	2
33	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L	2
34	鉄及びその化合物		0.01 mg/L	2
35	銅及びその化合物		0.01 mg/L	2
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.5 mg/L	3
37	マンガン及びその化合物	ICP－MS法	0.001 mg/L	2
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	5.0 mg/L	3
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）		－ mg/L	3
40	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	3
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出－LC法	0.02 mg/L	2
42	ジェオスミン	PT－GC－MS法	0.000001 mg/L	2
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L	2
44	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.005 mg/L	2
45	フェノール類	固相抽出－誘導体化－GC－MS法	0.0005 mg/L	2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	全有機炭素計測定法	0.3 mg/L	2
47	pH 値	ガラス電極法	0.1	2
48	味	官能法	－	－
49	臭気		－	－
50	色度	透過光測定法	0.5 度	2
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2

	水質管理目標設定項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	アンチモン及びその化合物	ICP－MS法	0.0002 mg/L	2
2	ウラン及びその化合物		0.0002 mg/L	2
3	ニッケル及びその化合物		0.001 mg/L	2
5	1,2-ジクロロエタン	HS－GC－MS法 PT－GC－MS法	HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
8	トルエン		0.001 mg/L	2
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出－GC－MS法	0.005 mg/L	2
13	ジクロロアセトニトリル		0.001 mg/L	2
14	抱水クロラール		0.001 mg/L	2
15	農薬類	別表参照		
16	残留塩素	DPD法	0.1 mg/L	2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法	－ mg/L	3
18	マンガン及びその化合物	ICP－MS法	0.001 mg/L	2
19	遊離炭酸	酸度より算出	－ mg/L	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	HS－GC－MS法 PT－GC－MS法	HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
21	メチル-*t*-ブチルエーテル		0.001 mg/L	2
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	TOCより換算	－ mg/L	－
23	臭気強度（TON）	官能法	1	2
24	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	3
25	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2
26	pH 値	ガラス電極法	0.1	2
27	腐食性（ランゲリア指数）	計算法	0.1	2
28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	0 個/mL	2
29	1,1-ジクロロエチレン	HS－GC－MS法 PT－GC－MS法	HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
30	アルミニウム及びその化合物	ICP－MS法	0.02 mg/L	2
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	固相抽出－LC－MS/MS法	0.000005 mg/L	2

その他の試験項目	検査方法	最小記入値	有効数字
気温	サーミスター温度計	0.1 ℃	3
水温		0.1 ℃	3
大腸菌	特定酵素基質培地法	0 MPN/100mL	2
大腸菌群		検出・不検出	－
		0 MPN/100mL	2
シアン化物イオン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.0005 mg/L	2
塩化シアン		0.0005 mg/L	2
電気伝導率	電極法	0.1 mS/m	3
アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02 mg/L	2
臭化物イオン		0.03 mg/L	2
硫酸イオン		5.0 mg/L	3
カリウム		0.5 mg/L	3
カルシウム		2.0 mg/L	3
マグネシウム		0.5 mg/L	3
m-, p-キシレン	HS－GC－MS法 PT－GC－MS法	0.001 mg/L	2
o-キシレン		0.001 mg/L	2
p-ジクロロベンゼン		0.001 mg/L	2
1,2-ジクロロプロパン		HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
1,1,2-トリクロロエタン		HS 0.001 mg/L PT 0.0001 mg/L	2
モリブデン	ICP－MS法	0.007 mg/L	2
総アルカリ度	中和滴定法	0.5 mg/L	3
総酸度		0.5 mg/L	3
リン酸イオン	モリブデン青法	0.01 mg/L	2
溶性ケイ酸	モリブデン黄による吸光光度法	0.1 mg/L	3
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	固相抽出－LC－MS/MS法	0.000005 mg/L	2
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/L	2
紫外線(UV)吸光度	吸光光度法(260nm 10mmセル換算 又は 50mmセル換算)	0.001	3
溶存酸素（DO）	溶存酸素計法	0.1 mg/L	3
化学的酸素要求量（COD）	過マンガン酸カリウム滴定法	0.5 mg/L	3
生物化学的酸素要求量(BOD)	溶存酸素計法	0.1 mg/L	3
浮遊物質量(SS)	ろ過重量法	1 mg/L	3
総リン（全リン）	ペルオキソ二硫酸カリウム分解法（高圧加熱法）	0.02 mg/L	2
総窒素（全窒素）	紫外線吸光光度法（高圧加熱法）	0.3 mg/L	3
放射性物質	GM計数管法	0.01 Bq/L	2
クロロフィルa	アセトン抽出－吸光光度法	0.001 mg/L	2
生物	標準計数板法	河川水 0(個体又は群体数)/1mL 地下水・浄水 0(個体又は群体数)/1L	－
嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	0 個/100mL	2
クリプトスポリジウム	PTFE膜ボルテックス剥離 －免疫磁気分離－直接蛍光抗体法	0 個 /表流水10L、地下水・浄水20L	－ －
ジアルジア			

別表（対象農薬リスト掲載農薬数）

	農薬類	検査方法	最小記入値	有効数字
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	PT－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
2	2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ)	LC-MS/MS法	0.0008 mg/L	2
3	2,4-D(2,4-PA)		0.0002 mg/L	2
4	EPN	固相抽出－GC－MS法	0.00004 mg/L	2
5	MCPA	LC-MS/MS法	0.00005 mg/L	2
6	ｱｼｭﾗﾑ		0.009 mg/L	2
7	ｱｾﾌｪｰﾄ		0.00006 mg/L	2
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
9	ｱﾆﾛﾎｽ		0.00003 mg/L	2
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	LC-MS/MS法	0.00006 mg/L	2
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	固相抽出－GC－MS法	0.0003 mg/L	2
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ		0.00005 mg/L	2
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ		0.00001 mg/L	2
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC)		0.0001 mg/L	2
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT)		0.003 mg/L	2
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)		0.0009 mg/L	2
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ			
18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.00009 mg/L	2
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	固相抽出－GC－MS法	0.0003 mg/L	2
20	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ		0.0008 mg/L	2
21	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)			
22	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
23	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)		0.0003 mg/L	2
24	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ		0.001 mg/L	2
25	ｶｽﾞｻﾎｽ	固相抽出－GC－MS法	0.000006 mg/L	2
26	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ		0.00008 mg/L	2
27	ｶﾙﾀｯﾌﾟ			
28	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
29	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ		0.00005 mg/L	2
30	ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN)	固相抽出－GC－MS法	0.00005 mg/L	2
31	ｷｬﾌﾟﾀﾝ		0.003 mg/L	2
32	ｸﾐﾙﾛﾝ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0003 mg/L	2
33	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ			
34	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ			
35	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
36	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	固相抽出－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
37	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ		0.00003 mg/L	2
38	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)		0.0005 mg/L	2
39	ｼｱﾅｼﾞﾝ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.00001 mg/L	2
40	ｼｱﾉﾎｽ(CYAP)	固相抽出－GC－MS法	0.00003 mg/L	2
41	ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
42	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)	固相抽出－GC－MS法	0.0003 mg/L	2
43	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)		0.00008 mg/L	2
44	ｼﾞｸﾜｯﾄ			
45	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(エチルチオメトン)	固相抽出－GC－MS法	0.00004 mg/L	2
46	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬 ※1	HS－GC－MS法	0.00005 mg/L	2
47	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	固相抽出－GC－MS法	0.00009 mg/L	2
48	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ		0.00006 mg/L	2
49	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)		0.00003 mg/L	2
50	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ		0.0002 mg/L	2
51	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ		0.0005 mg/L	2
52	ｼﾒﾄﾘﾝ		0.0003 mg/L	2
53	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ		0.00003 mg/L	2
54	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	LC-MS/MS法	0.008 mg/L	2
55	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(カーバム)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ ※2	PT－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
56	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	LC-MS/MS法	0.001 mg/L	2
57	ﾁｳﾗﾑ			
58	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	LC-MS/MS法	0.0008 mg/L	2
59	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ			
60	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	固相抽出－GC－MS法	0.0002 mg/L	2
61	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ			
62	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	固相抽出－GC－MS法	0.0002 mg/L	2
63	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	LC-MS/MS法	0.00006 mg/L	2

※1 二硫化炭素として　　※2 メチルイソシアネートとして

	農薬類	検査方法	最小記入値	有効数字
64	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)			
65	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	LC-MS/MS法	0.001 mg/L	2
66	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.0006 mg/L	2
67	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ		0.0003 mg/L	2
68	ﾊﾟﾗｺｰﾄ			
69	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	固相抽出－GC－MS法	0.000009 mg/L	2
70	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ			
71	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
72	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
73	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.00002 mg/L	2
74	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ		0.0002 mg/L	2
75	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ		0.0005 mg/L	2
76	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	LC-MS/MS法	0.000005 mg/L	2
77	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	固相抽出－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
78	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)		0.0003 mg/L	2
79	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ			
80	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.00006 mg/L	2
81	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	固相抽出－GC－MS法	0.00007 mg/L	2
82	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	LC-MS/MS法	0.0001 mg/L	2
83	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	固相抽出－GC－MS法	0.001 mg/L	2
84	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ		0.0003 mg/L	2
85	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ		0.0002 mg/L	2
86	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ		0.0002 mg/L	2
87	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	LC-MS/MS法	0.0003 mg/L	2
88	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	固相抽出－GC－MS法	0.0005 mg/L	2
89	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ		0.0009 mg/L	2
90	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ			
91	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	固相抽出－GC－MS法	0.0005 mg/L	2
92	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ		0.0005 mg/L	2
93	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	LC-MS/MS法	0.0003 mg/L	2
94	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	固相抽出－GC－MS法	0.001 mg/L	2
95	ﾍﾞﾉﾐﾙ	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
96	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.001 mg/L	2
97	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	LC-MS/MS法	0.0009 mg/L	2
98	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ		0.00005 mg/L	2
99	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ		0.002 mg/L	2
100	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.003 mg/L	2
101	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ			
102	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	固相抽出－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
103	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ		0.0007 mg/L	2
104	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ		0.00003 mg/L	2
105	ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)		0.007 mg/L	2
106	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	LC-MS/MS法	0.0005 mg/L	2
107	ﾒｿﾐﾙ		0.0003 mg/L	2
108	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	固相抽出－GC－MS法	0.002 mg/L	2
109	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)		0.00004 mg/L	2
110	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0004 mg/L	2
111	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ		0.0003 mg/L	2
112	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	固相抽出－GC－MS法	0.0002 mg/L	2
113	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ		0.001 mg/L	2
114	ﾓﾘﾈｰﾄ		0.00005 mg/L	2

別表 （要検討農薬類）

	農薬類	検査方法	最小記入値	有効数字
1	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
2	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄ	LC-MS/MS法	0.001 mg/L	2
3	ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ			
4	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ			
5	ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ			
6	ｸﾛﾛﾋﾟｸﾘﾝ			
7	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0007 mg/L	2
8	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ			
9	ﾋﾒｷｻｿﾞｰﾙ(ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ)			
10	ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	固相抽出－GC－MS法	0.00001 mg/L	2
11	ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ	LC-MS/MS法	0.00002 mg/L	2
12	ﾌﾞﾛﾏｼﾙ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0005 mg/L	2
13	ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ	LC-MS/MS法	0.006 mg/L	2
14	ﾎｻﾛﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.00005 mg/L	2
15	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			
16	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	固相抽出－GC－MS法	0.002 mg/L	2

別表 （その他農薬）

	農薬類	検査方法	最小記入値	有効数字
1	2-ｸﾛﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾒﾁﾙ(MCPM)			
2	2,4-DB			
3	DBEDC			
4	MCPB			
5	ｱｼﾍﾟﾝｿﾞﾗﾙSﾒﾁﾙ	LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
6	ｱｼﾞﾑｽﾙﾌﾛﾝ			
7	ｱﾐﾄﾛｰﾙ			
8	ｱﾒﾄﾘﾝ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
9	ｲﾅﾍﾞﾝﾌｨﾄﾞ	LC-MS/MS法	0.003 mg/L	2
10	ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ			
11	ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP	固相抽出－GC－MS法	0.0004 mg/L	2
12	ｴﾄｷｼｽﾙﾌﾛﾝ	LC-MS/MS法	0.001 mg/L	2
13	ｴﾄﾍﾞﾝｻﾞﾆﾄﾞ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.001 mg/L	2
14	ｴﾝﾄﾞﾀｰﾙ			
15	ｵｷｻｼﾞｱﾙｷﾞﾙ	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
16	ｵｷｻﾐﾙ		0.0005 mg/L	2
17	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸			
18	ｷｻﾞﾛﾎｯﾌﾟｴﾁﾙ	LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
19	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ		0.002 mg/L	2
20	ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ		0.007 mg/L	2
21	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ(TCTP)	固相抽出－GC－MS法	0.00001 mg/L	2
22	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ		0.0003 mg/L	2
23	ｼｸﾛｽﾙﾌｧﾑﾛﾝ			
24	ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ(ECP)	固相抽出－GC－MS法	0.00006 mg/L	2
25	ｼｸﾛﾌﾟﾛﾄﾘﾝ			
26	ｼﾞｸﾛﾒｼﾞﾝ	LC-MS/MS法	0.0005 mg/L	2
27	ｼﾞｸﾛﾙﾌﾟﾛｯﾌﾟ		0.0009 mg/L	2
28	ｼﾞｺﾎﾙ(ｹﾙｾﾝ)			
29	ｼﾞﾁｱﾉﾝ			
30	ｼﾉｽﾙﾌﾛﾝ	LC-MS/MS法	0.002 mg/L	2
31	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ		0.006 mg/L	2
32	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
33	ｼﾌﾙﾄﾘﾝ			
34	ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ	LC-MS/MS法	0.0005 mg/L	2
35	ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
36	ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ		0.0007 mg/L	2
37	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ			
38	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0002 mg/L	2
39	ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ	固相抽出－GC－MS法	0.0001 mg/L	2
40	ｼﾞﾒﾋﾟﾚｰﾄ		0.00003 mg/L	2
41	ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ	LC-MS/MS法	0.003 mg/L	2
42	ｼﾝﾒﾁﾘﾝ	固相抽出－GC－MS法	0.001 mg/L	2
43	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ			
44	ｾﾄｷｼｼﾞﾑ			
45	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0001 mg/L	2

	農薬類	検査方法	最小記入値		有効数字
46	チアメトキサム	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0005	mg/L	2
47	チオシクラム				
48	チフルザミド	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0004	mg/L	2
49	テクロフタラム				
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0001	mg/L	2
51	テトラコナゾール		0.0001	mg/L	2
52	テブフェノジド	LC-MS/MS法	0.0004	mg/L	2
53	トリネキサパックエチル		0.0001	mg/L	2
54	トリフルミゾール	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0004	mg/L	2
55	トルフェンピラド				
56	ナプロアニリド	LC-MS/MS法	0.0002	mg/L	2
57	ニテンピラム		0.013	mg/L	2
58	パクロブトラゾール	固相抽出－GC－MS法	0.0005	mg/L	2
59	バリダマイシン				
60	ビスピリバック				
61	ピメトロジン	LC-MS/MS法	0.0003	mg/L	2
62	ピラゾスルフロンエチル		0.0003	mg/L	2
63	ピリミノバックメチル	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0005	mg/L	2
64	ピリミホスメチル		0.0006	mg/L	2
65	ピレトリン				
66	フェノキサニル				
67	フェンバレレート				
68	フラチオカルブ				
69	フラメトピル	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0002	mg/L	2
70	フルアジホップ	LC-MS/MS法	0.0001	mg/L	2
71	プロパニル(DCPA)	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0004	mg/L	2
72	プロパホス	固相抽出－GC－MS法	0.00001	mg/L	2
73	プロパルギッド(BPPS)				
74	プロヘキサジオン				
75	プロポキスル(PHC)	固相抽出－GC－MS法	0.002	mg/L	2
76	プロメトリン	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.0008	mg/L	2
77	ペルメトリン				
78	ベンスルタップ				
79	ベンダイオカルブ	LC-MS/MS法	0.00009	mg/L	2
80	ホキシム		0.00003	mg/L	2
81	ボスカリド	固相抽出－GC－MS法、LC-MS/MS法	0.001	mg/L	2
82	ミルネブ(チアジアジン)				
83	メタミドホス	LC-MS/MS法	0.00001	mg/L	2
84	メチルイソシアネート				
85	モノクロトホス	LC-MS/MS法	0.00002	mg/L	2
86	リニュロン		0.0002	mg/L	2

別表 （除外農薬類）

	農薬類	検査方法	最小記入値		有効数字
1	アゾキシストロビン	LC-MS/MS法	0.005	mg/L	2
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	固相抽出－GC－MS法	0.00006	mg/L	2
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00004	mg/L	2
4	カルプロパミド	LC-MS/MS法	0.0004	mg/L	2
5	クロロネブ	固相抽出－GC－MS法	0.0005	mg/L	2
6	シデュロン	LC-MS/MS法	0.003	mg/L	2
7	テニルクロール	固相抽出－GC－MS法	0.002	mg/L	2
8	トルクロホスメチル		0.002	mg/L	2
9	ハロスルフロンメチル	LC-MS/MS法	0.003	mg/L	2
10	ビフェノックス	固相抽出－GC－MS法	0.002	mg/L	2
11	ピリプロキシフェン		0.003	mg/L	2
12	フラザスルフロン	LC-MS/MS法	0.0003	mg/L	2
13	フルトラニル	固相抽出－GC－MS法	0.002	mg/L	2
14	ベンスリド(SAP)	LC-MS/MS法	0.001	mg/L	2
15	ベンスルフロンメチル		0.005	mg/L	2
16	ホセチル				
17	メチルダイムロン	固相抽出－GC－MS法	0.0003	mg/L	2

「水質検査機器の相互利用に関する協定」により、倉敷市水道局または岡山県広域水道企業団に水質検査を依頼した場合は、上記の検査方法、最小記入値と異なる場合がある。

生物計数単位

生物名	計数単位
【珪藻類】	
Achnanthes	細胞
Amphora	細胞
Asterionella	細胞
Attheya	細胞
Aulacoseira distans	100μm
Aulacoseira granulata	100μm
Aulacoseira granulata var.angustissima	100μm
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	1巻
Aulacoseira italica	100μm
Aulacoseira solida	100μm
Aulacoseira sp.	100μm
Bacillaria	細胞
Caloneis	細胞
Ceratoneis	細胞
Cocconeis	細胞
Coscinodiscus	細胞
Cyclotella	細胞
Cymatopleura	細胞
Cymbella	細胞
Diatoma	細胞
Diploneis	細胞
Epithemia	細胞
Eunotia	細胞
Fragilaria	細胞
Frustulia	細胞
Gomphonema	細胞
Gyrosigma	細胞
Hantzschia	細胞
Hydrosera	細胞
Melosira sp.	100μm
Melosira varians	100μm
Meridion	細胞
Navicula	細胞
Nitzschia acicularis	細胞
Nitzschia actinastroides	細胞
Nitzschia amphibia	細胞
Nitzschia dissipata	細胞
Nitzschia filiformis	細胞
Nitzschia frustulum	細胞
Nitzschia frustulum var.perpusilla	細胞
Nitzschia linearis	細胞
Nitzschia palea	細胞
Nitzschia sp.	細胞
Nitzschia vermicularis	細胞
Pinnularia	細胞
Rhizosolenia	細胞
Rhoicosphenia	細胞
Rhopalodia	細胞
Skeletonema	細胞
Stauroneis	細胞
Stephanodiscus	細胞
Surirella	細胞
Synedra acus	細胞
Synedra pulchella	細胞
Synedra rumpens	細胞
Synedra sp.	細胞
Synedra ulna	細胞
Synedra ulna var.oxyrhynchus	細胞
Tabellaria	細胞

生物名	計数単位
【緑藻類】	
Actinastrum	群体
Ankistrodesmus	細胞
Arthrodesmus	細胞
Basichlamys	細胞
Carteria	細胞
Chlamydomonas	細胞
Chodatella	個体
Cladophora	細胞
Closteriopsis	細胞
Closterium	細胞
Coccomyxa	群体
Coelastrum	群体
Cosmarium	細胞
Cosmocladium	群体
Crucigenia	群体
Dichotomococcus	群体
Dictyosphaerium	群体
Elakatothrix	群体
Errerella	群体
Euastrum	細胞
Eudorina	群体
Gloeocystis	群体
Golenkinia	細胞
Gonatozygon	細胞
Gonium	群体
Haematococcus	細胞
Hormidium	100μm
Hydrodictyon	群体
Kirchneriella	群体
Lobomonas	細胞
Micractinium	群体
Micrasterias	細胞
Mougeotia	100μm
Oedogonium	100μm
Oocystis	群体
Pandorina	群体
Pectodictyon	群体
Pediastrum	群体
Penium	細胞
Planktosphaeria	群体
Pleodorina	群体
Pleurotaenium	細胞
Polyedriopsis	細胞
Pteromonas	細胞
Quadrigula	群体
Scenedesmus	群体
Schroederia	細胞
Selenastrum	群体
Sphaerocystis	群体
Sphaerozosma	群体
Spirogyra	500μm
Spondylosium	100μm
Staurastrum	細胞
Stigeoclonium	群体
Tetraedron	細胞
Tetraspora	群体
Tetrastrum	群体
Treubaria	細胞
Ulothrix	100μm
Volvox	群体
Westella	群体
Xanthidium	細胞
Zygnema	100μm

生物名	計数単位
【藍藻類】	
Anabaena affinis	100μm
Anabaena macrospora	100μm
Anabaena spiroides var.crassa	1巻
Anabaena spiroides var.spiroides	1巻
Anabaena viguieri	100μm
Aphanocapsa	群体
Aphanothece	群体
Chroococcus	群体
Coelosphaerium	群体
Homoeothrix	100μm
Lyngbya	100μmまたは1巻
Merismopedia	群体
Microcystis	群体 アオコ発生時は細胞
Oscillatoria	100μm
Phormidium	100μm
Synechococcus	細胞(群体)
Synechocystis	細胞
【黄緑藻類】	
Botryococcus	群体
【クリプト藻類】	
Cryptomonas	細胞
【黄金藻類】	
Dinobryon	群体
Mallomonas	細胞
Pseudokephyrion	細胞
Synura	群体
Uroglena	群体
【渦鞭藻類】	
Ceratium	細胞
Glenodinium	細胞
Gymnodinium	細胞
Peridinium	細胞
【ユーグレナ藻類】	
Euglena	細胞
Lepocinclis	細胞
Phacus	細胞
Trachelomonas	細胞
【ハプト藻類】	
Chrysochromulina	細胞
【ラフィド藻類】	
Gonyostomum	細胞
【鞭毛虫類】	
鞭毛虫類	細胞
【根足虫類】	
Arcella	細胞
Centropyxis	細胞
Difflugia	細胞
Euglypha	細胞
【太陽虫】	
太陽虫	個体
【吸管虫】	
吸管虫	個体
【海綿動物】	
海綿動物	－

生物名	計数単位
【繊毛虫類】	
Carchesium	細胞
Chilodonella	細胞
Codonella	細胞
Coleps	細胞
Epistylis	細胞
Euplotes	細胞
Litonotus	細胞
Nassula	細胞
Paramecium	細胞
Stentor	細胞
Stylonychia	細胞
Tintinnidium	細胞
Uroleptus	細胞
Vorticella	細胞
Zoothamnium	細胞
【ヒドラ類】	
ヒドラ類	個体
【ウズムシ類】	
ウズムシ類	個体
【ワムシ類】	
Asplanchna	個体
Brachionus	個体
Collotheca	個体
Conochilus	個体
Dicranophorus	個体
Filinia	個体
Kellicottia	個体
Keratella	個体
Lecane	個体
Lepadella	個体
Monommata	個体
Notommata	個体
Philodina	個体
Ploesoma	個体
Polyarthra	個体
Rotaria	個体
Scaridium	個体
Synchaeta	個体
Trichocerca	個体
【線虫類】	
線虫類	個体
【コケムシ類】	
コケムシ類	個体
【ミズミミズ類】	
ミズミミズ類	個体
【カイアシ類】	
カイアシ類	個体
【ミジンコ類】	
ミジンコ類	個体
【ヨコエビ類】	
ヨコエビ類	個体
【ワラジムシ類】	
ワラジムシ類	個体
【ユスリカ類】	
ユスリカ類	個体
【ミズダニ類】	
ミズダニ類	個体

3　水道施設及び主要配管図

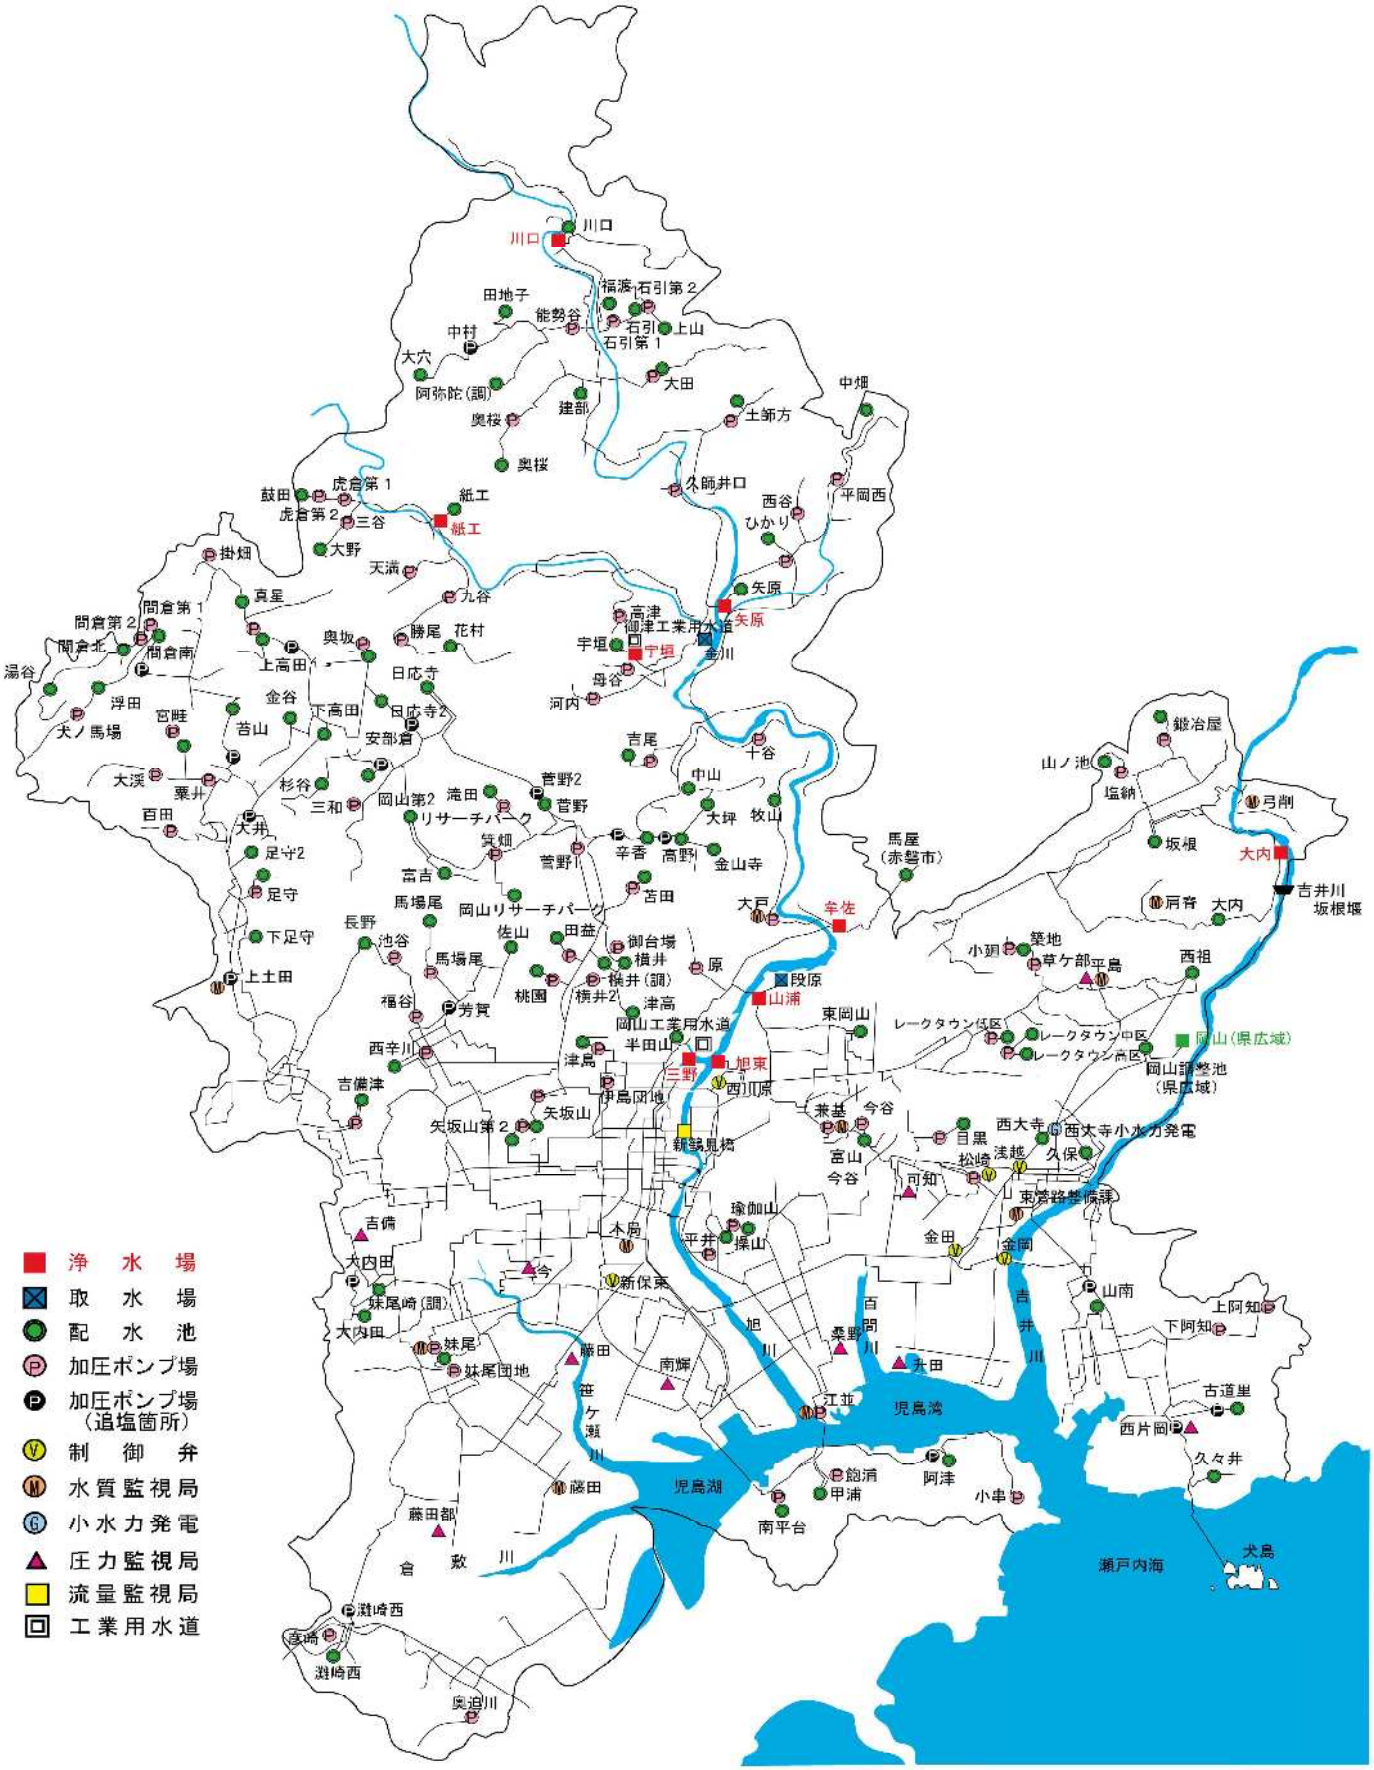

令和4年3月31日現在

Ⅲ　定 期 水 質 試 験(検 査)成 績

1 浄水(給水栓水等) 定期水質試験(検査)

(1) 三野浄水場

浄水池

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	13.5	16.5	22.0	25.9	28.8	26.4	13.3	9.7	1.2
		水温	14.0	16.7	22.9	22.7	27.1	23.1	21.6	15.2	11.1
水質基準項目	1	一般細菌	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.43	0.46	0.63	0.40	0.47	0.40	0.44	0.47
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05	0.05	0.07	0.11	0.12	0.13	0.10	0.09	0.08
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.002			0.007			0.002		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.003			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.004			0.010			0.004		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.005			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.002		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.8	7.5	6.8	7.7	7.2	7.5	7.3	7.4
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.9	9.3	8.2	7.3	8.3	7.4	8.0	8.2	8.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.1	31.0	32.6	30.8	33.1	33.1	32.4	31.2	34.8
	40	蒸発残留物	68			76			67		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.002			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.1	31.0	32.6	30.8	33.1	33.1	32.4	31.2	34.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.1					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	68			76			67		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7					
	28	従属栄養細菌	1			5			2		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.1	10.6	10.6	10.2	11.0	10.5	10.6	10.4	11.1
		総酸度				3.5					
		総アルカリ度				27.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.0	6.7	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	7.6
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.1	1.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.2	1.2
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.8	9.1	9.6	9.2	9.8	9.8	9.5	9.2	10.3
		マグネシウム	2.1	2.0	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇雪	晴曇	晴曇										
晴	晴曇	曇雨										
1.2	0.3	6.5	28.8	0.3	13.8	12						
6.2	5.7	7.1	27.1	5.7	16.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	2	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.31	0.39	0.42	0.63	0.31	0.44	12	○				10	mg/L
0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.13	0.05未満	0.07	12			○		0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.007	0.001未満	0.003	4		○			0.06	mg/L
0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001			0.010	0.001	0.005	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.005	0.002未満	0.002未満	4		○			0.03	mg/L
0.001			0.003	0.001	0.002	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02	4		○			0.2	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
7.6	8.4	8.7	8.7	6.8	7.7	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
9.5	11.1	11.6	11.6	7.3	8.9	12	○				200	mg/L
29.8	30.5	31.0	34.8	29.8	32.0	12		○			300	mg/L
68			76	67	70	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12		○			3	mg/L
7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
29.8	30.5	31.0	34.8	29.8	32.0	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
1.8			3.1	1.8	2.5	2		○			20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
68			76	67	70	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12					7.5程度	
-2.0			-1.7	-2.0	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
0			5	0	2	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02	4			○		0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.3	10.7	10.9	11.1	10.2	10.7	12						
2.0			3.5	2.0	2.8	2						
26.0			27.0	26.0	26.5	2						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
6.0	5.9	6.0	7.6	5.9	6.6	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	1.0	0.9	1.5	0.9	1.2	12						
						0						
						0						
8.8	8.9	9.1	10.3	8.8	9.4	12						
1.9	2.0	2.0	2.2	1.9	2.0	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

浦安　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	13.4	17.0	22.1	26.2	27.9	26.1	15.5	11.5	6.9
		水温	16.3	18.5	25.8	25.9	30.7	26.3	25.5	18.8	14.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.41	0.49	0.70	0.42	0.54	0.41	0.46	0.51
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05	0.06	0.07	0.11	0.18	0.13	0.11	0.09	0.08
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.004			0.014			0.004		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.001			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.010			0.021			0.012		
	28	トリクロロ酢酸	0.002			0.009			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.006			0.005		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.9	7.4	6.9	7.9	7.2	7.6	7.2	7.3
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.9	9.5	8.1	7.6	8.6	7.3	8.0	8.1	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.1	30.7	32.6	32.0	33.9	33.9	32.9	31.5	34.8
	40	蒸発残留物	70			76			68		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.003			0.001		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.1	30.7	32.6	32.0	33.9	33.9	32.9	31.5	34.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.5					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	70			76			68		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7					
	28	従属栄養細菌	2			11			6		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.0	10.6	10.3	10.3	11.2	10.7	10.7	10.4	11.0
		総酸度				4.0					
		総アルカリ度				26.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.7	6.5	7.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.8	9.0	9.6	9.5	10.1	10.1	9.7	9.3	10.3
		マグネシウム	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
曇雪	晴曇	晴曇									
晴	晴曇	曇雨									
3.3	0.2	6.7	27.9	0.2	14.7	12					
10.1	9.2	9.4	30.7	9.2	19.2	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.33	0.39	0.42	0.70	0.33	0.46	12	○				10 mg/L
0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.18	0.05未満	0.07	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.014	0.002	0.006	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.003	0.001	0.002	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.007			0.021	0.007	0.013	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.009	0.002未満	0.003	4			○		0.03 mg/L
0.003			0.006	0.003	0.005	4		○			0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.5	8.2	8.6	8.6	6.9	7.6	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.2	11.2	11.7	11.7	7.3	8.9	12	○				200 mg/L
30.5	29.8	31.4	34.8	29.8	32.3	12		○			300 mg/L
67			76	67	70	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12		○			3 mg/L
7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4		○			0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12			○		1 mg/L
30.5	29.8	31.4	34.8	29.8	32.3	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.2			3.5	2.2	2.9	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
67			76	67	70	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	12					7.5程度
-2.0			-1.7	-2.0	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
2			11	2	5	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.3	10.7	11.1	11.2	10.3	10.7	12					
2.5			4.0	2.5	3.3	2					
26.0			26.5	26.0	26.3	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.1	5.9	6.1	7.8	5.9	6.7	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	1.0	1.1	1.5	1.0	1.2	12					
						0					
						0					
8.9	8.8	9.1	10.3	8.8	9.5	12					
2.0	1.9	2.1	2.2	1.9	2.1	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

彦崎　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	16.8	18.9	21.6	26.0	27.8	26.6	16.7	14.1	10.4
		水温	16.3	17.9	23.7	25.2	30.0	25.6	24.9	17.9	13.7
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.48	0.46	0.62	0.37	0.53	0.41	0.49	0.53
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.07	0.07	0.10	0.17	0.23	0.19	0.15	0.13	0.14
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.006			0.020			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.013			0.029			0.016		
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.013			0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.007			0.006		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	8.0	7.6	7.2	8.0	7.2	7.7	7.3	7.3
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.0	9.2	8.3	8.1	9.0	7.4	8.3	8.4	8.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9	31.7	32.6	32.0	33.1	32.7	32.5	31.2	34.0
	40	蒸発残留物	69			79			68		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.002			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.005			0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9	31.7	32.6	32.0	33.1	32.7	32.5	31.2	34.0
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.1					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	69			79			68		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8					
	28	従属栄養細菌	2			30			18		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.1	10.8	10.5	10.6	11.2	10.5	10.7	10.4	11.0
		総酸度				3.5					
		総アルカリ度				26.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.9	7.1	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	7.7
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	0.7
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.7	9.4	9.6	9.5	9.8	9.8	9.7	9.2	10.0
		マグネシウム	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
曇雪	晴曇	晴曇									
晴	晴曇	曇雨									
6.4	1.2	6.5	27.8	1.2	16.1	12					
9.3	7.6	8.3	30.0	7.6	18.4	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.32	0.38	0.42	0.62	0.32	0.46	12	○				10 mg/L
0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.06	0.06	0.07	0.23	0.06	0.12	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.020	0.002	0.009	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.003			0.004	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.009			0.029	0.009	0.017	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.013	0.002未満	0.005	4			○		0.03 mg/L
0.004			0.007	0.004	0.006	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.5	8.2	8.8	8.8	7.2	7.7	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.2	11.2	12.0	12.0	7.4	9.1	12	○				200 mg/L
30.7	29.5	31.6	34.0	29.5	32.0	12		○			300 mg/L
68			79	68	71	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3 mg/L
7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4		○			0.01 mg/L
0.001未満			0.005	0.001未満	0.002	4			○		0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12				○	1 mg/L
30.7	29.5	31.6	34.0	29.5	32.0	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.6			3.1	2.6	2.9	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
68			79	68	71	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12					7.5程度
-2.0			-1.8	-2.0	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			30	0	13	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.3	10.6	11.1	11.2	10.3	10.7	12	備考				
3.0			3.5	3.0	3.3	2					
26.0			26.5	26.0	26.3	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.2	5.8	6.2	7.7	5.8	6.7	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	1.0	1.1	1.5	0.7	1.2	12					
						0					
						0					
9.0	8.7	9.2	10.0	8.7	9.5	12					
2.0	1.9	2.1	2.2	1.9	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

大内田　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	19.5	20.5	26.9	28.7	31.1	23.6	23.6	14.9	9.2
		水温	15.4	18.2	21.2	23.5	27.6	26.3	26.0	20.1	15.9
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.47	0.56	0.58	0.50	0.58	0.43	0.38	0.52
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05	0.07	0.10	0.13	0.18	0.15	0.15	0.14	0.14
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.006			0.019			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.013			0.031			0.016		
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.009			0.002		
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.009			0.006		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.9	7.9	7.4	7.2	7.7	6.9	7.5	7.4	7.4
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.0	9.0	8.1	7.7	7.7	6.9	8.0	8.3	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.0	32.0	32.7	33.2	34.9	33.0	32.8	31.1	34.4
	40	蒸発残留物	66			75			72		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.004			0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.0	32.0	32.7	33.2	34.9	33.0	32.8	31.1	34.4
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.5					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	66			75			72		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8					
	28	従属栄養細菌	0			2			8		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.9	10.8	10.7	10.7	11.1	10.6	10.8	10.6	11.1
		総酸度				4.0					
		総アルカリ度				29.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.7	6.7	6.9	6.9	7.1	6.7	6.6	6.4	7.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.5	9.5	9.8	10.0	10.5	9.9	10.0	9.5	10.3
		マグネシウム	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.8	2.1
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
3.0	3.8	10.1	31.1	3.0	17.9	12					
10.5	7.7	13.1	27.6	7.7	18.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.36	0.39	0.60	0.60	0.36	0.49	12	○				10 mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.07	0.06	0.06	0.18	0.05	0.11	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.019	0.002	0.008	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.004	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.007			0.031	0.007	0.017	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.009	0.002未満	0.004	4			○		0.03 mg/L
0.003			0.009	0.003	0.006	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.5	8.4	8.4	8.4	6.9	7.6	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
8.8	11.1	11.4	11.4	6.9	8.7	12	○				200 mg/L
31.7	30.7	30.3	34.9	30.3	32.4	12		○			300 mg/L
67			75	66	70	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12		○			3 mg/L
7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.004	0.001未満	0.002	4		○			0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12				○	1 mg/L
31.7	30.7	30.3	34.9	30.3	32.4	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
3.1			3.5	3.1	3.3	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
67			75	66	70	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12					7.5程度
-1.9			-1.8	-1.9	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
8			8	0	5	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.5	10.8	10.8	11.1	10.5	10.8	12					
3.5			4.0	3.5	3.8	2					
30.0			30.0	29.0	29.5	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.5	6.0	6.1	7.5	6.0	6.7	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.0	1.0	1.4	1.0	1.2	12					
						0					
						0					
9.4	9.0	9.0	10.5	9.0	9.7	12					
2.0	2.0	1.9	2.1	1.8	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

芳賀　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	21.4	20.8	25.0	26.7	31.1	25.0	22.8	13.5	6.4
		水温	16.9	20.1	23.2	24.7	29.5	25.7	25.8	18.3	13.6
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.46	0.56	0.59	0.49	0.60	0.43	0.38	0.51
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05	0.07	0.11	0.11	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.006			0.015			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.013			0.025			0.016		
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.007			0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.007			0.006		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.8	7.8	7.4	7.2	7.7	6.8	7.4	7.4	7.4
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.0	8.9	8.1	7.5	7.6	6.9	7.9	8.3	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.2	32.6	32.2	34.1	35.0	32.7	32.5	31.0	34.8
	40	蒸発残留物	68			75			72		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.003			0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.2	32.6	32.2	34.1	35.0	32.7	32.5	31.0	34.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.5					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	68			75			72		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.6					
	28	従属栄養細菌	4			2			3		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.9	10.8	10.7	10.9	11.1	10.5	10.7	10.5	10.9
		総酸度				4.0					
		総アルカリ度				29.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.8	6.7	6.9	6.9	7.1	6.7	6.6	6.3	7.4
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.6	9.6	9.6	10.2	10.4	9.8	9.7	9.3	10.3
		マグネシウム	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.0	2.0	1.9	2.2
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
1.9	2.7	8.7	31.1	1.9	17.2	12					
8.1	7.2	12.6	29.5	7.2	18.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	1	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.36	0.41	0.59	0.60	0.36	0.49	12	○				10 mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.06	0.16	0.05未満	0.09	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.003			0.015	0.003	0.008	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.003			0.004	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.010			0.025	0.010	0.016	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	4			○		0.03 mg/L
0.004			0.007	0.004	0.006	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.4	8.4	8.3	8.4	6.8	7.6	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
8.8	11.2	11.4	11.4	6.9	8.7	12	○				200 mg/L
32.0	31.0	30.0	35.0	30.0	32.5	12		○			300 mg/L
67			75	67	71	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12		○			3 mg/L
7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4		○			0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12			○		1 mg/L
32.0	31.0	30.0	35.0	30.0	32.5	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.6			3.5	2.6	3.1	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
67			75	67	71	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	12					7.5程度
-1.9			-1.6	-1.9	-1.8	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			4	0	2	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.5	10.8	10.8	11.1	10.5	10.8	12					
3.0			4.0	3.0	3.5	2					
29.5			29.5	29.5	29.5	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.5	6.1	6.0	7.4	6.0	6.7	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.2	12					
						0					
						0					
9.5	9.1	8.9	10.4	8.9	9.7	12					
2.0	2.0	1.9	2.2	1.9	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

掛畑　給水栓

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	23.7	19.2	26.6	29.0	30.4	18.6	17.4	18.3	12.1
		水温	16.3	20.6	23.9	26.1	25.8	25.5	21.7	18.9	11.9
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.45	0.58	0.61	0.57	0.61	0.43	0.40	0.49
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.09	0.08	0.13	0.18	0.27	0.21	0.22	0.18	0.17
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.010			0.025			0.010		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.019			0.037			0.021		
	28	トリクロロ酢酸	0.005			0.012			0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.006			0.009			0.007		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.02			0.01			0.01		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	7.9	7.5	7.5	7.9	7.2	7.8	7.7	7.7
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.5	9.0	8.2	8.1	8.6	7.6	8.3	8.5	8.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	34.0	34.5	35.5	35.3	34.1	35.0	34.5	36.0
	40	蒸発残留物	71			77			75		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.002			0.001		
	14	抱水クロラール	0.004			0.007			0.004		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	34.0	34.5	35.5	35.3	34.1	35.0	34.5	36.0
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				0.9					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	71			77			75		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.0					
	28	従属栄養細菌	20			16			18		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.3	11.2	11.2	11.3	11.5	10.9	11.2	11.2	11.4
		総酸度				1.0					
		総アルカリ度				32.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.8	6.8	7.1	6.8	6.6	6.8	6.7	6.6	7.2
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	10.4	10.5	10.7	11.1	11.0	10.7	10.9	10.7	11.1
		マグネシウム	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴雨	雨曇	曇晴									
晴曇	曇晴	曇晴									
5.5	7.2	9.0	30.4	5.5	18.1	12					
7.5	8.4	9.4	26.1	7.5	18.0	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.37	0.34	0.42	0.61	0.34	0.48	12	○				10 mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.11	0.10	0.09	0.27	0.08	0.15	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.006			0.025	0.006	0.013	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.003			0.004	0.003	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.014			0.037	0.014	0.023	4			○		0.1 mg/L
0.004			0.012	0.003	0.006	4			○		0.03 mg/L
0.005			0.009	0.005	0.007	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01			0.02	0.01	0.01	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.6	8.1	8.7	8.7	7.2	7.8	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
8.7	10.1	11.8	11.8	7.6	8.9	12	○				200 mg/L
34.2	32.0	33.0	36.0	32.0	34.3	12		○			300 mg/L
68			77	68	73	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12		○			3 mg/L
7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4		○			0.01 mg/L
0.002			0.007	0.002	0.004	4			○		0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	12			○		1 mg/L
34.2	32.0	33.0	36.0	32.0	34.3	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.9			0.9	0.9	0.9	2	○				20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
68			77	68	73	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	12					7.5程度
-1.4			-1.0	-1.4	-1.2	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
4			20	4	15	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.0	10.8	11.3	11.5	10.8	11.2	12	備考				
1.0			1.0	1.0	1.0	2					
31.0			32.0	31.0	31.5	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.7	6.0	6.1	7.2	6.0	6.7	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.1	1.1	1.6	1.1	1.3	12					
						0					
						0					
10.4	9.7	9.9	11.1	9.7	10.6	12					
2.0	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

一宮　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	21.6	22.0	25.7	27.7	33.3	26.5	26.4	14.2	8.2
		水温	15.2	18.5	21.5	24.7	28.6	26.0	25.5	19.5	15.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.47	0.56	0.59	0.47	0.58	0.43	0.38	0.53
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.06	0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.005			0.013			0.005		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.011			0.023			0.015		
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.007			0.002		
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.007			0.006		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.8	7.8	7.3	7.1	7.6	6.7	7.3	7.2	7.3
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.9	8.9	8.0	7.4	7.7	6.8	7.9	8.2	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	32.6	31.7	33.9	34.8	32.5	32.0	30.8	34.3
	40	蒸発残留物	69			76			70		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.003			0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	32.6	31.7	33.9	34.8	32.5	32.0	30.8	34.3
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.5					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	69			76			70		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.6					
	28	従属栄養細菌	3			61			56		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.9	10.7	10.6	10.8	11.0	10.4	10.6	10.4	11.0
		総酸度				4.0					
		総アルカリ度				31.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.8	6.7	6.9	7.0	7.1	6.6	6.6	6.3	7.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.6	9.6	9.4	10.1	10.3	9.7	9.5	9.2	10.1
		マグネシウム	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.0	2.0	1.9	2.2
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
3.0	3.4	11.3	33.3	3.0	18.6	12					
9.7	8.1	12.5	28.6	8.1	18.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.36	0.42	0.62	0.62	0.36	0.49	12	○				10 mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.12	0.05未満	0.06	12		○			0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.013	0.002	0.006	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.004	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.007			0.023	0.007	0.014	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.007	0.002未満	0.003	4			○		0.03 mg/L
0.003			0.007	0.003	0.005	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.3	8.4	8.2	8.4	6.7	7.5	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
8.8	11.2	11.1	11.2	6.8	8.6	12	○				200 mg/L
31.5	31.0	29.5	34.8	29.5	32.3	12		○			300 mg/L
65			76	65	70	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3 mg/L
7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4		○			0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12			○		1 mg/L
31.5	31.0	29.5	34.8	29.5	32.3	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
3.1			3.5	3.1	3.3	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
65			76	65	70	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	12					7.5程度
-1.9			-1.6	-1.9	-1.8	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
2			61	2	31	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.4	10.8	10.6	11.0	10.4	10.7	12	備考				
3.5			4.0	3.5	3.8	2					
27.5			31.0	27.5	29.3	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.5	6.1	6.0	7.5	6.0	6.7	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.2	12					
						0					
						0					
9.3	9.1	8.7	10.3	8.7	9.6	12					
2.0	2.0	1.9	2.2	1.9	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

間倉　給水栓

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	23.0	19.8	25.5	28.2	28.6	19.1	17.6	20.1	12.6
		水温	14.8	18.2	21.1	23.8	24.0	24.1	22.1	18.8	12.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.54	0.50	0.66	0.67	0.62	0.43	0.38	0.45
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.06	0.08	0.12	0.15	0.19	0.19	0.17	0.15	0.10
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.007			0.022			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.002			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.015			0.031			0.016		
	28	トリクロロ酢酸	0.005			0.013			0.002		
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.007			0.006		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.02			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.1	7.7	7.6	7.0	6.9	7.0	7.7	7.6	7.6
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.2	8.6	8.3	7.6	7.4	7.0	8.2	8.4	8.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.4	32.7	32.2	31.8	30.1	33.5	33.0	32.5	35.3
	40	蒸発残留物	70			72			73		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
	47	pH 値	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.002			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.005			0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.4	32.7	32.2	31.8	30.1	33.5	33.0	32.5	35.3
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				2.6					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	70			72			73		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.6					
	28	従属栄養細菌	0			2			4		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.03			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.2	11.0	10.7	10.3	10.1	10.6	10.9	10.8	11.1
		総酸度				3.0					
		総アルカリ度				27.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.9	6.9	6.9	6.5	6.5	6.8	6.6	6.4	7.2
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.9	9.8	9.6	9.6	9.1	10.1	9.9	9.7	10.5
		マグネシウム	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴雨	雨曇	曇晴									
晴曇	曇晴	曇晴									
8.1	7.2	11.8	28.6	7.2	18.5	12					
8.7	8.2	8.7	24.1	8.2	17.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.35	0.36	0.43	0.67	0.35	0.49	12	○				10 mg/L
0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.07	0.07	0.05	0.19	0.05	0.12	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.003			0.022	0.003	0.010	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.003			0.004	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.010			0.031	0.010	0.018	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.013	0.002未満	0.005	4			○		0.03 mg/L
0.004			0.007	0.004	0.006	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.5	8.4	8.6	8.6	6.9	7.6	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
8.9	10.8	11.5	11.5	7.0	8.7	12	○				200 mg/L
31.5	30.5	31.2	35.3	30.1	32.3	12		○			300 mg/L
63			73	63	70	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3 mg/L
7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4		○			0.01 mg/L
0.001未満			0.005	0.001未満	0.002	4			○		0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	12				○	1 mg/L
31.5	30.5	31.2	35.3	30.1	32.3	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.2			2.6	2.2	2.4	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
63			73	63	70	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	12					7.5程度
-1.8			-1.6	-1.8	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			4	0	2	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.5	10.6	11.1	11.2	10.1	10.7	12					
2.5			3.0	2.5	2.8	2					
27.5			27.5	27.0	27.3	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
6.3	5.9	6.1	7.2	5.9	6.6	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
0.8	1.1	1.1	1.4	0.8	1.2	12					
						0					
						0					
9.3	8.9	9.2	10.5	8.9	9.6	12					
2.0	2.0	2.0	2.2	1.8	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

(2)旭東浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	18.5	21.8	27.0	29.8	31.7	21.3	20.4	18.8	8.3
		水温	15.7	16.4	17.8	19.0	19.8	20.8	19.8	18.6	16.5
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	0.72	0.74	1.37	1.43	1.32	0.94	0.75	0.66
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05	0.08	0.10	0.14	0.11	0.10	0.11	0.06
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.002			0.002			0.002		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.002		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.005			0.005			0.006		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.002			0.002		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.4	7.1	7.3	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.9	8.4	8.3	8.0	7.7	7.5	7.3	7.4	7.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.2	35.2	35.9	40.2	41.3	42.1	39.9	38.3	37.6
	40	蒸発残留物	73			86			81		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3
	47	pH 値	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.2	35.2	35.9	40.2	41.3	42.1	39.9	38.3	37.6
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				6.2					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	73			86			81		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.9					
	28	従属栄養細菌	0			2			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.3	11.2	11.4	12.4	12.9	12.9	12.4	12.0	11.6
		総酸度				7.0					
		総アルカリ度				31.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.4	7.5	7.8	9.1	9.9	9.6	8.8	8.5	8.0
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.3	1.3	1.2	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	10.3	10.3	10.4	11.8	12.1	12.4	11.7	11.2	11.1
		マグネシウム	2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴雨	雨曇	曇晴										
晴曇	曇晴	曇晴										
7.0	5.8	7.1	31.7	5.8	18.1	12						
13.6	13.7	13.4	20.8	13.4	17.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.59	0.58	0.52	1.43	0.52	0.85	12		○			10	mg/L
0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.10	12		○			0.8	mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.14	0.05未満	0.06	12			○		0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.002	4	○				0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001			0.002	0.001	0.001	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.002			0.006	0.002	0.005	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001			0.002	0.001	0.002	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
7.4	7.7	7.8	7.8	7.1	7.6	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
7.9	9.0	9.9	9.9	7.3	8.1	12	○				200	mg/L
35.4	34.7	34.2	42.1	34.2	37.5	12		○			300	mg/L
74			86	73	79	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	12	○				3	mg/L
7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	12				○	1	mg/L
35.4	34.7	34.2	42.1	34.2	37.5	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
4.4			6.2	4.4	5.3	2			○		20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
74			86	73	79	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12					7.5程度	
-2.0			-1.9	-2.0	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
0			2	0	1	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
11.2	11.2	11.3	12.9	11.2	11.8	12	備考					
5.0			7.0	5.0	6.0	2						
31.5			31.5	31.0	31.3	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
7.6	7.3	7.1	9.9	7.1	8.2	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.3	1.3	1.2	1.6	1.2	1.4	12						
						0						
						0						
10.4	10.1	9.9	12.4	9.9	11.0	12						
2.3	2.3	2.3	2.7	2.3	2.5	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

高屋　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	18.7	22.4	27.2	29.1	32.2	23.5	26.9	13.0	5.7
		水温	15.7	17.6	19.8	21.8	24.2	23.4	24.1	18.6	15.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	0.63	0.70	1.05	1.29	1.31	0.91	0.79	0.70
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.06	0.08	0.08	0.11	0.11	0.10	0.13	0.09
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.002			0.002			0.003		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.005			0.007			0.010		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.004		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.3	7.3	7.2	7.4	8.0	7.7	7.8	7.6	7.5
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.8	8.9	8.2	8.1	8.1	7.4	7.2	7.7	7.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	34.9	34.9	37.8	41.1	41.8	39.0	36.7	38.0
	40	蒸発残留物	71			82			83		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	47	pH 値	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	34.9	34.9	37.8	41.1	41.8	39.0	36.7	38.0
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				6.2					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	71			82			83		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.9					
	28	従属栄養細菌	0			2			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000006					
その他の項目		電気伝導率	11.1	11.2	11.2	11.9	12.7	12.9	12.2	11.9	11.8
		総酸度				7.0					
		総アルカリ度				29.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.2	7.3	7.6	8.5	9.3	9.5	8.4	8.4	8.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.9	10.2	10.2	11.0	12.0	12.3	11.5	10.9	11.1
		マグネシウム	2.2	2.3	2.3	2.5	2.7	2.7	2.5	2.3	2.5
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000006					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
3.8	3.7	8.7	32.2	3.7	17.9	12					
13.0	11.0	13.1	24.2	11.0	18.2	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.60	0.52	0.59	1.31	0.52	0.80	12		○			10 mg/L
0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	12		○			0.8 mg/L
0.01			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.13	0.05未満	0.06	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.003	0.001	0.002	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.003			0.010	0.003	0.006	4	○				0.1 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.004	0.002	0.003	4		○			0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.4	7.7	7.3	8.0	7.2	7.5	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
7.7	9.3	9.6	9.6	7.2	8.2	12	○				200 mg/L
35.7	33.8	32.4	41.8	32.4	36.7	12		○			300 mg/L
72			83	71	77	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3 mg/L
7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	12				○	1 mg/L
35.7	33.8	32.4	41.8	32.4	36.7	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
6.2			6.2	6.2	6.2	2			○		20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
72			83	71	77	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	12					7.5程度
-1.9			-1.9	-1.9	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			2	0	1	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1 mg/L
0.000005未満			0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2		○			0.00005 mg/L
11.3	11.1	10.7	12.9	10.7	11.7	12	備考				
7.0			7.0	7.0	7.0	2					
32.0			32.0	29.5	30.8	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
7.7	7.2	6.8	9.5	6.8	8.0	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.3	1.2	1.2	1.6	1.2	1.4	12					
						0					
						0					
10.5	9.9	9.5	12.3	9.5	10.8	12					
2.3	2.2	2.1	2.7	2.1	2.4	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

(3)山浦浄水場

浄水池

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	18.3	21.4	27.4	30.1	29.8	22.7	14.9	17.8	4.6
		水温	14.2	15.3	17.0	19.1	20.0	20.8	19.4	18.2	17.0
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67	0.75	0.76	1.05	1.31	1.19	1.43	1.15	0.81
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.09	0.06	0.05未満	0.05	0.05未満
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.1	7.4	7.3	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.5	7.8	7.4	6.4	6.3	6.1	6.7	6.7	6.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	34.5	35.4	38.5	40.9	39.8	42.1	40.4	37.8
	40	蒸発残留物	70			81			81		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	34.5	35.4	38.5	40.9	39.8	42.1	40.4	37.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.1					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	70			81			81		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.6					
	28	従属栄養細菌	0			4			1		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.0	11.0	11.1	11.7	12.4	12.0	12.7	12.2	11.6
		総酸度				3.5					
		総アルカリ度				33.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.0	7.2	7.6	8.0	8.6	8.6	9.2	8.7	8.2
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.9	10.2	10.4	11.3	12.1	11.8	12.4	11.9	11.2
		マグネシウム	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6	2.5	2.7	2.6	2.4
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

（山浦系）

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴雨	雨曇	曇晴										
晴曇	曇晴	曇晴										
6.7	5.6	5.6	30.1	4.6	17.1	12						
14.8	13.9	13.0	20.8	13.0	16.9	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.64	0.55	0.54	1.43	0.54	0.90	12		○			10	mg/L
0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
6.9	6.9	6.9	7.4	6.9	7.1	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
7.1	8.2	9.1	9.1	6.1	7.3	12	○				200	mg/L
35.7	34.7	34.0	42.1	33.8	37.3	12		○			300	mg/L
75			81	70	77	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12	○				3	mg/L
7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
35.7	34.7	34.0	42.1	33.8	37.3	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
3.5			3.5	3.1	3.3	2		○			20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
75			81	70	77	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3	12					7.5程度	
-1.8			-1.6	-1.8	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
2			4	0	2	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
11.1	10.8	10.8	12.7	10.8	11.5	12						
4.0			4.0	3.5	3.8	2						
31.0			33.0	31.0	32.0	2						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
7.7	7.2	7.0	9.2	7.0	7.9	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.3	12						
						0						
						0						
10.5	10.1	10.0	12.4	9.9	11.0	12						
2.3	2.3	2.2	2.7	2.2	2.4	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

中尾　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	15.0	19.1	21.6	24.6	28.3	27.1	16.5	12.1	9.9
		水温	15.0	16.3	20.6	22.6	24.7	23.1	21.5	17.5	15.4
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.67	0.76	0.94	0.91	1.23	1.46	1.10	0.91
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.09	0.06	0.05	0.06	0.05未満
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.002			0.002		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.001未満			0.002			0.003		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.3	7.2
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.4	8.5	7.3	6.7	6.8	6.2	6.7	6.7	7.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	34.3	35.9	37.6	38.6	41.2	42.8	39.8	38.5
	40	蒸発残留物	67			84			84		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	34.3	35.9	37.6	38.6	41.2	42.8	39.8	38.5
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				2.2					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	67			84			84		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.4					
	28	従属栄養細菌	5			4			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005					
その他の項目		電気伝導率	10.9	10.9	10.8	11.6	11.9	12.2	12.7	12.0	11.7
		総酸度				2.5					
		総アルカリ度				31.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.0	7.2	7.5	7.9	8.1	8.9	9.3	8.6	8.6
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	10.0	10.1	10.6	11.1	11.5	12.2	12.7	11.8	11.3
		マグネシウム	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	2.7	2.5	2.5
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇雪	晴曇	晴曇										
晴	晴曇	曇雨										
7.3	2.2	6.2	28.3	2.2	15.8	12						
12.4	12.1	11.3	24.7	11.3	17.7	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
						0					0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.63	0.54	0.55	1.46	0.54	0.86	12		○			10	mg/L
0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.001	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
6.9	6.8	7.0	7.5	6.8	7.1	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
7.2	8.2	8.9	8.9	6.2	7.4	12	○				200	mg/L
35.9	34.3	35.2	42.8	34.0	37.3	12		○			300	mg/L
74			84	67	77	4		○			500	mg/L
						0					0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	○				3	mg/L
7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	12				○	1	mg/L
35.9	34.3	35.2	42.8	34.0	37.3	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
2.2			2.2	2.2	2.2	2		○			20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
74			84	67	77	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	12					7.5程度	
-1.8			-1.4	-1.8	-1.6	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
0			5	0	2	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
11.1	10.8	10.9	12.7	10.8	11.5	12	備考					
2.5			2.5	2.5	2.5	2						
30.0			31.0	30.0	30.5	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
7.6	7.1	7.2	9.3	7.0	7.9	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.2	1.2	1.2	1.6	1.1	1.3	12						
						0						
						0						
10.6	10.1	10.3	12.7	10.0	11.0	12						
2.3	2.2	2.3	2.7	2.2	2.4	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

福泊　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	18.3	19.9	27.2	29.6	32.1	24.2	25.6	17.7	8.9
		水温	15.4	19.2	20.7	23.2	28.3	24.9	24.6	18.0	13.0
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.63	0.65	0.77	0.97	1.05	1.21	1.36	1.00	0.86
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.08	0.05
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.001			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.002		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.002			0.005			0.004		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001			0.002			0.002		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.2	7.2	7.2	7.6	7.3	7.5	7.3	7.3
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.5	8.5	7.7	7.1	7.1	6.4	6.6	7.1	7.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	35.2	35.7	37.6	40.2	40.7	41.4	38.6	38.5
	40	蒸発残留物	71			80			86		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8	35.2	35.7	37.6	40.2	40.7	41.4	38.6	38.5
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				2.6					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	71			80			86		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.6					
	28	従属栄養細菌	10			2			6		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000006					
その他の項目		電気伝導率	10.9	11.0	11.2	11.5	12.1	12.3	12.6	12.1	11.7
		総酸度				3.0					
		総アルカリ度				31.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.0	7.1	7.6	7.9	8.6	8.8	9.0	8.6	8.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.9	10.3	10.5	11.1	11.8	12.0	12.3	11.5	11.3
		マグネシウム	2.2	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000006					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

（山浦系）

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
6.6	8.5	10.1	32.1	6.6	19.1	12					
12.0	9.6	11.6	28.3	9.6	18.4	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.64	0.54	0.59	1.36	0.54	0.86	12		○			10 mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.002	0.001	0.002	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.002			0.005	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.002	0.001	0.002	4	○				0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.2	7.3	7.1	7.6	7.0	7.3	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
7.4	8.9	9.5	9.5	6.4	7.7	12	○				200 mg/L
36.2	34.3	34.0	41.4	33.8	37.2	12		○			300 mg/L
69			86	69	77	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12	○				3 mg/L
7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12			○		1 mg/L
36.2	34.3	34.0	41.4	33.8	37.2	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
4.0			4.0	2.6	3.3	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
69			86	69	77	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12					7.5程度
-1.9			-1.6	-1.9	-1.8	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
2			10	2	5	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1 mg/L
0.000005未満			0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2		○			0.00005 mg/L
11.3	11.0	11.0	12.6	10.9	11.6	12	備考				
4.5			4.5	3.0	3.8	2					
32.0			32.0	31.0	31.5	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
7.8	7.2	7.0	9.0	7.0	7.9	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.3	1.2	1.1	1.5	1.1	1.3	12					
						0					
						0					
10.7	10.1	10.0	12.3	9.9	11.0	12					
2.3	2.2	2.2	2.6	2.2	2.4	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

(4) 牟佐浄水場

浄水池

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	17.6	19.6	25.7	30.0	29.3	20.7	14.9	18.2	6.5
		水温	11.6	14.5	17.3	20.4	22.3	22.7	22.5	20.7	16.3
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.46	0.37	0.44	0.35	0.21	0.22	0.29	0.42
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.05未満
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.002			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.002			0.002		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.001未満			0.007			0.004		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.003			0.002		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.5	7.3	7.1	6.7	6.8	6.6	6.5	6.2
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.1	7.1	6.5	5.5	5.3	5.6	6.2	6.6	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	33.4	33.6	35.3	32.7	34.4	32.7	31.5	32.2
	40	蒸発残留物	67			75			69		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	33.4	33.6	35.3	32.7	34.4	32.7	31.5	32.2
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				13.6					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	67			75			69		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.2					
	28	従属栄養細菌	2			1			2		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.5	10.8	10.7	10.8	10.3	10.6	10.2	10.2	10.0
		総酸度				15.5					
		総アルカリ度				34.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.5	6.8	6.7	6.2	5.8	6.1	6.0	6.1	6.7
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.6	9.9	10.0	10.5	9.8	10.3	9.8	9.5	9.6
		マグネシウム	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴雨	雨曇	曇晴										
晴曇	曇晴	曇晴										
6.0	5.0	5.0	30.0	5.0	16.5	12						
12.4	9.5	8.6	22.7	8.6	16.6	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.38	0.34	0.39	0.47	0.21	0.36	12	○				10	mg/L
0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.002			0.002	0.001未満	0.001	4	○				0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.002			0.002	0.001未満	0.002	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.007			0.007	0.001未満	0.005	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.003			0.003	0.001未満	0.002	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
6.0	6.0	6.1	7.5	6.0	6.7	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
7.1	8.6	9.9	9.9	5.3	6.9	12	○				200	mg/L
31.7	31.5	32.4	35.3	31.5	32.8	12		○			300	mg/L
61			75	61	68	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	12				○	1	mg/L
31.7	31.5	32.4	35.3	31.5	32.8	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
7.9			13.6	7.9	10.8	2				○	20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
61			75	61	68	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12					7.5程度	
-2.4			-2.2	-2.4	-2.3	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
2			2	1	2	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
9.8	9.8	10.2	10.8	9.8	10.3	12	備考					
9.0			15.5	9.0	12.3	2						
26.5			34.0	26.5	30.3	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
6.8	6.3	6.2	6.8	5.8	6.4	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	1.0	0.9	1.5	0.9	1.2	12						
						0						
						0						
9.4	9.3	9.5	10.5	9.3	9.8	12						
2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	2.1	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

中牧 給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	16.4	19.5	26.1	27.2	31.8	24.9	23.1	12.8	5.2
		水温	16.6	19.0	22.7	24.6	29.4	26.4	26.0	17.9	15.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	0.43	0.45	0.30	0.22	0.22	0.20	0.28	0.38
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05	0.06	0.05	0.07	0.10	0.05	0.07	0.05未満
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.003			0.003		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.004			0.005		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.003			0.011			0.014		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001			0.004			0.005		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01			0.01			0.02		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.02			0.02			0.02		
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	7.4	7.4	7.3	7.3	6.8	6.6	6.4	6.3
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.4	7.9	6.4	6.3	5.7	5.7	5.9	6.7	6.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.4	37.8	38.4	39.5	41.0	41.1	39.0	36.3	36.1
	40	蒸発残留物	70			82			78		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.005			0.003		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.4	37.8	38.4	39.5	41.0	41.1	39.0	36.3	36.1
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				8.8					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	70			82			78		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8					
	28	従属栄養細菌	6			34			4		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.0	11.6	11.6	11.8	11.9	11.8	11.4	11.0	10.7
		総酸度				10.0					
		総アルカリ度				39.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.4	6.7	7.0	6.6	6.2	6.3	6.1	6.3	6.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	11.2	12.0	12.1	12.7	13.3	13.5	12.8	11.9	11.5
		マグネシウム	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.8
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
2.0	3.6	10.0	31.8	2.0	16.9	12					
10.9	9.1	12.9	29.4	9.1	19.2	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.40	0.35	0.42	0.54	0.20	0.35	12	○				10 mg/L
0.08	0.07	0.07	0.10	0.07	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.005	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.003			0.014	0.003	0.008	4		○			0.1 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.005	0.001	0.003	4		○			0.03 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.02	0.01未満	0.01	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01			0.02	0.01	0.02	4	○				1.0 mg/L
6.1	6.0	6.4	7.4	6.0	6.7	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
6.9	9.0	10.3	10.3	5.7	7.2	12	○				200 mg/L
35.9	34.6	36.3	41.1	34.6	37.6	12		○			300 mg/L
67			82	67	74	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12		○			3 mg/L
7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.005	0.001未満	0.002	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12			○		1 mg/L
35.9	34.6	36.3	41.1	34.6	37.6	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
6.6			8.8	6.6	7.7	2			○		20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
67			82	67	74	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12					7.5程度
-2.1			-1.8	-2.1	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
1			34	1	11	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
10.6	10.4	11.0	11.9	10.4	11.2	12	備考				
7.5			10.0	7.5	8.8	2					
30.5			39.0	30.5	34.8	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
7.0	6.3	6.3	7.0	6.1	6.5	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.0	1.0	1.5	0.9	1.2	12					
						0					
						0					
11.4	10.9	11.4	13.5	10.9	12.1	12					
1.8	1.8	1.9	2.0	1.6	1.8	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

(5)矢原浄水場

浄水池

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	15.7	20.6	20.4	22.0	27.8	28.4	18.6	12.0	8.1
		水温	13.8	14.8	18.0	19.1	22.1	21.9	22.1	18.9	15.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.50	0.59	1.28	1.20	1.40	0.98	0.81	0.87
	12	フッ素及びその化合物	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.6	7.5	7.2	7.1	7.5	7.2	7.2	6.9	6.9
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	7.7	7.9	6.9	5.9	6.9	6.0	6.6	6.8	6.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.1	33.7	35.1	39.8	41.5	44.3	38.8	34.9	37.4
	40	蒸発残留物	71			88			77		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3
	47	pH 値	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.1	33.7	35.1	39.8	41.5	44.3	38.8	34.9	37.4
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				1.8					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	71			88			77		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.5					
	28	従属栄養細菌	0			6			1		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.1	10.7	10.7	11.9	12.6	12.6	11.6	10.8	11.3
		総酸度				2.0					
		総アルカリ度				32.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.5	7.3	7.5	9.3	9.1	10.5	8.7	8.0	8.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	0.9	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.4	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	10.1	9.7	10.1	11.5	12.0	12.8	11.1	10.0	10.7
		マグネシウム	2.4	2.3	2.4	2.7	2.8	3.0	2.7	2.4	2.6
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇雪	晴曇	晴曇										
晴	晴曇	曇雨										
3.2	2.3	5.1	28.4	2.3	15.4	12						
10.8	10.9	10.2	22.1	10.2	16.5	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.67	0.88	0.83	1.40	0.50	0.88	12		○			10	mg/L
0.11	0.10	0.10	0.13	0.10	0.12	12		○			0.8	mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
6.7	6.9	7.3	7.6	6.7	7.2	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
7.9	9.3	9.7	9.7	5.9	7.4	12	○				200	mg/L
34.4	36.3	36.4	44.3	33.7	37.3	12		○			300	mg/L
72			88	71	77	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12		○			5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	12				○	1	mg/L
34.4	36.3	36.4	44.3	33.7	37.3	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
2.6			2.6	1.8	2.2	2		○			20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
72			88	71	77	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	12					7.5程度	
-1.9			-1.5	-1.9	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
0			6	0	2	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.5	11.1	11.4	12.6	10.5	11.4	12						
3.0			3.0	2.0	2.5	2						
28.0			32.0	28.0	30.0	2						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
7.4	7.6	7.5	10.5	7.3	8.3	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	1.2	1.1	1.8	0.9	1.4	12						
						0						
						0						
9.8	10.4	10.3	12.8	9.7	10.7	12						
2.4	2.5	2.6	3.0	2.3	2.6	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

御津鹿瀬　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	18.6	23.0	27.1	25.1	29.5	25.8	22.6	15.4	7.4
		水温	17.6	20.6	24.8	26.0	31.8	25.8	25.0	17.3	10.7
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.56	0.68	1.12	1.40	1.45	1.14	0.80	0.93
	12	フッ素及びその化合物	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05	0.05	0.06	0.09	0.07	0.05	0.07	0.05
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.002			0.002		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.004			0.008			0.008		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.003		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.03		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.4	7.5	7.0	7.2	7.5	7.1	7.0	6.8	6.9
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	7.8	7.7	6.7	6.4	6.5	5.8	6.4	6.8	6.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.6	34.9	35.1	38.9	42.4	44.1	39.8	34.7	37.7
	40	蒸発残留物	71			86			82		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.6	34.9	35.1	38.9	42.4	44.1	39.8	34.7	37.7
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.1					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	71			86			82		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.5					
	28	従属栄養細菌	0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.03		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.1	11.0	10.9	11.8	12.7	13.0	12.0	10.9	11.4
		総酸度				3.5					
		総アルカリ度				32.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.6	7.3	7.9	8.5	9.8	10.5	9.1	7.8	8.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.9	10.0	10.1	11.3	12.2	12.7	11.5	10.1	10.8
		マグネシウム	2.4	2.4	2.4	2.6	2.9	3.0	2.7	2.3	2.6
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
2.5	7.0	9.0	29.5	2.5	17.8	12					
6.6	7.2	12.2	31.8	6.6	18.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.86	0.83	0.81	1.45	0.56	0.94	12		○			10 mg/L
0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.003	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.003			0.008	0.003	0.006	4	○				0.1 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.003	0.001	0.002	4	○				0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
6.6	7.3	7.6	7.6	6.6	7.2	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
7.4	9.4	9.3	9.4	5.8	7.2	12	○				200 mg/L
36.5	36.3	32.5	44.1	32.5	37.3	12		○			300 mg/L
72			86	71	78	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3 mg/L
7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	12				○	1 mg/L
36.5	36.3	32.5	44.1	32.5	37.3	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
5.7			5.7	3.1	4.4	2			○		20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
72			86	71	78	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	12					7.5程度
-2.2			-1.5	-2.2	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			0	0	0	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.03	0.02未満	0.02未満	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.2	11.3	10.8	13.0	10.8	11.5	12	備考				
6.5			6.5	3.5	5.0	2					
30.0			32.5	30.0	31.3	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
8.2	7.6	6.9	10.5	6.9	8.3	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.2	1.2	1.0	1.7	1.0	1.3	12					
						0					
						0					
10.5	10.4	9.4	12.7	9.4	10.7	12					
2.5	2.5	2.2	3.0	2.2	2.5	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

(6)紙工浄水場

御津河内　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	16.3	18.3	18.8	22.6	23.1	25.8	14.7	13.9	11.8
		水温	14.9	16.8	22.4	23.3	27.6	24.7	23.0	16.2	12.0
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	0.58	0.57	0.56	0.20	0.50	0.38	0.49	0.63
	12	フッ素及びその化合物	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.19	0.19
	13	ホウ素及びその化合物	0.01			0.01			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.06	0.06	0.13	0.15	0.24	0.18	0.15	0.10	0.09
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.004			0.011			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.010			0.021			0.014		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.003			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.007			0.005		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.02			0.02			0.02		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.6	9.0	8.5	8.6	8.6	8.7	8.0	7.7	7.5
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	7.5	8.2	6.3	6.4	6.5	5.5	6.8	7.4	7.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.5	41.2	41.4	42.9	41.3	45.4	37.7	35.7	35.2
	40	蒸発残留物	81			94			80		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
	47	pH 値	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				0.005未満					
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001			0.002			0.001		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.5	41.2	41.4	42.9	41.3	45.4	37.7	35.7	35.2
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				2.2					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	81			94			80		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.0					
	28	従属栄養細菌	8			38			12		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000017					
その他の項目		電気伝導率	12.4	13.1	12.5	13.3	12.9	13.5	11.8	11.5	11.4
		総酸度				2.5					
		総アルカリ度				43.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.8	8.6	7.5	7.2	6.8	7.0	6.6	6.9	7.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.3	2.0	1.8
		溶性ケイ酸				16.8					
		リン酸イオン				0.06					
		カルシウム	12.3	13.2	13.3	13.9	13.4	14.7	12.3	11.5	11.3
		マグネシウム	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	2.1	1.7	1.7	1.7
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000017					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇雪	晴曇	晴曇										
晴	晴曇	曇雨										
3.9	0.1	4.1	25.8	0.1	14.5	12						
6.6	8.1	8.3	27.6	6.6	17.0	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.42	0.53	0.52	0.63	0.20	0.49	12	○				10	mg/L
0.16	0.15	0.16	0.22	0.15	0.19	12			○		0.8	mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05	0.05未満	0.05未満	0.24	0.05未満	0.10	12			○		0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.002			0.011	0.002	0.006	4		○			0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.002			0.003	0.002	0.003	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.006			0.021	0.006	0.013	4			○		0.1	mg/L
0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.002			0.007	0.002	0.005	4			○		0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.02			0.02	0.02	0.02	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
7.4	8.0	8.4	9.0	7.4	8.3	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
8.3	9.3	9.6	9.6	5.5	7.5	12	○				200	mg/L
35.1	38.0	38.9	45.4	35.1	39.3	12		○			300	mg/L
73			94	73	82	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3	mg/L
7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12		○			5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4	12				○	1	mg/L
35.1	38.0	38.9	45.4	35.1	39.3	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
1.8			2.2	1.8	2.0	2		○			20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
73			94	73	82	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	12					7.5程度	
-1.6			-1.0	-1.6	-1.3	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
4			38	4	16	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000017	0.000005未満	0.000009	2			○		0.00005	mg/L
11.4	12.2	12.3	13.5	11.4	12.4	12						
2.0			2.5	2.0	2.3	2						
31.5			43.0	31.5	37.3	2						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
7.0	7.8	7.9	8.6	6.6	7.4	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.6	1.5	1.6	2.5	1.5	2.0	12						
13.9			16.8	13.9	15.4	2						
0.05			0.06	0.05	0.06	2						
11.1	12.1	12.3	14.7	11.1	12.6	12						
1.8	1.9	2.0	2.1	1.7	1.9	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000017	0.000005未満	0.000009	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、1月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

(7)宇垣浄水場
御津高津　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	14.5	17.5	20.2	21.7	25.7	26.0	15.7	11.7	8.3
		水温	15.1	16.6	19.4	21.3	24.5	22.8	21.7	17.4	16.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.81	1.00	1.31	0.94	1.15	0.81	0.76	0.79
	12	フッ素及びその化合物	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18
	13	ホウ素及びその化合物	0.01			0.01			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05	0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.002		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.004			0.006			0.005		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.001未満			0.001			0.001		
	30	ブロモホルム	0.002			0.002			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.4	8.4	8.8	8.8	8.7	8.9	8.9	8.7	8.5
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	8.2	8.2	7.6	6.9	6.9	6.4	6.4	6.6	6.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.8	43.6	47.3	56.3	49.1	53.6	48.1	45.8	44.0
	40	蒸発残留物	88			112			92		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3
	47	pH 値	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				0.005未満					
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.8	43.6	47.3	56.3	49.1	53.6	48.1	45.8	44.0
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				1.8					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	88			112			92		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-0.9					
	28	従属栄養細菌	4			8			5		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000009					
その他の項目		電気伝導率	13.3	13.5	13.9	16.2	14.6	15.4	14.2	13.8	13.5
		総酸度				2.0					
		総アルカリ度				49.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	9.3	9.9	10.8	12.6	10.6	11.5	9.4	9.2	9.4
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3	2.6	2.4	2.3	2.2
		溶性ケイ酸				16.2					
		リン酸イオン				0.10					
		カルシウム	13.2	13.5	14.5	17.6	15.2	16.7	14.8	14.2	13.5
		マグネシウム	2.4	2.4	2.7	3.0	2.7	2.9	2.7	2.5	2.5
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000009					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
曇雪	晴曇	晴曇									
晴	晴曇	曇雨									
2.1	1.0	5.0	26.0	1.0	14.1	12					
10.9	11.9	11.1	24.5	10.9	17.5	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.71	0.64	0.63	1.31	0.63	0.86	12		○			10 mg/L
0.18	0.17	0.17	0.19	0.17	0.18	12			○		0.8 mg/L
0.01			0.01	0.01	0.01	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05未満	0.05	12		○			0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.003	0.001	0.002	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.002			0.006	0.002	0.004	4	○				0.1 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.03 mg/L
0.001			0.002	0.001	0.002	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
8.2	8.1	8.3	8.9	8.1	8.6	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
7.1	8.0	8.7	8.7	6.4	7.3	12	○				200 mg/L
42.3	41.9	43.1	56.3	41.9	46.5	12		○			300 mg/L
88			112	88	95	4			○		500 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3 mg/L
7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	12				○	1 mg/L
42.3	41.9	43.1	56.3	41.9	46.5	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
3.1			3.1	1.8	2.5	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
88			112	88	95	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	12					7.5程度
-1.5			-0.9	-1.5	-1.2	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
2			8	2	5	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1 mg/L
0.000007			0.000009	0.000007	0.000008	2		○			0.00005 mg/L
13.0	12.9	13.1	16.2	12.9	14.0	12	備考				
3.5			3.5	2.0	2.8	2					
39.0			49.0	39.0	44.0	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。				
						0					
						0					
8.9	8.8	9.0	12.6	8.8	10.0	12	ヘリウムガス供給不足のため、1月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。				
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
2.1	2.0	2.0	2.6	1.8	2.2	12					
16.5			16.5	16.2	16.4	2					
0.11			0.11	0.10	0.11	2					
13.0	13.0	13.3	17.6	13.0	14.4	12					
2.4	2.3	2.4	3.0	2.3	2.6	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000007			0.000009	0.000007	0.000008	2					
						0					

(8)川口浄水場

浄水池

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	19.9	21.4	26.8	28.5	29.5	20.5	17.1	18.7	6.7
		水温	13.4	16.4	19.6	19.7	20.6	21.3	19.7	16.8	10.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.69	0.55	1.02	0.97	0.75	0.42	0.37	0.45
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.10	0.17	0.12	0.17	0.13	0.17	0.11	0.12	0.13
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.003			0.007			0.003		
	24	ジクロロ酢酸	0.003			0.002			0.003		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.008			0.013			0.010		
	28	トリクロロ酢酸	0.002			0.004			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.004			0.004		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.8	6.9	7.5	7.0	6.8	6.9	7.3	7.2	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.4	7.5	8.8	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.8	32.7	32.7	38.8	35.9	35.5	31.3	28.7	31.8
	40	蒸発残留物	66			82			68		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001			0.002			0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.8	32.7	32.7	38.8	35.9	35.5	31.3	28.7	31.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				4.8					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	66			82			68		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7					
	28	従属栄養細菌	1			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.3	10.7	11.7	11.2	11.0	10.0	9.7	10.3
		総酸度				5.5					
		総アルカリ度				34.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.2	6.1	6.0	6.5	6.4	6.2	5.4	5.2	6.0
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.2	1.5	1.8	1.5	1.3	1.1	1.0
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.6	9.8	9.8	11.6	10.6	10.6	9.4	8.7	9.6
		マグネシウム	1.9	2.0	2.0	2.4	2.3	2.2	1.9	1.7	1.9
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴雨	雨曇	曇晴									
晴曇	曇晴	曇晴									
3.8	7.8	7.5	29.5	3.8	17.4	12					
6.5	6.0	6.2	21.3	6.0	14.7	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.37	0.39	0.45	1.02	0.37	0.58	12		○			10 mg/L
0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.08	0.08	0.05未満	0.17	0.05未満	0.12	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.007	0.001未満	0.003	4		○			0.06 mg/L
0.002未満			0.003	0.002未満	0.002	4	○				0.03 mg/L
0.002			0.003	0.002	0.002	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.004			0.013	0.004	0.009	4		○			0.1 mg/L
0.002未満			0.004	0.002未満	0.002未満	4		○			0.03 mg/L
0.002			0.004	0.002	0.003	4		○			0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.4	8.4	8.8	8.8	6.8	7.4	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.7	11.8	13.1	13.1	7.1	8.9	12	○				200 mg/L
28.4	28.6	30.3	38.8	28.4	32.2	12		○			300 mg/L
59			82	59	69	4		○			500 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	12		○			3 mg/L
7.3	7.2	7.3	7.4	7.0	7.2	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8	12				○	1 mg/L
28.4	28.6	30.3	38.8	28.4	32.2	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
1.8			4.8	1.8	3.3	2			○		20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
59			82	59	69	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.2	7.3	7.4	7.0	7.2	12					7.5程度
-2.1			-1.7	-2.1	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			1	0	0	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
9.9	10.2	10.9	11.7	9.7	10.5	12					
2.0			5.5	2.0	3.8	2					
23.5			34.0	23.5	28.8	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
5.4	5.5	5.6	6.5	5.2	5.9	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
0.9	1.0	1.0	1.8	0.9	1.2	12					
						0					
						0					
8.4	8.5	9.0	11.6	8.4	9.6	12					
1.8	1.8	1.9	2.4	1.7	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

建部町土師方　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	17.9	22.3	28.7	27.9	30.8	25.4	24.8	13.4	7.4
		水温	16.2	18.3	23.3	25.2	32.5	26.1	24.8	18.2	12.4
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	0.48	0.55	0.83	0.72	0.78	0.46	0.40	0.44
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.10	0.12	0.19	0.14	0.19	0.18	0.12	0.12	0.13
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.005			0.012			0.009		
	24	ジクロロ酢酸	0.002			0.002			0.004		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.011			0.022			0.020		
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.006			0.004		
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.007			0.007		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.02			0.05		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.7	7.7	7.3	7.2	7.6	7.1	7.1	7.0	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.2	9.3	8.5	7.9	8.0	7.5	7.9	8.2	8.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.5	32.0	33.0	38.4	38.2	37.0	32.0	29.0	33.2
	40	蒸発残留物	68			81			70		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	47	pH 値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.8	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.004			0.003		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.8
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.5	32.0	33.0	38.4	38.2	37.0	32.0	29.0	33.2
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				3.5					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	68			81			70		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.5					
	28	従属栄養細菌	0			3			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.6	10.6	11.7	11.8	11.3	10.2	9.4	10.4
		総酸度				4.0					
		総アルカリ度				34.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.1	5.8	6.0	6.4	6.5	6.3	5.3	5.2	6.1
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.5	9.7	9.9	11.6	11.5	11.2	9.7	8.8	10.0
		マグネシウム	1.9	1.9	2.0	2.3	2.3	2.2	1.9	1.7	2.0
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
1.6	4.0	10.2	30.8	1.6	17.9	12					
7.9	6.6	11.0	32.5	6.6	18.5	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.39	0.42	0.57	0.83	0.39	0.54	12	○				10 mg/L
0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	12	○				0.8 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.08	0.05	0.06	0.19	0.05	0.12	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.012	0.002	0.007	4		○			0.06 mg/L
0.002未満			0.004	0.002未満	0.002	4		○			0.03 mg/L
0.003			0.004	0.002	0.003	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.008			0.022	0.008	0.015	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.006	0.002未満	0.003	4		○			0.03 mg/L
0.003			0.007	0.003	0.005	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2 mg/L
0.01未満			0.05	0.01未満	0.02	4		○			0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
7.2	8.3	8.1	8.3	7.0	7.5	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.3	11.7	11.4	11.7	7.5	8.9	12	○				200 mg/L
29.6	28.7	27.7	38.4	27.7	32.5	12		○			300 mg/L
62			81	62	70	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3 mg/L
7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	1.6	1.6	0.5未満	0.5未満	12			○		5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.004	0.001未満	0.002	4		○			0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.7	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6	12				○	1 mg/L
29.6	28.7	27.7	38.4	27.7	32.5	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.6			3.5	2.6	3.1	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
62			81	62	70	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	12					7.5程度
-2.0			-1.5	-2.0	-1.8	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			3	0	1	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
9.8	10.3	9.8	11.8	9.4	10.5	12					
3.0			4.0	3.0	3.5	2					
26.0			34.0	26.0	30.0	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
5.6	5.5	5.1	6.5	5.1	5.8	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	1.2	12					
						0					
						0					
8.9	8.7	8.3	11.6	8.3	9.8	12					
1.8	1.7	1.7	2.3	1.7	2.0	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

(9)大内浄水場

浄水池

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	19.2	21.5	26.8	29.5	31.1	21.7	15.6	18.8	6.6
		水温	14.6	15.3	17.4	17.7	19.2	19.2	19.2	18.7	16.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.32	0.30	0.79	1.39	1.62	1.34	1.24	1.08
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.10	0.12	0.15	0.24	0.21	0.24	0.21	0.20	0.17
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.001未満			0.003			0.002		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.004			0.010			0.008		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.004			0.003		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.1	8.1	8.3	8.6	8.9	9.0	9.4	9.6	8.9
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.2	8.7	9.3	9.0	9.2	9.5	9.4	10.3	9.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.9	38.6	39.3	41.7	44.1	45.5	46.5	46.0	43.4
	40	蒸発残留物	78			88			93		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH 値	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.9	38.6	39.3	41.7	44.1	45.5	46.5	46.0	43.4
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				7.0					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	78			88			93		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.9					
	28	従属栄養細菌	0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	12.3	12.3	12.7	13.1	14.1	14.2	14.5	14.5	13.8
		総酸度				8.0					
		総アルカリ度				33.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	10.8	10.5	10.8	10.3	10.9	11.1	11.8	12.0	11.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	11.4	11.5	11.8	12.4	13.2	13.6	14.0	13.8	13.1
		マグネシウム	2.3	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.6
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴雨	雨曇	曇晴										
晴曇	曇晴	曇晴										
6.6	6.7	6.0	31.1	6.0	17.5	12						
15.2	12.4	13.3	19.2	12.4	16.6	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	2	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.82	0.66	0.56	1.62	0.30	0.87	12		○			10	mg/L
0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.10	0.11	0.09	0.24	0.09	0.16	12			○		0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.001	4	○				0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.010	0.001未満	0.006	4	○				0.1	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.001未満			0.004	0.001未満	0.002	4		○			0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	○				0.2	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3	mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0	mg/L
8.5	8.8	8.6	9.6	8.1	8.7	12	○				200	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
9.2	10.4	10.6	10.6	8.7	9.5	12	○				200	mg/L
41.5	42.2	41.7	46.5	37.9	42.4	12		○			300	mg/L
84			93	78	86	4		○			500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	12		○			3	mg/L
7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02	mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
41.5	42.2	41.7	46.5	37.9	42.4	12					10～100	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
6.6			7.0	6.6	6.8	2			○		20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
84			93	78	86	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	12					7.5程度	
-1.9			-1.9	-1.9	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
1			1	0	0	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4		○			0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
13.3	13.3	13.3	14.5	12.3	13.5	12	備考					
7.5			8.0	7.5	7.8	2						
32.0			33.5	32.0	32.8	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
12.0	12.1	12.3	12.3	10.3	11.4	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.5	1.5	1.5	1.8	1.4	1.6	12						
						0						
						0						
12.5	12.6	12.4	14.0	11.4	12.7	12						
2.5	2.6	2.6	2.8	2.3	2.6	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

瀬戸町観音寺　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	14.2	18.7	22.0	24.8	28.2	26.0	16.7	10.2	5.7
		水温	15.9	17.8	23.4	24.8	28.1	24.9	23.2	17.0	13.6
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	0.35	0.30	0.51	0.91	1.66	1.37	1.22	1.20
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.11	0.13	0.16	0.21	0.24	0.24	0.21	0.18	0.18
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.002			0.004			0.004		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002		
	25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.005			0.006		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.008			0.016			0.018		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.006			0.006		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	8.2	8.3	8.4	8.5	9.0	9.4	9.6	9.3	9.1
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	9.5	9.6	9.3	9.3	9.9	9.8	9.9	9.8	10.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39.4	39.9	41.3	42.1	44.0	49.0	48.7	46.3	46.1
	40	蒸発残留物	78			98			96		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン				0.000001未満					
	43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満					
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH 値	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.001			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39.4	39.9	41.3	42.1	44.0	49.0	48.7	46.3	46.1
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸				6.2					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	78			98			96		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7					
	28	従属栄養細菌	2			14			4		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	12.6	12.7	12.8	13.4	14.1	14.9	15.0	14.5	14.4
		総酸度				7.0					
		総アルカリ度				35.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	10.7	11.1	10.7	10.6	11.3	11.6	12.3	11.8	12.5
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	12.0	12.2	12.6	12.9	13.5	15.0	14.9	14.1	14.0
		マグネシウム	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.8	2.8	2.7	2.7
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
曇雪	晴曇	晴曇									
晴	晴曇	曇雨									
1.9	0.7	4.5	28.2	0.7	14.5	12					
9.5	8.8	9.2	28.1	8.8	18.0	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.83	0.64	0.58	1.66	0.30	0.83	12		○			10 mg/L
0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	12		○			0.8 mg/L
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.10	0.05未満	0.10	0.24	0.05未満	0.16	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.004	0.002	0.003	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.004			0.006	0.003	0.005	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.010			0.018	0.008	0.013	4		○			0.1 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.004			0.006	0.003	0.005	4		○			0.03 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
8.7	8.5	8.8	9.6	8.2	8.8	12	○				200 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05 mg/L
9.7	10.2	10.8	10.8	9.3	9.8	12	○				200 mg/L
42.8	42.1	43.7	49.0	39.4	43.8	12		○			300 mg/L
91			98	78	91	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	12		○			3 mg/L
7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02 mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12			○		1 mg/L
42.8	42.1	43.7	49.0	39.4	43.8	12					10～100 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
5.3			6.2	5.3	5.8	2			○		20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
91			98	78	91	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	12					7.5程度
-1.9			-1.7	-1.9	-1.8	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
2			14	2	6	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
13.6	13.5	13.4	15.0	12.6	13.7	12	備考				
6.0			7.0	6.0	6.5	2					
32.5			35.0	32.5	33.8	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
12.0	12.0	12.3	12.5	10.6	11.6	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.5	1.5	1.6	1.9	1.4	1.6	12					
						0					
						0					
13.0	12.9	13.2	15.0	12.0	13.4	12					
2.5	2.4	2.6	2.8	2.3	2.5	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

(10)広域企業団受水系
西大寺配水池

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	14.2	16.5	20.5	23.8	25.5	24.9	16.2	11.9	7.4
		水温	14.9	17.0	24.2	23.1	28.8	23.6	22.1	13.6	8.9
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.64	0.41	0.65	0.47	0.56	0.36	0.88	0.76
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05	0.08	0.09	0.09	0.13	0.19	0.15	0.14	0.07
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.004			0.006			0.003		
	24	ジクロロ酢酸	0.002			0.004			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.004			0.002			0.008		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.013			0.012			0.020		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.003			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.004			0.007		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.04	0.07	0.04	0.06	0.04	0.05	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	8.3	8.2	8.3	6.0	8.0	7.8	9.9	8.1	7.4
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	9.4	10.4	9.8	7.5	8.9	7.9	9.5	9.3	8.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.7	33.7	33.0	25.7	33.7	33.0	34.2	35.6	32.0
	40	蒸発残留物	64			70			77		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.9	1.0	0.7	1.0	0.9	0.6	1.1	0.7
	47	pH 値	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				0.005未満					
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001			0.002			0.001		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.6	0.3	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.7	33.7	33.0	25.7	33.7	33.0	34.2	35.6	32.0
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸				1.8					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	64			70			77		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.9					
	28	従属栄養細菌	0			1			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.04	0.07	0.04	0.06	0.04	0.05	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.8	11.8	11.4	9.0	11.6	11.2	12.3	12.2	11.0
		総酸度				2.0					
		総アルカリ度				18.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	10.0	12.5	11.3	8.0	11.0	12.5	14.2	14.2	13.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.3	1.6	1.3	1.9	1.7	1.5	1.9	1.3
		溶性ケイ酸				11.7					
		リン酸イオン				0.01未満					
		カルシウム	9.1	10.2	10.1	7.8	10.2	10.1	10.4	10.8	9.7
		マグネシウム	1.7	2.0	1.9	1.5	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
曇雪	晴曇	晴曇									
晴	晴曇	曇雨									
3.0	2.2	5.8	25.5	2.2	14.3	12					
4.5	5.8	6.5	28.8	4.5	16.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003 mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.27	0.28	0.41	0.88	0.27	0.51	12	○				10 mg/L
0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	12		○			0.8 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.19	0.05未満	0.08	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001			0.006	0.001	0.004	4	○				0.06 mg/L
0.002未満			0.004	0.002未満	0.002未満	4		○			0.03 mg/L
0.003			0.008	0.002	0.004	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.007			0.020	0.007	0.013	4		○			0.1 mg/L
0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.003			0.007	0.003	0.005	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.02未満	0.02	0.03	0.07	0.02未満	0.03	12			○		0.2 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
9.4	9.8	12.1	12.1	6.0	8.6	12	○				200 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05 mg/L
10.0	10.4	15.2	15.2	7.5	9.7	12	○				200 mg/L
32.3	32.8	38.5	38.5	25.7	32.9	12		○			300 mg/L
74			77	64	71	4		○			500 mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005 mg/L
0.5	0.6	0.7	1.1	0.5	0.8	12			○		3 mg/L
7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02 mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001	4	○				0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	12				○	1 mg/L
32.3	32.8	38.5	38.5	25.7	32.9	12					10～100 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
2.6			2.6	1.8	2.2	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
74			77	64	71	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	12					7.5程度
-2.0			-1.9	-2.0	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			1	0	0	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満	0.02	0.03	0.07	0.02未満	0.03	12				○	0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.9	12.1	14.3	14.3	9.0	11.6	12					
3.0			3.0	2.0	2.5	2					
22.0			22.0	18.0	20.0	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
14.6	13.0	14.8	14.8	8.0	12.5	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.1	1.4	1.9	1.1	1.4	12					
6.5			11.7	6.5	9.1	2					
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	2					
9.8	10.0	11.8	11.8	7.8	10.0	12					
1.9	1.9	2.2	2.2	1.5	1.9	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、1月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

小串　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	19.7	20.1	26.9	29.1	30.7	26.6	26.1	16.9	8.9
		水温	15.8	18.7	22.7	25.3	29.4	25.6	25.6	18.2	13.5
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.56	0.61	0.51	0.10未満	0.57	0.27	0.37	0.76
	12	フッ素及びその化合物	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.10	0.14	0.16	0.21	0.19	0.20	0.19	0.10
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.010			0.022			0.011		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.004			0.007			0.011		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.022			0.043			0.037		
	28	トリクロロ酢酸	0.007			0.008			0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.008			0.014			0.013		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.05			0.04		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.7	7.8	7.3	8.3	9.8	6.7	9.4	10.4	7.6
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	10.0	9.8	9.2	9.3	10.6	7.7	9.5	10.1	9.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.2	31.6	30.5	34.0	33.3	27.4	33.8	34.3	32.8
	40	蒸発残留物	67			85			78		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9
	47	pH 値	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.004			0.006			0.005		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.2	31.6	30.5	34.0	33.3	27.4	33.8	34.3	32.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				0.9					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	67			85			78		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.4					
	28	従属栄養細菌	0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満			0.05			0.04		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.8	11.1	10.6	11.8	12.1	9.7	12.3	13.1	11.4
		総酸度				1.0					
		総アルカリ度				26.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	10.2	10.0	9.5	10.9	13.1	9.1	13.8	17.1	13.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.3	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4	1.3	1.6
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.3	9.7	9.4	10.5	10.2	8.5	10.4	10.6	10.0
		マグネシウム	1.7	1.8	1.7	1.9	1.9	1.5	1.9	1.9	1.9
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
8.5	8.4	9.9	30.7	8.4	19.3	12					
9.2	8.1	11.8	29.4	8.1	18.7	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.30	0.31	0.68	0.76	0.10未満	0.45	12	○				10 mg/L
0.08	0.08	0.06	0.09	0.06	0.08	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05	0.05未満	0.21	0.05未満	0.11	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.022	0.002	0.011	4			○		0.06 mg/L
0.002			0.002	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.005			0.011	0.004	0.007	4		○			0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.012			0.043	0.012	0.029	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.008	0.002未満	0.005	4			○		0.03 mg/L
0.005			0.014	0.005	0.010	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.05	0.02未満	0.02	4			○		0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
8.9	10.5	6.7	10.5	6.7	8.4	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.9	11.2	9.0	11.2	7.7	9.7	12	○				200 mg/L
31.4	35.0	23.1	35.0	23.1	31.5	12		○			300 mg/L
66			85	66	74	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7	12			○		3 mg/L
7.4	7.5	7.4	7.6	7.2	7.5	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001			0.006	0.001	0.004	4			○		0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	12				○	1 mg/L
31.4	35.0	23.1	35.0	23.1	31.5	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.2			2.2	0.9	1.6	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
66			85	66	74	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.4	7.5	7.4	7.6	7.2	7.5	12					7.5程度
-1.9			-1.4	-1.9	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			0	0	0	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.05	0.02未満	0.02	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.4	12.8	8.8	13.1	8.8	11.3	12	備考				
2.5			2.5	1.0	1.8	2					
23.5			26.5	23.5	25.0	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
12.8	14.3	7.1	17.1	7.1	11.8	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.2	0.8	1.6	0.8	1.3	12					
						0					
						0					
9.6	10.7	7.1	10.7	7.1	9.7	12					
1.8	2.0	1.3	2.0	1.3	1.8	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

草ケ部 給水栓

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	22.6	21.0	27.8	29.4	31.7	20.9	16.9	19.9	11.4
		水温	17.5	20.5	24.0	26.6	26.8	27.2	25.3	20.3	14.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	0.78	0.39	0.66	0.60	0.57	0.36	0.37	0.53
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.06	0.10	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13	0.18	0.20	0.16	0.07
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.006			0.013			0.006		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.006			0.003			0.010		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.020			0.024			0.028		
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.006			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.008			0.008			0.010		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.04		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.3	6.0	8.5	6.6	6.3	6.6	9.8	10.3	8.9
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.6	8.1	10.1	7.9	7.1	7.6	9.6	9.8	9.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.5	25.9	33.3	28.8	26.7	27.2	33.8	34.3	33.8
	40	蒸発残留物	67			67			77		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	47	pH 値	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.002			0.003			0.003		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.5	25.9	33.3	28.8	26.7	27.2	33.8	34.3	33.8
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				1.3					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	67			67			77		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.6					
	28	従属栄養細菌	0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.04		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.0	9.0	11.8	9.8	9.2	9.7	12.4	13.0	12.1
		総酸度				1.5					
		総アルカリ度				21.5					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	10.5	8.1	11.5	8.5	8.9	9.0	13.7	16.8	14.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.4	7.9	10.2	8.9	8.2	8.4	10.4	10.6	10.4
		マグネシウム	1.7	1.5	1.9	1.6	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴雨	雨曇	曇晴									
晴曇	曇晴	曇晴									
7.0	7.6	8.9	31.7	7.0	18.8	12					
10.2	9.5	10.1	27.2	9.5	19.4	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.26	0.28	0.39	0.78	0.26	0.47	12	○				10 mg/L
0.07	0.08	0.08	0.10	0.06	0.08	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05	0.05	0.05	0.20	0.05	0.11	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.001			0.013	0.001	0.007	4			○		0.06 mg/L
0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.004			0.010	0.003	0.006	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.009			0.028	0.009	0.020	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.006	0.002未満	0.002	4		○			0.03 mg/L
0.004			0.010	0.004	0.008	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.04	0.02未満	0.03	4		○			0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
9.4	9.9	10.5	10.5	6.0	8.4	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.9	10.7	12.4	12.4	7.1	9.3	12	○				200 mg/L
32.1	32.1	35.7	35.7	25.9	31.2	12		○			300 mg/L
74			77	67	71	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.5	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	12			○		3 mg/L
7.4	7.5	7.6	7.6	7.2	7.5	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.003	0.001未満	0.002	4		○			0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	12			○		1 mg/L
32.1	32.1	35.7	35.7	25.9	31.2	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
1.3			1.3	1.3	1.3	2	○				20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
74			77	67	71	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.4	7.5	7.6	7.6	7.2	7.5	12					7.5程度
-1.9			-1.6	-1.9	-1.8	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			0	0	0	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.04	0.02未満	0.03	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.9	11.9	13.2	13.2	9.0	11.3	12	備考				
1.5			1.5	1.5	1.5	2					
22.5			22.5	21.5	22.0	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
15.0	12.2	13.3	16.8	8.1	11.9	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	1.2	1.3	1.5	1.0	1.3	12					
						0					
						0					
9.9	9.9	11.0	11.0	7.9	9.6	12					
1.8	1.8	2.0	2.0	1.5	1.8	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

升田　給水栓

		採水年月日	R3.4.12	R3.5.11	R3.6.9	R3.7.5	R3.8.2	R3.9.15	R3.10.13	R3.11.11	R3.12.6
		天候前日	晴	晴曇	晴	曇	晴	雨曇	曇	晴雨	曇晴
		天候当日	晴曇	曇晴	晴	雨曇	晴	曇雨	曇雨	晴曇	曇晴
		気温	18.6	21.6	27.2	29.2	32.3	24.7	25.6	15.0	8.9
		水温	17.0	20.8	24.4	26.1	30.7	27.1	27.0	19.8	13.7
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.59	0.61	0.46	0.10未満	0.51	0.26	0.38	0.86
	12	フッ素及びその化合物	0.06	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.06
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.07	0.11	0.13	0.15	0.15	0.19	0.14	0.09
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.008			0.019			0.009		
	24	ジクロロ酢酸	0.003			0.002			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.007			0.010		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.018			0.040			0.033		
	28	トリクロロ酢酸	0.006			0.007			0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	0.007			0.014			0.012		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.06			0.05		
	34	鉄及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	7.8	7.5	6.8	8.3	9.7	6.9	9.7	10.0	6.8
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	9.7	9.4	8.5	9.3	10.4	7.7	9.6	10.0	8.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.7	31.6	28.3	34.3	34.0	27.8	35.0	34.3	30.4
	40	蒸発残留物	66			82			79		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.9
	47	pH 値	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.003			0.005			0.003		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.7	31.6	28.3	34.3	34.0	27.8	35.0	34.3	30.4
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				1.8					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	66			82			79		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.3					
	28	従属栄養細菌	0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.06			0.05		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	10.7	10.9	9.9	11.8	12.1	9.8	12.6	12.8	10.5
		総酸度				2.0					
		総アルカリ度				27.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	9.9	9.9	8.2	11.1	13.2	9.5	14.8	16.6	12.0
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.4	1.3	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.5
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.1	9.7	8.7	10.6	10.3	8.5	10.7	10.6	9.2
		マグネシウム	1.7	1.8	1.6	1.9	2.0	1.6	2.0	1.9	1.8
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.12	R4.2.24	R4.3.23	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
雨曇	曇晴	雨曇									
晴雪	曇晴	曇晴									
7.6	6.2	11.0	32.3	6.2	19.0	12					
10.3	9.2	12.1	30.7	9.2	19.9	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.30	0.32	0.81	0.86	0.10未満	0.46	12	○				10 mg/L
0.07	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.19	0.05未満	0.09	12			○		0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.002			0.019	0.002	0.010	4			○		0.06 mg/L
0.002			0.003	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.005			0.010	0.003	0.006	4	○				0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.011			0.040	0.011	0.026	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.007	0.002未満	0.004	4			○		0.03 mg/L
0.004			0.014	0.004	0.009	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.06	0.02未満	0.03	4			○		0.2 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
8.9	10.5	6.7	10.5	6.7	8.3	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
9.8	11.2	9.3	11.2	7.7	9.5	12	○				200 mg/L
32.1	34.5	25.4	35.0	25.4	31.5	12		○			300 mg/L
67			82	66	74	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7	12			○		3 mg/L
7.4	7.5	7.3	7.6	7.2	7.4	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001			0.005	0.001	0.003	4			○		0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	12			○		1 mg/L
32.1	34.5	25.4	35.0	25.4	31.5	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
2.6			2.6	1.8	2.2	2		○			20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
67			82	66	74	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.4	7.5	7.3	7.6	7.2	7.4	12					7.5程度
-1.8			-1.3	-1.8	-1.6	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
0			0	0	0	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.06	0.02未満	0.03	4				○	0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.6	12.7	9.3	12.8	9.3	11.2	12	備考				
3.0			3.0	2.0	2.5	2					
24.0			27.0	24.0	25.5	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
13.3	14.4	8.2	16.6	8.2	11.8	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.2	1.1	1.6	1.1	1.3	12					
						0					
						0					
9.9	10.7	7.7	10.7	7.7	9.6	12					
1.8	1.9	1.5	2.0	1.5	1.8	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

宝伝　給水栓

		採水年月日	R3.4.21	R3.5.24	R3.6.15	R3.7.19	R3.8.25	R3.9.14	R3.10.20	R3.11.8	R3.12.15
		天候前日	晴	晴	晴曇	曇晴	曇	曇	晴曇	晴	曇晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	晴	晴曇	雨曇	晴雨	曇雨	晴曇
		気温	17.9	21.1	27.4	30.4	30.1	20.6	17.1	19.6	11.0
		水温	16.7	20.4	24.5	26.0	26.3	26.9	24.6	19.2	14.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38	0.58	0.59	0.64	0.62	0.54	0.30	0.39	0.68
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01		
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.06	0.11	0.14	0.20	0.18	0.27	0.33	0.29	0.10
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.012			0.026			0.014		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.006			0.003			0.012		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.028			0.040			0.042		
	28	トリクロロ酢酸	0.013			0.012			0.004		
	29	ブロモジクロロメタン	0.010			0.011			0.014		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.002		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.04		
	34	鉄及びその化合物	0.02			0.01未満			0.01		
	35	銅及びその化合物	0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	8.5	8.0	7.5	6.7	6.4	7.5	10.0	9.8	8.0
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	38	塩化物イオン	10.0	9.7	9.4	8.3	7.8	8.5	10.0	10.0	8.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.2	31.0	31.6	28.6	26.7	32.5	36.0	35.1	33.6
	40	蒸発残留物	69			68			81		
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
	47	pH 値	7.6	7.7	8.1	7.6	7.6	7.9	8.0	8.1	7.5
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.005			0.007			0.006		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.2	31.0	31.6	28.6	26.7	32.5	36.0	35.1	33.6
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	遊離炭酸				0.9					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	69			68			81		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.6	7.7	8.1	7.6	7.6	7.9	8.0	8.1	7.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.5					
	28	従属栄養細菌	0			0			0		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.04		
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	11.3	11.0	10.9	9.8	9.4	11.0	12.9	12.8	11.5
		総酸度				1.0					
		総アルカリ度				21.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	11.4	10.7	9.2	8.3	8.2	10.6	14.7	14.7	12.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.7	9.6	10.0	8.8	8.4	10.2	11.3	11.1	10.5
		マグネシウム	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.7	1.9	1.8	1.8
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満			0.007未満			0.007未満		
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.17	R4.2.14	R4.3.8	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴雨	雨曇	曇晴									
晴曇	曇晴	曇晴									
8.6	8.3	9.3	30.4	8.3	18.5	12					
9.2	9.9	10.5	26.9	9.2	19.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	0	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.30	0.32	0.38	0.68	0.30	0.48	12	○				10 mg/L
0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.08	12		○			0.8 mg/L
0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01 mg/L
0.06	0.06	0.06	0.33	0.06	0.16	12				○	0.6 mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02 mg/L
0.003			0.026	0.003	0.014	4			○		0.06 mg/L
0.002			0.002	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03 mg/L
0.005			0.012	0.003	0.007	4		○			0.1 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.014			0.042	0.014	0.031	4			○		0.1 mg/L
0.002未満			0.013	0.002未満	0.007	4			○		0.03 mg/L
0.006			0.014	0.006	0.010	4			○		0.03 mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09 mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
0.02未満			0.04	0.02未満	0.03	4		○			0.2 mg/L
0.04			0.04	0.01未満	0.02	4		○			0.3 mg/L
0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	○				1.0 mg/L
9.2	10.3	11.2	11.2	6.4	8.6	12	○				200 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05 mg/L
10.1	11.4	13.9	13.9	7.8	9.8	12	○				200 mg/L
33.1	36.4	36.7	36.7	26.7	32.7	12		○			300 mg/L
72			81	68	73	4		○			500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.5	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	12			○		3 mg/L
7.5	7.6	7.7	8.1	7.5	7.7	12					5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12		○			5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.02 mg/L
0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	○				0.002 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.002			0.007	0.002	0.005	4			○		0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	12			○		1 mg/L
33.1	36.4	36.7	36.7	26.7	32.7	12					10～100 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
1.3			1.3	0.9	1.1	2	○				20 mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3 mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3
72			81	68	73	4					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.5	7.6	7.7	8.1	7.5	7.7	12					7.5程度
-1.7			-1.5	-1.7	-1.6	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
2			2	0	1	4	○				2000 個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1 mg/L
0.02未満			0.04	0.02未満	0.03	4			○		0.1 mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
11.9	12.8	13.8	13.8	9.4	11.6	12					
1.5			1.5	1.0	1.3	2					
24.0			24.0	21.0	22.5	2					
						0					
不検出	不検出	不検出			0/12	12					
						0					
						0					
						0					
14.3	15.0	13.7	15.0	8.2	12.0	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	12					
						0					
						0					
10.3	11.1	11.4	11.4	8.4	10.2	12					
1.8	2.1	2.0	2.1	1.4	1.8	12					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
0.007未満			0.007未満	0.007未満	0.007未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
						0					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

(11)南部企業団受水系
西七区　給水栓

		採水年月日	R3.4.19	R3.5.6	R3.6.16	R3.7.12	R3.8.11	R3.9.21	R3.10.18	R3.11.15	R3.12.7
		天候前日	晴曇	雨	晴曇	晴	晴曇	晴	曇雨	曇晴	曇晴
		天候当日	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇
		気温	18.7	19.7	21.5	27.4	26.9	29.1	20.5	15.2	10.8
		水温	15.6	17.6	23.8	24.0	29.2	25.0	24.4	17.5	12.9
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物				0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55	0.67	0.44	0.64	0.37	0.56	0.59	0.75	0.64
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	17	ジクロロメタン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
	21	塩素酸	0.05未満	0.05	0.08	0.06	0.08	0.09	0.05	0.05未満	0.05未満
	22	クロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.003			0.009			0.005		
	24	ジクロロ酢酸	0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.001			0.003		
	26	臭素酸	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.008			0.014			0.013		
	28	トリクロロ酢酸	0.002未満			0.005			0.002		
	29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.004			0.005		
	30	ブロモホルム	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	8.2	7.7	7.4	6.1	7.2	6.4	7.1	7.6	8.0
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	8.4	7.9	8.8	8.2	8.3	7.6	6.5	8.1	9.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58.5	55.1	55.2	48.2	51.8	49.3	56.1	60.1	59.1
	40	蒸発残留物	96			91			92		
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類				0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.5	0.7	0.6
	47	pH 値	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.7	0.5未満	0.5	0.6	0.5	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	8	トルエン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				0.005未満					
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満			0.001			0.001未満		
	14	抱水クロラール	0.001未満			0.002			0.001未満		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58.5	55.1	55.2	48.2	51.8	49.3	56.1	60.1	59.1
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸				4.0					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)				1未満					
	24	蒸発残留物	96			91			92		
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.2					
	28	従属栄養細菌	1			5			2		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA				0.000005未満					
その他の項目		電気伝導率	16.0	15.1	14.6	13.2	14.4	13.3	14.6	15.8	16.0
		総酸度				4.5					
		総アルカリ度				40.0					
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	8.9	12.3	7.7	6.9	8.1	7.6	7.3	9.5	9.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.3	1.3	1.6	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4
		溶性ケイ酸				12.7					
		リン酸イオン				0.03					
		カルシウム	19.3	18.1	18.3	16.0	17.1	16.3	18.5	19.8	19.4
		マグネシウム	2.5	2.4	2.3	2.0	2.2	2.1	2.4	2.6	2.6
		シアン化物イオン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		塩化シアン	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		1,1,2-トリクロロエタン	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		
		キシレン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		p-ジクロロベンゼン	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
		PFOS				0.000005未満					
		PFOA				0.000005未満					
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.19	R4.2.17	R4.3.1	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇雪	晴曇	晴曇										
晴	晴曇	曇雨										
4.7	5.0	6.7	29.1	4.7	17.2	12						
8.7	8.3	8.2	29.2	8.2	17.9	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.51	0.53	0.55	0.75	0.37	0.57	12	○				10	mg/L
0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.002	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.05	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.04	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.09	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.02	mg/L
0.001未満			0.009	0.001未満	0.004	4		○			0.06	mg/L
0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	○				0.03	mg/L
0.002			0.003	0.001	0.002	4	○				0.1	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.004			0.014	0.004	0.010	4		○			0.1	mg/L
0.002未満			0.005	0.002未満	0.002未満	4		○			0.03	mg/L
0.002			0.005	0.002	0.004	4		○			0.03	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.09	mg/L
0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	○				0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	12			○		0.2	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
9.0	9.2	9.7	9.7	6.1	7.8	12	○				200	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05	mg/L
12.3	12.6	14.8	14.8	6.5	9.4	12	○				200	mg/L
60.6	60.8	62.5	62.5	48.2	56.4	12			○		300	mg/L
102			102	91	95	4			○		500	mg/L
0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			○		0.02	mg/L
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.3	0.9	0.3	0.6	12			○		3	mg/L
7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	12		○			5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.004	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	12			○		1	mg/L
60.6	60.8	62.5	62.5	48.2	56.4	12					10～100	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
3.5			4.0	3.5	3.8	2		○			20	mg/L
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.3	mg/L
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1未満			1未満	1未満	1未満	2			○		3	
102			102	91	95	4					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4	12					7.5程度	
-1.3			-1.2	-1.3	-1.3	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
2			5	1	3	4	○				2000	個/mL
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	○				0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	12			○		0.1	mg/L
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
16.8	16.8	17.6	17.6	13.2	15.4	12	備考					
4.0			4.5	4.0	4.3	2						
51.0			51.0	40.0	45.5	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
9.1	9.0	9.1	12.3	6.9	8.8	12	ヘリウムガス供給不足のため、1月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.3	1.4	1.3	1.6	1.3	1.4	12						
9.9			12.7	9.9	11.3	2						
0.03			0.03	0.03	0.03	2						
19.8	19.9	20.4	20.4	16.0	18.6	12						
2.7	2.7	2.8	2.8	2.0	2.4	12						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

2 浄水場処理工程　定期水質試験(検査)

(1)三野浄水場

緩速ろ過系　旭川取水口

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	15.2	22.2	24.7	32.0	29.5	24.2	18.5	12.0	9.3
		水温	17.4	19.0	20.4	27.7	20.9	23.0	15.6	10.6	8.0
水質基準項目	1	一般細菌	1600	1300	2500	1300	2200	2700	1700	650	400
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31	0.55	0.58	0.34	0.59	0.34	0.36	0.44	0.38
	12	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.13				
	34	鉄及びその化合物					0.20				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.3	6.4	5.3	5.9	5.0	6.3	6.9	6.7	6.8
	37	マンガン及びその化合物					0.019				
	38	塩化物イオン	7.9	6.9	5.1	5.6	5.0未満	5.9	6.6	6.7	6.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.4	32.6	32.5	32.6	27.2	31.2	31.5	33.1	32.9
	40	蒸発残留物					67				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.8	1.7	1.3	1.2	1.1	1.1	1.6	1.2
	47	pH 値	7.8	7.5	7.6	7.9	7.6	7.9	7.7	7.7	7.8
	48	味									
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
	50	色度	3.3	8.2	9.6	4.3	8.4	3.9	3.3	4.4	3.4
	51	濁度	2.6	4.0	5.3	3.1	5.1	1.3	1.5	1.5	1.3
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.4	32.6	32.5	32.6	27.2	31.2	31.5	33.1	32.9
	18	マンガン及びその化合物					0.019				
	19	遊離炭酸					1.8				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)	40	40	50	40	40	10	10	20	10
	24	蒸発残留物					67				
	25	濁度	2.6	4.0	5.3	3.1	5.1	1.3	1.5	1.5	1.3
	26	pH 値	7.8	7.5	7.6	7.9	7.6	7.9	7.7	7.7	7.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.6				
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.13				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.4	10.1	9.3	9.8	8.2	9.3	9.4	10.2	10.3
		総酸度					2.0				
		総アルカリ度					24.0				
		大腸菌MPN	34	14	20	53	61	8	42	35	10
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	2000	1100
		嫌気性芽胞菌	3	5	6	2	6	4	3	1	1
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	6.7	6.7	6.2	6.6	5.7	6.0	5.8	7.1	6.7
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	1.2
		溶性ケイ酸					15.3				
		リン酸イオン					0.08				
		カルシウム	9.5	9.6	9.7	9.6	8.1	9.2	9.3	9.8	9.7
		マグネシウム	2.1	2.1	2.0	2.1	1.7	2.0	2.0	2.1	2.1
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
3.4	7.0	9.7	32.0	3.4	17.3	12						
4.9	4.0	6.5	27.7	4.0	14.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
200	460	400	2700	200	1300	12				○	100	個/mL
検出	検出	検出			12/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.30	0.33	0.42	0.59	0.30	0.41	12	○				10	mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.07	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.13	0.02未満	0.07	2				○	0.2	mg/L
	0.03		0.20	0.03	0.12	2				○	0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
7.5	8.4	8.6	8.6	5.0	6.8	12	○				200	mg/L
	0.004		0.019	0.004	0.012	2			○		0.05	mg/L
8.7	10.4	10.3	10.4	5.0未満	6.7	12	○				200	mg/L
29.0	27.4	29.8	33.1	27.2	31.0	12		○			300	mg/L
	72		72	67	70	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001	12		○			0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.8	0.9	1.1	1.8	0.8	1.2	12				○	3	mg/L
7.7	7.7	7.6	7.9	7.5	7.7	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12					異常でないこと	
2.1	2.0	2.5	9.6	2.0	4.6	12				○	5	度
0.8	0.8	1.1	5.3	0.8	2.4	12				○	2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
29.0	27.4	29.8	33.1	27.2	31.0	12					10～100	mg/L
	0.004		0.019	0.004	0.012	2				○	0.01	mg/L
	0.9		1.8	0.9	1.4	2	○				20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
25	30	40	50	10	30	12				○	3	
	72		72	67	70	2					30～200	mg/L
0.8	0.8	1.1	5.3	0.8	2.4	12				○	1	度
7.7	7.7	7.6	7.9	7.5	7.7	12					7.5程度	
	-1.7		-1.6	-1.7	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.13	0.02未満	0.07	2				○	0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.0	10.1	10.5	10.5	8.2	9.8	12						
	1.0		2.0	1.0	1.5	2						
	25.0		25.0	24.0	24.5	2						
13	11	8	61	8	26	12						
検出	検出	検出			12/12	12						
920	920	1400	>2400	920	1900	12						
0	1	2	6	0	3	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
5.7	5.3	6.0	7.1	5.3	6.2	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.1	1.0	1.0	1.4	1.0	1.2	12						
	12.2		15.3	12.2	13.8	2						
	0.02		0.08	0.02	0.05	2						
8.5	8.0	8.8	9.8	8.0	9.2	12						
1.9	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

三野浄水場
緩速ろ過池

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.28	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.29	R3.12.23
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	曇
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴曇	曇晴	晴曇	晴	晴	晴
		気温	13.5	20.7	24.2	29.5	28.5	23.5	16.1	8.7	11.0
		水温	17.2	19.7	22.3	27.3	22.7	23.0	16.3	10.8	8.6
水質基準項目	1	一般細菌	12	180	14	44	210	51	24	9	14
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
	12	フッ素及びその化合物									
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素									
	15	1,4-ジオキサン									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
	17	ジクロロメタン									
	18	テトラクロロエチレン									
	19	トリクロロエチレン									
	20	ベンゼン									
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム									
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン									
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン									
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン									
	30	ブロモホルム									
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物									
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン									
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	40	蒸発残留物									
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン									
	43	2-メチルイソボルネオール									
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.7	0.6
	47	pH 値	7.7	7.8	7.4	7.5	7.3	7.6	8.0	7.6	7.7
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	1.2	1.6	1.3	1.4	1.8	1.4	1.2	1.2	1.4
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン									
	8	トルエン									
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸									
	20	1,1,1-トリクロロエタン									
	21	メチル-t-ブチルエーテル									
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物									
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.7	7.8	7.4	7.5	7.3	7.6	8.0	7.6	7.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン									
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA									
その他の項目		電気伝導率	11.1	11.5	10.4	9.8	8.7	9.8	10.7	10.5	9.1
		総酸度									
		総アルカリ度									
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出
		大腸菌群MPN	0	820	3	28	74	6	12	0	5
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン									
		アンモニア態窒素									
		カリウム									
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム									
		マグネシウム									
		シアン化物イオン									
		塩化シアン									
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン									
		1,1,2-トリクロロエタン									
		キシレン									
		p-ジクロロベンゼン									
		PFOS									
		PFOA									
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
曇	晴曇	晴曇									
晴	曇晴	晴									
4.5	5.3	8.7	29.5	4.5	16.2	12					
5.1	4.7	6.5	27.3	4.7	15.4	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
14	29	12	210	9	51	12				○	100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
						0					0.04 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					10 mg/L
						0					0.8 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
						0					0.002 mg/L
						0					0.05 mg/L
						0					0.04 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.06 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.1 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.1 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.09 mg/L
						0					0.08 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
						0					200 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05 mg/L
						0					200 mg/L
						0					300 mg/L
						0					500 mg/L
						0					0.2 mg/L
						0					0.00001 mg/L
						0					0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6	12			○		3 mg/L
7.6	7.7	7.6	8.0	7.3	7.6	12					5.8以上8.6以下
						0					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
1.0	1.0	1.0	1.8	1.0	1.3	12			○		5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02 mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
						0					0.004 mg/L
						0					0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
						0					1 mg/L
						0					10～100 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	12		○			0.01 mg/L
						0					20 mg/L
						0					0.3 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					3 mg/L
						0					3
						0					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.6	7.7	7.6	8.0	7.3	7.6	12					7.5程度
						0					-1程度以上とし、極力0に近づける
						0					2000 個/mL
						0					0.1 mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1 mg/L
						0					0.00005 mg/L
10.0	9.9	10.5	11.5	8.7	10.2	12	備考				
						0					
						0	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
0	0	0	0	0	0	12					
検出	検出	検出			10/12	12					
4	8	11	820	0	81	12					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

三野浄水場
急速ろ過系　西川取水口

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	12.8	17.2	22.8	24.1	29.6	25.1	28.2	15.3	3.2
		水温	14.6	18.5	21.5	23.9	29.5	22.9	23.6	16.0	8.6
水質基準項目	1	一般細菌	720	900	660	4800	5400	2600	4000	1200	660
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.39	0.42	0.49	0.26	0.49	0.32	0.28	0.40
	12	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.05				
	34	鉄及びその化合物					0.08				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	5.9	6.1	6.2	5.4	6.7	6.9	6.9
	37	マンガン及びその化合物					0.013				
	38	塩化物イオン	7.4	7.5	6.0	5.7	6.0	5.0未満	6.3	6.7	7.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.7	31.2	31.7	34.6	31.5	31.7	31.0	30.7	33.9
	40	蒸発残留物					71				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	1.3	1.8	1.7	1.2	1.7	1.0	0.9	1.2
	47	pH 値	8.0	7.9	8.0	7.6	8.0	7.7	7.8	7.8	7.7
	48	味									
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
	50	色度	3.1	4.6	5.1	5.7	4.0	7.1	3.2	2.8	3.4
	51	濁度	6.5	3.8	7.0	4.4	2.5	2.8	1.4	1.2	1.2
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.7	31.2	31.7	34.6	31.5	31.7	31.0	30.7	33.9
	18	マンガン及びその化合物					0.013				
	19	遊離炭酸					0.4未満				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)	40	30	30	30	40	30	30	20	20
	24	蒸発残留物					71				
	25	濁度	6.5	3.8	7.0	4.4	2.5	2.8	1.4	1.2	1.2
	26	pH 値	8.0	7.9	8.0	7.6	8.0	7.7	7.8	7.8	7.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-0.9				
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.05				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.2	10.0	9.6	10.2	9.8	9.3	9.8	9.3	10.5
		総酸度					0.5未満				
		総アルカリ度	27.5	28.0	26.5	33.0	31.5	31.5	30.5	31.0	32.0
		大腸菌MPN	16	5	6	33	2	22	28	11	10
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	>2400	1700	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	2000	1100
		嫌気性芽胞菌	5	2	6	5	1	3	0	1	2
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	6.6	6.4	6.7	6.6	6.3	6.2	6.1	5.8	6.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
		溶性ケイ酸					13.7				
		リン酸イオン					0.06				
		カルシウム	9.4	9.2	9.4	10.4	9.3	9.4	9.1	9.0	10.1
		マグネシウム	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴雪	曇晴										
雨曇	晴曇	曇晴										
4.2	1.2	4.8	29.6	1.2	15.7	12						
6.2	4.2	8.0	29.5	4.2	16.5	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
1000	470	360	5400	360	1900	12				○	100	個/mL
検出	検出	検出			12/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.29	0.32	0.41	0.49	0.26	0.37	12	○				10	mg/L
0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.05	0.02未満	0.03	2			○		0.2	mg/L
	0.03		0.08	0.03	0.06	2			○		0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
7.1	8.2	9.0	9.0	5.4	6.9	12	○				200	mg/L
	0.004		0.013	0.004	0.009	2			○		0.05	mg/L
8.0	10.2	12.0	12.0	5.0未満	6.9	12	○				200	mg/L
29.5	27.4	30.5	34.6	27.4	31.3	12		○			300	mg/L
	62		71	62	67	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001	12		○			0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.9	0.8	1.0	1.8	0.8	1.3	12				○	3	mg/L
7.7	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12					異常でないこと	
2.3	2.0	2.3	7.1	2.0	3.8	12				○	5	度
1.1	0.9	1.4	7.0	0.9	2.9	12				○	2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
29.5	27.4	30.5	34.6	27.4	31.3	12					10～100	mg/L
	0.004		0.013	0.004	0.009	2				○	0.01	mg/L
	0.9		0.9	0.4未満	0.5	2	○				20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
20	20	20	40	20	28	12				○	3	
	62		71	62	67	2					30～200	mg/L
1.1	0.9	1.4	7.0	0.9	2.9	12				○	1	度
7.7	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8	12					7.5程度	
	-1.7		-0.9	-1.7	-1.3	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.05	0.02未満	0.03	2			○		0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
9.8	10.0	11.1	11.1	9.3	10.0	12	備考					
	1.0		1.0	0.5未満	0.5	2						
29.5	26.0	29.0	33.0	26.0	29.7	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
17	8	7	33	2	14	12						
検出	検出	検出			12/12	12						
2000	820	1300	>2400	820	1900	12	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
2	2	2	6	0	3	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
5.9	5.3	6.0	6.8	5.3	6.2	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12						
1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2	12						
	12.2		13.7	12.2	13.0	2						
	0.01		0.06	0.01	0.04	2						
8.7	8.0	8.9	10.4	8.0	9.2	12						
1.9	1.8	2.0	2.1	1.8	2.0	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

三野浄水場
急速ろ過系　第3取水

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	14.7	20.8	24.4	29.8	29.2	25.7	16.9	10.8	12.2
		水温	17.7	18.7	20.8	27.3	21.3	23.2	15.8	10.6	7.8
水質基準項目	1	一般細菌	120	110	110	130	230	100	76	77	28
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	0.64	0.69	0.46	0.64	0.40	0.39	0.47	0.41
	12	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.04				
	34	鉄及びその化合物					0.06				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.3	6.7	5.5	5.8	4.9	6.1	6.8	6.7	6.7
	37	マンガン及びその化合物					0.004				
	38	塩化物イオン	7.8	7.0	5.2	5.5	5.0未満	5.8	6.7	6.7	6.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	32.9	32.0	32.9	26.7	31.2	31.7	33.1	33.4
	40	蒸発残留物					62				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	0.7	1.1	0.8
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5
	48	味									
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
	50	色度	2.2	3.4	4.4	2.8	4.2	2.2	1.7	2.3	1.9
	51	濁度	1.0	0.9	1.4	0.9	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	32.9	32.0	32.9	26.7	31.2	31.7	33.1	33.4
	18	マンガン及びその化合物					0.004				
	19	遊離炭酸					2.6				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)	5	5	8	3	8	2	2	2	2
	24	蒸発残留物					62				
	25	濁度	1.0	0.9	1.4	0.9	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.0				
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.04				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.5	10.3	9.5	9.9	8.2	9.4	9.9	10.2	10.4
		総酸度					3.0				
		総アルカリ度					22.5				
		大腸菌MPN	3	1	2	1	1	3	1	2	8
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	280	290	280	330	490	180	130	99	100
		嫌気性芽胞菌	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	6.7	6.7	6.2	6.6	5.7	6.0	5.9	7.1	6.7
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2
		溶性ケイ酸					15.0				
		リン酸イオン					0.08				
		カルシウム	9.6	9.7	9.5	9.7	7.9	9.2	9.4	9.8	9.9
		マグネシウム	2.1	2.1	2.0	2.1	1.7	2.0	2.0	2.1	2.1
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

（三野浄水場）

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
3.5	5.2	9.3	29.8	3.5	16.9	12						
5.2	4.1	6.5	27.3	4.1	14.9	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
40	44	24	230	24	91	12				○	100	個/mL
検出	検出	検出			12/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.33	0.36	0.48	0.69	0.33	0.47	12	○				10	mg/L
0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.04	0.02未満	0.02	2		○			0.2	mg/L
	0.01未満		0.06	0.01未満	0.03	2		○			0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
7.4	8.1	8.5	8.5	4.9	6.7	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	2	○				0.05	mg/L
8.6	10.3	10.2	10.3	5.0未満	6.7	12	○				200	mg/L
29.5	28.1	30.3	33.4	26.7	31.2	12		○			300	mg/L
	68		68	62	65	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.6	0.7	0.6	1.1	0.6	0.9	12			○		3	mg/L
7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12					異常でないこと	
1.3	1.3	1.4	4.4	1.3	2.4	12				○	5	度
0.1	0.1	0.2	1.4	0.1	0.6	12				○	2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
29.5	28.1	30.3	33.4	26.7	31.2	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	2			○		0.01	mg/L
	1.8		2.6	1.8	2.2	2		○			20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
5	8	10	10	2	5	12				○	3	
	68		68	62	65	2					30～200	mg/L
0.1	0.1	0.2	1.4	0.1	0.6	12				○	1	度
7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	12					7.5程度	
	-1.9		-1.9	-2.0	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.04	0.02未満	0.02	2			○		0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.0	10.1	10.6	10.6	8.2	9.9	12						
	2.0		3.0	2.0	2.5	2						
	26.0		26.0	22.5	24.3	2						
2	1	1	8	1	2	12						
検出	検出	検出			12/12	12						
36	28	54	490	28	190	12						
0	0	0	1	0	0	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
5.7	5.4	5.9	7.1	5.4	6.2	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	12						
	11.9		15.0	11.9	13.5	2						
	0.03		0.08	0.03	0.06	2						
8.7	8.3	9.0	9.9	7.9	9.2	12						
1.9	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

三野浄水場
薬品沈澱池　北流出口

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	12.5	20.5	24.5	25.9	34.0	26.5	27.6	16.7	5.5
		水温	13.7	17.8	19.9	23.2	28.5	23.3	23.3	16.2	8.7
水質基準項目	1	一般細菌									
	2	大腸菌									
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
	12	フッ素及びその化合物									
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素									
	15	1,4-ジオキサン									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
	17	ジクロロメタン									
	18	テトラクロロエチレン									
	19	トリクロロエチレン									
	20	ベンゼン									
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム									
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン									
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン									
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン									
	30	ブロモホルム									
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.27	0.28	0.24	0.25	0.28	0.26	0.28	0.25	0.44
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物									
	37	マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001未満	0.001	0.002
	38	塩化物イオン									
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	40	蒸発残留物									
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン									
	43	2-メチルイソボルネオール									
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.5	0.5	0.6
	47	pH 値	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.3	2.0
	51	濁度	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン									
	8	トルエン									
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	18	マンガン及びその化合物	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001未満	0.001	0.002
	19	遊離炭酸									
	20	1,1,1-トリクロロエタン									
	21	メチル-t-ブチルエーテル									
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物									
	25	濁度	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5
	26	pH 値	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン									
	30	アルミニウム及びその化合物	0.27	0.28	0.24	0.25	0.28	0.26	0.28	0.25	0.44
	31	PFOS及びPFOA									
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.6	10.2	10.7	10.6	9.9	10.5	10.3	11.0
		総酸度									
		総アルカリ度	26.5	27.0	25.5	31.0	32.0	28.5	29.5	29.5	33.0
		大腸菌MPN									
		大腸菌群									
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン									
		アンモニア態窒素									
		カリウム									
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム									
		マグネシウム									
		シアン化物イオン									
		塩化シアン									
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン									
		1,1,2-トリクロロエタン									
		キシレン									
		p-ジクロロベンゼン									
		PFOS									
		PFOA									
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴曇	晴雪	曇晴									
雨曇	晴曇	曇晴									
3.8	2.3	5.5	34.0	2.3	17.1	12					
5.2	3.4	6.2	28.5	3.4	15.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
						0					100 個/mL
						0					検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
						0					0.04 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					10 mg/L
						0					0.8 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
						0					0.002 mg/L
						0					0.05 mg/L
						0					0.04 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.06 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.1 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.1 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.09 mg/L
						0					0.08 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.38	0.34	0.35	0.44	0.24	0.30	12				○	0.2 mg/L
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
						0					200 mg/L
0.002	0.002	0.004	0.004	0.001未満	0.002	12	○				0.05 mg/L
						0					200 mg/L
						0					300 mg/L
						0					500 mg/L
						0					0.2 mg/L
						0					0.00001 mg/L
						0					0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	12			○		3 mg/L
7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	12					5.8以上8.6以下
						0					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.6	0.5	0.7	2.0	0.5未満	0.9	12			○		5 度
0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	12			○		2 度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02 mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
						0					0.004 mg/L
						0					0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	12			○		1 mg/L
						0					10～100 mg/L
0.002	0.002	0.004	0.004	0.001未満	0.002	12			○		0.01 mg/L
						0					20 mg/L
						0					0.3 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					3 mg/L
						0					3
						0					30～200 mg/L
0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	12			○		1 度
7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	12					7.5程度
						0					-1程度以上とし、極力0に近づける
						0					2000 個/mL
						0					0.1 mg/L
0.38	0.34	0.35	0.44	0.24	0.30	12				○	0.1 mg/L
						0					0.00005 mg/L
10.2	10.3	11.4	11.4	9.9	10.5	12	備考				
						0					
29.0	26.0	28.0	33.0	25.5	28.8	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

三野浄水場
急速ろ過池

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	12.5	20.5	24.5	25.9	34.0	26.5	27.6	16.7	5.5
		水温	14.0	17.9	20.1	23.4	28.6	23.8	23.7	16.5	9.0
水質基準項目	1	一般細菌									
	2	大腸菌									
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
	12	フッ素及びその化合物									
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素									
	15	1,4-ジオキサン									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
	17	ジクロロメタン									
	18	テトラクロロエチレン									
	19	トリクロロエチレン									
	20	ベンゼン									
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム									
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン									
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン									
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン									
	30	ブロモホルム									
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.04	0.05	0.05	0.08	0.05	0.03	0.04	0.02
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物									
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン									
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	40	蒸発残留物									
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5
	47	pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン									
	8	トルエン									
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸									
	20	1,1,1-トリクロロエタン									
	21	メチル-t-ブチルエーテル									
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物									
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン									
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.04	0.05	0.05	0.08	0.05	0.03	0.04	0.02
	31	PFOS及びPFOA									
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.6	10.3	10.8	10.6	10.0	10.6	10.4	11.2
		総酸度									
		総アルカリ度	26.5	27.0	25.0	30.5	31.5	28.5	29.5	30.0	31.5
		大腸菌MPN									
		大腸菌群									
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン									
		アンモニア態窒素									
		カリウム									
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム									
		マグネシウム									
		シアン化物イオン									
		塩化シアン									
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン									
		1,1,2-トリクロロエタン									
		キシレン									
		p-ジクロロベンゼン									
		PFOS									
		PFOA									
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

（三野浄水場）

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
晴曇	晴雪	曇晴									
雨曇	晴曇	曇晴									
3.8	2.3	5.5	34.0	2.3	17.1	12					
5.5	3.8	6.2	28.6	3.8	16.0	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
						0					100 個/mL
						0					検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003 mg/L
						0					0.0005 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
						0					0.04 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					10 mg/L
						0					0.8 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
						0					0.002 mg/L
						0					0.05 mg/L
						0					0.04 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.06 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.1 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.1 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.03 mg/L
						0					0.09 mg/L
						0					0.08 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08	0.02未満	0.03	12			○		0.2 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3 mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0 mg/L
						0					200 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05 mg/L
						0					200 mg/L
						0					300 mg/L
						0					500 mg/L
						0					0.2 mg/L
0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001 mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					0.005 mg/L
0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.6	12			○		3 mg/L
7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12					5.8以上8.6以下
						0					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02 mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02 mg/L
						0					0.004 mg/L
						0					0.4 mg/L
						0					0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12			○		1 mg/L
						0					10～100 mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01 mg/L
						0					20 mg/L
						0					0.3 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					3 mg/L
						0					3
						0					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12					7.5程度
						0					-1程度以上とし、極力0に近づける
						0					2000 個/mL
						0					0.1 mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08	0.02未満	0.03	12				○	0.1 mg/L
						0					0.00005 mg/L
10.3	10.4	11.4	11.4	10.0	10.6	12	備考				
						0					
29.0	25.5	28.5	31.5	25.0	28.6	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

三野浄水場
地下水系　第2取水井

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	14.9	21.1	27.1	31.0	26.9	22.4	16.8	9.2	12.2
		水温	13.4	15.7	18.4	20.1	23.2	21.9	21.6	18.0	15.1
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54	0.54	0.59	0.72	0.71	0.59	0.49	0.51	0.48
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物					0.01				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.2	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.6	6.4	6.3
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	7.9	7.5	6.6	5.4	5.2	5.7	6.4	6.8	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.3	32.6	32.9	33.5	32.0	32.4	33.1	32.4	32.9
	40	蒸発残留物					74				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.3	32.6	32.9	33.5	32.0	32.4	33.1	32.4	32.9
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸					8.8				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					74				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2				
	28	従属栄養細菌					4				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.7	10.6	10.5	10.5	10.2	10.0	10.3	10.1	10.2
		総酸度					10.0				
		総アルカリ度					30.0				
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.6	6.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.3	1.2
		溶性ケイ酸					16.1				
		リン酸イオン					0.13				
		カルシウム	9.7	9.6	9.7	9.8	9.5	9.5	9.8	9.5	9.7
		マグネシウム	2.2	2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.021	0.025	0.032	0.031	0.035	0.031	0.024	0.022	0.024

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値･目標値との比較				基準値･目標値
曇	晴曇	晴曇									
晴	曇晴	晴									
2.5	4.0	6.9	31.0	2.5	16.3	12					
10.7	9.2	8.1	23.2	8.1	16.3	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
0	0	0	1	0	0	12	○				100 個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003 mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02 mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01 mg/L
0.36	0.37	0.45	0.72	0.36	0.53	12	○				10 mg/L
0.08	0.08	0.07	0.11	0.07	0.09	12		○			0.8 mg/L
	0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0 mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05 mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04 mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01 mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.02 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06 mg/L
						0					0.03 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1 mg/L
						0					0.01 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1 mg/L
						0					0.03 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09 mg/L
						0					0.08 mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0 mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2 mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3 mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0 mg/L
6.0	6.2	6.6	7.3	6.0	6.7	12	○				200 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05 mg/L
8.1	8.7	9.9	9.9	5.2	7.1	12	○				200 mg/L
31.9	31.9	33.3	33.5	31.9	32.7	12		○			300 mg/L
	68		74	68	71	2		○			500 mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001 mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02 mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005 mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12	○				3 mg/L
7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	12					5.8以上8.6以下
						0					異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	12		○			5 度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2 度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02 mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02 mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4 mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.6 mg/L
						0					0.01 mg/L
						0					0.02 mg/L
						0					比の和として1以下
						0					1 mg/L
31.9	31.9	33.3	33.5	31.9	32.7	12					10～100 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01 mg/L
	5.7		8.8	5.7	7.3	2			○		20 mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3 mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02 mg/L
						0					3 mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3
	68		74	68	71	2					30～200 mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1 度
7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	12					7.5程度
	-2.2		-2.2	-2.2	-2.2	2					-1程度以上とし、極力0に近づける
	0		4	0	2	2	○				2000 個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1 mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1 mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005 mg/L
9.9	10.0	10.4	10.7	9.9	10.3	12					
	6.5		10.0	6.5	8.3	2					
	27.0		30.0	27.0	28.5	2					
0	0	0	0	0	0	12					
不検出	不検出	不検出			1/12	12					
0	0	0	1	0	0	12					
0	0	0	0	0	0	12					
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12					
6.2	6.0	6.0	7.0	6.0	6.6	12					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12					
1.0	0.9	0.9	1.7	0.9	1.3	12					
	11.0		16.1	11.0	13.6	2					
	0.07		0.13	0.07	0.10	2					
9.3	9.3	9.7	9.8	9.3	9.6	12					
2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	12					
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4					
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2					
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2					
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2					
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2					
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2					
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2					
0.023	0.020	0.020	0.035	0.020	0.026	12					

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

三野浄水場
地下水系　第4取水井

		採水年月日										
		天候前日										
		天候当日										
		気温										
		水温										
水質基準項目	1	一般細菌										
	2	大腸菌										
	3	カドミウム及びその化合物										
	4	水銀及びその化合物										
	5	セレン及びその化合物										
	6	鉛及びその化合物										
	7	ヒ素及びその化合物										
	8	六価クロム化合物										
	9	亜硝酸態窒素										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										
	12	フッ素及びその化合物										
	13	ホウ素及びその化合物										
	14	四塩化炭素										
	15	1,4-ジオキサン										
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン										
	17	ジクロロメタン										
	18	テトラクロロエチレン										
	19	トリクロロエチレン										
	20	ベンゼン										
	21	塩素酸										
	22	クロロ酢酸										
	23	クロロホルム										
	24	ジクロロ酢酸										
	25	ジブロモクロロメタン										
	26	臭素酸										
	27	総トリハロメタン										
	28	トリクロロ酢酸										
	29	ブロモジクロロメタン										
	30	ブロモホルム										
	31	ホルムアルデヒド										
	32	亜鉛及びその化合物										
	33	アルミニウム及びその化合物										
	34	鉄及びその化合物										
	35	銅及びその化合物										
	36	ナトリウム及びその化合物										
	37	マンガン及びその化合物										
	38	塩化物イオン										
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)										
	40	蒸発残留物										
	41	陰イオン界面活性剤										
	42	ジェオスミン										
	43	2-メチルイソボルネオール										
	44	非イオン界面活性剤										
	45	フェノール類										
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)										
	47	pH 値										
	48	味										
	49	臭気										
	50	色度										
	51	濁度										
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物										
	2	ウラン及びその化合物										
	3	ニッケル及びその化合物										
	5	1,2-ジクロロエタン										
	8	トルエン										
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)										
	10	亜塩素酸										
	12	二酸化塩素										
	13	ジクロロアセトニトリル										
	14	抱水クロラール										
	15	農薬類										
	16	残留塩素										
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)										
	18	マンガン及びその化合物										
	19	遊離炭酸										
	20	1,1,1-トリクロロエタン										
	21	メチル-t-ブチルエーテル										
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)										
	23	臭気強度(TON)										
	24	蒸発残留物										
	25	濁度										
	26	pH 値										
	27	腐食性(ランゲリア指数)										
	28	従属栄養細菌										
	29	1,1-ジクロロエチレン										
	30	アルミニウム及びその化合物										
	31	PFOS及びPFOA										
その他の項目		電気伝導率										
		総酸度										
		総アルカリ度										
		大腸菌MPN										
		大腸菌群										
		大腸菌群MPN										
		嫌気性芽胞菌										
		臭化物イオン										
		硫酸イオン										
		アンモニア態窒素										
		カリウム										
		溶性ケイ酸										
		リン酸イオン										
		カルシウム										
		マグネシウム										
		シアン化物イオン										
		塩化シアン										
		モリブデン										
		1,2-ジクロロプロパン										
		1,1,2-トリクロロエタン										
		キシレン										
		p-ジクロロベンゼン										
		PFOS										
		PFOA										
		紫外線吸光度 260nm,50mm										

平成30年7月豪雨の影響により、取水停止

最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値
1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
				100 個/mL
				検出されないこと
				0.003 mg/L
				0.0005 mg/L
				0.01 mg/L
				0.01 mg/L
				0.01 mg/L
				0.02 mg/L
				0.04 mg/L
				0.01 mg/L
				10 mg/L
				0.8 mg/L
				1.0 mg/L
				0.002 mg/L
				0.05 mg/L
				0.04 mg/L
				0.02 mg/L
				0.01 mg/L
				0.01 mg/L
				0.01 mg/L
				0.6 mg/L
				0.02 mg/L
				0.06 mg/L
				0.03 mg/L
				0.1 mg/L
				0.01 mg/L
				0.1 mg/L
				0.03 mg/L
				0.03 mg/L
				0.09 mg/L
				0.08 mg/L
				1.0 mg/L
				0.2 mg/L
				0.3 mg/L
				1.0 mg/L
				200 mg/L
				0.05 mg/L
				200 mg/L
				300 mg/L
				500 mg/L
				0.2 mg/L
				0.00001 mg/L
				0.00001 mg/L
				0.02 mg/L
				0.005 mg/L
				3 mg/L
				5.8以上8.6以下
				異常でないこと
				異常でないこと
				5 度
				2 度
				0.02 mg/L
				0.002 mg/L
				0.02 mg/L
				0.004 mg/L
				0.4 mg/L
				0.08 mg/L
				0.6 mg/L
				0.6 mg/L
				0.01 mg/L
				0.02 mg/L
				比の和として1以下
				1 mg/L
				10～100 mg/L
				0.01 mg/L
				20 mg/L
				0.3 mg/L
				0.02 mg/L
				3 mg/L
				3
				30～200 mg/L
				1 度
				7.5程度
				-1程度以上とし、極力0に近づける
				2000 個/mL
				0.1 mg/L
				0.1 mg/L
				0.00005 mg/L

備考

三野浄水場
総合送水

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	16.1	20.9	26.6	31.8	30.6	24.5	16.9	13.0	10.8
		水温	17.6	19.1	23.3	28.5	24.4	23.9	17.8	12.8	9.8
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物									
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物									
	6	鉛及びその化合物									
	7	ヒ素及びその化合物									
	8	六価クロム化合物									
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41	0.52	0.60	0.46	0.63	0.44	0.39	0.45	0.41
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物									
	14	四塩化炭素									
	15	1,4-ジオキサン									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
	17	ジクロロメタン									
	18	テトラクロロエチレン									
	19	トリクロロエチレン									
	20	ベンゼン									
	21	塩素酸	0.05	0.05	0.10	0.11	0.07	0.12	0.10	0.10	0.05未満
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム									
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン									
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン									
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン									
	30	ブロモホルム									
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物									
	33	アルミニウム及びその化合物									
	34	鉄及びその化合物									
	35	銅及びその化合物									
	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	7.8	7.1	7.0	6.2	7.1	7.5	7.3	7.1
	37	マンガン及びその化合物									
	38	塩化物イオン	9.0	8.6	7.7	7.1	6.2	7.5	8.3	8.2	7.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9	32.9	32.5	33.6	28.6	32.6	32.0	32.6	33.4
	40	蒸発残留物									
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5
	47	pH 値	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物									
	2	ウラン及びその化合物									
	3	ニッケル及びその化合物									
	5	1,2-ジクロロエタン									
	8	トルエン									
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9	32.9	32.5	33.6	28.6	32.6	32.0	32.6	33.4
	18	マンガン及びその化合物									
	19	遊離炭酸									
	20	1,1,1-トリクロロエタン									
	21	メチル-t-ブチルエーテル									
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物									
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン									
	30	アルミニウム及びその化合物									
	31	PFOS及びPFOA									
その他の項目		電気伝導率	11.0	10.9	10.5	10.7	9.4	10.4	10.5	10.6	10.7
		総酸度									
		総アルカリ度									
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.9	7.0	6.6	6.9	6.2	6.5	6.5	7.0	6.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.0
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム	9.7	9.7	9.7	10.0	8.5	9.6	9.5	9.6	9.9
		マグネシウム	2.1	2.1	2.0	2.1	1.8	2.1	2.0	2.1	2.1
		シアン化物イオン									
		塩化シアン									
		モリブデン									
		1,2-ジクロロプロパン									
		1,1,2-トリクロロエタン									
		キシレン									
		p-ジクロロベンゼン									
		PFOS									
		PFOA									
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
7.1	6.3	10.0	31.8	6.3	17.9	12						
6.1	5.4	7.5	28.5	5.4	16.4	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	1	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
						0					0.003	mg/L
						0					0.0005	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
						0					0.01	mg/L
0.32	0.35	0.44	0.63	0.32	0.45	12	○				10	mg/L
0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	12		○			0.8	mg/L
						0					1.0	mg/L
						0					0.002	mg/L
						0					0.05	mg/L
						0					0.04	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.12	0.05未満	0.06	12		○			0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
						0					0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
						0					0.03	mg/L
						0					0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					1.0	mg/L
						0					0.2	mg/L
						0					0.3	mg/L
						0					1.0	mg/L
7.5	8.1	8.7	8.7	6.2	7.5	12	○				200	mg/L
						0					0.05	mg/L
9.5	10.8	11.2	11.2	6.2	8.5	12	○				200	mg/L
30.2	29.3	31.2	33.6	28.6	31.8	12		○			300	mg/L
						0					500	mg/L
						0					0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.005	mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3	mg/L
7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
						0					0.02	mg/L
						0					0.002	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.004	mg/L
						0					0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
30.2	29.3	31.2	33.6	28.6	31.8	12					10～100	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					20	mg/L
						0					0.3	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					3	mg/L
						0					3	
						0					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12					7.5程度	
						0					-1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
						0					0.1	mg/L
						0					0.1	mg/L
						0					0.00005	mg/L
10.2	10.4	11.0	11.0	9.4	10.5	12	備考					
						0						
						0	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
5.9	5.7	6.1	7.0	5.7	6.5	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	0.9	0.9	1.4	0.9	1.2	12						
						0						
						0						
8.8	8.6	9.2	10.0	8.5	9.4	12						
2.0	1.9	2.0	2.1	1.8	2.0	12						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						

三野浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	14.3	18.8	23.8	24.1	30.3	27.1	29.0	15.8	3.2
		水温	14.4	17.3	19.3	22.6	27.9	23.5	23.5	17.9	10.9
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.47	0.58	0.56	0.37	0.56	0.40	0.35	0.43
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.05未満	0.05	0.07	0.09	0.13	0.11	0.10	0.09	0.06
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.008				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.002				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.015				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.005				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.02未満	0.02	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	7.8	7.7	7.1	7.1	7.4	6.7	7.5	7.5	7.4
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	9.0	8.8	7.4	7.2	7.7	6.7	7.9	8.1	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.5	32.1	32.4	33.9	33.1	31.7	32.6	32.1	34.5
	40	蒸発残留物					73				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.5	32.1	32.4	33.9	33.1	31.7	32.6	32.1	34.5
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸					2.2				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					73				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.4				
	28	従属栄養細菌					0				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.02未満	0.02	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.7	10.4	10.7	10.8	10.2	10.5	10.4	10.9
		総酸度					2.5				
		総アルカリ度	27.0	28.0	27.0	33.0	32.5	29.5	29.5	30.5	32.5
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.6	6.7	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	7.1
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1
		溶性ケイ酸					14.0				
		リン酸イオン					0.03				
		カルシウム	9.3	9.4	9.5	10.1	9.8	9.4	9.6	9.4	10.2
		マグネシウム	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.2
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴雪	曇晴										
雨曇	晴曇	曇晴										
3.4	2.6	8.4	30.3	2.6	16.7	12						
6.9	4.5	6.8	27.9	4.5	16.3	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	2	2	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.32	0.34	0.44	0.58	0.32	0.44	12	○				10	mg/L
0.08	0.07	0.08	0.10	0.07	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.13	0.05未満	0.06	12			○		0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.008	0.001未満	0.004	2		○			0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001		0.015	0.001	0.008	2		○			0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001		0.005	0.001	0.003	2		○			0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.02未満	0.02	12			○		0.2	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
7.4	8.3	8.8	8.8	6.7	7.6	12	○				200	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05	mg/L
9.0	10.9	12.3	12.3	6.7	8.6	12	○				200	mg/L
31.0	29.0	31.9	34.5	29.0	32.2	12		○			300	mg/L
	62		73	62	68	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3	mg/L
7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
31.0	29.0	31.9	34.5	29.0	32.2	12					10～100	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
	1.3		2.2	1.3	1.8	2		○			20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	62		73	62	68	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	12					7.5程度	
	-1.9		-1.4	-1.9	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	2		2	0	1	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.02未満	0.02	12				○	0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.3	10.4	11.3	11.3	10.2	10.6	12						
	1.5		2.5	1.5	2.0	2						
29.5	26.5	29.0	33.0	26.5	29.5	12						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
6.3	5.6	6.1	7.1	5.6	6.5	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.1	0.9	1.1	1.4	0.9	1.2	12						
	11.5		14.0	11.5	12.8	2						
	0.02		0.03	0.02	0.03	2						
9.1	8.5	9.3	10.2	8.5	9.5	12						
2.0	1.9	2.1	2.2	1.9	2.1	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

(2)旭東浄水場
中原沈砂池

		採水年月日	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2	R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8
		天候前日	雨曇	曇雨	曇晴	晴曇	雨曇	曇雨	晴	曇雨	晴曇
		天候当日	曇晴	曇雨	晴	曇晴	晴曇	雨	晴	曇	曇晴
		気温	17.6	22.8	23.9	25.9	28.2	25.3	23.4	15.7	10.2
		水温	15.6	18.8	20.8	19.9	26.6	25.2	22.4	16.0	8.7
水質基準項目	1	一般細菌	960	1500	1900	17000	12000	2700	1500	1200	250
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.43	0.44	0.60	0.35	0.41	0.32	0.30	0.40
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.08				
	34	鉄及びその化合物					0.14				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.2	6.5	6.2	4.4	6.3	5.9	6.5	6.9	6.8
	37	マンガン及びその化合物					0.019				
	38	塩化物イオン	7.7	6.9	6.6	5.0未満	6.1	5.6	6.2	6.7	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	31.0	30.0	27.2	33.1	29.8	31.2	31.5	35.0
	40	蒸発残留物					78				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000002	0.000003	0.000001	0.000005	0.000007	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4	1.6	1.5	2.4	1.6	1.1	1.2	1.1	1.2
	47	pH 値	7.7	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6
	48	味									
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
	50	色度	2.3	6.2	6.7	20	6.3	4.1	3.0	3.0	3.4
	51	濁度	4.4	3.6	4.1	19	3.4	2.3	1.4	2.0	1.3
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	31.0	30.0	27.2	33.1	29.8	31.2	31.5	35.0
	18	マンガン及びその化合物					0.019				
	19	遊離炭酸					1.8				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)	100	75	50	40	50	40	40	30	40
	24	蒸発残留物					78				
	25	濁度	4.4	3.6	4.1	19	3.4	2.3	1.4	2.0	1.3
	26	pH 値	7.7	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.3				
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.08				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.5	9.8	9.5	7.9	10.2	9.2	9.5	9.7	10.6
		総酸度					2.0				
		総アルカリ度	26.5	27.0	25.0	24.0	31.0	28.0	29.0	30.0	32.0
		大腸菌MPN	24	43	17	170	19	46	8	16	56
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	1700	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	2400	1100
		嫌気性芽胞菌	1	6	1	19	7	2	2	1	1
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	6.7	6.4	6.2	5.4	6.5	6.3	6.1	5.9	7.0
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
		溶性ケイ酸					13.2				
		リン酸イオン					0.06				
		カルシウム	9.6	9.1	8.9	8.1	9.8	8.8	9.2	9.3	10.4
		マグネシウム	2.1	2.0	1.9	1.7	2.1	1.9	2.0	2.0	2.2
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	晴										
曇晴	晴曇	晴										
7.6	1.9	11.9	28.2	1.9	17.9	12						
4.9	3.8	11.3	26.6	3.8	16.2	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
150	86	450	17000	86	3300	12				○	100	個/mL
検出	検出	検出			12/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.31	0.30	0.46	0.60	0.30	0.39	12	○				10	mg/L
0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.08	0.02未満	0.04	2			○		0.2	mg/L
	0.03		0.14	0.03	0.09	2			○		0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
7.1	7.8	8.0	8.0	4.4	6.6	12	○				200	mg/L
	0.004		0.019	0.004	0.012	2			○		0.05	mg/L
7.8	9.3	10.1	10.1	5.0未満	6.6	12	○				200	mg/L
31.2	27.4	29.8	35.0	27.2	30.8	12		○			300	mg/L
	75		78	75	77	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000007	0.000001未満	0.000002	12				○	0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.9	0.9	1.0	2.4	0.9	1.3	12				○	3	mg/L
7.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12					異常でないこと	
2.4	2.0	2.8	20	2.0	5.2	12				○	5	度
0.9	0.9	1.8	19	0.9	3.8	12				○	2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
31.2	27.4	29.8	35.0	27.2	30.8	12					10～100	mg/L
	0.004		0.019	0.004	0.012	2				○	0.01	mg/L
	1.3		1.8	1.3	1.6	2	○				20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
30	40	40	100	30	48	12				○	3	
	75		78	75	77	2					30～200	mg/L
0.9	0.9	1.8	19	0.9	3.8	12				○	1	度
7.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	12					7.5程度	
	−1.8		−1.3	−1.8	−1.6	2					−1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.08	0.02未満	0.04	2				○	0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.0	9.8	10.4	10.6	7.9	9.8	12	備考					
	1.5		2.0	1.5	1.8	2						
28.5	25.0	26.0	32.0	24.0	27.7	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
6	1	4	170	1	34	12						
検出	検出	検出			12/12	12						
490	730	1300	>2400	490	1800	12	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
2	2	3	19	1	4	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
6.3	5.3	5.9	7.0	5.3	6.2	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12						
1.1	1.0	1.0	1.4	1.0	1.2	12						
	11.8		13.2	11.8	12.5	2						
	0.01		0.06	0.01	0.04	2						
9.2	8.0	8.8	10.4	8.0	9.1	12						
2.0	1.8	1.9	2.2	1.7	2.0	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

旭東浄水場
急速ろ過池

		採水年月日	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2	R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8
		天候前日	雨曇	曇雨	曇晴	晴曇	雨曇	曇雨	晴	曇雨	晴曇
		天候当日	曇晴	曇雨	晴	曇晴	晴曇	雨	晴	曇	曇晴
		気温	17.8	22.8	25.4	26.7	30.2	24.3	25.8	17.3	11.3
		水温	14.3	18.0	18.2	19.6	23.3	23.0	22.3	18.2	12.1
水質基準項目	1	一般細菌									
	2	大腸菌									
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物									
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素									
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									
	12	フッ素及びその化合物									
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素									
	15	1,4-ジオキサン									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									
	17	ジクロロメタン									
	18	テトラクロロエチレン									
	19	トリクロロエチレン									
	20	ベンゼン									
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム									
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン									
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン									
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン									
	30	ブロモホルム									
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物									
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン									
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	40	蒸発残留物									
	41	陰イオン界面活性剤									
	42	ジェオスミン	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤									
	45	フェノール類									
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	47	pH 値	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン									
	8	トルエン									
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)									
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)									
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸									
	20	1,1,1-トリクロロエタン									
	21	メチル-t-ブチルエーテル									
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物									
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン									
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA									
その他の項目		電気伝導率	10.7	10.5	10.6	11.4	12.2	12.2	11.5	11.4	11.0
		総酸度									
		総アルカリ度	28.0	27.5	26.5	28.5	32.0	30.0	32.5	31.5	30.5
		大腸菌MPN									
		大腸菌群									
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン									
		アンモニア態窒素									
		カリウム									
		溶性ケイ酸									
		リン酸イオン									
		カルシウム									
		マグネシウム									
		シアン化物イオン									
		塩化シアン									
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン									
		1,1,2-トリクロロエタン									
		キシレン									
		p-ジクロロベンゼン									
		PFOS									
		PFOA									
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	晴										
曇晴	晴曇	晴										
4.2	7.5	15.6	30.2	4.2	19.1	12						
9.0	7.8	11.6	23.3	7.8	16.5	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
						0					100	個/mL
						0					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
						0					0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
						0					0.04	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					10	mg/L
						0					0.8	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
						0					0.002	mg/L
						0					0.05	mg/L
						0					0.04	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
						0					0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
						0					0.03	mg/L
						0					0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
						0					200	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05	mg/L
						0					200	mg/L
						0					300	mg/L
						0					500	mg/L
						0					0.2	mg/L
0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	12			○		0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12		○			0.00001	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					0.005	mg/L
0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12		○			3	mg/L
7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
						0					0.004	mg/L
						0					0.4	mg/L
						0					0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12			○		1	mg/L
						0					10～100	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
						0					20	mg/L
						0					0.3	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					3	mg/L
						0					3	
						0					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	12					7.5程度	
						0					-1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
						0					0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1	mg/L
						0					0.00005	mg/L
10.4	10.2	11.0	12.2	10.2	11.1	12	備考					
						0						
28.0	25.5	25.5	32.5	25.5	28.8	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						

旭東浄水場
原水井

		採水年月日	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2	R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8
		天候前日	雨曇	曇雨	曇晴	晴曇	雨曇	曇雨	晴	曇雨	晴曇
		天候当日	曇晴	曇雨	晴	曇晴	晴曇	雨	晴	曇	曇晴
		気温	18.8	22.5	26.6	27.5	29.5	24.9	24.5	17.0	12.6
		水温	16.0	15.7	16.1	17.2	17.8	18.8	20.1	19.5	19.2
水質基準項目	1	一般細菌	1	0	2	1	2	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	0.61	0.71	1.25	1.34	1.42	1.38	0.95	0.83
	12	フッ素及びその化合物	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11
	13	ホウ素及びその化合物					0.01				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	6.6	6.5	6.7	7.0	7.4	7.5	7.7	7.6	7.3
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	8.6	8.6	8.0	7.6	7.3	6.9	6.9	6.5	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.4	34.9	36.4	39.7	42.0	43.4	43.9	43.0	39.9
	40	蒸発残留物					99				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	6.8	6.7	6.6	6.6	6.8	6.5	6.7	6.6	6.6
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.4	34.9	36.4	39.7	42.0	43.4	43.9	43.0	39.9
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸	10.1	11.4	13.2	15.8	16.7	18.9	18.9	21.1	18.5
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					99				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.8	6.7	6.6	6.6	6.8	6.5	6.7	6.6	6.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.1				
	28	従属栄養細菌					3				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000007				
その他の項目		電気伝導率	10.8	10.8	11.2	12.1	12.7	13.0	13.2	12.8	12.2
		総酸度	11.5	13.0	15.0	18.0	19.0	21.5	21.5	24.0	21.0
		総アルカリ度	27.0	27.0	29.0	30.0	33.0	35.5	36.0	37.0	35.0
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出
		大腸菌群MPN	2	4	36	1	1	5	0	3	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満
		硫酸イオン	7.3	7.3	7.7	9.0	9.7	9.7	10.0	9.7	8.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6
		溶性ケイ酸					15.4				
		リン酸イオン					0.06				
		カルシウム	10.0	10.0	10.6	11.6	12.2	12.6	12.8	12.6	11.7
		マグネシウム	2.3	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9	2.8	2.6
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000007				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.010	0.011	0.011	0.013	0.014	0.014	0.015	0.012	0.013

R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	晴										
曇晴	晴曇	晴										
5.3	3.8	12.8	29.5	3.8	18.8	12						
18.5	18.1	16.6	20.1	15.7	17.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	2	0	1	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.78	0.74	0.59	1.42	0.59	0.93	12		○			10	mg/L
0.11	0.11	0.10	0.12	0.09	0.11	12		○			0.8	mg/L
	0.01		0.01	0.01	0.01	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
7.2	7.1	6.7	7.7	6.5	7.1	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
6.9	6.9	8.0	8.6	6.5	7.4	12	○				200	mg/L
39.2	38.3	36.1	43.9	34.4	39.3	12		○			300	mg/L
	84		99	84	92	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	○				3	mg/L
6.6	6.6	6.8	6.8	6.5	6.7	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
39.2	38.3	36.1	43.9	34.4	39.3	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
18.5	16.7	14.1	21.1	10.1	16.2	12				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	84		99	84	92	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.6	6.6	6.8	6.8	6.5	6.7	12					7.5程度	
	-2.3		-2.1	-2.3	-2.2	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	8		8	3	6	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000007	0.000005未満	0.000005未満	2		○			0.00005	mg/L
12.0	11.7	11.2	13.2	10.8	12.0	12						
21.0	19.0	16.0	24.0	11.5	18.4	12						
35.0	33.0	29.5	37.0	27.0	32.3	12						
0	0	0	0	0	0	12						
不検出	不検出	不検出			7/12	12						
0	0	0	36	0	4	12						
0	0	0	0	0	0	12						
0.03	0.03未満	0.03	0.03	0.03未満	0.03未満	12						
8.7	8.3	7.7	10.0	7.3	8.7	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.5	1.3	1.3	1.7	1.3	1.5	12						
	16.0		16.0	15.4	15.7	2						
	0.06		0.06	0.06	0.06	2						
11.4	11.2	10.5	12.8	10.0	11.4	12						
2.6	2.5	2.4	2.9	2.3	2.6	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000007	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.008	0.012	0.011	0.015	0.008	0.012	12						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

旭東浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2	R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8
		天候前日	雨曇	曇雨	曇晴	晴曇	雨曇	曇雨	晴	曇雨	晴曇
		天候当日	曇晴	曇雨	晴	曇晴	晴曇	雨	晴	曇	曇晴
		気温	17.8	22.8	25.4	26.7	30.2	24.3	25.8	17.3	11.3
		水温	14.8	17.0	17.0	18.3	20.7	20.6	21.1	19.0	15.9
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56	0.59	0.75	1.19	1.26	1.44	1.04	0.87	0.68
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.05未満	0.06	0.06	0.09	0.11	0.17	0.14	0.10	0.08
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.002				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.002				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.007				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.003				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	7.3	7.3	7.3	7.5	7.8	7.8	7.9	7.9	7.5
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	8.8	8.7	8.2	8.1	8.0	7.7	7.5	7.4	7.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.4	34.7	35.9	38.5	40.2	41.8	40.8	39.9	37.4
	40	蒸発残留物					106				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3
	47	pH 値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.4	34.7	35.9	38.5	40.2	41.8	40.8	39.9	37.4
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸					6.2				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					106				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.9				
	28	従属栄養細菌					0				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA					0.000006				
その他の項目		電気伝導率	11.0	11.1	11.3	12.1	12.6	13.0	12.6	12.3	11.8
		総酸度					7.0				
		総アルカリ度	27.5	28.5	28.5	28.5	32.5	33.0	34.5	34.5	33.5
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.2	7.3	7.6	8.7	9.1	9.8	9.0	8.8	8.2
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
		溶性ケイ酸					14.9				
		リン酸イオン					0.04				
		カルシウム	10.0	10.1	10.4	11.3	11.8	12.3	11.9	11.7	11.0
		マグネシウム	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.4
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000006				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	晴										
曇晴	晴曇	晴										
4.2	7.5	15.6	30.2	4.2	19.1	12						
15.2	13.6	14.4	21.1	13.6	17.3	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.62	0.57	0.55	1.44	0.55	0.84	12		○			10	mg/L
0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	12		○			0.8	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.17	0.05未満	0.07	12			○		0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001		0.002	0.001	0.002	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.002		0.007	0.002	0.005	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001		0.003	0.001	0.002	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
7.4	7.5	7.6	7.9	7.3	7.6	12	○				200	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05	mg/L
7.7	8.2	9.7	9.7	7.4	8.1	12	○				200	mg/L
36.4	34.9	33.8	41.8	33.8	37.4	12		○			300	mg/L
	78		106	78	92	2			○		500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	12				○	1	mg/L
36.4	34.9	33.8	41.8	33.8	37.4	12					10～100	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
	5.3		6.2	5.3	5.8	2			○		20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	78		106	78	92	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	12					7.5程度	
	-2.1		-1.9	-2.1	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	0		0	0	0	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2		○			0.00005	mg/L
11.4	11.2	11.2	13.0	11.0	11.8	12	備考					
	6.0		7.0	6.0	6.5	2						
32.0	29.5	27.5	34.5	27.5	30.8	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
8.0	7.3	7.1	9.8	7.1	8.2	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.3	1.3	1.2	1.6	1.2	1.4	12						
	14.0		14.9	14.0	14.5	2						
	0.04		0.04	0.04	0.04	2						
10.6	10.2	9.9	12.3	9.9	10.9	12						
2.4	2.3	2.2	2.7	2.2	2.5	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

(3)山浦浄水場
原水井

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	17.1	21.3	25.2	31.9	30.7	24.7	19.4	10.7	11.0
		水温	13.7	15.1	17.8	19.2	20.5	20.3	19.2	17.0	16.0
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.67	0.78	0.97	1.26	1.18	1.36	0.98	0.76
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	6.9	6.9	6.8	7.1	6.9	7.2	6.9	6.8
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	8.3	7.9	7.0	6.1	6.1	6.1	6.6	6.7	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	34.3	35.9	38.5	40.7	40.4	42.1	38.8	36.9
	40	蒸発残留物					87				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	7.2	7.1	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	34.3	35.9	38.5	40.7	40.4	42.1	38.8	36.9
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸	7.5	7.9	8.8	11.9	12.3	11.4	12.3	11.0	10.1
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					87				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.2	7.1	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.1				
	28	従属栄養細菌					16				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.8	10.8	11.0	11.6	12.2	11.9	12.5	11.6	11.3
		総酸度	8.5	9.0	10.0	13.5	14.0	13.0	14.0	12.5	11.5
		総アルカリ度	28.5	29.5	28.5	33.5	34.0	35.0	33.5	32.5	32.0
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN	0	0	0	0	3	0	0	0	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	7.1	7.2	7.6	8.2	8.5	8.7	9.3	8.4	8.0
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	1.4	1.2
		溶性ケイ酸					15.4				
		リン酸イオン					0.06				
		カルシウム	10.0	10.1	10.6	11.3	12.0	11.9	12.4	11.4	10.8
		マグネシウム	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.5	2.4
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.014	0.015	0.026	0.023	0.022	0.023	0.023	0.018	0.019

（山浦浄水場）

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
3.3	8.3	8.8	31.9	3.3	17.7	12						
14.3	13.7	12.6	20.5	12.6	16.6	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	6	0	1	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.60	0.54	0.55	1.36	0.54	0.86	12		○			10	mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
6.5	6.5	6.7	7.2	6.5	6.8	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
7.3	7.8	8.8	8.8	6.1	7.1	12	○				200	mg/L
35.2	34.3	34.5	42.1	34.0	37.1	12		○			300	mg/L
	74		87	74	81	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12	○				3	mg/L
7.0	7.0	6.8	7.2	6.7	6.9	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
35.2	34.3	34.5	42.1	34.0	37.1	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
7.9	9.7	7.9	12.3	7.5	9.9	12				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	74		87	74	81	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.0	7.0	6.8	7.2	6.7	6.9	12					7.5程度	
	-2.1		-2.1	-2.1	-2.1	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	2		16	2	9	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.9	10.7	10.8	12.5	10.7	11.3	12						
9.0	11.0	9.0	14.0	8.5	11.3	12						
30.0	29.0	28.0	35.0	28.0	31.2	12						
0	0	0	0	0	0	12						
不検出	不検出	不検出			1/12	12						
0	0	0	3	0	0	12						
0	0	0	0	0	0	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	12						
7.5	7.3	7.1	9.3	7.1	7.9	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.2	1.1	1.2	1.6	1.1	1.3	12						
	13.3		15.4	13.3	14.4	2						
	0.05		0.06	0.05	0.06	2						
10.3	10.1	10.2	12.4	10.0	10.9	12						
2.3	2.2	2.2	2.7	2.2	2.4	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.016	0.015	0.018	0.026	0.014	0.019	12						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

山浦浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	17.1	21.3	25.2	31.9	30.7	24.7	19.4	10.7	11.0
		水温	13.7	15.2	17.8	19.4	20.5	20.3	19.2	17.2	16.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.67	0.78	0.97	1.28	1.19	1.37	0.97	0.77
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10	0.08	0.05	0.05未満	0.05未満
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.0
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	8.4	8.0	7.2	6.3	6.4	6.3	6.8	6.8	6.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	34.3	35.9	39.0	40.7	40.7	42.1	38.8	37.1
	40	蒸発残留物					90				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.2	7.2
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.0	34.3	35.9	39.0	40.7	40.7	42.1	38.8	37.1
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸	2.2	2.6	3.1	3.1	3.1	3.1	4.8	4.4	4.0
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					90				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.5				
	28	従属栄養細菌					2				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.9	10.9	11.2	11.8	12.4	12.0	12.5	11.7	11.4
		総酸度	2.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.0	4.5
		総アルカリ度	29.0	30.0	29.0	34.0	35.0	34.5	34.0	32.5	32.0
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.1	7.2	7.6	8.2	8.6	8.8	9.3	8.4	8.0
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3
		溶性ケイ酸					15.4				
		リン酸イオン					0.06				
		カルシウム	10.0	10.1	10.6	11.5	12.0	12.0	12.4	11.4	10.9
		マグネシウム	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.5	2.4
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
3.3	8.3	8.8	31.9	3.3	17.7	12						
14.5	14.1	12.6	20.5	12.6	16.7	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.60	0.55	0.55	1.37	0.55	0.86	12		○			10	mg/L
0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
6.8	6.8	7.0	7.5	6.8	7.1	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
7.5	7.9	9.0	9.0	6.3	7.3	12	○				200	mg/L
35.4	34.3	34.5	42.1	34.0	37.2	12		○			300	mg/L
	73		90	73	82	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12	○				3	mg/L
7.4	7.5	7.2	7.5	7.2	7.3	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
35.4	34.3	34.5	42.1	34.0	37.2	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
3.5	3.5	3.5	4.8	2.2	3.4	12			○		20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	73		90	73	82	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.4	7.5	7.2	7.5	7.2	7.3	12					7.5程度	
	-1.6		-1.5	-1.6	-1.6	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	0		2	0	1	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
11.0	10.8	10.8	12.5	10.8	11.5	12	備考					
4.0	4.0	4.0	5.5	2.5	3.9	12						
31.0	30.0	27.5	35.0	27.5	31.5	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
7.5	7.3	7.1	9.3	7.1	7.9	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.2	1.1	1.1	1.6	1.1	1.3	12						
	13.2		15.4	13.2	14.3	2						
	0.06		0.06	0.06	0.06	2						
10.4	10.1	10.2	12.4	10.0	11.0	12						
2.3	2.2	2.2	2.7	2.2	2.4	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

(4)牟佐浄水場

原水井

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	15.9	20.3	23.9	30.3	27.9	24.4	15.2	10.2	6.4
		水温	11.6	14.9	18.0	21.4	22.6	23.3	20.6	16.8	14.6
水質基準項目	1	一般細菌	0	8	28	2	200	4	10	0	2
	2	大腸菌	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.40	0.37	0.26	0.36	0.21	0.25	0.36	0.41
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	6.8	7.2	7.0	6.5	6.2	6.2	6.2	6.0	5.8
	37	マンガン及びその化合物					0.003				
	38	塩化物イオン	7.8	7.4	6.4	5.2	5.0	5.3	6.3	6.6	6.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	33.1	34.1	34.8	32.5	32.7	32.7	31.7	32.0
	40	蒸発残留物					73				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.9	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	33.1	34.1	34.8	32.5	32.7	32.7	31.7	32.0
	18	マンガン及びその化合物					0.003				
	19	遊離炭酸					12.3				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					73				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2				
	28	従属栄養細菌					550				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000006				
その他の項目		電気伝導率	10.4	10.5	10.6	10.4	10.0	9.9	10.0	9.7	9.9
		総酸度					14.0				
		総アルカリ度					32.0				
		大腸菌MPN	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	1	120	140	10	520	2	44	3	2
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	6.6	6.6	6.5	6.0	5.7	6.1	6.2	6.3	6.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.0	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2
		溶性ケイ酸					16.4				
		リン酸イオン					0.05				
		カルシウム	9.6	9.8	10.2	10.3	9.7	9.8	9.8	9.4	9.5
		マグネシウム	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000006				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.018	0.024	0.036	0.044	0.059	0.039	0.029	0.022	0.020

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
3.2	5.2	8.0	30.3	3.2	15.9	12						
10.4	10.3	8.6	23.3	8.6	16.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
2	0	1	200	0	21	12				○	100	個/mL
不検出	不検出	不検出			1/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.35	0.33	0.39	0.45	0.21	0.35	12	○				10	mg/L
0.08	0.08	0.07	0.11	0.07	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
5.6	5.6	5.9	7.2	5.6	6.3	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	2	○				0.05	mg/L
7.5	8.2	9.7	9.7	5.0	6.8	12	○				200	mg/L
31.2	31.2	32.6	34.8	31.2	32.6	12		○			300	mg/L
	65		73	65	69	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
6.9	7.0	6.7	7.0	6.7	6.8	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12		○			5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
31.2	31.2	32.6	34.8	31.2	32.6	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	2			○		0.01	mg/L
	7.9		12.3	7.9	10.1	2				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	65		73	65	69	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.9	7.0	6.7	7.0	6.7	6.8	12					7.5程度	
	-2.2		-2.2	-2.2	-2.2	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	4		550	4	280	2			○		2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2		○			0.00005	mg/L
9.7	9.6	10.0	10.6	9.6	10.1	12						
	9.0		14.0	9.0	11.5	2						
	26.5		32.0	26.5	29.3	2						
0	0	0	2	0	0	12						
検出	検出	不検出			11/12	12						
3	1	0	520	0	71	12						
0	0	0	0	0	0	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
6.6	6.4	6.2	6.8	5.7	6.3	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	0.9	0.9	1.5	0.9	1.2	12						
	11.0		16.4	11.0	13.7	2						
	0.03		0.05	0.03	0.04	2						
9.2	9.2	9.6	10.3	9.2	9.7	12						
2.0	2.0	2.1	2.2	2.0	2.1	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000006	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.017	0.016	0.017	0.059	0.016	0.028	12						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

牟佐浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27	R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22
		天候前日	晴曇	曇	曇晴	晴曇	曇晴	曇晴	雨	晴	晴
		天候当日	晴	曇晴	晴曇	晴	曇晴	晴曇	晴	晴曇	曇
		気温	15.9	20.3	23.9	30.3	27.9	24.4	15.2	10.2	6.4
		水温	11.6	14.7	18.0	21.2	22.1	22.9	21.4	18.6	15.5
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.40	0.34	0.30	0.41	0.21	0.24	0.36	0.41
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.06	0.06	0.07	0.05未満	0.05未満
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.002				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.003				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.008				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.003				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.1	7.5	7.3	7.0	6.8	6.7	6.7	6.3	6.2
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	8.0	7.6	6.7	5.5	5.4	5.6	6.5	6.8	6.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9	33.4	34.1	34.8	32.7	33.0	33.0	31.7	32.2
	40	蒸発残留物					68				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	pH 値	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9	33.4	34.1	34.8	32.7	33.0	33.0	31.7	32.2
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸					12.3				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					68				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2				
	28	従属栄養細菌					1				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.7	10.8	10.7	10.2	10.1	10.2	9.9	10.0
		総酸度					14.0				
		総アルカリ度					32.0				
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.6	6.6	6.5	6.1	5.9	6.1	6.2	6.3	6.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2
		溶性ケイ酸					16.2				
		リン酸イオン					0.06				
		カルシウム	9.7	9.9	10.2	10.3	9.8	9.9	9.9	9.4	9.6
		マグネシウム	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
曇	晴曇	晴曇										
晴	曇晴	晴										
3.2	5.2	8.0	30.3	3.2	15.9	12						
11.4	10.9	8.9	22.9	8.9	16.4	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.36	0.33	0.38	0.45	0.21	0.35	12	○				10	mg/L
0.08	0.08	0.07	0.11	0.07	0.09	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.008	0.001未満	0.004	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
5.9	5.9	6.2	7.5	5.9	6.6	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
7.5	8.2	9.8	9.8	5.4	7.0	12	○				200	mg/L
31.5	31.5	32.6	34.8	31.5	32.8	12		○			300	mg/L
	66		68	66	67	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
6.9	7.1	6.8	7.1	6.7	6.8	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	12				○	1	mg/L
31.5	31.5	32.6	34.8	31.5	32.8	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	7.5		12.3	7.5	9.9	2				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	66		68	66	67	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.9	7.1	6.8	7.1	6.7	6.8	12					7.5程度	
	-2.1		-2.1	-2.2	-2.2	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	0		1	0	1	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
9.8	9.7	10.1	10.8	9.7	10.2	12						
	8.5		14.0	8.5	11.3	2						
	27.0		32.0	27.0	29.5	2						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
6.6	6.4	6.2	6.8	5.9	6.4	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	0.9	0.9	1.5	0.9	1.2	12						
	11.0		16.2	11.0	13.6	2						
	0.04		0.06	0.04	0.05	2						
9.3	9.3	9.6	10.3	9.3	9.7	12						
2.0	2.0	2.1	2.2	2.0	2.1	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

(5)矢原浄水場
原水井

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	14.2	22.7	26.2	24.8	31.1	26.7	28.3	17.6	6.4
		水温	12.7	13.8	16.7	17.7	20.6	21.2	21.1	18.9	15.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	5	0	10	4	0	11	2
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79	0.46	0.91	0.94	1.11	1.70	1.00	1.04	0.62
	12	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.12	0.09	0.11	0.14	0.10	0.13	0.14
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	6.9	6.4	6.7	6.4	6.9	6.3	6.6	6.5
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	7.6	7.3	6.1	5.7	6.0	5.9	5.9	6.5	6.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.5	32.5	36.3	37.3	38.4	46.6	38.7	38.8	35.3
	40	蒸発残留物					89				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
	47	pH 値	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.5	32.5	36.3	37.3	38.4	46.6	38.7	38.8	35.3
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸					12.8				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					89				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.1				
	28	従属栄養細菌					17				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	11.1	10.3	10.9	11.0	11.8	13.6	11.4	11.5	10.6
		総酸度					14.5				
		総アルカリ度					34.5				
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN	0	0	1	1	3	0	3	0	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	8.1	6.8	8.5	8.0	9.3	11.3	9.1	8.4	8.2
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.4	1.2	1.4	1.4	1.6	1.8	1.6	1.6	1.3
		溶性ケイ酸					16.5				
		リン酸イオン					0.07				
		カルシウム	10.1	9.4	10.4	10.8	11.1	13.4	11.2	11.1	10.0
		マグネシウム	2.5	2.2	2.5	2.5	2.6	3.2	2.6	2.7	2.5
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.040	0.033	0.047	0.039	0.044	0.044	0.041	0.041	0.039

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴雪	曇晴										
雨曇	晴曇	曇晴										
4.3	7.4	9.5	31.1	4.3	18.3	12						
12.3	11.3	8.8	21.2	8.8	15.9	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	11	0	3	12		○			100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.82	0.87	0.52	1.70	0.46	0.90	12		○			10	mg/L
0.09	0.09	0.13	0.14	0.09	0.11	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
5.9	6.1	7.4	7.4	5.9	6.6	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
7.2	8.5	10.5	10.5	5.7	7.0	12	○				200	mg/L
35.4	35.8	33.9	46.6	32.5	37.0	12		○			300	mg/L
	70		89	70	80	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
6.7	6.7	6.9	6.9	6.5	6.7	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.6	12		○			5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
35.4	35.8	33.9	46.6	32.5	37.0	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	9.7		12.8	9.7	11.3	2				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	70		89	70	80	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.7	6.7	6.9	6.9	6.5	6.7	12					7.5程度	
	-2.4		-2.1	-2.4	-2.3	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	0		17	0	9	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.6	10.8	11.0	13.6	10.3	11.2	12	備考					
	11.0		14.5	11.0	12.8	2						
	28.0		34.5	28.0	31.3	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
0	0	0	0	0	0	12						
不検出	不検出	不検出			4/12	12						
0	0	0	3	0	1	12	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
0	0	0	0	0	0	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	12						
8.0	7.6	6.9	11.3	6.8	8.4	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.2	1.1	1.0	1.8	1.0	1.4	12						
	13.1		16.5	13.1	14.8	2						
	0.05		0.07	0.05	0.06	2						
10.2	10.2	9.6	13.4	9.4	10.6	12						
2.4	2.5	2.4	3.2	2.2	2.6	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.027	0.025	0.031	0.047	0.025	0.038	12						

矢原浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	14.2	22.7	26.2	24.8	31.1	26.7	28.3	17.6	6.4
		水温	13.4	14.8	16.6	18.2	20.7	21.7	21.7	19.4	15.0
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.56	0.77	1.07	1.36	1.46	1.08	0.83	0.96
	12	フッ素及びその化合物	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05未満
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	7.4	7.5	6.9	7.2	7.4	7.0	7.0	7.1	6.9
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	7.9	7.7	6.2	6.2	6.4	6.0	6.4	6.8	6.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.4	34.9	34.9	37.9	41.2	42.7	38.7	36.7	38.6
	40	蒸発残留物					94				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
	47	pH 値	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	7.0	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.4	34.9	34.9	37.9	41.2	42.7	38.7	36.7	38.6
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸					2.6				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					94				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	7.0	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.5				
	28	従属栄養細菌					0				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.9	11.0	10.8	11.6	12.5	12.7	11.8	11.2	11.5
		総酸度					3.0				
		総アルカリ度					34.5				
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	7.4	7.4	8.0	8.3	9.4	10.3	9.1	8.1	8.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.2	1.3	1.2	1.4	1.6	1.7	1.6	1.4	1.3
		溶性ケイ酸					16.8				
		リン酸イオン					0.07				
		カルシウム	9.6	10.0	10.0	10.9	11.9	12.3	11.2	10.4	11.0
		マグネシウム	2.3	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9	2.6	2.6	2.7
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

（矢原浄水場）

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴雪	曇晴										
雨曇	晴曇	曇晴										
4.3	7.4	9.5	31.1	4.3	18.3	12						
11.4	10.2	9.2	21.7	9.2	16.0	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.75	0.65	0.74	1.46	0.56	0.91	12		○			10	mg/L
0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12		○			0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
6.7	7.0	7.6	7.6	6.7	7.1	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
7.7	9.1	10.6	10.6	6.0	7.3	12	○				200	mg/L
35.5	33.9	35.3	42.7	33.4	37.0	12		○			300	mg/L
	70		94	70	82	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
7.2	7.3	7.1	7.4	7.0	7.2	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12		○			5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	12				○	1	mg/L
35.5	33.9	35.3	42.7	33.4	37.0	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	2.6		2.6	2.6	2.6	2		○			20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	70		94	70	82	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.2	7.3	7.1	7.4	7.0	7.2	12					7.5程度	
	-1.9		-1.5	-1.9	-1.7	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	0		0	0	0	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
11.0	10.8	11.5	12.7	10.8	11.4	12	備考					
	3.0		3.0	3.0	3.0	2						
	28.5		34.5	28.5	31.5	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
8.0	7.0	7.4	10.3	7.0	8.3	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.2	1.0	1.1	1.7	1.0	1.3	12						
	13.1		16.8	13.1	15.0	2						
	0.06		0.07	0.06	0.07	2						
10.1	9.6	10.0	12.3	9.6	10.6	12						
2.5	2.4	2.5	2.9	2.3	2.6	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

(6)紙工浄水場
原水井

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	12.5	20.1	24.2	26.3	31.7	25.5	25.3	15.7	3.6
		水温	10.0	13.7	15.7	17.3	20.0	21.9	21.7	20.1	14.7
水質基準項目	1	一般細菌	2	0	0	1	2	2	2	2	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58	0.68	0.78	0.47	0.20	0.86	0.38	0.46	0.58
	12	フッ素及びその化合物	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.22	0.21	0.18
	13	ホウ素及びその化合物					0.01				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	8.1	7.7	8.0	7.4	8.2	7.2	7.2	6.9
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	7.2	6.3	5.6	5.7	5.6	5.0未満	6.2	6.9	7.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.1	36.9	37.6	40.0	36.0	46.3	34.3	33.3	33.5
	40	蒸発残留物					84				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
	47	pH 値	7.0	7.0	6.8	6.7	6.9	6.6	6.7	6.8	6.9
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.8	1.2	1.2	0.9	1.2	0.7	0.8	0.8	0.6
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.1	36.9	37.6	40.0	36.0	46.3	34.3	33.3	33.5
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸					11.9				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					84				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.0	7.0	6.8	6.7	6.9	6.6	6.7	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.9				
	28	従属栄養細菌					6				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000011				
その他の項目		電気伝導率	11.8	11.8	11.8	12.3	11.4	13.8	10.9	10.8	10.6
		総酸度					13.5				
		総アルカリ度					39.5				
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN	0	1	3	2	2	13	0	0	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	7.8	8.0	7.8	7.1	6.6	7.6	6.6	6.7	7.6
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.8	2.0	1.9	2.2	2.2	2.5	2.2	2.1	1.7
		溶性ケイ酸					18.5				
		リン酸イオン					0.07				
		カルシウム	11.4	11.3	11.6	12.4	11.1	14.4	10.6	10.2	10.3
		マグネシウム	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.5	1.9	1.9	1.9
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000011				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.054	0.068	0.076	0.067	0.073	0.053	0.053	0.041	0.044

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴雪	曇晴										
雨曇	晴曇	曇晴										
2.5	3.3	6.0	31.7	2.5	16.4	12						
10.6	8.6	7.3	21.9	7.3	15.1	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	2	0	2	0	1	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.46	0.67	0.64	0.86	0.20	0.56	12	○				10	mg/L
0.17	0.16	0.16	0.22	0.16	0.19	12			○		0.8	mg/L
	0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
6.9	7.6	8.0	8.2	6.9	7.6	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
7.8	8.7	9.5	9.5	5.0未満	6.4	12	○				200	mg/L
33.5	37.4	36.4	46.3	33.3	36.9	12		○			300	mg/L
	74		84	74	79	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12			○		3	mg/L
6.9	7.0	6.9	7.0	6.6	6.9	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.6	0.5	1.2	0.5未満	0.8	12			○		5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
33.5	37.4	36.4	46.3	33.3	36.9	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	7.5		11.9	7.5	9.7	2				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	74		84	74	79	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.9	7.0	6.9	7.0	6.6	6.9	12					7.5程度	
	-2.1		-1.9	-2.1	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	110	6	110	6	41	3	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000024		0.000024	0.000011	0.000018	2			○		0.00005	mg/L
10.7	11.9	12.0	13.8	10.6	11.7	12	備考					
	8.5		13.5	8.5	11.0	2						
	32.5		39.5	32.5	36.0	2	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
0	0	0	0	0	0	12						
不検出	検出	不検出			6/12	12						
0	5	0	13	0	2	12	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
0	0	0	0	0	0	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
7.2	8.2	8.0	8.2	6.6	7.4	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.7	1.5	1.5	2.5	1.5	1.9	12						
	13.1		18.5	13.1	15.8	2						
	0.05		0.07	0.05	0.06	2						
10.3	11.5	11.1	14.4	10.2	11.4	12						
1.9	2.1	2.1	2.5	1.9	2.1	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000024		0.000024	0.000011	0.000018	2						
0.039	0.040	0.044	0.076	0.039	0.054	12						

(7)宇垣浄水場
原水井

		採水年月日	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14
		天候前日	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	晴雨	曇晴
		天候当日	曇晴	晴曇	晴	曇雨	晴	曇晴	曇晴	曇雨	曇晴
		気温	14.8	23.3	25.9	24.8	32.6	25.8	27.2	15.4	4.9
		水温	14.1	14.8	15.7	16.4	17.7	19.7	19.9	19.4	18.6
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	2	2	0	0	0	1	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.89	1.23	1.01	1.00	1.42	0.87	0.76	0.80
	12	フッ素及びその化合物	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19
	13	ホウ素及びその化合物					0.01				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01未満				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	8.0	8.1	8.5	8.4	8.3	8.5	8.4	8.4	8.1
	37	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	38	塩化物イオン	8.0	8.0	8.1	7.1	6.5	6.5	6.1	6.4	6.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.3	44.0	49.2	47.3	47.6	56.9	47.8	45.9	43.5
	40	蒸発残留物					103				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH 値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8
	48	味									
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.3	44.0	49.2	47.3	47.6	56.9	47.8	45.9	43.5
	18	マンガン及びその化合物					0.001未満				
	19	遊離炭酸	10.1	11.4	15.0	12.3	14.1	17.2	15.4	14.5	14.1
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					103				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.9				
	28	従属栄養細菌					0				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000006				
その他の項目		電気伝導率	13.2	13.4	14.8	14.2	14.4	16.3	14.1	13.7	13.2
		総酸度	11.5	13.0	17.0	14.0	16.0	19.5	17.5	16.5	16.0
		総アルカリ度	36.0	37.5	37.0	43.5	45.5	49.5	46.5	44.5	42.0
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04
		硫酸イオン	9.6	10.3	12.6	10.8	10.7	13.5	9.7	9.3	9.3
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.9	2.1	2.2	2.1	2.2	2.5	2.4	2.4	2.2
		溶性ケイ酸					16.9				
		リン酸イオン					0.12				
		カルシウム	13.0	13.5	15.1	14.5	14.6	17.5	14.7	14.1	13.3
		マグネシウム	2.4	2.5	2.8	2.7	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000006				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.026	0.022	0.026	0.029	0.033	0.033	0.035	0.023	0.025

R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴雪	曇晴										
雨曇	晴曇	曇晴										
4.0	4.1	7.3	32.6	4.0	17.5	12						
16.9	14.4	13.8	19.9	13.8	16.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	2	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.75	0.65	0.63	1.42	0.63	0.90	12		○			10	mg/L
0.18	0.18	0.17	0.19	0.17	0.18	12			○		0.8	mg/L
	0.01		0.01	0.01	0.01	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
7.9	7.8	7.7	8.5	7.7	8.2	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
6.9	7.8	8.7	8.7	6.1	7.2	12	○				200	mg/L
42.3	41.8	41.6	56.9	41.6	45.9	12		○			300	mg/L
	83		103	83	93	2			○		500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12		○			3	mg/L
6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
42.3	41.8	41.6	56.9	41.6	45.9	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
11.9	12.8	10.6	17.2	10.1	13.3	12				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	83		103	83	93	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	12					7.5程度	
	-2.2		-1.9	-2.2	-2.1	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	3		3	0	2	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000007		0.000007	0.000006	0.000007	2		○			0.00005	mg/L
13.0	12.9	12.9	16.3	12.9	13.8	12	備考					
13.5	14.5	12.0	19.5	11.5	15.1	12						
42.5	38.0	39.5	49.5	36.0	41.8	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
0	0	0	0	0	0	12						
不検出	不検出	不検出			1/12	12						
0	0	0	1	0	0	12	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
0	0	0	0	0	0	12						
0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	12						
9.2	8.9	9.3	13.5	8.9	10.3	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
2.1	2.0	1.9	2.5	1.9	2.2	12						
	16.2		16.9	16.2	16.6	2						
	0.11		0.12	0.11	0.12	2						
13.0	12.8	12.7	17.5	12.7	14.1	12						
2.4	2.4	2.4	3.2	2.4	2.6	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000007		0.000007	0.000006	0.000007	2						
0.019	0.021	0.019	0.035	0.019	0.026	12						

(8)川口浄水場

原水

		採水年月日	R3.4.7	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.7	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.1
		天候前日	曇晴	曇晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	曇晴	晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	雨	晴	曇雨	晴	晴	晴曇
		気温	13.9	18.6	23.9	24.3	31.4	28.3	26.0	10.4	9.1
		水温	13.4	16.1	18.8	21.3	25.1	24.1	22.8	15.2	13.0
水質基準項目	1	一般細菌	8	40	60	110	140	90	56	18	44
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出
	3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物					0.001未満				
	6	鉛及びその化合物					0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物					0.001未満				
	8	六価クロム化合物					0.001未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.50	0.63	0.84	0.75	0.83	0.53	0.43	0.45
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物					0.01未満				
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物					0.01未満				
	33	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	34	鉄及びその化合物					0.01				
	35	銅及びその化合物					0.01未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	6.8	6.7	6.0	6.4	6.4	5.9	6.1	6.1	6.2
	37	マンガン及びその化合物					0.005				
	38	塩化物イオン	7.6	7.1	6.0	6.1	6.1	5.6	6.0	6.4	6.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0	32.2	33.0	38.6	37.8	35.3	32.5	29.9	32.2
	40	蒸発残留物					78				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	47	pH 値	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8	6.9	7.0
	48	味									
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
	50	色度	1.1	1.3	1.7	1.5	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5
	51	濁度	0.3	0.4	0.9	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.0002未満				
	2	ウラン及びその化合物					0.0002未満				
	3	ニッケル及びその化合物					0.001未満				
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0	32.2	33.0	38.6	37.8	35.3	32.5	29.9	32.2
	18	マンガン及びその化合物					0.005				
	19	遊離炭酸					13.6				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)	3	3	5	5	3	2	2	2	3
	24	蒸発残留物					78				
	25	濁度	0.3	0.4	0.9	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4
	26	pH 値	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8	6.9	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.8				
	28	従属栄養細菌									
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物					0.02未満				
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.0	10.1	9.9	11.4	11.3	10.6	9.9	9.4	9.8
		総酸度					15.5				
		総アルカリ度	27.5	27.5	27.0	36.0	34.5	31.0	29.5	29.0	30.5
		大腸菌MPN	0	0	0	3	0	0	1	0	6
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	52	140	330	310	410	200	220	64	370
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		臭化物イオン	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		硫酸イオン	5.9	5.7	5.9	6.2	6.3	6.1	5.3	5.2	5.6
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.1	1.2	1.5	1.7	1.6	1.4	1.2	1.2
		溶性ケイ酸					16.0				
		リン酸イオン					0.07				
		カルシウム	9.3	9.6	9.9	11.5	11.2	10.5	9.7	9.0	9.6
		マグネシウム	1.9	2.0	2.0	2.4	2.4	2.2	2.0	1.8	2.0
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン					0.007未満				
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	曇雨										
晴曇	晴	晴曇										
5.6	5.4	7.5	31.4	5.4	17.0	12						
7.9	6.6	6.3	25.1	6.3	15.9	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
5	4	4	140	4	48	12				○	100	個/mL
不検出	不検出	不検出			3/12	12					検出されないこと	
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.41	0.36	0.44	0.84	0.36	0.56	12	○				10	mg/L
0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	12		○			0.8	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
	0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	2	○				0.3	mg/L
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	○				1.0	mg/L
6.3	7.1	7.7	7.7	5.9	6.5	12	○				200	mg/L
	0.001未満		0.005	0.001未満	0.003	2	○				0.05	mg/L
7.4	9.2	10.6	10.6	5.6	7.0	12	○				200	mg/L
30.0	27.2	29.5	38.6	27.2	32.4	12		○			300	mg/L
	60		78	60	69	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	12			○		3	mg/L
7.0	7.2	7.1	7.2	6.6	6.9	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
藻臭	藻臭	異常なし			藻臭	12					異常でないこと	
1.0	0.7	0.7	1.7	0.7	1.2	12			○		5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.1未満	0.3	12			○		2	度
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
30.0	27.2	29.5	38.6	27.2	32.4	12					10～100	mg/L
	0.001未満		0.005	0.001未満	0.003	2			○		0.01	mg/L
	4.4		13.6	4.4	9.0	2				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
1	1	1未満	5	1未満	3	12				○	3	
	60		78	60	69	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.1未満	0.3	12				○	1	度
7.0	7.2	7.1	7.2	6.6	6.9	12					7.5程度	
	-2.2		-1.8	-2.2	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
						0					2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
9.5	9.4	10.0	11.4	9.4	10.1	12						
	5.0		15.5	5.0	10.3	2						
26.0	22.5	26.0	36.0	22.5	28.9	12						
0	0	0	6	0	1	12						
検出	検出	検出			12/12	12						
22	8	26	410	8	180	12						
0	1	0	1	0	0	12						
0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12						
5.6	5.0未満	5.3	6.3	5.0未満	5.3	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	0.9	1.1	1.7	0.9	1.3	12						
	12.3		16.0	12.3	14.2	2						
	0.04		0.07	0.04	0.06	2						
8.9	8.1	8.7	11.5	8.1	9.7	12						
1.9	1.7	1.9	2.4	1.7	2.0	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.007未満		0.007未満	0.007未満	0.007未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

川口浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.7	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.7	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.1
		天候前日	曇晴	曇晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴	曇晴	晴
		天候当日	晴	雨曇	晴曇	雨	晴	曇雨	晴	晴	晴曇
		気温	13.9	18.6	23.9	24.3	31.4	28.3	26.0	10.4	9.1
		水温	12.8	15.8	17.8	20.7	24.2	22.5	21.9	14.4	12.5
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.49	0.61	0.79	0.67	0.80	0.50	0.43	0.41
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.08	0.12	0.18	0.14	0.19	0.12	0.18	0.12	0.11
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.003				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.002				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.008				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.003				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	7.6	7.6	7.0	7.4	7.4	6.9	7.2	7.1	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	9.2	8.9	7.8	7.9	8.0	7.4	8.0	8.2	7.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0	32.0	32.7	37.4	36.5	34.1	31.8	29.9	32.5
	40	蒸発残留物					77				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	47	pH 値	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	7.2	7.3	7.3
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0	32.0	32.7	37.4	36.5	34.1	31.8	29.9	32.5
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸					4.4				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					77				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	7.2	7.3	7.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.6				
	28	従属栄養細菌					1				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	10.5	10.6	10.5	11.8	11.7	10.9	10.4	9.9	10.2
		総酸度					5.0				
		総アルカリ度	25.5	26.0	27.5	33.0	32.5	29.0	27.5	27.0	29.0
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	6.1	5.9	6.1	6.4	6.4	6.2	5.6	5.4	5.8
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.7	1.3	1.1	1.1
		溶性ケイ酸					15.0				
		リン酸イオン					0.01未満				
		カルシウム	9.3	9.5	9.8	11.2	11.0	10.2	9.6	9.0	9.7
		マグネシウム	1.9	2.0	2.0	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	2.0
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	曇雨										
晴曇	晴	晴曇										
5.6	5.4	7.5	31.4	5.4	17.0	12						
7.5	6.6	6.3	24.2	6.3	15.3	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
2	0	0	2	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.41	0.36	0.44	0.80	0.36	0.54	12	○				10	mg/L
0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	12	○				0.8	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.08	0.07	0.05未満	0.19	0.05未満	0.12	12			○		0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.002		0.002	0.002	0.002	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.004		0.008	0.004	0.006	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.002		0.003	0.002	0.003	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
7.2	7.8	8.5	8.5	6.9	7.4	12	○				200	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05	mg/L
9.1	10.8	12.3	12.3	7.4	8.8	12	○				200	mg/L
30.5	27.5	29.8	37.4	27.5	32.1	12		○			300	mg/L
	61		77	61	69	2		○			500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12			○		0.00001	mg/L
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.3	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.3	12		○			3	mg/L
7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8	12				○	1	mg/L
30.5	27.5	29.8	37.4	27.5	32.1	12					10～100	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
	2.2		4.4	2.2	3.3	2			○		20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	61		77	61	69	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	12					7.5程度	
	-2.1		-1.6	-2.1	-1.9	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	1		1	1	1	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
10.1	9.9	10.4	11.8	9.9	10.6	12						
	2.5		5.0	2.5	3.8	2						
24.5	22.0	23.5	33.0	22.0	27.3	12						
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0						
						0						
						0						
5.9	5.2	5.5	6.4	5.2	5.9	12						
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.0	0.9	1.1	1.7	0.9	1.2	12						
	11.7		15.0	11.7	13.4	2						
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2						
9.1	8.2	8.8	11.2	8.2	9.6	12						
1.9	1.7	1.9	2.3	1.7	2.0	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

(9)大内浄水場
原水井

		採水年月日	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2	R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8
		天候前日	雨曇	曇雨	曇晴	晴曇	雨曇	曇雨	晴	曇雨	晴曇
		天候当日	曇晴	曇雨	晴	曇晴	晴曇	雨	晴	曇	曇晴
		気温	17.8	23.1	27.1	28.2	31.0	25.3	23.6	17.7	13.3
		水温	13.5	16.0	15.5	15.5	18.8	17.1	18.1	18.9	18.2
水質基準項目	1	一般細菌	0	6	2	0	2	1	1	0	2
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.014	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.41	0.26	0.57	0.85	1.99	2.16	1.28	1.21
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸									
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.001未満				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.001未満				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.001未満				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.001未満				
	30	ブロモホルム					0.001未満				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	7.2	6.9	7.0	7.7	8.1	8.3	8.1	7.6
	37	マンガン及びその化合物	0.28	0.20	0.67	0.55	0.40	0.52	0.54	0.36	0.41
	38	塩化物イオン	7.0	7.2	6.8	6.7	6.9	7.5	7.6	7.2	7.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.6	36.5	38.4	39.6	42.5	51.5	53.6	45.8	43.7
	40	蒸発残留物					106				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	47	pH 値	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7
	48	味									
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
	50	色度	0.6	0.6	0.9	0.6	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素									
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.6	36.5	38.4	39.6	42.5	51.5	53.6	45.8	43.7
	18	マンガン及びその化合物	0.28	0.20	0.67	0.55	0.40	0.52	0.54	0.36	0.41
	19	遊離炭酸					12.3				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)	10	10	10	20	10	10	8	10	10
	24	蒸発残留物					106				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.9				
	28	従属栄養細菌					12				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	11.3	11.6	12.0	12.4	13.1	15.1	15.8	14.0	13.5
		総酸度					14.0				
		総アルカリ度	27.5	30.0	33.5	35.5	37.0	43.0	43.5	38.0	36.0
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出
		大腸菌群MPN	1	28	12	3	5	0	9	1	1
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臭化物イオン	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04
		硫酸イオン	10.9	11.3	10.3	10.6	10.7	10.6	11.2	11.7	11.5
		アンモニア態窒素	0.03	0.03	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.06	0.06
		カリウム	1.4	1.5	1.4	1.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7
		溶性ケイ酸					14.0				
		リン酸イオン					0.14				
		カルシウム	10.8	11.0	11.6	11.9	12.9	15.5	16.2	13.9	13.2
		マグネシウム	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	2.7	2.6
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.043	0.051	0.053	0.052	0.064	0.068	0.067	0.059	0.058

R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	晴										
曇晴	晴曇	晴										
3.7	11.3	15.5	31.0	3.7	19.8	12						
18.1	15.8	12.2	18.9	12.2	16.5	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	6	0	1	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001	12			○		0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.014	0.004未満	0.004未満	12			○		0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
1.11	0.72	0.58	2.16	0.26	0.96	12			○		10	mg/L
0.11	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	12		○			0.8	mg/L
0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.03	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2	mg/L
0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	0.03	12		○			0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
7.7	7.5	7.4	8.3	6.9	7.5	12	○				200	mg/L
0.49	0.27	0.27	0.67	0.20	0.41	12				○	0.05	mg/L
7.5	8.1	8.5	8.5	6.7	7.3	12	○				200	mg/L
47.1	38.4	37.5	53.6	35.6	42.5	12		○			300	mg/L
	76		106	76	91	2			○		500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12		○			3	mg/L
6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12					5.8以上8.6以下	
						0					異常でないこと	
藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12					異常でないこと	
1.1	0.6	0.5	1.1	0.5	0.8	12			○		5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
						0					1	mg/L
47.1	38.4	37.5	53.6	35.6	42.5	12					10～100	mg/L
0.49	0.27	0.27	0.67	0.20	0.41	12				○	0.01	mg/L
	8.8		12.3	8.8	10.6	2				○	20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
10	5	5	20	5	10	12				○	3	
	76		106	76	91	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12					7.5程度	
	−2.1		−1.9	−2.1	−2.0	2					−1程度以上とし、極力0に近づける	
	5		12	5	9	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
14.0	11.8	12.2	15.8	11.3	13.1	12						
	10.0		14.0	10.0	12.0	2						
39.5	29.5	29.0	43.5	27.5	35.2	12						
0	0	0	0	0	0	12						
不検出	検出	不検出			9/12	12						
0	1	0	28	0	5	12						
0	0	0	0	0	0	12						
0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	12						
11.7	12.6	12.1	12.6	10.3	11.3	12						
0.09	0.04	0.03	0.10	0.03	0.06	12						
1.6	1.4	1.3	1.8	1.3	1.6	12						
	11.9		14.0	11.9	13.0	2						
	0.11		0.14	0.11	0.13	2						
14.1	11.6	11.4	16.2	10.8	12.8	12						
2.9	2.3	2.2	3.2	2.1	2.5	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
0.059	0.052	0.039	0.068	0.039	0.055	12						

備考

数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。

水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。

ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。

大内浄水場
浄水池

		採水年月日	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2	R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8
		天候前日	雨曇	曇雨	曇晴	晴曇	雨曇	曇雨	晴	曇雨	晴曇
		天候当日	曇晴	曇雨	晴	曇晴	晴曇	雨	晴	曇	曇晴
		気温	18.4	23.1	27.1	28.2	31.0	25.3	23.6	17.7	13.3
		水温	14.5	15.4	16.0	17.4	19.7	19.3	19.4	18.7	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物					0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32	0.27	0.32	0.66	0.88	1.46	1.92	1.15	1.13
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	14	四塩化炭素					0.0001未満				
	15	1,4-ジオキサン					0.001未満				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	17	ジクロロメタン					0.0005未満				
	18	テトラクロロエチレン					0.001未満				
	19	トリクロロエチレン					0.001未満				
	20	ベンゼン					0.0005未満				
	21	塩素酸	0.10	0.13	0.16	0.21	0.29	0.20	0.20	0.20	0.20
	22	クロロ酢酸									
	23	クロロホルム					0.003				
	24	ジクロロ酢酸									
	25	ジブロモクロロメタン					0.004				
	26	臭素酸									
	27	総トリハロメタン					0.013				
	28	トリクロロ酢酸									
	29	ブロモジクロロメタン					0.005				
	30	ブロモホルム					0.001				
	31	ホルムアルデヒド									
	32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	8.1	8.2	8.3	8.4	9.4	8.9	9.4	9.5	9.2
	37	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	9.5	9.6	9.0	9.0	10.6	9.2	10.3	10.1	10.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.8	39.3	39.1	40.8	42.4	44.6	49.1	45.7	43.6
	40	蒸発残留物					120				
	41	陰イオン界面活性剤					0.02未満				
	42	ジェオスミン					0.000001未満				
	43	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満				
	44	非イオン界面活性剤					0.005未満				
	45	フェノール類					0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH 値	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5	1,2-ジクロロエタン					0.0001未満				
	8	トルエン					0.001未満				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.005未満				
	10	亜塩素酸									
	12	二酸化塩素									
	13	ジクロロアセトニトリル									
	14	抱水クロラール									
	15	農薬類									
	16	残留塩素	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.8	39.3	39.1	40.8	42.4	44.6	49.1	45.7	43.6
	18	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	遊離炭酸					7.0				
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.0001未満				
	21	メチル-t-ブチルエーテル					0.001未満				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									
	23	臭気強度(TON)					1未満				
	24	蒸発残留物					120				
	25	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	26	pH 値	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.9				
	28	従属栄養細菌					0				
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.0001未満				
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	31	PFOS及びPFOA					0.000005未満				
その他の項目		電気伝導率	12.4	12.6	12.5	13.0	14.0	14.1	15.4	14.4	14.1
		総酸度					8.0				
		総アルカリ度	29.5	30.5	32.0	34.0	33.5	34.5	36.0	36.0	33.0
		大腸菌MPN									
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		大腸菌群MPN									
		嫌気性芽胞菌									
		臭化物イオン									
		硫酸イオン	10.6	10.8	10.6	10.3	11.3	11.2	12.5	11.9	11.9
		アンモニア態窒素	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		カリウム	1.3	1.4	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6
		溶性ケイ酸					13.6				
		リン酸イオン					0.01未満				
		カルシウム	11.6	11.8	11.7	12.2	12.7	13.4	14.7	13.7	13.0
		マグネシウム	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	3.0	2.8	2.7
		シアン化物イオン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		塩化シアン		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
		モリブデン	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		1,2-ジクロロプロパン					0.0001未満				
		1,1,2-トリクロロエタン					0.0001未満				
		キシレン					0.001未満				
		p-ジクロロベンゼン					0.001未満				
		PFOS					0.000005未満				
		PFOA					0.000005未満				
		紫外線吸光度 260nm,50mm									

R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均	回/年	最高値と基準値・目標値との比較				基準値・目標値	
晴曇	晴曇	晴										
曇晴	晴曇	晴										
3.7	11.3	15.5	31.0	3.7	19.9	12						
15.5	14.7	13.8	19.7	13.8	16.8	12	1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過		
0	0	0	0	0	0	12	○				100	個/mL
不検出	不検出	不検出			0/12	12					検出されないこと	
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	○				0.003	mg/L
	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	○				0.0005	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	○				0.04	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	○				0.01	mg/L
0.93	0.68	0.49	1.92	0.27	0.85	12		○			10	mg/L
0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	12		○			0.8	mg/L
0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.002	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.05	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.04	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.02	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.01	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.01	mg/L
0.11	0.11	0.09	0.29	0.09	0.17	12			○		0.6	mg/L
						0					0.02	mg/L
	0.001		0.003	0.001	0.002	2	○				0.06	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.002		0.004	0.002	0.003	2	○				0.1	mg/L
						0					0.01	mg/L
	0.005		0.013	0.005	0.009	2		○			0.1	mg/L
						0					0.03	mg/L
	0.002		0.005	0.002	0.004	2		○			0.03	mg/L
	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	2	○				0.09	mg/L
						0					0.08	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	○				0.2	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				0.3	mg/L
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	○				1.0	mg/L
8.7	8.7	8.4	9.5	8.1	8.8	12	○				200	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.05	mg/L
9.9	10.3	10.5	10.6	9.0	9.9	12	○				200	mg/L
42.2	41.0	40.3	49.1	38.8	42.2	12		○			300	mg/L
	90		120	90	105	2			○		500	mg/L
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	○				0.2	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	○				0.00001	mg/L
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2			○		0.02	mg/L
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	○				0.005	mg/L
0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	12		○			3	mg/L
7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	12					5.8以上8.6以下	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12					異常でないこと	
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	○				5	度
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				2	度
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.02	mg/L
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	○				0.002	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.02	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.004	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.4	mg/L
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	○				0.08	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.6	mg/L
						0					0.01	mg/L
						0					0.02	mg/L
						0					比の和として1以下	
0.7	0.6	0.6	0.9	0.5	0.6	12				○	1	mg/L
42.2	41.0	40.3	49.1	38.8	42.2	12					10～100	mg/L
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	○				0.01	mg/L
	5.7		7.0	5.7	6.4	2			○		20	mg/L
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.3	mg/L
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	○				0.02	mg/L
						0					3	mg/L
	1未満		1未満	1未満	1未満	2			○		3	
	90		120	90	105	2					30～200	mg/L
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	○				1	度
7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	12					7.5程度	
	-2.0		-1.9	-2.0	-2.0	2					-1程度以上とし、極力0に近づける	
	0		0	0	0	2	○				2000	個/mL
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	○				0.1	mg/L
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12		○			0.1	mg/L
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	○				0.00005	mg/L
13.6	13.2	13.1	15.4	12.4	13.5	12	備考					
	6.5		8.0	6.5	7.3	2						
31.5	30.5	30.0	36.0	29.5	32.6	12	数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。					
						0						
不検出	不検出	不検出			0/12	12						
						0	水質管理目標設定項目「15農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。					
						0						
						0						
12.3	12.2	11.9	12.5	10.3	11.5	12	ヘリウムガス供給不足のため、2月のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の検査は行っていません。					
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12						
1.6	1.3	1.4	1.8	1.3	1.5	12						
	12.8		13.6	12.8	13.2	2						
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	2						
12.6	12.3	12.2	14.7	11.6	12.7	12						
2.6	2.5	2.4	3.0	2.4	2.6	12						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4						
0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	12						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2						
						0						

3 農薬類検査結果

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			17.6 / 7.5	21.5 / 7.6	28.5 / 7.9	20.2 / 7.4	23.8 / 8.0
濁度(度) / 色度(度)			5.1 / 10	4.5 / 9.6	3.1 / 3.8	9.0 / 9.2	1.5 / 3.8
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			19.3 / 7.6	22.5 / 7.7	29.6 / 8.0	21.1 / 7.5	24.3 / 8.0
濁度(度) / 色度(度)			7.3 / 10	6.5 / 9.5	4.6 / 4.7	11 / 7.2	2.3 / 4.0
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			三野浄水場　　第3取水				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			17.6 / 7.1	21.3 / 7.2	28.0 / 7.2	21.3 / 7.2	23.8 / 7.4
濁度(度) / 色度(度)			1.9 / 4.8	1.4 / 4.5	0.8 / 2.7	1.6 / 4.3	0.3 / 2.2
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　第3取水				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　第3取水				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			三野浄水場　　第3取水				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			三野浄水場　第2取水井	三野浄水場　第4取水井
採水年月日			R3.6.22	
水温(℃) / pH 値			17.9　/　6.9	
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満　/　0.5未満	
残留塩素 (mg/L)			－	
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
対象農薬リスト 掲載農薬類				
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	
4	EPN	0.004	0.00004未満	
5	MCPA	0.005	0.00005未満	
6	アシュラム	0.9	0.009未満	
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	
17	イミノクタジン	0.006		
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01		
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	
27	カルタップ	0.08		
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	
31	キャプタン	0.3	0.003未満	
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	
33	グリホサート	2		
34	グルホシネート	0.02		
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	
44	ジクワット	0.01		
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	
56	チアジニル	0.1	0.001未満	

採水場所			三野浄水場　第2取水井	三野浄水場　第4取水井
採水年月日			R3.6.22	
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
対象農薬リスト 掲載農薬類				
57	チウラム	0.02		
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	
59	チオファネートメチル	0.3		
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	
61	テフリルトリオン	0.002		
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	
64	トリクロルホン(DEP)	0.005		
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	
68	パラコート	0.005		
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	
70	ピラクロニル	0.01		
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	
79	フェリムゾン	0.05		
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	
83	フサライド	0.1	0.001未満	
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	
90	プロチオホス	0.007		
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	
101	ベンフラカルブ	0.02		
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	
107	メソミル	0.03	0.0003未満	
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	
113	メプロニル	0.1	0.001未満	
114	モリネート	0.005	0.00005未満	
農薬検出指標値 DI		**1**	**0.01未満**	

平成30年7月豪雨の影響により取水停止

平成30年7月豪雨の影響により取水停止

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　第2取水井	三野浄水場　第4取水井
採水年月日			R3.6.22	
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
要検討農薬類				
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	
3	イプフェンカルバゾン	0.002		
4	イプロジオン	0.3		
5	エチプロール	0.01		
6	クロロピクリン			
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	
8	パラチオンメチル	0.04		
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1		
10	ピラクロホス		0.00001未満	
11	フルスルファミド		0.00002未満	
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	
15	メタアルデヒド	0.06		
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	
その他農薬類				
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)			
2	2,4-DB			
3	DBEDC			
4	MCPB	0.03		
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	
6	アジムスルフロン	0.2		
7	アミトロール	0.003		
8	アメトリン	0.2	0.002未満	
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	
10	イマゾスルフロン	0.2		
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	
14	エンドタール			
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	
17	オキソリニック酸	0.05		
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	
23	シクロスルファムロン	0.08		
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	
25	シクロプロトリン	0.008		
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	
28	ジコホル(ケルセン)	0.06		
29	ジチアノン	0.03		
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	
33	シフルトリン	0.05		
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	
37	シペルメトリン	0.06		
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	
43	スピノサド	0.06		

平成30年7月豪雨の影響により取水停止

採水場所			三野浄水場　第2取水井	三野浄水場　第4取水井
採水年月日			R3.6.22	
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
その他農薬類				
44	セトキシジム	0.2		
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	
47	チオシクラム	0.05		
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	
49	テクロフタラム	0.1		
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	
55	トルフェンピラド	0.01		
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	
59	バリダマイシン	0.9		
60	ビスピリバック	0.03		
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	
65	ピレトリン	0.1		
66	フェノキサニル	0.02		
67	フェンバレレート	0.04		
68	フラチオカルブ	0.008		
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	
73	プロパルギット(BPPS)	0.02		
74	プロヘキサジオン	0.5		
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	
77	ペルメトリン	0.1		
78	ベンスルタップ	0.06		
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	
82	ミルネブ(チアジアジン)			
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	
84	メチルイソシアネート	0.006		
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	
除外農薬類				
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	
6	シデュロン	0.3	0.003未満	
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	
16	ホセチル	2		
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	

平成30年7月豪雨の影響により取水停止

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			18.8 / 7.2	21.3 / 7.2	26.4 / 7.3	23.0 / 7.1	23.6 / 7.1
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.6	0.7	0.8	0.8	0.6
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値(mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			17.1 / 7.4	22.8 / 7.6	27.5 / 7.6	20.1 / 7.4	23.1 / 7.5
濁度(度) / 色度(度)			5.4 / 10	5.5 / 9.5	3.2 / 4.2	12 / 13	1.6 / 3.6
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			15.5 / 6.6	16.5 / 6.6	18.3 / 6.7	18.5 / 6.6	19.5 / 6.6
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			16.0 / 7.0	17.6 / 7.0	21.6 / 7.0	19.5 / 6.9	20.6 / 7.0
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			山浦浄水場　原水井	山浦浄水場　浄水池	牟佐浄水場　原水井	牟佐浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
水温(℃) / pH 値			18.2 / 6.8	18.0 / 7.3	18.7 / 6.7	18.4 / 6.7
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			－	0.5	－	0.5
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト 掲載農薬類						
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006				
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01				
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08				
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2				
34	グルホシネート	0.02				
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01				
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			山浦浄水場　　原水井	山浦浄水場　　浄水池	牟佐浄水場　　原水井	牟佐浄水場　　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト　掲載農薬類						
57	チウラム	0.02				
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3				
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002				
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005				
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005				
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01				
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05				
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007				
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02				
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			山浦浄水場　原水井	山浦浄水場　浄水池	牟佐浄水場　原水井	牟佐浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
要検討農薬類						
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002				
4	イプロジオン	0.3				
5	エチプロール	0.01				
6	クロロピクリン					
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04				
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1				
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06				
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類						
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)					
2	2,4-DB					
3	DBEDC					
4	MCPB	0.03				
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2				
7	アミトロール	0.003				
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2				
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール					
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05				
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08				
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008				
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06				
29	ジチアノン	0.03				
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05				
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06				
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06				

採水場所			山浦浄水場　原水井	山浦浄水場　浄水池	牟佐浄水場　原水井	牟佐浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
その他農薬類						
44	セトキシジム	0.2				
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05				
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1				
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01				
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9				
60	ビスピリバック	0.03				
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1				
66	フェノキサニル	0.02				
67	フェンバレレート	0.04				
68	フラチオカルブ	0.008				
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02				
74	プロヘキサジオン	0.5				
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1				
78	ベンスルタップ	0.06				
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)					
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006				
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類						
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2				
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			矢原浄水場　原水井	矢原浄水場　浄水池	紙工浄水場　原水井	紙工浄水場　御津河内給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
水温(℃) / pH 値			17.9 / 6.7	18.2 / 7.3	16.7 / 6.7	22.4 / 7.5
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 1.1	0.1未満 / 0.7	0.1未満 / 1.0	0.1未満 / 0.5
残留塩素 (mg/L)			－	0.9	－	0.3
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト 掲載農薬類						
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006				
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01				
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08				
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2				
34	グルホシネート	0.02				
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01				
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			矢原浄水場　　原水井	矢原浄水場　　浄水池	紙工浄水場　　原水井	紙工浄水場 御津河内給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト　掲載農薬類						
57	チウラム	0.02				
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3				
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002				
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005				
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005				
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01				
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05				
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007				
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02				
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			矢原浄水場　　原水井	矢原浄水場　　浄水池	紙工浄水場　　原水井	紙工浄水場　御津河内給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
要検討農薬類						
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002				
4	イプロジオン	0.3				
5	エチプロール	0.01				
6	クロロピクリン					
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04				
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1				
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06				
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類						
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)					
2	2,4-DB					
3	DBEDC					
4	MCPB	0.03				
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2				
7	アミトロール	0.003				
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2				
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール					
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05				
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08				
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008				
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06				
29	ジチアノン	0.03				
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05				
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06				
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06				

採水場所			矢原浄水場　原水井	矢原浄水場　浄水池	紙工浄水場　原水井	紙工浄水場 御津河内給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
その他農薬類						
44	セトキシジム	0.2				
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05				
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1				
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01				
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9				
60	ビスピリバック	0.03				
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1				
66	フェノキサニル	0.02				
67	フェンバレレート	0.04				
68	フラチオカルブ	0.008				
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02				
74	プロヘキサジオン	0.5				
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1				
78	ベンスルタップ	0.06				
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)					
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006				
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類						
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2				
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			宇垣浄水場　　原水井	宇垣浄水場　御津高津給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
水温(℃) / pH 値			16.2　/　6.7	19.9　/　7.4
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満　/　0.5未満	0.1未満　/　0.5未満
残留塩素　(mg/L)			－	0.6
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
対象農薬リスト　掲載農薬類				
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006		
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01		
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08		
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2		
34	グルホシネート	0.02		
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01		
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満

採水場所			宇垣浄水場　　原水井	宇垣浄水場　御津高津給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
対象農薬リスト　掲載農薬類				
57	チウラム	0.02		
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3		
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002		
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005		
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005		
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01		
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05		
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007		
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02		
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**

※1　二硫化炭素として

※2　メチルイソチオシアネートとして

採水場所			宇垣浄水場　　原水井	宇垣浄水場　御津高津給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
要検討農薬類				
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002		
4	イプロジオン	0.3		
5	エチプロール	0.01		
6	クロロピクリン			
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04		
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1		
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06		
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満
その他農薬類				
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)			
2	2,4-DB			
3	DBEDC			
4	MCPB	0.03		
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2		
7	アミトロール	0.003		
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2		
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール			
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05		
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08		
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008		
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06		
29	ジチアノン	0.03		
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05		
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06		
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06		

採水場所			宇垣浄水場　　原水井	宇垣浄水場　御津高津給水栓
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
その他農薬類				
44	セトキシジム	0.2		
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05		
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1		
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01		
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9		
60	ビスピリバック	0.03		
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1		
66	フェノキサニル	0.02		
67	フェンバレレート	0.04		
68	フラチオカルブ	0.008		
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02		
74	プロヘキサジオン	0.5		
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1		
78	ベンスルタップ	0.06		
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)			
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006		
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類				
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2		
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			川口浄水場　　原水(検水台)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			17.2 / 6.8	20.0 / 6.9	24.8 / 6.8	21.6 / 6.4	22.9 / 6.8
濁度(度) / 色度(度)			1.0 / 2.0	1.4 / 3.3	0.4 / 1.4	0.3 / 1.2	0.3 / 1.4
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			川口浄水場　　原水(検水台)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			川口浄水場　　原水(検水台)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値(mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			川口浄水場　　原水(検水台)				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			16.1 / 7.2	18.8 / 7.2	22.6 / 7.1	20.7 / 6.9	22.0 / 7.2
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			大内浄水場　原水井	大内浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
水温(℃) / pH 値			15.1　/　6.8	17.1　/　6.9
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満　/　1.1	0.1未満　/　0.5未満
残留塩素　(mg/L)			－	0.6
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
対象農薬リスト　掲載農薬類				
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006		
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01		
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08		
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2		
34	グルホシネート	0.02		
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01		
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満

採水場所			大内浄水場　原水井	大内浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
対象農薬リスト　掲載農薬類				
57	チウラム	0.02		
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3		
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002		
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005		
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005		
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01		
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05		
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007		
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02		
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**

※1　二硫化炭素として

※2　メチルイソチオシアネートとして

採水場所			大内浄水場　原水井	大内浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
要検討農薬類				
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002		
4	イプロジオン	0.3		
5	エチプロール	0.01		
6	クロロピクリン			
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04		
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1		
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06		
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満
その他農薬類				
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)			
2	2,4-DB			
3	DBEDC			
4	MCPB	0.03		
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2		
7	アミトロール	0.003		
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2		
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール			
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05		
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08		
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008		
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06		
29	ジチアノン	0.03		
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05		
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06		
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06		

採水場所			大内浄水場　原水井	大内浄水場　浄水池
採水年月日			R3.6.22	R3.6.22
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	
その他農薬類				
44	セトキシジム	0.2		
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05		
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1		
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01		
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9		
60	ビスピリバック	0.03		
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1		
66	フェノキサニル	0.02		
67	フェンバレレート	0.04		
68	フラチオカルブ	0.008		
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02		
74	プロヘキサジオン	0.5		
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1		
78	ベンスルタップ	0.06		
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)			
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006		
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類				
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2		
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			広域企業団受水系　　西大寺配水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			18.5 / 7.3	21.6 / 7.3	28.7 / 7.4	21.3 / 7.2	23.9 / 7.4
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.6	0.7	0.4	0.7	0.8
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			広域企業団受水系　　西大寺配水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			広域企業団受水系　　西大寺配水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			広域企業団受水系　　西大寺配水池				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			南部企業団受水系　　西七区 給水栓				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
水温(℃) / pH 値			19.2 / 7.3	22.2 / 7.4	26.9 / 7.5	26.0 / 7.2	25.3 / 7.4
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.6
残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	アシュラム	0.9	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
17	イミノクタジン	0.006					
18	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
21	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
22	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
23	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
26	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
27	カルタップ	0.08					
28	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
29	カルボフラン	0.0003	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
30	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
31	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
32	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
33	グリホサート	2					
34	グルホシネート	0.02					
35	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
37	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
38	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
39	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
40	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
44	ジクワット	0.01					
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
46	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
47	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
48	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
49	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
50	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
51	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
52	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
53	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
54	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
56	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			南部企業団受水系　　西七区　給水栓				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チウラム	0.02					
58	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
59	チオファネートメチル	0.3					
60	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
61	テフリルトリオン	0.002					
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
63	トリクロピル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
64	トリクロルホン(DEP)	0.005					
65	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
66	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
67	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
68	パラコート	0.005					
69	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
70	ピラクロニル	0.01					
71	ピラゾキシフェン	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
73	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
74	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
75	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
76	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
77	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
79	フェリムゾン	0.05					
80	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
81	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
82	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
83	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
84	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
85	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
86	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	フルアジナム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
89	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
90	プロチオホス	0.007					
91	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
92	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロベナゾール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
94	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
95	ベノミル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
96	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
97	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
98	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
99	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
100	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
101	ベンフラカルブ	0.02					
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
103	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
104	ホスチアゼート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
105	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
107	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
108	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
110	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
111	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
112	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
113	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
114	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			南部企業団受水系　　西七区　給水栓				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプフェンカルバゾン	0.002					
4	イプロジオン	0.3					
5	エチプロール	0.01					
6	クロロピクリン						
7	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
8	パラチオンメチル	0.04					
9	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
10	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	フルスルファミド		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
12	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
13	ペントキサゾン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
14	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
15	メタアルデヒド	0.06					
16	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.05					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					

採水場所			南部企業団受水系　　西七区　給水栓				
採水年月日			R3.5.25	R3.6.22	R3.7.27	R3.8.18	R3.9.29
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
44	セトキシジム	0.2					
45	チアクロプリド	0.03	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02					
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
4	カルプロパミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	シデュロン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
12	フラザスルフロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル	2					
17	メチルダイムロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

4 毎日検査(残留塩素測定データ)

(mg/L)

測定地点			月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
三野浄水場系	注入率	前塩	最高	1.02	1.83	1.87	2.52	2.80	1.84	1.51	1.36	1.23	0.79	0.95	1.32	2.80
			最低	0.77	0.87	1.20	1.23	1.03	1.05	1.13	1.05	0.66	0.62	0.63	0.64	0.62
			平均	0.89	1.18	1.36	1.51	1.63	1.41	1.36	1.13	0.86	0.66	0.67	0.87	1.13
		中塩	最高	0.24	0.28	0.29	0.31	0.30	0.29	0.24	0.25	0.25	0.22	0.20	0.24	0.31
			最低	0.16	0.19	0.16	0.16	0.15	0.20	0.18	0.20	0.15	0.17	0.15	0.19	0.15
			平均	0.18	0.23	0.21	0.24	0.21	0.24	0.21	0.23	0.20	0.19	0.17	0.20	0.21
		後塩	最高	0.61	0.63	0.75	0.80	0.80	0.75	0.69	0.58	0.65	0.43	0.48	0.46	0.80
			最低	0.55	0.50	0.62	0.51	0.67	0.61	0.52	0.47	0.36	0.32	0.40	0.39	0.32
			平均	0.59	0.55	0.67	0.62	0.71	0.67	0.63	0.53	0.53	0.36	0.44	0.42	0.56
	総合送水ポンプ室		最高	0.60	0.65	0.66	0.71	0.74	0.73	0.65	0.63	0.60	0.59	0.52	0.59	0.74
			最低	0.51	0.51	0.52	0.54	0.60	0.58	0.56	0.54	0.49	0.47	0.47	0.48	0.47
			平均	0.57	0.58	0.62	0.64	0.68	0.67	0.60	0.59	0.54	0.52	0.50	0.53	0.59
	築港新町		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
			最低	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
			平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	植松		最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
			最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
			平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
	高松田中		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			最低	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	田原		最高	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
			最低	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
			平均	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	間倉		最高	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	芳賀		最高	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	東山内		最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
			最低	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2
			平均	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	粟井		最高	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
			最低	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
	畑鮎		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	吉備津		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
			平均	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
旭東浄水場系	浄水場		最高	0.56	0.56	0.64	0.67	0.64	0.68	0.66	0.65	0.66	0.55	0.56	0.57	0.68
			最低	0.42	0.49	0.49	0.56	0.55	0.55	0.57	0.55	0.50	0.47	0.49	0.50	0.42
			平均	0.52	0.52	0.56	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.57	0.51	0.52	0.53	0.56
	藤原光町		最高	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
			最低	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
			平均	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
大内浄水場系	浄水場		最高	0.55	0.64	0.65	0.69	0.79	0.74	1.06	0.88	0.72	0.67	0.68	0.67	1.06
			最低	0.47	0.48	0.44	0.43	0.52	0.59	0.57	0.58	0.45	0.57	0.56	0.57	0.43
			平均	0.50	0.54	0.55	0.61	0.64	0.65	0.67	0.73	0.57	0.61	0.61	0.62	0.61

(mg/L)

測定地点		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
山浦浄水場系	浄水場	最高	0.55	0.55	0.51	0.60	0.56	0.65	0.73	0.69	0.69	0.62	0.65	0.62	0.73
		最低	0.49	0.41	0.41	0.42	0.42	0.46	0.53	0.54	0.54	0.49	0.49	0.55	0.41
		平均	0.51	0.48	0.46	0.53	0.48	0.58	0.60	0.62	0.59	0.58	0.59	0.58	0.55
	中尾	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
牟佐浄水場系	浄水場	最高	0.52	0.51	0.61	0.57	0.67	0.81	0.78	0.87	0.67	0.65	0.59	0.59	0.87
		最低	0.45	0.41	0.46	0.33	0.44	0.52	0.54	0.48	0.47	0.49	0.47	0.43	0.33
		平均	0.49	0.47	0.53	0.47	0.55	0.63	0.65	0.62	0.56	0.55	0.53	0.50	0.54
	原	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		最低	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
		平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
矢原浄水場系	浄水場	最高	0.80	0.80	0.85	0.89	0.90	0.90	0.86	0.85	0.85	0.86	0.75	0.75	0.90
		最低	0.79	0.79	0.79	0.83	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84	0.73	0.73	0.74	0.73
		平均	0.80	0.80	0.81	0.85	0.89	0.87	0.84	0.84	0.84	0.78	0.74	0.74	0.82
	御津新庄	最高	1.0	1.0	0.7	0.8	0.5	1.0	1.0	0.6	0.8	1.0	1.0	0.6	1.0
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
		平均	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
紙工浄水場系	浄水場	最高	0.89	0.99	1.01	1.08	1.26	1.35	1.11	1.03	0.93	0.84	0.66	0.73	1.35
		最低	0.76	0.70	0.89	0.82	1.01	1.03	0.92	0.79	0.79	0.62	0.61	0.58	0.58
		平均	0.80	0.87	0.95	0.95	1.13	1.18	1.01	0.91	0.85	0.74	0.64	0.65	0.89
	御津紙工	最高	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	1.0
		最低	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
宇垣浄水場系	浄水場	最高	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.70	0.71	0.70	0.73	0.71	0.70	0.76	0.76
		最低	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.65	0.60	0.60
		平均	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	0.69
	御津高津	最高	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
川口浄水場系	浄水場	最高	0.78	0.86	0.90	0.90	0.92	0.91	0.91	0.85	0.86	0.86	0.66	0.65	0.92
		最低	0.72	0.73	0.82	0.87	0.83	0.82	0.84	0.82	0.81	0.68	0.63	0.62	0.62
		平均	0.74	0.78	0.86	0.88	0.88	0.88	0.87	0.84	0.84	0.76	0.64	0.64	0.80
	小倉	最高	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7
		最低	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
広域企業団受水系	君津	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最低	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
		平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	小串	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
		平均	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3
	下阿知	最高	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	西片岡	最高	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
		最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
南部企業団受水系	北七区	最高	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2
		平均	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3

5 水質監視局測定データ

(1)本局水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水　温（℃）	最 高	18.9	21.6	24.7	29.4	30.3	27.7	25.5	19.1	14.1	10.3	10.3	14.1	30.3
	最 低	16.1	18.0	21.6	24.2	24.5	24.4	18.8	13.8	9.8	8.4	8.0	10.1	8.0
	平 均	17.2	19.8	23.6	26.4	27.2	25.4	22.8	16.7	12.2	9.4	9.1	12.1	18.5
残留塩素 (mg/L)	最 高	0.58	0.56	0.64	0.67	0.73	0.66	0.63	0.61	0.63	0.62	0.57	0.66	0.73
	最 低	0.49	0.49	0.52	0.57	0.61	0.57	0.55	0.55	0.49	0.52	0.52	0.44	0.44
	平 均	0.52	0.53	0.58	0.61	0.67	0.61	0.60	0.58	0.55	0.55	0.54	0.50	0.57
濁　度（度）	最 高	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度（度）	最 高	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.7	0.2	0.4	0.2	0.7
	最 低	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
	平 均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
pH 値	最 高	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	最 低	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	6.8
	平 均	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
電気伝導率 (mS/m)	最 高	11.4	11.3	11.2	11.4	12.4	13.2	13.1	13.2	13.5	12.8	13.4	13.9	13.9
	最 低	10.8	10.4	10.6	10.2	9.6	12.4	12.8	12.5	12.7	12.2	12.3	10.1	9.6
	平 均	11.2	10.9	10.9	11.0	11.0	12.8	13.0	12.9	13.2	12.5	12.8	11.5	12.0

(2)上土田水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水　温（℃）	最 高	18.5	21.1	24.4	28.6	29.7	27.5	26.7	21.6	16.4	12.0	10.5	14.4	29.7
	最 低	15.5	18.2	21.4	24.3	25.9	25.5	21.8	16.6	12.1	10.3	9.6	10.2	9.6
	平 均	16.9	19.8	23.3	25.9	27.6	26.4	24.9	19.2	14.3	10.9	10.0	12.4	19.3
残留塩素 (mg/L)	最 高	0.85	0.87	1.04	1.04	1.21	1.27	0.75	0.74	0.74	0.79	0.90	0.99	1.27
	最 低	0.67	0.77	0.88	0.66	0.59	0.41	0.40	0.41	0.37	0.45	0.49	0.44	0.37
	平 均	0.76	0.83	0.97	0.92	1.03	0.77	0.54	0.50	0.52	0.54	0.58	0.62	0.72
濁　度（度）	最 高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度（度）	最 高	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
	最 低	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
pH 値	最 高	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	最 低	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9
	平 均	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
電気伝導率 (mS/m)	最 高	13.2	12.9	12.9	13.2	13.5	13.0	13.1	13.0	13.3	12.7	13.0	13.7	13.7
	最 低	12.3	12.2	12.3	12.1	11.6	12.0	12.9	12.6	12.7	12.1	12.2	11.0	11.0
	平 均	12.8	12.6	12.6	12.7	12.6	12.5	13.0	12.8	13.1	12.3	12.5	12.4	12.7

(3)藤田水質監視局(測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.32	0.31	0.34	0.36	0.47	0.40	0.38	0.39	0.37	0.37	0.34	0.38	0.47
	最低	0.28	0.23	0.22	0.22	0.23	0.28	0.32	0.29	0.21	0.27	0.30	0.30	0.21
	平均	0.30	0.27	0.27	0.29	0.36	0.33	0.35	0.33	0.30	0.34	0.32	0.33	0.32
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2

(4)妹尾水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.50	0.49	0.51	0.50	0.59	0.56	0.50	0.47	0.44	0.52	0.52	0.46	0.59
	最低	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.39	0.35	0.37	0.42	0.33	0.33
	平均	0.46	0.46	0.47	0.46	0.51	0.49	0.46	0.43	0.38	0.48	0.49	0.41	0.46
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
	最低	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

(5)東管路水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.47	0.63	0.54	0.56	0.65	0.62	0.61	0.62	0.63	0.61	0.58	0.55	0.65
	最低	0.37	0.30	0.36	0.34	0.35	0.43	0.46	0.42	0.56	0.52	0.48	0.49	0.30
	平均	0.41	0.43	0.42	0.43	0.48	0.52	0.53	0.53	0.60	0.57	0.53	0.52	0.50
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.3
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

(6)江並水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.63	0.57	0.72	0.70	0.73	0.80	0.81	0.73	0.79	0.80	0.68	0.67	0.81
	最低	0.48	0.36	0.39	0.48	0.46	0.56	0.64	0.59	0.62	0.59	0.57	0.51	0.36
	平均	0.55	0.48	0.53	0.59	0.54	0.69	0.72	0.66	0.70	0.67	0.60	0.57	0.61
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(7)平島水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.45	0.54	0.58	0.57	0.58	0.52	0.60	0.60	0.62	0.66	0.52	0.55	0.66
	最低	0.35	0.39	0.38	0.40	0.39	0.36	0.49	0.44	0.51	0.50	0.48	0.48	0.35
	平均	0.42	0.46	0.46	0.48	0.47	0.45	0.55	0.53	0.58	0.58	0.51	0.53	0.50
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(8)大戸水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温(℃)	最高	17.9	21.4	24.7	29.0	29.8	27.9	26.6	20.0	15.0	10.5	9.4	14.9	29.8
	最低	14.4	16.7	21.2	24.5	25.0	25.0	19.3	13.5	10.1	7.7	7.2	8.3	7.2
	平均	16.3	19.5	23.2	26.3	27.6	26.2	23.5	17.2	12.7	9.3	8.7	11.8	18.5
残留塩素(mg/L)	最高	0.56	0.49	0.48	0.51	0.61	0.65	0.59	0.59	0.62	0.56	0.55	0.55	0.65
	最低	0.46	0.33	0.37	0.32	0.34	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.45	0.32
	平均	0.51	0.43	0.43	0.43	0.44	0.52	0.53	0.54	0.55	0.53	0.51	0.50	0.49
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
	最低	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
pH 値	最高	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
	最低	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5
	平均	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
電気伝導率(mS/m)	最高	10.9	11.8	11.8	11.8	11.5	12.7	12.6	12.3	11.9	11.6	11.5	12.7	12.7
	最低	10.4	10.9	11.1	11.2	10.8	10.7	12.2	11.7	11.5	11.1	11.1	11.5	10.4
	平均	10.6	11.2	11.4	11.4	11.2	11.4	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	12.1	11.5

(9)兼基水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.46	0.45	0.42	0.45	0.50	0.48	0.49	0.53	0.58	0.54	0.54	0.53	0.58
	最低	0.45	0.40	0.39	0.38	0.37	0.39	0.44	0.47	0.50	0.48	0.48	0.50	0.37
	平均	0.46	0.43	0.41	0.43	0.41	0.45	0.46	0.49	0.54	0.52	0.53	0.52	0.47
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(10)肩脊水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.50	0.49	0.53	0.72	0.48	0.51	0.54	0.65	0.65	0.63	0.61	0.59	0.72
	最低	0.41	0.45	0.38	0.41	0.38	0.40	0.43	0.46	0.45	0.52	0.51	0.49	0.38
	平均	0.46	0.47	0.47	0.54	0.43	0.47	0.48	0.58	0.53	0.56	0.55	0.54	0.51
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(11)弓削水質監視局(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.61	0.51	0.51	0.66	0.54	0.52	0.59	0.57	0.55	0.52	0.55	0.54	0.66
	最低	0.33	0.43	0.36	0.44	0.45	0.47	0.47	0.47	0.38	0.50	0.49	0.45	0.33
	平均	0.50	0.46	0.42	0.54	0.49	0.49	0.50	0.51	0.45	0.51	0.52	0.51	0.49
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5
	最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ⅳ　その他の水質試験成績

1 クリプトスポリジウム等試験

採水箇所		三野浄水場						旭東浄水場			山浦浄水場	牟佐浄水場
		旭川取水口	総合送水	西川取水口	浄水池	第2取水井	第3取水	中原沈砂池	原水井	浄水池	原水井	原水井
採水日		R3.9.27		R4.3.7		R3.6.21		R3.12.8			R3.9.27	
天候(前日／当日)		曇晴／晴曇		曇晴／曇晴		曇晴／晴曇		晴曇／曇晴			曇晴／晴曇	
採水時刻		9:30	10:30	9:20	9:55	10:40	9:40	9:15	10:00	9:45	10:00	9:25
気温(℃)		24.2	24.5	4.8	8.4	27.1	24.4	10.2	12.6	11.3	24.7	24.4
水温(℃)		23.0	23.9	8.0	6.8	18.4	20.8	8.7	19.2	15.9	20.3	23.3
濁度(度)		1.3	0.1未満	1.4	0.1未満	0.1未満	1.4	1.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)		3.9	0.5未満	2.3	0.5未満	0.5未満	4.4	3.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
pH値(-)		7.9	7.2	7.6	7.3	6.9	7.2	7.6	6.6	7.1	6.9	6.7
一般細菌(個/mL)		2700	0	360	2	0	110	250	0	0	0	4
大腸菌		検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN		8		7		0	2	56	0		0	0
大腸菌群MPN		>2400		1300		0	280	1100	0		0	2
嫌気性芽胞菌(個/100mL)		4		2		0	1	1	0		0	0
クリプトスポリジウム 確定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム 推定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジアルジア 確定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジアルジア 推定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理水量(L)		10	20	10	20	20	10	10	20	20	20	20
陽性試料回収率(%)	クリプトスポリジウム	61.8～64.2		73.4～76.7		67.7～70.3		66.7～69.3			61.8～64.2	
	ジアルジア	69.8～71.6		62.6～64.7		77.8～79.8		66.8～68.6			69.8～71.6	

採水箇所		大内浄水場	矢原浄水場	金川取水場	紙工浄水場				川口浄水場		広域企業団受水系	南部企業団受水系
		原水井	原水井	原水井	原水井				旭川取水口	浄水池	西大寺配水池	西七区給水栓
採水日		R3.12.8	R3.6.1		R3.6.1	R3.9.7	R3.12.14	R4.3.7	R3.12.1		R4.3.1	
天候(前日／当日)		晴曇／曇晴	晴／晴		晴／晴	晴曇／曇晴	曇晴／曇晴	曇晴／曇晴	晴／晴曇		晴曇／曇雨	
採水時刻		11:15	11:15	10:40	9:55	9:50	9:50	9:50	10:05	9:40	10:15	10:00
気温(℃)		13.3	26.2	25.9	24.2	25.5	3.6	6.0	9.1	9.1	5.8	6.7
水温(℃)		18.2	16.7	15.7	15.7	21.9	14.7	7.3	10.3	12.5	6.5	8.2
濁度(度)		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)		1.0	0.9	0.5未満	1.2	0.7	0.6	0.5	10	0.5未満	0.5未満	0.5未満
pH値		6.7	6.7	6.8	6.8	6.6	6.9	6.9	7.5	7.3	7.5	7.6
一般細菌(個/mL)		2	5	2	0	2	0	0	1400	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN		0	0	0	0	0	0	0	290			
大腸菌群MPN		1	1	1	3	13	0	0	>2400			
嫌気性芽胞菌(個/100mL)		0	0	0	0	0	0	0	21			
クリプトスポリジウム 確定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム 推定		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ジアルジア 確定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジアルジア 推定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理水量(L)		20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20
陽性試料回収率(%)	クリプトスポリジウム	66.7～69.3	62.8～65.2		62.8～65.2	50.0～52.0	83.2～86.9	73.4～76.7	41.2～42.8		69.5～72.6	
	ジアルジア	66.8～68.6	70.8～72.7		70.8～72.7	59.8～61.4	90.5～93.4	62.6～64.7	78.8～80.9		80.5～83.2	

2 トリハロメタン生成能試験 （ヘリウムガス供給不足のため令和3年度2月の検査は行っていません）

(1)三野浄水場 旭川取水口（旭川水系）

採水年月日			R3.5.19	R3.8.23	R3.11.25	
気温		(℃)	22.2	29.5	12.0	
水温		(℃)	19.0	20.9	10.6	
濁度		(度)	4.0	5.1	1.5	
色度		(度)	8.2	8.4	4.4	
pH 値			7.5	7.6	7.7	
塩化物イオン		(mg/L)	6.9	5.0未満	6.7	
臭化物イオン		(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
紫外線吸光度(260nm, 10mm)			0.068	0.050	0.037	
TOC		(mg/L)	1.8	1.2	1.6	
DOC		(mg/L)	1.4	1.2	1.2	
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム (mg/L)	0.042	0.036	0.030	
		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.009	0.008	0.009	
		ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン (mg/L)	0.051	0.044	0.039	
	溶解性	クロロホルム (mg/L)	0.039	0.032	0.027	
		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.007	0.009	
		ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン (mg/L)	0.047	0.039	0.036	

(2)三野浄水場 西川取水口（旭川水系）

採水年月日			R3.5.10	R3.8.3	R3.11.4	
気温		(℃)	17.2	29.6	15.3	
水温		(℃)	18.5	29.5	16.0	
濁度		(度)	3.8	2.5	1.2	
色度		(度)	4.6	4.0	2.8	
pH 値			7.9	8.0	7.8	
塩化物イオン		(mg/L)	7.5	6.0	6.7	
臭化物イオン		(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
紫外線吸光度(260nm, 10mm)			0.033	0.036	0.023	
TOC		(mg/L)	1.3	1.2	0.9	
DOC		(mg/L)	1.1	1.1	0.9	
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム (mg/L)	0.024	0.025	0.016	
		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.008	
		ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	
		ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン (mg/L)	0.034	0.036	0.027	
	溶解性	クロロホルム (mg/L)	0.023	0.018	0.015	
		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008	0.007	0.008	
		ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	
		ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン (mg/L)	0.033	0.027	0.026	

(3)三野浄水場 第3取水（旭川水系）

採水年月日				R3.5.19	R3.8.23	R3.11.25	
気温			(℃)	20.8	29.2	10.8	
水温			(℃)	18.7	21.3	10.6	
濁度			(度)	0.9	1.3	0.3	
色度			(度)	3.4	4.2	2.3	
pH 値				7.2	7.2	7.4	
塩化物イオン			(mg/L)	7.0	5.0未満	6.7	
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.030	0.035	0.024	
TOC			(mg/L)	1.1	1.0	1.1	
DOC			(mg/L)	0.9	0.9	0.9	
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.020	0.021	0.017	
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.007	0.008	
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.028	0.029	0.026	
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.020	0.019	0.018	
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.006	0.008	
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.028	0.026	0.027	

(4)旭東浄水場 中原沈砂池（旭川水系）

採水年月日				R3.5.17	R3.8.10	R3.11.1	
気温			(℃)	22.8	28.2	15.7	
水温			(℃)	18.8	26.6	16.0	
濁度			(度)	3.6	3.4	2.0	
色度			(度)	6.2	6.3	3.0	
pH 値				7.4	7.6	7.6	
塩化物イオン			(mg/L)	6.9	6.1	6.7	
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.040	0.043	0.023	
TOC			(mg/L)	1.6	1.6	1.1	
DOC			(mg/L)	1.3	1.5	0.8	
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.044	0.038	0.017	
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.008	0.010	0.009	
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.002	
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.052	0.050	0.028	
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.032	0.035	0.015	
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.010	0.009	
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.002	
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.039	0.047	0.026	

(5)川口浄水場 原水（旭川水系）

採水年月日				R3.5.12	R3.8.4	R3.11.17	
気温			(℃)	18.6	31.4	10.4	
水温			(℃)	16.1	25.1	15.2	
濁度			(度)	0.4	0.3	0.2	
色度			(度)	1.3	1.2	1.3	
pH 値				7.0	7.0	6.9	
塩化物イオン			(mg/L)	7.1	6.1	6.4	
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.012	0.014	0.012	
TOC			(mg/L)	0.6	0.7	0.6	
DOC			(mg/L)	0.5	0.5	0.5	
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.005	0.007	
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.006	
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.012	0.016	
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.005	0.007	
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.006	
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.012	0.016	

3 ダイオキシン類測定結果

1 調査方法

採水日　令和 3 年 10 月 19～20 日

採水地点　三野浄水場 浄水池

濃縮操作は、測定業者が用意した自動濃縮装置により、調査地点において直接通水して行われた。分析は、「水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（改訂版）（平成 19 年 11 月 厚生労働省健康局水道課）」に準拠し、溶媒抽出－高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法により行われた。

2 調査結果

表1 ダイオキシン類測定結果

	測定項目	実測濃度（pg/L）	毒性等量（pg-TEQ/L）
三野浄水場 浄水	PCDDs+PCDFs	0.26	＜0.00107
	DL-PCBs	2.6	0.000277
	ダイオキシン類	-	＜0.0013

毒性等価計数（TEF）は、WHO－TEF(2006)が適用されている。

毒性等量は、定量下限値未満、検出下限値以上の値はそのままの値を用い、検出下限値未満の場合は検出下限値の 1/2 の値を用いて算出したものである。

3 まとめ

今回の測定結果は、0.0013pg-TEQ/L 未満であった。要検討項目の目標値 1pg-TEQ/L（暫定）より低かった。体重 50kg の人が 1 日 2L の水道水を飲用した場合、1 日の暴露量は、

0.0013（pg-TEQ/L）×2(L/日)÷50(kg)＝0.000052pg-TEQ/kg/日

となる。これは、ダイオキシンの耐容一日摂取量（TDI）の 4pg-TEQ/kg/日の0.0013%であり、健康上問題の無いレベルである。

＜参考＞岡山県及び国土交通省が実施した環境調査結果を表2に示した。

表2 環境調査結果

調査地点		調査時期	毒性等量（pg-TEQ/L）	調査主体
水域名	地点名			
旭川上流	湯原ダム	R2.10.14	0.015	岡山県
旭川中流	落合大橋	R2.10.14	0.017	
旭川中流	乙井手堰	R2 年度	0.082	国土交通省

環境省の調査では、わが国の一般的な生活環境からの 1 日当たりのダイオキシン類推定暴露量は、大都市地域で 0.52～3.53 pg-TEQ/kg/日（食物 0.26～3.26、大気 0.18、水 0.001、土壌 0.084 pg-TEQ/kg/日：ダイオキシンリスク評価検討会の報告{平成 9 年 5 月}）となっている。

4 三野浄水場水質測定データ

(1)西川原水 (測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気温 (℃)	最高	23.2	25.7	28.3	33.6	34.4	30.0	28.9	21.5	14.1	11.3	11.3	19.2	34.4
	最低	12.7	15.4	21.1	23.9	23.5	21.1	11.8	7.7	3.3	2.7	1.9	6.9	1.9
	平均	17.8	21.6	25.5	29.5	29.3	26.3	22.3	14.8	9.0	6.4	6.3	12.3	18.4
水温 (℃)	最高	19.9	22.0	25.8	30.9	31.5	27.9	25.8	19.0	12.9	8.2	8.7	13.6	31.5
	最低	15.6	17.5	20.7	21.9	21.5	23.3	17.6	11.5	7.0	5.1	5.4	7.9	5.1
	平均	17.3	19.6	23.4	26.1	26.3	24.9	22.4	15.2	9.9	6.9	6.7	11.1	17.5
濁度 (度)	最高	4.0	27.5	9.2	127.7	64.4	5.5	2.0	5.3	3.6	1.1	1.0	19.8	127.7
	最低	1.6	1.9	2.2	1.9	1.5	1.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5
	平均	2.5	4.9	3.6	8.9	8.6	2.4	1.3	1.4	1.3	0.7	0.7	2.4	3.2
色度 (度)	最高	10.2	48.3	18.6	118.0	74.1	17.7	5.0	17.3	13.5	3.5	3.3	32.7	118.0
	最低	3.8	5.1	5.2	4.8	4.1	3.5	2.5	3.5	3.3	2.4	2.4	2.6	2.4
	平均	5.6	11.9	9.4	14.7	13.1	7.2	4.0	5.1	5.4	2.9	2.7	6.1	7.4
pH値	最高	8.0	7.4	7.6	7.8	8.0	8.0	7.8	7.9	7.7	7.8	7.3	7.3	8.0
	最低	6.7	6.7	6.8	6.8	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	6.7
	平均	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3

(2)急速ろ過池3号(測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
濁度 (度)	最高	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
色度 (度)	最高	0.44	0.48	0.44	0.72	0.49	0.61	0.44	0.69	0.41	0.38	0.59	0.33	0.72
	最低	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.07	0.00	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.15	0.24	0.22	0.30	0.20	0.27	0.13	0.23	0.25	0.19	0.14	0.18	0.21
pH値	最高	7.6	7.2	7.2	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.1	7.8
	最低	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7
	平均	7.1	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2
残留塩素 (mg/L)	最高	0.45	0.46	0.47	0.51	0.57	0.48	0.53	0.43	0.50	0.48	0.45	0.48	0.57
	最低	0.27	0.18	0.20	0.10	0.28	0.24	0.29	0.37	0.35	0.36	0.34	0.29	0.10
	平均	0.33	0.32	0.34	0.36	0.38	0.34	0.38	0.41	0.43	0.41	0.38	0.37	0.37

(3)総合送水 (測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温 (℃)	最高	17.8	20.7	23.9	28.6	29.8	26.7	24.8	18.8	13.3	8.7	7.4	12.6	29.8
	最低	14.6	17.0	20.7	23.3	23.6	23.7	18.1	12.0	8.3	6.5	5.7	7.6	5.7
	平均	16.0	18.9	22.6	25.4	26.5	24.8	22.3	15.9	10.7	7.4	6.6	10.1	17.3
濁度 (度)	最高	0.06	0.06	0.07	0.04	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
色度 (度)	最高	0.83	0.74	0.68	0.63	0.62	0.68	0.47	0.56	0.60	0.50	0.38	0.46	0.83
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.23	0.17	0.10	0.00	0.10	0.00
	平均	0.33	0.39	0.40	0.40	0.39	0.44	0.32	0.38	0.39	0.28	0.24	0.30	0.35
pH値	最高	7.3	7.0	7.0	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.2	7.1	7.7
	最低	6.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.6
	平均	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0
残留塩素 (mg/L)	最高	0.60	0.65	0.66	0.71	0.74	0.73	0.65	0.63	0.60	0.59	0.52	0.59	0.74
	最低	0.51	0.51	0.52	0.54	0.60	0.58	0.56	0.54	0.49	0.47	0.47	0.48	0.47
	平均	0.57	0.58	0.62	0.64	0.68	0.67	0.60	0.59	0.54	0.52	0.50	0.53	0.59

5 旭東浄水場水質測定データ

(1)着水井(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気温(℃)	最高	26.4	28.4	31.7	35.7	37.1	30.6	30.1	22.6	17.5	12.4	14.4	22.0	37.1
	最低	14.2	14.3	21.8	21.3	23.3	21.0	12.4	10.6	4.3	4.1	3.1	6.1	3.1
	平均	19.5	23.0	27.0	30.8	30.5	27.4	23.7	17.0	11.3	8.6	8.4	15.1	20.2
水温(℃)	最高	15.5	17.6	19.5	23.2	24.3	22.3	22.0	18.2	13.7	9.9	8.2	11.6	24.3
	最低	12.5	14.7	17.1	18.8	20.2	20.8	17.8	13.4	9.3	6.6	6.4	7.7	6.4
	平均	14.0	16.0	18.4	20.4	21.7	21.2	20.2	15.8	11.6	8.7	7.4	9.8	15.4
濁度(度)	最高	2.28	10.78	4.24	5.80	18.45	1.84	1.56	2.46	2.09	0.54	0.54	7.51	18.45
	最低	0.64	0.52	1.08	0.58	0.52	0.33	0.56	0.35	0.26	0.00	0.15	0.33	0.00
	平均	1.67	2.35	1.84	1.76	2.10	0.86	1.00	0.91	0.76	0.32	0.39	1.27	1.27
色度(度)	最高	4.69	19.92	10.21	13.24	23.73	6.97	3.69	8.45	7.87	3.22	2.56	15.24	23.73
	最低	2.18	1.81	2.16	1.67	1.50	1.57	1.89	1.48	1.50	1.30	1.25	1.37	1.25
	平均	3.62	5.50	4.52	4.11	4.11	2.77	2.51	3.00	2.96	1.93	1.84	3.71	3.38
pH値	最高	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2	7.6	7.6	7.7	7.9	7.6	7.9
	最低	6.6	6.4	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	6.7	6.4
	平均	6.9	6.7	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9
総アルカリ度(mg/L)	最高	28.0	29.0	31.0	31.0	31.0	32.0	31.0	31.0	32.0	30.0	26.0	27.0	32.0
	最低	23.0	23.0	24.0	25.0	26.0	25.0	27.0	26.0	26.0	23.0	22.0	20.0	20.0
	平均	25.0	25.0	26.0	28.0	28.0	29.0	29.0	27.0	27.0	26.0	24.0	23.0	26.4
電気伝導率(mS/m)	最高	12.0	10.5	11.9	12.4	12.2	12.2	11.3	10.9	10.7	10.4	10.6	11.7	12.4
	最低	9.8	8.8	10.0	9.9	10.3	10.6	10.4	9.9	10.1	9.8	9.7	9.3	8.8
	平均	10.3	10.1	10.3	11.1	11.2	11.3	10.9	10.4	10.5	10.1	10.2	10.2	10.6

(2)浄水池(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
濁度(度)	最高	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
色度(度)	最高	0.00	0.72	0.20	0.05	0.15	0.19	0.46	0.27	0.12	0.91	0.10	0.17	0.91
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05	0.00	0.01	0.02
残留塩素(mg/L)	最高	0.56	0.56	0.64	0.67	0.64	0.68	0.66	0.65	0.66	0.55	0.56	0.57	0.68
	最低	0.42	0.49	0.49	0.56	0.55	0.55	0.57	0.55	0.50	0.47	0.49	0.50	0.42
	平均	0.52	0.52	0.56	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.57	0.51	0.52	0.53	0.56

6 川口浄水場水質測定データ

(1)原水

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温(℃)	最高	14.7	16.8	19.2	23.3	24.6	22.3	21.9	17.5	12.7	8.3	6.3	9.7	24.6
	最低	12.0	14.6	17.2	18.5	19.6	20.8	17.6	12.7	8.5	6.2	5.8	6.0	5.8
	平均	13.4	15.6	18.5	20.4	21.9	21.4	20.5	15.2	10.4	7.0	6.0	7.9	14.8
濁度(度)	最高	0.52	1.39	1.33	1.11	2.86	0.77	0.41	0.46	0.96	0.59	0.68	0.72	2.86
	最低	0.27	0.44	0.42	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.21	0.32	0.16	0.18	0.16
	平均	0.44	0.72	0.62	0.59	0.61	0.46	0.35	0.38	0.52	0.42	0.41	0.49	0.50
pH値	最高	6.90	6.83	6.76	6.67	6.60	6.64	6.80	6.82	6.78	6.78	6.86	6.83	6.90
	最低	6.83	6.69	6.60	6.47	6.25	6.41	6.63	6.71	6.70	6.72	6.79	6.69	6.25
	平均	6.87	6.77	6.69	6.56	6.45	6.53	6.72	6.76	6.74	6.75	6.82	6.75	6.70

(2)浄水池

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
濁度(度)	最高	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
	最低	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	平均	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
pH値	最高	7.28	7.24	7.22	7.17	7.16	7.14	7.28	7.26	7.21	7.20	7.18	7.13	7.28
	最低	7.23	7.16	7.10	6.96	6.78	6.95	7.17	7.19	7.17	7.15	7.10	7.05	6.78
	平均	7.26	7.20	7.18	7.06	6.99	7.05	7.23	7.23	7.19	7.18	7.14	7.09	7.15
残留塩素(mg/L)	最高	0.78	0.86	0.90	0.90	0.92	0.91	0.91	0.85	0.86	0.86	0.66	0.65	0.92
	最低	0.72	0.73	0.82	0.87	0.83	0.82	0.84	0.82	0.81	0.68	0.63	0.62	0.62
	平均	0.74	0.78	0.86	0.88	0.88	0.88	0.87	0.84	0.84	0.76	0.64	0.64	0.80

7 UV施設試験結果

矢原浄水場

採水年月日		R3.4.6			R3.5.10			R3.6.1		
		照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池
気温	(℃)	14.2			22.7			26.2		
水温	(℃)	12.7	12.7	13.4	13.8	13.8	14.8	16.7	16.7	16.6
一般細菌	(個/mL)	0	2	0	0	0	0	5	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0		0	0		0	0	
大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	0	0		0	0		1	0	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.6	0.6	0.5未満	0.7	0.6	0.5未満	0.9	1.0	0.5
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.040			0.033			0.047		
従属栄養細菌	(個/mL)									

採水年月日		R3.7.1			R3.8.3			R3.9.7		
		照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池
気温	(℃)	24.8			31.1			26.7		
水温	(℃)	17.7	17.8	18.2	20.6	20.6	20.7	21.2	21.2	21.7
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	10	2	0	4	1	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0		0	0		0	0	
大腸菌群		検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	1	0		3	0		0	0	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.8	0.6	0.5未満	0.8	0.8	0.5未満	0.7	0.7	0.5未満
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.039			0.044			0.044		
従属栄養細菌	(個/mL)				17		0			

採水年月日		R3.10.11			R3.11.4			R3.12.14		
		照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池
気温	(℃)	28.3			17.6			6.4		
水温	(℃)	21.1	21.1	21.7	18.9	18.9	19.4	15.2	15.2	15.0
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	11	0	0	2	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0		0	0		0	0	
大腸菌群		検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	3	0		0	0		0	0	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.8	0.8	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	0.8	0.5未満
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.041			0.041			0.039		
従属栄養細菌	(個/mL)									

採水年月日		R4.1.11			R4.2.7			R4.3.7		
		照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池	照射前	照射後	浄水池
気温	(℃)	4.3			7.4			9.5		
水温	(℃)	12.3	12.3	11.4	11.3	11.3	10.2	8.8	8.8	9.2
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0		0	0		0	0	
大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	0	0		0	0		0	0	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.027			0.025			0.031		
従属栄養細菌	(個/mL)				0		0			

8 曝気処理成績

旭東浄水場	採水年月日		R3.4.14	R3.5.17	R3.6.7	R3.7.14	R3.8.10	R3.9.2
	曝気処理前	気温(℃)	18.8	22.5	26.6	27.5	29.5	24.9
		水温(℃)	16.0	15.7	16.1	17.2	17.8	18.8
		pH 値	6.8	6.7	6.6	6.6	6.8	6.5
		総アルカリ度(mg/L)	27.0	27.0	29.0	30.0	33.0	35.5
		結合炭酸(mg/L)	11.9	11.9	12.8	13.2	14.5	15.6
		総酸度(mg/L)	11.5	13.0	15.0	18.0	19.0	21.5
		遊離炭酸(mg/L)	10.1	11.4	13.2	15.8	16.7	18.9
		全炭酸(mg/L)	22.0	23.3	26.0	29.0	31.2	34.5
		従属性遊離炭酸(mg/L)	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2
		侵食性遊離炭酸(mg/L)	9.6	10.8	12.5	14.9	15.7	17.7
	曝気処理後	水温(℃)	16.0	16.0	16.1	17.5	18.7	19.0
		pH 値	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
		総アルカリ度(mg/L)	27.5	27.5	28.5	29.5	33.5	35.0
		結合炭酸(mg/L)	12.1	12.1	12.5	13.0	14.7	15.4
		総酸度(mg/L)	7.5	7.5	7.5	8.0	9.5	9.5
		遊離炭酸(mg/L)	6.6	6.6	6.6	7.0	8.4	8.4
		全炭酸(mg/L)	18.7	18.7	19.1	20.0	23.1	23.8
		従属性遊離炭酸(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
		侵食性遊離炭酸(mg/L)	6.2	6.2	6.2	6.5	7.8	7.8
	侵食性遊離炭酸除去率(%)		35.4	42.6	50.4	56.4	50.3	55.9

山浦浄水場	採水年月日		R3.4.26	R3.5.19	R3.6.21	R3.7.26	R3.8.23	R3.9.27
	曝気処理前	気温(℃)	17.1	21.3	25.2	31.9	30.7	24.7
		水温(℃)	13.7	15.1	17.8	19.2	20.5	20.3
		pH 値	7.2	7.1	6.8	6.7	6.8	6.9
		総アルカリ度(mg/L)	28.5	29.5	28.5	33.5	34.0	35.0
		結合炭酸(mg/L)	12.5	13.0	12.5	14.7	15.0	15.4
		総酸度(mg/L)	8.5	9.0	10.0	13.5	14.0	13.0
		遊離炭酸(mg/L)	7.5	7.9	8.8	11.9	12.3	11.4
		全炭酸(mg/L)	20.0	20.9	21.3	26.6	27.3	26.8
		従属性遊離炭酸(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8
		侵食性遊離炭酸(mg/L)	7.0	7.4	8.3	11.1	11.5	10.6
	曝気処理後	水温(℃)	13.7	15.2	17.8	19.4	20.5	20.3
		pH 値	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5
		総アルカリ度(mg/L)	29.0	30.0	29.0	34.0	35.0	34.5
		結合炭酸(mg/L)	12.8	13.2	12.8	15.0	15.4	15.2
		総酸度(mg/L)	2.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
		遊離炭酸(mg/L)	2.2	2.6	3.1	3.1	3.1	3.1
		全炭酸(mg/L)	15.0	15.8	15.9	18.1	18.5	18.3
		従属性遊離炭酸(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
		侵食性遊離炭酸(mg/L)	1.9	2.3	2.8	2.7	2.7	2.7
	侵食性遊離炭酸除去率(%)		72.9	68.9	66.3	75.7	76.5	74.5

宇垣浄水場	採水年月日		R3.4.6	R3.5.10	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.3	R3.9.7
	曝気処理前	気温(℃)	14.8	23.3	25.9	24.8	32.6	25.8
		水温(℃)	14.1	14.8	15.7	16.4	17.7	19.7
		pH 値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
		総アルカリ度(mg/L)	36.0	37.5	37.0	43.5	45.5	49.5
		結合炭酸(mg/L)	15.8	16.5	16.3	19.1	20.0	21.8
		総酸度(mg/L)	11.5	13.0	17.0	14.0	16.0	19.5
		遊離炭酸(mg/L)	10.1	11.4	15.0	12.3	14.1	17.2
		全炭酸(mg/L)	25.9	27.9	31.3	31.4	34.1	39.0
		従属性遊離炭酸(mg/L)	0.7	0.8	1.0	1.0	1.2	1.6
		侵食性遊離炭酸(mg/L)	9.4	10.6	14.0	11.3	12.9	15.6
	曝気処理後	水温(℃)	14.1	15.0	15.9	16.6	18.2	19.7
		pH 値	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
		総アルカリ度(mg/L)	36.0	38.0	38.0	42.0	45.0	49.5
		結合炭酸(mg/L)	15.8	16.7	16.7	18.5	19.8	21.8
		総酸度(mg/L)	3.5	3.5	6.0	3.5	3.5	4.5
		遊離炭酸(mg/L)	3.1	3.1	5.3	3.1	3.1	4.0
		全炭酸(mg/L)	18.9	19.8	22.0	21.6	22.9	25.8
		従属性遊離炭酸(mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
		侵食性遊離炭酸(mg/L)	2.7	2.7	4.8	2.6	2.5	3.3
	侵食性遊離炭酸除去率(%)		71.3	74.5	65.7	77.0	80.6	78.8

R3.10.4	R3.11.1	R3.12.8	R4.1.6	R4.2.1	R4.3.16	最高	最低	平均
24.5	17.0	12.6	5.3	3.8	12.8	29.5	3.8	18.8
20.1	19.5	19.2	18.5	18.1	16.6	20.1	15.7	17.8
6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.5	6.7
36.0	37.0	35.0	35.0	33.0	29.5	37.0	27.0	32.3
15.8	16.3	15.4	15.4	14.5	13.0	16.3	11.9	14.2
21.5	24.0	21.0	21.0	19.0	16.0	24.0	11.5	18.4
18.9	21.1	18.5	18.5	16.7	14.1	21.1	10.1	16.2
34.7	37.4	33.9	33.9	31.2	27.1	37.4	22.0	30.4
1.3	1.5	1.2	1.2	1.0	0.8	1.5	0.5	1.0
17.6	19.6	17.3	17.3	15.7	13.3	19.6	9.6	15.2
20.2	19.4	18.9	18.1	17.6	16.6	20.2	16.0	17.8
7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
36.5	36.5	35.0	34.5	33.5	29.5	36.5	27.5	32.3
16.1	16.1	15.4	15.2	14.7	13.0	16.1	12.1	14.2
10.5	11.0	10.0	10.0	9.0	8.0	11.0	7.5	9.0
9.2	9.7	8.8	8.8	7.9	7.0	9.7	6.6	7.9
25.3	25.8	24.2	24.0	22.6	20.0	25.8	18.7	22.1
0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
8.5	9.0	8.2	8.2	7.3	6.5	9.0	6.2	7.4
51.7	54.1	52.6	52.6	53.5	51.1	56.4	35.4	50.6

R3.10.26	R3.11.25	R3.12.22	R4.1.26	R4.2.8	R4.3.3	最高	最低	平均
19.4	10.7	11.0	3.3	8.3	8.8	31.9	3.3	17.7
19.2	17.0	16.0	14.3	13.7	12.6	20.5	12.6	16.6
6.7	6.8	6.8	7.0	7.0	6.8	7.2	6.7	6.9
33.5	32.5	32.0	30.0	29.0	28.0	35.0	28.0	31.2
14.7	14.3	14.1	13.2	12.8	12.3	15.4	12.3	13.7
14.0	12.5	11.5	9.0	11.0	9.0	14.0	8.5	11.3
12.3	11.0	10.1	7.9	9.7	7.9	12.3	7.5	9.9
27.0	25.3	24.2	21.1	22.5	20.2	27.3	20.0	23.6
0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
11.5	10.3	9.5	7.4	9.1	7.4	11.5	7.0	9.3
19.2	17.2	16.2	14.5	14.1	12.6	20.5	12.6	16.7
7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.2	7.5	7.2	7.3
34.0	32.5	32.0	31.0	30.0	27.5	35.0	27.5	31.5
15.0	14.3	14.1	13.6	13.2	12.1	15.4	12.1	13.9
5.5	5.0	4.5	4.0	4.0	4.0	5.5	2.5	3.9
4.8	4.4	4.0	3.5	3.5	3.5	4.8	2.2	3.4
19.8	18.7	18.1	17.1	16.7	15.6	19.8	15.0	17.3
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
4.4	4.0	3.6	3.2	3.2	3.2	4.4	1.9	3.1
61.7	61.2	62.1	56.8	64.8	56.8	76.5	56.8	66.5

R3.10.11	R3.11.4	R3.12.14	R4.1.11	R4.2.7	R4.3.7	最高	最低	平均
27.2	15.4	4.9	4.0	4.1	7.3	32.6	4.0	17.5
19.9	19.4	18.6	16.9	14.4	13.8	19.9	13.8	16.8
6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
46.5	44.5	42.0	42.5	38.0	39.5	49.5	36.0	41.8
20.5	19.6	18.5	18.7	16.7	17.4	21.8	15.8	18.4
17.5	16.5	16.0	13.5	14.5	12.0	19.5	11.5	15.1
15.4	14.5	14.1	11.9	12.8	10.6	17.2	10.1	13.3
35.9	34.1	32.6	30.6	29.5	28.0	39.0	25.9	31.7
1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	1.6	0.7	1.1
14.1	13.3	13.0	10.9	11.9	9.8	15.6	9.4	12.2
19.9	19.4	18.3	16.5	15.0	14.1	19.9	14.1	16.9
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
45.5	44.5	42.5	42.0	38.5	39.0	49.5	36.0	41.7
20.0	19.6	18.7	18.5	16.9	17.2	21.8	15.8	18.4
4.0	3.5	5.0	3.0	4.5	3.0	6.0	3.0	4.0
3.5	3.1	4.4	2.6	4.0	2.6	5.3	2.6	3.5
23.5	22.7	23.1	21.1	20.9	19.8	25.8	18.9	21.8
0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
2.9	2.5	3.8	2.1	3.5	2.2	4.8	2.1	3.0
79.4	81.2	70.8	80.7	70.6	77.6	81.2	65.7	75.7

9 原水生物試験

三野浄水場原水(旭川右岸)												
採水年月日	R3-04-26	R3-05-19	R3-06-21	R3-07-26	R3-08-23	R3-09-27	R3-10-26	R3-11-25	R3-12-22	R4-01-26	R4-02-08	R4-03-03
天候(前日/当日)	晴曇/晴	曇/曇晴	曇晴/晴曇	晴曇/晴	曇晴/曇	曇晴/晴曇	雨/晴	晴/晴曇	晴/曇	曇/晴	晴曇/曇晴	晴曇/晴
水温 (℃)	17.4	19.0	20.4	27.7	20.9	23.0	15.6	10.6	8.0	4.9	4.0	6.5
濁度 (度)	2.6	4.0	5.3	3.1	5.1	1.3	1.5	1.5	1.3	0.8	0.8	1.1
色度 (度)	3.3	8.2	9.6	4.3	8.4	3.9	3.3	4.4	3.4	2.1	2.0	2.5
pH値	7.8	7.5	7.6	7.9	7.6	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6
藍藻類												
Chroococcus	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Phormidium	13	5	3	0	13	8	3	0	0	0	3	0
珪藻類												
Achnanthes	30	45	25	8	18	3	13	15	20	3	15	23
Amphora	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Asterionella	10	30	3	0	0	0	3	0	0	3	10	8
Aulacoseira distans	20	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Aulacoseira granulata	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Aulacoseira italica	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
Cocconeis	20	25	5	20	0	48	33	48	23	5	13	10
Cyclotella	50	65	50	20	40	13	3	85	95	28	28	28
Cymbella	23	40	8	3	3	3	0	3	5	38	25	45
Diatoma	5	63	3	10	3	8	0	20	5	18	5	20
Eunotia	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Fragilaria	0	40	43	0	0	0	10	0	5	0	5	18
Gomphonema	8	28	10	13	3	10	5	13	3	13	0	25
Melosira varians	5	5	5	0	0	0	0	3	0	5	3	5
Navicula	113	85	55	35	33	28	38	65	73	28	48	98
Nitzschia acicularis	10	13	5	5	3	5	8	3	10	13	38	10
Nitzschia actinastroides	13	23	0	8	0	10	0	3	0	13	8	20
Nitzschia linearis	23	25	0	0	8	0	0	10	20	8	13	8
Nitzschia palea	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Nitzschia sp.	3	0	0	0	5	3	0	0	0	0	5	0
Pinnularia	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rhoicosphenia	15	0	3	0	3	8	5	3	5	0	8	5
Synedra acus	10	68	3	0	0	0	3	0	0	0	3	13
Synedra rumpens	18	0	13	0	10	0	0	0	0	3	15	3
Synedra sp.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra ulna	33	28	3	5	0	10	5	10	5	5	13	25
Synedra ulna var.oxyrhynchus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
緑藻類												
Ankistrodesmus	78	33	3	23	8	3	3	23	15	5	0	13
Chlamydomonas	8	73	3	53	0	13	0	98	60	25	0	45
Closterium	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Cosmarium	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Golenkinia	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Pandorina	5	5	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Scenedesmus	13	33	0	3	48	0	0	13	5	0	5	8
Selenastrum	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sphaerocystis	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetraedron	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	65	13	8	25	13	0	3	23	20	13	8	18
渦鞭藻類												
Gymnodinium	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Peridinium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ユーグレナ藻類												
Trachelomonas	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
繊毛虫類												
その他繊毛虫類	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
太陽虫												
太陽虫	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0
その他原生動物												
その他原生動物	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	608	762	266	243	211	173	138	460	390	235	284	473

単位:個/mL

三野浄水場原水(西川)												
採水年月日	R3-04-06	R3-05-10	R3-06-01	R3-07-01	R3-08-03	R3-09-07	R3-10-11	R3-11-04	R3-12-14	R4-01-11	R4-02-07	R4-03-07
天候(前日/当日)	曇晴/曇晴	晴/晴曇	晴/晴	曇雨/曇雨	晴/晴	晴曇/曇晴	晴/曇晴	晴雨/曇雨	曇晴/曇晴	晴曇/雨曇	晴雪/晴曇	曇晴/曇晴
水温 (℃)	14.6	18.5	21.5	23.9	29.5	22.9	23.6	16.0	8.6	6.2	4.2	8.0
濁度 (度)	6.5	3.8	7.0	4.4	2.5	2.8	1.4	1.2	1.2	1.1	0.9	1.4
色度 (度)	3.1	4.6	5.1	5.7	4.0	7.1	3.2	2.8	3.4	2.3	2.0	2.3
pH値	8.0	7.9	8.0	7.6	8.0	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
藍藻類												
Phormidium	5	0	3	5	5	5	5	0	0	3	3	3
珪藻類												
Achnanthes	30	8	20	8	10	3	5	3	13	3	28	33
Asterionella	48	25	105	0	0	0	0	0	0	3	5	3
Aulacoseira distans	63	5	0	3	0	0	0	0	5	10	8	10
Aulacoseira granulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira italica	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Cocconeis	13	8	18	15	20	23	90	78	15	5	3	8
Cyclotella	448	53	200	48	23	50	58	18	60	53	50	40
Cymbella	35	15	10	13	8	3	10	5	0	20	45	103
Diatoma	10	5	3	3	5	0	3	0	23	3	20	3
Eunotia	0	5	0	3	0	5	0	8	0	3	0	5
Fragilaria	40	0	5	25	30	20	8	8	3	0	13	15
Gomphonema	15	5	13	18	5	35	43	15	8	25	35	15
Melosira varians	8	10	5	0	0	0	0	3	8	5	0	5
Navicula	75	28	53	30	30	55	40	38	38	40	43	110
Nitzschia acicularis	25	5	18	0	0	8	5	0	5	0	5	5
Nitzschia actinastroides	0	0	10	0	5	0	10	0	0	0	0	0
Nitzschia linearis	15	5	10	0	8	0	3	15	8	3	3	0
Nitzschia palea	0	8	0	8	0	0	0	0	0	5	0	10
Nitzschia sp.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Pinnularia	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Rhizosolenia	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rhoicosphenia	5	0	13	0	5	3	13	0	3	3	8	3
Skeletonema	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0
Synedra acus	8	10	8	0	0	0	0	0	0	5	0	3
Synedra rumpens	8	0	8	0	3	0	3	0	0	3	0	3
Synedra sp.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Synedra ulna	5	8	0	8	5	3	0	0	0	0	0	38
Synedra ulna var.oxyrhynchus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18
緑藻類												
Ankistrodesmus	23	28	5	0	13	3	5	5	5	0	10	3
Chlamydomonas	18	8	48	23	13	10	15	5	25	10	15	20
Closterium	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Coccomyxa	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Coelastrum	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Cosmarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Scenedesmus	10	8	5	5	0	10	8	3	3	0	0	0
Tetraspora	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	5	18	5	3	3	8	3	5	0	15	0	3
渦鞭藻類												
Gymnodinium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Peridinium	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
ユーグレナ藻類												
Trachelomonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
繊毛虫類												
その他繊毛虫類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
太陽虫												
太陽虫	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
その他原生動物												
その他原生動物	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	989	268	571	230	191	255	339	209	225	229	303	474

単位:個/mL

三野浄水場第3取水												
採水年月日	R3-04-26	R3-05-19	R3-06-21	R3-07-26	R3-08-23	R3-09-27	R3-10-26	R3-11-25	R3-12-22	R4-01-26	R4-02-08	R4-03-03
天候(前日/当日)	晴曇/晴	曇/曇晴	曇晴/晴曇	晴曇/晴	曇晴/晴曇	曇晴/晴曇	雨/晴	晴/晴曇	晴/曇	曇/晴	晴曇/曇晴	晴曇/晴
水温 (℃)	17.7	18.7	20.8	27.3	21.3	23.2	15.8	10.6	7.8	5.2	4.1	6.5
濁度 (度)	1.0	0.9	1.4	0.9	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2
色度 (度)	2.2	3.4	4.4	2.8	4.2	2.2	1.7	2.3	1.9	1.3	1.3	1.4
pH値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
藍藻類												
Oscillatoria	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phormidium	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他藍藻類	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
珪藻類												
Achnanthes	33	0	0	13	5	0	3	0	0	5	5	8
Asterionella	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Aulacoseira distans	28	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	10
Aulacoseira granulata	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira granulata var.angustissima	5	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Aulacoseira italica	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira sp.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cocconeis	8	0	8	3	3	3	0	3	3	0	3	0
Cyclotella	235	28	48	73	33	20	10	13	45	15	13	30
Cymbella	10	0	3	0	5	0	3	0	0	5	3	0
Diatoma	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eunotia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Gomphonema	10	3	0	5	13	0	0	3	0	3	0	3
Melosira varians	8	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Navicula	13	8	5	3	5	0	10	5	3	0	3	0
Nitzschia acicularis	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Nitzschia linearis	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nitzschia sp.	5	3	5	8	10	0	5	0	3	3	10	3
Skeletonema	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra acus	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra pulchella	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra rumpens	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Synedra sp.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Synedra ulna	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0
Synedra ulna var.oxyrhynchus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
緑藻類												
Ankistrodesmus	15	0	3	5	0	0	0	3	0	0	5	0
Chlamydomonas	15	23	3	5	10	3	10	5	50	5	25	0
Pandorina	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scenedesmus	3	5	5	5	0	3	0	0	3	0	3	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	28	3	0	15	5	3	0	0	5	15	0	3
渦鞭藻類												
Gymnodinium	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Peridinium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
ユーグレナ藻類												
Euglena	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
太陽虫												
太陽虫	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
その他原生動物												
その他原生動物	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	472	122	83	141	95	35	47	41	117	63	86	62

単位:個/mL

旭東浄水場　中原沈砂池

採水年月日	R3-04-14	R3-05-17	R3-06-07	R3-07-14	R3-08-10	R3-09-02	R3-10-04	R3-11-01	R3-12-08	R4-01-06	R4-02-01	R4-03-16
天候(前日/当日)	雨曇曇晴	曇雨/曇雨	曇晴/晴	晴曇/曇晴	雨曇/晴曇	曇雨/雨	晴/晴	曇雨/曇	晴曇/曇晴	晴曇/曇晴	晴曇/晴曇	晴/晴
水温 (℃)	15.6	18.8	20.8	19.9	26.6	25.2	22.4	16.0	8.7	4.9	3.8	11.3
濁度 (度)	4.4	3.6	4.1	19	3.4	2.3	1.4	2.0	1.3	0.9	0.9	1.8
色度 (度)	2.3	6.2	6.7	20	6.2	4.1	3.0	3.0	3.4	2.4	2.0	2.8
pH値	7.7	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
藍藻類												
Anabaena affinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Aphanocapsa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chroococcus	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Merismopedia	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Oscillatoria	0	0	0	0	5	0	0	0	0	18	0	0
Phormidium	20	3	25	8	5	3	8	0	13	0	0	0
珪藻類												
Achnanthes	98	18	80	5	35	10	43	20	13	10	23	80
Asterionella	0	258	18	3	0	0	5	0	0	0	0	55
Aulacoseira distans	70	15	10	3	0	0	0	0	5	3	3	0
Aulacoseira granulata var.angustissima	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira italica	110	28	0	3	5	0	0	3	0	3	0	10
Bacillaria	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caloneis	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cocconeis	40	18	38	28	38	0	30	13	10	0	10	35
Cyclotella	7595	78	545	15	125	95	28	13	188	38	70	165
Cymatopleura	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cymbella	115	28	43	25	20	8	30	13	18	8	95	165
Diatoma	35	23	5	13	5	0	3	3	3	3	3	30
Eunotia	3	0	5	0	5	0	8	0	3	0	3	0
Fragilaria	160	150	30	10	0	0	15	0	18	0	28	10
Gomphonema	58	50	45	38	8	20	48	45	23	10	58	115
Hantzschia	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Melosira varians	0	40	8	3	0	3	3	13	13	5	3	30
Navicula	165	68	73	60	58	43	83	115	73	60	68	295
Nitzschia acicularis	70	25	8	0	0	0	3	0	8	0	20	25
Nitzschia actinastroides	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Nitzschia linearis	0	0	3	15	3	13	0	3	0	0	5	5
Nitzschia sp.	5	43	0	8	8	23	0	25	3	3	0	55
Pinnularia	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Rhizosolenia	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Rhoicosphenia	20	0	8	0	13	0	10	0	3	0	3	0
Skeletonema	5	0	18	0	0	0	5	0	10	0	0	0
Surirella	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Synedra acus	13	125	8	0	5	0	0	0	0	0	3	15
Synedra pulchella	0	53	0	0	0	3	0	3	0	0	0	15
Synedra rumpens	60	28	13	0	13	8	13	5	5	0	25	30
Synedra sp.	8	18	5	0	5	3	0	3	3	0	18	0
Synedra ulna	20	40	30	5	13	15	15	63	13	5	10	80
Synedra ulna var.oxyrhynchus	8	5	0	0	3	0	0	0	0	3	8	25
緑藻類												
Actinastrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Ankistrodesmus	100	5	23	0	23	3	8	10	38	5	8	15
Basichlamys	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Carteria	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	10
Chlamydomonas	45	233	58	8	60	53	13	3	28	15	18	40
Closteriopsis	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Coelastrum	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Cosmarium	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
Crucigenia	3	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Elakatothrix	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Eudorina	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Lobomonas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Pandorina	23	0	3	0	8	3	3	0	0	0	3	0
Pediastrum	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Scenedesmus	38	15	20	3	98	5	10	5	8	3	8	55
Schroederia	5	5	8	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Staurastrum	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetraedron	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Tetraspora	0	0	0	0	13	0	0	0	3	0	0	0
Tetrastrum	0	0	3	0	5	0	0	0	5	0	0	0
Treubaria	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	853	3	70	3	45	10	40	10	38	0	20	20
黄金藻類												
Mallomonas	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類												
Glenodinium	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnodinium	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peridinium	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ユーグレナ藻類												
Euglena	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trachelomonas	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
根足虫類												
Euglypha	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繊毛虫類												
その他繊毛虫類	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
太陽虫												
太陽虫	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
その他原生動物												
その他原生動物	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	9821	1386	1237	270	667	327	430	371	562	192	516	1400

単位：個/mL

川口浄水場原水(旭川)												
採水年月日	R3-04-07	R3-05-12	R3-06-02	R3-07-07	R3-08-04	R3-09-01	R3-10-06	R3-11-17	R3-12-01	R4-01-05	R4-02-02	R4-03-02
天候(前日/当日)	曇晴/晴	曇晴/雨曇	晴/晴曇	曇雨/雨	晴/晴	晴曇/曇雨	晴/晴	曇晴/晴	晴/晴曇	晴曇/晴曇	晴曇/晴	曇雨/晴曇
水温 (℃)	14.6	16.8	19.6	22.5	27.1	23.9	22.8	14.2	10.3	6.5	5.2	5.2
濁度 (度)	3.9	3.6	5.1	4.0	1.9	2.7	1.8	1.8	10	1.4	1.0	1.4
色度 (度)	2.5	5.0	4.3	6.9	4.3	4.1	4.0	4.4	10	2.7	2.2	3.0
pH値	7.8	7.9	7.9	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
藍藻類												
Anabaena spiroides var.crassa	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Aphanocapsa	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
Oscillatoria	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Phormidium	0	0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0
珪藻類												
Achnanthes	58	13	43	20	5	15	5	3	15	13	8	23
Asterionella	103	1027	908	13	3	0	3	18	0	8	18	113
Attheya	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	3
Aulacoseira distans	0	60	0	0	0	5	0	5	0	3	0	0
Aulacoseira granulata	0	0	0	0	0	3	0	30	18	10	0	0
Aulacoseira granulata var.angustissima	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	0	3	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0
Aulacoseira italica	78	0	0	0	0	0	0	25	25	10	13	3
Cocconeis	5	13	5	20	10	0	13	10	13	5	5	5
Cyclotella	5188	387	8205	275	185	223	268	305	758	163	45	73
Cymbella	20	13	8	3	0	5	0	0	5	5	13	13
Diatoma	33	3	15	10	8	0	10	0	10	5	8	3
Eunotia	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fragilaria	0	17	3	3	0	0	0	20	20	18	0	0
Gomphonema	3	17	15	15	3	8	8	3	5	8	0	0
Melosira varians	75	3	3	0	0	3	5	0	0	3	0	0
Navicula	100	53	153	75	18	48	43	18	60	33	45	45
Nitzschia acicularis	8	17	3	0	0	15	0	8	0	3	0	0
Nitzschia actinastroides	0	0	35	3	0	30	0	5	0	0	0	0
Nitzschia linearis	0	3	0	0	0	8	0	3	0	8	0	0
Nitzschia sp.	18	3	53	23	3	0	13	0	3	3	0	5
Rhoicosphenia	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra acus	38	443	20	3	0	8	0	0	0	0	3	0
Synedra rumpens	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra sp.	8	0	5	3	5	0	0	0	3	0	3	0
Synedra ulna	28	0	40	15	8	0	5	0	8	0	80	8
Synedra ulna var.oxyrhynchus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
緑藻類												
Ankistrodesmus	38	30	18	5	10	3	3	10	15	0	0	8
Carteria	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chlamydomonas	180	467	1073	143	75	98	183	15	70	20	143	58
Dictyosphaerium	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Elakatothrix	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Eudorina	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0
Golenkinia	13	0	20	3	0	5	0	0	10	0	0	0
Micractinium	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Pandorina	0	7	0	0	3	5	0	3	0	0	3	0
Pediastrum	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
Scenedesmus	23	3	23	5	13	0	13	13	18	5	3	0
Schroederia	18	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Staurastrum	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetraspora	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	28	20	45	23	3	15	15	8	18	5	23	8
渦鞭藻類												
Gymnodinium	13	0	8	3	0	0	5	0	0	0	58	3
Peridinium	5	0	0	0	0	0	5	0	3	0	38	5
ユーグレナ藻類												
Phacus	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
繊毛虫類												
Tintinnidium	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太陽虫												
太陽虫	3	3	0	3	3	5	0	0	0	0	5	0
その他原生動物												
その他原生動物	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
総生物数	6119	2652	10721	713	364	518	611	505	1096	348	517	376

単位:個/mL

大内浄水場(吉井川)

採水年月日	R3-04-02	R3-05-14	R3-06-18	R3-07-16	R3-08-20	R3-09-17	R3-10-22	R3-11-19	R3-12-17	R4-01-21	R4-02-16	R4-03-17
天候(前日/当日)	晴/晴雨	曇雨/曇	晴曇/雨	曇雨/雨曇	雨曇/雨曇	曇雨/雨	晴曇/晴曇	晴/晴	晴曇/曇晴	晴/晴	曇晴/晴曇	晴/晴
水温 (℃)	17.8	21.6	20.8	22.5	20.8	23.2	18.5	12.6	9.3	3.1	6.1	10.4
濁度 (度)	4.2	4.0	7.7	9.2	9.6	3.5	2.4	2.7	2.1	1.3	1.6	3.0
色度 (度)	4.4	6.6	13	10	16	5.6	4.3	4.3	3.8	3.0	3.5	3.6
pH値	8.0	9.1	7.5	7.5	7.4	7.8	8.5	7.9	7.6	7.9	7.8	7.4
藍藻類												
Anabaena affinis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anabaena spiroides var.crassa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anabaena viguieri	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chroococcus	5	0	5	0	3	0	0	0	3	0	0	0
Lyngbya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Merismopedia	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Microcystis	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oscillatoria	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0
Phormidium	20	0	5	0	8	0	8	0	8	8	20	0
珪藻類												
Achnanthes	43	8	20	10	18	5	18	3	20	8	30	38
Amphora	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	0
Asterionella	1558	15	0	8	0	8	0	3	0	0	0	853
Attheya	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira distans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Aulacoseira granulata	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira italica	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	3
Caloneis	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Ceratoneis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Cocconeis	25	10	18	23	15	13	45	23	18	23	5	28
Cyclotella	260	68	93	98	75	133	155	40	83	95	123	190
Cymatopleura	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cymbella	53	23	33	43	28	50	15	18	15	43	83	190
Diatoma	80	58	35	80	23	70	30	25	48	123	58	235
Epithemia	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Fragilaria	0	5	1150	0	68	0	28	0	33	0	143	0
Gomphonema	45	45	28	28	10	15	18	40	10	53	43	75
Gyrosigma	5	0	10	0	0	0	10	0	0	0	13	0
Melosira varians	30	15	3	0	10	0	5	0	5	0	3	0
Meridion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Navicula	73	98	60	115	43	118	40	85	70	260	133	573
Nitzschia acicularis	28	3	10	0	0	0	8	0	8	10	48	10
Nitzschia actinastroides	3	15	0	18	0	33	0	3	0	75	0	70
Nitzschia linearis	48	0	28	0	5	0	15	0	13	0	78	0
Nitzschia palea	8	0	5	0	3	0	0	0	0	0	10	0
Nitzschia sp.	10	0	8	20	5	8	0	5	0	88	13	160
Pinnularia	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Rhoicosphenia	3	0	0	8	13	0	15	5	13	0	8	5
Skeletonema	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Surirella	15	0	0	0	3	0	5	0	0	0	5	0
Synedra acus	23	13	10	3	0	5	0	5	0	8	10	23
Synedra rumpens	18	5	0	15	0	18	0	13	0	13	10	28
Synedra sp.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
Synedra ulna	35	0	0	0	10	0	8	0	3	0	85	5
Synedra ulna var.oxyrhynchus	0	18	5	23	3	25	0	15	0	53	8	50
緑藻類												
Ankistrodesmus	53	5	10	15	3	3	13	3	3	8	13	103
Carteria	0	3	0	0	8	0	13	0	3	0	5	0
Chlamydomonas	153	205	48	183	40	160	105	120	60	135	155	315
Closterium	5	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Coelastrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Cosmarium	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cosmocladium	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
Crucigenia	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Dictyosphaerium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
Eudorina	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Gloeocystis	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Hormidium	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Kirchneriella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Micractinium	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oocystis	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Pandorina	0	0	15	0	8	0	5	0	3	0	3	0
Pediastrum	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
Scenedesmus	18	15	15	5	5	15	8	5	5	0	5	8
Schroederia	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sphaerocystis	8	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	3
Spondylosium	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	10
Tetraspora	15	3	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0
Xanthidium	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	28	25	18	50	8	33	8	8	10	15	0	8
黄金藻類												
Dinobryon	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Mallomonas	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Synura	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Uroglena	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
渦鞭藻類												
Glenodinium	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Gymnodinium	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Peridinium	3	0	8	3	0	8	5	0	0	0	0	0
ユーグレナ藻類												
Euglena	8	0	0	0	8	3	15	0	3	0	5	0
Phacus	25	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Trachelomonas	5	0	5	0	0	0	3	0	3	0	13	0
ラフィド藻類												
その他ラフィド藻類	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繊毛虫類												
Vorticella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
その他繊毛虫類	3	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0
太陽虫												
太陽虫	3	0	3	0	0	10	5	0	0	0	3	0
総生物数	2785	664	1692	765	449	742	659	424	463	1024	1174	3116

単位:個/mL

10 旭川生物の経年変化

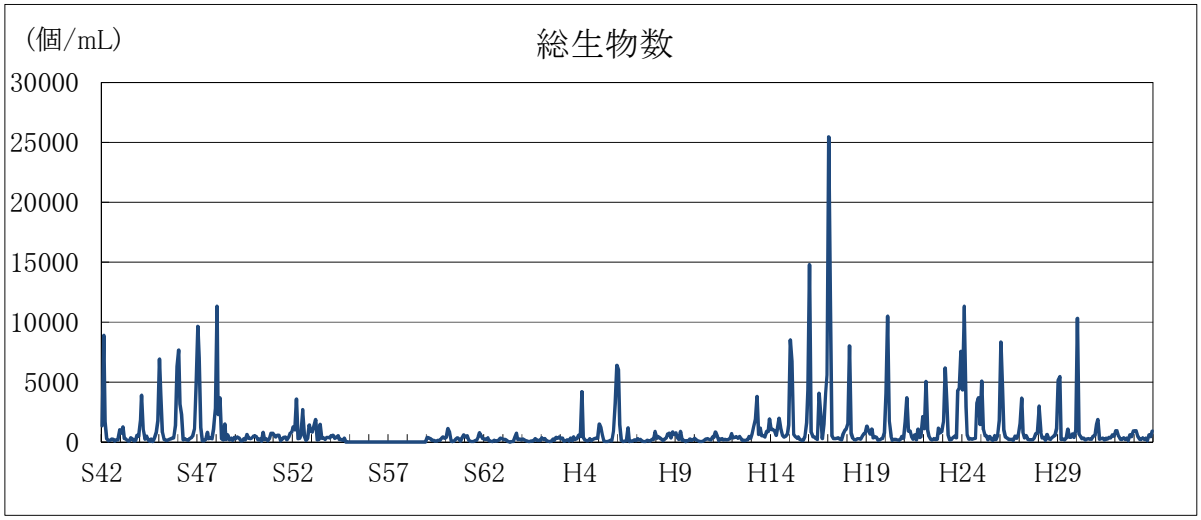

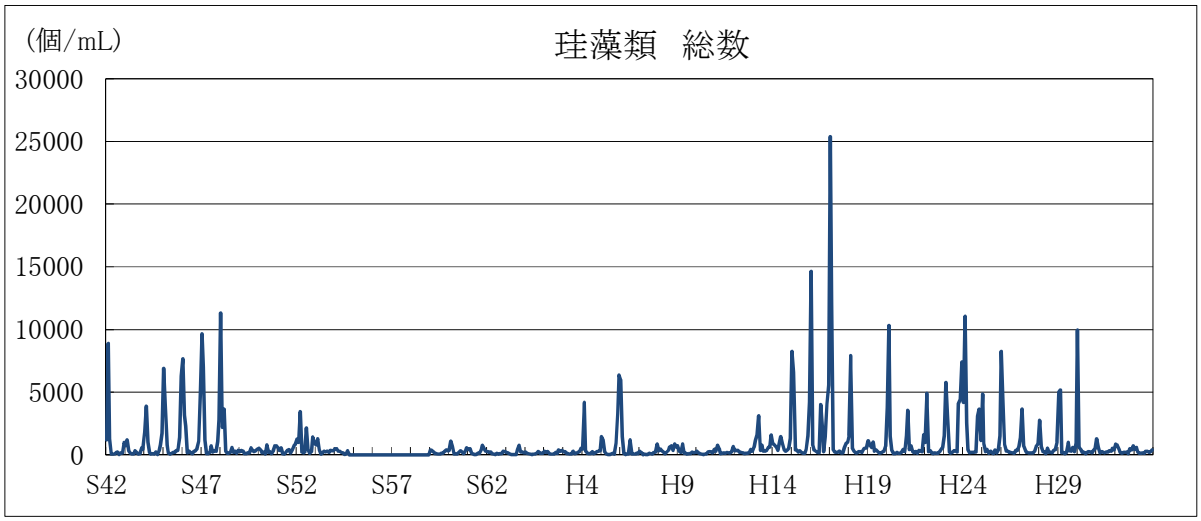

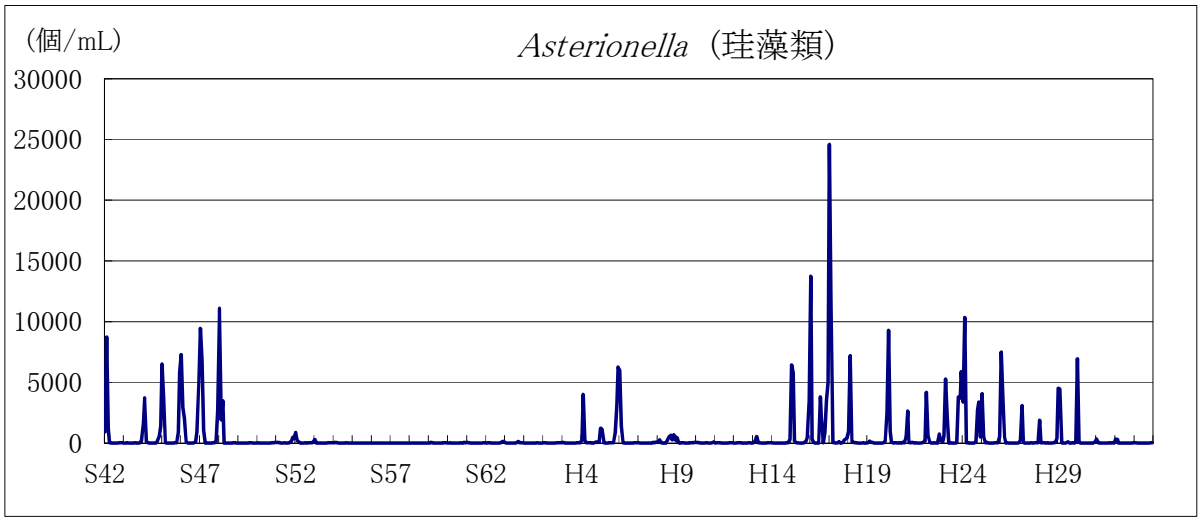

(注1)昭和55年1月から昭和59年3月までは、生物の計数を行っていないため、データが欠落している。

(注2)平成14年4月より計数単位を変更した。計数単位については生物計数単位表に記載。

(注3)*Asterionella* については、昭和54年12月までは群体を計数したものとして、生物計数データを4倍 して使用した。また、昭和59年4月以降は単体を計数したとして、計数データをそのまま使用した。

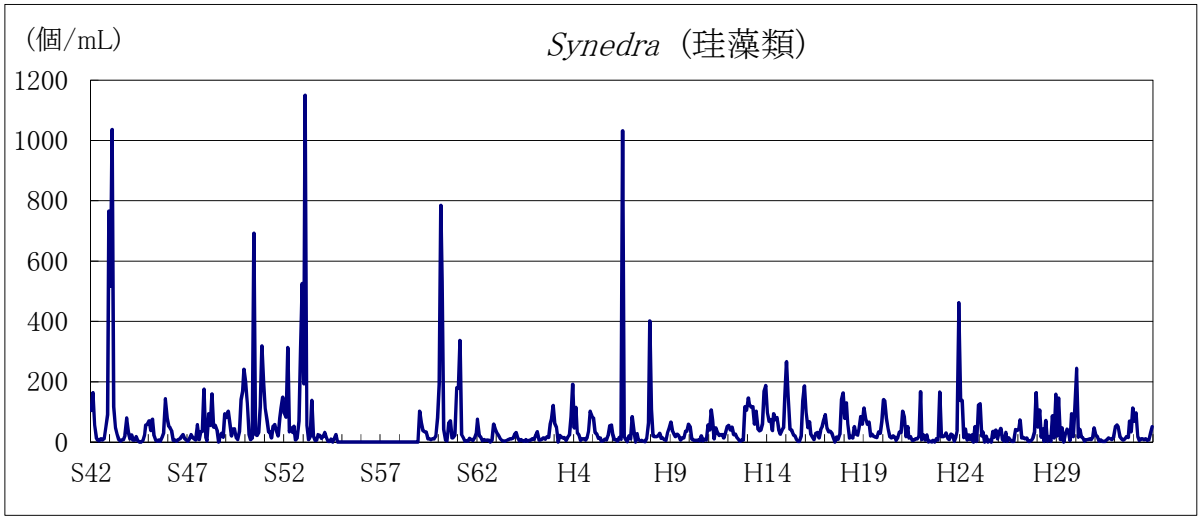

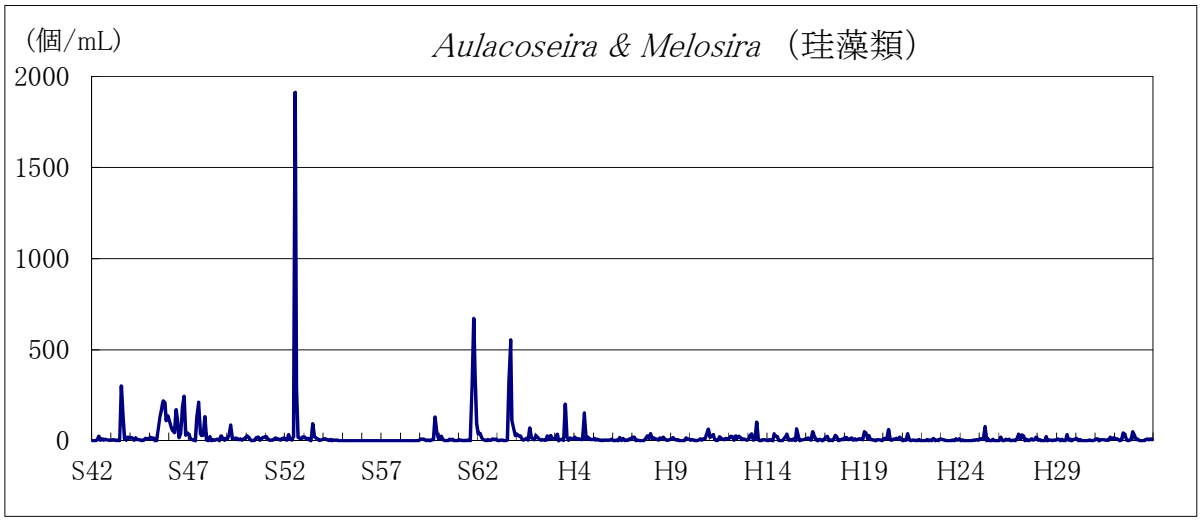

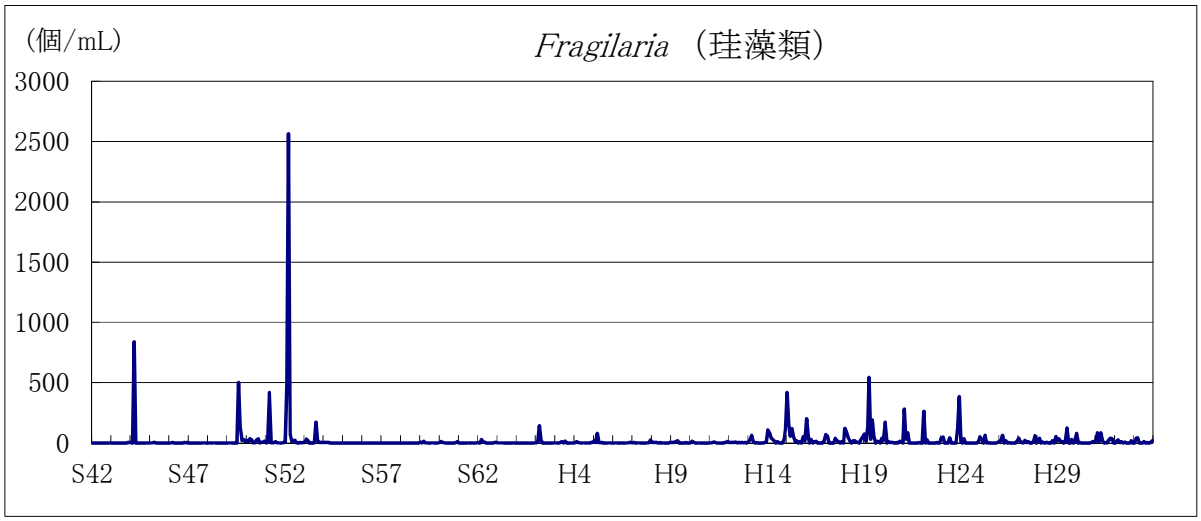

(注1)昭和55年1月から昭和59年3月までは、生物の計数を行っていないため、データが欠落している。
(注2)平成14年4月より計数単位を変更した。計数単位については生物計数単位表に記載。

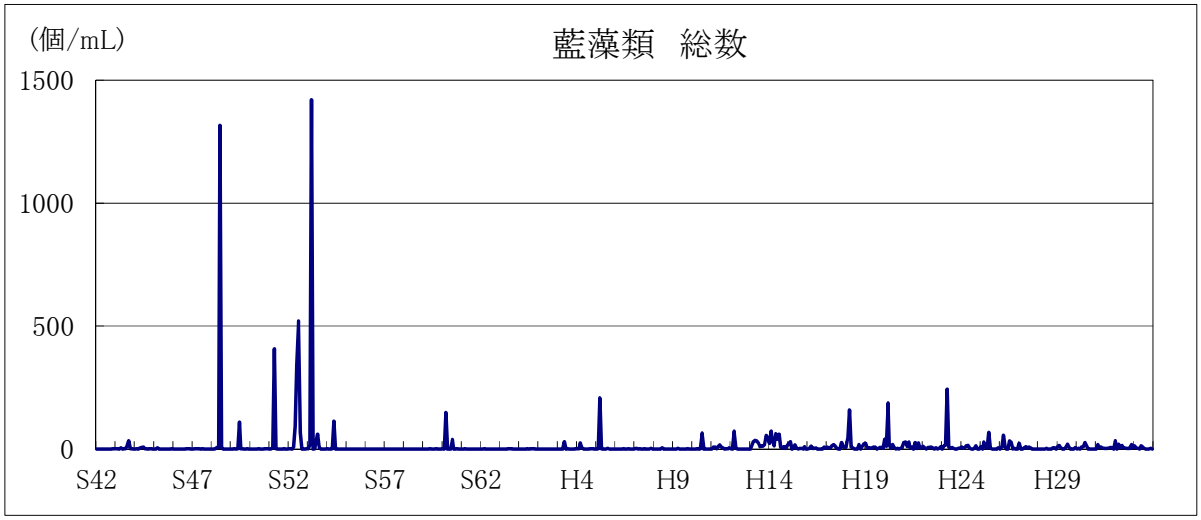

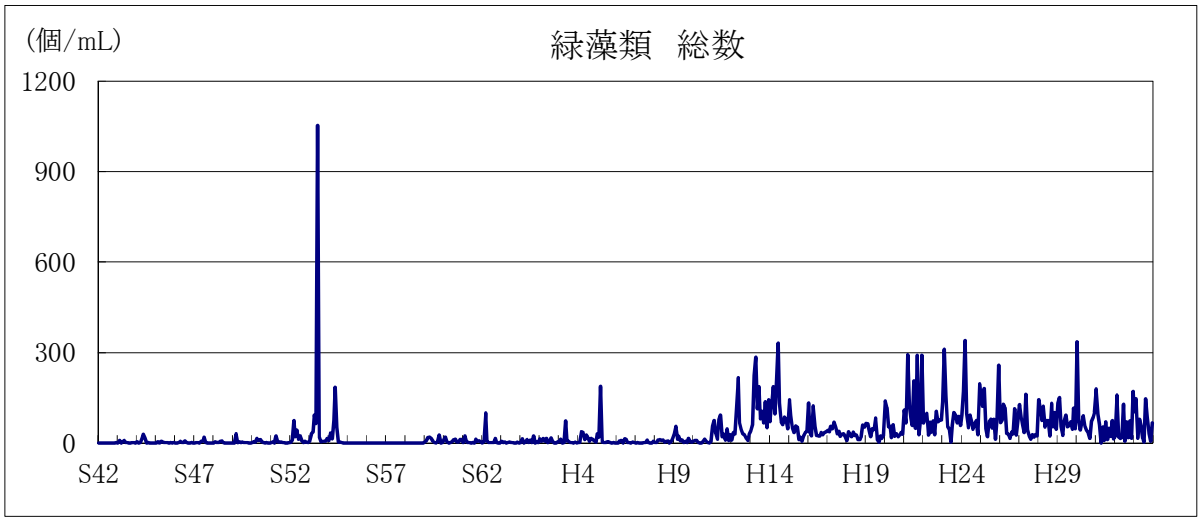

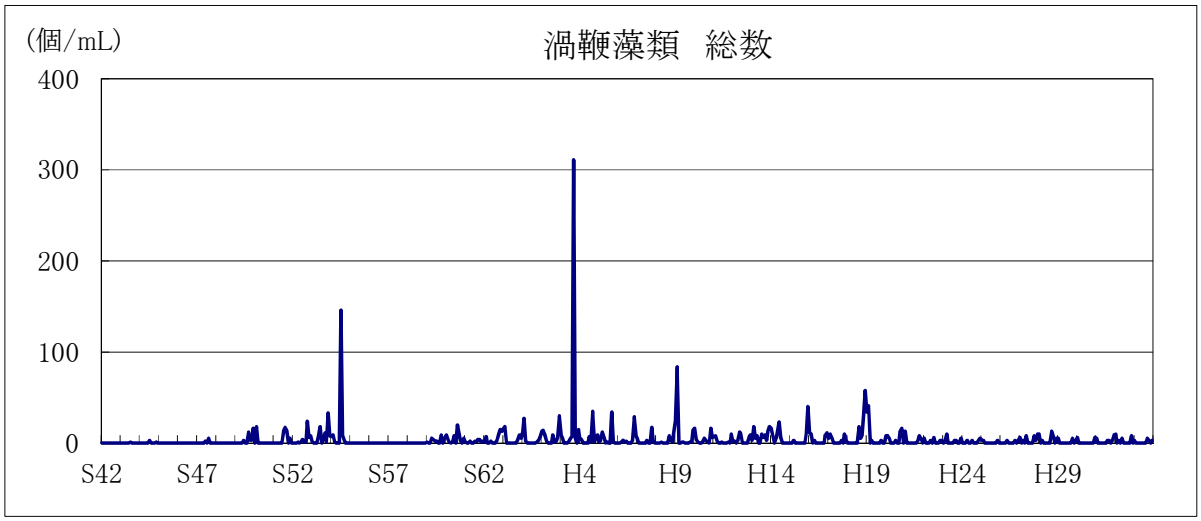

(注1)昭和55年1月から昭和59年3月までは、生物の計数を行っていないため、データが欠落している。
(注2)平成14年4月より計数単位を変更した。計数単位については生物計数単位表に記載。

11 放射能試験

採水箇所	三野浄水場				旭東浄水場			吉井川（大内）
	旭川取水口	第2取水井	浄水池	工業用水道	中原沈砂池	原水井	浄水池	
採水月日	R3.12.22	R3.12.22	R4.3.7	R4.3.7	R3.11.1	R3.6.7	R3.11.1	R3.6.7
水温 （℃）	8.0	15.1	6.8	6.9	16.0	16.1	19.0	23.7
濁度 （度）	1.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.0	0.1未満	0.1未満	5.9
色度 （度）	3.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	0.5未満	0.5未満	8.6
pH 値	7.8	6.9	7.3	7.0	7.6	6.6	7.1	7.6
蒸発残留物 (mg/L)	103	101	112	106	109	139	128	105
放射能 (Bq/L)	0.03±0.05	0.03±0.05	−0.02±0.06	0.06±0.06	−0.01±0.05	0.10±0.05	−0.01±0.05	0.11±0.05

採水箇所	山浦浄水場		牟佐浄水場		矢原浄水場		紙工浄水場	
	原水井	浄水池	原水井	浄水池	原水井	浄水池	原水井	河内給水栓
採水月日	R3.11.25	R3.11.25	R3.9.27	R3.9.27	R3.9.7	R3.9.7	R3.12.14	R3.5.6
水温 （℃）	17.0	17.2	23.3	22.9	21.2	21.7	14.7	16.8
濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度 （度）	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満
pH 値	6.8	7.2	6.7	6.7	6.5	7.0	6.9	7.6
蒸発残留物 (mg/L)	108	105	130	120	134	128	112	142
放射能 (Bq/L)	0.09±0.05	0.06±0.04	0.13±0.05	−0.04±0.05	0.04±0.05	0.12±0.05	0.10±0.05	0.02±0.05

採水箇所	宇垣浄水場		川口浄水場		大内浄水場		広域企業団受水系	南部企業団受水系
	原水井	高津給水栓	原水	浄水池	原水井	浄水池	西大寺配水池	西七区給水栓
採水月日	R3.12.14	R3.5.6	R3.5.12	R3.5.12	R4.3.16	R4.3.16	R3.6.16	R3.6.16
水温 （℃）	18.6	16.6	16.1	15.8	12.2	13.8	24.2	23.8
濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度 （度）	0.5未満	0.5未満	1.3	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5
pH 値	6.8	7.4	7.0	7.3	6.9	7.0	7.5	7.4
蒸発残留物 (mg/L)	137	143	105	101	114	123	129	191
放射能 (Bq/L)	0.00±0.05	0.09±0.05	0.06±0.05	0.03±0.05	0.10±0.05	0.01±0.05	0.02±0.04	0.02±0.05

12 旭川上流域水質調査結果

(1)夏季調査

調査期間:令和3年6月29日～令和3年8月25日

調査地点		旭川ダム表層	旭川第1堰堤ダム放流水	川口浄水場 旭川				
調査年月日		R3.6.29			R3.7.7	R3.7.19	R3.8.4	R3.8.25
項目名	単位							
水温	℃	23.9	22.3	23.0	22.5	23.5	27.1	21.0
濁度	度	4.6	4.2	2.8	4.0	5.0	1.9	3.6
色度	度	6.0	6.5	5.9	6.9	7.4	4.3	6.1
pH 値	—	8.1	7.7	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004未満	0.026	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.49	0.53	0.40	0.50	0.34	0.52
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
全窒素	mg/L	0.73	0.73	0.68	－	－	－	－
全りん	mg/L	0.05	0.04	0.03	－	－	－	－
COD	mg/L	3.6	2.6	2.6	2.8	2.6	2.4	2.0
溶存酸素	mg/L	9.5	8.7	8.4	6.2	8.4	7.1	8.8
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000015	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

(2)冬季調査

調査期間:令和4年1月5日～令和4年2月14日

調査地点		川口浄水場 旭川		旭川ダム表層	旭川第1堰堤ダム放流水	川口浄水場 旭川		
調査年月日		R4.1.5	R4.1.17	R4.1.28			R4.2.2	R4.2.14
項目名	単位							
水温	℃	6.5	4.9	4.7	4.8	5.1	5.2	4.9
濁度	度	1.4	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.4
色度	度	2.7	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4
pH 値	—	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.31	0.32	0.32	0.32	0.31	0.36
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
全窒素	mg/L	－	－	0.35	0.43	0.41	－	－
全りん	mg/L	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－	－
COD	mg/L	1.8	1.6	1.9	1.6	1.7	1.8	1.8
溶存酸素	mg/L	11.4	12.0	11.8	12.6	12.5	12.1	12.3
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

旭川上流域調査　生物試験結果

採水年月日	R3-06-29			R4-01-28		
採水地点	旭川ダム　表層	旭川第1堰堤　放流水	川口浄水場　旭川	旭川ダム　表層	旭川第1堰堤　放流水	川口浄水場　旭川
珪藻類						
Achnanthes	0	30	0	10	0	20
Asterionella	0	0	10	0	110	40
Attheya	0	10	0	0	0	0
Aulacoseira distans	0	0	0	10	30	10
Aulacoseira granulata	10	0	0	0	0	10
Aulacoseira granulata var.angustissima	0	0	0	30	10	10
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	30	0	0	0	0	0
Aulacoseira italica	100	40	0	0	0	0
Cocconeis	20	0	20	0	0	0
Cyclotella	2070	620	230	30	30	90
Cymbella	0	20	0	10	10	0
Diatoma	20	10	10	0	0	0
Eunotia	0	0	0	10	0	0
Fragilaria	250	0	0	0	0	0
Gomphonema	10	10	0	0	20	0
Melosira varians	10	10	20	0	0	10
Navicula	50	80	70	60	50	10
Nitzschia actinastroides	0	10	10	0	0	0
Nitzschia linearis	0	10	0	0	0	0
Nitzschia sp.	0	0	0	0	0	10
Synedra rumpens	0	0	0	0	0	10
Synedra sp.	0	0	0	10	0	0
Synedra ulna	30	20	10	10	20	10
Synedra ulna var.oxyrhynchus	0	0	0	90	50	80
緑藻類						
Ankistrodesmus	50	20	10	0	0	0
Chlamydomonas	1000	340	120	60	50	40
Closterium	0	10	0	0	0	0
Eudorina	0	10	0	0	0	0
Micractinium	10	20	0	0	0	0
Pandorina	40	30	0	0	0	0
Pediastrum	0	0	10	0	0	0
Scenedesmus	0	10	0	0	10	0
Sphaerocystis	0	10	0	0	0	0
クリプト藻類						
Cryptomonas	160	80	60	40	20	10
黄金藻類						
Mallomonas	50	40	0	0	0	0
渦鞭藻類						
Gymnodinium	0	0	0	10	10	10
Peridinium	70	10	0	0	10	0
ユーグレナ藻類						
その他ユーグレナ藻類	0	0	0	10	0	0
繊毛虫類						
その他繊毛虫類	0	0	0	10	10	0
太陽虫						
太陽虫	10	0	0	0	0	0
その他原生動物						
その他原生動物	20	0	0	0	0	0

単位：個/mL

13 その他の河川調査

(1)旭川のCOD、全窒素、全りん測定結果

採水年月日	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	pH 値	COD (mg/L)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)
R3.4.2	15.4	5.0	2.6	7.9	2.6	0.60	0.03
R3.5.14	19.2	3.7	5.2	8.0	2.8	0.56	0.03
R3.6.18	22.0	3.3	6.4	7.7	3.2	0.58	0.04
R3.7.16	21.1	9.3	13	7.6	3.8	0.78	0.06
R3.8.20	19.7	7.5	12	7.5	3.3	0.77	0.05
R3.9.17	22.4	2.0	5.0	7.7	2.6	0.52	0.03
R3.10.22	17.8	1.4	2.6	7.8	1.8	0.46	0.02
R3.11.19	13.3	1.5	3.4	7.6	2.3	0.50	0.02未満
R3.12.17	9.6	1.8	3.8	7.7	3.0	0.53	0.02
R4.1.21	4.3	0.7	2.1	7.8	2.0	0.35	0.02未満
R4.2.16	6.0	0.9	2.2	7.6	2.0	0.54	0.02未満
R4.3.17	11.7	1.8	2.8	7.6	2.5	0.53	0.02未満
最高	22.4	9.3	13	8.0	3.8	0.78	0.06
最低	4.3	0.7	2.1	7.5	1.8	0.35	0.02未満
平均	15.2	3.2	5.1	7.7	2.7	0.56	0.02

(2)吉井川のCOD、全窒素、全りん測定結果

採水年月日	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	pH 値	COD (mg/L)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)
R3.4.2	17.8	4.2	4.4	8.0	2.6	0.70	0.04
R3.5.14	21.6	4.0	6.6	9.1	3.2	0.56	0.05
R3.6.18	20.8	7.7	13	7.5	4.1	0.86	0.07
R3.7.16	22.5	9.2	10	7.5	3.4	0.81	0.06
R3.8.20	20.8	9.6	16	7.4	4.2	0.91	0.06
R3.9.17	23.2	3.5	5.6	7.8	2.4	0.61	0.04
R3.10.22	18.5	2.4	4.3	8.5	2.8	0.40	0.04
R3.11.19	12.6	2.7	4.3	7.9	2.9	0.64	0.05
R3.12.17	9.3	2.1	3.8	7.6	3.0	0.62	0.03
R4.1.21	3.1	1.3	3.0	7.9	2.6	0.37	0.02未満
R4.2.16	6.1	1.6	3.5	7.8	3.0	0.52	0.02
R4.3.17	10.4	3.0	3.6	7.4	2.7	0.52	0.03
最高	23.2	9.6	16	9.1	4.2	0.91	0.07
最低	3.1	1.3	3.0	7.4	2.4	0.37	0.02未満
平均	15.6	4.3	6.5	7.9	3.1	0.63	0.04

14 浄水場発生ケーキ溶出試験

試 料 名		三野脱水ケーキ	旭東乾燥ケーキ	川口乾燥ケーキ	大内乾燥ケーキ
採 取 年 月 日		R3.8.26	R3.8.24	R3.6.1	R3.8.23
pH		6.7(25℃)	6.6(25℃)	6.8(25℃)	6.5(25℃)
油分(鉱油類)	質量%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
油分(動植物油脂類)	質量%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルキル水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
水銀又はその化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム又はその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛又はその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
有機燐化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素又はその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1,1－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
シス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1,1－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,1,2－トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1,3－ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン又はその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
含水率	(%)	31.6	12.0	10.2	24.2

この試験については、外部検査機関に検査を委託した。

15 水質に関する問い合わせによる給水栓水検査

令和3年度中に水質試験所で受けた問い合わせ件数は60件であった。このうち電話、Eメール及び現場で説明したものが24件、検査を実施したものが36件であった。

問い合わせ内容

内 容	合計件数	内訳		内 容 例
		電話説明等で対応	検査を実施	
着色現象	16	1	15	赤水、濁水など
異臭味	13	4	9	かび臭、薬品臭、塩素臭など
異物	8	3	5	混合水栓のフレキシブルホース、パッキン、シールコート剤の劣化物、鉄さびなど
付着物	1	0	1	銅石鹸、雑菌による洗濯物や浴室の壁のピンク色着色、浄水器フィルターの詰りなど
水質不安	8	2	6	鉛管、検査依頼など
情報提供	12	12	0	検査結果書の提供依頼、水質に関する問い合わせなど
その他	2	2	0	井戸水など水道水以外の水質検査依頼の分析機関紹介など
計	60	24	36	

NO.		1			2	3	
受付日		4月5日			4月11日	4月16日	
住所		東区金岡東町			中区桑野	南区浜野	
内容		風呂の浴槽やタオルが青くなった。心配なので検査をして欲しい。			今年になって、水道水の味に違和感を感じる。	水道水の濁りが気になる。検査をして欲しい。	
採水日		4月7日				4月19日	
採水箇所		散水栓	浴室	2F台所		洗面台	洗面台（湯）
気温	(℃)	14.3	14.3	14.3		16.8	16.8
水温	(℃)	15.3	15.3	15.3		15.2	40.6
一般細菌	(個/mL)	0	0	0		0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
鉛及びその化合物	(mg/L)					0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.42	0.42	0.42		0.36	0.39
フッ素及びその化合物	(mg/L)						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)					0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.09
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						
マンガン及びその化合物	(mg/L)					0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	9.9	9.9	9.9		9.6	9.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	29.2	29.2	29.2		29.7	31.3
ジェオスミン	(mg/L)						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.6	0.7	0.7		0.7	0.6
ｐＨ 値		7.2	7.2	7.3		7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)						
トルエン	(mg/L)						
キシレン	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)	10.5	10.5	10.6		11.0	11.2
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5		0.6	0.3
判定・対応		エコキュートを設置したら浴槽が青くなった。気持ち悪いので他社のエコキュートに交換するためシャワーの水を検査したら、設置基準を満たさないので設置できないと言われた。心配なので、検査をして欲しいとのことであった。 検査結果を見せてもらったところ、配管が腐食し漏れる可能性がある等の結果であった。銅石鹸については納得して頂いたが、銅が気になるということなので、採水し検査を行った。水質検査結果には、異常は見られなかったことを電話連絡し、了解していただいた。			Ｅメールで下記の内容を回答した。 桑野周辺は、岡山県広域水道企業団から受水した水道水を送っている。1月末にかび臭が発生したが、現在はかび臭は解消されていることを伝えた。 また、桑野周辺と同じ系統の、より末端にある小串の水質検査結果がホームページに掲載されていることを案内した。	水道工事が原因で濁水が発生した。お風呂にためた湯がコーヒーの様な色だったとのこと。採水し、水質検査を行なった。 湯を検査をして欲しいと言われたため、水道水質基準との比較ができない旨の了承をとり採水した。 中管路整備課が4月21日に再度説明に伺うとのこと。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	

NO.		4	5	6			7
受付日		4月21日	4月22日	5月10日			5月20日
住所		北区首部	北区中仙道	南区築港新町			南区築港
内容		砂の様な物が出た。心配なので検査をして欲しい。	台所給水栓のストレーナーに白い異物が溜まる。心配なので検査をして欲しい。	工事で濁ったので、検査をして欲しい。			南区築港の水道水の水温を教えて欲しい。
採水日		4月21日	4月23日	5月10日		5月11日	
採水箇所		浴室	台所	水	湯	メーター	
気温	(℃)	24.9	21.4				
水温	(℃)	17.3	18.0				
一般細菌	(個/mL)	0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)			0.004未満	0.004未満	0.004未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.47	0.44	0.50	0.49	0.47	
フッ素及びその化合物	(mg/L)			0.09	0.09	0.10	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.02	0.02未満	0.03	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.03	0.02	0.03	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			7.8	7.8	7.9	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	9.2	9.2	9.0	9.1	9.1	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	33.6	33.1	32.1	31.7	31.5	
ジェオスミン	(mg/L)						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	
ｐＨ 値		7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トルエン	(mg/L)						
キシレン	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)			9.4	9.4	9.3	
マグネシウム	(mg/L)			2.1	2.0	2.0	
カリウム	(mg/L)			1.2	1.1	1.2	
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
電気伝導率	(mS/m)	11.1	11.0	10.7	10.7	10.7	
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.3		0.4	
判定・対応		採水し、水質検査を行なった。メーター部分を外し、放水したところ異物が極僅か確認できた。その後、宅内給水栓にフィルターをセットし30分程度放水したところ、異物が確認できた。その異物について検査を行った結果、砂であった。水質検査結果には、異常は見られなかった。	お客様及び管理会社立ち会いのもと現地確認を行った。台所のストレーナーに微量の白い異物があったが、検査出来ない量と判断した。ストレーナーを外し、ガラス瓶に採水したが、白い異物は確認できなかった。採水し、水質検査を実施することとした。水質検査結果には、異常は見られなかった。	工事で濁らせたものであった。水と湯、メーターの3検体の検査を行った。（湯は参考値である。）水質検査結果には、異常は見られなかった。			ホームページの水質検査結果書で小串と浦安西町の結果を参照してもらった。

NO.		8	9	10	11	
受付日		5月21日	5月24日	5月26日	6月1日	
住所		中区雄町	南区洲崎	南区西市	北区東古松	
内容		地下水の検査はどこでできるか。	私は県外に住んでいるが、岡山市に住む母が、1ヶ月前から風呂場と台所の蛇口から異物（錆か虫か、黒かったり白かったり）が出ると言っている。今朝、岡山市に住む親戚（建築関係の仕事）が詳しい知人を連れ現地確認した。異物は見られなかったが、「工事の影響で錆が出ることもあるので一度みてもらってはどうか」と言われたとのこと。	工事で濁ったので、検査をして欲しい。	工事で濁ったので、検査をして欲しい。	
採水日				5月27日	6月2日	
採水箇所				工場内蛇口	台所	消火栓
気温	(℃)				27.8	27.8
水温	(℃)			18.7	23.1	22.0
一般細菌	(個/mL)			0	0	0
大腸菌				不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)			0.70	0.55	0.54
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)					
鉄及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)			7.4	7.3	7.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)					
ジェオスミン	(mg/L)					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)			0.6	0.7	0.7
ｐＨ 値				7.1	7.2	7.2
味				異常なし	異常なし	異常なし
臭気				異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)			0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トルエン	(mg/L)					
キシレン	(mg/L)					
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)			10.2	10.4	10.3
残留塩素	(mg/L)			0.4	0.4	0.4
判定・対応		水道水ではないため水道局で検査できないことを説明し、井戸水の検査を行っている分析機関２社を案内した。	中管路整備課に工事の有無、現地確認を依頼した。 同日午後、中管路整備課職員が現地訪問し採水確認したが、異常は見られなかったため、説明し了承いただき対応を終了した。	採水は、手洗い、アルコール洗浄などを徹底し、白衣を着て食品工場内の蛇口で行った。 また、前日にお客様が蛇口から採取したと言われた異物を持ち帰り、異物検査も行った。 水質検査結果には、異常は見られなかった。異物は鉄さびや砂が主であり、可溶性デンプンと推定されるものも含まれていた。	水道工事起因の濁水が発生した。現場対応の中で、水質検査を実施することとなった。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	

NO.		12	13	14	15	16
受付日		6月9日	6月11日	6月16日	6月14日	6月28日
住所		北区北長瀬	南区豊浜町	北区大井	北区白石東新町	赤磐市
内容		岡山ドーム（岡山市北長瀬）あたりの水質について（塩化物イオン、残留塩素）教えて欲しい。 （都市整備局より防災用製品に関して問い合わせがあり、回答するにあたり水質ついて確認したかったとのこと）	硝酸態窒素について知りたい。	朝、水道水を飲んだら辛い味がした。今までなかったのでｐＨ等を調べて欲しい。	異物が出る。	環境課に電話したら、水質試験所を紹介された。ため池（農業用水）の水質検査はしてもらえるか、データがあればもらえないか、教えて欲しい。
採水日						
採水箇所						
気温	(℃)					
水温	(℃)					
一般細菌	(個/mL)					
大腸菌						
鉛及びその化合物	(mg/L)					
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)					
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)					
鉄及びその化合物	(mg/L)					
銅及びその化合物	(mg/L)					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)					
塩化物イオン	(mg/L)					
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)					
ジェオスミン	(mg/L)					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)					
ｐＨ 値						
味						
臭気						
色度	(度)					
濁度	(度)					
ニッケル及びその化合物	(mg/L)					
トルエン	(mg/L)					
キシレン	(mg/L)					
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)					
電気伝導率	(mS/m)					
残留塩素	(mg/L)					
判定・対応		ホームページに水質検査結果が掲載されていることを説明した。 （三野浄水場及び大内田）	給水課へ問い合わせがあった。水質試験所から説明して欲しいという連絡を受けたので、お客様へ電話で説明した。 硝酸態窒素と亜硝酸態窒素について、違いや基準値等を説明した。さらに、水濁法における「硝酸化合物」はこの硝酸態窒素を含むのかという質問も受けたので、含まれる旨を伝えた。もし、水濁法等についての質問があれば、環境保全課に問い合わせることをすすめた。	西管路整備課職員と現地訪問し確認した。辛かったのはお客様の家だけで、北側、南側の家では辛くなかったとの事（お客様確認）。残留塩素とｐＨ値を測定した結果、異常はなかったこと、朝一番は放水してから飲む事等を説明した。（残留塩素:0.6mg/L、ｐＨ値:7.0）	お客様から、異物を採取したので調べて欲しいとの依頼だった。 付近では配水管敷設に伴う洗管作業が行われていて、その影響かと思われたが、西管路整備課職員がお客様のところへ確認に伺ったところ、洗管作業中に確認できなかった異物であったため、その異物が水質試験所に持ち込まれた。黒い異物が確認された。FT-IRで分析を行ったところ、EPDMと推定された。	水道水の検査しかできないと伝えた。 住所が赤磐市なので、近隣の水道水のデータを案内することも出来なかった。

NO.		17	18		19	20
受付日		7月5日	7月6日		7月12日	7月16日
住所		東区西大寺中	中区海吉		東区竹原	北区芳賀
内容		サビ臭い。	水が臭い。		お風呂の水が濁り、水を抜くと、淵に茶色いものが溜まる。向いの家の解体工事があり、家が揺れた。その後、お風呂の水が濁るようになった。2、3日、続いている。	毎週、受水槽（入）と建物内の給水栓で残塩確認を行なっている。本日、受水槽0.4（通常0.6程度）、給水栓0.1未満（通常0.2程度）だった。 ①残塩は受水槽（入）で出ているから大丈夫か。 ②残塩が低いことについて、雨の影響等はあるのか。 ①②について、教えて欲しい。
採水日		7月15日	7月6日		7月12日	
採水箇所		台所	台所	散水栓	洗面台	
気温	(℃)					
水温	(℃)				25.8	
一般細菌	(個/mL)				0	
大腸菌					不検出	
鉛及びその化合物	(mg/L)					
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.43	0.96	1.00	0.66	
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)					
塩化物イオン	(mg/L)	9.5	7.1	7.0	7.9	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)					
ジェオスミン	(mg/L)					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.8	0.3	0.4	0.7	
ｐＨ 値		7.6	7.2	7.2	7.3	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	(度)	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)					
トルエン	(mg/L)					
キシレン	(mg/L)					
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
電気伝導率	(mS/m)	11.9	11.5	11.5	8.9	
残留塩素	(mg/L)		0.3	0.2	0.5	
判定・対応		東管路整備課職員が現地訪問し、台所で採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	東管路整備課職員が現地訪問し、台所と散水栓で採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		湯だけが濁っている。お客様が給湯器のドレンで放水したところ、濁りが出た。 現場で水道水には問題がないことを説明し、納得していただいた。念のため、水道水と茶色の異物の検査を行った。 水質検査結果には、異常は見られなかった。茶色の異物の主成分は、ケイ素、アルミニウム、鉄であった。流出状況や異物の触感などから、給湯器内に付着したスケールが流出したものであると推定された。	①受水槽（入）で残塩が0.4程度確認できているため水道水としては問題ない。受水槽以降については、所有者で管理する必要がある（給水栓で0.1以上）。話の中で、放水時間1分後の確認という事であったので、もうしばらく放水してから確認してみてはどうかと伝えた。 ②気温の上昇により、消費される残留塩素量は増加し、残留塩素濃度は低下する。雨等の影響により河川水質が変化すれば、残留塩素の消費される量も変化すると説明した。

NO.		21	22	23	24	25	26
受付日		7月20日	7月18日	7月21日	7月28日	8月24日	8月17日
住所		東区瀬戸町肩脊	南区福富中	岡山市	不明	北区東山内	中区東川原
内容		局ホームページより問い合わせ有り。7月の水質検査結果はいつ頃アップされるか。	水がまずいので、検査をして欲しい。	岡山市の水道水にフッ素は添加されているか。	貯水槽の水は、夏になるとカルキがなくなるので飲んではいけないと言われた。他都市では、「安心して水道水を飲んでください」と言われていたのだが、岡山市は違うのか。	御飯が黄色くなる。臭う。天然水ではならない。	最近、絵の具を薄めたような味がする。昨年同時期もした。検査をして欲しい。
採水日			7月19日			8月24日	8月20日
採水箇所						立水栓	台所
気温	(℃)					26.2	
水温	(℃)		27.0			24.6	28.9
一般細菌	(個/mL)					0	
大腸菌						不検出	
鉛及びその化合物	(mg/L)					0.001未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.65			0.68	1.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)					0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.04				
鉄及びその化合物	(mg/L)		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)					0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)		7.9			7.7	7.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)		28.7			30.6	
ジェオスミン	(mg/L)		0.000001未満				0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		0.000001未満				0.000001未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)		0.7			0.5	0.3
ｐＨ 値			7.4			7.3	7.1
味			異常なし			異常なし	異常なし
臭気			異常なし			異常なし	異常なし
色度	(度)		0.5未満			0.5未満	0.5未満
濁度	(度)		0.1未満			0.1未満	0.1未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)						
トルエン	(mg/L)						0.001未満
キシレン	(mg/L)						0.001未満
カルシウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満			0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)		9.8			10.2	12.4
残留塩素	(mg/L)		0.5			0.8	0.7
判定・対応		Ｅメールで、7月の水質検査結果は、9月初め頃に掲載予定と回答した。	中管路整備課職員が現地訪問し、採水した。水質検査結果には、異常は見られなかった。	フッ素は添加していない。そういった誤情報が流れているようだが、今後も予定はないと説明した。	塩素が少なくなることについて説明した。	西管路整備課職員と現地訪問し、採水した。現地で確認すると、変色するのは保温2～3日後とのことであった。それは異常ではないこと、炊飯器メーカーも12時間以上の保温はしない方が良いとしていることを伝えた（機種によっては24時間）。水質検査結果には、異常は見られなかった。	東管路整備課職員と共に現地へ伺い採水した。水質検査結果には、異常は見られなかった。

NO.		27			28	29	30
受付日		8月20日			9月1日	9月1日	9月14日
住所		中区福泊			南区浦安本町	北区建部町市場	北区白石
内容		子供が金属アレルギーと診断された。心配なので検査をして欲しい。			蛇口から、黒い粒が出る。	蛇口から、異物が出る。	カルキ臭がする。水質検査をして欲しい。
採水日		8月20日			9月1日	9月10日	
採水箇所		浄水器手前	浄水器後 洗面所	浄水器後 洗面所 湯			
気温	(℃)						
水温	(℃)						
一般細菌	(個/mL)						
大腸菌							
鉛及びその化合物	(mg/L)						
亜硝酸態窒素	(mg/L)						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.20	1.19	1.20			
フッ素及びその化合物	(mg/L)						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.05			
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.49			
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
塩化物イオン	(mg/L)	7.0	7.2	7.3			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)						
ジェオスミン	(mg/L)						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.3未満	0.3未満	0.3未満			
ｐＨ 値		7.4	7.3	7.4			
味		異常なし					
臭気		異常なし	異常なし	異常なし			
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1			
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.003			
トルエン	(mg/L)						
キシレン	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
電気伝導率	(mS/m)	12.4	12.5	12.7			
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.1未満	0.1未満			
判定・対応		東管路整備課職員が現地訪問し、採水した。メーター直下に浄水器を設置してあるため、浄水器前で採水した。また、参考として浄水器後の洗面所給水栓と洗面所（湯）も検査を行った。この2検体については、職員を家に入れてもらえなかったため、お客様に採水していただいた。 水質検査結果には、異常は見られなかった。			お客様から、異物が出たので調べて欲しいとの依頼だった。 家のすべての蛇口から異物が出るが、隣の家からは出ていないとのことであった。 黒い異物が確認された。FT-IRで分析を行ったところ、シリコン系のグリースと推定された。	お客様から、蛇口から異物が出たので調べて欲しいとの依頼だった。 その蛇口を取り替えたが、異物がまだ出るとのことだった。 FT-IRで分析を行ったところ、EPDMと推定された。	採水に伺う予定であったが、お客様から家族は異常を感じておらず、今回は検査せず様子を見ると連絡があったため対応を終了した。

NO.		31			32	33
受付日		9月15日			9月21日	10月5日
住所		南区青江４丁目			南区箕島	北区三門中町
内容		浄水器のフィルターに汚れが付着するのが以前より早く、フィルターの交換頻度が増えた。 水道水の水質が気になるので水質検査をして欲しい。			水道水の硬度と浄水場の系統を教えて欲しい	入居するマンションの受水槽の清掃ができているかわからない、鉛管が使われているかもしれないので、水質検査をして欲しい。
採水日		9月15日				
採水箇所		台所	浴室	メーター前		
気温	(℃)					
水温	(℃)	25.0	26.3	26.4		
一般細菌	(個/mL)					
大腸菌						
鉛及びその化合物	(mg/L)					
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.55	0.55	0.54		
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01未満	0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
塩化物イオン	(mg/L)	7.0	7.0	7.0		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	32.2	32.0	32.0		
ジェオスミン	(mg/L)					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.6	0.6	0.6		
ｐＨ 値		7.2	7.2	7.3		
味		異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし		
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	(度)	0.1未満	0.1	0.1未満		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)					
トルエン	(mg/L)					
キシレン	(mg/L)					
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
電気伝導率	(mS/m)	10.4	10.3	10.2		
残留塩素	(mg/L)	0.2	0.4	0.5		
判定・対応		中管路整備課の職員が、お客様宅にて採水した。 お客様宅の台所では蛇口の先端に浄水フィルターを取り付けて使用しているとのこと。フィルターに汚れが付着したら取り換えるようにしており、フィルターの交換頻度が以前は３か月に１度（メーカー推奨交換頻度）だったのが、ここ最近は１か月に１度程度で交換するようになった。 水道水の水質が気になるので調べて欲しいとのことであった。 水質検査結果には、異常は見られなかった。			都市情報システムで検索して該当する住所登録がなかったが、行政町名と番地から、硬度は31mg/ℓ、系統は三野浄水場と回答した。詳しくは、ホームページに結果書が載っているので、三野浄水場または大内田を見るよう案内した。 連絡後に都市情報システムで周辺地図を確認したところ、同番地周辺は、岡山市からと早島町からの給水が混在していたので、位置確認のため再度お客様に連絡した。確認の結果、該当の建築物は建設中であり、早島町からの給水で、岡山市からの給水ではないかもしれないので、給水申請する業者に確認するよう伝えた。 改めて硬度を聞かれたが、早島町からの給水だった場合は高梁川水系になり、旭川水系とは異なると思われるが、岡山市では硬度を答えられないので、早島町に確認するよう伝えた。	受水槽を通った水は所有者の管理になるため検査はできないと返答し、管理会社に話をしてもらうようお願いした。入居者個人で検査を依頼したい場合は民間の検査機関もあると伝えたが、調べると高かったため水道局でできないか連絡をしてきたとのこと。受水槽の手前であれば検査をし鉛管を使っているかどうかわかるかとのことだったので、所有者からの検査依頼でなければできないと返答した。 また、昭和52年以降の建物であれば鉛管を使用していることはなく、古い場合でも鉛管対策で取り替えているものもあると説明したところ、古い建物なので調べて欲しいとのことであった。 鉛管の使用の確認を要望されたため、該当する引込管が鉛管でないことを確認後、お客様へ説明した。

NO.		34		35	36	
受付日		10月11日		10月12日	10月12日	
住所		北区撫川		不明	北区下伊福西町	
内容		水道水のにおいが気になるので調べて欲しい。		農薬の緩和についてパブリックコメントを入れましょうという、ラインが回ってきた。国が農薬の緩和と、それに伴って水質基準も検討していると聞いたので、それは大変な事だと思ったが、コメントする前にまずそれが事実かどうか確認したくて電話した。	水が濁った。心配なので検査をして欲しい。	
採水日		10月11日			10月12日	
採水箇所		台所	付近のドレン		台所	洗面所
気温	(℃)				26.7	26.7
水温	(℃)				25.6	25.6
一般細菌	(個/mL)					
大腸菌						
鉛及びその化合物	(mg/L)				0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.43	0.43		0.41	0.41
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)				0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)				0.03	0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)				0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)				0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)				0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	8.1	8.1		8.1	8.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)					
ジェオスミン	(mg/L)					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4		0.4	0.4
ｐＨ 値		7.4	7.3		7.2	7.2
味		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)					
トルエン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			
キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)	10.6	10.6		10.6	10.6
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3		0.4	0.4
判定・対応		11日、西管路整備課職員が採水した。６月に入居し、給湯器を新調したとのこと。 11日に採水した際は、当日朝に洗濯機を使用したためか、においがあまり感じられなかったとのこと。 13日、検査結果について、西管路整備課へ下記の通り連絡したところ、了解したとのことであった。 ・複数の水質職員で臭気検査をしたところ、冷時で若干臭気に違和感を感じる職員が半数程度いたが、総じて問題のない範囲であった。 ・臭気異常の際によく検出される検査項目（トルエン、キシレンなど）については、一般的な水道水と同等であった。 ・接着剤としてよく使用される物質の検査を行ったが、検出されなかった。 ・原因は、給湯器の配管を新調したためと考えられる。管内に滞留している水が抜ける程度に放水することで臭気が低減されるので、使用前に放水して様子を見て欲しい。 　水質検査結果には、異常は見られなかった。		水質基準逐次検討委員会の資料より、以下を説明した。 ・基準値等の改正は毎年検討されていること ・来年度は農薬の目標値の緩和等が検討されていること ・農薬は基準値ではなく、目標値であること ・摂取することに基づく目標値であり、風呂等の接触による影響は考慮されていないこと ・基準値等は厚生労働省が決定しており、局はその値に基づく検査を行っていること	西管路整備課職員が現地訪問し、台所と洗面所で採水したものが持ち込まれた。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	

NO.		37		38	39		40
受付日		10月19日		10月28日	11月1日		11月5日
住所		中区西中島町		南区福成	南区米倉		東区古都南方
内容		以前、水道水の水質が気になって水質検査を依頼した（平成30年度No.38）。 最近、水質が大丈夫かどうか心配である。安心して使用したいため水質検査をして欲しい。		会社の二酸化炭素排出量を行政に提出しないといけないので、”配水量１㎥当たりの二酸化炭素排出量”を教えて欲しい。	油膜の様なものがみえる。検査をして欲しい。		水が泥臭い。
採水日		10月26日			11月1日		
採水箇所		台所（東）	台所（西）		１F給水栓	2F給水栓	
気温	(℃)						
水温	(℃)	20.8	21.3				
一般細菌	(個/mL)	0	0				
大腸菌		不検出	不検出				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.92	0.92		0.37	0.36	
フッ素及びその化合物	(mg/L)						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	7.5	7.5		8.7	8.8	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	40.9	40.7				
ジェオスミン	(mg/L)						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.3未満	0.3		0.5	0.5	
ｐＨ 値		7.1	7.1		7.2	7.2	
味		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
色度	(度)	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)				0.001未満	0.001未満	
トルエン	(mg/L)						
キシレン	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	
電気伝導率	(mS/m)	12.5	12.5		10.5	10.6	
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5		0.4	0.4	
判定・対応		以前検査させていただいた時と同様、安心して使用してもらってもかまわないと説明したが、安心して使用したいとの要望だったため、台所で採水を行い、検査をした。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		水道局HPの水道事業ガイドライン指標の掲載場所まで誘導し、最新の値（令和元年度）を確認していただいた。	中管路整備課職員が現地訪問、２Ｆ給水栓で油膜の様なものが見えるとのことであった。１Ｆと２Ｆの給水栓で採水したものが持ち込まれた。 給水台帳には２Ｆ給水栓の記載はなかった。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		住宅メーカーから新築のお客様宅で２、３か月前から泥臭いと言われているので調べて欲しいと連絡があった。 近くに実家があるがそこは臭わないとのこと。 11/9に採水に伺う予定であったが、お客様から「臭いの件は水道局に検査を依頼するほどのことではない」と言われたとのことで、検査依頼の取り消しの連絡があったため対応を終了した。

NO.		41	42	43	44
受付日		11月11日	11月16日	11月17日	12月6日
住所		他都市	中区中納言	南区藤田	北区宿
内容		岡山市に住んでいる知人がアクアリウムをしている。それに関連して水道水に含まれる硝酸塩について教えて欲しい。	「お客様から受水槽の水道についての問い合わせがあった」のでホームページを見ているが、どの地点を見ればよいか教えて欲しい。	5年前から水質が変わっていないか教えて欲しい。	蛇口から葉っぱ等が出てきた。心配なので検査をして欲しい。
採水日					
採水箇所					
気温	(℃)				
水温	(℃)				
一般細菌	(個/mL)				
大腸菌					
鉛及びその化合物	(mg/L)				
亜硝酸態窒素	(mg/L)				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)				
フッ素及びその化合物	(mg/L)				
亜鉛及びその化合物	(mg/L)				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)				
鉄及びその化合物	(mg/L)				
銅及びその化合物	(mg/L)				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)				
マンガン及びその化合物	(mg/L)				
塩化物イオン	(mg/L)				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)				
ジェオスミン	(mg/L)				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)				
ｐＨ 値					
味					
臭気					
色度	(度)				
濁度	(度)				
ニッケル及びその化合物	(mg/L)				
トルエン	(mg/L)				
キシレン	(mg/L)				
カルシウム	(mg/L)				
マグネシウム	(mg/L)				
カリウム	(mg/L)				
アンモニア態窒素	(mg/L)				
電気伝導率	(mS/m)				
残留塩素	(mg/L)				
判定・対応		お客様センターより水質試験所から説明して欲しいという連絡を受けたので、お客様へ電話をかけなおした。 「知人がアクアリウムをしていて硝酸塩が高くて下がらない、水道水自体の硝酸塩が高いのではないか、値はどの程度か」という問い合わせであった。 岡山市の地名は教えて頂けなかったので、岡山市の水道水の硝酸態窒素は0.1未満から2mg/L程度であり、水質基準は10mg/Lである旨を伝えた。	知りたい住所地を尋ねたところ、中区中納言とのことなので、旭東浄水場または高屋を見ていただくよう案内した。	お客様が新調したお風呂の保温に使用している機器の調子が悪く、メーカーに問い合わせたところ、「水道水の水質によっては使用出来ない場合がある。」と説明されたとのこと。５年前にも同種の機器を購入して使用し、問題なく使用出来ていたため、原因を知りたいとのことであった。 水道水の水質については、５年前の水質と大きな変動はないが、現在の検査結果をＨＰで公開しているので参照してもらったところ、了承された。	屋外給水栓から黄色い物の入った丸まった葉っぱが出てきたとのことだったので、虫が葉っぱを持ち込み卵を生みつけた物である旨の説明をした。信じられず心配なので水質検査をして欲しいとのことだったので西管路整備課職員と現地訪問した。 現地で出てきた葉っぱを見せてもらい、再度、虫（ハキリバチ）が葉っぱを持ち込み卵を生みつけた物である旨をネットの画像とともに説明したところ信じて頂けた。

NO.		45	46	47	48	49	
受付日		1月6日	1月17日	2月8日	2月7日	2月9日	
住所		東区升田	東区瀬戸町	北区富吉	中区網浜	中区網浜	
内容		異臭がする。	借家の井戸水の濁りが気になる。引っ越し前に、水質検査をして欲しい。	水が濁った。心配なので検査をして欲しい。	水を溜めると黄色く濁っていた。心配なので検査をして欲しい。	水が濁った。心配なので検査をして欲しい。	
採水日		1月7日		2月8日	2月8日	2月9日	
採水箇所				給水栓	給水栓	台所	メーター
気温	(℃)						
水温	(℃)						
一般細菌	(個/mL)						
大腸菌							
鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30		0.33	0.37	0.36	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.06	0.02未満	0.02	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)			0.10	0.02	0.04	0.04
銅及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						
マンガン及びその化合物	(mg/L)			0.006	0.001未満	0.002	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	10.0		10.2	10.6	10.8	10.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	30.6					
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.5		0.4	0.4	0.5	0.5
ｐＨ 値		7.2		7.6	7.2	7.3	7.3
味		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5未満		1.4	0.5未満	0.5	0.5
濁度	(度)	0.1未満		0.8	0.1未満	0.2	0.3
ニッケル及びその化合物	(mg/L)						
トルエン	(mg/L)						
キシレン	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)	11.1		10.6	10.4	10.4	10.4
残留塩素	(mg/L)	0.5		0.3	0.4	0.4	0.4
判定・対応		東管路整備課職員が訪問した。特に異臭等が無い事を両者で確認した。水質検査を希望されたため、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	井戸水の検査は出来ないと説明した。検査機関を尋ねられたので、案内した。	西管路整備課職員が現地訪問、採水し水質に持ち込まれた。近所で火事があり、その影響である。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	東管路整備課職員が現地訪問、採水し水質に持ち込まれた。以前にもあったらしく、22時頃になると濁るようである。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	東管路整備課職員が現地訪問、お客様宅で台所、メーターで採水した。 2月8日に同じ市営住宅の方から濁りの苦情があった。8日夜に洗管、9日朝さらに下流で洗管を行った。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	

NO.		50		51		52		
受付日		2月16日		2月21日		2月24日		
住所		北区辰巳		中区藤崎		北区延友		
内容		麦茶を沸かして飲むと味がおかしい。		蛇口部分にヌルヌル、ネバネバした物が着く。		何年も前から水が濁っている。検査をして欲しい。		
採水日		2月17日		3月9日		2月24日		
採水箇所		台所	散水栓	台所	洗面所	1F給水栓（初流）	メーター	1F給水栓（放水後）
気温	(℃)							
水温	(℃)			10.0	9.7	11.6	7.7	8.1
一般細菌	(個/mL)			0	0			
大腸菌				不検出	不検出			
鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41
フッ素及びその化合物	(mg/L)							
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01未満			
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)							
マンガン及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	11.2	11.2	12.4	12.4	11.2	11.3	11.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)							
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4
ｐＨ 値		7.2	7.3	7.5	7.5	7.2	7.3	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)					0.001未満	0.001未満	0.001未満
トルエン	(mg/L)							
キシレン	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)	10.7	10.7	12.8	12.9	10.8	10.8	10.9
残留塩素	(mg/L)	0.4		0.6	0.6	0.3	0.4	0.4
判定・対応		中管路整備課職員がお客様にお話をお伺いしたところ、２月に下中野から辰巳へ引っ越してきたとのこと。引っ越し前と同じやかんを使用しているが、引っ越し前はそのようなことがなかったとのこと。 中管路整備課職員が、お客様宅の台所とアパートの外の散水栓で採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		大家からの問い合わせがあった。 現地で内容をお伺いしたところ、台所の蛇口のストレーナーに黒いものが付着していることがあるとのことであった。また洗面所の蛇口に透明でぬるぬるしたものが付着し、水の出が悪くなる時があるとのことであった。伺った際は付着物が無く、水の出も良好であったため水道水の検査のみ実施する旨を説明し採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		西管路整備課職員と現地を訪問した。浄水器のフィルターが茶色くなっているのが気になるので、検査をして欲しいとの事であった。 初流、放水後、メーター部分で採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		

NO.		53	54		55	56
受付日		2月24日	3月7日		3月24日	3月23日
住所		中区乙多見	北区津高		北区南方	北区学南町
内容		煮沸してもカルキの臭いが以前よりも気になるようになった。検査をして欲しい。	水の味が変わった。検査をして欲しい。		半月前から水道水が白色に濁り、しばらく放置すると透明になる。水道水からの異臭はない。 水道水に空気が含まれると同様の事象が生じることを説明したが納得頂けず、水質検査をお願いしたいとのことであった。	（バルブ切替作業で濁水が発生したため）水質検査をして欲しい。
採水日		2月24日	3月7日		3月24日	3月24日
採水箇所		給水栓	給水栓	メーター	台所	散水栓
気温	(℃)					
水温	(℃)				11.9	
一般細菌	(個/mL)				0	
大腸菌					不検出	
鉛及びその化合物	(mg/L)				0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.53	0.44	0.44	0.70	0.70
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)				0.02未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	9.2	12.4	12.4	10.7	10.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)					
ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.5
ｐＨ 値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
ニッケル及びその化合物	(mg/L)					0.003
トルエン	(mg/L)					
キシレン	(mg/L)					
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)	11.0	11.1	11.1	10.1	10.4
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
判定・対応		東管路整備課職員が現地を訪問し、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	西管路整備課職員が現地を訪問し、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		お客様宅へ伺ったところ、水道水は白濁せず、給湯器からの水が白濁するとのこと。また、水道水の臭いは気にならないが、水質が気になって体調不良になっているとのことであった。 給湯器を通った水についての水質検査は原則行っていない旨を説明し、水道水のみ採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	西管路整備課職員が陳謝・説明した。水質検査を希望されたため、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。

NO.		57	58	59		60
受付日		3月24日	3月23日	3月30日		3月30日
住所		北区学南町	北区学南町	中区赤坂台		中区網浜
内容		（バルブ切替作業で濁水が発生）水質検査をして欲しい。	（バルブ切替作業で濁水が発生）水質検査をして欲しい。	3月頃から水はきれいだが、キラキラした物が見られる。その水を飲んでも大丈夫か検査をして欲しい。		水が濁った。心配なので検査をして欲しい。
採水日		3月24日	3月24日	3月31日		3月30日
採水箇所		台所	給水栓	台所	洗面所	台所
気温	(℃)					
水温	(℃)	9.4		12.7	13.0	
一般細菌	(個/mL)			0	0	
大腸菌				不検出	不検出	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.69	0.73	0.54	0.53	0.69
フッ素及びその化合物	(mg/L)					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	10.6	10.8	8.8	8.7	10.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)					
ジェオスミン	(mg/L)					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
ｐＨ 値		7.2	7.2	7.3	7.4	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			
トルエン	(mg/L)					
キシレン	(mg/L)					
カルシウム	(mg/L)					
マグネシウム	(mg/L)					
カリウム	(mg/L)					
アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
電気伝導率	(mS/m)	10.4	10.2	8.6	8.5	10.2
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3
判定・対応		西管路整備課職員が陳謝・説明した。水質検査を希望されたため、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	西管路整備課職員が陳謝・説明した。水質検査を希望されたため、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。	東管路整備課職員と現地を訪問した。 現地で確認したところ、キラキラに見えていた物は気泡であった。 気泡なので水道水に問題がないことを説明したが、心配なので検査を希望されたので、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。		東管路整備課職員が現地を訪問し、採水した。 水質検査結果には、異常は見られなかった。

FT-IR分析による測定を行ったもの

No.	4	10	15
採取日	4月21日	5月26日	6月14日
住所	北区首部	南区西市	北区白石東新町
問い合わせ内容	砂の様な物が出た。心配なので検査をして欲しい。	工事で濁ったので、検査をして欲しい。	異物が出る。
試料	小さい白色遺物	柔らかい白色浮遊物	小さい黒色異物
測定条件	ATR/ダイヤ反射法 600～4000cm-1	ATR/ダイヤ反射法 600～4000cm-1	ATR/Ge反射法 700～4000cm-1
測定結果			
判定	生物由来のものであると推測された。	可溶性デンプンと相関が高かった。	EPDMと推定された。

No.	28	29
採取日	9月1日	9月1日
住所	南区浦安本町	北区建部町市場
問い合わせ内容	蛇口から、異物が出る。	蛇口から、異物が出る。
試料	小さい黒色異物	小さい黒色異物
測定条件	ATR/ダイヤ反射法 600～4000cm-1	ATR/Ge反射法 700～4000cm-1
測定結果		
判定	シリコーン系グリースと推定された。	EPDMと推定された。

蛍光X線分析による測定を行ったもの

No.	4		19	
採取日	4月21日		7月12日	
住所	北区首部		東区竹原	
問い合わせ内容	砂の様な物が出た。心配なので検査をして欲しい。		お風呂のお水が濁り、水を抜くと、淵に茶色いものが溜まる。向いの家の解体工事があり、家が揺れた。その後、お風呂の水が濁るようになった。2、3日、続いている。	
試料	小さい黒色異物		茶色い異物	
測定条件	コリメータ: φ3mm　真空		コリメータ: φ5mm　真空	
分析結果	Fe Si Al Zn	55.9% 32.2% 4.4% 3.0%	Si Al Fe	33.1% 30.5% 25.8%
判定	鉄さびや砂であると思われた。		流出状況や異物の触感などから、給湯器内に付着したスケールが流出したものであると推定された。	

16 漏水調査試験

採水年月日	令和3年4月23日		令和3年5月18日		令和3年6月1日	
場所	北区大窪		東区中川町		北区御津草生	
試料名	試料水	対照水	試料水	対照水	試料水	対照水
pH 値	7.4	7.1	6.6	7.3	7.5	7.3
残留塩素(mg/L)	0.1未満	0.2	0.1未満	0.4	0.1未満	0.4
電気伝導率(mS/m)	24.6	11.0	27.2	11.0	10.7	10.8
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001	0.004	0.003
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.001未満	0.005	0.001未満	0.002	0.002	0.004
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.003	0.001未満	0.002	0.001	0.003
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.001未満	0.014	0.001未満	0.005	0.007	0.010
塩素酸(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05
判定	主は水道水ではないが、定量下限値未満のﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝが検出されているため、水道水(または生活雑排水)混入の可能性がある。		水道水ではない。		水道水と思われる。	
対応	水道水ではないと判断し、対応を終了した。		水道水ではないと判断し、対応を終了した。		漏水箇所を特定し、修繕した。	

採水年月日	令和3年7月19日		令和3年8月17日		令和3年8月31日	
場所	中区雄町		箕畑加圧ポンプ場		東区竹原	
試料名	試料水	対照水	試料水	対照水	試料水	対照水
pH 値	7.5	7.5	6.9	7.1	7.0	7.5
残留塩素(mg/L)	0.1未満	0.3	—	0.7	0.1未満	—
電気伝導率(mS/m)	13.2	11.7	17.8	10.6	55.4	10.4
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.002	0.001未満	0.001未満	0.015	0.001未満	0.014
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.002	0.002	0.001未満	0.007	0.001未満	0.010
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.001未満	0.005
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.006	0.004	0.001未満	0.025	0.001未満	0.029
塩素酸(mg/L)	0.07	0.08	—	—	0.05未満	0.13
判定	水道水と思われる。		水道水ではない。		水道水ではない。	
対応	試掘したが漏水箇所の特定には至らず、経過観察とした。		水道水ではないと判断し、対応を終了した。		水道水ではないと判断し、対応を終了した。	

採水年月日	令和3年9月6日		令和3年9月10日		令和3年9月30日	
場所	東区宿毛		東区中尾		北区御津新庄	
試料名	試料水	対照水	試料水	対照水	試料水	対照水
pH 値	7.9	7.5	8.1	7.4	6.9	7.3
残留塩素(mg/L)	0.1未満	0.5	0.1未満	0.5	0.1未満	0.5
電気伝導率(mS/m)	12.0	10.9	75.8	12.0	12.2	13.2
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.013	0.017	0.001未満	0.001未満	0.003	0.003
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.007	0.011	0.001未満	0.002	0.001	0.004
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.004	0.006	0.001未満	0.003	0.001	0.004
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.024	0.034	0.001未満	0.006	0.005	0.011
塩素酸(mg/L)	0.20	0.21	0.05未満	0.06	0.05未満	0.01
判定	水道水と思われる。		水道水ではない。		水道水と思われる。	
対応	給水管漏水で修繕済。		水道水ではないと判断し、対応を終了した。		漏水箇所を特定し、修繕した。	

採水年月日	令和3年10月29日	
場所	南区箕島	
試料名	試料水	対照水
pH 値	6.6	7.2
残留塩素(mg/L)	—	0.4
電気伝導率(mS/m)	106.0	10.6
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.004
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.001未満	0.005
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.004
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(mg/L)	0.001未満	0.001未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	0.001未満	0.013
塩素酸(mg/L)	0.05未満	0.14
判定	水道水ではない。	
対応	水道水ではないと判断し、対応を終了した。	

17 新設配水管通水試験

採水地点	北区 十日市中町	南区 西七区	北区 玉柏	北区 白石東新町	北区 白石東新町	東区 豊田	北区 本町	北区 津高
起工番号	中配整-03-009	中配整-03-001	西配整-03-005	西配整-03-002	西配整-03-002	東配整-03-005	施設基幹-02-002	西配整-03-017
管種	GX-DIP	GX-DIP	HPPE	GX-DIP	GX-DIP	HPPE	DIP	HPPE
管径（mm）	150	150	100	100	100	75	400	75
延長（m）	339.4	325.4	225.3	239.5	239.5	730	222.2	319.3
管種			HPPE	HPPE	HPPE		DIP	
管径（mm）			75	75	75		300	
延長（m）			164.7	117.7	117.7		7.8	
管種			HPPE				DIP	
管径（mm）			50				250	
延長（m）			25.7				108	
管種			TS-VP					
管径（mm）			25					
延長（m）			25.7					
管種								
管径（mm）								
延長（m）								
採水年月日	R3.4.20	R3.6.2	R3.6.4	R3.6.17	R3.6.18	R3.6.23	R3.6.29	R3.6.30
気温(℃)	20.6	29.3	23.2	22.7	21.5	27.4	22.8	25.4
水温(℃)	15.9	21.8	19.8	23.4	24.8	25.8	22.2	24.6
濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	7.2	7.4	7.0	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2
電気伝導率(mS/m)	11.0	13.9	11.0	10.7	10.8	9.4	10.4	10.5
残留塩素(mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
判定	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格

採水地点	中区 倉富	北区 新屋敷町一丁目	南区 泉田二丁目	南区 藤田	北区 西花尻	北区 富田	中区 沖元	南区 並木町二丁目
起工番号	東配整-03-009	中配整-03-022	中配整-03-016	中配整-03-006	西配整-03-021	中配整-03-010	東配整-03-028	中配整-03-025
管種	GX-DIP	GX-DIP	GX-DIP	GX-DIP-(PE)	HPPE	GX-DIP-(PE)	HPPE	GX-DIP-(PE)
管径（mm）	200	300	250	150	100	100	100	150
延長（m）	421.7	160	8.6	370	421.2	199.8	675.8	245.1
管種	GX-DIP		GX-DIP			HPPE		GX-DIP-(PE)
管径（mm）	100		200			75		100
延長（m）	11.6		139.1			64.1		121.3
管種	HPPE		GX-DIP			HPPE		GX-DIP-(PE)
管径（mm）	50		150			50		75
延長（m）	73.3		257.7			111.4		25.1
管種								HPPE
管径（mm）								75
延長（m）								69.7
管種								HPPE
管径（mm）								50
延長（m）								16.7
採水年月日	R3.7.9	R3.7.13	R3.7.16	R3.7.21	R3.8.4	R3.10.4	R3.10.21	R3.10.29
気温(℃)	26.7	29.4	27.7	32.7	31.3	30.6	17.0	20.0
水温(℃)	24.7	21.4	24.6	26.1	29.6	25.8	22.0	20.2
濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	7.5	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
電気伝導率(mS/m)	9.7	10.1	10.0	10.3	11.0	10.5	11.5	10.4
残留塩素(mg/L)	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5
判定	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格

採水地点	南区 内尾	北区 建部町品田	中区 藤崎	北区 新屋敷町二丁目	南区 南輝二丁目	東区 豊田	東区 乙子	南区 泉田一丁目
起工番号	中配整-03-011	西配整-03-037 (西配整-31-018)	東配整-03-106 東配修-03-103	中配整-03-044	中配整-03-017	東配整-03-041	東配整-03-040	中配整-03-043
管種	GX-DIP-(PE)	GX-DIP-(PE)	GX-DIP-(PE)	GX-DIP-(PE)	GX-DIP-(PE)	HPPE	HPPE	GX-DIP-(PE)
管径(mm)	150	150	150	300	100	75	100	300
延長(m)	473.8	144.4	355.2	178.3	293.4	472	781.25	168.9
管種	GX-DIP-(PE)	GX-DIP-(PE)	GX-DIP-(PE)		HPPE			
管径(mm)	100	150	100		75			
延長(m)	25.2	(620)	31.9		106.5			
管種			HIVP					
管径(mm)			100					
延長(m)			147.5					
管種								
管径(mm)								
延長(m)								
管種								
管径(mm)								
延長(m)								
採水年月日	R3.11.1	R3.11.5	R3.11.11	R3.11.12	R3.11.30	R3.12.15	R3.12.21	R4.2.21
気温(℃)	16.8	17.5	11.0	15.5	12.4	9.6	6.2	4.1
水温(℃)	20.6	18.1	18.0	16.2	15.0	13.2	11.8	7.6
濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3
電気伝導率(mS/m)	10.1	10.0	12.5	10.1	10.5	12.0	11.9	10.7
残留塩素(mg/L)	0.4	0.8	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3
判定	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格

採水地点	中区 浜三丁目	東区 宍甘	東区 瀬戸町宗堂	北区 一宮				
起工番号	東配整-03-032	東配整-03-23	施設基幹-03-007 施設受託-03-001	西配整-03-034				
管種	GX-DIP-(PE)	DIP	SSP	GX-DIP-(PE)				
管径(mm)	300	350	400	75				
延長(m)	107.6	93.7	67.5	18.3				
管種				HPPE				
管径(mm)				50				
延長(m)				291.4				
管種								
管径(mm)								
延長(m)								
管種								
管径(mm)								
延長(m)								
管種								
管径(mm)								
延長(m)								
採水年月日	R4.2.22	R4.2.25	R4.3.16	R4.3.16				
気温(℃)	1.3	1.7	15.4	25.0				
水温(℃)	11.6	12.2	14.2	14.6				
濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
pH値	7.2	7.4	7.1	7.4				
電気伝導率(mS/m)	11.0	10.8	13.1	11.3				
残留塩素(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.3				
判定	合 格	合 格	合 格	合 格				

18 高野尻最終処分場放流水排水試験

河川水から水道水を作る過程で発生した浄水汚泥を処分するために、高野尻最終処分場で埋立を行っている。施設の維持管理が適切であることを確認するため、水質検査を実施している。

(1)放流水 毎月検査 (mg/L)

項目 排水基準	水温(℃)	濁度(度)	色度(度)	pH値 5.8～8.6	総窒素 120 (日間平均 60)	総リン 16 (日間平均 8)	COD 90	BOD 60	SS 60
4月16日	10.6	1.0	6.7	7.6	3.20	0.03	4.1	2.3	2
5月14日	16.3	0.5	6.6	7.8	5.27	0.02未満	3.4	1.0	1未満
6月18日	19.0	1.7	7.6	7.7	6.48	0.04	3.9	1.6	1
7月16日	22.4	0.7	2.9	8.6	13.4	0.02未満	2.8	0.9	1未満
8月20日	19.9	1.6	8.1	8.0	10.1	0.02未満	3.5	0.9	1
9月17日	19.9	1.1	3.9	8.0	7.06	0.02未満	2.8	0.6	1未満
10月19日	17.7	1.2	7	8.3	3.6	0.009	2.3	0.9	1未満
11月5日	12.9	9.5	19	7.7	2.41	0.04	8.1	4.0	6
12月3日	5.6	0.3	5.0	7.9	6.75	0.02未満	2.8	1.3	1未満
1月21日	1.2	0.2	2.6	8.0	3.29	0.02未満	2.6	0.4	1未満
2月16日	0.7	0.3	3.5	8.1	2.22	0.02未満	2.6	0.8	1未満
3月17日	9.7	1.6	9.8	8.0	0.95	0.02未満	6.9	2.1	1

※ 10月19日採水分については、外部検査機関に検査を委託した。

(2)放流水・地下水 電気伝導率 (mS/m)

採水日	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
4月16日	28.8	8.0	11.0
5月14日	29.7	8.2	11.2
6月18日	29.8	8.5	8.7
7月16日	32.8	8.8	12.2
8月20日	27.1	8.5	11.3
9月17日	27.8	8.9	11.7
10月19日	23.8	6.2	11.0
11月5日	20.3	9.1	10.6
12月3日	26.5	10.1	10.0
1月21日	25.3	9.3	9.9
2月16日	22.8	6.3	9.6
3月17日	22.8	9.3	9.9

※ 10月19日採水分については、外部検査機関に検査を委託した。

(3)放流水　全項目検査

採　水　日			令和3年10月19日			
項目			基準値※1	高野尻放流水	苫田川上流	苫田川下流
アルキル水銀化合物		(mg/L)	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		(mg/L)	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛及びその化合物		(mg/L)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物		(mg/L)	0.5	0.02未満	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物		(mg/L)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シアン化合物		(mg/L)	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物		(mg/L)	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル		(mg/L)	0.003	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン		(mg/L)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン		(mg/L)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン		(mg/L)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素		(mg/L)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	0.4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム		(mg/L)	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン		(mg/L)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ		(mg/L)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン		(mg/L)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン及びその化合物		(mg/L)	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン		(mg/L)	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ほう素及びその化合物		(mg/L)	50	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ふっ素及びその化合物		(mg/L)	15	0.08未満	0.08未満	0.08未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(mg/L)	NH_4^+-N × 0.4 + NO_2^--N + NO_3^--N = 200	3.2	0.63	0.87
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01	0.01未満	0.01未満
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.013	0.002	0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.2	0.63	0.87
水素イオン濃度 (pH)		(-)	5.8～8.6	8.3	7.7	7.7
生物化学的酸素要求量		(mg/L)	60	0.9	0.1	0.6
化学的酸素要求量		(mg/L)	90	2.3	2.2	2.6
浮遊物質量		(mg/L)	60	1未満	5	13
n-ヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)		(mg/L)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
n-ヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)		(mg/L)	30	0.5未満	0.5未満	0.5未満
フェノール類含有量		(mg/L)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
銅含有量		(mg/L)	3	0.001未満	0.001	0.001
亜鉛含有量		(mg/L)	2	0.001未満	0.001	0.001
溶解性鉄含有量		(mg/L)	10	0.01	0.06	0.05
溶解性マンガン含有量		(mg/L)	10	0.01未満	0.01未満	0.01未満
クロム含有量		(mg/L)	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
大腸菌群数		(個/cm^3)	日間平均3000	1未満	1未満	1未満
窒素含有量		(mg/L)	120 (日間平均 60)	3.6	0.74	0.99
燐含有量		(mg/L)	16 (日間平均 8)	0.009	0.069	0.060
気温		(℃)		18.6	18.3	18.8
水温		(℃)		17.7	15.1	15.2
色度		(度)		7	7	9
濁度		(度)		1.2	4.2	5.7
電気伝導率		(mS/m)		23.8	13.7	15.0
ダイオキシン類		(pg-TEQ/L)	10※2	0.00092※3		

外部検査機関に検査を委託した。

※1　総理府・厚生省令第1号（昭和52年3月14日）第1条　別表第1より

※2　ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第二 水質排出基準（第一条関係）より

※3　毒性等量：定量下限値未満のものは0(ゼロ)として算出した。

(4)地下水　全項目検査

採　水　日			令和3年10月19日		
項目			基準値※1	地下水(上流)	地下水(下流)
アルキル水銀化合物		(mg/L)	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		(mg/L)	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム及びその化合物		(mg/L)	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛及びその化合物		(mg/L)	0.01	0.001	0.001未満
六価クロム化合物		(mg/L)	0.05	0.02未満	0.02未満
砒素及びその化合物		(mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満
シアン化合物		(mg/L)	検出されないこと	0.1未満	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル		(mg/L)	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン		(mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン		(mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン		(mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素		(mg/L)	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04	0.002未満	0.002未満
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		0.002未満	0.002未満
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1	0.1未満	0.1未満
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム		(mg/L)	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン		(mg/L)	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ		(mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン		(mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン及びその化合物		(mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン		(mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン（別名塩化ビニルまたは塩化ビニルモノマー）		(mg/L)	0.002	0.0002未満	0.0002未満
気温		(℃)		17.1	20.2
水温		(℃)		15.5	18.7
色度		(度)		3	5
濁度		(度)		8.6	4.7
電気伝導率		(mS/m)		6.2	11.0
ダイオキシン類		(pg-TEQ/L)	1※2	0.032※3	0.11※3

外部検査機関に検査を委託した。

※1　総理府・厚生省令第1号（昭和52年3月14日）第1条　別表第2より

※2　ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準　別表より

※3　毒性等量：定量下限値未満かつ検出下限値以上の数値はそのままの値を用い、検出下限値未満の数値は検出下限値の1/2の値を用いて算出した。

19 保育園等測定結果(残留塩素測定成績)

(mg/L)

保育園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
伊島[*1]	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
緑	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
中山[*1]	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
野谷	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
横井	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
富原	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
庄内	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	最低	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1
	平均	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
吉備津	最高	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
大井	最高	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
清輝	最高	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
岡南[*1]	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
鹿田[*1]	最高	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
津島	最高	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7
	最低	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4

(mg/L)

保育園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
南方[*1] 岡山中央	最高	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
	平均	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
牟佐	最高	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
三門	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
巌井	最高	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
今[*1]	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
陵南[*1]	最高	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
曽根	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
興除[*1]	最高	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
東畦	最高	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
興除東	最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
都	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
錦[*1]	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
六区	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
甲浦[*1]	最高	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3

(mg/L)

保育園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
小串	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
南輝	最高	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
平福	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
旭東	最高	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
宇野[*1]	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
平井	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
旭竜[*1]	最高	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
財田	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
浜	最高	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8
	最低	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
乙多見	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
神下	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
西大寺	最高	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7
	最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
太伯[*1]	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
豊	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

（mg/L）

保育園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
金岡	最高	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1
	平均	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
可知	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2
	平均	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
宿毛	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
御津南	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
宇垣	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	1.0	1.0
	最低	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
御津金川[*1]	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
灘崎[*1]	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
彦崎	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
七区	最高	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1
	平均	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
建部[*1]	最高	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
	最低	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
	平均	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
福渡	最高	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8
	最低	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
	平均	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7
竹枝	最高	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
	最低	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
	平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
千種[*1]	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

*1:認定こども園

Ⅴ　工 業 用 水 道 水 質 試 験 成 績

1 工業用水道定期水質試験

検査場所		岡山工業用水道 配水ポンプ室井			御津工業用水道 原水井		
検査項目	基準値※	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)		30.0	0.8	16.0	32.6	4.0	17.5
水温 (℃)		24.4	6.5	15.8	19.9	13.8	16.8
濁度 (度)	20 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水素イオン濃度 (pH 値) (-)	5.8～8.6	7.1	6.8	7.0	6.9	6.7	6.8
アルカリ度 (mg/L)	5 以上	36.5	27.5	30.5	49.5	36.0	41.8
硬度 (mg/L)	100 以下	35.7	31.1	32.6	56.9	41.6	45.9
蒸発残留物 (mg/L)	200 以下	76	59	68	103	83	93
塩素イオン (mg/L)	20 以下	10.6	5.5	7.2	8.7	6.1	7.2
鉄イオン (mg/L)	1 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

※ 岡山市工業用水道条例第29条による

2 工業用水道水質測定データ

岡山工業用水道

配水ポンプ室井（測定11時）　　取水ポンプ停止 （4/27～7/2、8/15～8/23、12/11）

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温（℃）	最高	16.9	ポンプ停止		25.6	27.4	24.6	24.2	19.7	14.5	9.9	8.0	11.6	27.4
	最低	13.9			22.7	23.9	23.8	19.7	14.0	10.1	6.9	7.3	7.7	6.9
	平均	15.1			23.6	25.8	24.1	22.8	17.3	12.3	8.6	7.6	9.8	16.7
濁度（度）	最高	0.11			0.15	0.33	0.18	0.17	0.12	0.10	0.11	0.10	0.17	0.33
	最低	0.00			0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	平均	0.05			0.07	0.09	0.08	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.07	0.06
色度（度）	最高	1.28			0.96	1.61	1.56	1.02	0.89	0.80	0.69	0.67	0.88	1.61
	最低	0.08			0.25	0.40	0.25	0.13	0.35	0.04	0.07	0.24	0.24	0.04
	平均	0.71			0.71	0.84	0.78	0.69	0.71	0.63	0.51	0.46	0.63	0.67
pH値	最高	7.2			7.0	7.4	7.3	7.3	7.6	7.5	7.8	7.3	7.0	7.8
	最低	6.7			6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5
	平均	6.8			6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9

3　工業用水道生物試験

工業用水道 配水ポンプ室井(1L中)												
採水年月日	R3-04-06	R3-05-10	R3-06-01	R3-07-01	R3-08-03	R3-09-07	R3-10-11	R3-11-04	R3-12-14	R4-01-11	R4-02-07	R4-03-07
天候(前日/当日)	曇晴/曇晴	晴/晴曇	晴/晴	曇雨/曇雨	晴/晴	晴曇/曇晴	晴/曇晴	晴雨/曇雨	曇晴/曇晴	晴曇/雨曇	晴雪/晴曇	曇晴/曇晴
水温 (℃)	12.6	15.9	17.6	20.5	24.4	23.2	22.7	18.7	12.1	8.2	6.5	6.9
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度 (度)	0.6	0.7	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
pH値	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0
藍藻類												
Phormidium	0	10	5	15	0	10	0	0	20	10	0	0
珪藻類												
Achnanthes	15	0	25	30	25	20	15	5	0	15	20	25
Asterionella	20	105	195	10	5	10	5	0	0	30	0	5
Aulacoseira distans	0	10	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0
Aulacoseira granulata	5	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacoseira granulata var.angustissima	40	0	0	0	0	0	10	0	5	0	0	0
Aulacoseira italica	30	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Cocconeis	5	15	10	15	45	30	5	0	10	20	10	0
Cyclotella	70	65	160	75	100	45	70	15	40	130	20	70
Cymbella	10	30	30	20	20	5	15	10	0	15	10	15
Diatoma	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Gomphonema	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	5
Gyrosigma	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Melosira varians	20	0	10	0	0	0	10	0	0	5	0	0
Navicula	60	100	45	155	35	30	45	55	25	75	30	35
Nitzschia acicularis	0	45	30	0	0	25	0	5	15	15	5	15
Nitzschia actinastroides	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Nitzschia linearis	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	35
Nitzschia sp.	0	0	5	0	15	0	5	0	5	0	10	0
Rhoicosphenia	0	10	0	0	0	0	0	25	0	0	0	5
Synedra acus	0	40	25	5	0	5	0	0	0	15	0	5
Synedra rumpens	0	20	0	10	0	5	0	15	0	35	0	15
Synedra sp.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra ulna	10	40	15	0	25	0	15	5	0	0	10	0
Synedra ulna var.oxyrhynchus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑藻類												
Ankistrodesmus	0	35	10	10	15	10	0	0	10	55	0	75
Chlamydomonas	30	0	40	10	50	0	10	0	35	25	20	15
Scenedesmus	10	30	0	0	0	5	0	5	15	0	5	0
クリプト藻類												
Cryptomonas	10	0	45	25	35	10	20	20	20	0	20	10
黄金藻類												
Dinobryon	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類												
Glenodinium	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Gymnodinium	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Peridinium	5	5	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0
ユーグレナ藻類												
Trachelomonas	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
繊毛虫類												
その他繊毛虫類	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
太陽虫												
太陽虫	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
その他原生動物												
その他原生動物	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミジンコ類												
ミジンコ類	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
総生物数	350	580	670	435	395	235	230	165	200	455	170	330

付　　記

1 原水の水質経月変化(10年間)

① 西川取水口 － 三野浄水場

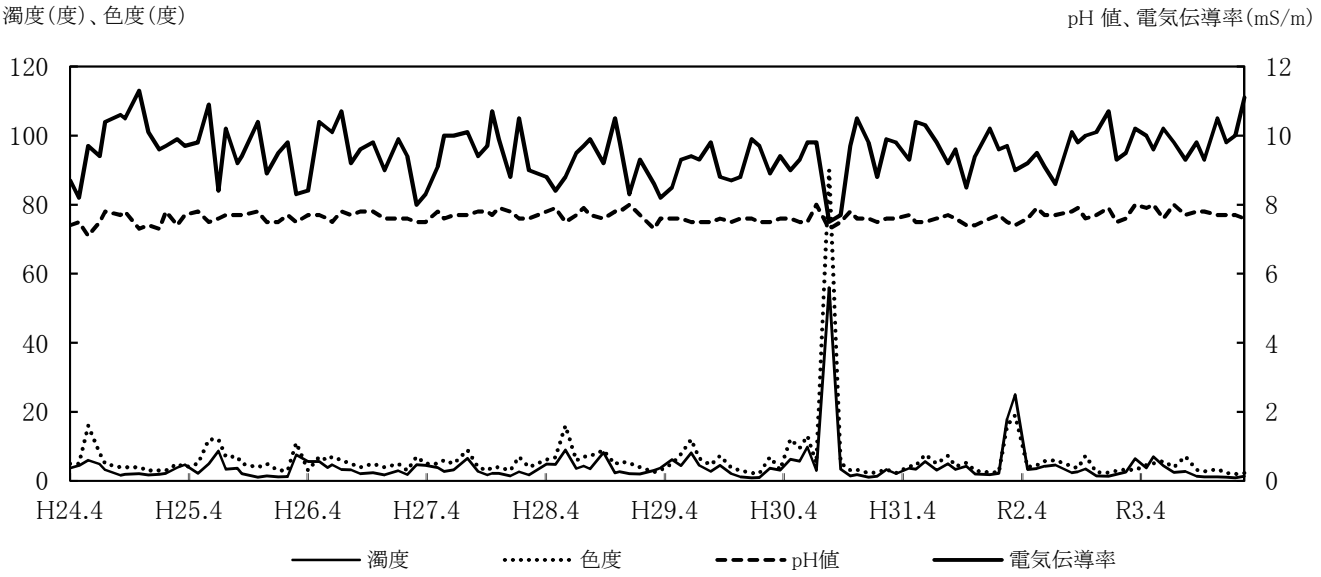

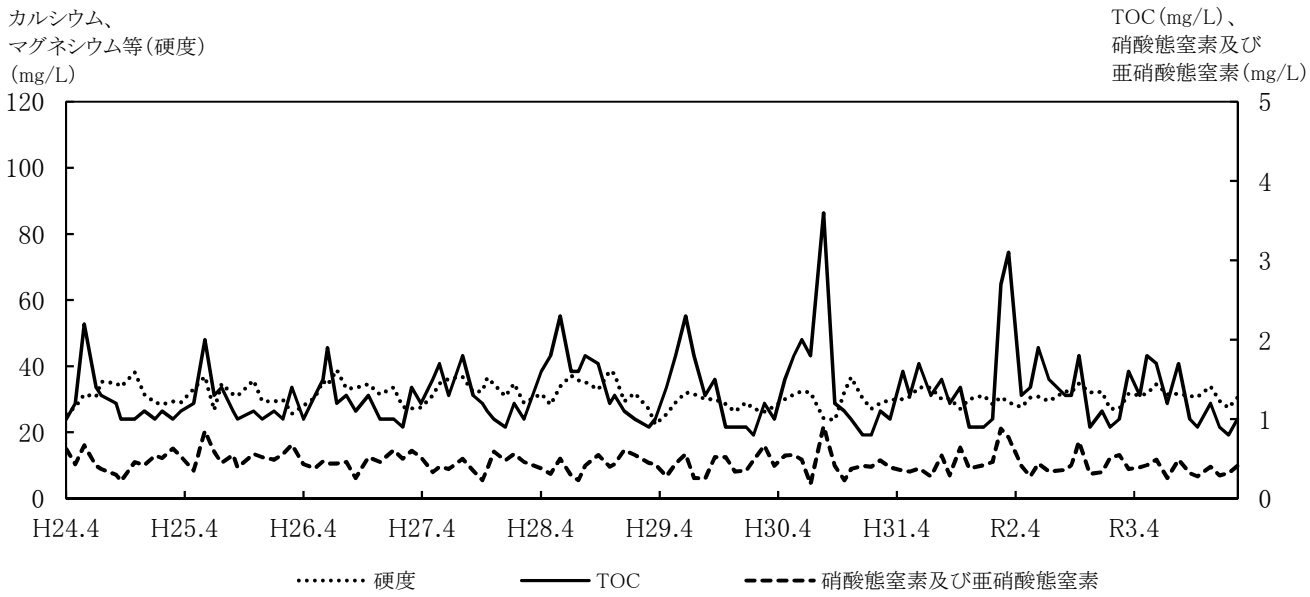

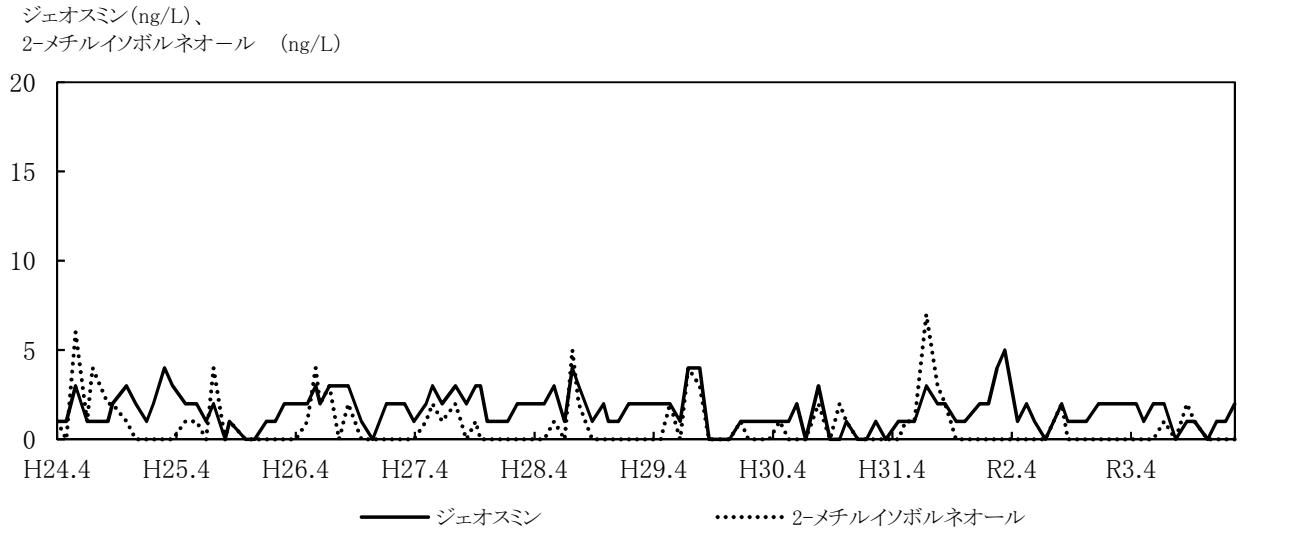

② 旭川取水口 － 三野浄水場

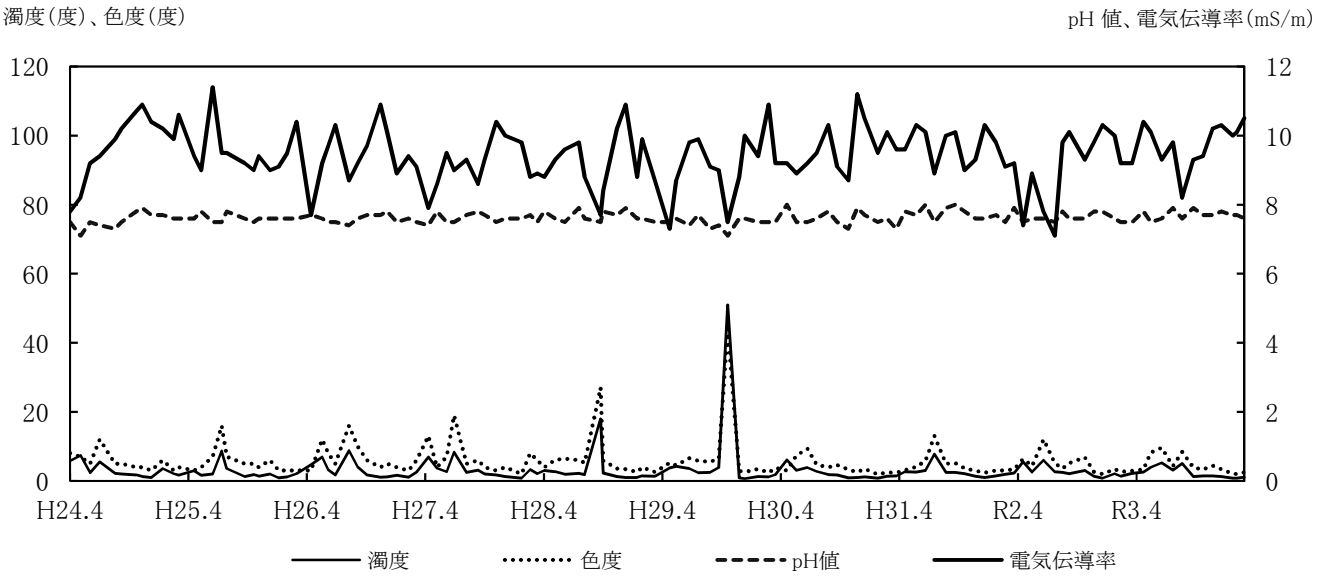

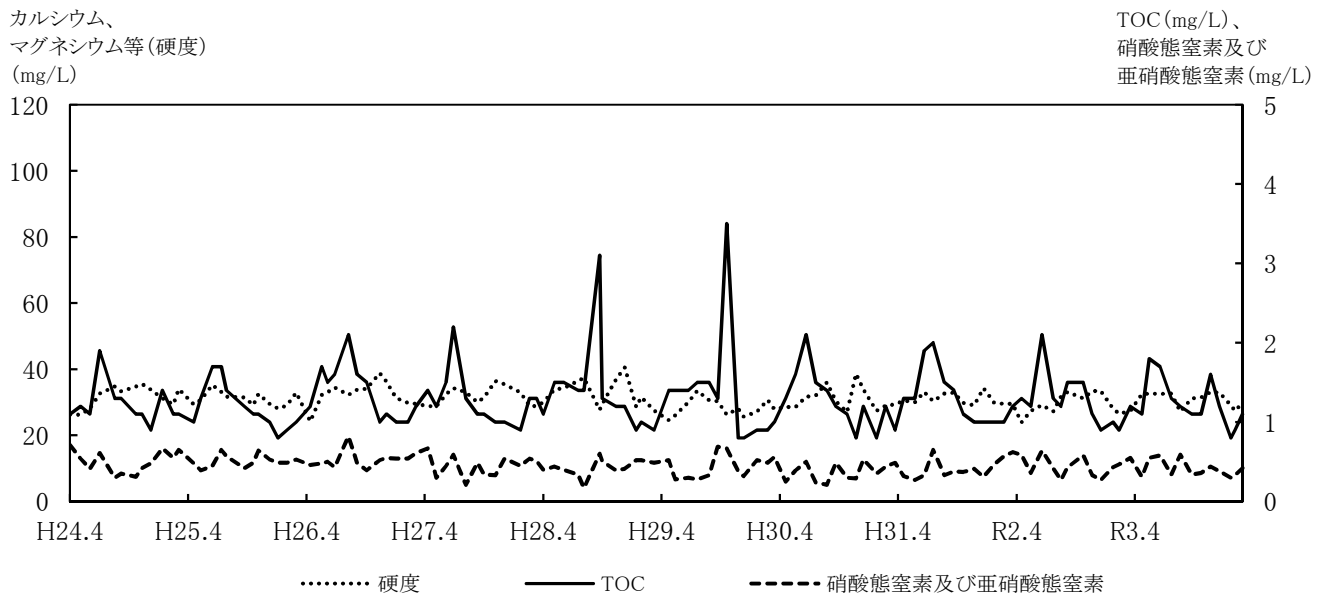

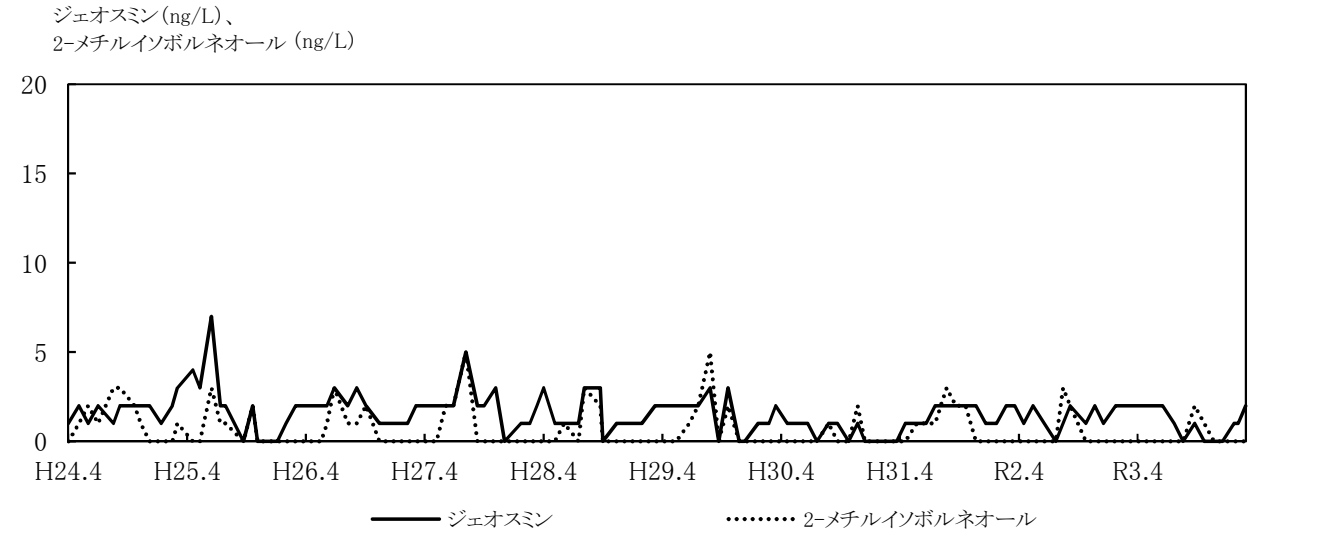

③ 第3取水 － 三野浄水場 ※

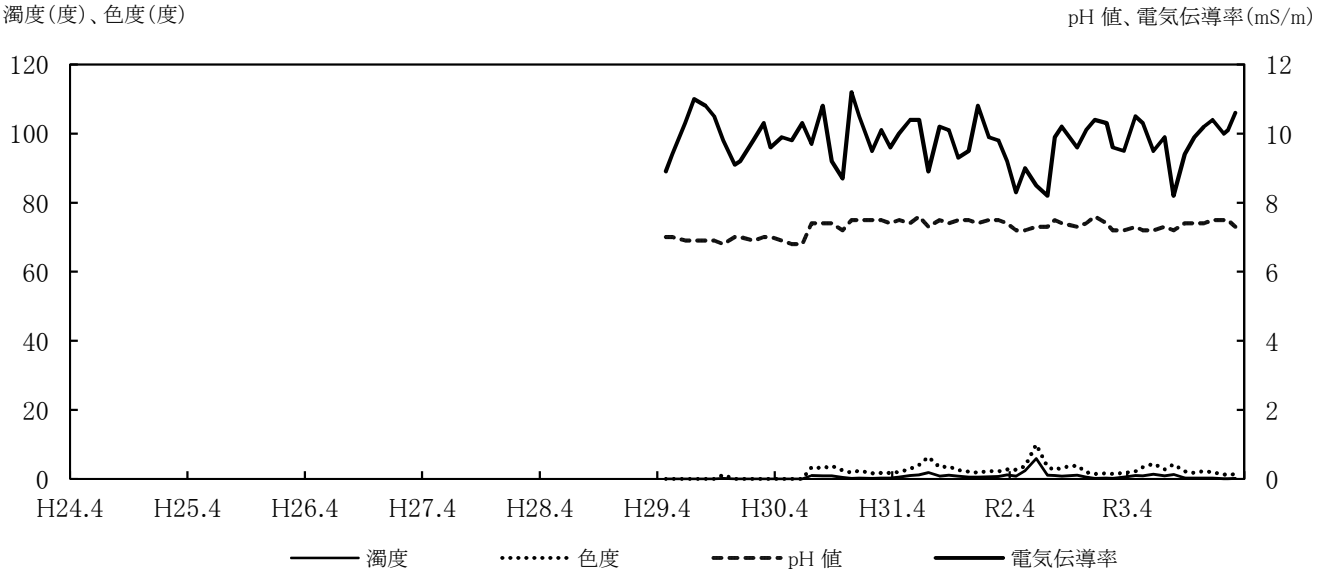

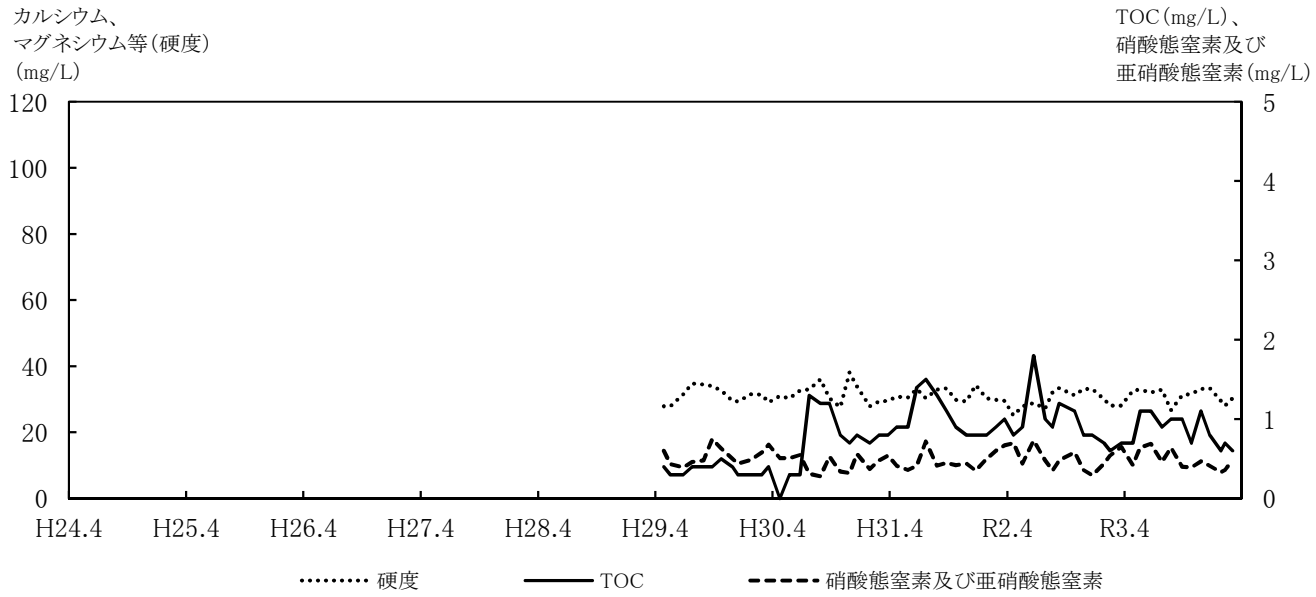

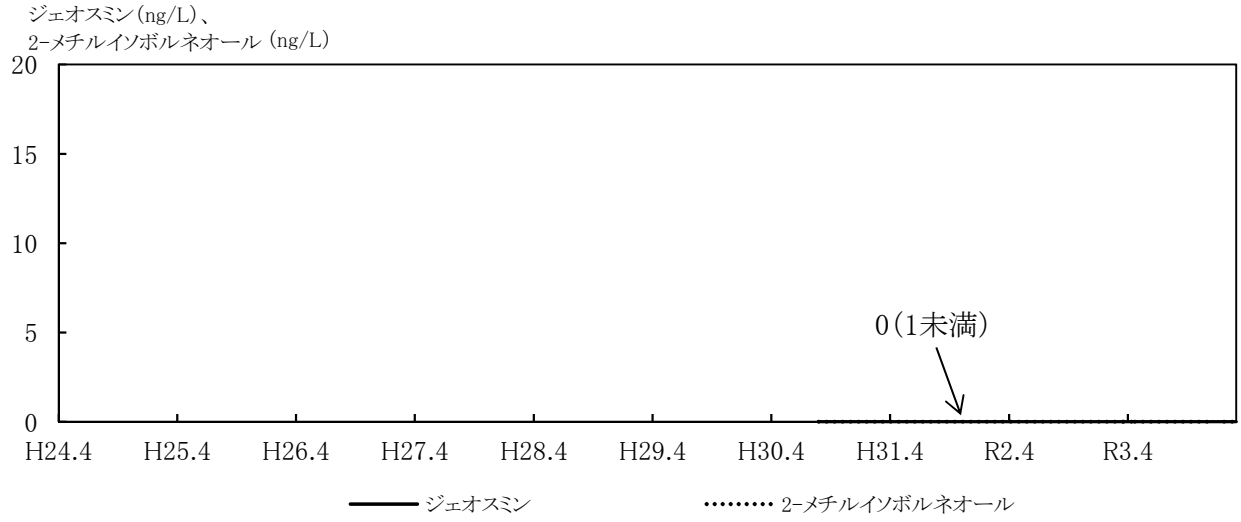

※第3取水は、平成29年4月からデータ取得を開始した。

④ 中原沈砂池 － 旭東浄水場※

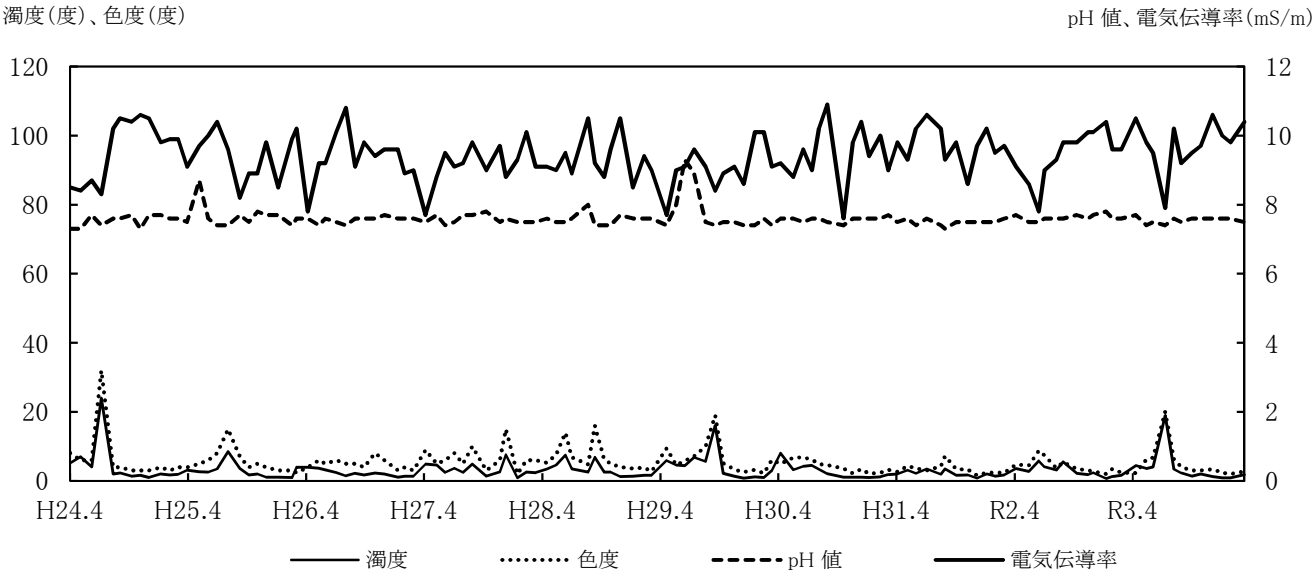

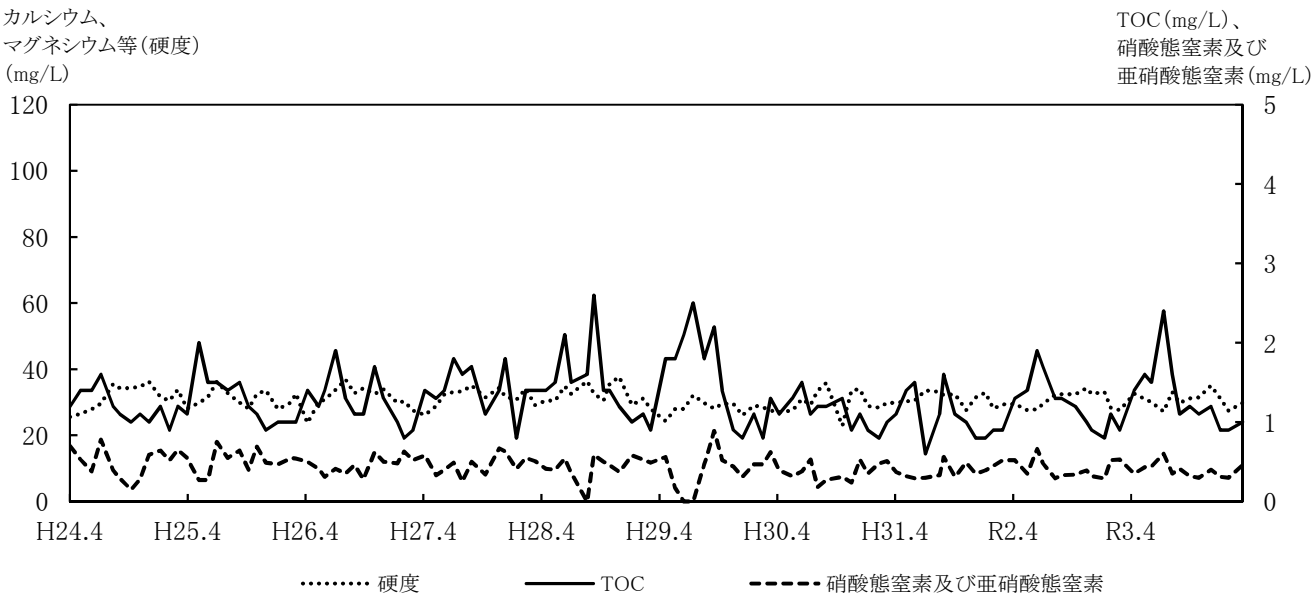

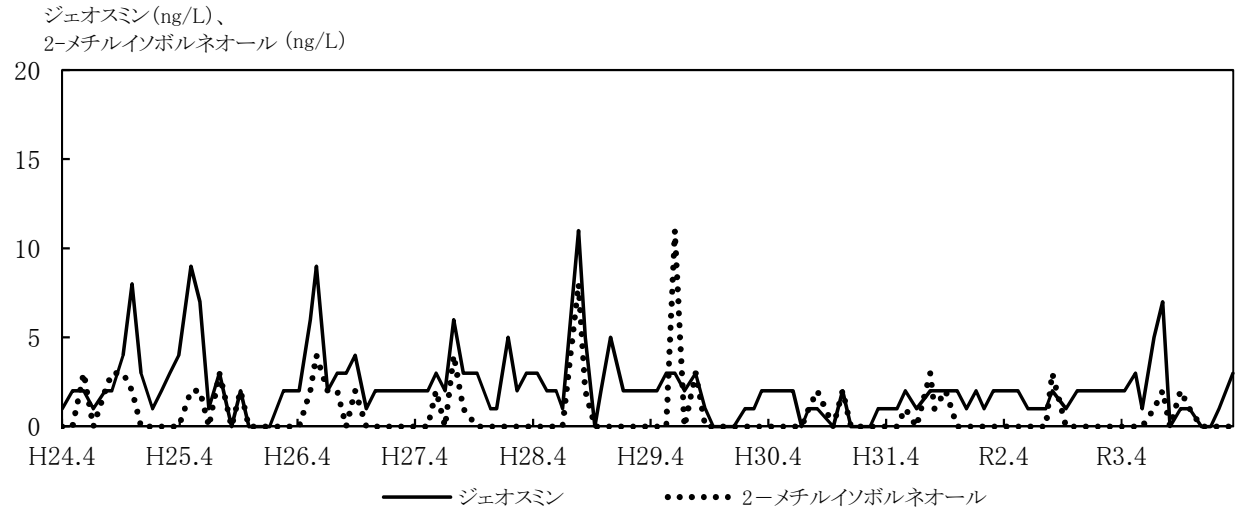

※平成24年4月から平成30年3月までは中原取水口のデータを記載した。

⑤ 旭川取水口 － 川口浄水場

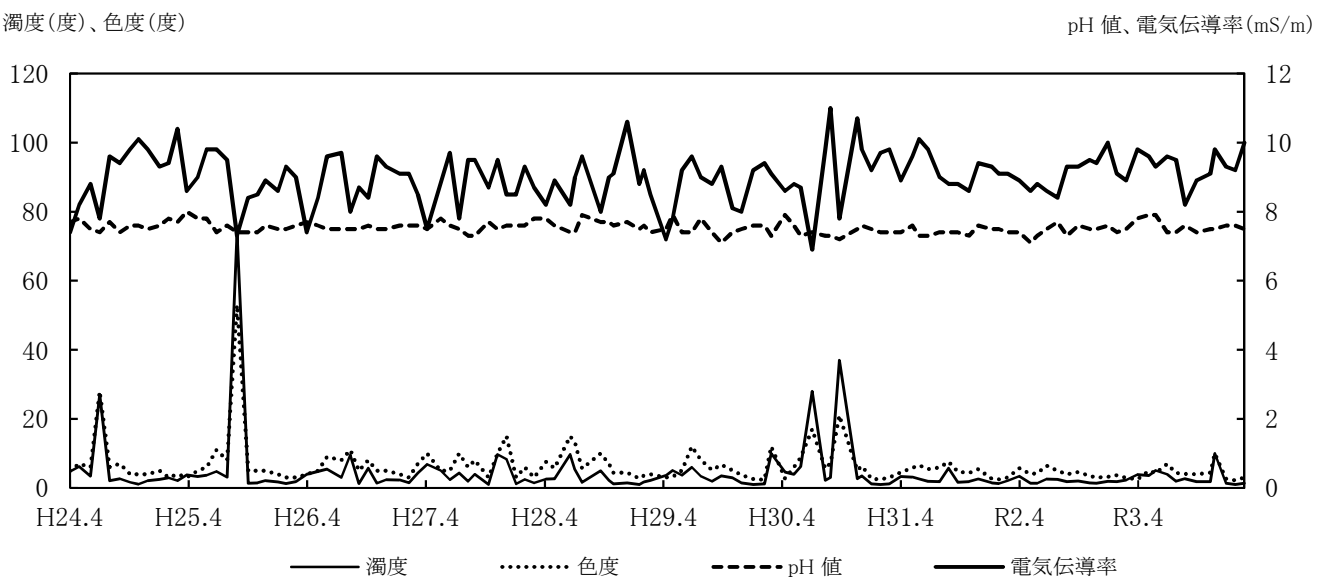

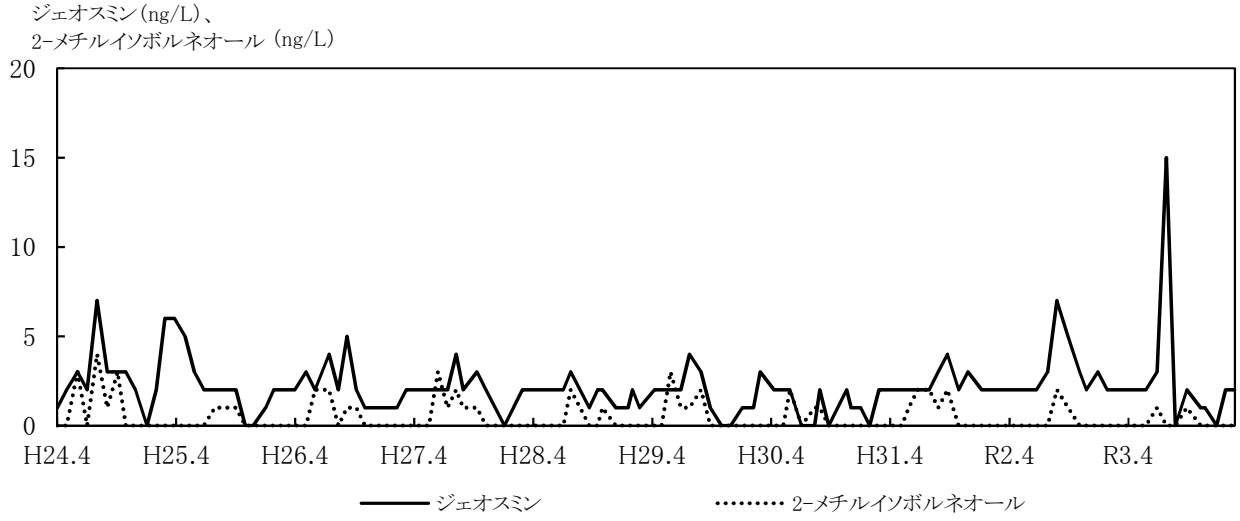

⑥ 第2取水井 － 三野浄水場

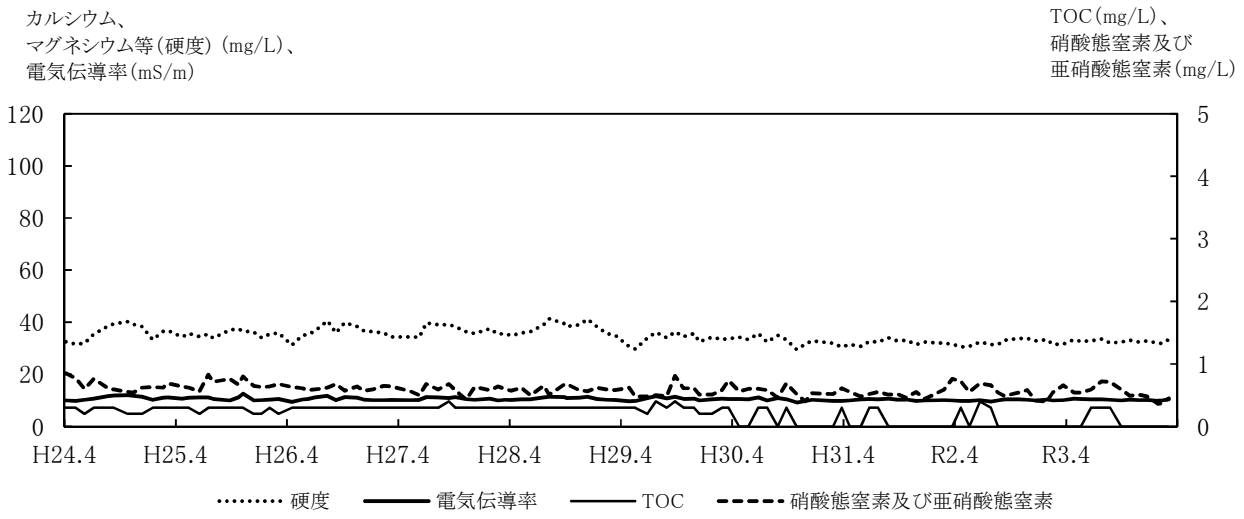

⑦ 第4取水井 － 三野浄水場 ※

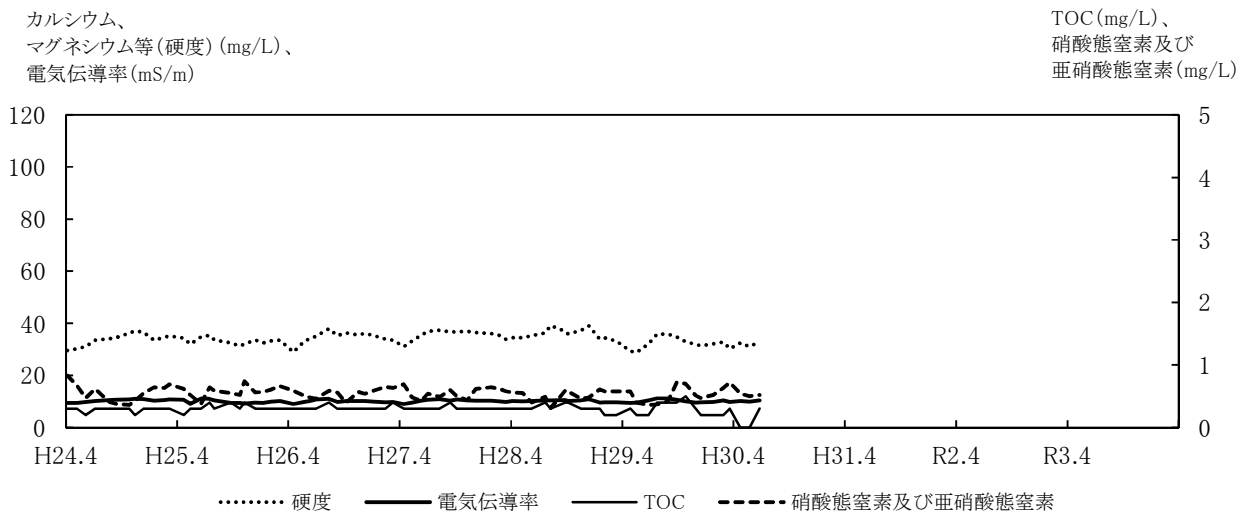

⑧ 原水井 － 旭東浄水場

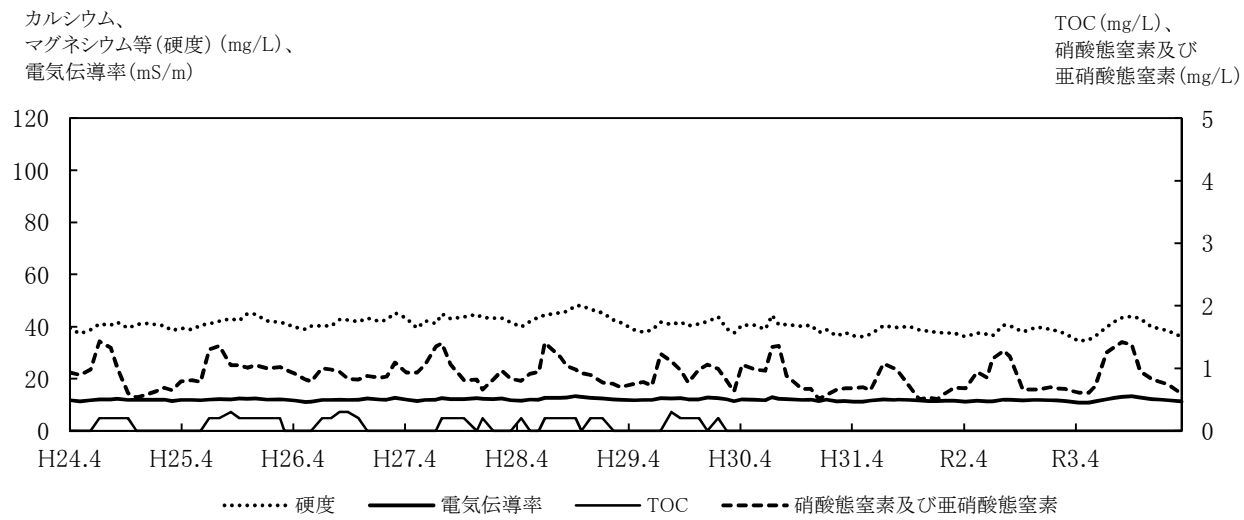

※第4取水井は、平成30年7月以降取水を停止しているため、データを取得していない。

⑨ 原水井 － 山浦浄水場

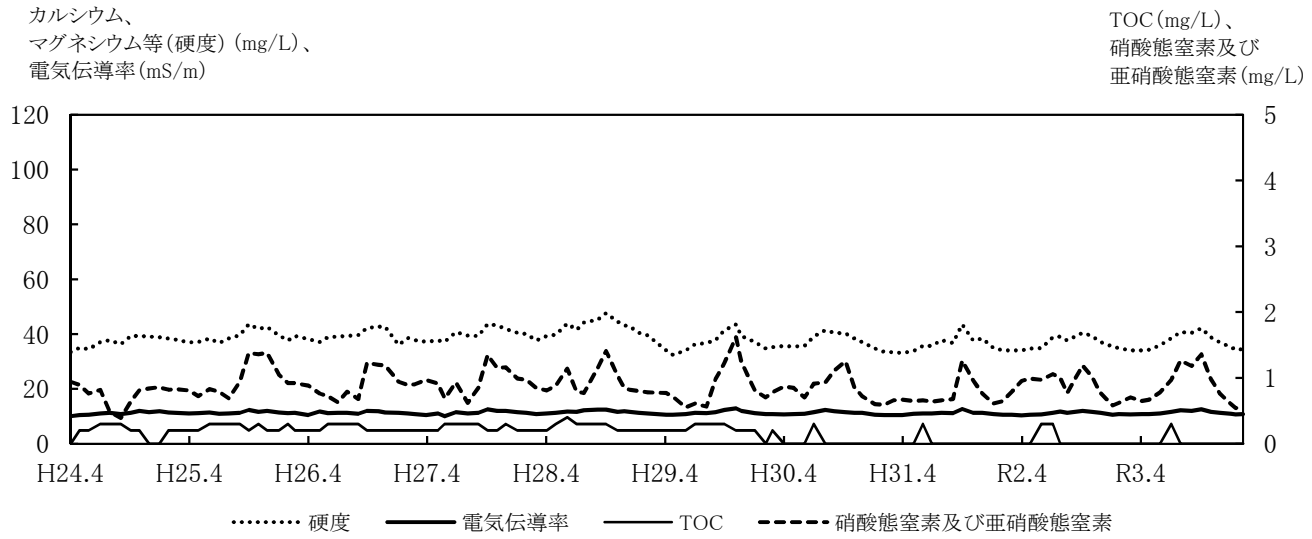

⑩ 原水井 － 牟佐浄水場

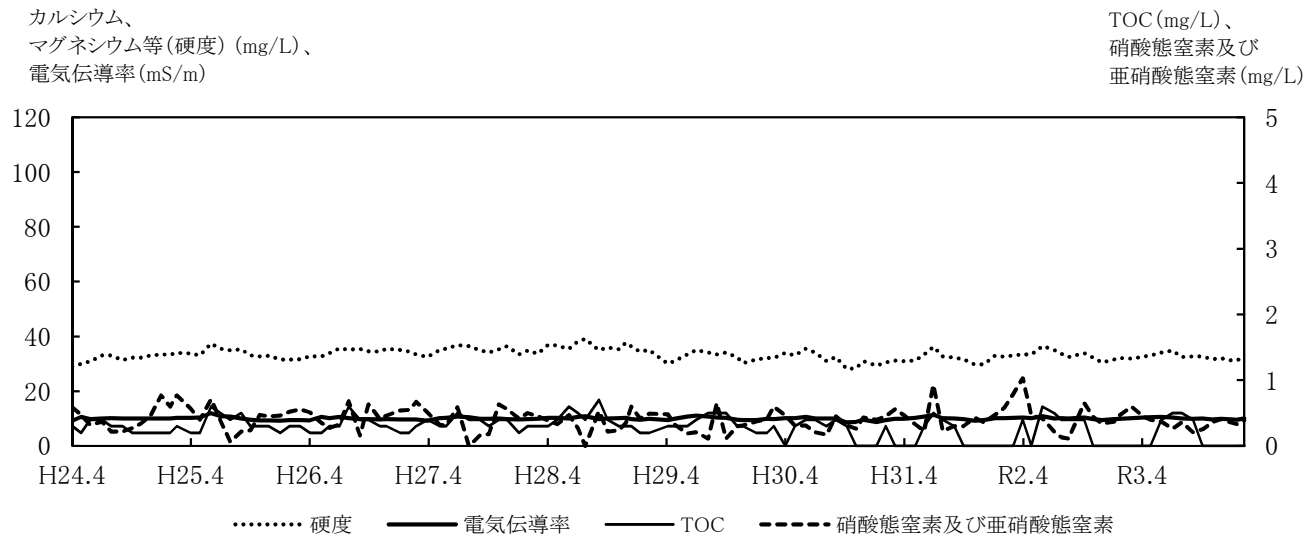

⑪ 原水井 － 大内浄水場

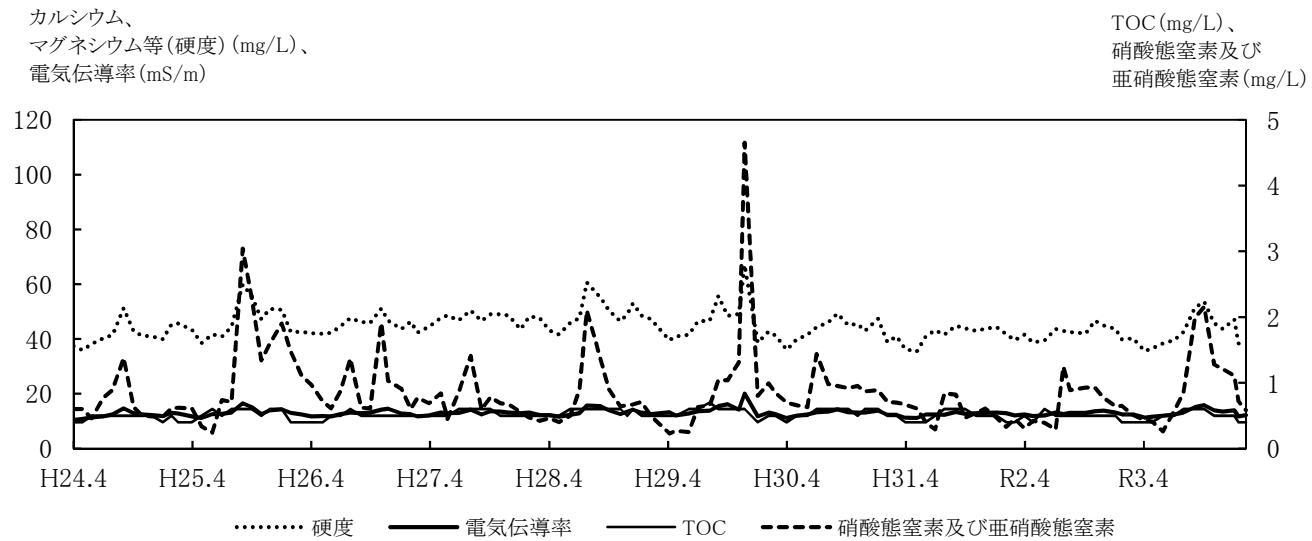

⑫ 原水井 － 矢原浄水場

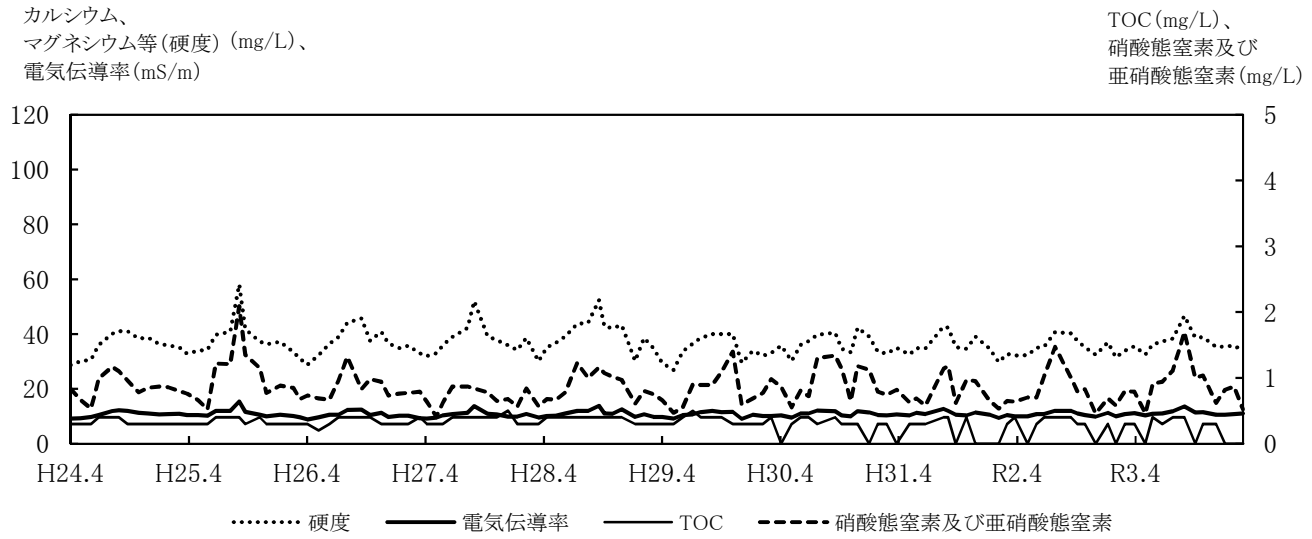

⑬ 原水井 － 紙工浄水場

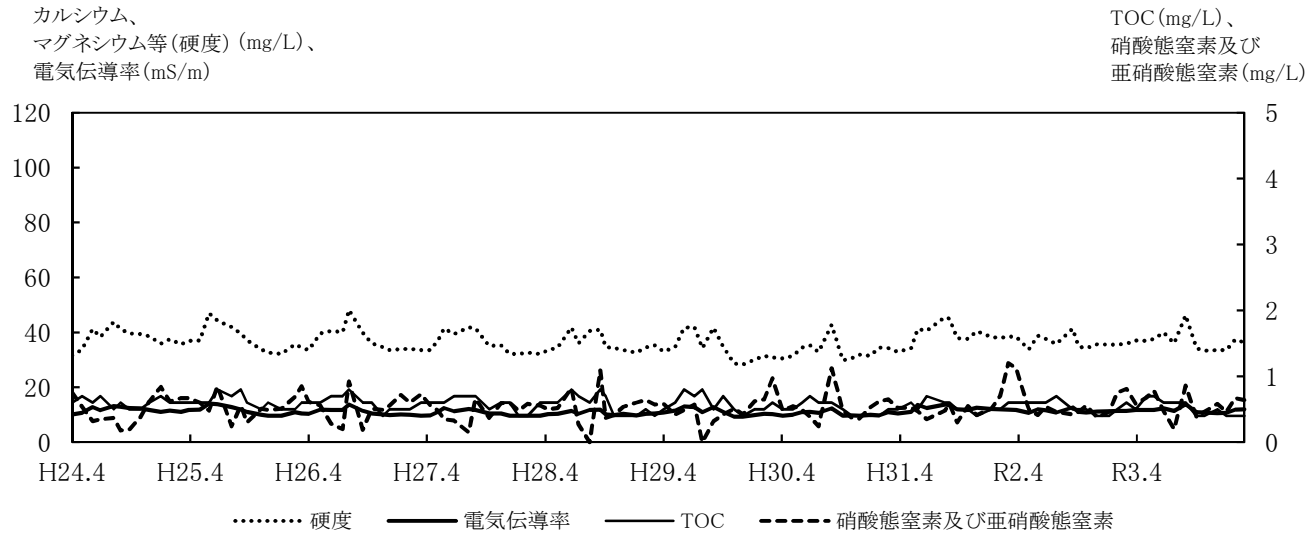

⑭ 原水井 － 宇垣浄水場

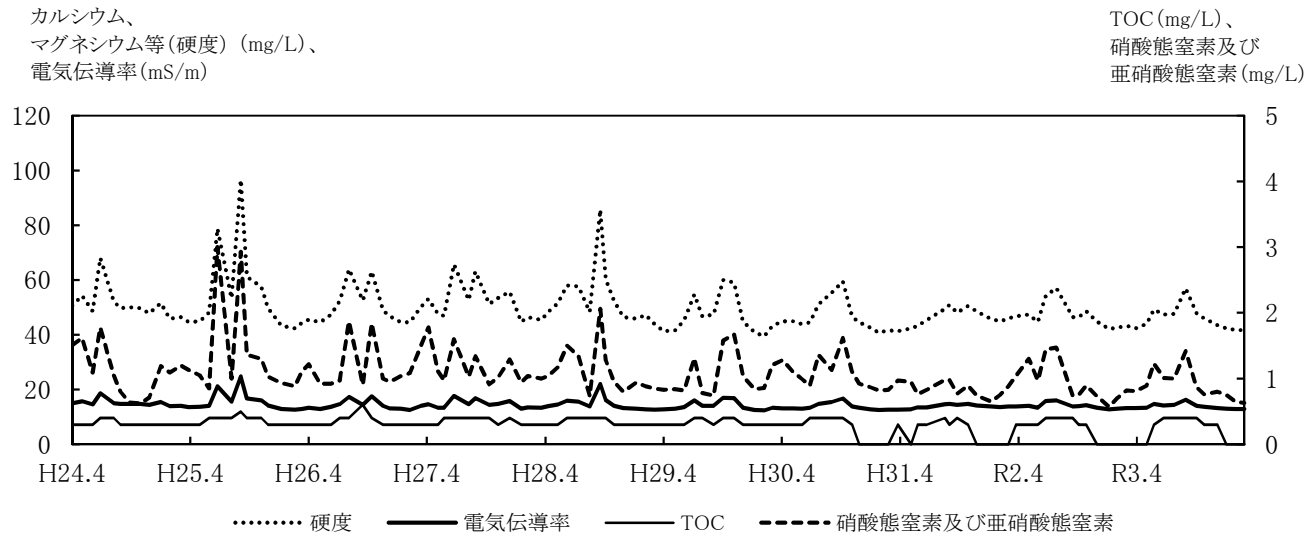

2 水質に関する問い合わせ事例

問い合わせ内容例		原因・対応例
着色現象	赤茶色の水が出る。	水道管に発生した鉄さびが原因であることが多い。初流に色が付いている場合は、宅地内の配管のさびが疑われる。この場合、初流は飲用せず放水するか雑用水として使用する。地域一帯で出る場合や常時出る場合は、近隣工事の実施状況の確認や、必要に応じて消火栓ドレン等から放水を行う。
	浴槽に貯めた水が青く見える。	空や海が青く見えるのと同様に光の屈折、散乱、吸収などが原因である。実際に水が青く着色しているわけではない。アイボリー系の色の浴槽でよく見られる現象。銅が原因ではない。
	白濁した水が出るが、しばらくすると透明になる。	水道水に気泡が混ざったことが原因である。
異臭味	さび臭い。	初流が臭うのであれば、宅地内の配管が原因である。この場合、初流は飲用せず放水するか雑用水として使用する。 配管工事直後は、接着剤の臭いがする場合があるが、使用するうちに無くなる。 溶剤成分が検出される場合は、引き込み管の上に灯油やペンキ、溶剤などをこぼして配管が溶けていることがある。 また、コップや排水口のにおいを水道水の臭いと感じている場合もある。
	水道水が臭い。	
	水道水の味、臭いがきつい。	
	カルキ臭がきつい。	
	かび臭い。	原水の植物プランクトンの増殖が原因である。浄水場での活性炭注入量を上げ、かび臭の除去を行う。健康に影響はない。
異物	白や薄緑色の異物が出る。	特定の蛇口から出ている場合は、混合水栓のフレキホースの劣化が原因である場合が多い。その場合は、メーカーに問い合わせる。
	黒い異物が出る。	
	砂のようなものが出る。	水道管工事で水道管内に砂や土が混入した場合や水道管内に塗布されているシールコート剤が剥離した場合が原因と考えられる。蛇口や消火栓ドレンから放水を行う。
付着物	お風呂の排水溝や洗面台がピンク色になる。	空気中の雑菌が水分のある場所で繁殖したことが原因である。新築や改築をされたお客さまからの相談が多い。洗剤で変色した箇所を洗う。
	浴槽やタイルが青色になる。	給湯器から溶け出した銅イオンと皮脂や石鹸カスが反応して、青色の銅石鹸を作り、付着したことが原因である。給湯器が新しい時期によく見られる現象であり、使用に伴い落ち着いてくる。アルカリ性洗剤で変色した箇所を洗う。
	浄水器のフィルターが黒くなる。	浄水器カートリッジ内の活性炭が付着したことが原因である。
	ポットややかんに白いものがつく。	水道水のミネラル分が原因である。水を注ぎ足しせず、毎回入れ替えると付きにくくなる。ポット用洗浄剤を利用して付着物を洗浄する。
	散水栓のホースに緑色のものが付着している。	日照等で残留塩素が無くなり、藻が繁殖したことが原因である。
情報提供	結果書が欲しい。	水道局ホームページに結果書を掲載している。
	ペットボトルやポリ容器に水道水を入れた場合、どれくらい保存できるのか。	冷暗所保存で残留塩素が残っている2～3日が目安である。
	水道水にフッ素を添加しているのか。	フッ素の添加はしていない。また、今後添加する予定もない。
その他	井戸水や浄水器を通した水の検査をしてほしい。	水道局では直接お届けしている水道水の検査は実施しているが、井戸水や浄水器を通した水の検査は行っていない。（水道局から民間の分析機関を紹介することは可能。）

3 おいしい水道水について

〈おいしい水道水の水質〉

項　　目	おいしい水研究会 の水質要件(注1)	水質管理目標設定項目 目標値	市内給水栓 令和3年度平均値
蒸発残留物	30～200mg/L	30～200mg/L	76mg/L
硬度	10～100mg/L	10～100mg/L	36.2mg/L
遊離炭酸	3～30mg/L	20mg/L以下	3.1mg/L
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	3mg/L以下 (注2)	3mg/L以下	0.9mg/L　(注5)
臭気強度	3以下　(注3)	3以下	1未満
残留塩素	0.4mg/L以下 (注4)	1.0mg/L以下	0.43mg/L　(注6)
水温（最高）	20℃以下	－－－	32.5℃　(最高)

注1　厚生省（現厚生労働省）おいしい水研究会による「おいしい水の要件」（1985年）。

注2　過マンガン酸カリウム消費量の値は有機物量を示し、多いと渋みを付け、多量に含むと塩素の消費量に影響して水の味を損なう。

注3　多くの人が異臭味を感じない水準である。

注4　多くの人が塩素臭を気にならない濃度である。

注5　全有機炭素（TOC）の量を過マンガン酸カリウム消費量に換算した。

注6　毎日検査及び水質監視局の平均値である。

4 岡山市水道局機構及び水質試験所事務分担 （令和4年3月31日現在）

(1)機構

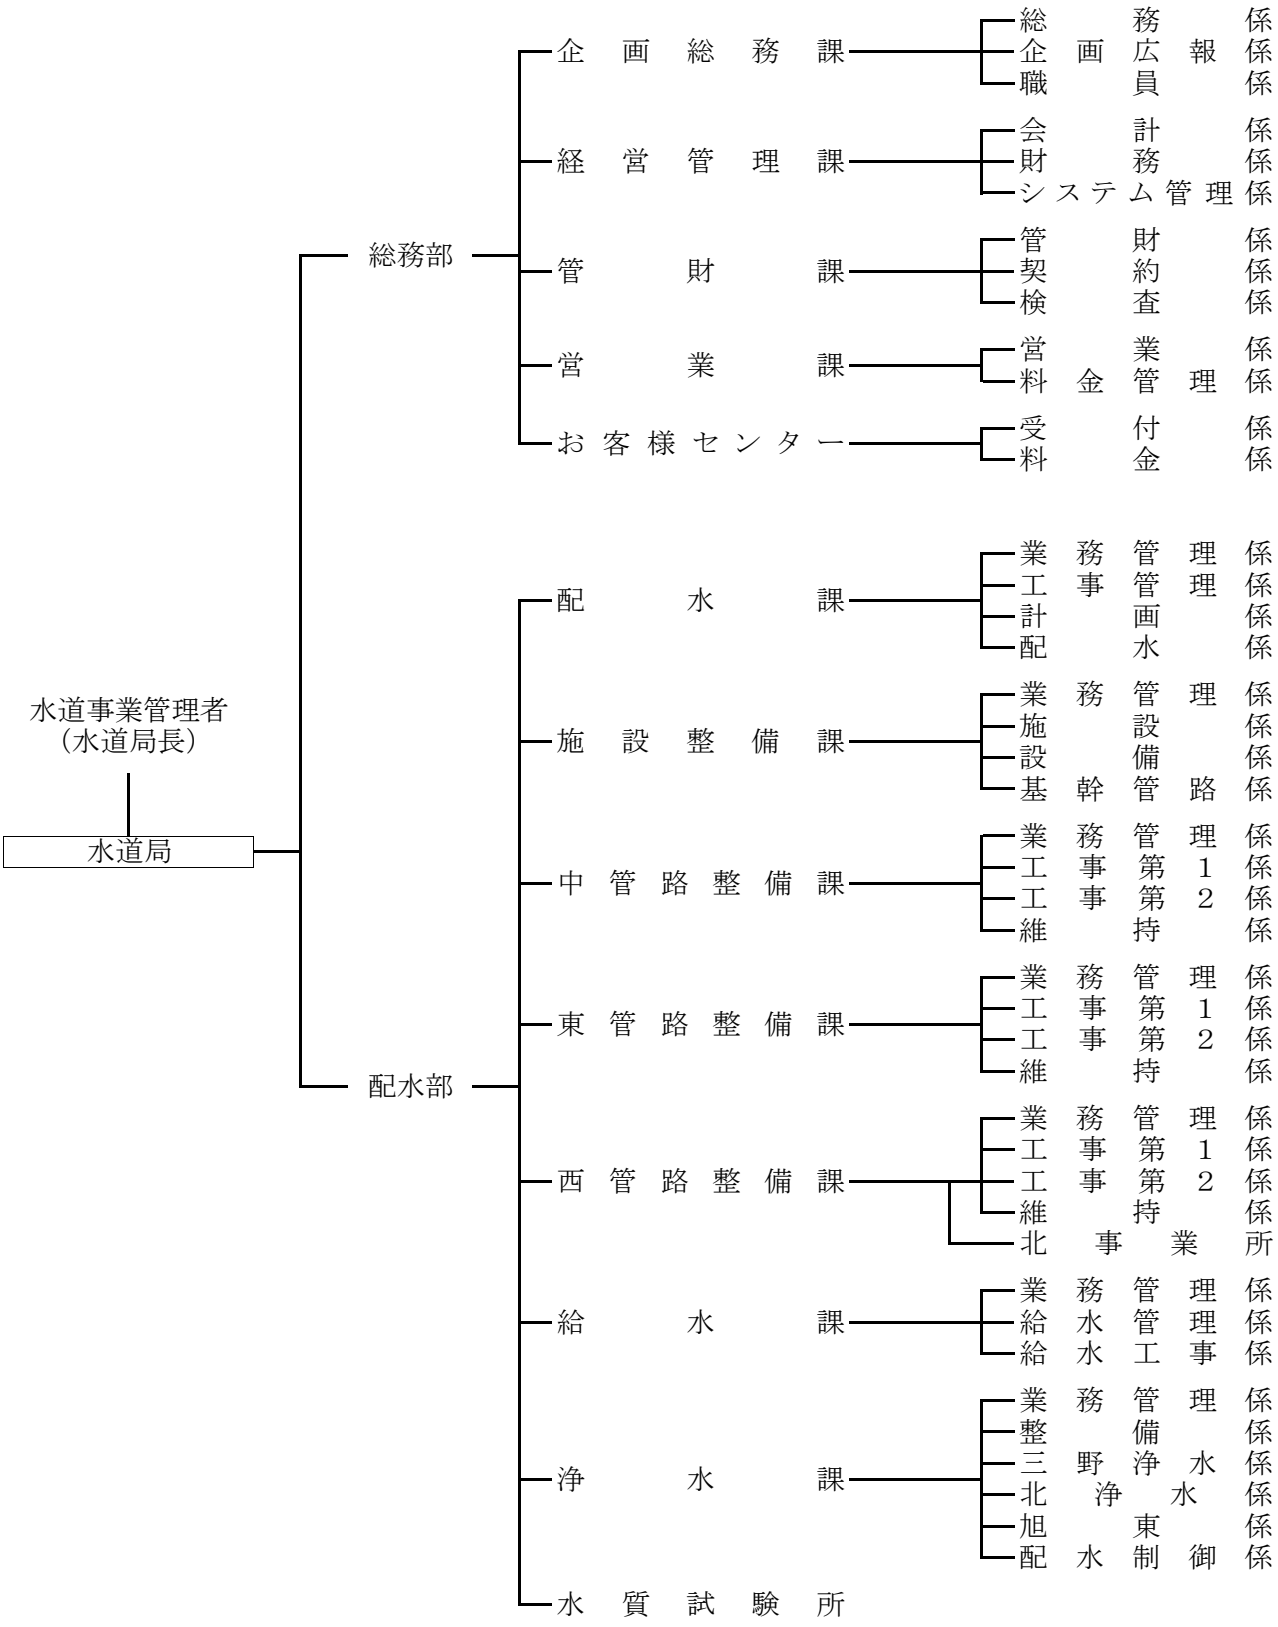

(2)水質試験所事務分担

①水質試験に関すること。
②水質の調査及び研究に関すること。
③水質の管理指導に関すること。
④所内庶務に関すること。

令和３年度　水質試験年報(第 62 集)

発　行　　〒700-0802
岡山市北区三野一丁目２－１
岡山市水道局　配水部　水質試験所