令 和 6 年 度

水 質 試 験 年 報

第 65 集

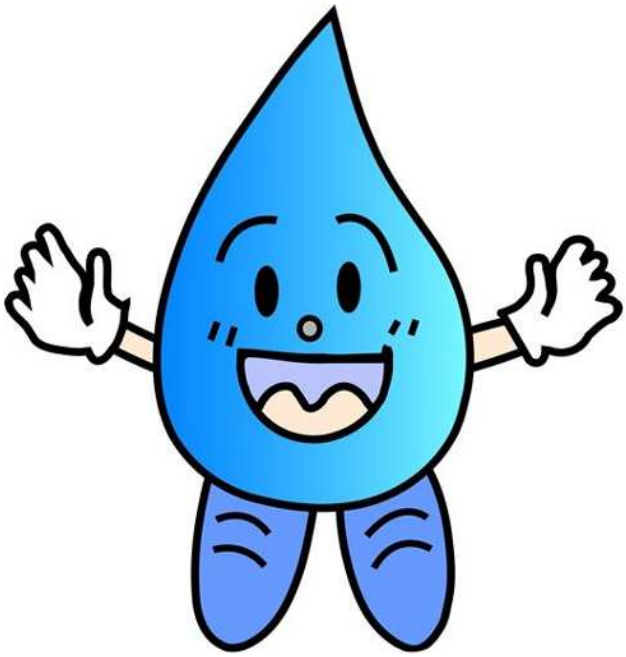

岡 山 市 水 道 局

はじめに

岡山市の水道水は、市の中心を流れる旭川を主な水源としており、市内には 7 ヶ所の浄水場があります。また、吉井川を水源とする岡山県広域水道企業団、県の西部を流れる高梁川を水源とする岡山県南部水道企業団から受水しています。

水質試験所では、平成 16 年度から水質検査計画を策定し、計画に基づいた水質検査を実施しています。

令和 6 年度も、水源の状況及び令和2年度～令和4年度の 3 年間の水質検査結果を考慮した「令和 6 年度　水質検査計画」を策定しました。

この計画に基づいて水質検査を実施した結果、令和 6 年度における浄水及び給水栓は、すべて水質基準に適合していました。

岡山市では、水質検査結果の信頼性を確保するため、平成 19 年度に水道 GLP の認定を取得しました。また、平成 21 年度には、岡山県広域水道企業団、倉敷市水道局と「水質検査機器の相互利用に関する協定」を締結し、機器の故障時にも水質検査が迅速に行えるような体制を整えています。

今後も、水質検査精度の向上を図り、お客様に安心して水道水をご利用していただけるよう努力してまいります。

目　　次

Ⅰ　令和６年度　水質検査計画……1

Ⅱ　水質試験の概要

1　水質基準項目等について……14
2　水質検査（測定）方法及び成績表示方法……22
3　水道施設及び主要配管図……30

Ⅲ　定期水質試験（検査）成績

1　浄水（給水栓水等）　定期水質試験（検査）……32
2　浄水場処理工程　定期水質試験（検査）……86
3　農薬類検査結果……126
4　毎日検査（残留塩素測定データ）……176
5　水質監視局測定データ……178
6　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検査結果……182

Ⅳ　その他の水質試験成績

1　クリプトスポリジウム等試験……186
2　トリハロメタン生成能試験……187
3　ダイオキシン類測定結果……189
4　三野浄水場水質測定データ……190
5　旭東浄水場水質測定データ……191
6　川口浄水場水質測定データ……191
7　曝気処理成績……192
8　原水生物試験……195
9　旭川生物の経年変化……199
10　放射能試験……202
11　旭川上流域調査結果……203
12　その他の河川調査……204
13　水質に関する問い合わせ……205
14　漏水判定試験……206
15　新設配水管通水検査……206
16　高野尻最終処分場水質検査……207
17　保育園等測定結果（残留塩素測定成績）……208

Ⅴ　工業用水道水質試験成績

1　工業用水道定期水質試験……214
2　工業用水道水質測定データ……215
3　工業用水道生物試験……216
4　UV 施設試験結果……217

付記

1　原水の水質経月変化（10 年間）……220
2　水質に関する問い合わせ事例……226
3　おいしい水道水について……227
4　岡山市水道局機構及び水質試験所事務分担……228

Ⅰ　令和６年度　水質検査計画

水質試験所

岡山市水道局

水質検査計画について

お客様が、安全な水を安心して使用し、また飲んでいただけるよう水道水が備えなければならない要件として水質基準が定められています。この水質基準を満たしているかどうかを確認するための水質検査は定期的に実施しなければなりません。

岡山市水道局では、水質検査の適正化を図るとともにその透明性を確保するために、検査地点、検査項目、検査頻度等を定めた「令和６年度水質検査計画」を策定し、ホームページで公表します。

１　基本方針

検査地点　：　浄水場などの系統を代表する給水栓、浄水池及び水源とします。

検査項目　：　水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

検査頻度　：　水源の状況及び過去３年間の検査結果を考慮して定めます。

２　水道事業の概要

（１）給水状況

表１　岡山市水道局の給水状況（令和４年度）

事業体の名称	岡山市水道局
給水区域	岡山市全域 （但し、建部・瀬戸地区の一部を除く） 750.24 km^2
給水人口（令和４年度末現在）	698,687 人
１日最大給水量	256,166 m^3　（６月３０日）
１日平均給水量	236,402 m^3
普及率	99.9 %

（２）浄水施設の概要及び受水状況

岡山市水道局の水道水は、井戸水、旭川の表流水及び伏流水を水源としています。また、吉井川の表流水を水源とする岡山県広域水道企業団（以下「広域企業団」とする）と高梁川の表流水及び伏流水を水源とする岡山県南部水道企業団（以下「南部企業団」とする）から受水しています。広域企業団から受水した水道水は市の東部地域へ、南部企業団から受水した水道水は市の南部一部地域へ配水されています。

表２　浄水施設の概要

浄水場名	施設能力（㎥/日）	原水の種類	浄水処理方法
旭　川　水　系			
三野浄水場 北区三野一丁目 2-1	191,000	表流水	粉末活性炭、急速ろ過、塩素消毒 緩速ろ過、塩素消毒
		地下水（浅井戸、伏流水）	紫外線照射、塩素消毒
			塩素消毒
旭東浄水場 中区今在家 462-4	52,000	表流水	粉末活性炭（試験導入中）、急速ろ過、塩素消毒
		地下水（浅井戸）	塩素消毒
山浦浄水場 中区祇園 824-1	20,000	地下水（浅井戸）	塩素消毒
牟佐浄水場 北区牟佐 1513	5,000	地下水（伏流水）	紫外線照射、塩素消毒
矢原浄水場 北区御津矢原 580	5,800	地下水（浅井戸）	紫外線照射、塩素消毒
宇垣浄水場 北区御津宇垣 642-25	1,000	地下水（浅井戸）	塩素消毒
川口浄水場 北区建部町川口 209	4,100	表流水	粉末活性炭、急速ろ過、塩素消毒
受　水　系			
岡山浄水場 （広域企業団） 東区寺山 650	受水量 43,700	表流水	粉末活性炭（試験導入中）、急速ろ過、塩素消毒 酸処理、アルカリ処理
西阿知浄水場 （南部企業団） 倉敷市西阿知 247-1	受水量 4,400	表流水	粒状活性炭、急速ろ過、塩素消毒 緩速ろ過、塩素消毒
		地下水（浅井戸、伏流水）	塩素消毒

３　水道の原水及び水道水の状況

（１）水道の原水の状況及び水質管理上の留意点

表３に各浄水場の原水の状況と水質管理上の留意点を示します。

表３　原水の状況及び水質管理上の留意点

浄水場名	原水の種類	原水の状況	水質管理上の留意点	「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」から判断したリスクレベル
旭　川　水　系				
三野浄水場	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気（かび臭） 消毒副生成物 指標菌	レベル４
	地下水（浅井戸、伏流水）	降雨後の濁度及び大腸菌検出		レベル３
				レベル２
旭東浄水場	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気（かび臭） 消毒副生成物 指標菌	レベル４
	地下水（浅井戸）			レベル２
山浦浄水場	地下水（浅井戸）		指標菌	レベル２
牟佐浄水場	地下水（伏流水）	降雨後の濁度及び大腸菌検出	指標菌及び クリプトスポリジウム等	レベル３
矢原浄水場	地下水（浅井戸）		指標菌	レベル２
宇垣浄水場	地下水（浅井戸）		指標菌	レベル２
川口浄水場	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気（かび臭） 消毒副生成物 指標菌	レベル４
受　　水　　系				
岡山浄水場 （広域企業団）	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生 夏季の pH 値上昇	高濁度、臭気（かび臭） 消毒副生成物 クリプトスポリジウム等	レベル４
西阿知浄水場 （南部企業団）	表流水	降雨後の濁度上昇 かび臭物質産生生物の発生	高濁度、臭気（かび臭） 消毒副生成物 指標菌	レベル４
	地下水（浅井戸、伏流水）			レベル２

指標菌：「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」で示されている「指標菌」（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）

（２）水道水の状況

水道水の水質検査結果は、全ての水質基準を満足しています。

４　定期的な水質検査の項目、採水地点及び頻度

法令で検査が義務づけられている毎日検査項目、水質基準項目に加え、水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。検査地点の概要図については、別添１をご覧ください。

（１）毎日検査

各浄水場の配水系統を考慮して、色及び濁り並びに残留塩素の検査を市内２２地点の給水栓で１日１回行うほか、市内１１地点の水質監視局で常時監視します。

（２）水質基準項目

水源の状況把握と浄水処理後の水質を確認するため、各浄水場の原水１３地点と浄水池６地点で定期的に検査を行います（処理工程検査※1）。

処理工程検査とは別に、各浄水場の浄水池６地点、広域企業団からの受水地点である富崎※2 ならびに各浄水場の配水系統を考慮して市内２０地点の給水栓で定期的に検査を行います（浄水検査）。

法令に基づく水質検査は、給水栓で採水することが原則とされており、さらに検査頻度が定められています。検査項目によっては、条件を満たせば、給水栓の代わりに送水施設の出口、送水施設または配水施設のいずれかを検査場所に選定することができます。また、過去の検査結果により検査回数を減じることや省略することも認められています。

令和２年度から令和４年度までの浄水池・給水栓の水質検査結果（別添２）と水源の状況から判断して、別添３に示した頻度で検査を行います。

（３）水質管理目標設定項目

水質基準項目の検査地点において、水質基準項目に準じ、別添４に示した頻度で検査を行います。

（４）その他の水質検査（試験）

指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査を「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」における汚染のおそれの判断に基づいて、別添４に示した頻度で行います。

また、浄水場の維持管理及び水質管理上必要な項目（アンモニア態窒素、生物等）について、各浄水場の原水を定期的に検査（試験）します。水道原水の監視を含め、窒素、リン等の生活環境に密接した項目及び放射能の検査や上流のダム湖調査を定期的に行います。

５　臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合において、臨時の水質検査を行います。

- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常があったとき
- 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- 浄水過程に異常があったとき
- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他特に必要があると認められたとき

※1 広域企業団の岡山浄水場と南部企業団の西阿知浄水場の処理工程検査は、それぞれの企業団が原水ならびに浄水池の検査を行っているため、岡山市水道局では検査を行いません。

※2 富崎は、浄水池と同等の検査を行います。

６　水質検査の方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、水道局の水質試験所にて、国が定めた検査方法※1で行います。また、その他の項目の検査は、上水試験方法※2等により行います。

７　水質検査計画及び検査結果の公表の方法

水質検査計画は、過年度の各検査項目の検査結果を水質基準等と比較した際の検出状況及びお客様からのご意見・ご要望をもとに、毎事業年度の開始前に見直し・策定を行い、岡山市水道局のホームページで公表します。

水質検査結果については、検査結果をまとめた「水質試験年報」を年度ごとに作成し、岡山市水道局のホームページで公表します。加えて、給水栓の水質検査結果については毎月集計し、ホームページで公表します。

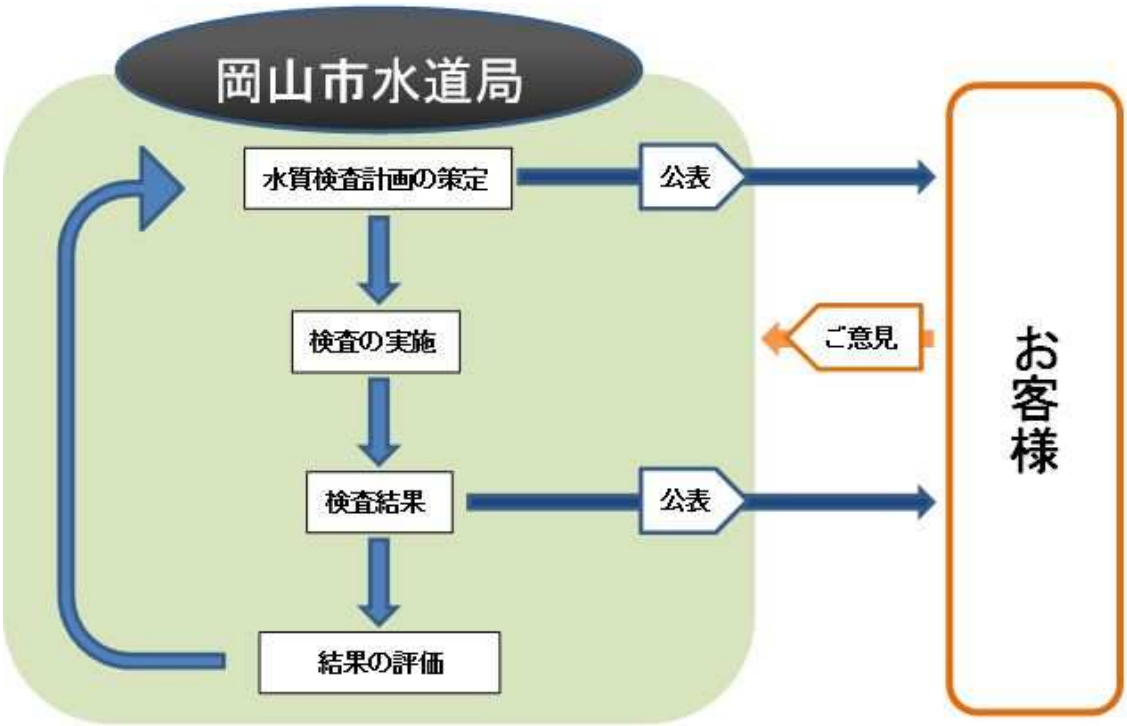

※1 水質基準項目は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成 15 年厚生労働省告示第 261 号）」、水質管理目標設定項目は「水質管理目標設定項目の検査方法（平成 15 年 10 月 10 日付け厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第 1010001 号別添 4）」に従い検査を行います。

※2 日本水道協会が発行しています。

８　水質検査の精度と信頼性の確保

検査は、微生物から化学物質まで多種多様にわたっており、極微量なレベルまで測定しなければなりません。

水質検査結果の信頼性を確保するために、正確かつ精度の高い検査を行う体制を整え、平成２０年２月２６日、水道水質検査優良試験所規範※1（以下：水道ＧＬＰ（Good Laboratory Practice））の認定を取得し、４年毎に更新をしています。

（１）水質検査の精度

原則として、水質基準項目の基準値の１／１０以下の値、水質管理目標設定項目の目標値の１／１０以下の値を求めることができる方法で測定し、変動係数※2 が無機物では１０％以下、有機物では２０％以下のところで定量下限値を定めます。定期検査の結果書には、基本的に定量下限値までの値を記載します。

（２）信頼性の確保

水質検査結果の信頼性を確保するため、水道ＧＬＰに基づき品質管理システムを運用します。さらに、厚生労働省が行う水道水質検査精度管理のための統一試料調査(外部精度管理)に参加するとともに、水道ＧＬＰに基づいた内部精度管理を実施し、より一層信頼される検査体制の確立を図っています。

また、水質検査の方法が適切であることを確認するために「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインについて※3」に基づき、検査方法の妥当性を確認しています。今後も検査方法の追加、見直し時にはその検査方法の妥当性を確認していきます。

９　関係者との連携

岡山県保健医療部生活衛生課水道班との関係を密にして、河川事故等の情報を速やかに収集していきます。また、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会（事務局　国土交通省岡山河川事務所）、日本水道協会岡山県支部（事務局　岡山市水道局）等を通じて河川流域の水質情報を収集するとともに、流域自治体との連携を深め、河川状況の把握に努めます。

平成２２年１月、倉敷市水道局及び広域企業団とそれぞれが所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を締結しました。これにより、不測の機器故障への対応、緊急を要する検査等が可能となり、より安定的な水質検査体制を確立し、お客様のさらなる安心と安全を確保しています。

※1 認定機関（日本水道協会）が各検査機関の信頼性や制度について客観的に評価することにより、検査の信頼性を確保する規格です。規範に適合した検査機関に認定が与えられ、また一定の期間で認定機関による審査があり規範に適合しない場合は認定が取り消されます。

※2 同じ試料を繰り返し測定したときの標準偏差と平均値の比で求めます(標準偏差／平均値×100（%））。この値が小さいほどバラツキが少なく精度が高いことを示しています。

※3 平成 24 年 9 月 6 日付け厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第 0906 第 2 号
（最終改正：平成 29 年 10 月 18 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知 薬生水発 1018 第 2 号）

別添１　検査地点概要図（令和６年度）

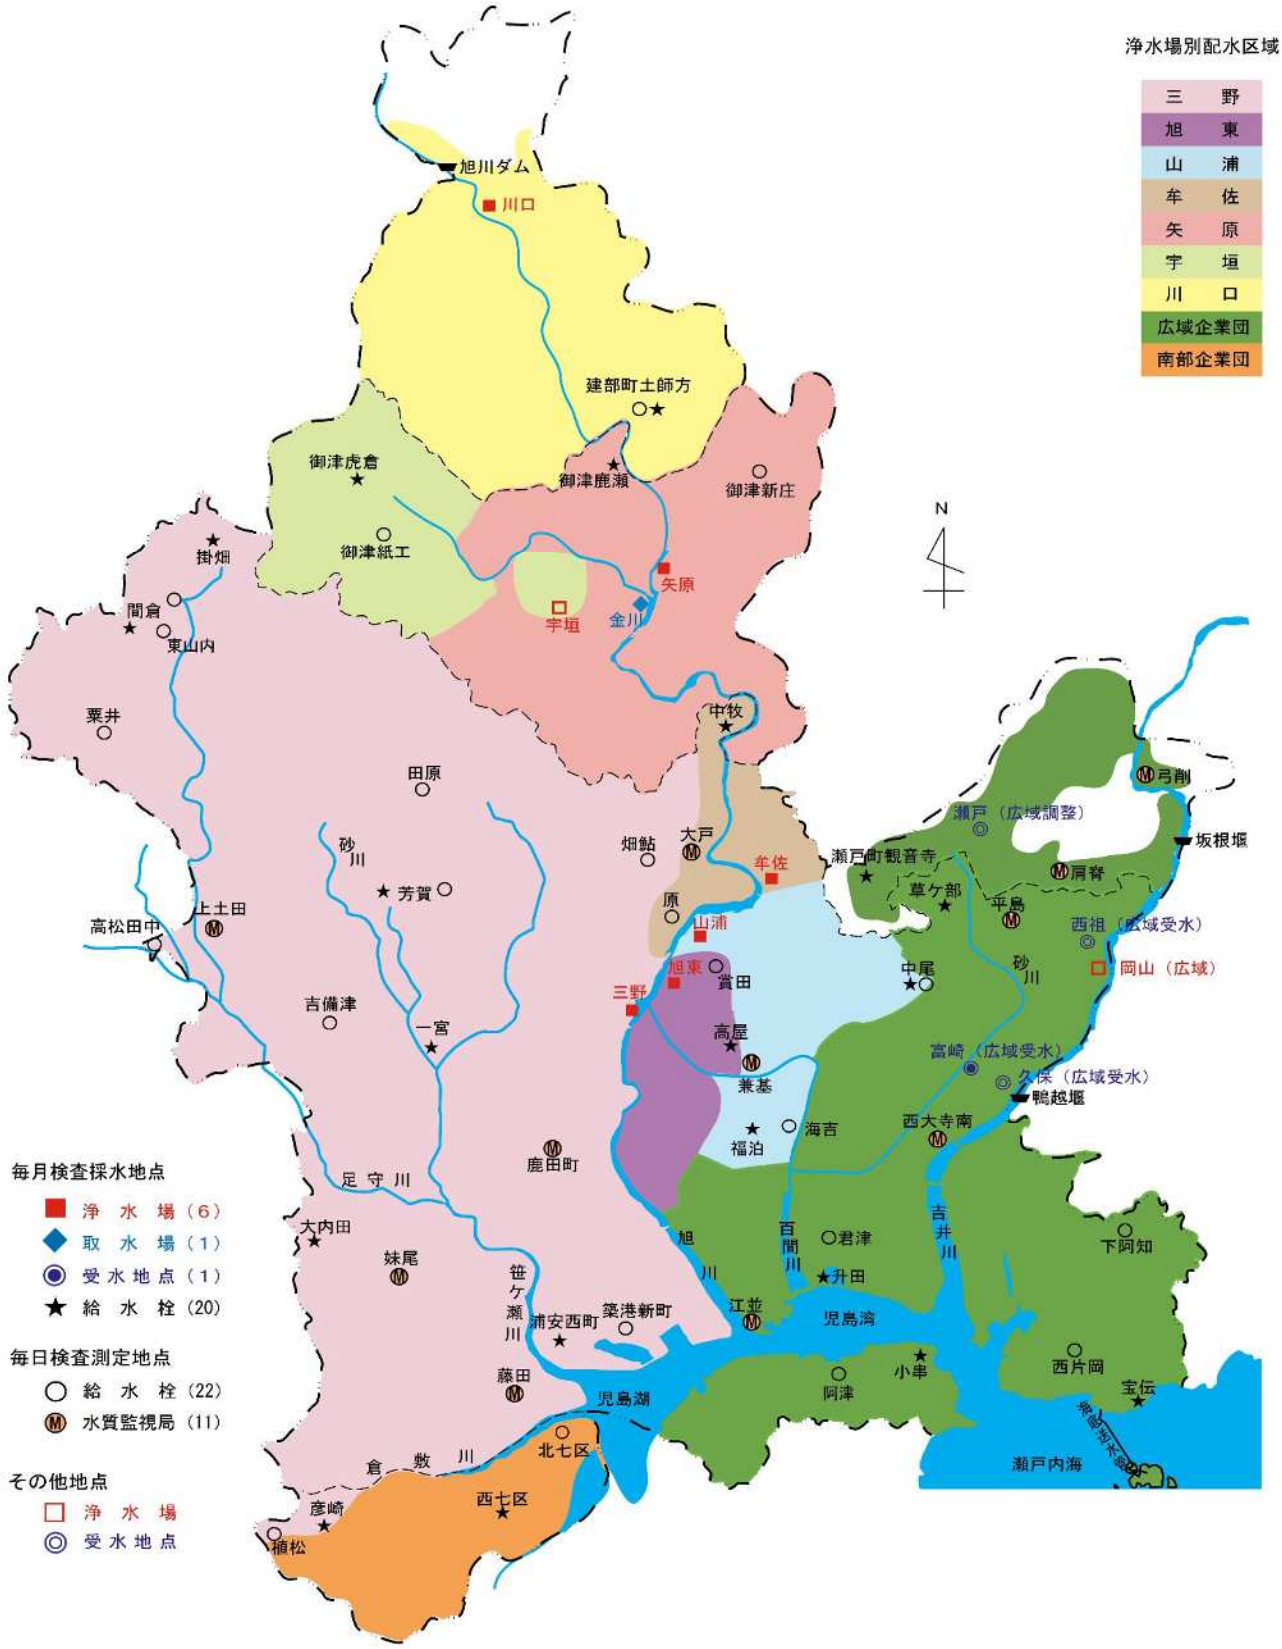

別添２　浄水池・給水栓における水質検査結果　（令和２年度～令和４年度）

		項目名	基準値	区分	最高値	最高値と基準値との比較				法令に基づく検査頻度
						1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/mL	病原生物の指標	16		○			１箇月に１回
	2	大腸菌	検出されないこと		不検出					
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L	重金属	0.0003 未満	○				３箇月に１回※1
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L		0.00005 未満	○				
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L		0.001 未満	○				
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		0.001	○				
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L		0.001	○				
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L		0.001 未満	○				
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L	無機物質	0.004 未満	○				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L		0.001 未満	○				３箇月に１回
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L		1.76		○			３箇月に１回※1
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L		0.19			○		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L		0.01	○				
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L	一般有機化学物質	0.0002 未満	○				
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L		0.001 未満	○				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L		0.0002 未満	○				
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L		0.001 未満	○				
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L		0.001 未満	○				
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L		0.001 未満	○				
	20	ベンゼン	0.01 mg/L		0.0005 未満	○				
	21	塩素酸	0.6 mg/L	消毒副生成物	0.35				○	３箇月に１回
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L		0.002 未満	○				
	23	クロロホルム	0.06 mg/L		0.034				○	
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.009			○		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		0.012		○			
	26	臭素酸	0.01 mg/L		0.001 未満	○				
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.060				○	
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.017				○	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		0.019				○	
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L		0.003	○				
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		0.005	○				
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	色	0.02	○				３箇月に１回※1
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		0.07			○		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		0.09			○		
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L		0.02	○				
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	味覚	11.2	○				
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	色	0.002	○				
	38	塩化物イオン	200 mg/L	味覚	14.8	○				１箇月に１回
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L		65.1			○		３箇月に１回※1
	40	蒸発残留物	500 mg/L		115			○		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L	発泡	0.02 未満	○				
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	におい	0.000003			○		１箇月に１回※2
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		0.000003			○		
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L	発泡	0.005 未満			○		３箇月に１回※1
	45	フェノール類	0.005 mg/L	におい	0.0005 未満	○				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	味覚	1.2			○		１箇月に１回
	47	pH 値	5.8 以上 8.6 以下	基礎的性状	8.3					
	48	味	異常でないこと		異常なし					
	49	臭気	異常でないこと		異常なし					
	50	色度	5 度		1.6			○		
	51	濁度	2 度		0.1	○				

※1 過去３年間における検査結果が水質基準値の１／５以下であるときは、検査回数を１年に１回とすることができます。
水質基準値の１／１０以下の場合は、３年に１回とすることができます。
※2 水源における当該事項を産生する藻類の発生が少なく、検査の必要がないことが明らかな期間を除いて１箇月に１回以上検査をする必要があります。

別添３　水質基準項目の年間検査回数

項目名		年間の検査回数				備考	脚注番号
		処理工程検査		浄水検査			
		原水	浄水池		給水栓		
1	一般細菌	１２	１２	１２	１２		
2	大腸菌	１２	１２	１２	１２		
3	カドミウム及びその化合物	２	２	４	４		
4	水銀及びその化合物	２	２	２	０	下記以外	① ②
		－	－	４	－	三野浄水池	
		２	－	－	２	宇垣浄水場系	
		－	－	－	２	南部企業団系	
5	セレン及びその化合物	２	２	４	４		
6	鉛及びその化合物	２	２	４	４		
7	ヒ素及びその化合物	２	２	４	４		
8	六価クロム化合物	２	２	４	４		
9	亜硝酸態窒素	１２	１２	１２	１２		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	４	４	４	４		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	１２	１２	１２	１２		
12	フッ素及びその化合物	１２	１２	１２	１２		
13	ホウ素及びその化合物	２	２	４	４		
14	四塩化炭素	２	２	４	４		
15	1,4-ジオキサン	２	２	４	４		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	２	２	４	４		
17	ジクロロメタン	２	２	４	４		
18	テトラクロロエチレン	２	２	４	４		
19	トリクロロエチレン	２	２	４	４		
20	ベンゼン	２	２	４	４		
21	塩素酸	０	１２	１２	１２		③
22	クロロ酢酸	０	０	４	４		③
23	クロロホルム	２	２	４	４		
24	ジクロロ酢酸	０	０	４	４		③
25	ジブロモクロロメタン	２	２	４	４		
26	臭素酸	０	０	４	４		③
27	総トリハロメタン	２	２	４	４		
28	トリクロロ酢酸	０	０	４	４		③
29	ブロモジクロロメタン	２	２	４	４		
30	ブロモホルム	２	２	４	４		
31	ホルムアルデヒド	０	０	４	４		③
32	亜鉛及びその化合物	２	２	４	４		
33	アルミニウム及びその化合物	２	２	４	４	下記以外	④
		２	１２	４	４	表流水を原水に持つ浄水場系	
		－	－	１２	４	広域企業団系	
		－	－	－	１２	南部企業団系	
34	鉄及びその化合物	２	２	４	４		
35	銅及びその化合物	２	２	４	４		
36	ナトリウム及びその化合物	１２	１２	１２	１２		
37	マンガン及びその化合物	２	２	４	４		
38	塩化物イオン	１２	１２	１２	１２		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	１２	１２	１２	１２		
40	蒸発残留物	２	２	４	４		
41	陰イオン界面活性剤	２	２	２	０	下記以外	① ②
		－	－	４	－	三野浄水池	
		２	－	－	２	宇垣浄水場系	
		－	－	－	２	南部企業団系	
42	ジェオスミン	１２	１２	１２	１２	表流水と地下水の両方を原水に持つ浄水場系 （原水の上段は表流水、下段は地下水）	⑤
		１					
		１２	１２	１２	１２	表流水だけを原水に持つ浄水場系	
		１	１	１	１	地下水だけを原水に持つ浄水場系	
43	2-メチルイソボルネオール	１２	１２	１２	１２	表流水と地下水の両方を原水に持つ浄水場系 （原水の上段は表流水、下段は地下水）	⑤
		１					
		１２	１２	１２	１２	表流水だけを原水に持つ浄水場系	
		１	１	１	１	地下水だけを原水に持つ浄水場系	
44	非イオン界面活性剤	２	２	４	０	下記以外	①
		２	－	－	４	宇垣浄水場系	
		－	－	－	４	南部企業団系	
45	フェノール類	２	２	２	０	下記以外	① ②
		－	－	４	－	三野浄水池	
		２	－	－	２	宇垣浄水場系	
		－	－	－	２	南部企業団系	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	１２	１２	１２	１２		
47	pH 値	１２	１２	１２	１２		
48	味	０	１２	１２	１２		⑥
49	臭気	１２	１２	１２	１２		
50	色度	１２	１２	１２	１２		
51	濁度	１２	１２	１２	１２		

※ 宇垣浄水場には浄水池がないため、浄水池の検査は行いません。※ 広域企業団と南部企業団の原水及び浄水池の検査は、各企業団が検査を行っているため、岡山市水道局では検査を行いません。① 浄水池から給水栓に至るまでに、濃度が上昇しない項目については、給水栓の代わりに浄水池で検査を行います。ただし、宇垣浄水場、南部企業団については、浄水池の検査を行っていないため、それぞれの浄水場系統の給水栓で検査を行います。② 過去３年間の給水栓での水質検査結果が水質基準値の１／５以下なので、検査回数を減じています。③ 消毒副生成物であるため、原水の検査は行いません。④ 表流水を原水に持つ浄水場では、ポリ塩化アルミニウムによる凝集処理を行っているため、監視を強化しています。⑤ 地下水は、かび臭発生の可能性が低いため、かび臭が発生する可能性の高い夏季に年１回（１回／年）の検査を行います。⑥ 原水の「味」の検査は行いません。

別添４　水質管理目標設定項目およびその他の項目の年間検査回数

水質管理目標設定項目

項目名		年間の検査回数				備考	脚注番号
		処理工程検査		浄水検査			
		原水	浄水池		給水栓		
1	アンチモン及びその化合物	2	2	4	4		
2	ウラン及びその化合物	2	2	4	4		
3	ニッケル及びその化合物	2	2	4	4		
4	（削除）					現在、欠番となっています。	
5	1,2-ジクロロエタン	2	2	4	4		
6	（削除）					現在、欠番となっています。	
7	（削除）					現在、欠番となっています。	
8	トルエン	2	2	4	4		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	2	2	0	0	下記以外	①
		2	－	－	2	宇垣浄水場系	
		－	－	2	0	広域企業団系	
		－	－	－	2	南部企業団系	
10	亜塩素酸	0	0	0	0		②
11	（削除）					現在、欠番となっています。	
12	二酸化塩素	0	0	0	0		②
13	ジクロロアセトニトリル	0	0	4	4		
14	抱水クロラール	0	0	4	4		
15	農薬類	5	5	0	0	表流水と地下水の両方を原水に持つ浄水場系（原水の上段は表流水、下段は地下水）	① ③
		1					
		5	5	0	0	表流水だけを原水に持つ浄水場系	
		1	1	0	0	地下水だけを原水に持つ浄水場系（宇垣浄水場を除く）	
		1	－	－	1	宇垣浄水場系	
		－	－	5	0	広域企業団系	
		－	－	－	5	南部企業団系	
16	残留塩素	0	１２	１２	１２		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水質基準項目と同じ項目（基３９）です。水質基準項目として定める検査回数（別添３）で行います。					
18	マンガン及びその化合物	水質基準項目と同じ項目（基３７）です。水質基準項目として定める検査回数（別添３）で行います。					
19	遊離炭酸	2	2	2	2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	2	2	4	4		
21	メチル-t-ブチルエーテル	2	2	4	4		
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	0	0	0	0		④
23	臭気強度（TON）	１２	2	2	2	原水の上段は表流水、下段は地下水です。	
		2					
24	蒸発残留物	水質基準項目と同じ項目（基４０）です。水質基準項目として定める検査回数（別添３）で行います。					
25	濁度	水質基準項目と同じ項目（基５１）です。水質基準項目として定める検査回数（別添３）で行います。					
26	pH 値	水質基準項目と同じ項目（基４７）です。水質基準項目として定める検査回数（別添３）で行います。					
27	腐食性（ランゲリア指数）	2	2	2	2		
28	従属栄養細菌	0	2	4	4	原水の上段は表流水、下段は地下水です。	
		2					
29	1,1-ジクロロエチレン	2	2	4	4		
30	アルミニウム及びその化合物	水質基準項目と同じ項目（基３３）です。水質基準項目として定める検査回数（別添３）で行います。					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸　(PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸　(PFOA)	2	2	4	4		

その他の項目

項目名		年間の検査回数				備考	脚注番号
		処理工程検査		浄水検査			
		原水	浄水池		給水栓		
	クリプトスポリジウム等	1	1	0	0	下記以外	⑤ ⑥
		1	0	0	0	地下水だけを原水に持つ浄水場	
		－	－	1	0	広域企業団系	
		－	－	－	1	南部企業団系	
	指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）	１２	0	0	0		⑦
	放射能（β線）	1	1	0	0	表流水と地下水の両方を原水に持つ浄水場系（原水の上段は表流水、下段は地下水）	① ⑧
		1／３年					
		1	1	0	0	表流水だけを原水に持つ浄水場系	
		1／３年	1／３年	0	0	地下水だけを原水に持つ浄水場系（宇垣浄水場を除く）	
		1／３年	－	－	1／３年	宇垣浄水場系	
		－	－	1	0	広域企業団系	
		－	－	－	1	南部企業団系	

※ 宇垣浄水場には浄水池がないため、浄水池の検査は行いません。
※ 広域企業団と南部企業団の原水及び浄水池の検査は、各企業団が検査を行っているため、岡山市水道局では検査を行いません。

① 処理工程検査による浄水池の検査を行っていないため、宇垣浄水場系、広域企業団系、南部企業団系については、浄水検査で対応を行います。
② 浄水処理に二酸化塩素を使用していないため、検査を行いません。
③ 農薬散布時期（５月～９月）に行います。
④ 水質基準項目である「有機物（全有機炭素（TOC）の量）」との相関を把握しているため、検査を行いません。
⑤ 地下水だけを原水に持つ浄水場は、浄水処理が塩素消毒のみであるため、原水のみ検査を行います。
⑥ 処理工程検査を行っていないため、広域企業団系、南部企業団系については、浄水検査で対応を行います。
⑦ 原水を対象とした項目であるため、浄水池と給水栓では検査を行いません。
⑧ 原水（地下水）、地下水だけを原水に持つ浄水場の浄水池、宇垣浄水場系については、令和６年度の検査は行いません。次回は令和７年度に行います。

Ⅱ　水 質 試 験 の 概 要

1　水質基準項目等について

平成 15 年 5 月 30 日に改正された「水質基準に関する省令」が公布され、平成 16 年 4 月 1 日から施行された。また、平成 15 年 9 月 29 日には「水道法施行規則の一部を改正する省令」が公布される等、新しい水質基準に関する制度が整えられた。常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次改正が行われている。

水質基準項目の改正履歴

改正時期	項目名	基準値	内容	備考（旧基準値等）
平成 19 年 4 月	ジェオスミン	0.00001mg/L	強化	0.00002mg/L（暫定）
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	強化	0.00002mg/L（暫定）
平成 20 年 4 月	塩素酸	0.6mg/L	追加	水質管理目標設定項目から格上げ
平成 21 年 4 月	1,1-ジクロロエチレン	－	削除	水質管理目標設定項目に格下げ
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	変更	水質管理目標設定項目のトランス-1,2-ジクロロエチレンと統合
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L	強化	5mg/L
平成 22 年 4 月	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	強化	0.01mg/L
平成 23 年 4 月	トリクロロエチレン	0.01mg/L	強化	0.03mg/L
平成 26 年 4 月	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	追加	水質管理目標設定項目から格上げ（旧目標値 0.05mg/L(暫定)から強化）
平成 27 年 4 月	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	強化	0.04mg/L
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	強化	0.2mg/L
令和 2 年 4 月	六価クロム化合物	0.02mg/L	強化	0.05mg/L

水質管理目標設定項目（農薬類を除く）の改正履歴

改正時期	項目名	目標値	内容	備考（旧目標値等）
平成 20 年 4 月	従属栄養細菌	2000 個/mL（暫定）	追加	新規
	塩素酸	－	削除	水質基準項目に格上げ
平成 21 年 4 月	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	追加	水質基準を補完する項目
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	追加	水質基準項目から格下げ
	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L（暫定）	強化	0.04mg/L（暫定）
	抱水クロラール	0.02mg/L（暫定）	強化	0.03mg/L（暫定）
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	削除	水質基準項目のシス-1,2-ジクロロエチレンと統合
平成 22 年 4 月	1,1,2-トリクロロエタン	－	削除	
平成 23 年 4 月	トルエン	0.4mg/L	緩和	0.2mg/L
平成 26 年 4 月	亜硝酸態窒素	－	削除	水質基準項目に格上げ
	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L	緩和	0.015mg/L
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L（暫定）	緩和	0.01mg/L（暫定）
平成 27 年 4 月	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L	強化	0.1mg/L
令和 2 年 4 月	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L（暫定）	追加	要検討項目から格上げ

農薬類（水質管理目標設定項目の対象農薬リスト）の改正履歴

改正時期	項目名	内容等
平成 20 年 4 月	フィプロニル	追加
平成 21 年 4 月	EPN、クロルピリホス	目標値の見直し
平成 22 年 4 月	イソプロチオラン、ジチオピル、メフェナセット、 ブロモブチド、エスプロカルブ、ピリプロキシフェン	目標値の見直し
平成 23 年 4 月	ペンシクロン、メタラキシル、 ブタミホス、プレチラクロール	目標値の見直し
平成 25 年 4 月	農薬類の分類が一斉に見直しとなり、102 項目から 120 項目へ変更	
平成 26 年 4 月	オキサジクロメホン、オリサストロビン、カズサホス、 グルホシネート、ジチオカルバメート系農薬、 チアジニル、トリクロルホン(DEP)、ピラクロニル、 フェントラザミド、ベンゾビシクロン、 メコプロップ(MCPP)、 メタム（カーバム）	目標値の見直し
平成 27 年 4 月	1,3-ジクロロプロペン、オキシン銅	目標値の見直し
平成 28 年 4 月	アシュラム、ジクロベニル、ダイアジノン、 トリシクラゾール、フェニトロチオン、マラチオン	目標値の見直し
平成 29 年 4 月	ピロキロン、ベンゾフェナップ	目標値の見直し
	「ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート」	ダゾメット、メタム（カーバム） 及び要検討農薬類メチルイソチオ シアネート（MITC）を統合し、 目標値を見直し
	テフリルトリオン	追加
平成 30 年 4 月	2,4-D（2,4-PA)、イソキサチオン、シアナジン	目標値の見直し
	ジチアノン、ジメピペレート	削除
	プロチオホス	オキソン体の濃度も合計
平成 31 年 4 月	カルバリル（NAC)、プロベナゾール、メタラキシル	目標値の見直し
	エディフェンホス（エジフェンホス、EDDP)、 エトリジアゾール(エクロメゾール)、カルプロパミド、 メチルダイムロン	削除
	オリサストロビン	代謝物(5Z)-オリサスト ロビンの濃度も合計
令和 2 年 4 月	カルタップ、ジクワット、プロチオホス	目標値の見直し
令和 3 年 4 月	カルボフラン、ベンフラカルブ	目標値の見直し
令和 4 年 4 月	ホスチアゼート	目標値の見直し
	イプフェンカルバゾン	追加
	メチダチオン	オキソン体の濃度も合計
令和 6 年 4 月	パラコート	目標値の見直し

水質基準項目（51項目）（令和6年度）

1	一般細菌	基準値	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	区分	病原生物の指標
温血動物の体温前後で比較的短時間に集落を形成する細菌を指す。一般細菌は広く自然界に存在しており、大多数は直接病原菌との関連はないと考えられている。しかし、一般細菌が多数検出される場合は、病原性生物に汚染されていることも考慮する必要がある。					
2	大腸菌	基準値	検出されないこと	区分	病原生物の指標
水が糞便性の病原菌を含む汚水によって汚染されている疑いを示す指標である。					
3	カドミウム及びその化合物	基準値	0.003mg/L以下	区分	重金属
鉱山廃液、工場排水、下水処理場のスラッジ等から混入する可能性がある。イタイイタイ病の原因物質である。					
4	水銀及びその化合物	基準値	0.0005mg/L以下	区分	重金属
一般には、無機水銀と有機水銀に分けられる。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られている。工場排水、農薬、下水等から混入する可能性がある。					
5	セレン及びその化合物	基準値	0.01mg/L以下	区分	重金属
鉱山廃液、工場排水等から混入する可能性がある。整流器、乾式X線撮影板等に使用される。生体内では、欠乏量と中毒量の間の適正量の範囲が非常に狭い。					
6	鉛及びその化合物	基準値	0.01mg/L以下	区分	重金属
地質、工場排水、鉱山廃水等から混入する可能性がある。また、工業製品中に添加物や不純物として含まれ、環境中に広く分布する。蓄電池、農薬等に使用される。水道管に使用していた時期もある。					
7	ヒ素及びその化合物	基準値	0.01mg/L以下	区分	重金属
環境中に必ず存在しており、生物圏に普遍的にみられる。体内に取り込まれる主な経路としては大気、水、食物であり、その多くを食物が占める。表流水のヒ素は、凝集沈殿、急速ろ過によってほぼ完全に除去できる。地下水の場合は消毒のみであるため除去ができず、注意が必要である。					
8	六価クロム化合物	基準値	0.02mg/L以下	区分	重金属
環境中のクロムは、一般的に低い濃度レベルであり、鉱山廃水、工場排水等による汚染が問題となる。総クロムを毒性のより高い六価クロムとして評価している。ステンレス等の合金材料、クロムめっき等に使用される。					
9	亜硝酸態窒素	基準値	0.04mg/L以下	区分	無機物質
血液中のヘモグロビンと反応して酸素運搬機能のないメトヘモグロビンを生成する。メトヘモグロビンが10％以上になると窒息状態となる。					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	基準値	0.01mg/L以下	区分	無機物質
シアン化物イオン：水道水中にはほとんど含まれていないが、めっき工場、選鉱製錬所などからの排水流入によって含まれることがある。 塩化シアン：シアン化物イオンを塩素処理すると生成する。また、アンモニウムイオン、有機前駆体と残留塩素との反応によっても生成し、塩素消毒及びクロラミン消毒の副生成物の一つである。					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	基準値	10mg/L以下	区分	無機物質
有機肥料の使用、腐敗した動植物、生活排水、工場排水等が化学的・微生物学的に酸化・還元をうけて、アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素となる。好気的な細菌によって分解され、分解過程の途中の生成物が亜硝酸塩、最終生成物が硝酸塩である。					
12	フッ素及びその化合物	基準値	0.8mg/L以下	区分	無機物質
化合物の形で自然界に広く分布している。通常の浄水処理方法では除去できない。飲用水中に適量で虫歯予防、過量で斑状歯になる。					
13	ホウ素及びその化合物	基準値	1.0mg/L以下	区分	無機物質
火山地帯の地下水、温泉に含まれ、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがある。					

14	四塩化炭素	基準値	0.002mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、フルオロカーボン類（フロン11、フロン12等の冷媒）の原料として使用されている。その他各種の溶剤や洗浄剤としても使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
15	1,4-ジオキサン	基準値	0.05mg/L以下	区分	一般有機化学物質
ポリオキシエチレン系非イオン界面活性剤及びその硫酸エステルの製造工程において副生し、洗剤などの製品中に不純物として存在している。					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	基準値	0.04mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、他の塩素系溶剤の製造工程の反応中間体である。また、溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等にも使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
17	ジクロロメタン	基準値	0.02mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、塗料の剥離剤、プリント基盤の洗浄剤、ゴム等の溶剤に使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。土壌に浸透すると吸着され難く、生物分解も受けない。					
18	テトラクロロエチレン	基準値	0.01mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、金属の脱脂剤、ドライクリーニング等に広く使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
19	トリクロロエチレン	基準値	0.01mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、金属の脱脂剤、ドライクリーニング等に広く使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
20	ベンゼン	基準値	0.01mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、染料、合成ゴム、合成皮革、合成洗剤、有機顔料、農薬等多様な製品の合成原料として使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
21	塩素酸	基準値	0.6mg/L以下	区分	消毒副生成物
水道用消毒剤として広く利用されている次亜塩素酸ナトリウム中に不純物として含まれている物質である。次亜塩素酸ナトリウムの保管状況（保管温度、貯蔵期間等）により塩素酸濃度が増加することがある。漏水判定に利用している。					
22	クロロ酢酸	基準値	0.02mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、EPN等が反応して生成される。					
23	クロロホルム	基準値	0.06mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、一般に水道水に生成されるトリハロメタンの中で、最も多く生成される。					
24	ジクロロ酢酸	基準値	0.03mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、EPN等が反応して生成される。					
25	ジブロモクロロメタン	基準値	0.1mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、生成量は原水中の臭化物イオン濃度に大きく影響される。					
26	臭素酸	基準値	0.01mg/L以下	区分	消毒副生成物
オゾン処理時及び消毒剤の次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化され、生成される。					
27	総トリハロメタン	基準値	0.1mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されたものである。クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンと呼ぶ。漏水判定に利用している。					

28	トリクロロ酢酸	基準値	0.03mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、EPN等が反応して生成される。					
29	ブロモジクロロメタン	基準値	0.03mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、生成量は原水中の臭化物イオン濃度に大きく影響される。					
30	ブロモホルム	基準値	0.09mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つで、生成量は原水中の臭化物イオン濃度に大きく影響される。					
31	ホルムアルデヒド	基準値	0.08mg/L以下	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質等が反応して生成される。					
32	亜鉛及びその化合物	基準値	1.0mg/L以下	区分	色
自然水中に亜鉛が存在することはまれであるが、鉱山排水、工場排水の混入、又は亜鉛めっき鋼管から溶出することがある。1mg/L以上の濃度で湯にすると白濁したり、お茶の味が悪くなったりする。					
33	アルミニウム及びその化合物	基準値	0.2mg/L以下	区分	色
硫酸アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが凝集剤として使用されている。白濁の原因になる。					
34	鉄及びその化合物	基準値	0.3mg/L以下	区分	色
地殻中に多量に存在する。水道水中の鉄は水道管に由来する。赤水や錆コブの原因になる。					
35	銅及びその化合物	基準値	1.0mg/L以下	区分	色
鉱山廃液、工場排水、農薬等から混入する可能性がある。銅管を使用した給湯器から溶出する。石鹸と反応して銅石鹸となり、浴槽やタイル等を青色に着色する場合がある。濃度が高いと特有の金属味や着色(青色)を呈する。					
36	ナトリウム及びその化合物	基準値	200mg/L以下	区分	味覚
自然水中にも広く存在している。水道においては、浄水処理過程でpH調整のために使用される水酸化ナトリウム、凝集沈殿に使用されるアルカリ剤および消毒処理に使用される次亜塩素酸ナトリウムに由来する。多量に含まれると、塩味を感じることがある。					
37	マンガン及びその化合物	基準値	0.05mg/L以下	区分	色
主として地質に起因するが鉱山廃水、工場排水などの混入が原因となることもある。水道管内に付着した酸化マンガンが、流速の変化等で剥離し、給水管から流出し黒い水が出ることがある。					
38	塩化物イオン	基準値	200mg/L以下	区分	味覚
常に自然水中に含まれ、多くは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水の浸透によるところが大きい。下水、家庭排水、工場排水の混入によって増加することもある。塩化物イオンが250mg/Lを超えると塩味を感じる。					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	基準値	300mg/L以下	区分	味覚
カルシウム塩、マグネシウム塩の含量で表す。カルシウム、マグネシウムの塩類を多く含む水を硬水、少ない水を軟水と呼ぶ。カルシウム硬度は、水道管の腐食に関係があり、軟水では腐食性が大きく、硬水では金属表面に炭酸カルシウムの保護被膜が形成される。おいしい水の要件では10～100mg/L程度となっている。					
40	蒸発残留物	基準値	500mg/L以下	区分	味覚
水中に浮遊したり、溶解して含まれるものを蒸発乾固して得られる総量のことで、水道水中の主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物である。おいしい水の要件では30～200mg/L程度となっている。					

41	陰イオン界面活性剤	基準値	0.2mg/L以下	区分	発泡
洗濯用あるいは台所用合成洗剤として広く使われている。泡立ちの原因となる。					
42	ジェオスミン	基準値	0.00001mg/L以下	区分	におい
湖沼及び貯水池で繁殖する一部の藍藻類により産生される、かび臭さや土臭を有するかび臭原因物質である。					
43	2-メチルイソボルネオール	基準値	0.00001mg/L以下	区分	におい
湖沼及び貯水池で繁殖する一部の藍藻類により産生される、墨汁のようなにおいを有するかび臭原因物質である。					
44	非イオン界面活性剤	基準値	0.02mg/L以下	区分	発泡
界面活性剤のうちイオンに解離する官能基を持たない物質の総称である。食品添加物や洗濯用あるいは台所用の合成洗剤として広く使われており、泡立ちの原因となる。					
45	フェノール類	基準値	0.005mg/L以下	区分	におい
自然水に含まれることはなく、化学工場や石炭ガスプラントからの排水等が原因で混入する可能性がある。フェノールを含む原水を塩素処理することでクロロフェノールが生成し、異臭味を与える。					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	基準値	3mg/L以下	区分	味覚
水中の有機物の量を表す指標である。トリハロメタンの生成と相関がある。					
47	pH 値	基準値	5.8以上8.6以下	区分	基礎的性状
溶液の酸性、アルカリ性の強さを簡単な指数で表したもので、一般に天然水のpH値は5.0から9.0の範囲にある。					
48	味	基準値	異常でないこと	区分	基礎的性状
水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。甘味・酸味・塩味・苦味の4種で構成される。					
49	臭気	基準値	異常でないこと	区分	基礎的性状
水につく臭いを示している。水道水で問題になるのは、藻類等の生物に起因するかび臭物質、フェノール等の有機化合物の臭いである。					
50	色度	基準値	5度以下	区分	基礎的性状
水の色の程度を示す。天然水の色度は、主にフミン質に由来する。また、給水栓での着色の原因には鉄(赤褐色)、マンガン(黒色・褐色)等がある。					
51	濁度	基準値	2度以下	区分	基礎的性状
水の濁りを目視又は機器を使用して定量的に表現したものである。水の濁りは、水中に分散している微細な粒子の状態を示している。					

水質管理目標設定項目（27項目）

1	アンチモン及びその化合物	目標値	0.02mg/L以下	区分	重金属
自然水中にはほとんど存在しない。工場排水等から混入する可能性がある。半導体材料、顔料等に使用される。					
2	ウラン及びその化合物	目標値	0.002mg/L以下（暫定）	区分	重金属
天然には花崗岩や他の種々の鉱床に広く存在する。ウラン化合物は触媒や着色剤、核燃料として使用される。					
3	ニッケル及びその化合物	目標値	0.02mg/L以下	区分	重金属
自然水中に存在することはまれである。鉱山廃水、工場排水、ニッケルメッキの溶出等から混入する可能性がある。水道管材等の腐食による汚染もある。					
5	1,2-ジクロロエタン	目標値	0.004mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、塩化ビニルモノマーの原料、金属の脱脂剤、フィルム洗浄剤等に広く使われている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
8	トルエン	目標値	0.4mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、染料、香料、樹脂や塗料の溶剤、ガソリンの添加剤などに使用される。また石油の成分でもある。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。水中に残存するトルエンは、底泥中の有機物に吸着され、ゆっくり生物分解される。					
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	目標値	0.08mg/L以下	区分	一般有機化学物質
プラスチックに柔軟性を持たせる可塑剤の中で多く使用されるフタル酸エステルのひとつ。可塑剤として、ポリ塩化ビニルフィルム、シート、レザー、印刷インキ等に使用される。					
10	亜塩素酸	目標値	0.6mg/L以下	区分	消毒副生成物
二酸化塩素による消毒副生成物として生ずる。二酸化塩素を使用する水道事業者等において水質監視を実施する。					
12	二酸化塩素	目標値	0.6mg/L以下	区分	消毒剤
水の消毒に使用される。二酸化塩素を使用する水道事業者等において水質監視を実施する。					
13	ジクロロアセトニトリル	目標値	0.01mg/L以下（暫定）	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、藻類、アミノ酸が反応して生成される。					
14	抱水クロラール	目標値	0.02mg/L以下（暫定）	区分	消毒副生成物
消毒剤の遊離塩素とフミン質、塩化シアンが反応して生成される。					
15	農薬類	目標値	検出値と目標値の比の和として1以下	区分	農薬
水稲・野菜・林業・ゴルフ場等に使用されている。使用されている農薬、使用時期などを調査し、試験を行っている。対象農薬リストに115成分が選ばれている。					
16	残留塩素	目標値	1mg/L以下	区分	におい
水道法により塩素で消毒を行ない、給水栓で残留塩素を保持することが義務づけられている。塩素は、細菌類、特に消化器系病原菌に対して迅速で効果的な殺菌効果を示す。浄水過程では酸化力を利用して鉄、マンガン、臭気、藻類の除去処理に利用されている。					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	目標値	10mg/L以上 100mg/L以下	区分	味覚
水質基準項目39を参照。					

18	マンガン及びその化合物	目標値	0.01mg/L以下	区分	色
水質基準項目37を参照。					
19	遊離炭酸	目標値	20mg/L以下	区分	味覚
水中に溶解している二酸化炭素のことである。遊離炭酸には従属性遊離炭酸と侵食性遊離炭酸がある。おいしい水の要件では3～30mg/L程度となっている。					
20	1,1,1-トリクロロエタン	目標値	0.3mg/L以下	区分	におい
揮発性有機化合物で、金属の脱脂剤、ドライクリーニング等に広く使用されている。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
21	メチル-t-ブチルエーテル	目標値	0.02mg/L以下	区分	におい
揮発性有機化合物で、ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤などに使用されている。これらが地下水を汚染し水道水に混入する可能性がある。					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	目標値	3mg/L以下	区分	味覚
水中の有機物の量を表す指標。トリハロメタンの生成と相関がある。おいしい水の要件では3mg/L以下となっている。					
23	臭気強度(TON)	目標値	3以下	区分	におい
水につく臭いの強さ。臭気がほとんど感知できなくなるまで検水を希釈し、その希釈倍数で表す。					
24	蒸発残留物	目標値	30mg/L以上 200mg/L以下	区分	味覚
水質基準項目40を参照。					
25	濁度	目標値	1度以下	区分	基礎的性状
水質基準項目51を参照。					
26	pH値	目標値	7.5程度	区分	基礎的性状
水質基準項目47を参照。					
27	腐食性(ランゲリア指数)	目標値	-1程度以上とし、極力0に近づける	区分	腐食
配管等にスケールを析出するか、腐食するかを示す指標である。					
28	従属栄養細菌	目標値	1mLの検水で形成される集落数が2000個以下であること(暫定)	区分	水道施設の健全性の指標
有機栄養物を比較的低濃度に含む培地を用いて低温で長時間培養したとき、集落を形成するすべての細菌のことを指す。配水系等での生物膜やスライムの形成などと関連があり、水道施設の清浄度の指標とされている。					
29	1,1-ジクロロエチレン	目標値	0.1mg/L以下	区分	一般有機化学物質
揮発性有機化合物で、塩化ビニリデン樹脂の製造原料として使用される。これらが地下水を汚染し、水道水に混入する可能性がある。					
30	アルミニウム及びその化合物	目標値	0.1mg/L以下	区分	色
水質基準項目33を参照。					
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	目標値	0.00005mg/L以下(暫定)	区分	一般有機化学物質
撥水剤、防汚剤や泡消火剤など幅広く使用されてきた。耐熱性や耐薬品性に優れており、分解されにくい性質を有している。PFOSは平成22年4月以降、PFOAは令和3年10月以降に製造・輸入・使用等が禁止されている。					

※参考文献

上水試験方法 (日本水道協会、1993,2001,2011,2020年版)
水道水質ハンドブック (日本水道新聞社、平成6年7月5日発行)
水道水質辞典(日本水道新聞社、平成14年4月20日発行)
「水質基準に関する省令」 平成15年5月30日

2 水質検査(測定)方法及び成績表示方法

	水質基準項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	一般細菌	標準寒天培地法	0 個/mL	2
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出・不検出	−
3	カドミウム及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.0003 mg/L	2
4	水銀及びその化合物	還元気化ー原子吸光光度法	0.00005 mg/L	2
5	セレン及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.001 mg/L	2
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/L	2
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L	2
8	六価クロム化合物		0.001 mg/L	2
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004 mg/L	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフーポストカラム吸光光度法	0.001 mg/L	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.10 mg/L	3
12	フッ素及びその化合物		0.03 mg/L	2
13	ホウ素及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.01 mg/L	2
14	四塩化炭素	パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.0001 mg/L	2
15	1,4-ジオキサン		0.001 mg/L	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0001 mg/L	2
17	ジクロロメタン		0.0005 mg/L	2
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L	2
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L	2
20	ベンゼン		0.0005 mg/L	2
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.05 mg/L	2
22	クロロ酢酸	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
23	クロロホルム	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
24	ジクロロ酢酸	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
25	ジブロモクロロメタン	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
26	臭素酸	液体クロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
27	総トリハロメタン	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
28	トリクロロ酢酸	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
29	ブロモジクロロメタン	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
30	ブロモホルム		0.001 mg/L	2
31	ホルムアルデヒド	誘導体化ー高速液体クロマトグラフ法	～9月 0.004 mg/L 10月～ 0.008 mg/L	2
32	亜鉛及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.01 mg/L	2
33	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L	2
34	鉄及びその化合物		0.01 mg/L	2
35	銅及びその化合物		0.01 mg/L	2
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.5 mg/L	3
37	マンガン及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.001 mg/L	2
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	5.0 mg/L	3
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)		− mg/L	3
40	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	3
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法	0.02 mg/L	2
42	ジェオスミン	パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.000001 mg/L	2
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L	2
44	非イオン界面活性剤	固相抽出ー吸光光度法	0.005 mg/L	2
45	フェノール類	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析法	0.0005 mg/L	2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	全有機炭素計測定法	0.3 mg/L	2
47	pH 値	ガラス電極法	0.1	2
48	味	官能法	−	−
49	臭気		−	−
50	色度	透過光測定法	0.5 度	2
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2

	水質管理目標設定項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	アンチモン及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.0002 mg/L	2
2	ウラン及びその化合物		0.0002 mg/L	2
3	ニッケル及びその化合物		0.001 mg/L	2
5	1,2-ジクロロエタン	パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
8	トルエン		0.001 mg/L	2
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出ーガスクロマトグラフー質量分析法	0.005 mg/L	2
13	ジクロロアセトニトリル		0.001 mg/L	2
14	抱水クロラール		0.001 mg/L	2
15	農薬類	別表参照		
16	残留塩素	携帯型残留塩素計測定法	0.1 mg/L	2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法	- mg/L	3
18	マンガン及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.001 mg/L	2
19	遊離炭酸	総酸度より算出	- mg/L	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.0001 mg/L	2
21	メチル-*t*-ブチルエーテル		0.001 mg/L	2
23	臭気強度（TON）	官能法	1	2
24	蒸発残留物	重量法	1 mg/L	3
25	濁度	積分球式光電光度法	0.1 度	2
26	pH 値	ガラス電極法	0.1	2
27	腐食性（ランゲリア指数）	計算法	0.1	2
28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	0 個/mL	2
29	1,1-ジクロロエチレン	パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	～1月13日 0.0001 mg/L 1月14日～ 0.001 mg/L	2
30	アルミニウム及びその化合物	誘導結合プラズマー質量分析法	0.01 mg/L	2
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析法	0.000005 mg/L	2

その他の試験項目	検査方法	最小記入値	有効数字
気温	サーミスター温度計	0.1 ℃	3
水温		0.1 ℃	3
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出・不検出	-
		0 MPN/100mL	2
大腸菌群		検出・不検出	-
		0 MPN/100mL	2
シアン化物イオン	イオンクロマトグラフーポストカラム吸光光度法	0.0005 mg/L	2
塩化シアン		0.0005 mg/L	2
電気伝導率	電極法	0.1 mS/m	3
アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02 mg/L	2
臭化物イオン		0.03 mg/L	2
硫酸イオン		5.0 mg/L	3
カリウム		0.5 mg/L	3
カルシウム		2.0 mg/L	3
マグネシウム		0.5 mg/L	3
m-, p-キシレン	パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法	0.001 mg/L	2
o-キシレン		0.001 mg/L	2
p-ジクロロベンゼン		0.001 mg/L	2
1,2-ジクロロプロパン		0.0001 mg/L	2
1,1,2-トリクロロエタン		0.0001 mg/L	2
モリブデン	誘導結合プラズマー質量分析法	0.007 mg/L	2
総アルカリ度	中和滴定法	0.5 mg/L	3
総酸度		0.5 mg/L	3
リン酸イオン	モリブデン青法	0.01 mg/L	2
溶性ケイ酸	モリブデン黄による吸光光度法	2.0 mg/L	3
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析法	0.000005 mg/L	2
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/L	2
紫外線(UV)吸光度	吸光光度法	0.001	3
溶存酸素（DO）	溶存酸素計法	0.1 mg/L	3
化学的酸素要求量（COD）	過マンガン酸カリウム滴定法	0.5 mg/L	3
生物化学的酸素要求量(BOD)	溶存酸素計法	0.1 mg/L	3
浮遊物質量（SS）	ろ過重量法	1 mg/L	3
総リン（全リン）	ペルオキソ二硫酸カリウム分解法（高圧加熱法）	0.02 mg/L	2
総窒素（全窒素）	紫外線吸光光度法（高圧加熱法）	0.3 mg/L	3
放射性物質	GM計数管法	0.01 Bq/L	2
生物	標準計数板法	河川水 0（個体又は群体数）/1mL 地下水・浄水 0（個体又は群体数）/1L	-
嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	0 個/100mL	2
クリプトスポリジウム	PTFE膜ボルテックス剥離	0 個	-
ジアルジア	ー免疫磁気分離ー直接蛍光抗体法	/表流水10L、地下水・浄水20L	-

別表（水質管理目標設定項目　15「農薬類」対象リスト）

	項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析法	0.0005　mg/L	2
2	2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ)			
3	2,4-D(2,4-PA)	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0002　mg/L	2
4	EPN		0.00004　mg/L	2
5	MCPA		0.0001　mg/L	2
6	ｱｼｭﾗﾑ			
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.00006　mg/L	2
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ		0.0001　mg/L	2
9	ｱﾆﾛﾎｽ		0.00003　mg/L	2
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ			
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0003　mg/L	2
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ		0.00005　mg/L	2
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ		0.00001　mg/L	2
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC)		0.0001　mg/L	2
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT)		0.003　mg/L	2
16	ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ		0.00003　mg/L	2
17	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)		0.0009　mg/L	2
18	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ			
19	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0001　mg/L	2
20	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ		0.0003　mg/L	2
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ			
22	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)			
23	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0002　mg/L	2
24	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)			
25	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.001　mg/L	2
26	ｶｽﾞｻﾎｽ		0.000006　mg/L	2
27	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ		0.00008　mg/L	2
28	ｶﾙﾀｯﾌﾟ		0.0008　mg/L	2
29	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)		0.0002　mg/L	2
30	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ		0.00003　mg/L	2
31	ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN)		0.00005　mg/L	2
32	ｷｬﾌﾟﾀﾝ			
33	ｸﾐﾙﾛﾝ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0003　mg/L	2
34	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ			
35	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ			
36	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0002　mg/L	2
37	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)			
38	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.00003　mg/L	2
39	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)		0.001　mg/L	2
40	ｼｱﾅｼﾞﾝ		0.00001　mg/L	2
41	ｼｱﾉﾎｽ(CYAP)		0.0001　mg/L	2
42	ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)		0.0002　mg/L	2
43	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)			
44	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0001　mg/L	2
45	ｼﾞｸﾜｯﾄ			
46	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(エチルチオメトン)	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0001　mg/L	2
47	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬 ※1	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ－質量分析法	0.0003　mg/L	2
48	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.00009　mg/L	2
49	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ			
50	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.00003　mg/L	2
51	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ		0.0002　mg/L	2
52	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ		0.0005　mg/L	2
53	ｼﾒﾄﾘﾝ		0.0003　mg/L	2
54	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ		0.00003　mg/L	2
55	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ		0.008　mg/L	2
56	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ ※2	パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析法	0.0001　mg/L	2
57	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.001　mg/L	2
58	ﾁｳﾗﾑ			
59	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0008　mg/L	2
60	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ			
61	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0002　mg/L	2
62	ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ		0.00003　mg/L	2
63	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)		0.0002　mg/L	2
64	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ		0.0001　mg/L	2

※1　二硫化炭素として　　※2　メチルイソチオシアネートとして

	項目	検査方法	最小記入値	有効数字
65	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.00005 mg/L	2
66	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ		0.001 mg/L	2
67	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ			
68	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0003 mg/L	2
69	ﾊﾟﾗｺｰﾄ			
70	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.000009 mg/L	2
71	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ		0.0001 mg/L	2
72	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ		0.00004 mg/L	2
73	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)			
74	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.00002 mg/L	2
75	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ		0.0002 mg/L	2
76	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ		0.0005 mg/L	2
77	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ		0.000005 mg/L	2
78	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)		0.0005 mg/L	2
79	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)		0.0003 mg/L	2
80	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ		0.0005 mg/L	2
81	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)		0.00006 mg/L	2
82	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)		0.00007 mg/L	2
83	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ		0.0001 mg/L	2
84	ﾌｻﾗｲﾄﾞ		0.001 mg/L	2
85	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ		0.0003 mg/L	2
86	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ		0.0002 mg/L	2
87	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ		0.0002 mg/L	2
88	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ			
89	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0005 mg/L	2
90	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ		0.0009 mg/L	2
91	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ			
92	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0005 mg/L	2
93	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ		0.0005 mg/L	2
94	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ			
95	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.001 mg/L	2
96	ﾍﾞﾉﾐﾙ			
97	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.001 mg/L	2
98	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ		0.0009 mg/L	2
99	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ		0.00005 mg/L	2
100	ﾍﾟﾝﾀｿﾞﾝ		0.002 mg/L	2
101	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ		0.003 mg/L	2
102	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ		0.0002 mg/L	2
103	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)			
104	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.0007 mg/L	2
105	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ		0.00005 mg/L	2
106	ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)		0.007 mg/L	2
107	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)		0.0005 mg/L	2
108	ﾒｿﾐﾙ		0.0003 mg/L	2
109	ﾒﾀﾗｷｼﾙ		0.002 mg/L	2
110	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)		0.00004 mg/L	2
111	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ		0.0004 mg/L	2
112	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ		0.0003 mg/L	2
113	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ		0.0002 mg/L	2
114	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ		0.001 mg/L	2
115	ﾓﾘﾈｰﾄ		0.0001 mg/L	2

別表 （要検討農薬類）

	項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
2	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄ		0.001 mg/L	2
3	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ			
4	ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0001 mg/L	2
5	ｸﾛﾛﾋﾟｸﾘﾝ			
6	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0007 mg/L	2
7	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ			
8	ﾋﾒｷｻｿﾞｰﾙ(ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ)			
9	ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.00001 mg/L	2
10	ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ		0.00001 mg/L	2
11	ﾌﾞﾛﾏｼﾙ		0.0005 mg/L	2
12	ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ			
13	ﾎｻﾛﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.00005 mg/L	2
14	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ			
15	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2

別表 （その他農薬類）

	項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	2-ｸﾛﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾒﾁﾙ(MCPM)			
2	2,4-DB			
3	DBEDC			
4	MCPB			
5	ｱｼﾍﾞﾝｿﾞﾗﾙSﾒﾁﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
6	ｱｼﾞﾑｽﾙﾌﾛﾝ			
7	ｱﾐﾄﾛｰﾙ			
8	ｱﾒﾄﾘﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
9	ｲﾅﾍﾞﾝﾌｨﾄﾞ		0.003 mg/L	2
10	ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ			
11	ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0005 mg/L	2
12	ｴﾄｷｼｽﾙﾌﾛﾝ		0.001 mg/L	2
13	ｴﾄﾍﾞﾝｻﾞﾆﾄﾞ		0.001 mg/L	2
14	ｴﾝﾄﾞﾀｰﾙ			
15	ｵｷｻｼﾞｱﾙｷﾞﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0002 mg/L	2
16	ｵｷｻﾐﾙ		0.0005 mg/L	2
17	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸			
18	ｷｻﾞﾛﾎｯﾌﾟｴﾁﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0002 mg/L	2
19	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ		0.002 mg/L	2
20	ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ		0.007 mg/L	2
21	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ(TCTP)			
22	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0003 mg/L	2
23	ｼｸﾛｽﾙﾌｧﾑﾛﾝ			
24	ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ(ECP)	液体クロマトグラフー質量分析法	0.00006 mg/L	2
25	ｼｸﾛﾌﾟﾛﾄﾘﾝ			
26	ｼﾞｸﾛﾒｼﾞﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0005 mg/L	2
27	ｼﾞｸﾛﾙﾌﾟﾛｯﾌﾟ		0.0009 mg/L	2
28	ｼﾞｺﾎﾙ(ｹﾙｾﾝ)			
29	ｼﾞﾁｱﾉﾝ			
30	ｼﾉｽﾙﾌﾛﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
31	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ		0.006 mg/L	2
32	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ		0.0002 mg/L	2
33	ｼﾌﾙﾄﾘﾝ			
34	ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0005 mg/L	2
35	ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ		0.0002 mg/L	2
36	ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ		0.0007 mg/L	2
37	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ			
38	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0002 mg/L	2
39	ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ		0.0001 mg/L	2
40	ｼﾞﾒﾋﾟﾚｰﾄ		0.00003 mg/L	2
41	ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ		0.003 mg/L	2
42	ｼﾝﾒﾁﾘﾝ		0.001 mg/L	2
43	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ			
44	ｾﾄｷｼｼﾞﾑ			
45	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0003 mg/L	2

	項目	検査方法	最小記入値	有効数字
46	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0005 mg/L	2
47	ﾁｵｼｸﾗﾑ			
48	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0004 mg/L	2
49	ﾃｸﾛﾌﾀﾗﾑ			
50	ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ(CVMP)	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0001 mg/L	2
51	ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ		0.0001 mg/L	2
52	ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ		0.0004 mg/L	2
53	ﾄﾘﾈｷｻﾊﾟｯｸｴﾁﾙ		0.0001 mg/L	2
54	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ		0.0004 mg/L	2
55	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ			
56	ﾅﾌﾟﾛｱﾆﾘﾄﾞ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0002 mg/L	2
57	ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ		0.013 mg/L	2
58	ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ		0.0005 mg/L	2
59	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ			
60	ﾋﾞｽﾋﾟﾘﾊﾞｯｸ			
61	ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0003 mg/L	2
62	ﾋﾟﾗｿﾞｽﾙﾌﾛﾝｴﾁﾙ		0.0003 mg/L	2
63	ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ		0.0005 mg/L	2
64	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ		0.0006 mg/L	2
65	ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ			
66	ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0002 mg/L	2
67	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ			
68	ﾌﾗﾁｵｶﾙﾌﾞ			
69	ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0002 mg/L	2
70	ﾌﾙｱｼﾞﾎｯﾌﾟ		0.0001 mg/L	2
71	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ(DCPA)		0.0004 mg/L	2
72	ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ		0.00003 mg/L	2
73	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄﾞ(BPPS)			
74	ﾌﾟﾛﾍｷｻｼﾞｵﾝ			
75	ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ(PHC)	液体クロマトグラフー質量分析法	0.002 mg/L	2
76	ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ		0.0008 mg/L	2
77	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ			
78	ﾍﾞﾝｽﾙﾀｯﾌﾟ			
79	ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.00009 mg/L	2
80	ﾎｷｼﾑ		0.0001 mg/L	2
81	ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ		0.001 mg/L	2
82	ﾐﾙﾈﾌﾞ(ﾁｱｼﾞｱｼﾞﾝ)			
83	ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.00001 mg/L	2
84	ﾒﾁﾙｲｿｼｱﾈｰﾄ			
85	ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.00002 mg/L	2
86	ﾘﾆｭﾛﾝ		0.0002 mg/L	2

別表 （除外農薬類）

	項目	検査方法	最小記入値	有効数字
1	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.005 mg/L	2
2	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP)		0.00006 mg/L	2
3	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)		0.00005 mg/L	2
4	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ		0.0004 mg/L	2
5	ｸﾛﾛﾈﾌﾞ			
6	ｼﾃﾞｭﾛﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.003 mg/L	2
7	ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ		0.002 mg/L	2
8	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ		0.002 mg/L	2
9	ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ		0.003 mg/L	2
10	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ		0.002 mg/L	2
11	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ			
12	ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0003 mg/L	2
13	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ		0.002 mg/L	2
14	ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ(SAP)		0.001 mg/L	2
15	ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ		0.005 mg/L	2
16	ﾎｾﾁﾙ			
17	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	液体クロマトグラフー質量分析法	0.0003 mg/L	2

「水質検査機器の相互利用に関する協定」により、倉敷市水道局または岡山県広域水道企業団に水質検査を依頼した場合は、上記の検査方法、最小記入値と異なる場合がある。

生物計数単位

生物名	計数単位
【珪藻類】	
Achnanthes	細胞
Amphora	細胞
Asterionella	細胞
Attheya	細胞
Aulacoseira distans	100μm
Aulacoseira granulata	100μm
Aulacoseira granulata var.angustissima	100μm
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	1巻
Aulacoseira italica	100μm
Aulacoseira solida	100μm
Aulacoseira sp.	100μm
Bacillaria	細胞
Caloneis	細胞
Ceratoneis	細胞
Cocconeis	細胞
Coscinodiscus	細胞
Cyclotella	細胞
Cymatopleura	細胞
Cymbella	細胞
Diatoma	細胞
Diploneis	細胞
Epithemia	細胞
Eunotia	細胞
Fragilaria	細胞
Frustulia	細胞
Gomphonema	細胞
Gyrosigma	細胞
Hantzschia	細胞
Hydrosera	細胞
Melosira sp.	100μm
Melosira varians	100μm
Meridion	細胞
Navicula	細胞
Nitzschia acicularis	細胞
Nitzschia actinastroides	細胞
Nitzschia amphibia	細胞
Nitzschia dissipata	細胞
Nitzschia filiformis	細胞
Nitzschia frustulum	細胞
Nitzschia frustulum var.perpusilla	細胞
Nitzschia linearis	細胞
Nitzschia palea	細胞
Nitzschia sp.	細胞
Nitzschia vermicularis	細胞
Pinnularia	細胞
Rhizosolenia	細胞
Rhoicosphenia	細胞
Rhopalodia	細胞
Skeletonema	細胞
Stauroneis	細胞
Stephanodiscus	細胞
Surirella	細胞
Synedra acus	細胞
Synedra pulchella	細胞
Synedra rumpens	細胞
Synedra sp.	細胞
Synedra ulna	細胞
Synedra ulna var.oxyrhynchus	細胞
Tabellaria	細胞

生物名	計数単位
【緑藻類】	
Actinastrum	群体
Ankistrodesmus	細胞
Arthrodesmus	細胞
Basichlamys	細胞
Carteria	細胞
Chlamydomonas	細胞
Chodatella	個体
Cladophora	細胞
Closteriopsis	細胞
Closterium	細胞
Coccomyxa	群体
Coelastrum	群体
Cosmarium	細胞
Cosmocladium	群体
Crucigenia	群体
Dichotomococcus	群体
Dictyosphaerium	群体
Elakatothrix	群体
Errerella	群体
Euastrum	細胞
Eudorina	群体
Gloeocystis	群体
Golenkinia	細胞
Gonatozygon	細胞
Gonium	群体
Haematococcus	細胞
Hormidium	100μm
Hydrodictyon	群体
Kirchneriella	群体
Lobomonas	細胞
Micractinium	群体
Micrasterias	細胞
Mougeotia	100μm
Oedogonium	100μm
Oocystis	群体
Pandorina	群体
Pectodictyon	群体
Pediastrum	群体
Penium	細胞
Planktosphaeria	群体
Pleodorina	群体
Pleurotaenium	細胞
Polyedriopsis	細胞
Pteromonas	細胞
Quadrigula	群体
Scenedesmus	群体
Schroederia	細胞
Selenastrum	群体
Sphaerocystis	群体
Sphaerozosma	群体
Spirogyra	500μm
Spondylosium	100μm
Staurastrum	細胞
Stigeoclonium	100μm
Tetraedron	細胞
Tetraspora	群体
Tetrastrum	群体
Treubaria	細胞
Ulothrix	100μm
Volvox	群体
Westella	群体
Xanthidium	細胞
Zygnema	100μm

生物名	計数単位
【藍藻類】	
Anabaena affinis	100μm
Anabaena macrospora	100μm
Anabaena spiroides var.crassa	1巻
Anabaena spiroides var.spiroides	1巻
Anabaena viguieri	100μm
Aphanocapsa	群体
Aphanothece	群体
Chroococcus	群体
Coelosphaerium	群体
Homoeothrix	100μm
Lyngbya	100μmまたは1巻
Merismopedia	群体
Microcystis	群体 アオコ発生時は細胞
Oscillatoria	100μm
Phormidium	100μm
Synechococcus	細胞(群体)
Synechocystis	細胞
【黄緑藻類】	
Botryococcus	群体
【クリプト藻類】	
Cryptomonas	細胞
【黄金藻類】	
Dinobryon	群体
Mallomonas	細胞
Pseudokephyrion	細胞
Synura	群体
Uroglena	群体
【渦鞭藻類】	
Ceratium	細胞
Glenodinium	細胞
Gymnodinium	細胞
Peridinium	細胞
【ユーグレナ藻類】	
Euglena	細胞
Lepocinclis	細胞
Phacus	細胞
Trachelomonas	細胞
【ハプト藻類】	
Chrysochromulina	細胞
【ラフィド藻類】	
Gonyostomum	細胞
【鞭毛虫類】	
鞭毛虫類	細胞
【根足虫類】	
Arcella	細胞
Centropyxis	細胞
Difflugia	細胞
Euglypha	細胞
【太陽虫】	
太陽虫	個体
【吸管虫】	
吸管虫	個体
【海綿動物】	
海綿動物	－

生物名	計数単位
【繊毛虫類】	
Carchesium	細胞
Chilodonella	細胞
Codonella	細胞
Coleps	細胞
Epistylis	細胞
Euplotes	細胞
Litonotus	細胞
Nassula	細胞
Paramecium	細胞
Stentor	細胞
Stylonychia	細胞
Tintinnidium	細胞
Uroleptus	細胞
Vorticella	細胞
Zoothamnium	細胞
【ヒドラ類】	
ヒドラ類	個体
【ウズムシ類】	
ウズムシ類	個体
【ワムシ類】	
Asplanchna	個体
Brachionus	個体
Collotheca	個体
Conochilus	個体
Dicranophorus	個体
Filinia	個体
Kellicottia	個体
Keratella	個体
Lecane	個体
Lepadella	個体
Monommata	個体
Notommata	個体
Philodina	個体
Ploesoma	個体
Polyarthra	個体
Rotaria	個体
Scaridium	個体
Synchaeta	個体
Trichocerca	個体
【線虫類】	
線虫類	個体
【コケムシ類】	
コケムシ類	－
【ミズミミズ類】	
ミズミミズ類	個体
【カイアシ類】	
カイアシ類	個体
【ミジンコ類】	
ミジンコ類	個体
【ヨコエビ類】	
ヨコエビ類	個体
【ワラジムシ類】	
ワラジムシ類	個体
【ユスリカ類】	
ユスリカ類	個体
【ミズダニ類】	
ミズダニ類	個体

3　水道施設及び主要配管図

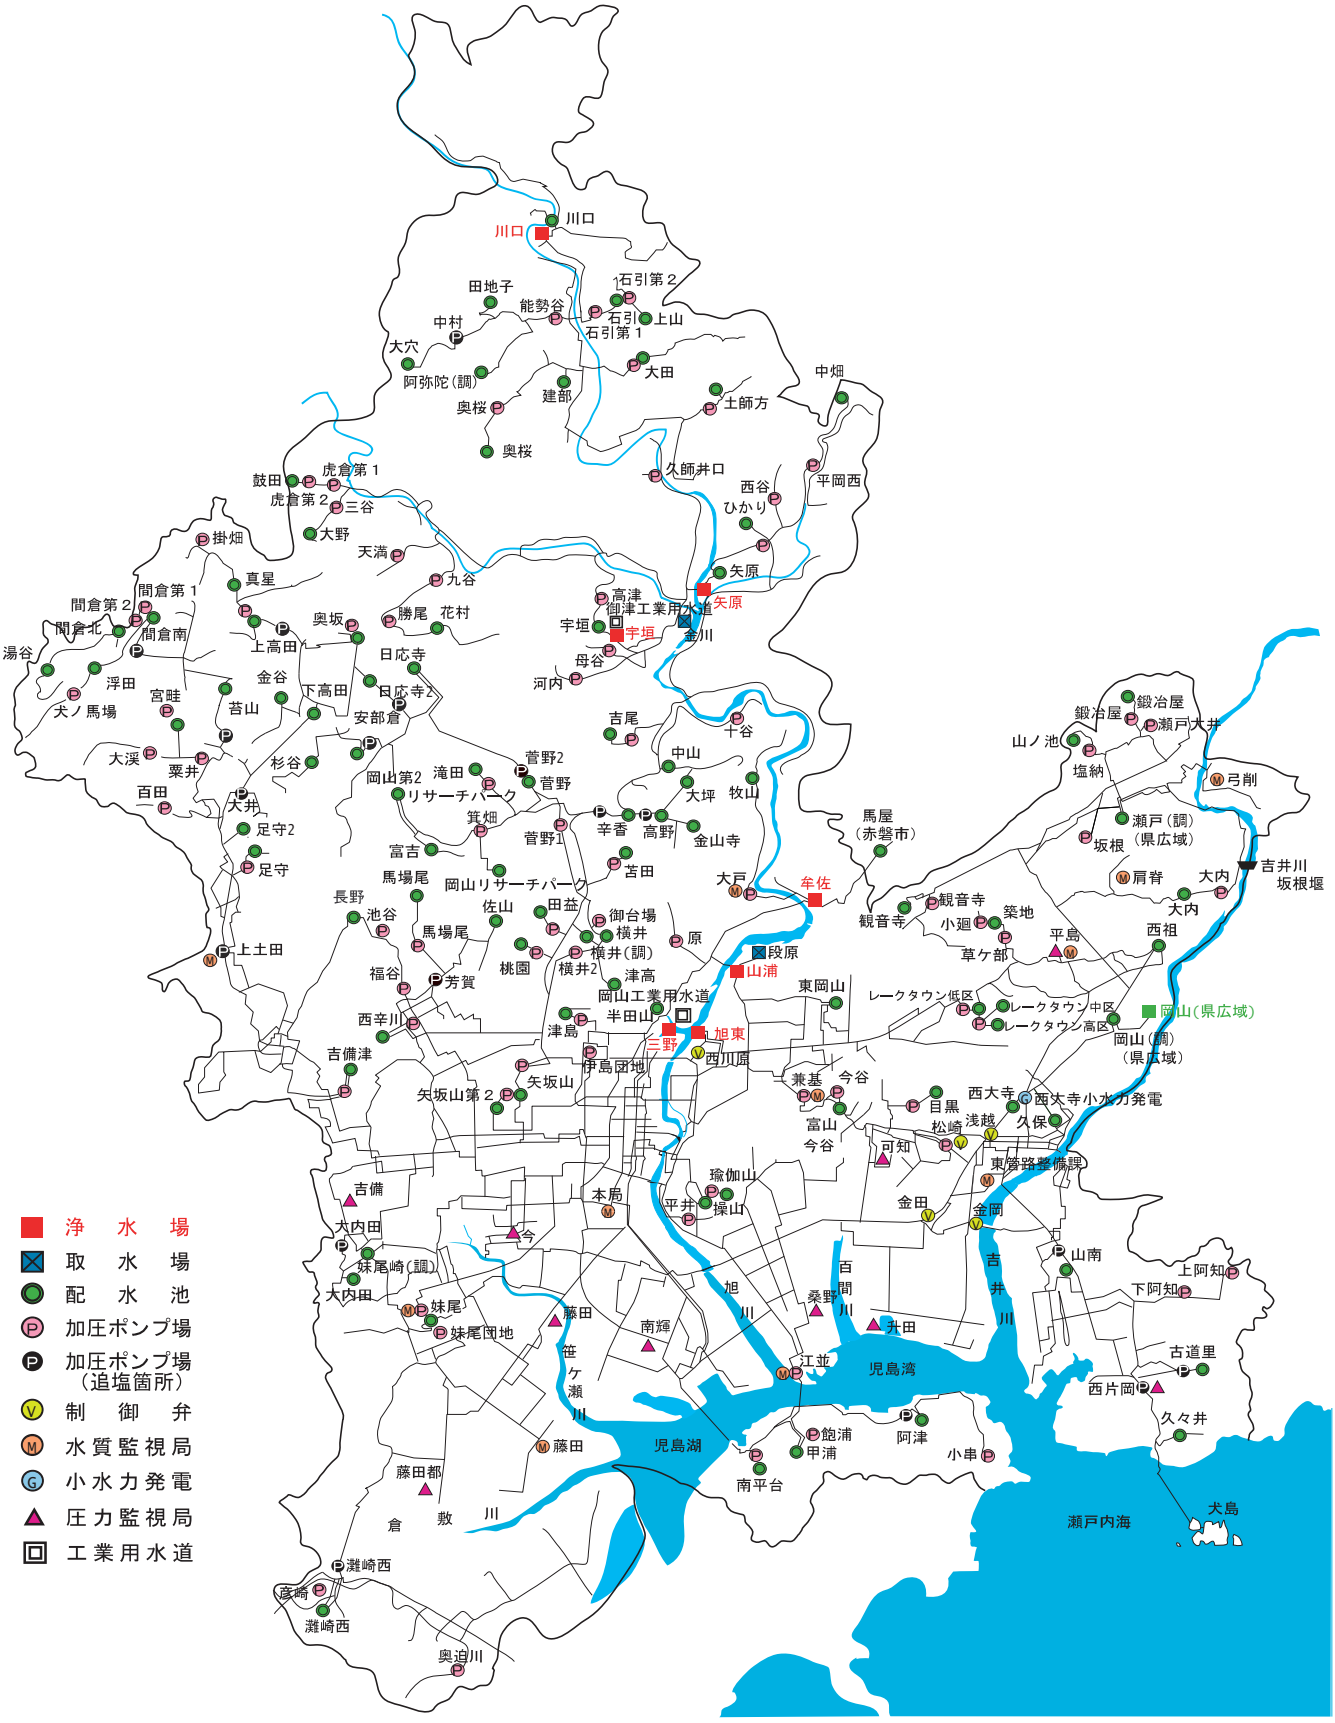

令和7年3月31日現在

Ⅲ　定 期 水 質 試 験(検 査)成 績

1 浄水（給水栓水等） 定期水質試験（検査）

(1)三野浄水場
浄水池

（三野系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	20.3	16.1	21.5	25.2	32.3	24.7	19.6	7.4	6.7	6.1	1.0	7.5	32.3	1.0	15.7	12	
		水温（℃）	14.0	17.1	19.8	23.5	26.4	26.8	24.6	15.6	12.5	8.0	7.1	9.3	26.8	7.1	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67	0.58	0.65	0.59	0.49	0.85	0.47	0.76	0.58	0.46	0.47	0.52	0.85	0.46	0.59	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.16	0.10	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	<0.05	0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.004			0.008			0.006			<0.001			0.008	<0.001	0.005	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.006			0.003			0.003			<0.002			0.006	<0.002	0.003	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.006			0.011			0.010			0.001			0.011	0.001	0.007	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.005			0.004			<0.002			0.005	<0.002	0.003	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.5	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.4	6.4	6.6	6.8	7.2	8.5	8.5	6.4	7.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.3	7.9	7.4	7.6	6.8	7.2	7.6	6.5	7.8	8.7	9.2	11.7	11.7	6.5	8.0	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.0	29.3	31.0	30.7	30.2	30.5	31.2	31.0	28.4	26.0	26.2	31.2	31.2	26.0	29.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	64			83			72			59			83	59	70	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

1 浄水（給水栓水等） 定期水質試験（検査）

(1)三野浄水場
浄水池

（三野系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.0	29.3	31.0	30.7	30.2	30.5	31.2	31.0	28.4	26.0	26.2	31.2	31.2	26.0	29.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				3.5						3.1			3.5	3.1	3.3	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）																0	3 mg/L
	23	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	64			83			72			59			83	59	70	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.8						−2.2			−1.8	−2.2	−2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.6	9.9	10.2	10.0	10.1	10.4	10.6	9.8	9.6	9.1	9.7	11.1	11.1	9.1	10.0	12	- mS/m
		総酸度				4.0						3.5			4.0	3.5	3.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				28.0						23.5			28.0	23.5	25.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.7	6.4	7.0	6.6	6.1	6.3	6.2	6.5	5.6	5.1	5.2	6.0	7.0	5.1	6.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.5	8.6	9.1	9.0	8.8	8.9	9.2	9.1	8.4	7.6	7.7	9.2	9.2	7.6	8.7	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	2.0	2.0	1.7	1.9	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

浦安給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	20.0	18.3	23.8	27.2	32.7	30.5	28.9	16.3	13.0	10.1	6.9	6.7	32.7	6.7	19.5	12	
		水温（℃）	16.0	19.5	23.4	26.7	30.8	31.8	26.9	21.5	17.7	12.1	10.1	11.2	31.8	10.1	20.6	12	
		残留塩素（mg/L）	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83	0.65	0.60	0.72	0.43	0.55	0.46	0.92	0.68	0.49	0.52	0.75	0.92	0.43	0.63	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.06	0.06	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.06	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.006			0.012			0.009			0.002			0.012	0.002	0.007	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.004			0.002			0.004	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.010			0.020			0.020			0.007			0.020	0.007	0.014	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.004			0.007			0.004			<0.002			0.007	<0.002	0.004	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.006			0.007			0.003			0.007	0.003	0.005	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.03			0.02			<0.01			0.03	<0.01	0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.6	6.8	7.1	7.0	7.5	7.5	7.8	6.7	6.7	7.2	7.8	7.4	7.8	6.6	7.2	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.8	7.7	7.6	6.8	7.5	7.2	7.6	7.0	7.3	9.3	10.4	10.4	10.4	6.8	8.1	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.5	29.5	32.9	34.3	32.6	32.9	33.8	32.9	31.2	27.6	29.8	30.7	34.3	27.6	31.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	61			74			72			60			74	60	67	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	2 度

浦安給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.002			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.002	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.5	29.5	32.9	34.3	32.6	32.9	33.8	32.9	31.2	27.6	29.8	30.7	34.3	27.6	31.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				5.3						3.1			5.3	3.1	4.2	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	61			74			72			60			74	60	67	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.8						−2.1			−1.8	−2.1	−2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	2			3			3			0			3	0	2	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.03			0.02			<0.01			0.03	<0.01	0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.0	10.0	10.6	11.0	11.0	11.0	11.0	10.7	10.2	9.9	10.4	10.6	11.0	9.9	10.5	12	- mS/m
		総酸度				6.0						3.5			6.0	3.5	4.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				31.0						23.0			31.0	23.0	27.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.9	6.6	7.1	7.1	6.5	6.8	6.4	7.3	6.3	5.2	5.6	6.1	7.3	5.2	6.5	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.0	1.3	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0	0.9	1.6	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.9	8.7	9.7	10.1	9.6	9.7	9.9	9.7	9.2	8.1	8.8	9.0	10.1	8.1	9.3	12	- mg/L
		マグネシウム	2.0	1.9	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	1.8	1.9	2.0	2.2	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

彦崎給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	18.9	17.0	26.9	33.0	33.4	31.1	21.6	16.1	9.0	8.5	9.5	9.6	33.4	8.5	19.6	12	
		水温（℃）	18.0	18.6	24.9	28.1	31.4	30.5	25.5	20.1	15.4	10.4	9.2	10.3	31.4	9.2	20.2	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	0.63	0.54	0.61	0.35	0.77	0.42	0.91	0.63	0.48	0.49	0.54	0.91	0.35	0.58	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.07	0.08	0.11	0.17	0.25	0.21	0.19	0.15	0.12	0.10	0.07	0.07	0.25	0.07	0.13	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.009			0.017			0.011			0.002			0.017	0.002	0.010	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.017			0.028			0.024			0.008			0.028	0.008	0.019	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.004			0.009			0.006			<0.002			0.009	<0.002	0.005	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.006			0.008			0.009			0.003			0.009	0.003	0.007	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			<0.01			0.03	<0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	7.0	7.4	6.9	8.1	7.3	7.7	6.6	6.7	6.9	7.7	8.3	8.3	6.6	7.3	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.9	8.1	8.1	7.0	8.2	7.3	7.9	6.6	7.6	8.9	10.0	11.5	11.5	6.6	8.3	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.3	30.0	32.6	31.5	33.3	31.5	31.5	32.0	29.5	27.6	27.9	30.7	33.3	27.6	30.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	65			73			71			60			73	60	67	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

彦崎給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.003			0.004			0.003			<0.001			0.004	<0.001	0.003	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.3	30.0	32.6	31.5	33.3	31.5	31.5	32.0	29.5	27.6	27.9	30.7	33.3	27.6	30.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.0						3.5			4.0	3.5	3.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	65			73			71			60			73	60	67	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.7						−2.1			−1.7	−2.1	−1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	22			1			0			0			22	0	6	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.03			<0.01			0.03	<0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.0	10.2	10.7	10.4	11.2	10.6	10.8	10.4	9.9	9.8	10.0	11.0	11.2	9.8	10.4	12	- mS/m
		総酸度				4.5						4.0			4.5	4.0	4.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				29.0						24.0			29.0	24.0	26.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.7	6.7	7.0	6.6	6.5	6.5	6.1	7.1	5.9	5.4	5.4	5.9	7.1	5.4	6.3	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.6	8.9	9.6	9.3	9.7	9.3	9.3	9.5	8.7	8.1	8.2	9.0	9.7	8.1	9.0	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.9	2.1	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.2	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

大内田給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	18.0	16.0	25.5	32.0	32.9	30.2	21.1	17.5	6.6	7.5	9.6	8.3	32.9	6.6	18.8	12	
		水温（℃）	17.8	17.9	23.2	26.7	30.9	29.4	24.6	19.9	17.3	12.0	10.1	11.1	30.9	10.1	20.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65	0.66	0.58	0.65	0.41	0.77	0.44	0.90	0.64	0.49	0.50	0.58	0.90	0.41	0.61	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.06	0.06	0.10	0.15	0.22	0.18	0.15	0.13	0.13	0.09	0.06	0.06	0.22	0.06	0.12	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.009			0.013			0.009			0.002			0.013	0.002	0.008	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.016			0.022			0.020			0.008			0.022	0.008	0.017	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.004			0.007			0.004			<0.002			0.007	<0.002	0.004	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.007			0.007			0.003			0.007	0.003	0.006	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.8	7.0	7.3	7.0	8.0	7.3	7.6	6.6	6.7	7.0	7.7	8.2	8.2	6.6	7.3	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.9	8.1	8.0	6.9	8.2	7.2	7.7	6.6	7.6	8.8	9.9	11.5	11.5	6.6	8.2	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.0	30.0	32.6	32.5	34.4	32.7	31.7	33.0	30.3	28.4	28.4	31.7	34.4	28.4	31.3	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	66			73			71			61			73	61	68	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

大内田給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.002			0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0	30.0	32.6	32.5	34.4	32.7	31.7	33.0	30.3	28.4	28.4	31.7	34.4	28.4	31.3	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.4						3.1			4.4	3.1	3.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	66			73			71			61			73	61	68	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7						-2.1			-1.7	-2.1	-1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.0	10.2	10.7	10.7	11.4	10.8	10.8	10.5	10.1	9.9	10.1	11.2	11.4	9.9	10.5	12	- mS/m
		総酸度				5.0						3.5			5.0	3.5	4.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				30.0						23.5			30.0	23.5	26.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.8	6.8	7.1	6.8	6.7	6.6	6.3	7.2	6.0	5.4	5.4	6.1	7.2	5.4	6.4	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.3	1.2	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.9	8.9	9.6	9.7	10.3	9.8	9.4	9.9	9.0	8.4	8.4	9.4	10.3	8.4	9.3	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

芳賀給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	19.4	19.0	19.7	25.8	32.1	32.0	25.8	12.9	9.1	7.4	3.2	8.2	32.1	3.2	17.9	12	
		水温（℃）	17.2	20.2	22.8	25.2	32.4	29.3	25.1	19.5	15.0	10.6	8.3	10.7	32.4	8.3	19.7	12	
		残留塩素（mg/L）	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.84	0.65	0.58	0.62	0.37	0.52	0.44	0.92	0.72	0.47	0.51	0.68	0.92	0.37	0.61	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.06	0.07	0.08	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.09	0.08	0.06	0.06	0.15	0.06	0.10	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.008			0.019			0.012			0.002			0.019	0.002	0.010	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.014			0.028			0.025			0.008			0.028	0.008	0.019	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.005			0.009			0.006			<0.002			0.009	<0.002	0.005	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.007			0.009			0.003			0.009	0.003	0.006	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.03			<0.01			0.03	<0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	6.9	7.0	7.0	7.4	7.4	7.8	6.6	6.6	7.1	7.9	7.9	7.9	6.6	7.2	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.2	8.0	7.6	7.1	7.5	7.3	7.8	7.0	7.1	9.4	10.5	11.1	11.1	7.0	8.2	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.5	29.6	32.0	32.2	31.5	32.0	33.1	31.7	31.5	27.4	29.3	31.0	33.1	27.4	30.9	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	64			71			71			57			71	57	66	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

芳賀給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.002			0.004			0.003			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.5	29.6	32.0	32.2	31.5	32.0	33.1	31.7	31.5	27.4	29.3	31.0	33.1	27.4	30.9	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.4						3.1			4.4	3.1	3.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	64			71			71			57			71	57	66	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.7						−2.2			−1.7	−2.2	−2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	2			2			1			0			2	0	1	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.03			<0.01			0.03	<0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.8	10.1	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	10.4	10.2	9.8	10.4	10.9	10.9	9.8	10.4	12	- mS/m
		総酸度				5.0						3.5			5.0	3.5	4.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				30.0						22.0			30.0	22.0	26.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.7	6.7	7.0	6.8	6.3	6.6	6.4	6.9	6.4	5.2	5.5	6.0	7.0	5.2	6.4	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.7	8.9	9.5	9.6	9.3	9.5	9.8	9.4	9.3	8.0	8.6	9.1	9.8	8.0	9.1	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	2.1	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

掛畑給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	20.5	17.9	18.9	25.5	33.3	31.4	23.5	16.3	13.2	7.2	8.0	9.3	33.3	7.2	18.8	12	
		水温（℃）	17.0	19.9	21.7	25.5	30.9	30.2	24.7	19.0	14.6	10.6	8.1	10.4	30.9	8.1	19.4	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.3	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.62	0.52	0.62	0.47	0.70	0.41	0.58	0.85	0.47	0.49	0.51	0.85	0.41	0.59	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.08	0.10	0.13	0.18	0.21	0.28	0.26	0.25	0.15	0.11	0.08	0.07	0.28	0.07	0.16	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.012			0.027			0.020			0.005			0.027	0.005	0.016	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.003			<0.002			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.020			0.037			0.035			0.013			0.037	0.013	0.026	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.007			0.010			0.007			0.002			0.010	0.002	0.007	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.006			0.008			0.010			0.005			0.010	0.005	0.007	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	0.01			0.01			<0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.2	7.2	7.4	7.2	7.4	7.6	8.2	7.6	6.7	7.0	7.8	8.3	8.3	6.7	7.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	9.2	8.5	8.6	7.6	7.6	7.6	8.2	8.2	6.8	8.9	10.1	11.1	11.1	6.8	8.5	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.1	31.2	32.6	34.5	33.6	34.4	35.3	34.8	34.8	29.2	29.5	30.9	35.3	29.2	32.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	66			75			77			62			77	62	70	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

掛畑給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.003			0.006			0.006			0.002			0.006	0.002	0.004	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.3	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.1	31.2	32.6	34.5	33.6	34.4	35.3	34.8	34.8	29.2	29.5	30.9	35.3	29.2	32.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				1.3						1.3			1.3	1.3	1.3	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	66			75			77			62			77	62	70	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.3						−1.7			−1.3	−1.7	−1.5	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	2			4			8			2			8	2	4	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.4	10.5	10.7	11.0	11.1	11.4	11.4	11.4	10.8	10.0	10.3	11.0	11.4	10.0	10.8	12	- mS/m
		総酸度				1.5						1.5			1.5	1.5	1.5	2	- mg/L
		総アルカリ度				31.5						24.5			31.5	24.5	28.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.5	6.8	6.4	6.8	6.4	6.6	6.3	6.6	7.2	5.3	5.4	5.5	7.2	5.3	6.3	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	0.9	1.5	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.5	9.7	10.1	10.7	10.5	10.8	11.0	10.8	10.8	8.9	9.0	9.4	11.0	8.9	10.1	12	- mg/L
		マグネシウム	1.8	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

一宮給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	18.5	16.2	25.7	30.6	32.5	30.4	19.9	15.5	5.9	6.7	9.1	8.5	32.5	5.9	18.3	12	
		水温（℃）	18.3	18.9	25.7	28.6	32.8	31.2	24.6	19.8	14.9	9.8	9.6	10.3	32.8	9.6	20.4	12	
		残留塩素（mg/L）	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	0.63	0.51	0.59	0.32	0.76	0.41	0.89	0.62	0.47	0.49	0.56	0.89	0.32	0.57	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.08	0.11	0.16	0.11	0.09	0.08	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.16	<0.05	0.06	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.007			0.013			0.009			0.002			0.013	0.002	0.008	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.014			0.021			0.020			0.007			0.021	0.007	0.016	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.007			0.004			<0.002			0.007	<0.002	0.004	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.006			0.007			0.003			0.007	0.003	0.005	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			<0.01			0.03	<0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.8	6.8	7.2	6.7	7.9	7.0	7.4	6.4	6.5	6.8	7.5	8.1	8.1	6.4	7.1	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.8	8.0	7.9	6.8	8.1	7.0	7.7	6.5	7.6	8.9	9.9	11.6	11.6	6.5	8.2	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.3	30.0	32.4	31.2	32.4	31.0	31.2	32.0	29.0	27.6	27.9	31.5	32.4	27.6	30.5	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	64			69			71			61			71	61	66	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

一宮給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.002			0.003			0.003			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.3	30.0	32.4	31.2	32.4	31.0	31.2	32.0	29.0	27.6	27.9	31.5	32.4	27.6	30.5	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.0						3.1			4.0	3.1	3.6	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	64			69			71			61			71	61	66	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.6						−2.1			−1.6	−2.1	−1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			2			0			0			2	0	1	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			<0.01			0.03	<0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.9	10.1	10.6	10.3	11.0	10.3	10.6	10.3	9.8	9.6	9.9	11.1	11.1	9.6	10.3	12	- mS/m
		総酸度				4.5						3.5			4.5	3.5	4.0	2	- mg/L
		総アルカリ度				28.0						23.5			28.0	23.5	25.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.7	6.7	7.0	6.6	6.4	6.4	6.1	7.2	5.8	5.3	5.3	6.0	7.2	5.3	6.3	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.6	8.9	9.5	9.2	9.5	9.1	9.2	9.5	8.5	8.1	8.2	9.3	9.5	8.1	9.0	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.9	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

間倉給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	20.1	15.7	19.5	23.8	34.4	31.9	25.7	18.5	13.0	9.0	6.2	12.0	34.4	6.2	19.2	12	
		水温（℃）	14.1	18.0	19.9	23.0	28.6	28.5	24.2	19.3	15.8	10.4	8.8	9.9	28.6	8.8	18.4	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	0.69	0.66	0.70	0.51	0.64	0.51	0.90	0.76	0.50	0.52	0.62	0.90	0.50	0.66	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.06	0.08	0.10	0.16	0.19	0.23	0.22	0.20	0.12	0.08	0.06	0.06	0.23	0.06	0.13	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.008			0.018			0.014			0.003			0.018	0.003	0.011	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.015			0.029			0.027			0.010			0.029	0.010	0.020	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.005			0.009			0.007			<0.002			0.009	<0.002	0.005	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.008			0.009			0.004			0.009	0.004	0.007	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.8	7.1	7.1	7.2	7.7	7.6	8.1	6.9	6.8	7.2	7.9	8.2	8.2	6.8	7.4	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.3	8.2	7.9	7.2	7.7	7.4	8.0	7.2	6.9	8.9	10.2	11.2	11.2	6.9	8.3	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.3	31.0	32.5	33.2	33.0	33.6	34.4	32.5	32.7	29.0	29.5	32.0	34.4	29.0	32.0	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	65			72			74			62			74	62	68	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

間倉給水栓

（三野系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.002			0.004			0.004			0.001			0.004	0.001	0.003	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.3	31.0	32.5	33.2	33.0	33.6	34.4	32.5	32.7	29.0	29.5	32.0	34.4	29.0	32.0	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				3.5						2.6			3.5	2.6	3.1	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	65			72			74			62			74	62	68	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.6						−2.0			−1.6	−2.0	−1.8	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1			2			3			0			3	0	2	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.0	10.5	10.6	10.9	11.1	11.2	11.3	10.7	10.5	10.0	10.4	11.1	11.3	10.0	10.7	12	- mS/m
		総酸度				4.0						3.0			4.0	3.0	3.5	2	- mg/L
		総アルカリ度				30.0						24.0			30.0	24.0	27.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.6	6.9	6.8	5.5	5.7	6.2	7.0	5.5	6.6	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.0	9.3	9.7	10.0	9.9	10.0	10.3	9.7	9.8	8.5	8.7	9.5	10.3	8.5	9.5	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	1.9	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(2)旭東浄水場
浄水池

（旭東系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	20.7	16.1	22.8	25.2	31.6	25.7	19.8	8.4	7.2	6.9	2.9	8.4	31.6	2.9	16.3	12	
		水温（℃）	15.7	17.1	17.0	17.2	19.3	21.2	25.1	19.7	17.8	14.7	14.9	15.1	25.1	14.7	17.9	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	0.82	1.02	1.15	1.37	1.17	0.91	0.82	0.70	0.68	0.63	0.64	1.37	0.63	0.90	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.10	0.11	0.11	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.003			<0.001			0.001			0.001			0.003	<0.001	0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.003			<0.002			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.002			0.001			0.002	0.001	0.001	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.006			0.002			0.005			0.004			0.006	0.002	0.004	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.1	7.1	7.3	7.6	7.7	8.0	7.9	7.7	7.4	7.2	7.3	7.7	8.0	7.1	7.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.0	8.1	7.9	7.8	7.2	7.4	7.0	6.8	6.9	7.4	7.6	9.1	9.1	6.8	7.6	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.4	33.5	37.3	39.4	40.8	40.8	39.2	38.9	35.4	32.4	32.1	33.5	40.8	32.1	36.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	76			107			82			70			107	70	84	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(2)旭東浄水場
浄水池

（旭東系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.4	33.5	37.3	39.4	40.8	40.8	39.2	38.9	35.4	32.4	32.1	33.5	40.8	32.1	36.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				7.9						6.2			7.9	6.2	7.1	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	76			107			82			70			107	70	84	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.1						-2.1			-2.1	-2.1	-2.1	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	0.000005			<0.000005			0.000007			<0.000005			0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.2	10.9	11.8	12.2	12.7	12.8	12.4	12.0	11.3	10.5	10.8	11.2	12.8	10.5	11.7	12	- mS/m
		総酸度				9.0						7.0			9.0	7.0	8.0	2	- mg/L
		総アルカリ度				32.0						30.0			32.0	30.0	31.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.7	7.5	8.6	9.4	9.5	9.0	8.4	8.3	7.4	7.0	6.8	7.0	9.5	6.8	8.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	1.2	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	10.2	9.8	10.8	11.5	11.9	11.9	11.4	11.3	10.4	9.5	9.4	9.8	11.9	9.4	10.7	12	- mg/L
		マグネシウム	2.4	2.2	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.3	2.1	2.1	2.2	2.7	2.1	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	0.000005			<0.000005			0.000007			<0.000005			0.000007	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

高屋給水栓

（旭東系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	16.6	16.7	26.9	29.7	33.9	31.0	20.6	16.4	5.8	6.3	12.6	8.5	33.9	5.8	18.8	12	
		水温（℃）	17.3	18.6	20.8	23.8	29.3	25.6	23.6	20.4	17.2	12.7	13.0	13.2	29.3	12.7	19.6	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			0.005			0.003			0.002		0.005	<0.001	0.003	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.88	0.98	1.45	1.22	1.16	0.79	0.88	0.77	0.73	0.68	0.70	1.45	0.68	0.93	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.14	0.11	0.12	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.002			<0.001			0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.005			0.003			0.005			0.005			0.005	0.003	0.005	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.2	7.1	7.5	7.7	8.0	8.0	8.0	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	8.0	7.1	7.6	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.1	8.3	7.9	7.4	7.4	7.1	6.9	6.7	6.9	7.4	8.2	9.2	9.2	6.7	7.6	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.9	35.2	38.0	41.1	41.3	40.8	39.2	39.0	36.6	34.4	33.5	33.3	41.3	33.3	37.3	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	67			90			83			73			90	67	78	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

高屋給水栓

（旭東系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9	35.2	38.0	41.1	41.3	40.8	39.2	39.0	36.6	34.4	33.5	33.3	41.3	33.3	37.3	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				8.8						7.0			8.8	7.0	7.9	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	67			90			83			73			90	67	78	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.9						−2.1			−1.9	−2.1	−2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			0.000007			0.000006			<0.000005			0.000007	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.3	11.3	12.0	12.9	12.8	12.7	12.4	12.3	11.7	11.2	11.0	11.1	12.9	11.0	11.9	12	- mS/m
		総酸度				10.0						8.0			10.0	8.0	9.0	2	- mg/L
		総アルカリ度				34.0						30.0			34.0	30.0	32.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.9	7.8	8.6	9.8	9.1	8.9	8.1	8.3	7.7	7.2	7.1	7.2	9.8	7.1	8.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.6	1.2	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	10.2	10.3	11.1	12.0	12.1	11.9	11.4	11.5	10.7	10.0	9.8	9.7	12.1	9.7	10.9	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.3	2.5	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.7	2.2	2.5	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			0.000007			0.000006			<0.000005			0.000007	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(3)山浦浄水場
浄水池

（山浦系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	21.4	14.3	22.7	26.4	35.6	27.6	19.3	10.8	8.0	7.5	4.4	8.1	35.6	4.4	17.2	12	
		水温（℃）	14.1	14.9	15.7	18.5	19.2	22.0	20.8	19.0	18.1	15.0	15.1	14.1	22.0	14.1	17.2	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.08	1.06	1.04	0.97	1.05	0.99	1.28	1.23	1.12	0.86	0.73	0.68	1.28	0.68	1.01	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	0.12	0.12	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.5	7.7	7.2	7.1	6.6	6.5	6.7	7.7	6.5	7.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.3	6.9	6.7	6.1	5.9	6.4	6.3	6.0	6.2	6.8	7.2	8.3	8.3	5.9	6.7	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.9	34.7	35.7	36.6	38.8	39.3	41.3	39.4	38.3	34.0	32.6	32.4	41.3	32.4	36.5	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	76			96			84			68			96	68	81	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	6.9	7.1	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(3)山浦浄水場
浄水池

（山浦系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9	34.7	35.7	36.6	38.8	39.3	41.3	39.4	38.3	34.0	32.6	32.4	41.3	32.4	36.5	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.4						4.4			4.4	4.4	4.4	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	76			96			84			68			96	68	81	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	6.9	7.1	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8						-2.0			-1.8	-2.0	-1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			2			0			2	0	1	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	0.000009			0.000012			0.000009			<0.000005			0.000012	<0.000005	0.000008	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.0	10.9	11.1	11.1	11.8	12.0	12.6	12.0	11.7	10.4	10.6	10.4	12.6	10.4	11.3	12	- mS/m
		総酸度				5.0						5.0			5.0	5.0	5.0	2	- mg/L
		総アルカリ度				33.5						29.5			33.5	29.5	31.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.7	7.7	7.7	7.8	8.3	7.9	8.5	8.9	8.3	7.2	6.7	6.6	8.9	6.6	7.8	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.6	1.1	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	10.2	10.1	10.5	10.7	11.4	11.6	12.1	11.5	11.2	10.0	9.6	9.5	12.1	9.5	10.7	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5	2.2	2.1	2.1	2.7	2.1	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	0.000009			0.000012			0.000009			<0.000005			0.000012	<0.000005	0.000008	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

中尾給水栓

（山浦系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	17.3	16.5	26.0	30.2	33.6	32.6	21.0	16.0	8.7	8.8	10.1	9.4	33.6	8.7	19.2	12	
		水温（℃）	16.7	17.1	21.2	24.0	26.9	26.1	22.5	19.1	16.3	13.6	12.6	12.8	26.9	12.6	19.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.07	1.09	0.91	1.02	0.79	1.01	1.11	1.26	1.13	0.90	0.70	0.69	1.26	0.69	0.97	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.09	0.07	0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.001			0.004			0.004			0.001			0.004	0.001	0.003	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	<0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	7.0	6.9	7.3	7.5	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.7	7.5	6.6	7.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.2	7.2	6.8	5.8	6.4	6.1	6.4	6.1	6.2	6.7	7.6	8.5	8.5	5.8	6.8	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.2	35.2	35.9	37.4	37.8	39.0	40.4	39.8	38.5	35.2	33.1	32.6	40.4	32.6	36.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	71			78			84			70			84	70	76	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

中尾給水栓

（山浦系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.2	35.2	35.9	37.4	37.8	39.0	40.4	39.8	38.5	35.2	33.1	32.6	40.4	32.6	36.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				3.5						3.1			3.5	3.1	3.3	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	71			78			84			70			84	70	76	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.5						−1.8			−1.5	−1.8	−1.7	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			1			0			0			1	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	0.000008			0.000008			0.000006			<0.000005			0.000008	<0.000005	0.000006	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.1	11.0	11.1	11.3	11.6	11.5	12.3	12.1	11.4	10.8	10.2	10.5	12.3	10.2	11.2	12	- mS/m
		総酸度				4.0						3.5			4.0	3.5	3.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				33.5						30.5			33.5	30.5	32.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.7	7.8	7.9	8.2	7.5	7.7	8.2	8.8	8.4	7.3	6.7	6.6	8.8	6.6	7.7	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.5	1.1	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	10.3	10.3	10.6	11.0	11.2	11.5	11.9	11.8	11.3	10.3	9.8	9.6	11.9	9.6	10.8	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.3	2.1	2.1	2.6	2.1	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	0.000008			0.000008			0.000006			<0.000005			0.000008	<0.000005	0.000006	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

福泊給水栓

（山浦系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	17.4	16.3	25.1	30.9	33.3	33.6	23.0	17.6	9.2	8.0	11.6	11.1	33.6	8.0	19.8	12	
		水温（℃）	17.4	18.7	22.5	26.0	30.2	28.4	23.1	19.4	13.6	9.1	9.3	10.6	30.2	9.1	19.0	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	1.01	0.95	1.29	1.06	1.07	0.93	1.02	0.88	0.79	0.67	0.70	1.29	0.67	0.95	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.08	0.12	0.10	0.08	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.005			0.004			0.004			0.004			0.005	0.004	0.004	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.0	7.3	7.4	7.7	7.7	7.7	7.5	7.2	7.1	7.1	7.0	7.7	7.0	7.3	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.6	7.5	7.4	6.8	7.0	6.6	6.6	6.4	6.6	7.1	7.9	8.7	8.7	6.4	7.2	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.9	35.2	37.1	39.9	40.2	39.7	39.0	39.3	37.1	34.3	32.9	33.5	40.2	32.9	36.9	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	71			83			86			71			86	71	78	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

福泊給水栓

（山浦系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9	35.2	37.1	39.9	40.2	39.7	39.0	39.3	37.1	34.3	32.9	33.5	40.2	32.9	36.9	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				6.2						4.8			6.2	4.8	5.5	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	71			83			86			71			86	71	78	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.7						−2.0			−1.7	−2.0	−1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	3			42			2			0			42	0	12	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	0.000006			0.000007			0.000007			<0.000005			0.000007	<0.000005	0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.2	11.2	11.6	12.4	12.5	12.4	12.2	12.2	11.6	11.0	10.7	11.0	12.5	10.7	11.7	12	- mS/m
		総酸度				7.0						5.5			7.0	5.5	6.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				33.0						31.0			33.0	31.0	32.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.7	7.7	8.3	9.1	8.5	8.3	8.1	8.4	7.8	7.3	6.9	7.0	9.1	6.9	7.9	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.6	1.2	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	10.2	10.3	10.9	11.7	11.8	11.6	11.5	11.6	10.9	10.1	9.7	9.8	11.8	9.7	10.8	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.2	2.6	2.1	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	0.000006			0.000007			0.000007			<0.000005			0.000007	<0.000005	0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(4)牟佐浄水場
浄水池

（牟佐系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	20.3	14.5	23.0	24.3	32.5	26.9	19.3	10.1	7.6	9.1	2.7	8.3	32.5	2.7	16.6	12	
		水温（℃）	11.6	14.3	16.2	18.7	22.0	24.8	21.2	20.9	18.0	13.8	12.8	11.1	24.8	11.1	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.47	0.44	0.32	0.21	0.42	0.11	0.49	0.54	0.48	0.46	0.48	0.80	0.11	0.44	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	<0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.004			0.001			0.004	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.003			0.007			0.010			0.001			0.010	0.001	0.005	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.004			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	6.8	6.8	7.3	6.7	7.2	7.1	6.4	6.1	5.5	5.4	5.6	7.3	5.4	6.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.5	6.1	6.0	6.0	5.3	6.4	6.1	5.4	5.8	6.9	7.4	8.6	8.6	5.3	6.4	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.6	32.0	32.6	35.3	32.2	33.0	31.3	31.0	30.3	28.0	28.0	29.1	35.3	28.0	31.3	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	71			87			69			58			87	58	71	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(4)牟佐浄水場
浄水池

（牟佐系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.6	32.0	32.6	35.3	32.2	33.0	31.3	31.0	30.3	28.0	28.0	29.1	35.3	28.0	31.3	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				13.6						8.4			13.6	8.4	11.0	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	71			87			69			58			87	58	71	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.2						-2.4			-2.2	-2.4	-2.3	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.2	9.8	10.3	10.9	10.2	10.8	10.3	9.8	9.6	8.2	9.2	9.4	10.9	8.2	9.9	12	- mS/m
		総酸度				15.5						9.5			15.5	9.5	12.5	2	- mg/L
		総アルカリ度				37.5						25.0			37.5	25.0	31.3	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.8	6.3	6.1	5.9	5.5	5.8	5.5	6.5	6.2	5.7	5.4	5.6	6.8	5.4	5.9	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	1.5	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.6	9.5	9.6	10.5	9.6	9.9	9.4	9.3	9.0	8.4	8.4	8.7	10.5	8.4	9.3	12	- mg/L
		マグネシウム	2.1	2.0	2.1	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.8	2.2	1.7	1.9	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

中牧給水栓

（牟佐系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	18.8	18.2	21.5	25.8	30.9	32.1	26.7	13.7	8.4	6.2	2.7	7.5	32.1	2.7	17.7	12	
		水温（℃）	15.5	19.9	22.4	26.4	30.6	30.9	26.9	20.7	19.5	11.4	10.1	12.0	30.9	10.1	20.5	12	
		残留塩素（mg/L）	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.06	0.53	0.42	0.33	<0.10	0.21	0.18	0.84	0.51	0.47	0.46	0.50	1.06	<0.10	0.46	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.003			0.009			0.003			<0.001			0.009	<0.001	0.004	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.004			0.005			0.003			0.005	0.002	0.004	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.008			0.019			0.014			0.005			0.019	0.005	0.012	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.006			0.005			0.002			0.006	0.002	0.004	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	0.01			0.02			<0.01			0.01			0.02	<0.01	0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	7.1	7.3	6.8	6.3	5.6	5.5	5.7	7.3	5.5	6.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.4	6.5	6.1	5.5	5.8	5.9	6.4	5.9	5.5	6.9	8.2	8.9	8.9	5.5	6.6	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.6	38.3	40.3	44.2	42.3	40.3	40.3	41.2	37.4	33.5	33.6	34.1	44.2	33.5	38.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	71			84			76			64			84	64	74	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.0	7.1	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

中牧給水栓

（牟佐系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.6	38.3	40.3	44.2	42.3	40.3	40.3	41.2	37.4	33.5	33.6	34.1	44.2	33.5	38.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				7.5						4.0			7.5	4.0	5.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	71			84			76			64			84	64	74	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.0	7.1	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.5						−1.9			−1.5	−1.9	−1.7	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	2			4			2			0			4	0	2	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.2	11.4	11.6	12.4	12.2	12.1	11.6	12.1	11.2	10.1	10.0	10.4	12.4	10.0	11.4	12	- mS/m
		総酸度				8.5						4.5			8.5	4.5	6.5	2	- mg/L
		総アルカリ度				45.0						28.5			45.0	28.5	36.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.9	6.7	6.2	6.2	5.8	6.0	5.9	6.4	6.7	5.7	5.6	5.6	6.9	5.6	6.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	12.1	12.7	13.5	14.9	14.3	13.5	13.5	13.7	12.5	11.1	11.0	11.2	14.9	11.0	12.8	12	- mg/L
		マグネシウム	1.8	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.8	1.4	1.6	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(5)矢原浄水場
浄水池

（矢原系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	22.8	16.1	24.5	24.9	34.2	27.7	20.4	14.7	10.6	11.7	3.9	8.0	34.2	3.9	18.3	12	
		水温（℃）	13.3	15.5	17.4	19.3	21.6	24.6	23.6	18.1	15.9	12.4	12.5	11.0	24.6	11.0	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	0.68	0.99	0.97	1.39	1.33	0.80	1.13	0.83	0.91	1.04	0.95	1.39	0.68	1.00	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.10	0.13	0.12	0.13	0.10	0.10	0.09	0.13	0.09	0.11	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.07	0.08	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.5	6.5	6.8	6.9	6.8	7.2	7.1	6.4	6.4	6.3	6.5	7.0	7.2	6.3	6.7	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.3	6.2	6.2	5.9	6.2	6.0	6.4	5.7	6.4	7.3	7.7	9.7	9.7	5.7	6.7	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.4	31.8	36.4	36.7	39.7	39.8	37.4	37.2	34.1	32.7	34.8	35.3	39.8	31.8	35.9	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	78			92			78			64			92	64	78	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	6.9	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.3	6.9	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(5)矢原浄水場
浄水池

（矢原系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.4	31.8	36.4	36.7	39.7	39.8	37.4	37.2	34.1	32.7	34.8	35.3	39.8	31.8	35.9	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				3.1						4.8			4.8	3.1	4.0	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	78			92			78			64			92	64	78	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	6.9	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.3	6.9	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7						-2.1			-1.7	-2.1	-1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	14			0			9			1			14	0	6	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.6	9.3	11.2	11.2	12.1	12.2	11.7	11.1	10.6	9.2	11.1	11.1	12.2	9.2	11.0	12	- mS/m
		総酸度				3.5						5.5			5.5	3.5	4.5	2	- mg/L
		総アルカリ度				33.0						27.0			33.0	27.0	30.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	8.7	7.4	8.8	8.5	9.6	9.0	8.5	9.0	7.6	7.0	7.6	7.4	9.6	7.0	8.3	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.7	1.2	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.8	9.1	10.3	10.4	11.3	11.5	10.7	10.6	9.7	9.3	9.8	10.0	11.5	9.1	10.2	12	- mg/L
		マグネシウム	2.4	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.4	2.3	2.5	2.5	2.8	2.2	2.5	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

御津鹿瀬給水栓

（矢原系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	20.3	18.4	20.3	25.2	33.6	35.4	26.9	14.4	8.0	8.1	8.2	10.8	35.4	8.0	19.1	12	
		水温（℃）	18.0	20.9	23.3	26.9	31.6	32.4	25.4	18.6	12.8	8.4	8.1	10.5	32.4	8.1	19.7	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.84	1.00	1.39	1.18	1.06	0.78	1.32	1.01	0.86	0.93	0.98	1.39	0.78	1.03	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	<0.05	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.001			0.003			0.001			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.005			0.009			0.007			0.003			0.009	0.003	0.006	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.4	6.5	6.9	6.8	7.2	7.3	7.4	6.8	6.4	6.4	6.9	7.2	7.4	6.4	6.9	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.4	6.0	6.5	5.9	6.5	6.2	6.6	5.3	6.1	7.8	8.9	9.3	9.3	5.3	6.8	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.7	32.3	37.4	40.5	40.7	43.3	39.6	39.7	36.3	32.9	35.3	35.0	43.3	32.3	37.1	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	65			85			78			67			85	65	74	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

御津鹿瀬給水栓

（矢原系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.7	32.3	37.4	40.5	40.7	43.3	39.6	39.7	36.3	32.9	35.3	35.0	43.3	32.3	37.1	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.4						4.0			4.4	4.0	4.2	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	65			85			78			67			85	65	74	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.6						−2.0			−1.6	−2.0	−1.8	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			4			2			0			4	0	2	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.2	10.2	11.5	12.2	12.6	13.0	11.9	11.9	10.9	10.5	11.0	11.2	13.0	10.2	11.4	12	- mS/m
		総酸度				5.0						4.5			5.0	4.5	4.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				33.5						27.0			33.5	27.0	30.3	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	8.3	7.9	9.0	9.7	9.5	10.2	8.8	9.8	8.4	6.9	7.2	7.5	10.2	6.9	8.6	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.4	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.8	1.1	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.3	9.3	10.7	11.6	11.7	12.4	11.4	11.3	10.4	9.4	10.0	9.9	12.4	9.3	10.6	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.2	2.6	2.8	2.8	3.0	2.7	2.8	2.5	2.3	2.5	2.5	3.0	2.2	2.6	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(6)宇垣浄水場
御津虎倉給水栓

（宇垣系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	19.8	14.6	19.5	23.3	28.5	23.5	18.9	4.6	1.6	4.0	0.7	6.3	28.5	0.7	13.8	12	
		水温（℃）	15.1	19.6	19.7	22.9	28.4	29.2	25.8	14.7	10.8	6.6	5.6	6.3	29.2	5.6	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.38	1.15	1.17	1.14	1.20	0.81	0.73	1.19	1.00	0.80	0.70	0.68	1.38	0.68	1.00	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.14	0.16	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.05	0.06	0.07	0.11	0.12	0.11	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	<0.001			0.003			0.002			<0.001			0.003	<0.001	0.001	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.007			0.012			0.009			0.004			0.012	0.004	0.008	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.003			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	0.002			0.002			0.001			0.002			0.002	0.001	0.002	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	0.01			0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	8.2	7.8	7.9	8.3	8.0	8.3	8.4	8.3	7.8	7.7	7.5	7.8	8.4	7.5	8.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.9	7.5	7.3	7.4	6.6	6.6	6.8	7.0	6.9	7.4	7.6	8.5	8.9	6.6	7.4	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	49.9	44.0	47.3	49.5	48.7	49.1	48.3	49.4	45.0	40.7	39.0	39.3	49.9	39.0	45.9	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	103			107			93			81			107	81	96	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.0	7.3	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(6)宇垣浄水場
御津虎倉給水栓

（宇垣系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.005						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49.9	44.0	47.3	49.5	48.7	49.1	48.3	49.4	45.0	40.7	39.0	39.3	49.9	39.0	45.9	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				3.5						3.1			3.5	3.1	3.3	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	103			107			93			81			107	81	96	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.0	7.3	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.2						-1.7			-1.2	-1.7	-1.5	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	10			4			0			2			10	0	4	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	0.000016			0.000015			0.000008			0.000006			0.000016	0.000006	0.000011	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	14.6	13.3	13.5	14.1	14.1	14.0	14.3	14.3	13.3	12.2	12.4	11.8	14.6	11.8	13.5	12	- mS/m
		総酸度				4.0						3.5			4.0	3.5	3.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				43.0						37.0			43.0	37.0	40.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	12.4	10.4	10.9	11.1	10.5	9.4	9.3	11.3	9.4	8.7	8.4	8.7	12.4	8.4	10.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	2.3	1.8	2.0	12	- mg/L
		溶性ケイ酸				16.1						16.8			16.8	16.1	16.5	2	- mg/L
		リン酸イオン				0.11						0.10			0.11	0.10	0.11	2	- mg/L
		カルシウム	15.2	13.5	14.5	15.2	14.9	15.2	14.9	15.0	13.9	12.5	12.0	12.1	15.2	12.0	14.1	12	- mg/L
		マグネシウム	2.9	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.9	2.5	2.3	2.2	2.2	2.9	2.2	2.6	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	0.000016			0.000015			0.000008			0.000006			0.000016	0.000006	0.000011	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

(7)川口浄水場
浄水池

（川口系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	21.7	17.7	23.7	25.7	33.8	28.9	20.8	11.3	10.6	7.5	1.6	6.0	33.8	1.6	17.4	12	
		水温（℃）	12.8	16.2	17.8	20.0	23.4	24.3	23.4	15.7	12.4	8.3	7.9	6.3	24.3	6.3	15.7	12	
		残留塩素（mg/L）	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	1.1	0.5	0.8	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	0.63	0.71	1.04	0.81	0.90	0.43	0.79	0.61	0.54	0.52	0.54	1.04	0.43	0.70	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.10	0.13	0.09	0.13	0.14	0.10	0.05	0.07	0.06	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.08	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.003			0.005			0.003			0.001			0.005	0.001	0.003	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.003			0.002			0.003	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.007			0.011			0.010			0.005			0.011	0.005	0.008	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	<0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.004			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.5	6.6	6.7	7.1	6.9	7.1	7.5	6.4	6.5	6.7	7.0	8.7	8.7	6.4	7.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.8	7.7	7.8	7.5	7.3	7.2	8.2	6.9	7.8	9.0	9.7	12.8	12.8	6.9	8.3	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.0	29.1	31.7	35.7	34.0	35.4	32.0	31.2	28.6	25.6	25.8	29.8	35.7	25.6	30.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	70			90			66			55			90	55	70	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(7)川口浄水場
浄水池

(川口系)

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	<0.001			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	1.1	0.5	0.8	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0	29.1	31.7	35.7	34.0	35.4	32.0	31.2	28.6	25.6	25.8	29.8	35.7	25.6	30.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.8						3.5			4.8	3.5	4.2	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	70			90			66			55			90	55	70	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8						-2.2			-1.8	-2.2	-2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			0.02			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.9	9.0	10.1	11.1	10.9	11.2	10.6	8.8	9.5	8.4	9.6	10.8	11.2	8.4	10.0	12	- mS/m
		総酸度				5.5						4.0			5.5	4.0	4.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				33.0						23.0			33.0	23.0	28.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	5.9	5.5	5.8	6.0	6.0	6.0	5.2	5.9	5.2	<5.0	<5.0	5.6	6.0	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.1	1.2	1.5	1.6	1.9	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.9	1.0	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.9	8.7	9.4	10.5	10.0	10.4	9.5	9.2	8.5	7.6	7.7	8.8	10.5	7.6	9.1	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.8	2.0	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	1.8	1.6	1.6	1.9	2.3	1.6	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

建部町土師方給水栓

（川口系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	21.2	17.9	23.6	28.3	33.6	32.9	26.8	14.6	9.4	9.0	7.1	8.8	33.6	7.1	19.4	12	
		水温（℃）	16.9	22.3	24.5	28.8	35.6	33.2	26.3	20.7	14.9	9.1	7.6	10.8	35.6	7.6	20.9	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	0.73	0.66	1.05	0.58	0.65	0.45	0.97	0.69	0.53	0.54	0.73	1.05	0.45	0.71	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.08	0.12	0.10	0.08	0.17	0.10	0.11	0.07	0.06	<0.05	0.06	0.17	<0.05	0.08	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.004			0.011			0.006			0.001			0.011	0.001	0.006	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.004			0.004			<0.002			0.004	<0.002	0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.010			0.021			0.016			0.007			0.021	0.007	0.014	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.005			<0.002			<0.002			0.005	<0.002	0.002	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.007			0.006			0.003			0.007	0.003	0.005	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.6	6.4	6.9	6.9	7.3	7.3	7.6	6.2	6.5	6.9	8.2	8.4	8.4	6.2	7.1	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.1	7.3	8.1	7.2	7.8	7.7	8.2	6.4	7.4	9.6	11.6	12.1	12.1	6.4	8.5	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.0	29.6	32.7	38.3	34.4	34.1	32.5	31.3	29.9	26.7	27.2	30.3	38.3	26.7	31.4	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	60			79			70			59			79	59	67	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

建部町土師方給水栓

（川口系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.002			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.002	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0	29.6	32.7	38.3	34.4	34.1	32.5	31.3	29.9	26.7	27.2	30.3	38.3	26.7	31.4	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				5.7						2.6			5.7	2.6	4.2	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	60			79			70			59			79	59	67	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.7						−2.1			−1.7	−2.1	−1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			1			0			0			1	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.7	9.9	10.2	11.7	11.1	11.1	10.4	9.6	9.3	9.5	10.0	10.8	11.7	9.3	10.3	12	- mS/m
		総酸度				6.5						3.0			6.5	3.0	4.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				34.0						20.5			34.0	20.5	27.3	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	5.8	5.8	5.8	6.5	6.0	5.8	5.4	5.8	5.5	<5.0	<5.0	5.5	6.5	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.1	1.2	1.7	1.6	1.7	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.7	1.0	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.9	8.9	9.8	11.4	10.3	10.2	9.7	9.4	9.0	7.9	8.1	9.0	11.4	7.9	9.4	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.8	2.0	2.4	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	2.4	1.7	1.9	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(8)広域企業団受水系
西大寺配水池

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.22	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	晴	晴	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	曇	晴	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	19.4	20.9	20.2	25.1	32.2	25.0	19.8	8.4	7.4	6.7	3.4	7.1	32.2	3.4	16.3	12	
		水温（℃）	16.2	20.9	20.9	22.9	30.7	26.6	23.9	12.8	9.2	6.0	6.1	9.2	30.7	6.0	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.53	0.72	0.63	0.14	0.91	0.67	0.55	0.48	0.31	0.26	0.55	0.91	0.14	0.53	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.06	<0.05	0.10	0.12	0.09	0.12	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.006			0.016			0.015			0.002			0.016	0.002	0.010	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.005			0.008			0.008			0.002			0.008	0.002	0.006	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			<0.001			0.002			0.002			0.002	<0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.012			0.021			0.025			0.007			0.025	0.007	0.016	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.009			0.010			0.002			0.010	0.002	0.006	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.005			0.008			0.003			0.008	0.003	0.005	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	8.0	7.4	6.9	8.2	6.5	8.1	8.6	9.3	9.3	9.4	10.5	10.5	6.5	8.2	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.6	8.5	8.8	8.0	9.0	7.7	8.2	8.4	8.8	9.5	9.4	11.7	11.7	7.6	8.8	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	26.6	29.9	32.0	30.9	31.6	27.6	34.6	32.8	32.8	33.8	31.9	35.0	35.0	26.6	31.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	66			91			77			72			91	66	77	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	0.6	0.8	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(8)広域企業団受水系
西大寺配水池

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.22	R6.6.4	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.005						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.001			0.003			0.003			<0.001			0.003	<0.001	0.002	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.6	29.9	32.0	30.9	31.6	27.6	34.6	32.8	32.8	33.8	31.9	35.0	35.0	26.6	31.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				2.6						3.1			3.1	2.6	2.9	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	66			91			77			72			91	66	77	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8						-2.1			-1.8	-2.1	-2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.4	10.4	11.0	10.4	11.4	9.8	12.0	11.5	11.8	12.1	12.1	12.9	12.9	9.4	11.2	12	- mS/m
		総酸度				3.0						3.5			3.5	3.0	3.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				23.0						24.5			24.5	23.0	23.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	9.5	11.1	11.7	11.1	15.5	8.9	12.5	13.0	13.4	15.9	13.9	13.8	15.9	8.9	12.5	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.2	1.3	1.0	1.0	1.1	1.7	1.0	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸				12.9						6.5			12.9	6.5	9.7	2	- mg/L
		リン酸イオン				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	2	- mg/L
		カルシウム	8.0	9.0	9.7	9.4	9.7	8.4	10.4	10.0	10.0	10.4	9.8	10.9	10.9	8.0	9.6	12	- mg/L
		マグネシウム	1.6	1.8	1.9	1.8	1.8	1.6	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	1.6	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

瀬戸町観音寺給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	17.2	16.0	25.8	30.5	32.4	29.6	18.2	14.6	3.4	5.6	9.2	7.4	32.4	3.4	17.5	12	
		水温（℃）	18.4	19.1	26.4	29.4	31.9	30.5	22.4	18.5	13.1	8.5	8.6	10.1	31.9	8.5	19.7	12	
		残留塩素（mg/L）	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.63	0.43	0.52	0.11	0.59	0.41	0.68	0.50	0.40	0.45	0.69	0.69	0.11	0.50	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.06	0.06	0.14	0.14	0.16	0.14	0.15	0.09	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.16	<0.05	0.09	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.013			0.019			0.012			0.005			0.019	0.005	0.012	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.006			0.008			0.003			0.003			0.008	0.003	0.005	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.022			0.031			0.025			0.012			0.031	0.012	0.023	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.006			0.008			0.005			0.004			0.008	0.004	0.006	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.007			0.009			0.009			0.005			0.009	0.005	0.008	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.01			0.04	0.01	0.03	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.7	7.1	9.0	7.2	10.2	7.9	9.5	7.6	8.4	8.9	11.3	8.6	11.3	7.1	8.6	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.3	8.1	10.1	7.6	9.5	7.8	9.3	7.5	8.5	9.6	12.3	11.1	12.3	7.5	9.1	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.6	28.8	36.0	29.3	37.6	33.4	32.9	30.6	30.5	32.9	36.7	30.5	37.6	28.8	32.4	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	68			70			78			72			78	68	72	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.7	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.1	0.6	0.7	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

瀬戸町観音寺給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.002			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.002	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.004			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.6	28.8	36.0	29.3	37.6	33.4	32.9	30.6	30.5	32.9	36.7	30.5	37.6	28.8	32.4	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				1.3						2.2			2.2	1.3	1.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	68			70			78			72			78	68	72	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.5						−1.7			−1.5	−1.7	−1.6	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			120	2		0			0			120	0	24	5	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			0.01			0.04	0.01	0.03	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.6	10.2	12.9	10.3	13.4	11.4	12.2	10.8	11.0	11.7	13.5	11.2	13.5	10.2	11.6	12	- mS/m
		総酸度				1.5						2.5			2.5	1.5	2.0	2	- mg/L
		総アルカリ度				23.0						24.5			24.5	23.0	23.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	10.9	9.4	17.0	11.0	15.3	12.8	11.8	11.9	10.6	12.4	16.1	9.6	17.0	9.4	12.4	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.1	1.1	1.9	1.2	1.7	1.6	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.9	1.1	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.2	8.9	11.3	9.1	11.6	10.4	10.2	9.6	9.4	10.2	11.4	9.4	11.6	8.9	10.1	12	- mg/L
		マグネシウム	1.6	1.6	1.9	1.6	2.1	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	2.0	1.7	2.1	1.6	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

小串給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	19.4	17.8	23.1	26.7	32.4	33.0	29.4	17.9	14.0	9.1	9.3	10.3	33.0	9.1	20.2	12	
		水温（℃）	15.5	19.2	22.7	25.9	31.1	31.0	25.4	18.9	15.2	9.8	8.3	10.1	31.1	8.3	19.4	12	
		残留塩素（mg/L）	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	0.68	0.65	0.61	0.11	0.36	0.67	0.80	0.57	0.26	0.48	0.90	0.90	0.11	0.57	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.06	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.06	0.09	0.16	0.21	0.19	0.18	0.11	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.21	<0.05	0.09	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.011			0.029			0.022			0.004			0.029	0.004	0.017	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.002			0.003			<0.002			0.003			0.003	<0.002	0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.003			0.003			0.003	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.017			0.040			0.035			0.012			0.040	0.012	0.026	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.007			0.015			0.011			0.003			0.015	0.003	0.009	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.005			0.009			0.010			0.005			0.010	0.005	0.007	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.0	6.8	8.5	6.8	9.7	8.9	8.6	7.1	7.4	9.4	9.8	6.9	9.8	6.0	8.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.9	7.8	9.3	7.6	10.0	9.1	8.5	7.4	8.0	9.4	11.1	9.3	11.1	7.4	8.8	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24.2	27.6	35.2	29.1	35.7	32.1	35.0	29.7	28.3	32.6	34.3	27.6	35.7	24.2	31.0	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	55			70			82			70			82	55	69	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.8	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

小串給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.003			0.007			0.006			0.002			0.007	0.002	0.005	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.2	27.6	35.2	29.1	35.7	32.1	35.0	29.7	28.3	32.6	34.3	27.6	35.7	24.2	31.0	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				1.8						1.3			1.8	1.3	1.6	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	55			70			82			70			82	55	69	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.7						-1.8			-1.7	-1.8	-1.8	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	8.7	9.9	12.2	10.2	13.1	11.8	11.9	10.4	10.2	12.2	12.5	9.9	13.1	8.7	11.1	12	- mS/m
		総酸度				2.0						1.5			2.0	1.5	1.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				21.0						24.0			24.0	21.0	22.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	8.1	9.3	14.2	10.2	15.4	12.2	12.2	10.7	9.6	14.7	12.2	8.4	15.4	8.1	11.4	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.6	1.4	1.6	1.7	1.6	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.7	1.0	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	7.4	8.4	10.8	9.0	11.0	9.9	10.7	9.1	8.7	10.1	10.6	8.4	11.0	7.4	9.5	12	- mg/L
		マグネシウム	1.4	1.6	2.0	1.6	2.0	1.8	2.0	1.7	1.6	1.8	1.9	1.6	2.0	1.4	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

草ケ部給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	17.9	16.7	24.9	30.5	32.5	33.0	21.0	18.3	7.5	8.0	9.3	10.4	33.0	7.5	19.2	12	
		水温（℃）	18.8	19.2	25.5	29.6	32.1	31.1	25.5	20.5	16.1	11.5	10.1	11.4	32.1	10.1	21.0	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.63	0.45	0.54	0.10	0.60	0.40	0.69	0.50	0.40	0.45	0.66	0.69	0.10	0.50	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.06	0.07	0.12	0.16	0.18	0.16	0.14	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.18	<0.05	0.09	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.014			0.020			0.013			0.005			0.020	0.005	0.013	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.003			0.007			<0.002			0.002			0.007	<0.002	0.003	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.023			0.032			0.026			0.011			0.032	0.011	0.023	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.006			0.008			0.006			0.003			0.008	0.003	0.006	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.007			0.009			0.009			0.004			0.009	0.004	0.007	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			<0.01			0.04	<0.01	0.03	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.6	7.0	8.8	7.1	10.2	7.9	9.4	7.5	8.4	9.3	11.4	8.7	11.4	7.0	8.6	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.3	8.1	10.0	7.7	9.6	7.8	9.3	7.5	8.5	9.8	12.4	11.2	12.4	7.5	9.2	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.5	29.0	36.0	29.1	37.8	33.5	32.8	30.5	30.2	33.8	36.5	30.5	37.8	29.0	32.4	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	65			71			80			73			80	65	72	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.7	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	1.1	0.6	0.7	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

草ケ部給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.002			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.002	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.004			0.005			0.004			0.001			0.005	0.001	0.004	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.5	29.0	36.0	29.1	37.8	33.5	32.8	30.5	30.2	33.8	36.5	30.5	37.8	29.0	32.4	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				1.8						2.2			2.2	1.8	2.0	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	65			71			80			73			80	65	72	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.5						−1.9			−1.5	−1.9	−1.7	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.04			<0.01			0.04	<0.01	0.03	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.5	10.1	12.7	10.2	13.4	11.3	12.1	10.6	10.9	12.1	13.6	11.4	13.6	10.1	11.6	12	- mS/m
		総酸度				2.0						2.5			2.5	2.0	2.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				22.5						24.0			24.0	22.5	23.3	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	10.7	9.5	16.6	10.8	15.4	12.7	11.7	11.8	10.5	14.3	16.2	10.0	16.6	9.5	12.5	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.1	1.1	1.9	1.2	1.8	1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.9	1.1	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	9.0	8.8	11.1	9.0	11.5	10.3	10.0	9.4	9.3	10.4	11.3	9.4	11.5	8.8	10.0	12	- mg/L
		マグネシウム	1.7	1.7	2.0	1.6	2.2	1.9	1.9	1.7	1.7	1.9	2.0	1.7	2.2	1.6	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

升田給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	曇	曇雨	雨曇	雨曇	晴	晴	晴曇	晴	曇晴	晴	晴	晴				12	
		天候当日	雨	曇晴	曇晴	曇雨	晴	曇晴	曇	晴	晴	曇雨	晴	晴曇				12	
		気温（℃）	17.5	17.4	23.2	27.6	31.5	33.2	27.5	16.3	10.1	8.0	5.9	10.3	33.2	5.9	19.0	12	
		水温（℃）	16.7	19.3	21.6	26.5	33.2	33.1	25.6	19.3	16.3	10.2	9.3	11.4	33.2	9.3	20.2	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.63	0.51	0.61	<0.10	0.35	0.60	0.75	0.56	0.24	0.48	0.82	0.82	<0.10	0.53	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.06	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.07	0.12	0.16	0.14	0.13	0.06	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	<0.05	0.06	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.009			0.028			0.019			0.004			0.028	0.004	0.015	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	0.005			0.009			0.002			0.003			0.009	0.002	0.005	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.003			0.003			0.003	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.014			0.038			0.032			0.012			0.038	0.012	0.024	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.006			0.015			0.009			0.003			0.015	0.003	0.008	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.008			0.010			0.005			0.010	0.004	0.007	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				0.005		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.0	7.0	9.0	6.4	10.0	8.8	8.7	7.2	7.0	9.4	9.9	6.7	10.0	6.0	8.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.0	7.6	9.8	7.4	9.9	9.0	8.6	7.3	7.8	9.4	11.1	8.6	11.1	7.3	8.7	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	25.4	28.1	36.0	28.3	35.9	30.9	34.7	29.7	25.9	32.6	34.5	25.7	36.0	25.4	30.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	61			68			84			68			84	61	70	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	1.0	0.6	0.8	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

升田給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.10	R6.7.16	R6.8.15	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.2	R7.1.27	R7.2.25	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.003			0.005			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.4	28.1	36.0	28.3	35.9	30.9	34.7	29.7	25.9	32.6	34.5	25.7	36.0	25.4	30.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				1.8						1.3			1.8	1.3	1.6	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	61			68			84			68			84	61	70	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.7						−1.7			−1.7	−1.7	−1.7	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			1			0			0			1	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.0	10.0	12.7	9.8	13.2	11.6	11.9	10.4	9.5	12.1	12.5	9.4	13.2	9.0	11.0	12	- mS/m
		総酸度				2.0						1.5			2.0	1.5	1.8	2	- mg/L
		総アルカリ度				20.0						23.0			23.0	20.0	21.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	8.8	10.1	17.0	10.1	15.8	11.7	12.6	10.8	8.7	14.7	12.8	8.3	17.0	8.3	11.8	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.1	1.1	1.7	1.4	1.6	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	1.7	0.9	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	7.7	8.6	11.1	8.7	10.9	9.4	10.6	9.1	7.9	10.1	10.7	7.8	11.1	7.7	9.4	12	- mg/L
		マグネシウム	1.5	1.6	2.0	1.6	2.1	1.8	2.0	1.7	1.5	1.8	1.9	1.5	2.1	1.5	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

宝伝給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨	雨	晴曇	晴曇	雨曇	晴雨	曇	曇	晴曇	晴曇	曇	曇雨				12	
		天候当日	雨曇	雨	曇雨	曇	曇	晴	曇雨	晴	晴曇	曇晴	晴曇	曇晴				12	
		気温（℃）	17.5	15.9	24.0	29.6	32.0	30.5	22.4	17.1	8.5	6.3	9.5	9.4	32.0	6.3	18.6	12	
		水温（℃）	17.4	19.1	26.0	29.9	29.9	30.2	22.0	18.2	12.7	8.2	8.5	9.5	30.2	8.2	19.3	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.60	0.57	0.63	0.12	0.77	0.60	0.79	0.56	0.41	0.42	0.53	0.79	0.12	0.55	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.001			<0.001			<0.0005			<0.0005			<0.001	<0.0005	<0.001	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.06	0.08	0.14	0.19	0.27	0.21	0.27	0.14	0.12	0.09	0.08	0.08	0.27	0.06	0.14	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.016			0.026			0.027			0.006			0.027	0.006	0.019	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.004			0.003			0.003			0.004	<0.002	0.003	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.003			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.026			0.038			0.044			0.014			0.044	0.014	0.031	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.006			0.013			0.013			0.004			0.013	0.004	0.009	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.007			0.009			0.012			0.005			0.012	0.005	0.008	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02	<0.01	<0.01	4	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.5	8.7	6.6	10.3	7.7	9.0	7.3	7.8	8.7	10.8	10.3	10.8	6.6	8.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.0	8.2	9.9	7.8	10.1	8.5	8.8	7.5	8.1	9.3	11.6	11.8	11.8	7.5	9.1	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	26.9	29.7	35.3	27.7	37.9	31.5	35.5	30.1	29.5	31.4	36.0	34.8	37.9	26.9	32.2	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	64			64			86			66			86	64	70	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

宝伝給水栓

（広域企業団系）

		採水年月日	R6.4.24	R6.5.1	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.21	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.6	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.005			0.008			0.009			0.002			0.009	0.002	0.006	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.9	29.7	35.3	27.7	37.9	31.5	35.5	30.1	29.5	31.4	36.0	34.8	37.9	26.9	32.2	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				1.8						1.8			1.8	1.8	1.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	64			64			86			66			86	64	70	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.5						−1.9			−1.5	−1.9	−1.7	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	0			0			0			0			0	0	0	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.001			<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02	4	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.8	10.5	12.4	9.9	13.4	11.0	12.4	10.5	10.5	11.4	13.2	13.0	13.4	9.8	11.5	12	- mS/m
		総酸度				2.0						2.0			2.0	2.0	2.0	2	- mg/L
		総アルカリ度				22.0						24.0			24.0	22.0	23.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	9.5	10.2	14.7	9.2	15.4	9.9	12.0	10.3	10.4	11.5	15.8	14.0	15.8	9.2	11.9	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.7	1.3	1.7	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.7	1.0	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム	8.3	9.1	11.0	8.6	11.7	9.8	10.9	9.4	9.0	9.6	11.1	10.8	11.7	8.3	9.9	12	- mg/L
		マグネシウム	1.5	1.7	1.9	1.5	2.1	1.7	2.0	1.6	1.7	1.8	2.0	1.9	2.1	1.5	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0001			<0.0001			<0.0002	<0.0001	<0.0002	4	- mg/L
		キシレン	<0.02			<0.02			<0.001			<0.001			<0.02	<0.001	<0.02	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

(9)南部企業団受水系
西七区給水栓

（南部企業団系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.17	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴	雨曇	晴曇	曇雨	晴	晴	雨曇	晴	曇晴	曇晴	晴曇	雨曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	曇雨	雨曇	晴	曇晴	雨曇	晴	晴曇	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	21.4	16.9	26.1	26.5	33.0	28.4	22.2	14.4	11.4	11.8	5.7	9.6	33.0	5.7	19.0	12	
		水温（℃）	15.7	19.9	25.2	23.6	30.2	28.7	26.3	17.6	14.0	9.4	9.9	10.3	30.2	9.4	19.2	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	5	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73	0.62	0.60	0.62	0.41	0.67	0.55	0.70	0.56	0.52	0.59	0.63	0.73	0.41	0.60	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	20	ベンゼン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.09	0.09	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L
	23	クロロホルム	0.005			0.010			0.006			0.002			0.010	0.002	0.006	4	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.003			0.002			0.003	0.001	0.002	4	0.1 mg/L
	26	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン	0.010			0.015			0.014			0.007			0.015	0.007	0.012	4	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸	0.003			0.005			0.003			<0.002			0.005	<0.002	0.003	4	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン	0.004			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004	4	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド	<0.004				<0.004		<0.008			<0.008			<0.008	<0.004	<0.008	4	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	<0.01	0.02	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.4	6.4	7.3	6.2	7.6	6.3	7.4	6.5	6.9	8.2	8.4	8.4	8.4	6.2	7.2	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.4	6.3	7.1	7.7	9.0	8.2	6.9	6.1	7.3	10.6	10.3	11.4	11.4	6.1	8.3	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44.2	45.2	52.2	44.7	52.3	47.1	54.7	50.9	53.3	54.6	54.7	54.1	54.7	44.2	50.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物	83			104			92			92			104	83	93	4	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	0.02 mg/L
	45	フェノール類				<0.0005						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	0.9	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	2 度

(9)南部企業団受水系
西七区給水栓

（南部企業団系）

		採水年月日	R6.4.15	R6.5.13	R6.6.17	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3	R6.10.8	R6.11.25	R6.12.11	R7.1.20	R7.2.5	R7.3.3	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.004 mg/L
	8	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.005						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール	0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44.2	45.2	52.2	44.7	52.3	47.1	54.7	50.9	53.3	54.6	54.7	54.1	54.7	44.2	50.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸				4.0						3.5			4.0	3.5	3.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物	83			104			92			92			104	83	93	4	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.4						-1.3			-1.3	-1.4	-1.4	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1			0			4			1			4	0	2	4	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン	<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	4	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	<0.01	0.02	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	12.5	12.7	14.5	12.3	14.8	13.2	14.8	13.5	14.1	14.8	15.7	15.0	15.7	12.3	14.0	12	- mS/m
		総酸度				4.5						4.0			4.5	4.0	4.3	2	- mg/L
		総アルカリ度				39.0						48.5			48.5	39.0	43.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.0	12.2	13.2	6.3	8.3	6.1	7.5	6.6	6.9	7.8	7.8	7.2	13.2	6.1	8.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.1	1.2	1.6	1.3	1.7	1.5	1.7	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.7	1.1	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸				12.5						9.3			12.5	9.3	10.9	2	- mg/L
		リン酸イオン				0.04						0.02			0.04	0.02	0.03	2	- mg/L
		カルシウム	14.4	14.8	17.1	14.6	17.0	15.4	17.8	16.6	17.4	17.9	17.8	17.7	17.9	14.4	16.5	12	- mg/L
		マグネシウム	2.0	2.0	2.3	2.0	2.4	2.1	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.0	2.3	12	- mg/L
		シアン化物イオン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	- mg/L
		キシレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	- mg/L
		PFOS	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		PFOA	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

2 浄水場処理工程　定期水質試験(検査)

(1)三野浄水場
　緩速ろ過系　旭川取水口

(三野浄水場)

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴雨	雨曇	晴曇	晴	晴	晴曇	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇晴	雨				12	
		天候当日	晴曇	晴曇	晴曇	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇雪	曇雨				12	
		気温 (℃)	20.9	23.1	25.4	31.6	29.7	30.7	19.6	16.9	14.3	4.5	0.0	8.2	31.6	0.0	18.7	12	
		水温 (℃)	16.0	16.8	22.1	26.0	28.7	28.9	20.5	16.4	11.8	5.3	4.5	6.3	28.9	4.5	16.9	12	
		残留塩素 (mg/L)																0	
水質基準項目	1	一般細菌	400	1100	2000	2100	1100	1500	1600	1500	280	150	230	1600	2100	150	1100	12	100個/mL
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.005	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.45	0.48	0.48	0.21	0.40	0.33	0.94	0.56	0.46	0.45	0.74	0.94	0.21	0.50	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					0.04						<0.01		0.04	<0.01	0.02	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					0.06						0.04		0.06	0.04	0.05	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	5.8	5.5	6.0	5.4	6.4	6.3	6.8	5.3	6.1	7.3	7.5	7.7	7.7	5.3	6.3	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					0.011						0.006		0.011	0.006	0.009	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.3	5.8	6.3	5.2	6.0	6.0	6.6	<5.0	6.2	8.7	8.7	9.7	9.7	<5.0	6.3	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.7	27.1	30.5	28.6	30.1	29.7	29.5	32.0	26.2	24.3	25.7	31.2	32.0	24.3	28.5	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					79						57		79	57	68	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類						<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	1.5	1.6	1.4	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	1.5	1.6	0.9	1.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12	異常でないこと
	50	色度	3.4	5.6	6.6	6.2	4.3	4.4	4.6	6.5	3.7	2.7	2.6	11	11	2.6	5.1	12	5 度
	51	濁度	4.0	2.7	2.9	3.5	2.2	1.6	2.3	3.8	1.5	1.1	0.7	6.7	6.7	0.7	2.8	12	2 度

2 浄水場処理工程　定期水質試験(検査)

(1)三野浄水場
緩速ろ過系　旭川取水口

(三野浄水場)

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.7	27.1	30.5	28.6	30.1	29.7	29.5	32.0	26.2	24.3	25.7	31.2	32.0	24.3	28.5	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					0.011						0.006		0.011	0.006	0.009	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					1.8						0.9		1.8	0.9	1.4	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)	75	40	40	40	50	40	50	50	75	50	50	50	75	40	51	12	3 -
	24	蒸発残留物					79						57		79	57	68	2	30～200 mg/L
	25	濁度	4.0	2.7	2.9	3.5	2.2	1.6	2.3	3.8	1.5	1.1	0.7	6.7	6.7	0.7	2.8	12	1 度
	26	pH 値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−1.4						−1.8		−1.4	−1.8	−1.6	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					0.04						<0.01		0.04	<0.01	0.02	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	8.5	8.5	9.4	8.7	9.3	9.4	9.2	9.4	8.5	9.1	9.4	10.5	10.5	8.5	9.2	12	- mS/m
		総酸度					2.0						1.0		2.0	1.0	1.5	2	- mg/L
		総アルカリ度					28.5						23.5		28.5	23.5	26.0	2	- mg/L
		大腸菌MPN	13	5	10	17	18	4	79	35	21	6	10	100	100	4	27	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	- -
		大腸菌群MPN	1000	>2400	>2400	>2400	>2400	2400	>2400	>2400	1400	550	>2400	>2400	>2400	550	2000	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	3	4	3	8	11	2	9	2	4	1	6	49	49	1	9	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	6.0	5.5	6.3	6.0	5.8	6.2	5.7	7.1	<5.0	<5.0	<5.0	6.6	7.1	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	0.9	0.9	1.2	1.0	1.3	1.5	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.5	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					12.6						12.4		12.6	12.4	12.5	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.05						0.01		0.05	0.01	0.03	2	- mg/L
		カルシウム	7.9	7.9	9.1	8.5	8.6	8.6	8.5	9.5	7.7	7.1	7.5	9.2	9.5	7.1	8.3	12	- mg/L
		マグネシウム	1.7	1.8	1.9	1.8	2.1	2.0	2.0	2.0	1.7	1.6	1.7	2.0	2.1	1.6	1.9	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

三野浄水場
緩速ろ過池

（三野浄水場）

															最高	最低	平均	回数	
		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27															
		天候前日	雨曇	晴														2	
		天候当日	曇	雨曇														2	基準値
		気温（℃）	22.0	24.4											24.4	22.0	23.2	2	
		水温（℃）	16.4	22.0											22.0	16.4	19.2	2	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	12	30											30	12	21	2	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出													0/2	2	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素																0	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン																0	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																0	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物																0	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素																0	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン																0	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																0	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン																0	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	20	ベンゼン																0	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム																0	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン																0	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン																0	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン																0	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム																0	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物																0	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン																0	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）																0	300 mg/L
	40	蒸発残留物																0	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン																0	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール																0	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	2	3 mg/L
	47	pH 値	7.4	7.5											7.5	7.4	7.5	2	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし													異常なし	2	異常でないこと
	50	色度	1.1	1.2											1.2	1.1	1.2	2	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	2 度

令和6年6月より休止

三野浄水場
緩速ろ過池

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27											最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン																0	0.004 mg/L
	8	トルエン																0	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																0	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸																0	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン																0	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル																0	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)																0	3 －
	24	蒸発残留物																0	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	1 度
	26	pH 値	7.4	7.5											7.5	7.4	7.5	2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)																0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン																0	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA																0	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.7	9.9											9.9	9.7	9.8	2	－ mS/m
		総酸度																0	－ mg/L
		総アルカリ度																0	－ mg/L
		大腸菌MPN	0	0											0	0	0	2	－ MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	検出													1/2	2	－ －
		大腸菌群MPN	0	1											1	0	1	2	－ MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	－ 個/100mL
		臭化物イオン																0	－ mg/L
		硫酸イオン																0	－ mg/L
		アンモニア態窒素																0	－ mg/L
		カリウム																0	－ mg/L
		溶性ケイ酸																0	－ mg/L
		リン酸イオン																0	－ mg/L
		カルシウム																0	－ mg/L
		マグネシウム																0	－ mg/L
		シアン化物イオン																0	－ mg/L
		塩化シアン																0	－ mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007											<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン																0	－ mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン																0	－ mg/L
		キシレン																0	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン																0	－ mg/L
		PFOS																0	－ mg/L
		PFOA																0	－ mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	－ －
備考																			

令和6年6月より休止

三野浄水場
急速ろ過系　西川取水口

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴	晴	曇雨	晴曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	21.0	22.5	21.9	31.7	29.1	23.8	24.3	9.3	2.8	5.1	3.9	7.5	31.7	2.8	16.9	12	
		水温（℃）	16.6	23.6	23.7	27.6	30.5	26.2	21.3	14.1	8.8	5.8	7.0	9.0	30.5	5.8	17.9	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	700	1300	6000	3100	2000	2800	5600	620	430	170	200	460	6000	170	1900	12	100個/mL
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.005	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55	0.28	0.42	0.42	0.16	0.34	0.39	0.82	0.50	0.44	0.48	0.91	0.91	0.16	0.48	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					0.06						0.01		0.06	0.01	0.04	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					0.10						0.05		0.10	0.05	0.08	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.0	6.3	5.8	5.4	6.6	6.4	6.8	5.4	6.3	6.7	7.2	6.1	7.2	5.4	6.3	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					0.016						0.007		0.016	0.007	0.012	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.6	6.6	6.0	5.1	6.2	6.1	6.4	5.0	6.6	7.6	8.5	7.8	8.5	5.0	6.5	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.1	27.6	31.5	28.4	29.2	30.0	29.0	32.2	26.2	24.6	24.6	28.4	32.2	24.6	28.2	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					71						61		71	61	66	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000005	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.4	1.4	1.9	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	1.1	1.6	1.9	0.9	1.4	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12	異常でないこと
	50	色度	3.4	5.1	8.2	6.1	5.2	5.4	5.1	4.9	3.0	2.9	3.0	7.7	8.2	2.9	5.0	12	5 度
	51	濁度	5.0	3.0	11	4.8	3.6	3.4	3.0	2.8	1.2	1.3	1.5	3.8	11	1.2	3.7	12	2 度

三野浄水場
急速ろ過系　西川取水口

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.1	27.6	31.5	28.4	29.2	30.0	29.0	32.2	26.2	24.6	24.6	28.4	32.2	24.6	28.2	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					0.016						0.007		0.016	0.007	0.012	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					1.3						1.8		1.8	1.3	1.6	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)	30	40	20	20	20	30	30	20	20	30	20	20	40	20	25	12	3 -
	24	蒸発残留物					71						61		71	61	66	2	30～200 mg/L
	25	濁度	5.0	3.0	11	4.8	3.6	3.4	3.0	2.8	1.2	1.3	1.5	3.8	11	1.2	3.7	12	1 度
	26	pH 値	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−1.3						−1.9		−1.3	−1.9	−1.6	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					0.06						0.01		0.06	0.01	0.04	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	8.7	9.0	9.6	8.8	9.8	9.6	9.2	9.6	8.9	8.8	8.9	9.0	9.8	8.7	9.2	12	- mS/m
		総酸度					1.5						2.0		2.0	1.5	1.8	2	- mg/L
		総アルカリ度	23.0	26.0	28.5	28.0	32.5	29.0	28.0	27.5	24.0	23.5	22.0	22.0	32.5	22.0	26.2	12	- mg/L
		大腸菌MPN	75	11	160	93	28	16	51	21	12	21	14	28	160	11	44	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	- -
		大腸菌群MPN	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	2400	610	610	600	1600	>2400	600	1900	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	12	9	37	6	12	4	5	4	3	1	12	9	37	1	10	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	6.2	5.9	6.3	5.9	5.8	5.5	5.6	6.9	5.0	<5.0	<5.0	6.4	6.9	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.3	1.0	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.4	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					12.2						12.6		12.6	12.2	12.4	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.03						<0.01		0.03	<0.01	0.02	2	- mg/L
		カルシウム	7.9	8.1	9.3	8.4	8.4	8.7	8.5	9.6	7.7	7.2	7.2	8.4	9.6	7.2	8.3	12	- mg/L
		マグネシウム	1.8	1.8	2.0	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	1.7	1.6	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

三野浄水場
薬品沈澱池　北流出口

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴	晴	曇雨	晴曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	22.3	24.3	21.9	32.8	29.7	26.9	25.8	9.1	4.5	5.8	8.0	8.7	32.8	4.5	18.3	12	
		水温（℃）	15.3	21.7	22.8	25.6	29.7	26.1	21.0	14.6	9.3	6.2	6.8	8.1	29.7	6.2	17.3	12	
		残留塩素（mg/L）	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.3	12	
水質基準項目	1	一般細菌																0	100個/mL
	2	大腸菌																0	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素																0	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン																0	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																0	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物																0	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素																0	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン																0	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																0	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン																0	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	20	ベンゼン																0	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム																0	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン																0	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン																0	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン																0	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム																0	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.27	0.27	0.29	0.26	0.37	0.27	0.25	0.35	0.58	0.73	0.37	0.38	0.73	0.25	0.37	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物																0	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン																0	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）																0	300 mg/L
	40	蒸発残留物																0	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン																0	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール																0	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	0.6	0.8	1.6	1.6	1.7	1.1	1.1	1.1	3.5	3.5	1.1	1.9	3.5	0.6	1.6	12	5 度
	51	濁度	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	0.4	0.9	0.9	0.2	0.5	12	2 度

三野浄水場
薬品沈澱池　北流出口

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン																0	0.004 mg/L
	8	トルエン																0	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.3	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																0	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸																0	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン																0	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル																0	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)																0	3 -
	24	蒸発残留物																0	30～200 mg/L
	25	濁度	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	0.4	0.9	0.9	0.2	0.5	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)																0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン																0	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.27	0.27	0.29	0.26	0.37	0.27	0.25	0.35	0.58	0.73	0.37	0.38	0.73	0.25	0.37	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA																0	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.5	9.8	10.3	9.7	10.6	10.2	10.0	10.2	9.5	9.5	9.5	10.0	10.6	9.5	9.9	12	- mS/m
		総酸度																0	- mg/L
		総アルカリ度	22.0	26.0	26.5	27.5	33.0	28.0	27.0	27.0	23.0	23.0	21.5	22.5	33.0	21.5	25.6	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群																0	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン																0	- mg/L
		アンモニア態窒素																0	- mg/L
		カリウム																0	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム																0	- mg/L
		マグネシウム																0	- mg/L
		シアン化物イオン																0	- mg/L
		塩化シアン																0	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン																0	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン																0	- mg/L
		キシレン																0	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン																0	- mg/L
		PFOS																0	- mg/L
		PFOA																0	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

三野浄水場
急速ろ過池

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴	晴	曇雨	晴曇				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	22.3	24.3	21.9	32.8	29.7	26.9	25.8	9.1	4.5	5.8	8.0	8.7	32.8	4.5	18.3	12	
		水温（℃）	15.7	21.9	23.3	25.8	30.1	26.3	21.3	14.9	9.6	6.2	7.0	8.4	30.1	6.2	17.5	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌																0	100個/mL
	2	大腸菌																0	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素																0	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン																0	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																0	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物																0	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素																0	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン																0	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																0	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン																0	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	20	ベンゼン																0	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム																0	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン																0	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン																0	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン																0	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム																0	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.01	0.03	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物																0	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン																0	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）																0	300 mg/L
	40	蒸発残留物																0	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

三野浄水場
急速ろ過池

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン																0	0.004 mg/L
	8	トルエン																0	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																0	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸																0	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン																0	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル																0	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)																0	3 -
	24	蒸発残留物																0	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)																0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン																0	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.01	0.03	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA																0	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.6	9.8	10.5	9.8	10.6	10.3	10.1	10.2	9.5	9.5	9.5	10.1	10.6	9.5	10.0	12	- mS/m
		総酸度																0	- mg/L
		総アルカリ度	22.0	25.5	27.5	27.0	31.5	28.0	27.5	26.0	23.0	22.5	21.0	22.0	31.5	21.0	25.3	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群																0	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン																0	- mg/L
		アンモニア態窒素																0	- mg/L
		カリウム																0	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム																0	- mg/L
		マグネシウム																0	- mg/L
		シアン化物イオン																0	- mg/L
		塩化シアン																0	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン																0	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン																0	- mg/L
		キシレン																0	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン																0	- mg/L
		PFOS																0	- mg/L
		PFOA																0	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

三野浄水場
地下水系　第2取水井

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴雨	雨曇	晴曇	晴	晴	晴曇	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇晴	雨				12	
		天候当日	晴曇	晴曇	晴曇	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇雪	曇雨				12	
		気温（℃）	18.0	20.2	25.1	33.2	31.2	31.3	19.4	18.4	10.5	5.3	0.6	8.0	33.2	0.6	18.4	12	
		水温（℃）	12.4	14.6	17.1	19.4	21.3	24.3	23.9	21.5	18.7	11.3	11.2	9.0	24.3	9.0	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.68	0.68	0.73	0.54	0.67	0.47	0.85	0.77	0.52	0.54	0.60	0.85	0.47	0.65	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						<0.01		0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.4	6.5	6.7	6.9	6.8	6.9	6.6	6.6	6.3	5.5	5.7	6.2	6.9	5.5	6.4	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.4	6.2	6.1	5.6	5.7	5.7	6.3	5.4	5.9	7.7	7.9	9.5	9.5	5.4	6.5	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.9	31.1	32.4	34.2	33.5	33.1	32.2	33.0	32.8	29.0	28.8	31.0	34.2	28.8	31.8	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					79						54		79	54	67	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類						<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

三野浄水場
地下水系　第2取水井

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.9	31.1	32.4	34.2	33.5	33.1	32.2	33.0	32.8	29.0	28.8	31.0	34.2	28.8	31.8	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					9.2						6.2		9.2	6.2	7.7	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					79						54		79	54	67	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.1						-2.3		-2.1	-2.3	-2.2	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					1						0		1	0	1	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.9	10.0	10.2	10.6	10.4	10.7	10.2	10.6	10.2	9.2	9.4	10.0	10.7	9.2	10.1	12	- mS/m
		総酸度					10.5						7.0		10.5	7.0	8.8	2	- mg/L
		総アルカリ度					31.5						23.0		31.5	23.0	27.3	2	- mg/L
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			4/12	12	- -
		大腸菌群MPN	0	1	1	1	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	2	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	6.9	6.7	6.9	7.1	6.5	6.8	6.2	7.0	6.9	5.2	5.1	5.4	7.1	5.1	6.4	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					16.0						11.9		16.0	11.9	14.0	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.11						0.08		0.11	0.08	0.10	2	- mg/L
		カルシウム	8.9	9.0	9.5	9.9	9.8	9.8	9.6	9.6	9.5	8.5	8.4	9.1	9.9	8.4	9.3	12	- mg/L
		マグネシウム	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1	2.0	2.2	2.2	1.9	1.9	2.0	2.3	1.9	2.1	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.035	0.029	0.027	0.039	0.029	0.031	0.026	0.031	0.024	0.017	0.018	0.021	0.039	0.017	0.027	12	- -
備考			水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																

三野浄水場
浄水池

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.28	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	雨曇	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴	晴	曇雨	晴曇				12	
		天候当日	曇	雨	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴	晴曇	晴曇	雨曇				12	
		気温（℃）	22.9	18.4	21.9	31.9	29.7	24.7	25.2	9.9	2.9	6.7	5.7	9.8	31.9	2.9	17.5	12	
		水温（℃）	15.7	19.7	22.7	24.6	29.3	26.6	21.9	16.7	11.1	7.1	8.1	8.4	29.3	7.1	17.7	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.45	0.48	0.57	0.25	0.41	0.41	0.86	0.54	0.46	0.50	0.84	0.86	0.25	0.53	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸	0.05	0.08	0.10	0.11	0.18	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.18	<0.05	0.08	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					0.008						0.001		0.008	0.001	0.005	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					0.002						0.001		0.002	0.001	0.002	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					0.015						0.004		0.015	0.004	0.010	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	7.0	7.3	6.8	7.9	7.5	7.4	6.3	6.7	6.9	7.2	7.1	7.9	6.3	7.1	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.8	8.1	8.1	6.6	8.3	7.6	7.7	6.3	7.9	9.0	9.4	9.9	9.9	6.3	8.1	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	28.8	28.4	32.4	31.2	30.5	31.0	30.2	32.0	27.9	26.6	26.6	30.2	32.4	26.6	29.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					74						62		74	62	68	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

三野浄水場
浄水池

（三野浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.28	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.18	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28.8	28.4	32.4	31.2	30.5	31.0	30.2	32.0	27.9	26.6	26.6	30.2	32.4	26.6	29.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					3.1						3.5		3.5	3.1	3.3	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					74						62		74	62	68	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−1.6						−2.1		−1.6	−2.1	−1.9	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.7	9.7	10.7	10.2	10.8	10.5	10.1	10.3	9.5	9.5	9.5	10.1	10.8	9.5	10.1	12	- mS/m
		総酸度					3.5						4.0		4.0	3.5	3.8	2	- mg/L
		総アルカリ度	23.0	24.0	27.5	29.0	33.0	29.0	28.0	27.0	23.5	23.0	21.5	23.0	33.0	21.5	26.0	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.6	6.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9	7.2	5.4	5.1	5.1	6.5	7.2	5.1	6.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	1.5	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					13.0						12.0		13.0	12.0	12.5	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.02						0.04		0.04	0.02	0.03	2	- mg/L
		カルシウム	8.4	8.4	9.5	9.2	8.9	9.1	8.8	9.5	8.2	7.7	7.7	8.8	9.5	7.7	8.7	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.8	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0	2.1	1.8	1.9	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

(2)旭東浄水場
中原沈砂池

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇	曇晴	晴	曇晴	晴	晴曇	晴	雨曇	晴	晴曇				12	
		天候当日	晴曇	曇晴	曇	曇	晴	晴曇	曇雨	曇晴	晴	晴	晴	雨曇				12	
		気温（℃）	9.8	19.4	25.9	29.3	31.6	31.3	25.7	15.8	3.3	5.5	9.5	10.3	31.6	3.3	18.1	12	
		水温（℃）	12.2	18.5	21.9	23.1	29.6	28.5	25.1	17.0	7.9	6.3	5.9	9.0	29.6	5.9	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	500	740	2600	2000	1300	1100	1300	2400	370	370	74	170	2600	74	1100	12	100個/mL
	2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					0.002						<0.001		0.002	<0.001	0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	0.46	0.56	0.54	0.36	0.57	0.27	1.04	0.50	0.45	0.48	0.91	1.04	0.27	0.57	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					0.08						0.01		0.08	0.01	0.05	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					0.14						0.04		0.14	0.04	0.09	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	5.2	5.8	5.2	4.7	6.2	6.1	6.6	4.3	6.3	6.7	8.2	6.1	8.2	4.3	6.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					0.022						0.007		0.022	0.007	0.015	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	5.6	6.1	5.2	<5.0	5.9	5.6	6.2	<5.0	6.6	7.5	10.2	7.9	10.2	<5.0	5.6	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	26.2	26.7	29.0	27.0	28.8	30.2	29.5	27.0	26.2	25.5	28.4	28.6	30.2	25.5	27.8	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					73						66		73	66	70	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.000008	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000008	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.0	1.4	2.2	1.8	1.6	1.6	1.4	1.9	0.9	1.1	0.9	1.7	2.2	0.9	1.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12	異常でないこと
	50	色度	12	7.0	11	9.4	6.9	5.0	4.3	16	3.6	2.9	2.4	7.6	16	2.4	7.3	12	5 度
	51	濁度	7.1	4.1	5.0	5.4	3.9	2.4	1.9	16	1.5	1.2	1.0	3.3	16	1.0	4.4	12	2 度

(2)旭東浄水場
中原沈砂池

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.2	26.7	29.0	27.0	28.8	30.2	29.5	27.0	26.2	25.5	28.4	28.6	30.2	25.5	27.8	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					0.022						0.007		0.022	0.007	0.015	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					2.6						1.3		2.6	1.3	2.0	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)	20	10	20	20	20	20	20	10	10	20	20	20	20	10	18	12	3 -
	24	蒸発残留物					73						66		73	66	70	2	30～200 mg/L
	25	濁度	7.1	4.1	5.0	5.4	3.9	2.4	1.9	16	1.5	1.2	1.0	3.3	16	1.0	4.4	12	1 度
	26	pH 値	7.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−1.4						−1.8		−1.4	−1.8	−1.6	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					0.08						0.01		0.08	0.01	0.05	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	8.3	8.8	8.6	7.8	9.4	9.4	9.5	8.2	8.8	8.8	10.2	9.4	10.2	7.8	8.9	12	- mS/m
		総酸度					3.0						1.5		3.0	1.5	2.3	2	- mg/L
		総アルカリ度	22.0	23.5	25.0	24.0	29.0	27.0	27.0	22.0	24.5	25.0	26.0	22.0	29.0	22.0	24.8	12	- mg/L
		大腸菌MPN	56	22	29	28	11	3	12	150	16	23	6	7	150	3	30	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	- -
		大腸菌群MPN	>2400	>2400	>2400	>2400	>2400	2400	2000	>2400	690	920	380	980	>2400	380	1800	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	10	3	6	10	9	4	1	12	2	5	4	6	12	1	6	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	6.4	5.9	5.6	5.6	5.9	6.5	5.6	6.1	<5.0	<5.0	5.4	6.4	6.5	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.0	1.3	1.0	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	1.4	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					13.7						12.2		13.7	12.2	13.0	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.08						0.02		0.08	0.02	0.05	2	- mg/L
		カルシウム	7.7	7.9	8.5	8.0	8.4	8.8	8.5	8.0	7.7	7.4	8.4	8.5	8.8	7.4	8.2	12	- mg/L
		マグネシウム	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.0	1.7	1.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

旭東浄水場
急速ろ過池

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇	曇晴	晴	曇晴	晴	晴曇	晴	雨曇	晴	晴曇				12	
		天候当日	晴曇	曇晴	曇	曇	晴	晴曇	曇雨	曇晴	晴	晴	晴	雨曇				12	
		気温（℃）	12.5	21.5	27.2	29.7	32.9	32.6	27.8	16.7	6.8	6.1	10.5	11.0	32.9	6.1	19.6	12	
		水温（℃）	12.5	17.5	19.0	20.5	23.9	24.2	24.0	20.5	11.6	9.7	7.4	9.6	24.2	7.4	16.7	12	
		残留塩素（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌																0	100個/mL
	2	大腸菌																0	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物																0	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素																0	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン																0	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																0	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物																0	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素																0	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン																0	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン																0	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン																0	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン																0	0.01 mg/L
	20	ベンゼン																0	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム																0	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン																0	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン																0	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン																0	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム																0	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物																0	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン																0	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）																0	300 mg/L
	40	蒸発残留物																0	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤																0	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.000006	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000006	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤																0	0.02 mg/L
	45	フェノール類																0	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

旭東浄水場
急速ろ過池

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン																0	0.004 mg/L
	8	トルエン																0	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																0	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸																0	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン																0	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル																0	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)																0	3 -
	24	蒸発残留物																0	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)																0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン																0	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA																0	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.0	9.8	11.5	12.2	11.9	12.4	12.0	11.1	9.5	9.3	10.5	10.2	12.4	9.3	10.9	12	- mS/m
		総酸度																0	- mg/L
		総アルカリ度	22.0	22.5	27.5	29.0	31.0	31.5	31.5	28.5	23.5	24.0	24.5	22.0	31.5	22.0	26.5	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群																0	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン																0	- mg/L
		アンモニア態窒素																0	- mg/L
		カリウム																0	- mg/L
		溶性ケイ酸																0	- mg/L
		リン酸イオン																0	- mg/L
		カルシウム																0	- mg/L
		マグネシウム																0	- mg/L
		シアン化物イオン																0	- mg/L
		塩化シアン																0	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン																0	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン																0	- mg/L
		キシレン																0	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン																0	- mg/L
		PFOS																0	- mg/L
		PFOA																0	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考																			

旭東浄水場
原水井

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.13	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇	曇晴	晴	曇晴	晴	晴曇	晴	雨曇	晴	晴曇				12	
		天候当日	晴曇	曇晴	曇	曇	晴	晴曇	曇雨	曇晴	晴	晴	晴	雨曇				12	
		気温（℃）	11.3	22.9	27.1	30.7	31.0	32.2	26.0	16.4	4.7	5.6	9.4	10.3	32.2	4.7	19.0	12	
		水温（℃）	17.1	16.4	16.4	17.5	18.8	20.5	21.3	21.1	20.4	19.9	18.3	17.8	21.3	16.4	18.8	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92	1.02	1.04	1.41	1.40	1.08	0.99	0.72	0.79	0.80	0.67	0.66	1.41	0.66	0.96	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	7.1	6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	6.8	6.7	7.6	6.7	7.2	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.9	7.7	7.3	6.8	6.8	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	7.1	7.6	7.9	6.3	6.9	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	38.7	38.0	39.2	42.0	42.5	40.8	40.8	40.8	39.7	38.7	35.4	34.2	42.5	34.2	39.2	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					91						73		91	73	82	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類						<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

旭東浄水場
原水井

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.13	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.7	38.0	39.2	42.0	42.5	40.8	40.8	40.8	39.7	38.7	35.4	34.2	42.5	34.2	39.2	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸	15.0	14.5	12.8	15.0	15.4	17.6	17.2	18.5	18.0	18.5	14.1	13.2	18.5	12.8	15.8	12	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					91						73		91	73	82	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2						-2.3		-2.2	-2.3	-2.3	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					1						0		1	0	1	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					0.000007						<0.000005		0.000007	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.8	11.8	11.7	12.7	13.0	12.6	12.5	12.6	12.2	11.9	11.0	10.9	13.0	10.9	12.1	12	- mS/m
		総酸度	17.0	16.5	14.5	17.0	17.5	20.0	19.5	21.0	20.5	21.0	16.0	15.0	21.0	14.5	18.0	12	- mg/L
		総アルカリ度	32.0	29.5	29.5	33.0	32.5	35.5	36.0	37.5	35.5	35.0	31.5	29.0	37.5	29.0	33.0	12	- mg/L
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出			7/12	12	- -
		大腸菌群MPN	1	0	19	10	1	0	1	2	1	0	0	0	19	0	3	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	8.1	8.6	9.2	9.8	9.9	8.9	8.5	8.3	8.5	8.3	7.7	7.3	9.9	7.3	8.6	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.6	1.3	1.5	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					15.6						14.5		15.6	14.5	15.1	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.06						0.06		0.06	0.06	0.06	2	- mg/L
		カルシウム	11.2	11.1	11.4	12.2	12.4	11.9	11.9	11.9	11.6	11.2	10.4	9.9	12.4	9.9	11.4	12	- mg/L
		マグネシウム	2.6	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.3	2.3	2.8	2.3	2.6	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					0.000007						<0.000005		0.000007	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.011	0.014	0.016	0.015	0.014	0.017	0.017	0.015	0.014	0.014	0.010	0.011	0.017	0.010	0.014	12	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

旭東浄水場
浄水池

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇	曇晴	晴	曇晴	晴	晴曇	晴	雨曇	晴	晴曇				12	
		天候当日	晴曇	曇晴	曇	曇	晴	晴曇	曇雨	曇晴	晴	晴	晴	雨曇				12	
		気温（℃）	12.5	21.5	27.2	29.7	32.9	32.6	27.8	16.7	6.8	6.1	10.5	11.0	32.9	6.1	19.6	12	
		水温（℃）	14.6	16.7	17.4	18.5	20.3	21.8	22.2	21.0	17.1	16.0	14.2	14.6	22.2	14.2	17.9	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88	0.89	1.02	1.41	1.21	1.11	0.93	0.80	0.71	0.69	0.63	0.74	1.41	0.63	0.92	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	0.12	0.12	0.10	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					0.002						0.001		0.002	0.001	0.002	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					0.002						0.001		0.002	0.001	0.002	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					0.006						0.004		0.006	0.004	0.005	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					0.002						0.002		0.002	0.002	0.002	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	7.2	7.5	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.4	7.3	7.6	7.1	7.9	6.9	7.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	8.3	8.1	7.9	7.3	7.2	7.2	6.9	6.9	7.1	7.2	8.8	9.1	9.1	6.9	7.7	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.3	34.7	38.3	41.1	40.3	39.9	38.9	38.8	35.2	34.0	33.3	33.0	41.1	33.0	36.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					80						72		80	72	76	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

旭東浄水場
浄水池

（旭東浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.3	34.7	38.3	41.1	40.3	39.9	38.9	38.8	35.2	34.0	33.3	33.0	41.1	33.0	36.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					7.0						5.3		7.0	5.3	6.2	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					80						72		80	72	76	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.0						-2.1		-2.0	-2.1	-2.1	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					0.000007						<0.000005		0.000007	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.8	11.3	12.0	12.7	12.4	12.7	12.3	12.3	11.2	11.0	10.9	10.8	12.7	10.8	11.7	12	- mS/m
		総酸度					8.0						6.0		8.0	6.0	7.0	2	- mg/L
		総アルカリ度	26.0	27.5	30.0	32.0	33.0	34.5	34.5	35.0	31.0	31.0	28.0	26.0	35.0	26.0	30.7	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.5	7.8	9.0	9.7	9.3	8.9	8.2	8.2	7.3	7.1	6.9	7.0	9.7	6.9	8.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.2	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					14.9						13.5		14.9	13.5	14.2	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.05						0.04		0.05	0.04	0.05	2	- mg/L
		カルシウム	9.7	10.1	11.2	12.0	11.7	11.7	11.3	11.4	10.3	10.0	9.7	9.6	12.0	9.6	10.7	12	- mg/L
		マグネシウム	2.2	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.7	2.2	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					0.000007						<0.000005		0.000007	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

(3)山浦浄水場
原水井

（山浦浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴曇	晴	曇雨	雨				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴曇	晴曇	晴曇	曇雨				12	
		気温（℃）	22.4	22.0	21.4	32.9	30.0	25.5	24.1	11.5	10.9	4.9	8.1	9.5	32.9	4.9	18.6	12	
		水温（℃）	14.2	15.3	17.0	20.0	23.1	22.2	21.0	19.3	18.2	15.2	15.0	13.6	23.1	13.6	17.8	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	4	0	1	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.97	0.88	1.02	0.81	0.99	1.10	1.25	1.16	0.90	0.77	0.69	1.25	0.69	0.97	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	6.6	6.8	6.7	6.9	7.1	7.1	7.0	6.8	6.5	6.4	6.5	7.1	6.4	6.8	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.1	6.6	6.7	5.5	6.1	6.0	6.3	5.9	6.0	6.6	7.1	8.4	8.4	5.5	6.5	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.9	34.7	35.7	37.6	36.7	39.0	39.9	39.9	38.5	34.9	33.5	32.4	39.9	32.4	36.5	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					82						68		82	68	75	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(3)山浦浄水場
原水井

（山浦浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9	34.7	35.7	37.6	36.7	39.0	39.9	39.9	38.5	34.9	33.5	32.4	39.9	32.4	36.5	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸	8.8	7.9	8.8	11.4	13.2	14.5	11.4	11.9	11.4	11.0	9.7	7.9	14.5	7.9	10.7	12	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					82						68		82	68	75	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−2.1						−2.2		−2.1	−2.2	−2.2	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					10						1		10	1	6	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					0.000015						<0.000005		0.000015	<0.000005	0.000008	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.0	10.8	11.0	11.4	11.5	12.0	12.0	12.1	11.8	10.9	10.5	10.5	12.1	10.5	11.3	12	- mS/m
		総酸度	10.0	9.0	10.0	13.0	15.0	16.5	13.0	13.5	13.0	12.5	11.0	9.0	16.5	9.0	12.1	12	- mg/L
		総アルカリ度	26.0	29.0	30.0	33.0	35.5	34.0	35.0	33.5	32.0	30.5	27.0	28.0	35.5	26.0	31.1	12	- mg/L
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出			3/12	12	- -
		大腸菌群MPN	0	0	3	0	7	0	0	1	0	0	0	0	7	0	1	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	7.8	7.5	7.9	8.1	7.5	7.8	8.2	8.9	8.4	7.4	6.9	6.6	8.9	6.6	7.8	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.6	1.1	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					16.1						14.2		16.1	14.2	15.2	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.07						0.05		0.07	0.05	0.06	2	- mg/L
		カルシウム	10.2	10.1	10.5	11.1	10.9	11.5	11.7	11.7	11.3	10.2	9.8	9.5	11.7	9.5	10.7	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	2.6	2.1	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					0.000015						<0.000005		0.000015	<0.000005	0.000008	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.019	0.018	0.028	0.028	0.029	0.019	0.021	0.026	0.021	0.018	0.017	0.016	0.029	0.016	0.022	12	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

山浦浄水場
浄水池

（山浦浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴曇	晴	曇雨	雨				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴曇	晴曇	晴曇	曇雨				12	
		気温（℃）	22.4	22.0	21.4	32.9	30.0	25.5	24.1	11.5	10.9	4.9	8.1	9.5	32.9	4.9	18.6	12	
		水温（℃）	14.3	15.4	17.0	19.4	22.8	22.0	21.1	19.4	18.4	15.4	15.2	14.0	22.8	14.0	17.9	12	
		残留塩素（mg/L）	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.97	0.87	1.01	0.81	0.99	1.09	1.24	1.16	0.90	0.77	0.69	1.24	0.69	0.97	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.10	0.11	0.06	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	7.1	7.0	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.8	6.6	6.7	7.5	6.6	7.1	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.3	6.8	6.8	5.7	6.3	6.2	6.4	6.1	6.1	6.7	7.2	8.5	8.5	5.7	6.7	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.9	34.3	35.7	37.4	36.7	39.3	39.9	39.9	38.5	34.9	33.5	32.4	39.9	32.4	36.5	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					82						68		82	68	75	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

山浦浄水場
浄水池

（山浦浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9	34.3	35.7	37.4	36.7	39.3	39.9	39.9	38.5	34.9	33.5	32.4	39.9	32.4	36.5	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸	4.4	3.5	3.5	5.3	4.4	5.3	4.4	4.8	8.4	4.8	4.4	3.2	8.4	3.2	4.7	12	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					82						68		82	68	75	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−1.7						−1.9		−1.7	−1.9	−1.8	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					0.000013						<0.000005		0.000013	<0.000005	0.000007	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.1	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	12.2	12.2	11.9	11.0	10.7	10.6	12.2	10.6	11.4	12	- mS/m
		総酸度	5.0	4.0	4.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.5	9.5	5.5	5.0	3.6	9.5	3.6	5.3	12	- mg/L
		総アルカリ度	26.0	29.5	29.0	33.5	34.5	34.0	34.5	33.0	32.0	30.5	28.0	28.0	34.5	26.0	31.0	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	7.8	7.5	7.8	8.1	7.5	7.8	8.2	8.8	8.4	7.4	6.9	6.6	8.8	6.6	7.7	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					16.4						14.2		16.4	14.2	15.3	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.07						0.05		0.07	0.05	0.06	2	- mg/L
		カルシウム	10.2	10.1	10.5	11.0	10.9	11.6	11.7	11.7	11.3	10.2	9.8	9.5	11.7	9.5	10.7	12	- mg/L
		マグネシウム	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	2.6	2.1	2.4	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			0.0005			<0.0005		0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					0.000013						<0.000005		0.000013	<0.000005	0.000007	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

(4)牟佐浄水場
原水井

（牟佐浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴雨	雨曇	晴曇	晴	晴	晴曇	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇晴	雨				12	
		天候当日	晴曇	晴曇	晴曇	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇雪	曇雨				12	
		気温（℃）	19.6	21.1	24.9	31.3	30.7	30.6	18.7	17.8	10.6	4.7	1.2	10.1	31.3	1.2	18.4	12	
		水温（℃）	12.2	15.1	17.9	20.8	23.5	25.8	24.4	21.7	19.2	12.6	11.1	10.1	25.8	10.1	17.9	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	2	0	11	6	2	5	10	4	6	1	0	10	11	0	5	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			2/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	0.41	0.33	0.38	<0.10	<0.10	0.12	0.70	0.55	0.48	0.46	0.54	0.70	<0.10	0.39	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.2	6.3	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	6.0	5.7	5.2	5.1	5.3	6.5	5.1	6.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.2	5.9	5.8	<5.0	5.4	5.4	6.2	5.2	5.3	7.3	7.7	9.0	9.0	<5.0	5.8	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.2	31.2	33.1	33.4	32.5	31.5	32.0	31.7	29.8	28.6	28.1	29.8	33.4	28.1	31.1	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					73						52		73	52	63	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類						<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	6.6	6.7	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(4)牟佐浄水場
原水井

（牟佐浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.2	31.2	33.1	33.4	32.5	31.5	32.0	31.7	29.8	28.6	28.1	29.8	33.4	28.1	31.1	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					11.9						7.0		11.9	7.0	9.5	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					73						52		73	52	63	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.9	6.6	6.7	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−2.2						−2.4		−2.2	−2.4	−2.3	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					16						9		16	9	13	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.8	9.8	10.1	10.2	10.1	10.2	10.2	10.1	9.5	9.0	9.1	9.6	10.2	9.0	9.8	12	- mS/m
		総酸度					13.5						8.0		13.5	8.0	10.8	2	- mg/L
		総アルカリ度					32.0						23.0		32.0	23.0	27.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	- -
		大腸菌群MPN	11	11	72	52	21	20	45	39	15	6	1	280	280	1	48	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	6.7	6.2	6.0	5.8	5.1	5.5	5.5	6.3	6.4	5.5	5.3	5.7	6.7	5.1	5.8	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	1.0	1.5	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					16.3						11.6		16.3	11.6	14.0	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.05						0.04		0.05	0.04	0.05	2	- mg/L
		カルシウム	9.2	9.2	9.8	9.9	9.7	9.5	9.5	9.4	8.8	8.5	8.3	8.8	9.9	8.3	9.2	12	- mg/L
		マグネシウム	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.050	0.031	0.034	0.057	0.043	0.066	0.035	0.042	0.029	0.015	0.022	0.021	0.066	0.015	0.037	12	- -
備考			水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																

牟佐浄水場
浄水池

（牟佐浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴雨	雨曇	晴曇	晴	晴	晴曇	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇晴	雨				12	
		天候当日	晴曇	晴曇	晴曇	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇雪	曇雨				12	
		気温（℃）	19.6	21.1	24.9	31.3	30.7	30.6	18.7	17.8	10.6	4.7	1.2	10.1	31.3	1.2	18.4	12	
		水温（℃）	12.0	14.9	17.1	20.1	22.9	25.4	24.7	22.4	19.9	13.5	12.1	10.7	25.4	10.7	18.0	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.76	0.42	0.35	0.38	<0.10	0.17	0.13	0.84	0.53	0.48	0.45	0.51	0.84	<0.10	0.42	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.07	0.09	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.05	0.05	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					0.002						<0.001		0.002	<0.001	0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					0.003						0.001		0.003	0.001	0.002	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					0.008						0.001		0.008	0.001	0.005	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					0.003						<0.001		0.003	<0.001	0.002	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.6	6.7	6.8	7.2	6.8	7.0	7.0	6.7	6.2	5.5	5.4	5.5	7.2	5.4	6.5	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.4	6.1	6.0	5.3	5.7	5.7	6.4	5.6	5.4	7.3	7.7	8.8	8.8	5.3	6.4	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	31.7	31.5	32.5	34.8	32.7	31.3	31.5	32.7	30.3	28.6	28.4	29.5	34.8	28.4	31.3	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					77						54		77	54	66	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類						<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.6	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.6	6.7	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

牟佐浄水場
浄水池

（牟佐浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.7	31.5	32.5	34.8	32.7	31.3	31.5	32.7	30.3	28.6	28.4	29.5	34.8	28.4	31.3	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					11.9						7.0		11.9	7.0	9.5	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					77						54		77	54	66	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.6	6.7	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					−2.1						−2.4		−2.1	−2.4	−2.3	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.1	10.1	10.2	10.8	10.3	10.3	10.4	10.6	9.8	9.2	9.2	9.5	10.8	9.2	10.0	12	- mS/m
		総酸度					13.5						8.0		13.5	8.0	10.8	2	- mg/L
		総アルカリ度					32.0						23.0		32.0	23.0	27.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	6.8	6.2	6.0	5.8	5.3	5.6	5.5	6.2	6.5	5.6	5.2	5.6	6.8	5.2	5.9	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.0	1.0	0.9	1.5	0.9	1.2	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					16.2						11.9		16.2	11.9	14.1	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.06						0.04		0.06	0.04	0.05	2	- mg/L
		カルシウム	9.4	9.3	9.7	10.3	9.8	9.4	9.5	9.8	9.0	8.5	8.4	8.7	10.3	8.4	9.3	12	- mg/L
		マグネシウム	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

(5)矢原浄水場
原水井

（矢原浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴曇	晴	曇雨	雨				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴曇	晴曇	晴曇	曇雨				12	
		気温（℃）	21.9	21.1	22.3	33.1	28.9	28.6	24.6	12.9	15.1	6.6	9.8	9.7	33.1	6.6	19.6	12	
		水温（℃）	13.0	17.3	17.3	20.3	22.0	24.1	22.2	18.7	16.7	11.1	11.9	10.7	24.1	10.7	17.1	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	4	2	3	0	2	1	3	0	0	0	0	2	4	0	1	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	1.00	0.69	1.42	1.13	0.91	0.59	1.31	1.15	0.90	1.09	1.01	1.42	0.59	1.00	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.12	0.12	0.08	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.10	0.09	0.09	0.13	0.08	0.11	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						<0.01		0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.5	6.3	6.4	6.1	7.4	6.6	6.8	6.1	6.1	6.0	6.0	6.6	7.4	6.0	6.4	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.6	6.6	6.1	5.4	6.3	6.0	6.3	5.3	6.2	7.1	7.6	9.8	9.8	5.3	6.6	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.9	36.4	34.4	40.0	46.1	40.0	36.3	40.2	37.6	32.7	35.0	35.5	46.1	32.7	37.3	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					98						73		98	73	86	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	0.8	0.9	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.7	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(5)矢原浄水場
原水井

（矢原浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.9	36.4	34.4	40.0	46.1	40.0	36.3	40.2	37.6	32.7	35.0	35.5	46.1	32.7	37.3	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					24.6						15.8		24.6	15.8	20.2	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					98						73		98	73	86	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2						-2.5		-2.2	-2.5	-2.4	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					23						2		23	2	13	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	10.6	11.2	10.6	11.8	13.8	12.1	11.4	11.8	11.4	10.4	11.0	11.4	13.8	10.4	11.5	12	- mS/m
		総酸度					28.0						18.0		28.0	18.0	23.0	2	- mg/L
		総アルカリ度					41.5						26.0		41.5	26.0	33.8	2	- mg/L
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	検出			8/12	12	- -
		大腸菌群MPN	1	1	1	0	2	0	6	1	1	0	0	6	6	0	2	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	8.1	8.5	8.2	9.6	10.7	9.3	8.6	10.1	8.7	7.0	7.7	7.6	10.7	7.0	8.7	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.5	1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.5	1.5	1.2	1.3	1.2	1.8	1.2	1.5	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					18.4						15.1		18.4	15.1	16.8	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.09						0.05		0.09	0.05	0.07	2	- mg/L
		カルシウム	9.6	10.3	10.0	11.4	13.2	11.4	10.4	11.3	10.6	9.3	9.9	10.1	13.2	9.3	10.6	12	- mg/L
		マグネシウム	2.4	2.6	2.3	2.8	3.2	2.8	2.5	2.9	2.7	2.3	2.5	2.5	3.2	2.3	2.6	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.041	0.031	0.041	0.053	0.047	0.045	0.044	0.050	0.043	0.040	0.033	0.032	0.053	0.031	0.042	12	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

矢原浄水場
浄水池

（矢原浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇雨	晴	晴	晴	曇雨	曇晴	晴曇	晴	曇雨	雨				12	
		天候当日	曇	雨曇	雨晴	晴	雨曇	晴曇	雨晴	晴	晴曇	晴曇	晴曇	曇雨				12	
		気温（℃）	21.9	21.1	22.3	33.1	28.9	28.6	24.6	12.9	15.1	6.6	9.8	9.7	33.1	6.6	19.6	12	
		水温（℃）	14.2	17.4	18.7	20.8	23.3	24.6	22.6	19.1	16.9	12.8	12.5	10.5	24.6	10.5	17.8	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92	0.86	1.00	1.37	1.16	0.85	0.78	1.29	1.08	1.05	0.99	0.86	1.37	0.78	1.02	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.09	0.12	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						<0.01		0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.09	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					0.002						<0.001		0.002	<0.001	0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					0.01						<0.01		0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						0.01		0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.7	6.7	7.1	6.7	7.7	7.1	7.2	6.5	6.5	6.2	6.3	7.1	7.7	6.2	6.8	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.7	6.7	6.7	5.6	6.5	6.2	6.5	5.4	6.3	7.1	7.8	10.2	10.2	5.4	6.8	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.0	34.9	38.6	40.2	43.6	38.8	38.1	38.6	37.3	34.5	33.9	34.1	43.6	33.9	37.3	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					97						71		97	71	84	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

矢原浄水場
浄水池

（矢原浄水場）

		採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.0	34.9	38.6	40.2	43.6	38.8	38.1	38.6	37.3	34.5	33.9	34.1	43.6	33.9	37.3	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					4.4						6.2		6.2	4.4	5.3	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					97						71		97	71	84	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.5						-2.1		-1.5	-2.1	-1.8	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					0						2		2	0	1	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						0.01		0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	11.0	11.0	11.8	11.9	13.3	12.0	11.7	11.7	11.2	10.7	10.7	11.3	13.3	10.7	11.5	12	- mS/m
		総酸度					5.0						7.0		7.0	5.0	6.0	2	- mg/L
		総アルカリ度					39.5						25.5		39.5	25.5	32.5	2	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	8.6	8.1	9.0	9.5	10.1	8.8	8.4	9.7	8.3	7.6	7.3	7.1	10.1	7.1	8.5	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.8	1.2	1.5	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					18.2						14.8		18.2	14.8	16.5	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.08						0.05		0.08	0.05	0.07	2	- mg/L
		カルシウム	9.9	10.0	11.0	11.4	12.5	11.1	10.8	11.0	10.5	9.7	9.6	9.7	12.5	9.6	10.6	12	- mg/L
		マグネシウム	2.5	2.4	2.7	2.8	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	3.0	2.4	2.6	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

(6)宇垣浄水場
原水井

（宇垣浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	晴雨	雨曇	晴曇	晴	晴	晴曇	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇晴	雨				12	
		天候当日	晴曇	晴曇	晴曇	曇晴	晴	晴	曇雨	晴	晴曇	晴曇	曇雪	曇雨				12	
		気温（℃）	20.7	24.0	27.0	32.7	34.0	31.9	18.3	18.3	11.3	5.9	0.9	9.6	34.0	0.9	19.6	12	
		水温（℃）	15.5	16.1	16.6	17.5	18.5	19.8	20.4	20.4	20.3	17.9	17.3	16.2	20.4	15.5	18.0	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	10	0	0	2	2	3	0	0	2	10	0	2	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.51	1.22	1.26	1.48	0.86	0.94	0.69	1.43	1.04	0.68	0.61	0.71	1.51	0.61	1.04	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					0.01						0.01		0.01	0.01	0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	8.4	7.9	8.2	8.6	7.8	8.6	8.4	9.2	8.3	7.8	7.6	7.5	9.2	7.5	8.2	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	9.3	7.8	7.8	8.7	6.2	7.3	6.8	8.5	6.9	7.5	7.6	7.9	9.3	6.2	7.7	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.5	48.5	51.1	59.7	48.5	52.6	49.2	60.4	49.2	42.3	40.4	40.9	60.4	40.4	49.7	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					101						77		101	77	89	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類						<0.0005					<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

(6)宇垣浄水場
原水井

（宇垣浄水場）

		採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53.5	48.5	51.1	59.7	48.5	52.6	49.2	60.4	49.2	42.3	40.4	40.9	60.4	40.4	49.7	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸	14.1	13.2	12.8	17.2	14.1	15.8	17.6	18.5	16.7	13.6	11.9	11.4	18.5	11.4	14.7	12	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					101						77		101	77	89	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.9						-2.0		-1.9	-2.0	-2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					12						16		16	12	14	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					0.000012						0.000012		0.000012	0.000012	0.000012	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	15.7	14.4	14.9	16.8	14.2	15.5	14.6	17.5	14.7	13.0	12.8	12.8	17.5	12.8	14.7	12	- mS/m
		総酸度	16.0	15.0	14.5	19.5	16.0	18.0	20.0	21.0	19.0	15.5	13.5	13.0	21.0	13.0	16.8	12	- mg/L
		総アルカリ度	38.0	38.0	43.0	47.5	43.0	46.0	46.0	49.5	43.5	38.0	36.5	36.5	49.5	36.5	42.1	12	- mg/L
		大腸菌MPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	検出			8/12	12	- -
		大腸菌群MPN	0	0	2	2	1	1	2	1	0	1	0	2	2	0	1	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	0.04	0.04	<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	<0.03	0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	13.3	11.3	12.2	14.3	9.7	10.7	9.5	14.0	10.4	9.0	8.8	9.6	14.3	8.8	11.1	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.6	2.5	2.7	2.4	2.1	2.0	2.0	2.7	2.0	2.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					17.2						16.6		17.2	16.6	16.9	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.12						0.12		0.12	0.12	0.12	2	- mg/L
		カルシウム	16.3	14.8	15.7	18.3	14.8	16.1	15.1	18.6	15.1	13.0	12.4	12.6	18.6	12.4	15.2	12	- mg/L
		マグネシウム	3.1	2.8	2.9	3.4	2.8	3.0	2.8	3.4	2.8	2.4	2.3	2.3	3.4	2.3	2.8	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					0.000012						0.000012		0.000012	0.000012	0.000012	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm	0.028	0.027	0.025	0.061	0.030	0.037	0.025	0.027	0.026	0.017	0.018	0.023	0.061	0.017	0.029	12	- -
備考			水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																

(7)川口浄水場
原水

（川口浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇	曇晴	晴	曇晴	晴	晴曇	晴	雨曇	晴	晴曇				12	
		天候当日	晴曇	曇晴	曇	曇	晴	晴曇	曇雨	曇晴	晴	晴	晴	雨曇				12	
		気温（℃）	12.1	19.7	26.3	28.9	32.0	33.0	27.4	15.2	2.5	6.2	11.0	9.0	33.0	2.5	18.6	12	
		水温（℃）	12.3	15.6	19.1	21.2	24.9	25.1	24.8	19.2	11.4	9.5	6.5	8.5	25.1	6.5	16.5	12	
		残留塩素（mg/L）																0	
水質基準項目	1	一般細菌	14	56	160	88	73	92	66	130	7	4	10	50	160	4	63	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	検出			7/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.68	1.10	1.11	0.76	0.79	0.50	1.04	0.61	0.54	0.54	0.83	1.11	0.50	0.79	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸																0	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物					<0.01						0.02		0.02	<0.01	0.01	2	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	5.9	5.8	6.3	5.8	6.2	6.0	6.3	5.6	5.7	6.0	7.5	6.6	7.5	5.6	6.1	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物					0.005						0.004		0.005	0.004	0.005	2	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	6.3	6.1	5.9	5.0	5.7	5.4	6.0	<5.0	6.3	7.2	10.1	8.6	10.1	<5.0	6.1	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	30.0	29.8	37.1	37.8	35.2	33.5	32.9	31.2	28.1	26.5	28.4	28.4	37.8	26.5	31.6	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					73						62		73	62	68	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.0	7.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	6.6	6.8	12	5.8以上8.6以下
	48	味																0	異常でないこと
	49	臭気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			藻臭	12	異常でないこと
	50	色度	1.2	1.4	2.2	1.5	1.2	1.4	1.4	1.9	0.7	0.8	1.3	2.0	2.2	0.7	1.4	12	5 度
	51	濁度	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	0.1	<0.1	0.4	0.6	1.1	<0.1	0.4	12	2 度

(7)川口浄水場
原水

（川口浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素																0	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0	29.8	37.1	37.8	35.2	33.5	32.9	31.2	28.1	26.5	28.4	28.4	37.8	26.5	31.6	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物					0.005						0.004		0.005	0.004	0.005	2	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					14.1						3.5		14.1	3.5	8.8	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)	5	8	4	4	5	4	8	4	4	4	5	4	8	4	5	12	3 -
	24	蒸発残留物					73						62		73	62	68	2	30～200 mg/L
	25	濁度	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	0.1	<0.1	0.4	0.6	1.1	<0.1	0.4	12	1 度
	26	pH 値	7.0	7.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	6.6	6.8	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.3						-2.3		-2.3	-2.3	-2.3	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌																0	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.5	9.5	11.1	11.0	10.7	10.3	10.4	9.7	9.1	8.9	10.0	9.7	11.1	8.9	10.0	12	- mS/m
		総酸度					16.0						4.0		16.0	4.0	10.0	2	- mg/L
		総アルカリ度	25.5	26.0	32.5	33.0	33.5	30.5	30.5	28.0	24.5	24.0	23.5	23.0	33.5	23.0	27.9	12	- mg/L
		大腸菌MPN	0	3	6	2	1	0	0	13	0	2	0	1	13	0	2	12	- MPN/100mL
		大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出			12/12	12	- -
		大腸菌群MPN	38	330	1100	440	190	180	96	610	26	13	19	130	1100	13	260	12	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	0	1	12	- 個/100mL
		臭化物イオン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	12	- mg/L
		硫酸イオン	5.7	5.3	6.0	6.3	5.9	5.6	5.2	5.5	<5.0	<5.0	<5.0	5.2	6.3	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.2	1.2	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.1	1.0	1.1	1.0	1.8	1.0	1.4	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					16.7						12.6		16.7	12.6	14.7	2	- mg/L
		リン酸イオン					0.08						0.03		0.08	0.03	0.06	2	- mg/L
		カルシウム	8.9	8.8	10.9	11.0	10.3	9.8	9.7	9.2	8.3	7.8	8.4	8.4	11.0	7.8	9.3	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.9	2.4	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	2.5	1.7	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

川口浄水場
浄水池

（川口浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	基準値
		天候前日	雨曇	晴	曇	曇晴	晴	曇晴	晴	晴曇	晴	雨曇	晴	晴曇				12	
		天候当日	晴曇	曇晴	曇	曇	晴	晴曇	曇雨	曇晴	晴	晴	晴	雨曇				12	
		気温（℃）	12.1	19.7	26.3	28.9	32.0	33.0	27.4	15.2	2.5	6.2	11.0	9.0	33.0	2.5	18.6	12	
		水温（℃）	11.3	15.6	20.0	20.7	24.6	24.9	24.5	19.0	10.8	9.4	6.0	8.1	24.9	6.0	16.2	12	
		残留塩素（mg/L）	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	1.0	0.5	0.8	12	
水質基準項目	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100個/mL
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	0.003 mg/L
	4	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005 mg/L
	5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	8	六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.04 mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.62	0.78	1.10	0.71	0.77	0.50	0.99	0.60	0.55	0.54	0.84	1.10	0.50	0.74	12	10 mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	12	0.8 mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	14	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.002 mg/L
	15	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.05 mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.04 mg/L
	17	ジクロロメタン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.02 mg/L
	18	テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	19	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01 mg/L
	20	ベンゼン					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01 mg/L
	21	塩素酸	<0.05	0.09	0.13	0.10	0.14	0.13	0.09	0.10	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.14	<0.05	0.08	12	0.6 mg/L
	22	クロロ酢酸																0	0.02 mg/L
	23	クロロホルム					0.005						0.001		0.005	0.001	0.003	2	0.06 mg/L
	24	ジクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	25	ジブロモクロロメタン					0.003						0.002		0.003	0.002	0.003	2	0.1 mg/L
	26	臭素酸																0	0.01 mg/L
	27	総トリハロメタン					0.013						0.005		0.013	0.005	0.009	2	0.1 mg/L
	28	トリクロロ酢酸																0	0.03 mg/L
	29	ブロモジクロロメタン					0.005						0.002		0.005	0.002	0.004	2	0.03 mg/L
	30	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.09 mg/L
	31	ホルムアルデヒド																0	0.08 mg/L
	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	0.2 mg/L
	34	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.3 mg/L
	35	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	1.0 mg/L
	36	ナトリウム及びその化合物	6.4	6.6	7.3	6.8	7.2	6.9	7.4	6.5	6.5	6.7	8.3	7.5	8.3	6.4	7.0	12	200 mg/L
	37	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.05 mg/L
	38	塩化物イオン	7.6	7.7	8.1	6.7	7.6	7.1	7.9	6.5	8.0	8.7	11.8	10.4	11.8	6.5	8.2	12	200 mg/L
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.8	29.4	35.5	37.4	34.3	32.9	32.7	31.2	28.1	26.5	28.1	28.6	37.4	26.5	31.2	12	300 mg/L
	40	蒸発残留物					78						62		78	62	70	2	500 mg/L
	41	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2 mg/L
	42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.00001 mg/L
	44	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.02 mg/L
	45	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.005 mg/L
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.3	12	3 mg/L
	47	pH 値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	12	5.8以上8.6以下
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	12	異常でないこと
	50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度
	51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度

川口浄水場
浄水池

（川口浄水場）

		採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.7	R6.9.11	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11	最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.02 mg/L
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.002 mg/L
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.02 mg/L
	5	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.004 mg/L
	8	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.08 mg/L
	10	亜塩素酸																0	0.6 mg/L
	12	二酸化塩素																0	0.6 mg/L
	13	ジクロロアセトニトリル																0	0.01 mg/L
	14	抱水クロラール																0	0.02 mg/L
	15	農薬類																0	比の和として1以下
	16	残留塩素	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	1.0	0.5	0.8	12	1 mg/L
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.8	29.4	35.5	37.4	34.3	32.9	32.7	31.2	28.1	26.5	28.1	28.6	37.4	26.5	31.2	12	10～100 mg/L
	18	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.01 mg/L
	19	遊離炭酸					4.8						3.1		4.8	3.1	4.0	2	20 mg/L
	20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	0.3 mg/L
	21	メチル-t-ブチルエーテル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																0	3 mg/L
	23	臭気強度(TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	3 -
	24	蒸発残留物					78						62		78	62	70	2	30～200 mg/L
	25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	1 度
	26	pH 値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	12	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.8						-2.1		-1.8	-2.1	-2.0	2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2	2000 個/mL
	29	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.001		<0.001	<0.0001	<0.001	2	0.1 mg/L
	30	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	0.1 mg/L
	31	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.00005 mg/L
その他の項目		電気伝導率	9.7	9.9	11.3	11.5	11.0	10.8	10.9	10.2	9.4	9.3	10.3	10.1	11.5	9.3	10.4	12	- mS/m
		総酸度					5.5						3.5		5.5	3.5	4.5	2	- mg/L
		総アルカリ度	23.5	25.5	30.0	32.5	32.0	30.0	29.5	27.5	23.5	23.0	22.5	22.0	32.5	22.0	26.8	12	- mg/L
		大腸菌MPN																0	- MPN/100mL
		大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			0/12	12	- -
		大腸菌群MPN																0	- MPN/100mL
		嫌気性芽胞菌																0	- 個/100mL
		臭化物イオン																0	- mg/L
		硫酸イオン	5.9	5.5	6.0	6.4	5.9	5.8	5.4	5.7	<5.0	<5.0	5.0	5.4	6.4	<5.0	<5.0	12	- mg/L
		アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	- mg/L
		カリウム	1.1	1.2	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.1	1.0	1.1	1.0	1.7	1.0	1.3	12	- mg/L
		溶性ケイ酸					15.6						12.0		15.6	12.0	13.8	2	- mg/L
		リン酸イオン					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2	- mg/L
		カルシウム	8.8	8.8	10.6	11.0	10.1	9.7	9.8	9.2	8.3	7.8	8.3	8.5	11.0	7.8	9.2	12	- mg/L
		マグネシウム	1.9	1.8	2.2	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	2.4	1.7	2.0	12	- mg/L
		シアン化物イオン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		塩化シアン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	- mg/L
		モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12	0.07 mg/L
		1,2-ジクロロプロパン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	- mg/L
		キシレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L
		p-ジクロロベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	- mg/L
		PFOS					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		PFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	- mg/L
		紫外線吸光度 260nm,50mm																0	- -
備考		水質管理目標設定項目15「農薬類」については農薬類検査結果をご覧ください。																	

3 農薬類検査結果

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			21.5 / 7.8	21.7 / 7.4	28.8 / 8.0	27.6 / 7.5	25.4 / 7.6
濁度(度) / 色度(度)			2.1 / 5.1	10 / 17	2.5 / 5.8	12 / 10	1.4 / 4.0
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00008	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00005	0.00012	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.02**	**0.10**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			三野浄水場　　旭川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			22.2 / 7.9	22.6 / 7.4	29.9 / 8.2	28.5 / 7.6	26.4 / 7.9
濁度(度) / 色度(度)			3.5 / 5.3	18 / 12	4.9 / 6.4	15 / 12	2.7 / 4.6
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00007	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00005	0.00013	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.02**	**0.10**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			三野浄水場　　西川取水口				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			三野浄水場　　第2取水井
採水年月日			R6.6.24
水温(℃) / pH 値			18.8　/　6.8
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満　/　0.5未満
残留塩素　(mg/L)			－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)
対象農薬リスト　掲載農薬類			
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満
6	アシュラム	0.9	
7	アセフェート	0.006	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006	
11	アラクロール	0.03	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006	
19	インダノファン	0.009	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08	
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03	
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満
32	キャプタン	0.3	
33	クミルロン	0.03	0.0003未満
34	グリホサート	2	
35	グルホシネート	0.02	
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満
45	ジクワット	0.01	
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006	
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満

番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)
対象農薬リスト　掲載農薬類			
57	チアジニル	0.1	0.001未満
58	チウラム	0.02	
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3	
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06	
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満
69	パラコート	0.01	
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03	
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満
91	プロチオホス	0.007	
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03	
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満
96	ベノミル	0.02	
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		**1**	**0.01未満**

※1　二硫化炭素として

※2　メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　第2取水井				
採水年月日			R6.6.24	採水年月日			R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)	番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)
要検討農薬類				その他農薬類			
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満
3	イプロジオン	0.05		47	チオシクラム	0.05	
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	48	チフルザミド	0.04	0.0004未満
5	クロロピクリン	0.003		49	テクロフタラム	0.1	
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満
7	パラチオンメチル	0.04		51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1		52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満
9	ピラクロホス		0.00001未満	53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	55	トルフェンピラド	0.01	
12	ペントキサゾン	0.6		56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	57	ニテンピラム	1.3	0.013未満
14	メタアルデヒド	0.06		58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	59	バリダマイシン	0.9	
その他農薬類				60	ビスピリバック	0.03	
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)			61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満
2	2,4-DB			62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満
3	DBEDC			63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満
4	MCPB	0.03		64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	65	ピレトリン	0.1	
6	アジムスルフロン	0.2		66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満
7	アミトロール	0.003		67	フェンバレレート	0.04	
8	アメトリン	0.2	0.002未満	68	フラチオカルブ	0.008	
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	69	フラメトピル	0.02	0.0002未満
10	イマゾスルフロン	0.2		70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	72	プロパホス	0.001	0.00003未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	73	プロパルギット(BPPS)	0.02	
14	エンドタール			74	プロヘキサジオン	0.5	
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	76	プロメトリン	0.08	0.0008未満
17	オキソリニック酸	0.05		77	ペルメトリン	0.1	
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	78	ベンスルタップ	0.06	
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	80	ホキシム	0.003	0.0001未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)			81	ボスカリド	0.1	0.001未満
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	82	ミルネブ(チアジアジン)		
23	シクロスルファムロン	0.08		83	メタミドホス	0.001	0.00001未満
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	84	メチルイソシアネート	0.006	
25	シクロプロトリン	0.008		85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	86	リニュロン	0.02	0.0002未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	除外農薬類			
28	ジコホル(ケルセン)	0.06		1	アゾキシストロビン		0.005未満
29	ジチアノン	0.03		2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	4	カルプロパミド		0.0004未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	5	クロロネブ		
33	シフルトリン	0.06		6	シデュロン		0.003未満
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	7	テニルクロール		0.002未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	8	トルクロホスメチル		0.002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	9	ハロスルフロンメチル		0.003未満
37	シペルメトリン	0.06		10	ビフェノックス		0.002未満
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	11	ピリプロキシフェン		
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	12	フラザスルフロン		0.0003未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	13	フルトラニル		0.002未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	14	ベンスリド(SAP)		0.001未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	15	ベンスルフロンメチル		0.005未満
43	スピノサド	0.06		16	ホセチル		
44	セトキシジム	0.2		17	メチルダイムロン		0.0003未満

採水場所			三野浄水場　　浄水池（西）				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			19.2　/　7.2	22.1　/　7.2	26.0　/　7.1	28.2　/　7.1	26.4　/　7.0
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満　/　0.5未満	0.1未満　/　0.5未満	0.1未満　/　0.5未満	0.1未満　/　0.5未満	0.1未満　/　0.5未満
残留塩素　(mg/L)			0.6	0.8	0.6	0.9	0.8
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1　二硫化炭素として

※2　メチルイソチオシアネートとして

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値(mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			三野浄水場　　浄水池(西)				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			21.5 / 7.7	21.9 / 7.3	27.0 / 7.4	27.6 / 7.4	25.4 / 7.6
濁度(度) / 色度(度)			2.3 / 5.0	5.0 / 11	2.7 / 5.3	14 / 11	1.2 / 4.2
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00007	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00005	0.00011	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.02**	**0.09**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			旭東浄水場　　中原沈砂池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			16.3 / 6.6	16.4 / 6.6	17.9 / 6.6	20.2 / 6.6	21.0 / 6.5
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満			
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満			
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満			

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			旭東浄水場　　原水井				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			16.9 / 6.9	17.4 / 6.9	19.3 / 6.9	21.4 / 6.9	21.9 / 6.9
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			旭東浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			牟佐浄水場 原水井	牟佐浄水場 浄水池	山浦浄水場 原水井	山浦浄水場 浄水池
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
水温(℃) / pH 値			18.8 / 6.6	17.8 / 6.7	17.9 / 6.8	18.0 / 7.1
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			-	0.6	-	0.5
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト 掲載農薬類						
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08				
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9				
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006				
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006				
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08				
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01				
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03				
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3				
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2				
35	グルホシネート	0.02				
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001				
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03				
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01				
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006				
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			牟佐浄水場 原水井	牟佐浄水場 浄水池	山浦浄水場 原水井	山浦浄水場 浄水池
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト 掲載農薬類						
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02				
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3				
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06				
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01				
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02				
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03				
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
91	プロチオホス	0.007				
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03				
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02				
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01				
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			牟佐浄水場 原水井	牟佐浄水場 浄水池	山浦浄水場 原水井	山浦浄水場 浄水池
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
要検討農薬類						
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05				
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003				
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04				
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1				
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6				
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06				
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類						
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)					
2	2,4-DB					
3	DBEDC					
4	MCPB	0.03				
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2				
7	アミトロール	0.003				
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2				
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール					
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05				
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)					
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08				
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008				
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06				
29	ジチアノン	0.03				
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06				
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06				
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06				
44	セトキシジム	0.2				

採水場所			牟佐浄水場 原水井	牟佐浄水場 浄水池	山浦浄水場 原水井	山浦浄水場 浄水池
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
その他農薬類						
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05				
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1				
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01				
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9				
60	ビスピリバック	0.03				
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1				
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04				
68	フラチオカルブ	0.008				
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02				
74	プロヘキサジオン	0.5				
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1				
78	ベンスルタップ	0.06				
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)					
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006				
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類						
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ					
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン					
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル					
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			矢原浄水場 原水井	矢原浄水場 浄水池	宇垣浄水場 原水井	宇垣浄水場 御津虎倉　給水栓
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
水温(℃) / pH 値			19.0　/　6.7	19.4　/　7.3	17.0　/　6.8	23.8　/　7.3
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満　/　1.0	0.1未満　/　0.6	0.1未満　/　0.5未満	0.1未満　/　0.5未満
残留塩素　(mg/L)			－	0.8	－	0.5
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト　掲載農薬類						
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08				
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9				
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
10	アミトラズ	0.006				
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006				
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08				
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01				
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03				
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3				
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2				
35	グルホシネート	0.02				
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001				
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03				
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01				
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006				
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1　二硫化炭素として

※2　メチルイソチオシアネートとして

採水場所			矢原浄水場 原水井	矢原浄水場 浄水池	宇垣浄水場 原水井	宇垣浄水場 御津虎倉　給水栓
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
対象農薬リスト　掲載農薬類						
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02				
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3				
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06				
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01				
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02				
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03				
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
91	プロチオホス	0.007				
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03				
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02				
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01				
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			矢原浄水場 原水井	矢原浄水場 浄水池	宇垣浄水場 原水井	宇垣浄水場 御津虎倉　給水栓
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
要検討農薬類						
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05				
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003				
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04				
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1				
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6				
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06				
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類						
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)					
2	2,4-DB					
3	DBEDC					
4	MCPB	0.03				
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2				
7	アミトロール	0.003				
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2				
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール					
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05				
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)					
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08				
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008				
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06				
29	ジチアノン	0.03				
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06				
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06				
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06				
44	セトキシジム	0.2				

採水場所			矢原浄水場 原水井	矢原浄水場 浄水池	宇垣浄水場 原水井	宇垣浄水場 御津虎倉　給水栓
採水年月日			R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24	R6.6.24
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)			
その他農薬類						
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05				
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1				
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01				
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9				
60	ビスピリバック	0.03				
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1				
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04				
68	フラチオカルブ	0.008				
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02				
74	プロヘキサジオン	0.5				
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1				
78	ベンスルタップ	0.06				
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)					
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006				
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類						
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ					
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン					
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル					
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			川口浄水場　原水				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			17.7 / 6.8	19.1 / 6.6	24.2 / 6.6	26.1 / 6.7	25.3 / 6.6
濁度(度) / 色度(度)			0.4 / 1.4	0.5 / 2.2	0.2 / 1.5	0.3 / 1.5	0.2 / 1.4
残留塩素 (mg/L)			－	－	－	－	－
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1　二硫化炭素として

※2　メチルイソチオシアネートとして

採水場所			川口浄水場　原水				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			川口浄水場　原水				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			川口浄水場　原水				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			16.9 / 7.2	20.0 / 7.1	22.8 / 7.0	25.8 / 7.1	24.9 / 7.1
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			川口浄水場　　浄水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.25	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			広域企業団受水系　西大寺配水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			20.9 / 7.4	22.6 / 7.1	29.9 / 7.3	30.8 / 7.4	27.7 / 7.4
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満
残留塩素 (mg/L)			0.5	0.6	0.7	0.6	0.7
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00005	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			広域企業団受水系　西大寺配水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト　掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値　DI		1	**0.01未満**	**0.02**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			広域企業団受水系　西大寺配水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			広域企業団受水系　西大寺配水池				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

採水場所			南部企業団受水系　西七区 給水栓				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
水温(℃) / pH 値			20.0 / 7.3	23.9 / 7.3	29.8 / 7.3	30.7 / 7.3	28.9 / 7.2
濁度(度) / 色度(度)			0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.7	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.5未満	0.1未満 / 0.6
残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08					
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	EPN	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
5	MCPA	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
6	アシュラム	0.9					
7	アセフェート	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006					
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
18	イミノクタジン	0.006					
19	インダノファン	0.009	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
21	エトフェンプロックス	0.08					
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01					
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	オキシン銅(有機銅)	0.03					
25	オリサストロビン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
28	カルタップ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	カルボフラン	0.0003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
31	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
32	キャプタン	0.3					
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
34	グリホサート	2					
35	グルホシネート	0.02					
36	クロメプロップ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
41	シアノホス(CYAP)	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	ジクロベニル(DBN)	0.03					
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
45	ジクワット	0.01					
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
47	ジチオカルバメート系農薬※1	0.005	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
49	シハロホップブチル	0.006					
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
55	ダイムロン	0.8	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※2	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満

※1 二硫化炭素として

※2 メチルイソチオシアネートとして

採水場所			南部企業団受水系　西七区 給水栓				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
対象農薬リスト 掲載農薬類							
57	チアジニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	0.02					
59	チオジカルブ	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
60	チオファネートメチル	0.3					
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
62	テフリルトリオン	0.002	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
64	トリクロピル	0.006	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
66	トリシクラゾール	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
67	トリフルラリン	0.06					
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
69	パラコート	0.01					
70	ピペロホス	0.0009	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02					
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	0.0005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
80	フェリムゾン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
82	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
83	フェントラザミド	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
88	フルアジナム	0.03					
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007					
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
94	プロベナゾール	0.03					
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	0.02					
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
100	ベンタゾン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01					
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
106	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
109	メタラキシル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
115	モリネート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
農薬検出指標値 DI		1	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**	**0.01未満**

採水場所			南部企業団受水系　西七区 給水栓				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
要検討農薬類							
1	アセタミプリド	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	イミダクロプリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3	イプロジオン	0.05					
4	エチプロール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
5	クロロピクリン	0.003					
6	テブコナゾール	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
7	パラチオンメチル	0.04					
8	ヒメキサゾール(ヒドロキシイソキサゾール)	0.1					
9	ピラクロホス		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
10	フルスルファミド		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
11	ブロマシル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	ペントキサゾン	0.6					
13	ホサロン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
14	メタアルデヒド	0.06					
15	メトラクロール	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
その他農薬類							
1	2-クロロプロピオン酸メチル(MCPM)						
2	2,4-DB						
3	DBEDC						
4	MCPB	0.03					
5	アシベンゾラルSメチル	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	アジムスルフロン	0.2					
7	アミトロール	0.003					
8	アメトリン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	イナベンフィド	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	イマゾスルフロン	0.2					
11	ウニコナゾールP	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	エトキシスルフロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
13	エトベンザニド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	エンドタール						
15	オキサジアルギル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	オキサミル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
17	オキソリニック酸	0.05					
18	キザロホップエチル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	クロチアニジン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
20	クロマフェノジド	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
21	クロルタールジメチル(TCTP)						
22	クロルピリホスメチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
23	シクロスルファムロン	0.08					
24	ジクロフェンチオン(ECP)	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
25	シクロプロトリン	0.008					
26	ジクロメジン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
27	ジクロルプロップ	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
28	ジコホル(ケルセン)	0.06					
29	ジチアノン	0.03					
30	シノスルフロン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
31	ジノテフラン	0.6	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
32	ジフェノコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	シフルトリン	0.06					
34	ジフルベンズロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
35	シプロコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	シプロジニル	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
37	シペルメトリン	0.06					
38	シメコナゾール	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	ジメチルビンホス	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
40	ジメピペレート	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
41	シラフルオフェン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
42	シンメチリン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
43	スピノサド	0.06					
44	セトキシジム	0.2					

採水場所			南部企業団受水系　西七区 給水栓				
採水年月日			R6.5.22	R6.6.24	R6.7.30	R6.8.28	R6.9.25
番号	農薬名	目標値 (mg/L)	測定値 (mg/L)				
その他農薬類							
45	チアクロプリド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
46	チアメトキサム	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	チオシクラム	0.05					
48	チフルザミド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
49	テクロフタラム	0.1					
50	テトラクロルビンホス(CVMP)	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
51	テトラコナゾール	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
52	テブフェノジド	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
53	トリネキサパックエチル	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
54	トリフルミゾール	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
55	トルフェンピラド	0.01					
56	ナプロアニリド	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
57	ニテンピラム	1.3	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満	0.013未満
58	パクロブトラゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
59	バリダマイシン	0.9					
60	ビスピリバック	0.03					
61	ピメトロジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
62	ピラゾスルフロンエチル	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
63	ピリミノバックメチル	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
64	ピリミホスメチル	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
65	ピレトリン	0.1					
66	フェノキサニル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
67	フェンバレレート	0.04					
68	フラチオカルブ	0.008					
69	フラメトピル	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
70	フルアジホップ	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
71	プロパニル(DCPA)	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
72	プロパホス	0.001	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
73	プロパルギット(BPPS)	0.02					
74	プロヘキサジオン	0.5					
75	プロポキスル(PHC)	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
76	プロメトリン	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
77	ペルメトリン	0.1					
78	ベンスルタップ	0.06					
79	ベンダイオカルブ	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
80	ホキシム	0.003	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
81	ボスカリド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
82	ミルネブ(チアジアジン)						
83	メタミドホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
84	メチルイソシアネート	0.006					
85	モノクロトホス	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
86	リニュロン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
除外農薬類							
1	アゾキシストロビン		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
2	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
3	エトリジアゾール(エクロメゾール)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	カルプロパミド		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	クロロネブ						
6	シデュロン		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
7	テニルクロール		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8	トルクロホスメチル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	ハロスルフロンメチル		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
10	ビフェノックス		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	ピリプロキシフェン						
12	フラザスルフロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
13	フルトラニル		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
14	ベンスリド(SAP)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
15	ベンスルフロンメチル		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ホセチル						
17	メチルダイムロン		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満

4 毎日検査(残留塩素測定データ)

(mg/L)

測定地点			月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
三野浄水場系	注入率	前塩	最高	1.32	2.34	1.79	1.68	2.06	2.22	1.20	1.26	0.91	0.83	0.60	0.76	2.34
			最低	0.72	0.89	1.02	1.08	1.13	1.09	0.88	0.65	0.49	0.47	0.49	0.56	0.47
			平均	0.90	1.33	1.30	1.38	1.59	1.34	1.02	0.91	0.71	0.64	0.55	0.62	1.03
		中塩	最高	0.27	0.34	0.35	0.34	0.37	0.33	0.29	0.28	0.27	0.24	0.22	0.28	0.37
			最低	0.17	0.24	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.15	0.18	0.14	0.18	0.14
			平均	0.22	0.28	0.28	0.30	0.29	0.25	0.24	0.23	0.23	0.21	0.19	0.21	0.24
		後塩	最高	0.50	0.50	0.72	0.73	0.89	0.83	0.79	0.64	0.50	0.38	0.39	0.38	0.89
			最低	0.44	0.41	0.53	0.60	0.73	0.65	0.60	0.39	0.31	0.31	0.33	0.32	0.31
			平均	0.46	0.45	0.63	0.66	0.78	0.75	0.67	0.49	0.41	0.35	0.36	0.35	0.53
	総合送水ポンプ室		最高	0.53	0.57	0.71	0.77	0.80	0.85	0.80	0.70	0.53	0.49	0.48	0.53	0.85
			最低	0.46	0.47	0.50	0.64	0.68	0.70	0.63	0.48	0.42	0.38	0.38	0.36	0.36
			平均	0.50	0.54	0.62	0.70	0.75	0.76	0.68	0.58	0.47	0.44	0.43	0.47	0.58
	築港新町		最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
			最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	植松		最高	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			最低	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2
			平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	高松田中		最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	田原		最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
			最低	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
			平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	間倉		最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
			最低	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
			平均	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
	芳賀		最高	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	東山内		最高	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
			最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
			平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	粟井		最高	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	畑鮎		最高	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
			最低	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	吉備津		最高	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
			最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
			平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
旭東浄水場系	浄水場		最高	0.61	0.61	0.59	0.67	0.64	0.66	0.63	0.58	0.55	0.50	0.48	0.50	0.67
			最低	0.54	0.53	0.54	0.53	0.56	0.57	0.53	0.48	0.45	0.42	0.39	0.41	0.39
			平均	0.58	0.57	0.56	0.59	0.60	0.60	0.58	0.53	0.50	0.46	0.43	0.45	0.54
	賞田		最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
			最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			平均	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4

(mg/L)

測定地点		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
山浦浄水場系	浄水場	最高	0.54	0.51	0.53	0.57	0.67	0.72	0.74	0.63	0.61	0.72	0.47	0.51	0.74
		最低	0.48	0.46	0.42	0.49	0.51	0.48	0.56	0.52	0.57	0.42	0.44	0.43	0.42
		平均	0.51	0.49	0.47	0.53	0.58	0.61	0.60	0.58	0.59	0.54	0.46	0.45	0.53
	海吉	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
		最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	中尾	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
牟佐浄水場系	浄水場	最高	0.68	0.75	0.67	0.72	0.73	0.71	0.67	0.73	0.66	0.58	0.64	0.53	0.75
		最低	0.47	0.52	0.48	0.48	0.63	0.59	0.56	0.52	0.51	0.48	0.52	0.51	0.47
		平均	0.57	0.62	0.59	0.64	0.68	0.63	0.62	0.62	0.59	0.54	0.58	0.52	0.60
	原	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
矢原浄水場系	浄水場	最高	0.73	0.76	0.80	0.88	0.88	0.90	0.88	0.90	0.87	0.78	0.58	0.67	0.90
		最低	0.56	0.68	0.72	0.72	0.80	0.81	0.79	0.80	0.73	0.55	0.53	0.53	0.53
		平均	0.62	0.71	0.76	0.80	0.84	0.85	0.85	0.86	0.80	0.68	0.56	0.60	0.74
	御津新庄	最高	1.0	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	1.3	1.5	2.0	1.5	1.5	1.0	2.0
		最低	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1
		平均	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6
宇垣浄水場系	浄水場	最高	0.61	0.70	0.77	0.85	0.92	0.90	0.91	0.77	0.80	0.71	0.58	0.62	0.92
		最低	0.44	0.59	0.61	0.69	0.77	0.80	0.65	0.66	0.66	0.49	0.43	0.49	0.43
		平均	0.51	0.64	0.68	0.77	0.84	0.86	0.78	0.70	0.71	0.61	0.48	0.55	0.68
	御津紙工	最高	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最低	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
		平均	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
川口浄水場系	浄水場	最高	0.74	0.74	1.04	0.62	1.12	1.08	1.08	0.93	0.94	0.73	0.57	0.82	1.12
		最低	0.63	0.62	0.65	0.40	0.93	0.69	0.86	0.76	0.70	0.55	0.53	0.54	0.40
		平均	0.68	0.69	0.74	0.48	1.02	0.93	0.96	0.86	0.81	0.63	0.55	0.63	0.75
	土師方	最高	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6
		最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
		平均	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
広域企業団受水系	君津	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
		最低	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	阿津	最高	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2
		平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	下阿知	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		最低	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	西片岡	最高	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6
		最低	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
		平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
南部企業団受水系	北七区	最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最低	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
		平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3

5 水質監視局測定データ

(1)本局水質監視局(測定14時)　　三野浄水場系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水　温(℃)	最高	18.7	22.2	25.0	28.9	30.2	29.4	27.1	21.4	15.4	10.8	10.3	15.2	30.2
	最低	14.7	17.6	20.6	23.6	27.7	27.1	21.4	15.3	10.5	9.3	8.0	10.2	8.0
	平均	16.7	19.8	23.1	26.3	29.4	28.5	24.1	18.4	12.9	9.9	9.0	11.9	19.2
残留塩素(mg/L)	最高	0.48	0.59	0.67	0.72	0.73	0.74	0.65	0.65	0.55	0.48	0.42	0.62	0.74
	最低	0.37	0.45	0.42	0.55	0.56	0.53	0.42	0.45	0.36	0.35	0.33	0.39	0.33
	平均	0.43	0.51	0.54	0.62	0.65	0.63	0.54	0.55	0.45	0.43	0.38	0.50	0.52
濁　度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度(度)	最高	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
	最低	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
	平均	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
pH 値	最高	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	－※	7.1	7.1
	最低	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	－※	6.9	6.8
	平均	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	－※	7.0	6.9
電気伝導率(mS/m)	最高	10.5	10.9	11.5	11.2	10.9	10.3	10.2	10.3	9.2	8.8	10.6	11.1	11.5
	最低	9.9	10.1	10.4	10.5	10.0	9.9	9.8	9.3	8.5	8.4	8.5	9.5	8.4
	平均	10.1	10.4	11.0	10.9	10.5	10.1	10.0	9.6	8.8	8.6	9.3	10.2	10.0

※計器故障

(2)上土田水質監視局(測定14時)　　三野浄水場系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水　温(℃)	最高	17.6	21.0	23.9	27.6	29.7	29.6	27.9	22.5	16.3	11.6	10.0	13.2	29.7
	最低	13.5	17.3	20.6	23.5	28.2	27.9	22.8	16.5	11.6	10.1	8.4	9.6	8.4
	平均	15.6	19.0	22.6	25.5	29.0	28.7	25.2	19.7	13.9	10.6	9.1	11.0	19.2
残留塩素(mg/L)	最高	0.59	0.72	0.79	0.81	0.76	0.74	0.72	0.83	0.77	0.68	0.65	－※	0.83
	最低	0.30	0.34	0.33	0.38	0.37	0.37	0.34	0.39	0.31	0.32	0.38	－※	0.30
	平均	0.42	0.51	0.57	0.56	0.52	0.52	0.50	0.56	0.47	0.43	0.56	－※	0.51
濁　度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度(度)	最高	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
	最低	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
電気伝導率(mS/m)	最高	10.5	10.6	11.4	11.3	11.9	11.8	11.4	11.3	10.5	9.9	10.5	11.1	11.9
	最低	9.9	10.3	10.6	10.7	10.7	11.1	10.9	10.5	9.7	9.4	9.6	9.9	9.4
	平均	10.1	10.5	11.0	10.9	11.4	11.3	11.2	10.8	10.0	9.7	10.0	10.5	10.6

※計器故障

(3)妹尾水質監視局(測定14時)　　三野浄水場系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.37	0.43	0.46	0.52	0.63	0.68	0.55	0.48	0.38	0.37	0.35	0.42	0.68
	最低	0.32	0.35	0.34	0.43	0.40	0.53	0.41	0.35	0.30	0.32	0.29	0.31	0.29
	平均	0.34	0.39	0.40	0.47	0.50	0.57	0.46	0.42	0.35	0.34	0.31	0.36	0.41
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
	最低	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

(4)藤田水質監視局(測定11時)　　三野浄水場系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.31	0.33	0.25	0.46	0.43	0.43	0.43	0.40	0.35	0.33	0.32	0.39	0.46
	最低	0.20	0.21	0.14	0.18	0.29	0.23	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.14
	平均	0.23	0.27	0.20	0.31	0.34	0.34	0.36	0.34	0.31	0.30	0.29	0.32	0.30
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

(5)兼基水質監視局(測定14時)　　山浦浄水場系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.57	0.59	0.54	0.58	0.62	0.63	0.57	0.55	0.49	0.46	0.42	0.43	0.63
	最低	0.50	0.51	0.48	0.48	0.52	0.52	0.49	0.44	0.44	0.41	0.36	0.38	0.36
	平均	0.54	0.54	0.51	0.53	0.55	0.55	0.53	0.49	0.46	0.43	0.39	0.41	0.49
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(6)大戸水質監視局(測定14時)　　牟佐浄水場系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水　温 (℃)	最 高	18.2	21.8	24.1	28.8	29.9	29.1	26.5	20.1	13.9	9.2	8.6	14.3	29.9
	最 低	13.2	16.5	19.7	23.1	28.1	26.1	20.4	13.2	9.2	7.4	6.3	8.0	6.3
	平 均	15.7	19.0	22.4	26.1	29.2	27.9	23.2	16.8	11.0	8.3	7.3	10.3	18.1
残 留 塩 素 (mg/L)	最 高	0.60	0.68	0.59	0.57	0.57	0.56	0.57	0.55	0.56	0.48	0.59	0.46	0.68
	最 低	0.42	0.47	0.41	0.37	0.52	0.44	0.46	0.38	0.46	0.44	0.44	0.43	0.37
	平 均	0.49	0.56	0.51	0.48	0.55	0.48	0.50	0.47	0.50	0.46	0.52	0.44	0.50
濁　度 (度)	最 高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度 (度)	最 高	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
	最 低	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
pH 値	最 高	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9
	最 低	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5
	平 均	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6
電気伝導率 (mS/m)	最 高	11.3	11.2	12.1	12.3	11.8	12.2	11.5	12.0	10.4	9.6	9.6	10.4	12.3
	最 低	10.6	10.8	11.0	11.3	11.3	11.5	11.1	10.4	9.6	9.3	9.2	9.5	9.2
	平 均	11.0	11.0	11.4	11.7	11.6	11.7	11.3	11.1	10.0	9.4	9.4	10.1	10.8

(7)東管路水質監視局(測定14時)　　広域企業団受水系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残 留 塩 素 (mg/L)	最 高	0.60	0.70	0.80	0.80	0.81	0.87	0.72	0.70	0.67	0.70	0.65	0.61	0.87
	最 低	0.56	0.57	0.67	0.67	0.70	0.65	0.57	0.61	0.64	0.62	0.57	0.56	0.56
	平 均	0.58	0.62	0.71	0.74	0.73	0.75	0.66	0.65	0.66	0.66	0.61	0.59	0.66
濁　度 (度)	最 高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度 (度)	最 高	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1

(8)江並水質監視局(測定14時)　　広域企業団受水系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残 留 塩 素 (mg/L)	最 高	0.70	0.62	0.70	0.72	0.72	0.79	0.65	0.63	0.65	0.67	0.61	0.60	0.79
	最 低	0.43	0.42	0.39	0.44	0.45	0.46	0.46	0.48	0.52	0.48	0.42	0.41	0.39
	平 均	0.56	0.48	0.48	0.55	0.62	0.61	0.54	0.56	0.59	0.61	0.54	0.54	0.56
濁　度 (度)	最 高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色　度 (度)	最 高	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	最 低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(9)平島水質監視局(測定14時)　　広域企業団受水系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.57	0.58	0.75	0.82	0.61	0.66	0.72	0.73	0.59	0.53	0.51	0.56	0.82
	最低	0.50	0.50	0.51	0.55	0.50	0.49	0.46	0.49	0.44	0.40	0.40	0.41	0.40
	平均	0.54	0.54	0.63	0.71	0.57	0.58	0.57	0.62	0.54	0.47	0.45	0.51	0.56
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(10)肩脊水質監視局(測定14時)　　広域企業団受水系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.58	0.53	0.62	0.95	0.50	0.63	0.55	0.59	0.57	0.62	0.60	0.53	0.95
	最低	0.43	0.37	0.34	0.40	0.25	0.38	0.25	0.28	0.43	0.51	0.39	0.35	0.25
	平均	0.50	0.44	0.45	0.60	0.39	0.49	0.42	0.50	0.49	0.56	0.51	0.43	0.48
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3
	最低	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	平均	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

(11)弓削水質監視局(測定14時)　　広域企業団受水系

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
残留塩素(mg/L)	最高	0.67	0.69	0.80	0.92	0.58	0.65	0.73	0.58	0.56	0.58	0.50	0.42	0.92
	最低	0.50	0.55	0.60	0.54	0.52	0.55	0.42	0.38	0.46	0.46	0.36	0.33	0.33
	平均	0.59	0.63	0.68	0.67	0.54	0.61	0.58	0.52	0.49	0.51	0.41	0.39	0.55
濁度(度)	最高	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	最低	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度(度)	最高	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3
	最低	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

6 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の検査結果

三野浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	旭川取水口	−	−	＜5	−	−	＜5
	西川取水口	−	−	＜5	−	−	＜5
	第2取水井	−	−	＜5	−	−	＜5
浄水池及び給水栓	三野浄水池	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	浦安西町	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−
	彦崎	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−
	大内田	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−
	一宮	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−
	芳賀	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−
	掛畑	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−
	間倉	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−

旭東浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	中原沈砂池	−	−	＜5	−	−	＜5
	旭東原水井	−	−	7	−	−	＜5
浄水池及び給水栓	旭東浄水池	5	＜5	7	7	＜5	＜5
	高屋	＜5	7	−	6	＜5	−

山浦浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	山浦原水井	−	−	15	−	−	＜5
浄水池及び給水栓	山浦浄水池	9	12	13	9	＜5	＜5
	中尾	8	8	−	6	＜5	−
	福泊	6	7	−	7	＜5	−

牟佐浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	牟佐原水井	−	−	＜5	−	−	＜5
浄水池及び給水栓	牟佐浄水池	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	中牧	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−

矢原浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	矢原原水井	−	−	＜5	−	−	＜5
浄水池及び給水栓	矢原浄水池	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	御津鹿瀬	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−

宇垣浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	金川原水井	−	−	12	−	−	17
給水栓	御津虎倉	16	15	−	8	6	−

川口浄水場系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
原水	川口原水	−	−	＜5	−	−	＜5
浄水池及び給水栓	川口浄水池	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
	建部町土師方	＜5	＜5	−	＜5	＜5	−

岡山県広域水道企業団受水系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
浄水池及び給水栓	西大寺配水池	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－
	升田	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－
	小串	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－
	宝伝	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－
	草ケ部	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－
	瀬戸町観音寺	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－

岡山県南部水道企業団 受水系

(ng/L)

		令和6年4月	令和6年7月	令和6年8月	令和6年10月	令和7年1月	令和7年2月
給水栓	西七区	＜5	＜5	－	＜5	＜5	－

暫定目標値:50ng/L以下

Ⅳ　その他の水質試験成績

1 クリプトスポリジウム等試験

採水箇所		三野浄水場				旭東浄水場		
		旭川取水口	第２取水井	西川取水口	浄水池	中原沈砂池	原水井	浄水池
採水日		R6.6.12	R6.12.4	R7.3.11		R6.9.11		
天候(前日／当日)		晴曇/晴曇	晴曇/晴曇	晴曇/雨曇		曇晴/晴曇		
採水時刻		9:10	9:40	9:00	9:15	9:15	9:55	10:20
気温(℃)		25.4	10.5	7.5	9.8	31.3	32.2	32.6
水温(℃)		22.1	18.7	9.0	8.4	28.5	20.5	21.8
濁度(度)		2.9	0.1未満	3.8	0.1未満	2.4	0.1未満	0.1未満
色度(度)		6.6	0.5未満	7.7	0.5未満	5.0	0.5未満	0.5未満
pH値(-)		7.6	6.8	7.6	7.2	7.4	6.6	6.9
一般細菌(個/mL)		2000	0	460	0	1100	0	0
大腸菌		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出
大腸菌(MPN/100mL)		10	0	28		3	0	
大腸菌群(MPN/100mL)		>2400	0	1600		2400	0	
嫌気性芽胞菌(個/100mL)		3	0	9		4	0	
クリプトスポリジウム		0	0	0	0	0	0	0
ジアルジア		0	0	0	0	0	0	0
処理水量(L)		10	20	10	20	10	20	20
陽性試料回収率(%)	クリプトスポリジウム	61.6～64.5	52.8～55.3	48.9～51.2		74.3～77.8		
	ジアルジア	63.6～65.8	76.5～79.1	77.5～80.2		82.4～85.3		

採水箇所		山浦浄水場	矢原浄水場	牟佐浄水場	宇垣浄水場	川口浄水場		広域企業団受水系	南部企業団受水系
		原水井	原水井	原水井	原水井	原水	浄水池	西大寺配水池	西七区給水栓
採水日		R6.6.18		R6.6.12		R6.12.18		R6.9.3	
天候(前日／当日)		曇雨/雨晴		晴曇/晴曇		晴/晴		晴/曇晴	
採水時刻		9:20	10:25	9:20	10:15	9:50	9:50	9:55	10:55
気温(℃)		21.4	22.3	24.9	27.0	2.5	2.5	25.0	28.4
水温(℃)		17.0	17.3	17.9	16.6	11.4	10.8	26.6	28.7
濁度(度)		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)		0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
pH値(-)		6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	7.2	7.3	7.3
一般細菌(個/mL)		0	3	11	0	7	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌(MPN/100mL)		0	0	0	0	0			
大腸菌群(MPN/100mL)		3	1	72	2	26			
嫌気性芽胞菌(個/100mL)		0	0	0	0	1			
クリプトスポリジウム		0	0	0	0	0	0	0	0
ジアルジア		0	0	0	0	0	0	0	0
処理水量(L)		20	20	20	20	10	20	20	20
陽性試料回収率(%)	クリプトスポリジウム	69.4～72.7		61.6～64.5		13.7～14.3		43.0～45.0	
	ジアルジア	82.4～85.3		63.6～65.8		26.8～27.7		64.5～66.8	

2 トリハロメタン生成能試験

(1)三野浄水場 旭川取水口（旭川水系）

採水年月日				R6.5.20	R6.8.13	R6.11.13	R7.2.12
気温			(℃)	23.1	29.7	16.9	0.0
水温			(℃)	16.8	28.7	16.4	4.5
濁度			(度)	2.7	2.2	3.8	0.7
色度			(度)	5.6	4.3	6.5	2.6
pH 値				7.6	7.6	7.6	7.6
塩化物イオン			(mg/L)	5.8	6.0	5.0未満	8.7
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.038	0.035	0.046	0.022
TOC			(mg/L)	1.5	1.2	1.1	1.1
DOC			(mg/L)	1.2	1.2	1.1	0.9
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.031	0.029	0.027	0.015
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.011	0.007	0.008
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.001	0.002
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.038	0.042	0.035	0.025
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.026	0.026	0.026	0.014
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.010	0.007	0.008
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.002	0.001	0.003
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.033	0.038	0.034	0.025

(2)三野浄水場 西川取水口（旭川水系）

採水年月日				R6.5.27	R6.8.19	R6.11.20	R7.2.3
気温			(℃)	22.5	29.1	9.3	3.9
水温			(℃)	23.6	30.5	14.1	7.0
濁度			(度)	3.0	3.6	2.8	1.5
色度			(度)	5.1	5.2	4.9	3.0
pH 値				7.7	7.6	7.7	7.6
塩化物イオン			(mg/L)	6.6	6.2	5.0	8.5
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.045	0.036	0.034	0.024
TOC			(mg/L)	1.4	1.5	1.2	1.1
DOC			(mg/L)	1.2	1.3	1.1	0.8
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.039	0.033	0.028	0.018
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.010	0.010	0.007	0.010
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001未満	0.003
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.050	0.044	0.035	0.031
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.036	0.023	0.024	0.016
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.009	0.008	0.007	0.009
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.001	0.003
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.046	0.031	0.032	0.028

(3)旭東浄水場 中原沈砂池（旭川水系）

採水年月日				R6.5.15	R6.8.7	R6.11.6	R7.2.26
気温			(℃)	19.4	31.6	15.8	9.5
水温			(℃)	18.5	29.6	17.0	5.9
濁度			(度)	4.1	3.9	16	1.0
色度			(度)	7.0	6.9	16	2.4
pH 値				7.6	7.5	7.5	7.5
塩化物イオン			(mg/L)	6.1	5.9	5.0未満	10.2
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.044	0.036	0.084	0.020
TOC			(mg/L)	1.4	1.6	1.9	0.9
DOC			(mg/L)	1.3	1.2	1.6	0.8
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.033	0.031	0.044	0.016
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.009	0.006	0.009
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	0.002
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.041	0.042	0.050	0.027
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.031	0.024	0.040	0.015
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.009	0.007	0.009
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.001未満	0.002
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.040	0.035	0.047	0.026

(4)川口浄水場 原水（旭川水系）

採水年月日				R6.5.15	R6.8.7	R6.11.6	R7.2.26
気温			(℃)	19.7	32.0	15.2	11.0
水温			(℃)	15.6	24.9	19.2	6.5
濁度			(度)	0.4	0.3	1.1	0.4
色度			(度)	1.4	1.2	1.9	1.3
pH 値				7.0	6.6	6.8	7.1
塩化物イオン			(mg/L)	6.1	5.7	5.0未満	10.1
臭化物イオン			(mg/L)	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
紫外線吸光度(260nm, 10mm)				0.014	0.012	0.018	0.010
TOC			(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.6
DOC			(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.4
トリハロメタン生成能	総量	クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.009	0.009	0.006
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.006	0.005	0.006
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.003
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.015	0.018	0.016	0.015
	溶解性	クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.007	0.008	0.006
		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.006
		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003
		ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.014	0.015	0.015

3 ダイオキシン類測定結果

1 調査方法

採水日　令和 6 年 9 月 12～13 日

採水地点　三野浄水場 浄水池

濃縮操作は、測定業者が用意した自動濃縮装置により、調査地点において直接通水して行われた。分析は、「水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（改訂版）（平成 19 年 11 月 厚生労働省健康局水道課）」に準拠し、溶媒抽出－高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法により行われた。

2 調査結果

表1 ダイオキシン類測定結果

	測定項目	実測濃度 （pg/L）	毒性等量 （pg-TEQ/L）
三野浄水場 浄水	PCDDs+PCDFs DL-PCBs	1.2 2.2	＜0.00278 0.000461
	ダイオキシン類	-	＜0.0032

毒性等価計数（TEF）は、WHO－TEF(2006)が適用されている。

毒性等量は、検定量下限値未満、検出下限値以上の値はそのままの値を用い、検出下限値未満の場合は検出下限値の 1/2 の値を用いて算出したものである。

3 まとめ

今回の測定結果は、0.0032pg-TEQ/L 未満であった。要検討項目の目標値 1pg-TEQ/L（暫定）より低かった。体重 50kg の人が 1 日 2L の水道水を飲用した場合、1 日の暴露量は、

0.0032（pg-TEQ/L）×2(L/日)÷50(kg)＝0.000128pg-TEQ/kg/日

となる。これは、ダイオキシンの耐容一日摂取量（TDI）の 4pg-TEQ/kg/日の0.0032%であり、健康上問題の無いレベルである。

＜参考＞岡山県及び国土交通省が実施した環境調査結果を表2に示した。

表2 環境調査結果

調査地点		調査時期	毒性等量 （pg-TEQ/L）	調査主体
水域名	地点名			
旭川上流	湯原ダム	R5.10.3	0.030	岡山県
旭川中流	落合大橋	R5.10.3	0.034	
旭川中流	乙井手堰	R5 年度	0.084	国土交通省

環境省の調査では、わが国の一般的な生活環境からの 1 日当たりのダイオキシン類推定暴露量は、大都市地域で 0.52～3.53 pg-TEQ/kg/日（食物 0.26～3.26、大気 0.18、水 0.001、土壌 0.084 pg-TEQ/kg/日：ダイオキシンリスク評価検討会の報告{平成 9 年 5 月}）となっている。

4 三野浄水場水質測定データ

(1)西川原水(測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気温(℃)	最高	22.8	26.7	30.4	34.7	35.6	34.0	29.6	22.1	19.0	15.0	16.0	22.4	35.6
	最低	12.5	14.9	19.1	24.0	26.0	26.0	15.0	10.0	4.0	1.0	0.8	4.5	0.8
	平均	19.0	21.2	25.4	30.5	32.4	30.0	23.3	16.2	10.1	8.1	6.5	12.0	19.6
水温(℃)	最高	19.3	24.0	27.1	30.1	32.7	30.7	27.4	19.6	13.5	8.8	8.9	13.6	32.7
	最低	13.0	17.5	20.1	21.4	27.1	25.5	19.9	12.3	7.5	5.9	4.9	8.1	4.9
	平均	16.3	20.0	23.7	25.8	30.9	28.6	23.3	16.2	10.2	7.3	6.8	10.2	18.3
濁度(度)	最高	14.0	16.1	11.4	24.6	76.4	31.2	3.7	22.8	1.6	1.0	1.0	5.4	76.4
	最低	2.0	2.2	2.3	2.7	1.7	1.4	1.4	1.0	0.5	0.4	0.6	1.0	0.4
	平均	4.3	4.5	5.0	6.9	5.0	4.5	2.2	6.2	0.9	0.8	0.8	2.4	3.6
色度(度)	最高	32.9	44.1	22.1	41.2	79.3	47.3	12.0	61.3	5.1	4.1	4.0	18.0	79.3
	最低	5.1	5.9	6.7	7.6	4.8	4.2	5.3	3.9	3.1	2.8	2.9	3.3	2.8
	平均	10.8	11.3	12.8	15.2	9.4	10.5	7.0	14.5	3.9	3.5	3.4	7.4	9.1
pH値	最高	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8
	最低	6.8	6.9	6.8	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8
	平均	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3

(2)急速ろ過池3号(測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
濁度(度)	最高	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
色度(度)	最高	0.45	0.63	0.56	0.48	0.41	0.64	0.49	0.55	0.36	0.38	0.34	0.45	0.64
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
	平均	0.27	0.14	0.23	0.19	0.14	0.22	0.18	0.29	0.18	0.19	0.19	0.25	0.21
pH値	最高	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	最低	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8
	平均	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
残留塩素(mg/L)	最高	0.41	0.49	0.45	0.46	0.46	0.41	0.53	0.49	0.41	0.38	0.40	0.41	0.53
	最低	0.29	0.26	0.24	0.30	0.22	0.28	0.25	0.28	0.26	0.23	0.29	0.25	0.22
	平均	0.36	0.36	0.35	0.38	0.35	0.35	0.38	0.37	0.34	0.30	0.33	0.33	0.35

(3)総合送水(測定11時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温(℃)	最高	17.7	21.8	24.4	27.6	30.5	29.0	26.9	21.0	14.8	9.8	8.3	12.4	30.5
	最低	12.6	16.3	19.4	22.0	27.7	26.9	20.9	14.4	9.1	7.0	5.8	8.2	5.8
	平均	14.9	18.6	22.3	24.9	29.2	28.0	23.6	17.6	11.7	8.3	6.9	9.6	18.0
濁度(度)	最高	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.05	0.08	0.05	0.06	0.08	0.09
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
色度(度)	最高	0.59	0.53	0.60	0.61	0.60	0.71	0.59	0.64	0.49	0.45	0.67	0.44	0.71
	最低	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
	平均	0.38	0.31	0.37	0.30	0.27	0.34	0.30	0.37	0.27	0.26	0.27	0.30	0.31
pH値	最高	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4
	最低	6.8	6.8	6.6	6.6	6.8	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.6
	平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
残留塩素(mg/L)	最高	0.53	0.57	0.71	0.77	0.80	0.85	0.80	0.70	0.53	0.49	0.48	0.53	0.85
	最低	0.46	0.47	0.50	0.64	0.68	0.70	0.63	0.48	0.42	0.38	0.38	0.36	0.36
	平均	0.50	0.54	0.62	0.70	0.75	0.76	0.68	0.58	0.47	0.44	0.43	0.47	0.58

5 旭東浄水場水質測定データ

(1)着水井(測定10時(気温、水温14時))

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
気温(℃)	最高	27.9	28.8	32.8	36.1	37.6	35.6	31.1	23.3	17.1	13.8	14.3	24.5	37.6
	最低	13.7	15.3	20.1	26.5	26.6	27.8	18.3	10.7	7.3	4.9	3.1	5.8	3.1
	平均	21.3	23.0	27.3	32.1	34.5	32.4	24.4	17.6	11.0	9.2	7.9	13.7	21.2
水温(℃)	最高	15.2	18.3	20.7	22.0	23.7	23.4	23.2	20.6	15.1	10.6	8.2	11.3	23.7
	最低	11.2	14.0	16.4	17.5	22.1	21.9	19.9	15.0	8.6	6.7	4.4	7.6	4.4
	平均	13.1	16.2	18.4	19.8	22.9	23.0	21.6	17.6	11.6	7.9	6.5	9.3	15.7
濁度(度)	最高	11.50	6.57	3.93	6.10	2.94	5.90	2.33	8.52	1.08	1.12	0.83	3.55	11.50
	最低	1.38	0.57	0.55	0.00	0.17	0.16	0.38	0.50	0.00	0.33	0.30	0.38	0.00
	平均	2.66	2.34	1.56	1.18	0.79	1.06	1.03	2.25	0.52	0.57	0.52	1.54	1.34
色度(度)	最高	20.46	13.14	8.86	7.30	4.39	12.44	6.61	13.69	3.60	3.25	3.18	7.91	20.46
	最低	3.00	1.70	0.73	0.21	0.61	0.77	2.11	1.98	1.57	1.81	1.66	0.94	0.21
	平均	5.64	5.31	4.52	3.06	2.12	2.77	3.12	4.81	2.43	2.51	2.42	3.81	3.54
pH値	最高	7.0	7.1	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	最低	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.7	6.8	6.9	6.7	6.4
	平均	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8
総アルカリ度(mg/L)	最高	26.0	27.0	30.0	31.0	32.0	32.0	32.0	31.0	27.0	24.0	25.0	27.0	32.0
	最低	20.0	21.0	24.0	27.0	28.0	25.0	27.0	25.0	22.0	21.0	20.0	18.0	18.0
	平均	23.0	24.0	27.0	29.0	30.0	30.0	29.0	28.0	24.0	23.0	23.0	22.0	26.0
電気伝導率(mS/m)	最高	9.7	9.8	10.6	12.8	12.6	12.3	11.4	10.7	9.8	9.6	10.5	11.1	12.8
	最低	8.6	9.0	9.6	10.5	10.7	10.2	10.1	9.5	8.9	9.0	9.1	8.8	8.6
	平均	9.4	9.3	10.2	11.5	11.5	11.2	10.6	10.0	9.1	9.2	9.7	9.8	10.1

(2)浄水池(測定14時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
濁度(度)	最高	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
色度(度)	最高	0.19	0.12	0.15	0.49	0.18	0.13	0.17	0.18	0.16	0.16	0.19	0.06	0.49
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
遊離残留塩素(mg/L)	最高	0.61	0.61	0.59	0.67	0.64	0.66	0.63	0.58	0.55	0.50	0.48	0.50	0.67
	最低	0.54	0.53	0.54	0.53	0.56	0.57	0.53	0.48	0.45	0.42	0.39	0.41	0.39
	平均	0.58	0.57	0.56	0.59	0.60	0.60	0.58	0.53	0.50	0.46	0.43	0.45	0.54

6 川口浄水場水質測定データ

(1)原水(測定10時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温(℃)	最高	14.2	17.9	20.0	22.2	26.0	25.2	24.4	19.7	13.8	9.0	7.3	9.2	26.0
	最低	9.9	14.1	16.4	17.0	22.2	23.1	20.0	13.7	9.1	7.1	4.6	5.5	4.6
	平均	12.1	15.7	18.2	19.9	24.4	24.1	21.9	16.7	11.4	7.9	5.7	7.3	15.4
濁度(度)	最高	0.89	1.28	1.02	1.84	0.86	2.13	0.45	1.84	0.33	1.30	1.26	1.56	2.13
	最低	0.38	0.42	0.43	0.41	0.37	0.26	0.25	0.23	0.18	0.19	0.25	0.51	0.18
	平均	0.55	0.65	0.68	0.64	0.44	0.55	0.35	0.72	0.26	0.29	0.58	0.81	0.54
pH値	最高	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9
	最低	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7	6.2
	平均	6.6	6.6	6.5	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.5

(2)浄水池(測定10時)

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
濁度(度)	最高	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pH値	最高	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1
	最低	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8
	平均	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
残留塩素(mg/L)	最高	0.74	0.74	1.04	1.00	1.12	1.08	1.08	0.93	0.94	0.73	0.57	0.82	1.12
	最低	0.63	0.62	0.65	0.80	0.93	0.69	0.86	0.76	0.70	0.55	0.53	0.54	0.53
	平均	0.68	0.69	0.74	0.91	1.02	0.93	0.96	0.86	0.81	0.63	0.55	0.63	0.78

7 曝気処理成績

(1)旭東浄水場　原水井

	採水年月日	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.13	R6.9.11
曝気処理前	気温(℃)	11.3	22.9	27.1	30.7	31.0	32.2
	水温(℃)	17.1	16.4	16.4	17.5	18.8	20.5
	pH 値	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6
	総アルカリ度(mg/L)	32.0	29.5	29.5	33.0	32.5	35.5
	結合炭酸(mg/L)	14.1	13.0	13.0	14.5	14.3	15.6
	総酸度(mg/L)	17.0	16.5	14.5	17.0	17.5	20.0
	遊離炭酸(mg/L)	15.0	14.5	12.8	15.0	15.4	17.6
	全炭酸(mg/L)	29.1	27.5	25.8	29.5	29.7	33.2
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	1.2
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	14.1	13.7	12.1	14.1	14.5	16.4
曝気処理後	水温(℃)	16.9	16.4	16.6	17.7	18.8	20.6
	pH 値	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0
	総アルカリ度(mg/L)	31.0	29.5	30.5	33.0	32.5	35.0
	結合炭酸(mg/L)	13.6	13.0	13.4	14.5	14.3	15.4
	総酸度(mg/L)	8.0	9.0	9.5	10.5	10.5	11.0
	遊離炭酸(mg/L)	7.0	7.9	8.4	9.2	9.2	9.7
	全炭酸(mg/L)	20.6	20.9	21.8	23.7	23.5	25.1
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	6.5	7.4	7.9	8.6	8.6	9.0
侵食性遊離炭酸除去率(%)		53.9	46.0	34.7	39.0	40.7	45.1

	採水年月日	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.18	R7.1.7	R7.2.26	R7.3.11
曝気処理前	気温(℃)	26.0	16.4	4.7	5.6	9.4	10.3
	水温(℃)	21.3	21.1	20.4	19.9	18.3	17.8
	pH 値	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7
	総アルカリ度(mg/L)	36.0	37.5	35.5	35.0	31.5	29.0
	結合炭酸(mg/L)	15.8	16.5	15.6	15.4	13.9	12.8
	総酸度(mg/L)	19.5	21.0	20.5	21.0	16.0	15.0
	遊離炭酸(mg/L)	17.2	18.5	18.0	18.5	14.1	13.2
	全炭酸(mg/L)	33.0	35.0	33.6	33.9	28.0	26.0
	従属性遊離炭酸(mg/L)	1.1	1.3	1.2	1.2	0.8	0.7
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	16.1	17.2	16.8	17.3	13.3	12.5
曝気処理後	水温(℃)	21.4	21.2	20.1	19.8	18.1	17.7
	pH 値	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
	総アルカリ度(mg/L)	35.0	38.0	35.5	35.0	31.0	29.5
	結合炭酸(mg/L)	15.4	16.7	15.6	15.4	13.6	13.0
	総酸度(mg/L)	11.0	10.5	10.0	9.0	8.0	8.0
	遊離炭酸(mg/L)	9.7	9.2	8.8	7.9	7.0	7.0
	全炭酸(mg/L)	25.1	25.9	24.4	23.3	20.6	20.0
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	9.0	8.5	8.1	7.3	6.5	6.5
侵食性遊離炭酸除去率(%)		44.1	50.6	51.8	57.8	51.1	48.0

		最高	最低	平均
曝気処理前	気温(℃)	32.2	4.7	19.0
	水温(℃)	21.3	16.4	18.8
	pH 値	6.7	6.6	6.7
	総アルカリ度(mg/L)	37.5	29.0	33.0
	結合炭酸(mg/L)	16.5	12.8	14.5
	総酸度(mg/L)	21.0	14.5	18.0
	遊離炭酸(mg/L)	18.5	12.8	15.8
	全炭酸(mg/L)	35.0	25.8	30.4
	従属性遊離炭酸(mg/L)	1.3	0.7	1.0
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	17.3	12.1	14.8
曝気処理後	水温(℃)	21.4	16.4	18.8
	pH 値	7.1	6.9	7.0
	総アルカリ度(mg/L)	38.0	29.5	33.0
	結合炭酸(mg/L)	16.7	13.0	14.5
	総酸度(mg/L)	11.0	8.0	9.6
	遊離炭酸(mg/L)	9.7	7.0	8.4
	全炭酸(mg/L)	25.9	20.0	22.9
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.7	0.5	0.6
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	9.0	6.5	7.8
侵食性遊離炭酸除去率(%)		57.8	34.7	46.9

(2)山浦浄水場　原水井

	採水年月日	R6.4.22	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.22	R6.8.19	R6.9.24
曝気処理前	気温(℃)	22.4	22.0	21.4	32.9	30.0	25.5
	水温(℃)	14.2	15.3	17.0	20.0	23.1	22.2
	pH 値	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7
	総アルカリ度(mg/L)	26.0	29.0	30.0	33.0	35.5	34.0
	結合炭酸(mg/L)	11.4	12.8	13.2	14.5	15.6	15.0
	総酸度(mg/L)	10.0	9.0	10.0	13.0	15.0	16.5
	遊離炭酸(mg/L)	8.8	7.9	8.8	11.4	13.2	14.5
	全炭酸(mg/L)	20.2	20.7	22.0	25.9	28.8	29.5
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	8.3	7.4	8.3	10.7	12.3	13.6
曝気処理後	水温(℃)	14.3	15.4	17.0	19.4	22.8	22.0
	pH 値	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1
	総アルカリ度(mg/L)	26.0	29.5	29.0	33.5	34.5	34.0
	結合炭酸(mg/L)	11.4	13.0	12.8	14.7	15.2	15.0
	総酸度(mg/L)	5.0	4.0	4.0	6.0	5.0	6.0
	遊離炭酸(mg/L)	4.4	3.5	3.5	5.3	4.4	5.3
	全炭酸(mg/L)	15.8	16.5	16.3	20.0	19.6	20.3
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	4.1	3.2	3.2	4.8	4.0	4.8
侵食性遊離炭酸除去率(%)		50.6	56.8	61.4	55.1	67.5	64.7

	採水年月日	R6.10.23	R6.11.20	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.3	R7.3.5
曝気処理前	気温(℃)	24.1	11.5	10.9	4.9	8.1	9.5
	水温(℃)	21.0	19.3	18.2	15.2	15.0	13.6
	pH 値	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8
	総アルカリ度(mg/L)	35.0	33.5	32.0	30.5	27.0	28.0
	結合炭酸(mg/L)	15.4	14.7	14.1	13.4	11.9	12.3
	総酸度(mg/L)	13.0	13.5	13.0	12.5	11.0	9.0
	遊離炭酸(mg/L)	11.4	11.9	11.4	11.0	9.7	7.9
	全炭酸(mg/L)	26.8	26.6	25.5	24.4	21.6	20.2
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	10.6	11.1	10.7	10.3	9.2	7.4
曝気処理後	水温(℃)	21.1	19.4	18.4	15.4	15.2	14.0
	pH 値	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1
	総アルカリ度(mg/L)	34.5	33.0	32.0	30.5	28.0	28.0
	結合炭酸(mg/L)	15.2	14.5	14.1	13.4	12.3	12.3
	総酸度(mg/L)	5.0	5.5	9.5	5.5	5.0	3.6
	遊離炭酸(mg/L)	4.4	4.8	8.4	4.8	4.4	3.2
	全炭酸(mg/L)	19.6	19.3	22.5	18.2	16.7	15.5
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	4.0	4.4	7.8	4.4	4.1	2.9
侵食性遊離炭酸除去率(%)		62.3	60.4	27.1※	57.3	55.4	60.8

		最高	最低	平均
曝気処理前	気温(℃)	32.9	4.9	18.6
	水温(℃)	23.1	13.6	17.8
	pH 値	6.9	6.7	6.8
	総アルカリ度(mg/L)	35.5	26.0	31.1
	結合炭酸(mg/L)	15.6	11.4	13.7
	総酸度(mg/L)	16.5	9.0	12.1
	遊離炭酸(mg/L)	14.5	7.9	10.7
	全炭酸(mg/L)	29.5	20.2	24.4
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.9	0.5	0.7
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	13.6	7.4	10.0
曝気処理後	水温(℃)	22.8	14.0	17.9
	pH 値	7.3	7.0	7.2
	総アルカリ度(mg/L)	34.5	26.0	31.0
	結合炭酸(mg/L)	15.2	11.4	13.7
	総酸度(mg/L)	9.5	3.6	5.3
	遊離炭酸(mg/L)	8.4	3.2	4.7
	全炭酸(mg/L)	22.5	15.5	18.4
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.6	0.3	0.4
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	7.8	2.9	4.3
侵食性遊離炭酸除去率(%)		67.5	27.1	56.6

※　除去率の低下は、施設工事の影響によるものと考えられる。

(3)宇垣浄水場 原水井

	採水年月日	R6.4.17	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.13	R6.9.17
曝気処理前	気温(℃)	20.7	24.0	27.0	32.7	34.0	31.9
	水温(℃)	15.5	16.1	16.6	17.5	18.5	19.8
	pH 値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7
	総アルカリ度(mg/L)	38.0	38.0	43.0	47.5	43.0	46.0
	結合炭酸(mg/L)	16.7	16.7	18.9	20.9	18.9	20.2
	総酸度(mg/L)	16.0	15.0	14.5	19.5	16.0	18.0
	遊離炭酸(mg/L)	14.1	13.2	12.8	17.2	14.1	15.8
	全炭酸(mg/L)	30.8	29.9	31.7	38.1	33.0	36.0
	従属性遊離炭酸(mg/L)	1.0	1.0	1.1	1.5	1.1	1.4
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	13.1	12.2	11.7	15.7	13.0	14.4
曝気処理後	水温(℃)	15.2	16.6	17.9	19.5	21.2	21.6
	pH 値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3
	総アルカリ度(mg/L)	34.0	36.5	37.0	43.5	40.5	43.0
	結合炭酸(mg/L)	15.0	16.1	16.3	19.1	17.8	18.9
	総酸度(mg/L)	4.0	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0
	遊離炭酸(mg/L)	3.5	3.5	3.5	4.0	4.4	4.4
	全炭酸(mg/L)	18.5	19.6	19.8	23.1	22.2	23.3
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	3.1	3.1	3.1	3.4	3.9	3.8
侵食性遊離炭酸除去率(%)		76.3	74.6	73.5	78.3	70.0	73.6

	採水年月日	R6.10.28	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.29	R7.2.12	R7.3.5
曝気処理前	気温(℃)	18.3	18.3	11.3	5.9	0.9	9.6
	水温(℃)	20.4	20.4	20.3	17.9	17.3	16.2
	pH 値	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8
	総アルカリ度(mg/L)	46.0	49.5	43.5	38.0	36.5	36.5
	結合炭酸(mg/L)	20.2	21.8	19.1	16.7	16.1	16.1
	総酸度(mg/L)	20.0	21.0	19.0	15.5	13.5	13.0
	遊離炭酸(mg/L)	17.6	18.5	16.7	13.6	11.9	11.4
	全炭酸(mg/L)	37.8	40.3	35.8	30.3	28.0	27.5
	従属性遊離炭酸(mg/L)	1.5	1.7	1.3	1.0	0.8	0.8
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	16.1	16.8	15.4	12.6	11.1	10.6
曝気処理後	水温(℃)	21.0	20.4	19.1	16.4	17.0	14.3
	pH 値	6.9	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2
	総アルカリ度(mg/L)	41.0	44.5	38.0	36.5	36.5	33.5
	結合炭酸(mg/L)	18.0	19.6	16.7	16.1	16.1	14.7
	総酸度(mg/L)	12.0	6.0	5.5	5.0	4.5	3.5
	遊離炭酸(mg/L)	10.6	5.3	4.8	4.4	4.0	3.1
	全炭酸(mg/L)	28.6	24.9	21.5	20.5	20.1	17.8
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	9.7	4.6	4.3	3.9	3.5	2.7
侵食性遊離炭酸除去率(%)		39.8※	72.6	72.1	69.0	68.5	74.5

		最高	最低	平均
曝気処理前	気温(℃)	34.0	0.9	19.6
	水温(℃)	20.4	15.5	18.0
	pH 値	6.9	6.7	6.8
	総アルカリ度(mg/L)	49.5	36.5	42.1
	結合炭酸(mg/L)	21.8	16.1	18.5
	総酸度(mg/L)	21.0	13.0	16.8
	遊離炭酸(mg/L)	18.5	11.4	14.7
	全炭酸(mg/L)	40.3	27.5	33.3
	従属性遊離炭酸(mg/L)	1.7	0.8	1.2
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	16.8	10.6	13.6
曝気処理後	水温(℃)	21.6	14.3	18.4
	pH 値	7.3	6.9	7.2
	総アルカリ度(mg/L)	44.5	33.5	38.7
	結合炭酸(mg/L)	19.6	14.7	17.0
	総酸度(mg/L)	12.0	3.5	5.3
	遊離炭酸(mg/L)	10.6	3.1	4.6
	全炭酸(mg/L)	28.6	17.8	21.7
	従属性遊離炭酸(mg/L)	0.9	0.4	0.5
	侵食性遊離炭酸(mg/L)	9.7	2.7	4.1
侵食性遊離炭酸除去率(%)		78.3	39.8	70.2

※ 除去率の低下は、施設工事の影響によるものと考えられる。

8 原水生物試験

※年間を通して少なかった生物種は掲載していません。
そのため総生物数が一致しない場合があります。

三野浄水場原水(旭川右岸)												
採水年月日	R6-04-17	R6-05-20	R6-06-12	R6-07-08	R6-08-13	R6-09-17	R6-10-28	R6-11-13	R6-12-04	R7-01-29	R7-02-12	R7-03-05
天候(前日/当日)	晴雨/晴曇	雨曇/晴曇	晴曇/晴曇	晴/曇晴	晴/晴	晴曇/晴	曇雨/曇雨	晴/晴	晴曇/晴曇	晴曇/晴曇	曇晴/曇雪	雨/曇雨
水温(度)	16.0	16.8	22.1	26.0	28.7	28.9	20.5	16.4	11.8	5.3	4.5	6.3
濁度(度)	4.0	2.7	2.9	3.5	2.2	1.6	2.3	3.8	1.5	1.1	0.7	6.7
色度(度)	3.4	5.6	6.6	6.2	4.3	4.4	4.6	6.5	3.7	2.7	2.6	11
pH 値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5
藍藻類												
Phormidium	8	20						5				18
珪藻類												
Achnanthes	15	13	10	8					5	15	3	23
Amphora	5										3	
Asterionella	760	165	10		3		15		30	40	33	33
Aulacoseira distans	40											
Aulacoseira granulata		10	3				30	13	3			
Aulacoseira granulata var.angustissima						5	48	5				10
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis		3					8	3				
Aulacoseira italica	3		3				3		3			
Cocconeis	10	30	28	15	8	10	25	8	25	5	8	33
Cyclotella	355	285	85	43	13	33	15	23	68	90	98	73
Cymbella	35	35	8	5	3	5	3	5		45	50	153
Diatoma	38	20	30	5	8	5	23	13	13	35	30	60
Fragilaria				58	8	15				13		
Gomphonema	18	10	15	3			20		23	30	8	30
Melosira varians		5					3			5	3	8
Navicula	88	65	28	20	20	25	18	18	30	85	50	148
Nitzschia acicularis	3	3	10		8			3	5		8	10
Nitzschia actinastroides	18		5		8		5		8	10	15	5
Nitzschia linearis			3						3			
Nitzschia palea	20										3	
Nitzschia sp.		8		10	3	3		5		20		5
Pinnularia					13							
Rhoicosphenia	5								3		3	
Surirella	3											
Synedra acus	10	10	13		5				5		8	15
Synedra rumpens	5								3		10	
Synedra ulna	25	20		10		10				13	70	23
Synedra ulna var.oxyrhynchus	5	15	3							15		5
緑藻類												
Actinastrum											3	
Ankistrodesmus	30	5	13	5	8				3		3	5
Chlamydomonas	30	60	25	25	28	28	35	10	38	53	50	10
Closterium									3			
Cosmarium						3	3					
Crucigenia			3						5			
Pandorina					5							
Scenedesmus	3	8	8	8	10	5	5		3		8	
クリプト藻類												
Cryptomonas	5	8	13	5	13	3	5	3	13	8	5	8
黄金藻類												
Mallomonas	3										3	
渦鞭藻類												
Peridinium		3										
ユーグレナ藻類												
Trachelomonas												3
繊毛虫類												
その他繊毛虫類					3	3					13	
太陽虫												
太陽虫	8		3									
その他原生動物												
その他原生動物			3	3			3					
総生物数	1548	801	322	223	167	153	267	114	292	482	488	678

単位:個/mL

三野浄水場原水(西川)												
採水年月日	R6-04-22	R6-05-27	R6-06-18	R6-07-22	R6-08-19	R6-09-24	R6-10-23	R6-11-20	R6-12-18	R7-01-14	R7-02-03	R7-03-11
天候(前日/当日)	雨曇/曇	晴/雨曇	曇雨/雨晴	晴/晴	晴/雨曇	晴/晴曇	曇雨/雨晴	曇晴/晴	晴/晴	晴/晴曇	曇雨/晴曇	晴曇/雨曇
水温(度)	16.6	23.6	23.7	27.6	30.5	26.2	21.3	14.1	8.8	5.8	7.0	9.0
濁度(度)	5.0	3.0	11	4.8	3.6	3.4	3.0	2.8	1.2	1.3	1.5	3.8
色度(度)	3.4	5.1	8.2	6.1	5.2	5.4	5.1	4.9	3.0	2.9	3.0	7.7
pH 値	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
藍藻類												
Anabaena spiroides var.crassa											8	
Chroococcus				23		8						
Oscillatoria	3	3			5	3	8				20	
Phormidium			5		3					3		
珪藻類												
Achnanthes	10	70		15		20		10		28	20	38
Asterionella	870		5						53	225	40	8
Aulacoseira distans		40		3				5		23		5
Aulacoseira granulata	5	5					18				3	
Aulacoseira granulata var.angustissima							3	3		10		
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis	3						8		5			
Aulacoseira italica	43		13		5		3		5			
Cocconeis	25	73	18	28	23	40	50	38	10	8	8	18
Cyclotella	368	108	50	70	75	135	40	100	73	65	248	70
Cymbella	35	33	13	3	13	15	18	3	10	5	75	130
Diatoma	30	28	53		23	3	18		13	28	98	23
Eunotia		15				8		3		5		10
Fragilaria	25	160	5	38	5	33		38			35	48
Gomphonema	50	53	18	5	15	13	38		15	30	45	58
Melosira varians		40	3	3		5	3	3	3	8		15
Navicula	120	20	60	30	63	30	45	23	50	10	110	100
Nitzschia acicularis		8							3	3	5	10
Nitzschia actinastroides	5		18	5	30		10		8		33	
Nitzschia palea						25				8		
Nitzschia sp.	8	10	3	5		8	3	3		10	23	38
Rhoicosphenia	8	10	5		3	3		3	5	8	10	
Skeletonema						10						
Synedra acus	25	3		3			3		3		15	8
Synedra rumpens	3								3	20	40	20
Synedra sp.		13	5			15				3		20
Synedra ulna		3			3	3				3		3
Synedra ulna var.oxyrhynchus	13		13		18		3		3		10	
その他珪藻類		8								3		
緑藻類												
Ankistrodesmus	13	13	13	5	10	8	10		5		3	
Chlamydomonas	58	3	40	30	55	55	63	33	35	30	120	25
Closteriopsis						3						3
Pandorina			3	3								
Scenedesmus	3	5	3	8	18	98	13	3	5			
Schroederia				3	3							
Spondylosium							5					
クリプト藻類												
Cryptomonas			3			20		48		18		
渦鞭藻類												
Glenodinium									5			
Peridinium								3			8	
その他渦鞭藻類	3										3	
繊毛虫類												
Paramecium								5				
その他繊毛虫類						3		3			3	
総生物数	1726	727	349	280	370	573	365	330	312	560	986	653

単位:個/mL

旭東浄水場　中原沈砂池												
採水年月日	R6-04-10	R6-05-15	R6-06-25	R6-07-18	R6-08-07	R6-09-11	R6-10-02	R6-11-06	R6-12-18	R7-01-07	R7-02-26	R7-03-11
天候(前日/当日)	雨曇/晴曇	晴/曇晴	曇/曇	曇晴/曇	晴/晴	曇晴/晴曇	晴/曇雨	晴曇/曇晴	晴/晴	雨曇/晴	晴/晴	晴曇/雨曇
水温(度)	12.2	18.5	21.9	23.1	29.6	28.5	25.1	17.0	7.9	6.3	5.9	9.0
濁度(度)	7.1	4.1	5.0	5.4	3.9	2.4	1.9	16	1.5	1.2	1.0	3.3
色度(度)	12	7.0	11	9.4	6.9	5.0	4.3	16	3.6	2.9	2.4	7.6
pH 値	7.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
藍藻類												
Chroococcus				5		3						
Oscillatoria					3	3		3				
Phormidium	20	110	5	8	13	5		3	3	3		5
珪藻類												
Achnanthes	33	28	13	8		3		5	5		18	25
Amphora	13			3								3
Asterionella	128	178	88	5					68	448	23	13
Aulacoseira distans	3	3		3						5	3	
Aulacoseira granulata								20				3
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis						3	10					
Aulacoseira italica	25	25	10				5			3	3	5
Cocconeis	20	28	25	15	23	5	18	5	3	18	10	8
Cyclotella	180	293	80	100	40	63	75	60	38	250	58	118
Cymbella	35	30	13	3	10	3	10	3	13	8	73	63
Diatoma	10	48		20		18	3	23	13	25	5	63
Fragilaria	18	100	85			15				53		
Gomphonema	50	15	33	5	18	8	8	13	30	23	38	30
Melosira varians	25	15	13	8	8	8	3		58		5	10
Navicula	120	55	83	8	48	13	33	18	40	10	60	40
Nitzschia acicularis	3	8		5						15	5	10
Nitzschia actinastroides		10		10		10	8					
Nitzschia linearis	5	3		15		3				25		20
Nitzschia palea		13				3				3		3
Nitzschia sp.	50		8		5		5		5	5	20	5
Pinnularia		10										
Rhoicosphenia	3	10		3				5	5	15		8
Skeletonema		28								33		
Surirella		8				3				5		
Synedra acus	15	3	13	8			73				5	8
Synedra rumpens	3	8	3		3		5	3		18	13	15
Synedra sp.	13	3	10		8		5		5	3	13	3
Synedra ulna	15	25	10	3	10		3				33	45
Synedra ulna var.oxyrhynchus	10	10	8	8			5				3	8
緑藻類												
Actinastrum							28					
Ankistrodesmus	18	33	10	8		3			3	8	3	
Chlamydomonas	28	170	5	53	38	113	35	38	13	85	8	73
Eudorina						8		5				
Golenkinia		18				5	8			5		
Pandorina		3	5	8	13	13	8	3		8	3	10
Pleodorina			8									
Scenedesmus	3	5		13	13	25	58	5				
Schroederia	3		3		3							
クリプト藻類												
Cryptomonas		30		18	10	8	8	3		10	3	5
黄金藻類												
Mallomonas	5	3			8	8	3		3	3		15
ユーグレナ藻類												
Trachelomonas				3				5		3		
繊毛虫類												
その他繊毛虫類		8			5	10	3	5				8
太陽虫												
太陽虫	3	5							3			
総生物数	863	1354	537	349	279	379	428	242	308	1106	408	628

単位:個/mL

川口浄水場原水(旭川)												
採水年月日	R6-04-10	R6-05-15	R6-06-25	R6-07-18	R6-08-07	R6-09-11	R6-10-02	R6-11-06	R6-12-18	R7-01-07	R7-02-26	R7-03-11
天候(前日/当日)	雨曇/晴曇	晴/曇晴	曇/曇	曇晴/曇	晴/晴	曇晴/晴曇	晴/曇雨	晴曇/曇晴	晴/晴	雨曇/晴	晴/晴	晴曇/雨曇
水温(度)	12.4	15.9	19.8	22.0	27.7	26.1	24.5	16.4	7.2	6.1	4.9	8.5
濁度(度)	3.4	4.7	12	5.6	1.8	2.5	2.7	22	1.4	1.8	1.6	4.0
色度(度)	4.4	7.4	17	8.0	5.0	5.9	5.5	15	3.3	3.5	3.1	7.9
pH 値	7.7	7.8	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
藍藻類												
Oscillatoria							8					
Phormidium	3	10	3	18				5		5		
珪藻類												
Achnanthes	15	25	5	5	18	3	8				3	8
Asterionella	270	545	90				8	3	440	490	10	3
Aulacoseira distans	63	20					5			13	3	
Aulacoseira granulata	5					8	118			5		
Aulacoseira granulata var.angustissima f.spiralis						15	145			10		
Aulacoseira italica	13		8	5	15	13	48	5		10		
Cocconeis	8	28	13	13	3	5	15	3	3	8	3	
Cyclotella	413	268	48	118	30	333	108	13	75	120	18	28
Cymbella	25	78	15	5	13	8	18	5	15	15	3	33
Diatoma	40	3	33	8	5	38	23	15	23	93	5	25
Fragilaria		25	5	220			43			45		23
Gomphonema	23	48		5		23	68		5	5	3	18
Melosira varians		15										
Navicula	58	98	43	5		45	45	13	10	20		28
Nitzschia acicularis	10	8		3	5			3				
Nitzschia actinastroides	10			30	3	8			3			
Nitzschia palea	30	10										
Nitzschia sp.		8	3	10	8	28	10	5	8	8		30
Rhoicosphenia		5	3		8		15			5		3
Skeletonema		120					5					
Synedra acus	3	10	3	3		8	320		3			3
Synedra rumpens		58	5						5			
Synedra sp.		25				3	3	3	3	8		
Synedra ulna	38	3				3						3
Synedra ulna var.oxyrhynchus	10	5										3
その他珪藻類			3	5		5		3	3			
緑藻類												
Ankistrodesmus	23	20				3	3					
Chlamydomonas	50	18	18	70	43	93	55	3	33	40	33	28
Chodatella				3			5					
Coccomyxa							8					
Coelastrum							8					
Golenkinia	3					10	5		5	3	3	3
Pandorina			8	3	3	3	3					
Pediastrum	3			3			5					
Scenedesmus		3	3		3	48	30					
その他緑藻類				10	3	18	23	3		8		8
クリプト藻類												
Cryptomonas	10	65	3				5		3		3	3
黄金藻類												
Mallomonas	18	3										
渦鞭藻類												
Peridinium									3	3	8	
ユーグレナ藻類												
Euglena									3	5	3	
Trachelomonas		3	3									3
繊毛虫類												
その他繊毛虫類	3	8	8	3			5			3	10	3
太陽虫												
太陽虫	5	3	3			3			3			
その他原生動物												
その他原生動物					3			3	3		3	
総生物数	1163	1558	332	545	169	727	1173	85	649	925	111	261

単位:個/mL

9　旭川※生物の経年変化

※三野浄水場原水（旭川右岸）

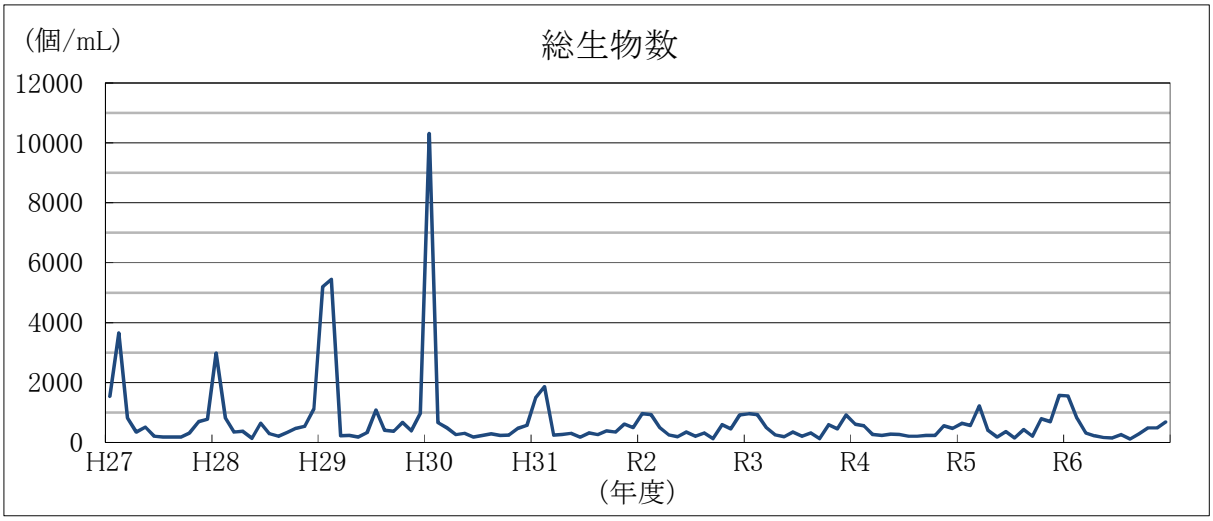

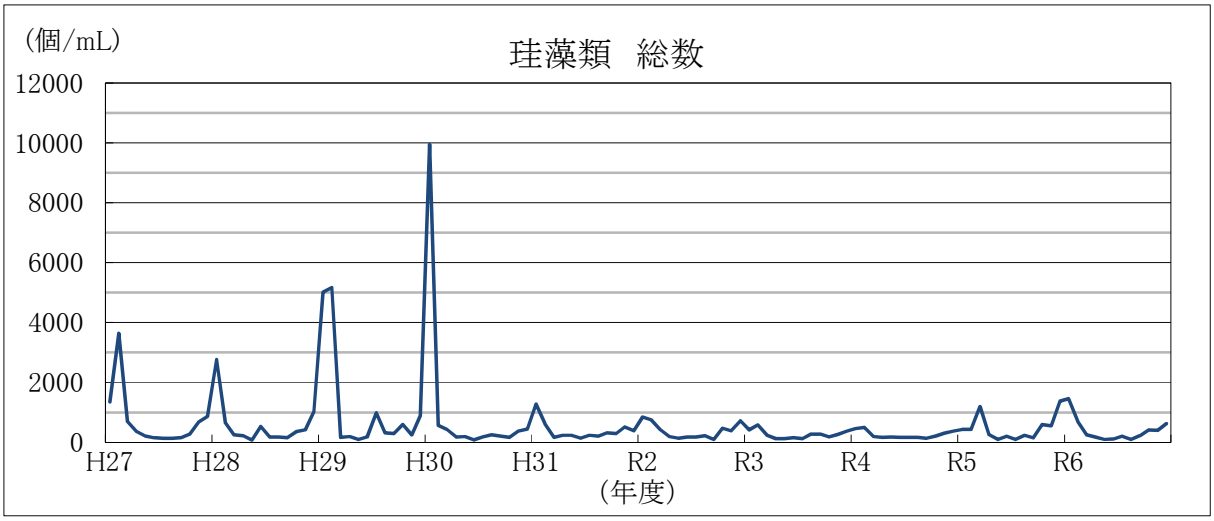

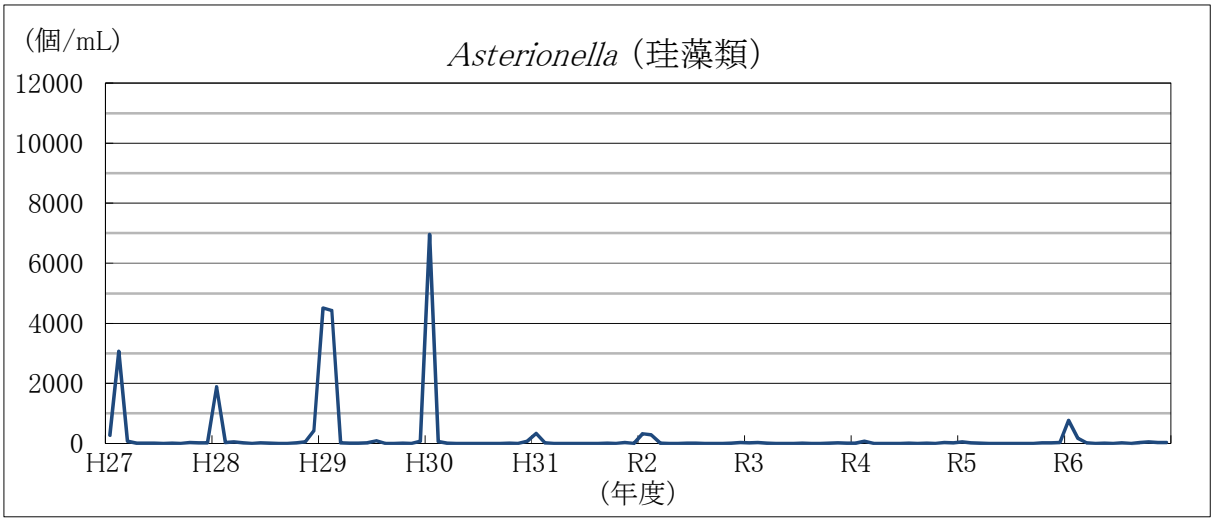

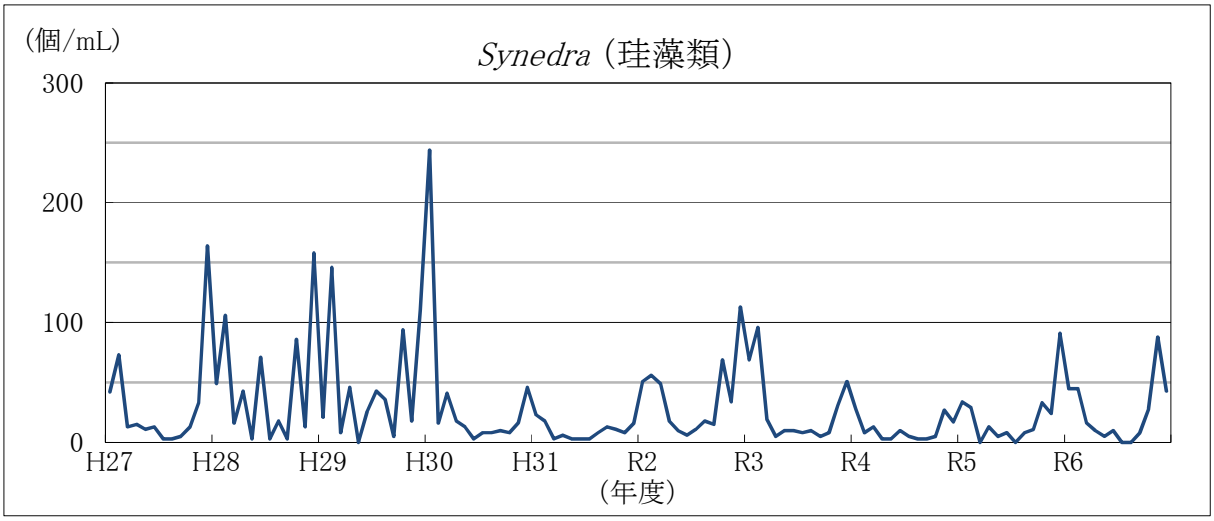
(個/mL)
Synedra（珪藻類）
300
200
100
0
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
(年度)

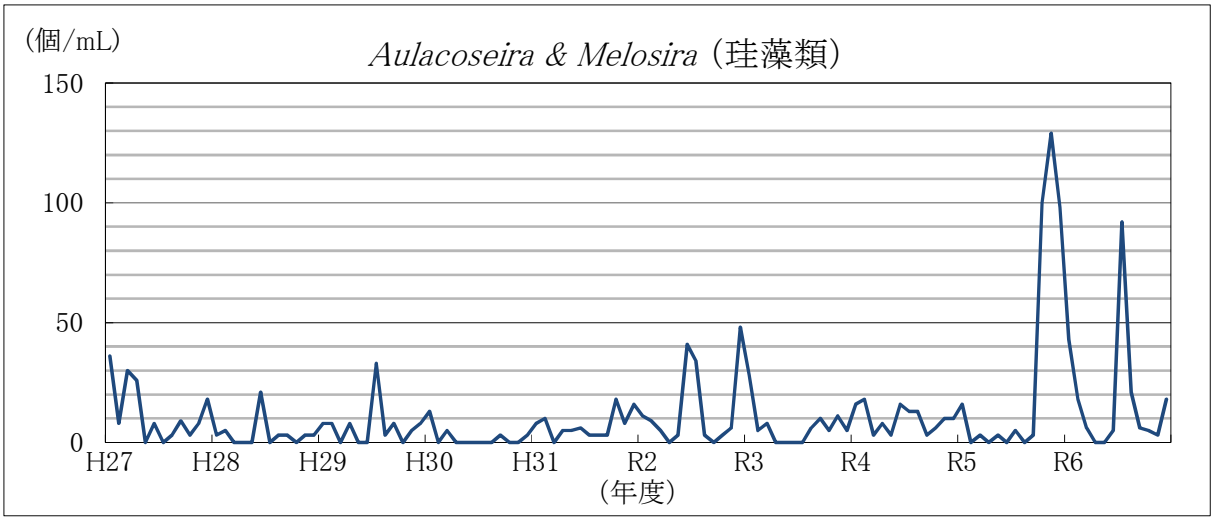
(個/mL)
Aulacoseira & Melosira（珪藻類）
150
100
50
0
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
(年度)

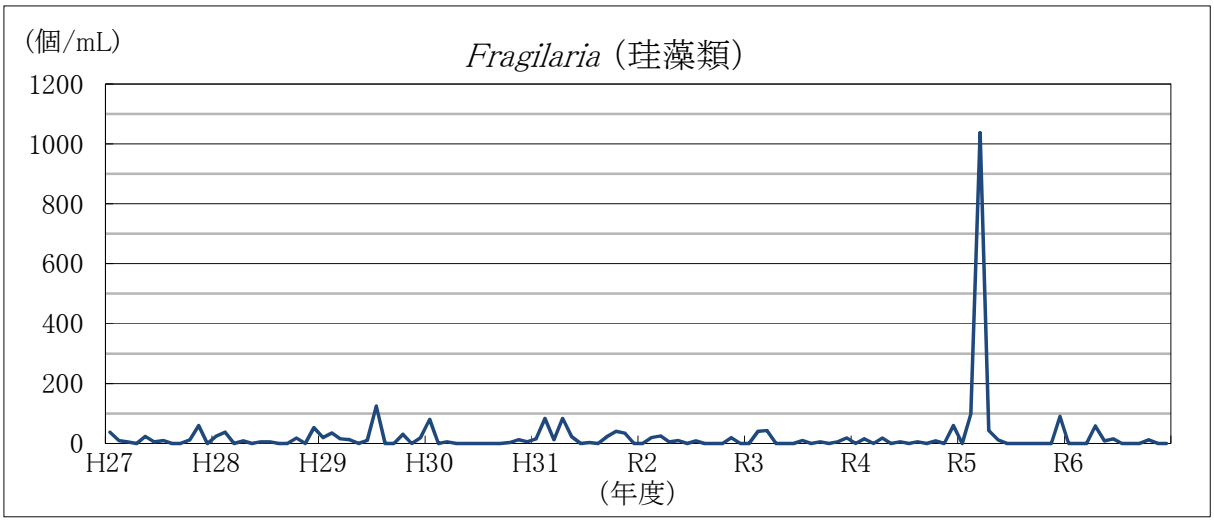
(個/mL)
Fragilaria（珪藻類）
1200
1000
800
600
400
200
0
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
(年度)

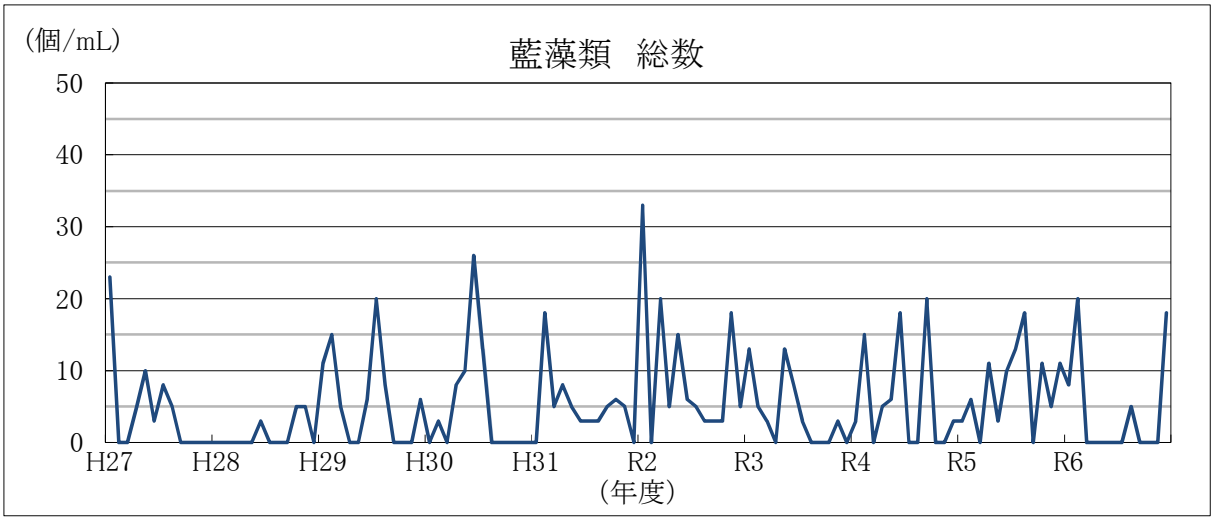
(個/mL)
藍藻類　総数
50
40
30
20
10
0
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
(年度)

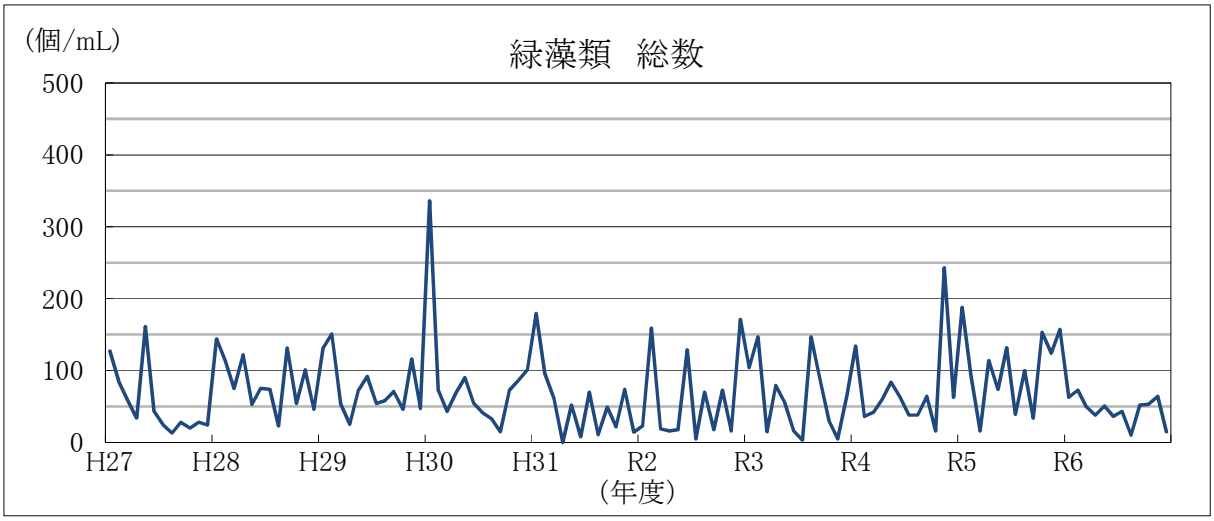
(個/mL)
緑藻類　総数
500
400
300
200
100
0
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
(年度)

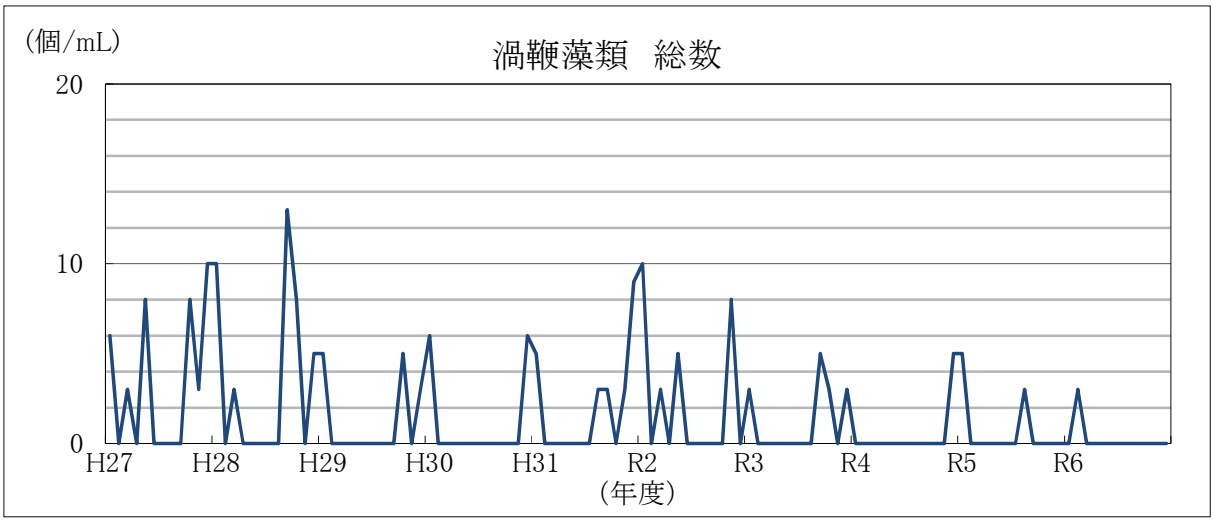
(個/mL)
渦鞭藻類　総数
20
10
0
H27
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
R5
R6
(年度)

10 放射能試験

採水箇所	三野浄水場			旭東浄水場		川口浄水場		広域企業団受水系	南部企業団受水系
	旭川取水口	西川取水口	浄水池	中原沈砂池	浄水池	原水	浄水池	西大寺配水池	西七区給水栓
採水月日	R6.12.4	R6.11.20	R6.11.20	R6.6.25	R6.6.25	R6.5.15	R6.5.15	R6.9.3	R6.9.3
水温 (℃)	11.8	14.1	16.7	21.9	17.4	15.6	15.6	26.6	28.7
濁度 (度)	1.5	2.8	0.1未満	5.0	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度 (度)	3.7	4.9	0.5未満	11	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満
pH 値	7.5	7.7	7.2	7.3	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3
蒸発残留物 (mg/L)	100	106	110	125	145	99	97	94	132
放射能 (Bq/L)	0.06±0.04	0.01±0.04	−0.03±0.05	0.03±0.05	−0.03±0.05	0.06±0.04	0.03±0.05	0.06±0.04	0.04±0.04

11 旭川上流域調査結果

(1)夏期調査　　調査期間:令和6年6月27日～令和6年8月26日

調査地点		旭川ダム表層	旭川第1堰堤ダム放流水	旭川(品田橋)				
調査年月日		R6.6.27			R6.7.1	R6.7.18	R6.8.7	R6.8.26
項目名	単位							
水温	℃	21.6	22.7	20.5	20.9	22.0	27.7	29.4
濁度	度	4.8	5.3	5.5	6.8	5.6	1.8	2.5
色度	度	9.8	10	11	12	8.0	5.0	5.0
pH 値	—	8.3	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	8.1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.010	0.007
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.55	0.56	0.52	0.49	0.34	0.19
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	0.04	0.02未満
全窒素	mg/L	1.15	0.84	0.97	-	-	-	-
全りん	mg/L	0.08	0.05	0.05	-	-	-	-
COD	mg/L	4.7	3.5	3.5	3.0	2.8	2.4	2.9
溶存酸素	mg/L	9.9	9.0	9.2	9.1	8.8	8.5	8.3
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000006	0.000003
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002

(2)冬期調査　　調査期間:令和7年1月7日～令和7年2月26日

調査地点		旭川(品田橋)	旭川ダム表層	旭川第1堰堤ダム放流水	旭川(品田橋)		
調査年月日		R7.1.7	R7.1.23			R7.2.5	R7.2.26
項目名	単位						
水温	℃	6.1	6.7	5.4	6.0	5.6	4.9
濁度	度	1.8	1.7	1.3	1.3	2.3	1.6
色度	度	3.5	3.1	3.1	2.9	3.4	3.1
pH 値	—	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.47	0.48	0.47	0.47	0.50
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
全窒素	mg/L	-	0.56	0.54	0.56	-	-
全りん	mg/L	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-
COD	mg/L	1.4	2.0	1.9	1.7	1.8	1.7
溶存酸素	mg/L	11.0	10.0	11.0	11.1	12.7	11.1
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

12 その他の河川調査

旭川のCOD、全窒素、全りん測定結果

採水年月日	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	pH 値	COD (mg/L)	全窒素 (mg/L)	全りん (mg/L)
R6.4.5	11.9	5.9	8.1	7.5	2.9	0.89	0.03
R6.5.2	15.4	5.8	9.9	7.6	3.3	0.91	0.04
R6.6.13	24.0	2.5	6.2	7.8	3.2	0.65	0.04
R6.7.11	23.1	27	30	7.5	7.7	0.94	0.13
R6.8.9	29.8	2.5	4.4	7.7	2.3	0.30	0.03
R6.9.5	26.4	5.2	9.6	7.6	3.2	0.78	0.05
R6.10.4	22.7	2.9	6.8	7.6	3.4	1.13	0.03
R6.11.22	13.4	1.8	4.0	7.7	3.2	0.81	0.03
R6.12.6	10.3	1.3	3.6	7.6	2.1	0.59	0.02未満
R7.1.10	4.9	1.0	2.8	7.6	1.8	0.52	0.02未満
R7.2.14	4.7	0.8	2.6	7.6	2.4	0.89	0.02未満
R7.3.27	11.8	1.9	3.2	7.5	2.2	0.86	0.02未満
最高	29.8	27	30	7.8	7.7	1.13	0.13
最低	4.7	0.8	2.6	7.5	1.8	0.30	0.02未満
平均	16.5	4.9	7.6	7.6	3.1	0.77	0.03

13　水質に関する問い合わせ

令和6年度中に水質に関する問い合わせ件数は89件であった。このうち電話、Eメール及び現場で説明したものが63件、検査を実施したものが26件であった。

問い合わせ内容

内容	件数	内訳		内　容　例
		電話説明等で対応	検査を実施	
着色現象	10	2	8	赤水、濁水など
異臭味	18	13	5	かび臭、薬品臭、塩素臭など
異物	9	2	7	混合水栓のフレキシブルホース、パッキン、シールコート剤の劣化物、鉄さびなど
付着物	1	1	0	銅石鹸、雑菌による洗濯物や浴室の壁のピンク色着色、浄水器フィルターの詰りなど
水質不安	9	4	5	水質不安による検査依頼など
情報提供	30	30	0	検査結果書の提供依頼、水質に関する問い合わせなど
その他	12	11	1	井戸水など水道水以外の水質検査の分析機関紹介など
計	89	63	26	

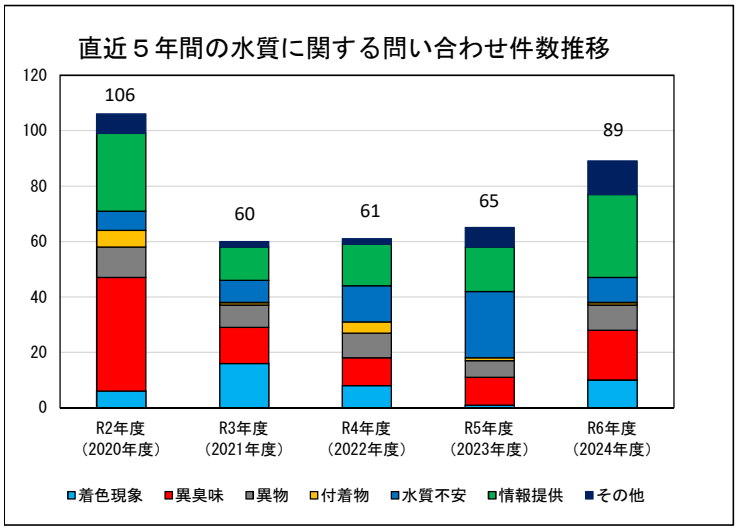

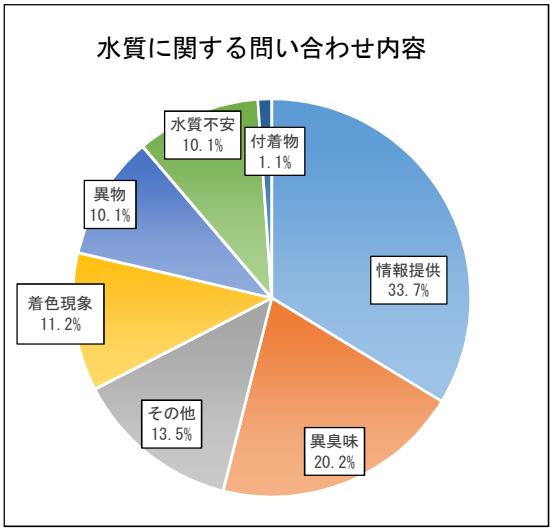

14 漏水判定試験

主にトリハロメタンと塩素酸の検査を実施し、漏水判定を行っている。令和6年度は17件実施した。

判定	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
水道水と思われる	8	4	2	7	8
水道水の可能性は低い	1	5	3	9	8
判定不可	1	1	0	0	1
計	10	10	5	16	17
水道水と判定した割合	80.0%	40.0%	40.0%	43.8%	47.1%

15 新設配水管通水検査

岡山市水道局の「配水管布設工事標準設計マニュアル」に基づき、主要な管路の布設工事完成後に水質検査を行っている。
令和6年度は、23件の水質検査を行った。

管轄	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
中管路整備課	17	11	16	14	6
東管路整備課	10	8	5	6	7
西管路整備課	6	6	12	8	7
北事業所	2	1	4	0	2
施設整備課	1	2	1	1	1
計	36	28	38	29	23

16 高野尻最終処分場水質検査

河川水から水道水を作る過程で発生した浄水汚泥を処分するために、高野尻最終処分場で埋立を行っている。施設の維持管理が適切であることを確認するため、水質検査を実施している。

(1)放流水 毎月検査 (mg/L)

項目 排水基準	水温(℃)	濁度(度)	色度(度)	pH値 5.8～8.6	総窒素 120 (日間平均 60)	総リン 16 (日間平均 8)	COD 90	BOD 60	SS 60
4月5日	12.6	0.4	1.8	8.1	16.5	0.02未満	1.8	0.3	1未満
5月2日	11.6	0.6	4.5	8.0	10.8	0.02未満	3.0	0.8	1未満
6月13日	19.9	1.1	5.1	7.9	9.18	0.03	4.0	2.6	9
7月11日	20.3	1.8	8.3	8.1	8.19	0.02未満	2.7	0.7	2
8月9日	24.7	2.2	7.3	7.8	7.28	0.06	5.0	2.7	3
9月12日	33.5	1.0	12	8.5	4.0	0.016	3.9	0.6	2
10月4日	20.0	1.5	13	7.9	2.83	0.02	5.4	1.3	2
11月22日	7.9	0.2	2.9	7.9	12.5	0.02未満	2.4	0.2	1
12月6日	5.8	0.2	3.6	7.8	3.11	0.02未満	2.7	0.9	1未満
1月23日	2.0	0.3	4.6	7.7	2.66	0.02未満	3.0	1.3	1未満
2月14日	1.4	0.5	4.3	7.6	2.50	0.02未満	3.4	1.1	1未満
3月7日	2.3	9.5	0.7	7.2	3.55	0.02未満	2.6	0.6	26

※ 9月12日採水分については、外部検査機関に検査を委託した。

(2)放流水・地下水 電気伝導率 (mS/m)

採水日	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
4月5日	37.2	7.0	10.7
5月2日	30.6	6.9	12.4
6月13日	31.3	7.1	12.7
7月11日	26.1	7.2	12.6
8月9日	28.4	7.3	12.5
9月12日	23.3	8.2	13.9
10月4日	20.5	7.7	13.9
11月22日	29.9	7.1	12.3
12月6日	26.5	7.2	12.0
1月23日	23.7	7.5	11.3
2月14日	22.7	7.1	10.9
3月7日	24.5	7.4	10.0

※ 9月12日採水分については、外部検査機関に検査を委託した。

17 保育園等測定結果(残留塩素測定成績)

(mg/L)

保育園等	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
伊島 認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
緑 保育園	最高	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
中山 認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
野谷 認定こども園	最高	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	平均	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
横井 保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
富原 保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
庄内 認定こども園	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
吉備津 保育園	最高	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
大井 保育園	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
清輝 保育園	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
岡南 認定こども園	最高	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
鹿田 認定こども園	最高	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
	最低	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
津島 保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

（mg/L）

保育園等	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
南方岡山中央認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
牟佐保育園	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7
	最低	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
三門保育園	最高	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
巌井保育園	最高	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6
	最低	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
今認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
陵南認定こども園	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
曽根保育園	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
興除認定こども園	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	最低	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
東畦保育園	最高	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
興除東保育園	最高	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7
	最低	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
都保育園	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
錦認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
六区保育園	最高	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
妹尾認定こども園	最高	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
	最低	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

（mg/L）

保育園等	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
甲浦 認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
小串 保育園	最高	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
南輝 保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
平福 保育園	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
	最低	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
旭東 保育園	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
宇野 認定こども園	最高	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
平井 保育園	最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
旭竜 認定こども園	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
浜 保育園	最高	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	最低	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
西大寺 保育園	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	1.0
	最低	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2
	平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
太伯 認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
	平均	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
可知 保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
宿毛 保育園	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
	最低	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
御津南 保育園	最高	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7
	最低	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5

（mg/L）

保育園等	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
宇垣保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	最低	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
御津金川認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
灘崎認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
彦崎保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
七区保育園	最高	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	最低	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	平均	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
建部認定こども園	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	最低	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
	平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
福渡保育園	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	最低	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	平均	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
千種認定こども園	最高	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	最低	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
政田開成認定こども園	最高	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
	最低	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	平均	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
浦安芳泉認定こども園	最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7
	最低	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2
	平均	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Ⅴ　工業用水道水質試験成績

1 工業用水道定期水質試験

		岡山工業用水道			御津工業用水道		
検査項目	基準値※1	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)		31.9	2.9	17.8	34.0	0.9	19.6
水温 (℃)		26.6	7.7	17.2	20.4	15.5	18.0
濁度 (度)	20 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水素イオン濃度 (pH 値) (-)	5.8～8.6	7.0	6.7	6.9	7.3	6.9	7.2
アルカリ度 (mg/L)	5 以上	36.0	23.0	28.4	49.5	36.5	42.1
硬度 (mg/L)	100 以下	34.8	28.5	31.7	60.4	40.4	49.7
蒸発残留物 (mg/L)	200 以下	78	59	69	101	77	89
塩素イオン (mg/L)	20 以下	9.3	5.1	6.6	9.3	6.2	7.7
鉄イオン (mg/L)	1 以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

※1 岡山市工業用水道条例第29条による

2 工業用水道水質測定データ

岡山工業用水道

配水ポンプ室井（測定11時）

試験項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間
水温（℃）	最高	15.8	19.2	22.3	25.3	28.6	28.0	27.1	22.3	16.5	11.5	9.3	10.4	28.6
	最低	11.5	15.1	19.2	21.5	25.5	26.9	22.4	16.8	11.5	8.9	7.9	8.1	7.9
	平均	13.6	17.4	21.0	23.4	27.6	27.5	24.7	19.7	13.9	9.8	8.3	9.2	18.0
濁度（度）	最高	0.18	0.29	0.15	0.16	0.16	0.34	0.13	0.16	0.13	0.12	0.14	0.23	0.34
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.08	0.10	0.08	0.05	0.04	0.05	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06
色度（度）	最高	1.71	1.25	1.20	1.15	1.18	1.38	0.86	1.09	0.76	0.95	0.68	1.14	1.71
	最低	0.35	0.63	0.41	0.16	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.25	0.00
	平均	0.90	0.91	0.91	0.77	0.76	0.70	0.57	0.77	0.55	0.52	0.48	0.61	0.70
pH値	最高	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
	最低	6.6	6.6	6.6	6.5	6.2	6.5	6.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.4	6.2
	平均	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7

3 工業用水道生物試験

※年間を通して少なかった生物種は掲載していません。
そのため総生物数が一致しない場合があります。

工業用水道 配水ポンプ室井												
採水年月日	R6-04-22	R6-05-27	R6-06-18	R6-07-22	R6-08-19	R6-09-24	R6-10-23	R6-11-20	R6-12-18	R7-01-14	R7-02-03	R7-03-11
天候(前日/当日)	雨曇/曇	晴/雨曇	曇雨/雨晴	晴/晴	晴/雨曇	晴/晴曇	曇雨/雨晴	曇晴/晴	晴/晴	晴/晴曇	曇雨/晴曇	晴曇/雨曇
水温(度)	12.8	17.5	20.3	22.1	26.5	26.6	23.6	18.8	13.5	8.9	8.5	7.7
濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度(度)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
pH 値	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
藍藻類												
Oscillatoria					5							
Phormidium			5	10						5		10
珪藻類												
Achnanthes	15	65		85	5	10	15	15	5	35		10
Amphora		5										5
Asterionella	2685	55	10	25		15		5	390	1475	350	25
Aulacoseira distans	165	75	25	25	15	15	5	5	15			10
Aulacoseira granulata				10			25	10		25		5
Aulacoseira italica	10		5			5					20	
Cocconeis	170	70	85	60		20	20	35	30	20		
Cyclotella	1155	540	240	270	140	100	15	65	80	120	255	15
Cymbella	300	80	55	15	5	15	25	10	10	15	30	45
Diatoma	135	75	50	55	10	5	10	25	5	10		5
Epithemia	10											
Eunotia	15											
Fragilaria	50		105						60		10	
Gomphonema	185	15	40	40	5	10	15	15	20	10	25	10
Melosira varians	80	20	10	10		5	5					5
Navicula	325	135	45	45	15	20	25	15	25	35	35	10
Nitzschia acicularis				5						35	25	5
Nitzschia linearis		10		15			10			30		15
Nitzschia palea	15	5			15	10			5		10	
Nitzschia sp.		40								30		20
Rhoicosphenia	35	15	25	10			5	5	5		5	10
Skeletonema		15					5	20				
Stephanodiscus	15	65			5	5						
Surirella				5								
Synedra acus	90	5	10						10		15	
Synedra pulchella		5										
Synedra rumpens	10	5						5				
Synedra sp.		5										
Synedra ulna	40	5	15			5		5	10	5	5	
Synedra ulna var.oxyrhynchus	40		5	15					5			
緑藻類												
Ankistrodesmus	15					5				5		
Chlamydomonas	5	45	5	20	25	20	35	30		90	10	40
Closterium		5		10			10	10				10
Coelastrum					5							
Golenkinia										15		
Scenedesmus	5	5	5	15	20	20	15	10		5		5
Staurastrum					5							
Tetraedron											5	
クリプト藻類												
Cryptomonas	5	15	25	5	10	10			15	10		25
渦鞭藻類												
Gymnodinium											5	
Peridinium										5		
ユーグレナ藻類												
Euglena								5				
Trachelomonas		5						10				
繊毛虫類												
その他繊毛虫類	15											
線虫類												
線虫類				5			10					5
総生物数	5590	1385	765	755	285	295	250	300	690	1980	805	290

単位:個/L

4 UV施設試験結果

三野浄水場　岡山工業用水道

採水年月日		R6.4.22		R6.5.27		R6.6.18	
		照射前	照射後	照射前	照射後	照射前	照射後
気温	(℃)	22.9		22.6		21.9	
水温	(℃)	12.8	13.8	17.5	18.0	20.3	20.7
一般細菌	(個/mL)	66	0	4	0	16	8
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0	0	0	0	0
大腸菌群		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	1	0	1	0	8	0
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.042		0.041		0.045	

採水年月日		R6.7.22		R6.8.19		R6.9.24	
		照射前	照射後	照射前	照射後	照射前	照射後
気温	(℃)	31.9		29.7		24.7	
水温	(℃)	22.1	22.5	26.5	26.9	26.6	26.9
一般細菌	(個/mL)	4	4	10	0	8	3
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0	0	0	0	0
大腸菌群		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	15	0	24	0	12	0
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.050		0.039		0.038	

採水年月日		R6.10.23		R6.11.20		R6.12.18	
		照射前	照射後	照射前	照射後	照射前	照射後
気温	(℃)	25.2		9.9		2.9	
水温	(℃)	23.6	23.9	18.8	18.6	13.5	13.5
一般細菌	(個/mL)	4	0	8	0	2	1
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0	0	0	0	0
大腸菌群		検出	不検出	検出	検出	検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	18	0	6	1	3	0
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5未満	0.5未満
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.037		0.044		0.035	

採水年月日		R7.1.14		R7.2.3		R7.3.11	
		照射前	照射後	照射前	照射後	照射前	照射後
気温	(℃)	6.7		5.7		9.8	
水温	(℃)	8.9	9.0	8.5	8.7	7.7	8.1
一般細菌	(個/mL)	1	2	2	0	3	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌MPN	100mL中	0	0	0	0	0	0
大腸菌群		不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
大腸菌群MPN	100mL中	0	0	3	0	1	0
濁度	(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
色度	(度)	0.5	0.6	0.5未満	0.5	0.7	0.8
紫外線吸光度 260nm, 50mm		0.033		0.033		0.041	

付　　記

1 原水の水質経月変化(10年間)

① 西川取水口 － 三野浄水場

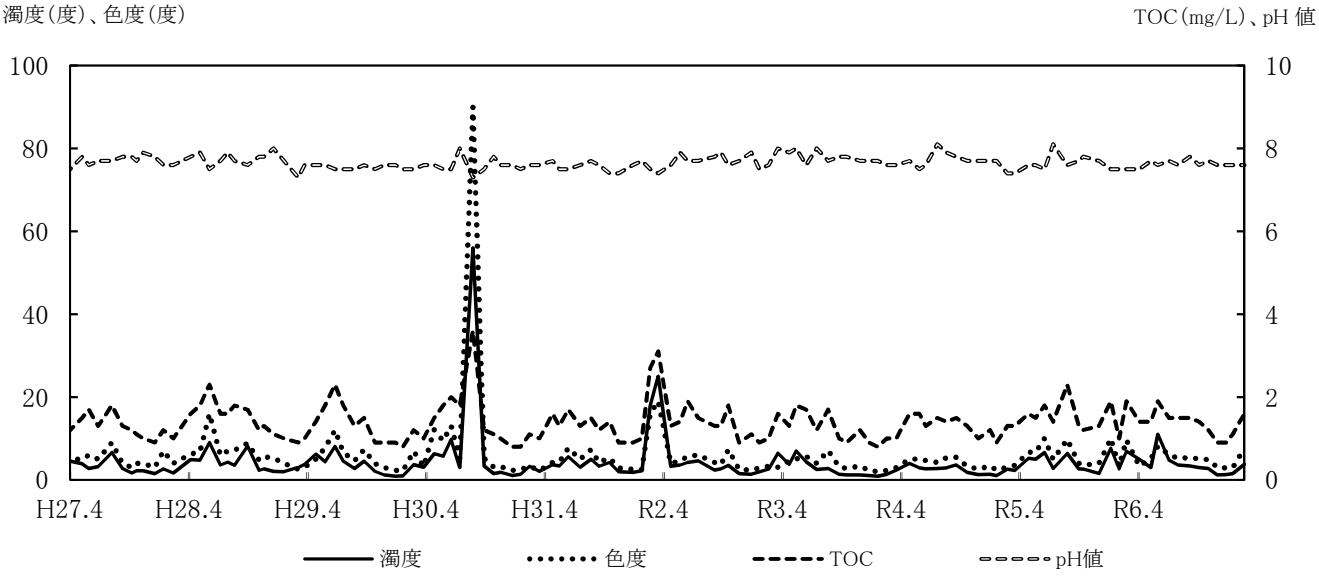

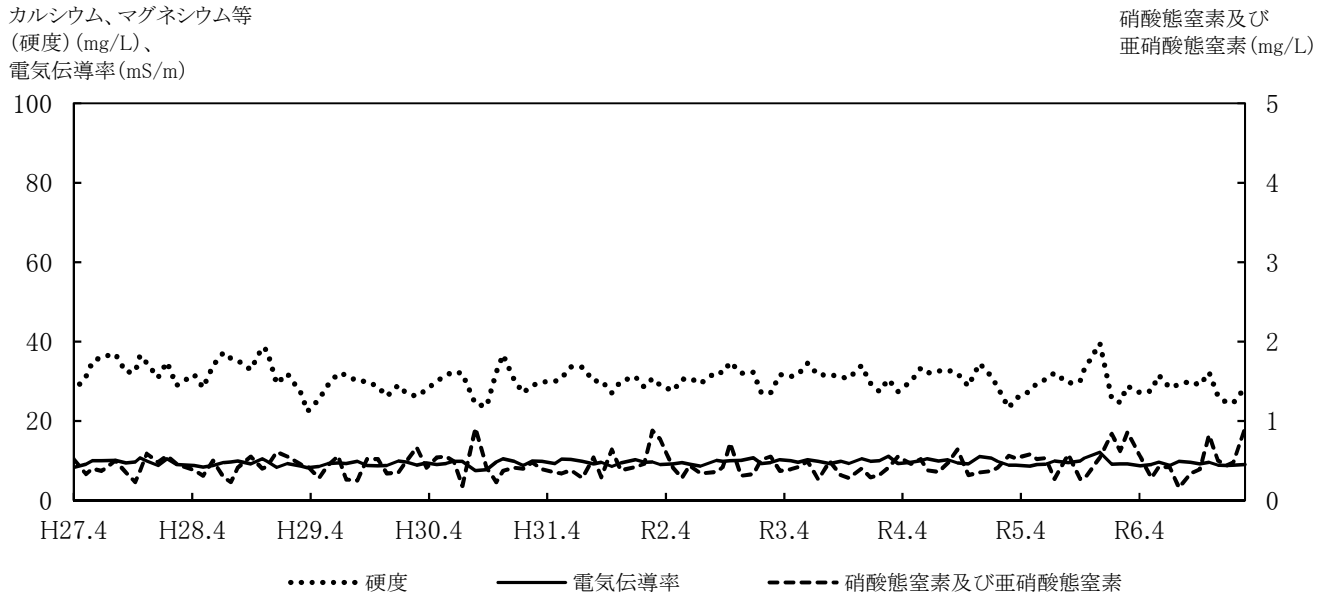

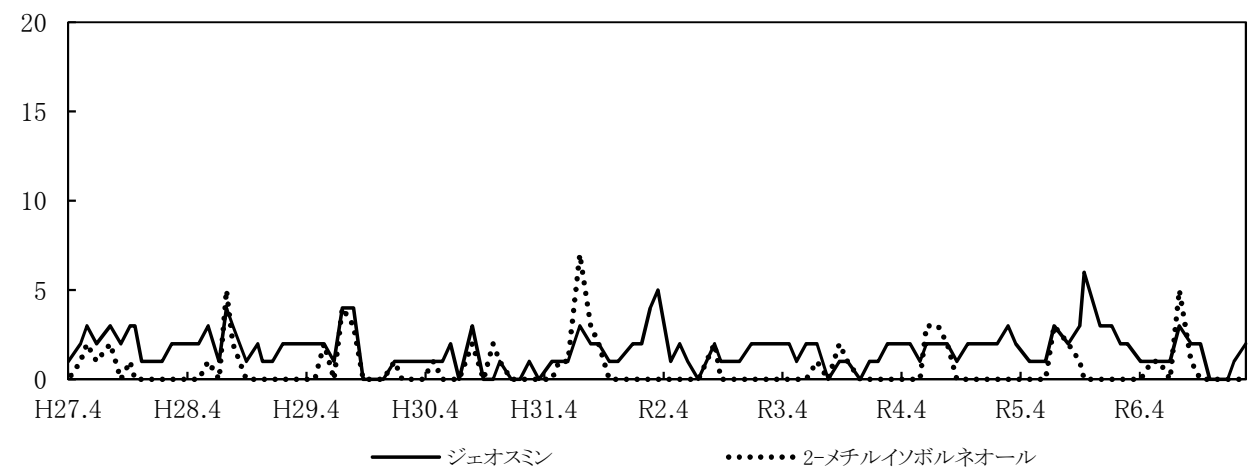

② 旭川取水口 － 三野浄水場

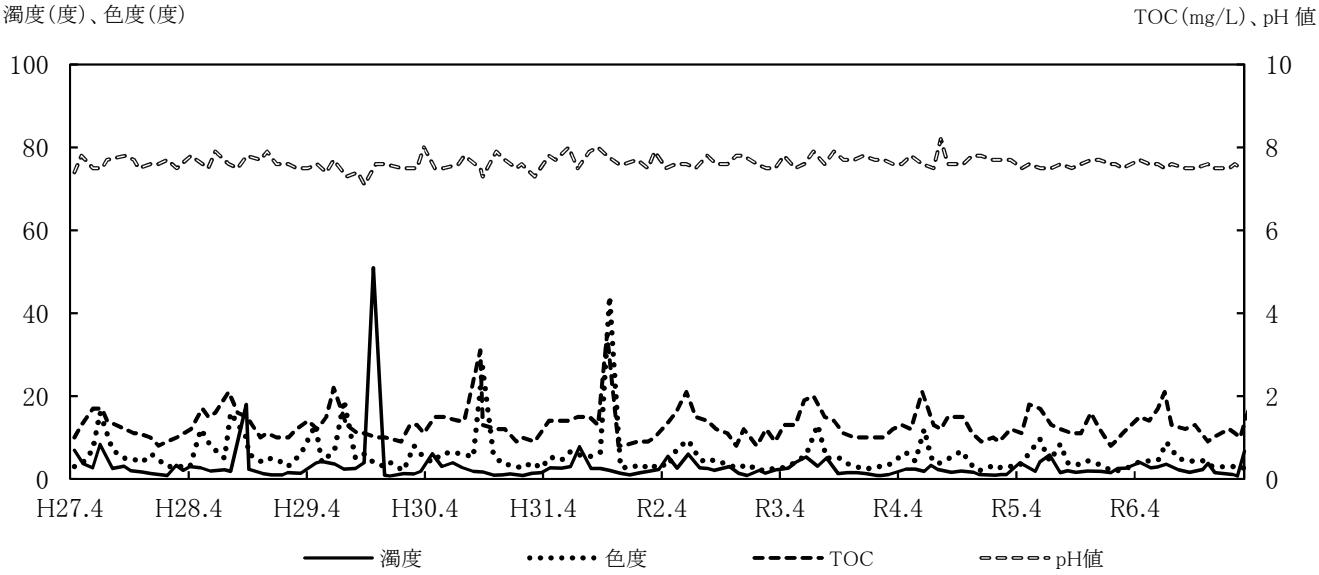

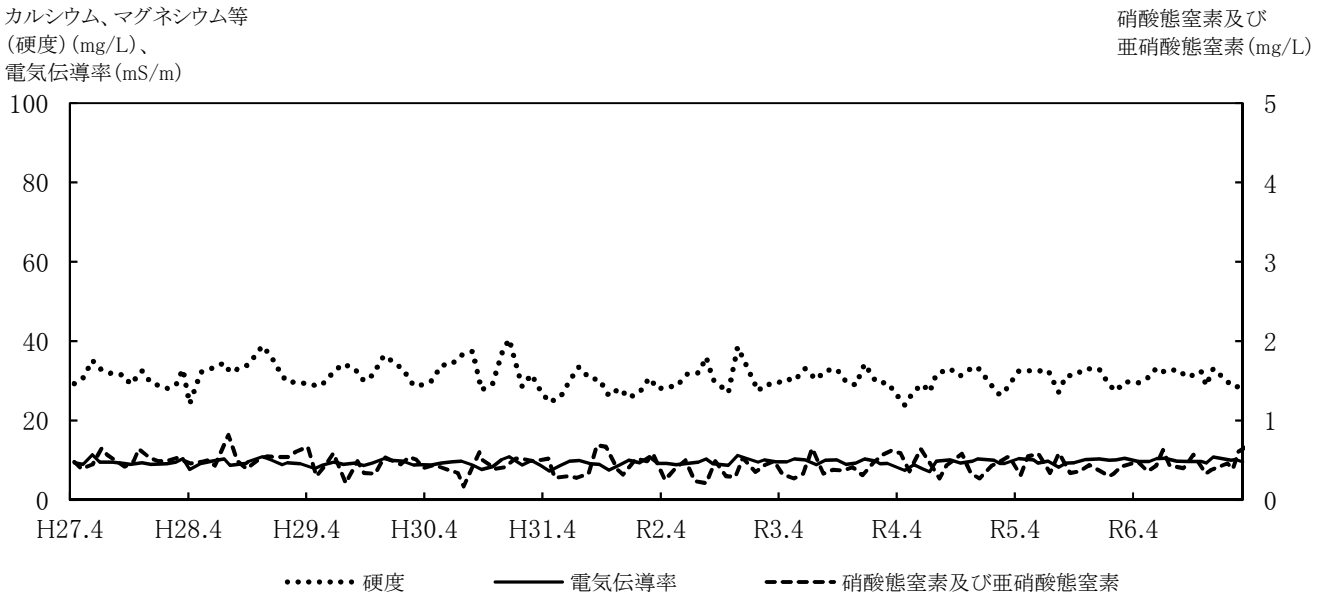

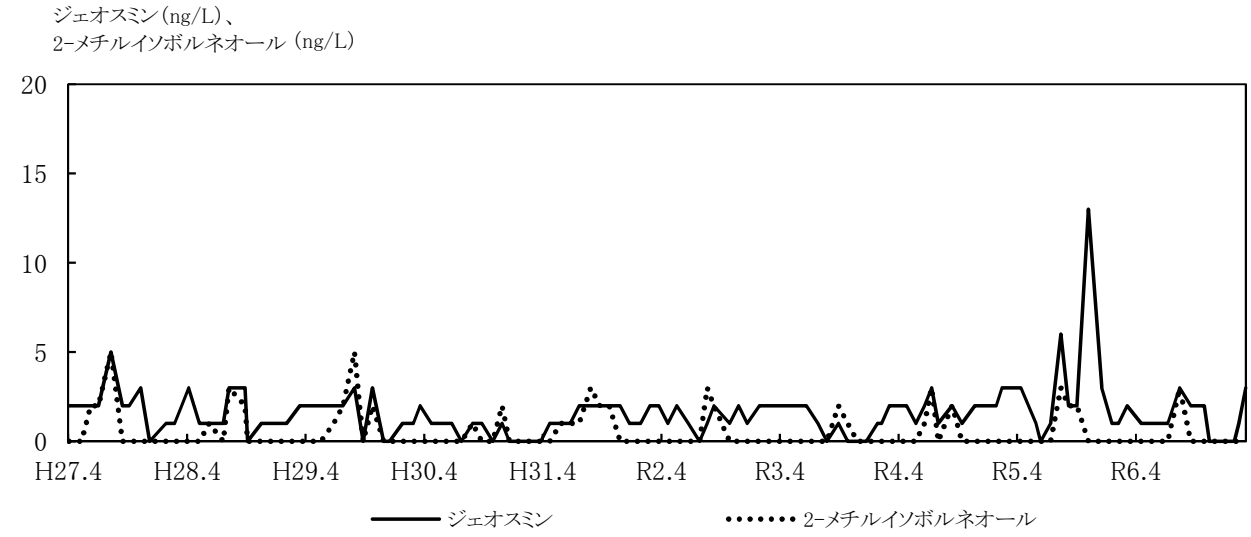

③ 中原沈砂池 － 旭東浄水場※

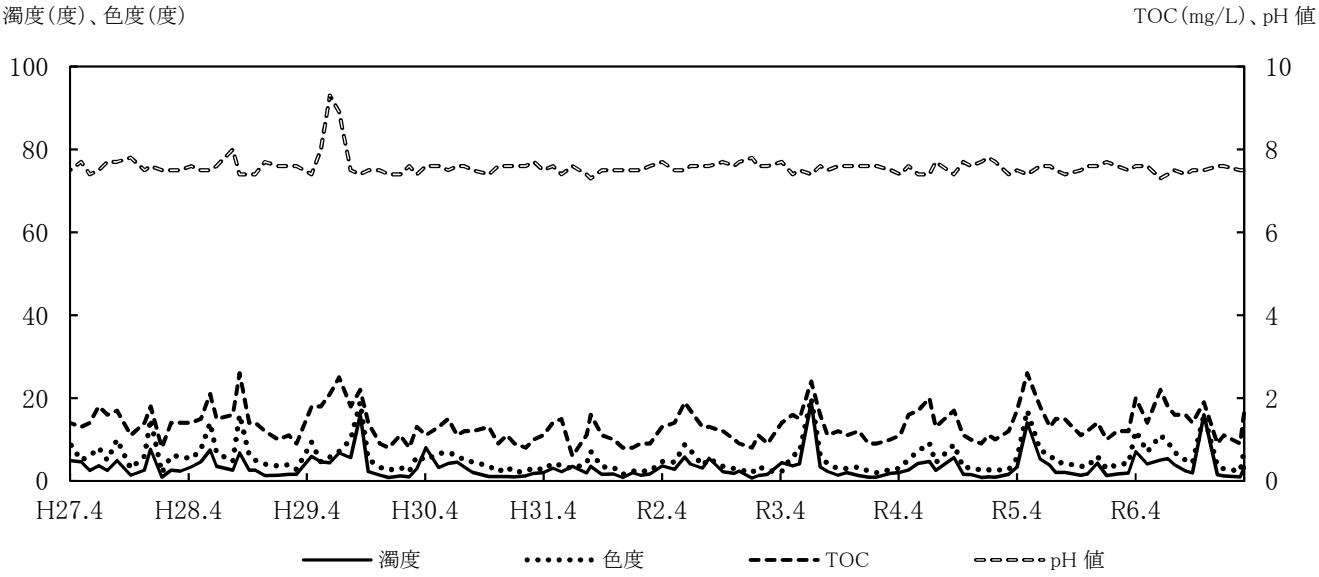

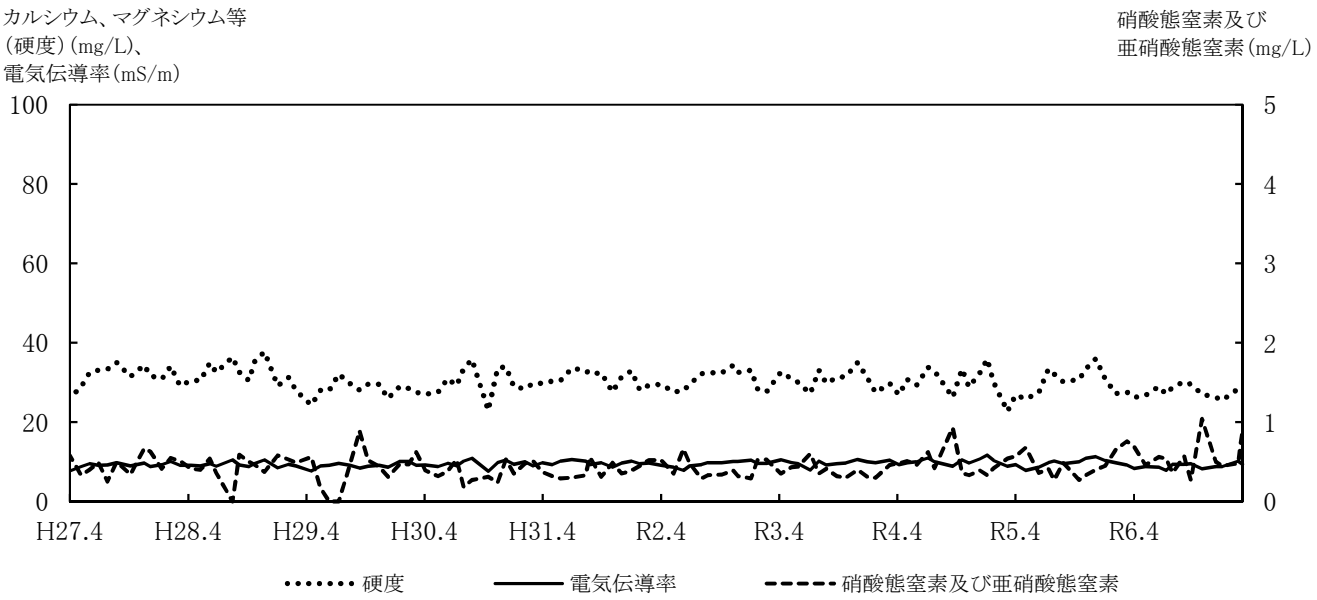

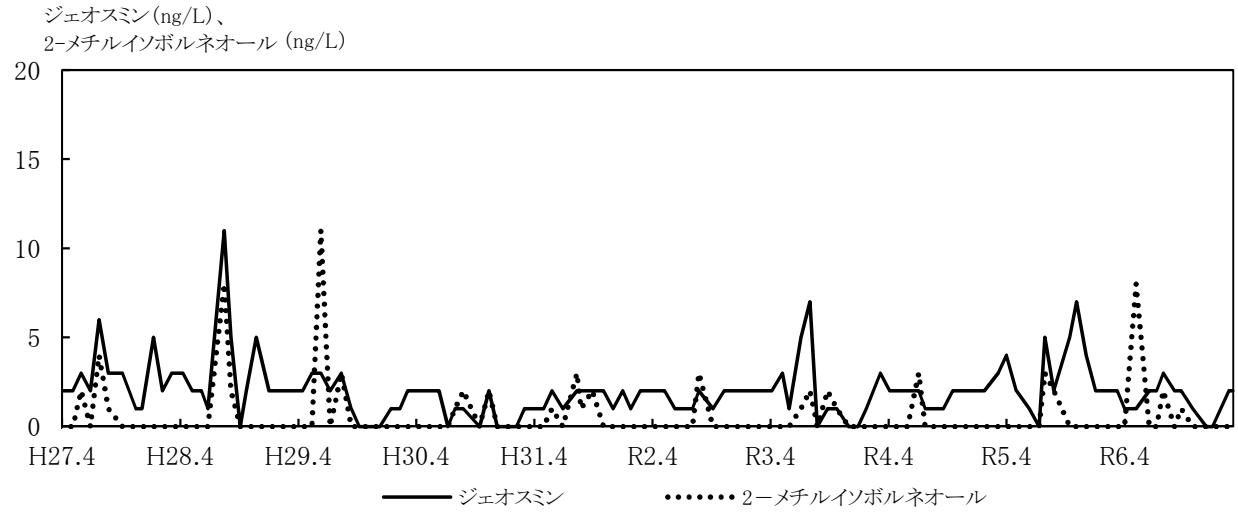

※平成27年4月から平成30年3月までは中原取水口のデータを記載

④ 川口原水 － 川口浄水場

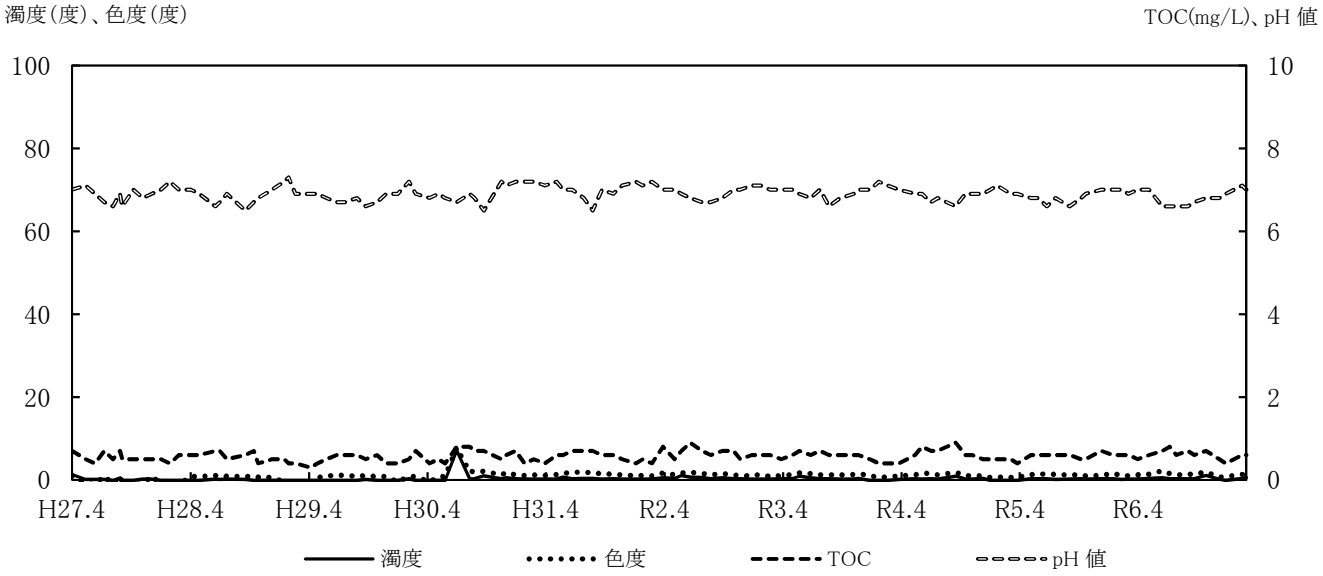

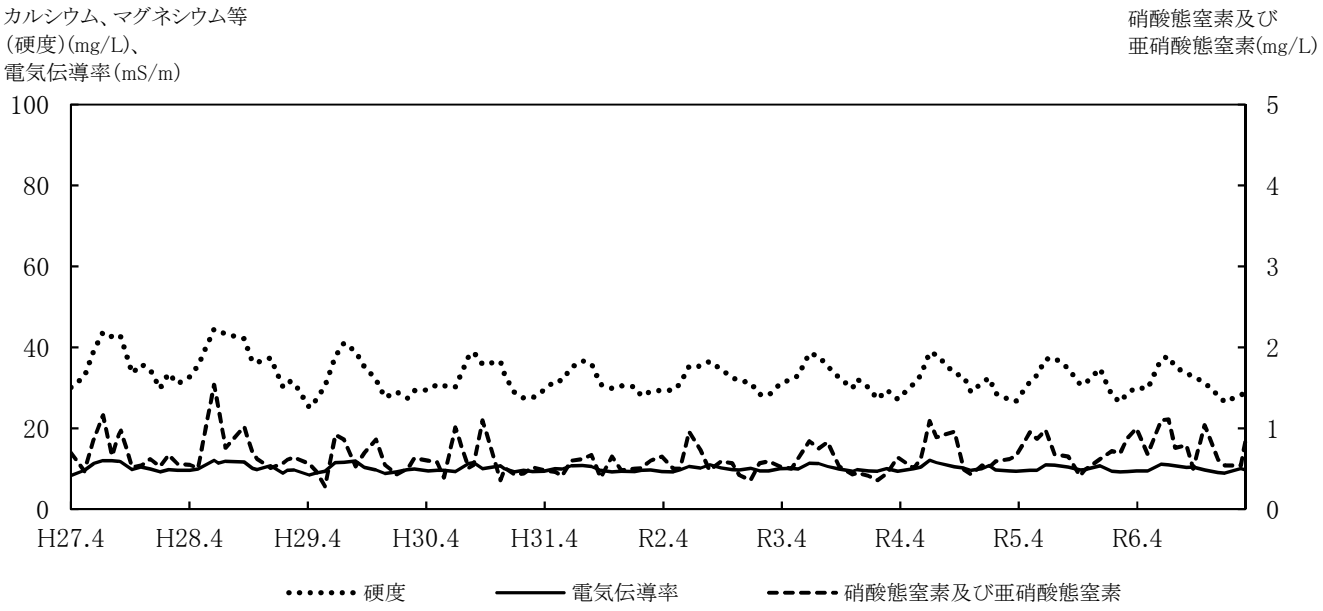

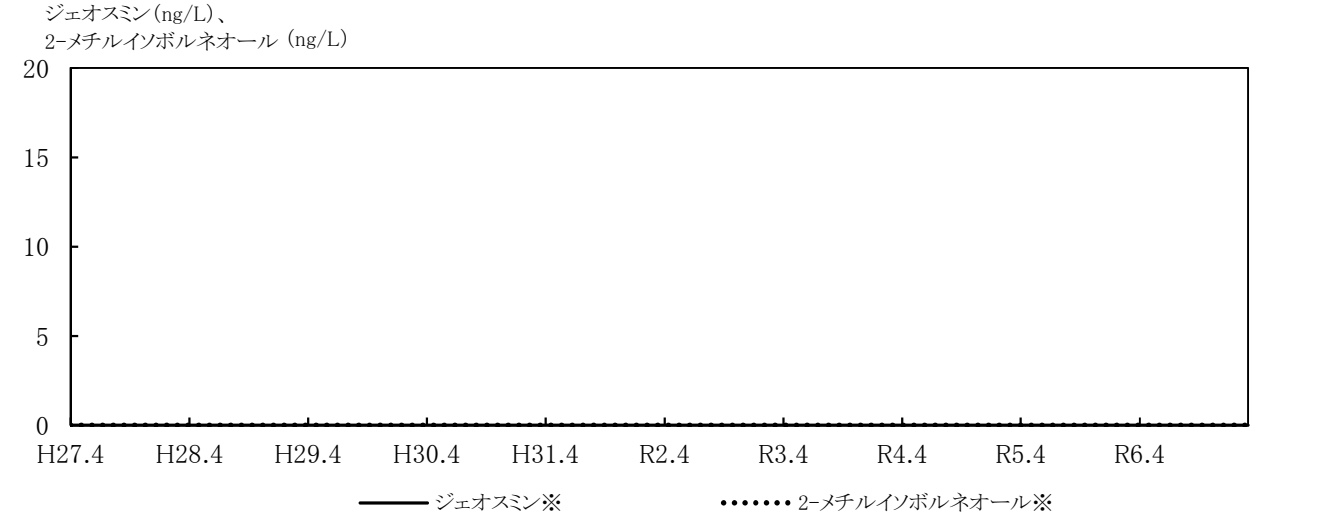

※平成27年4月から令和7年3月において、ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの測定結果(月1回)は全て不検出(1ng/L未満)

⑤ 第2取水井 － 三野浄水場

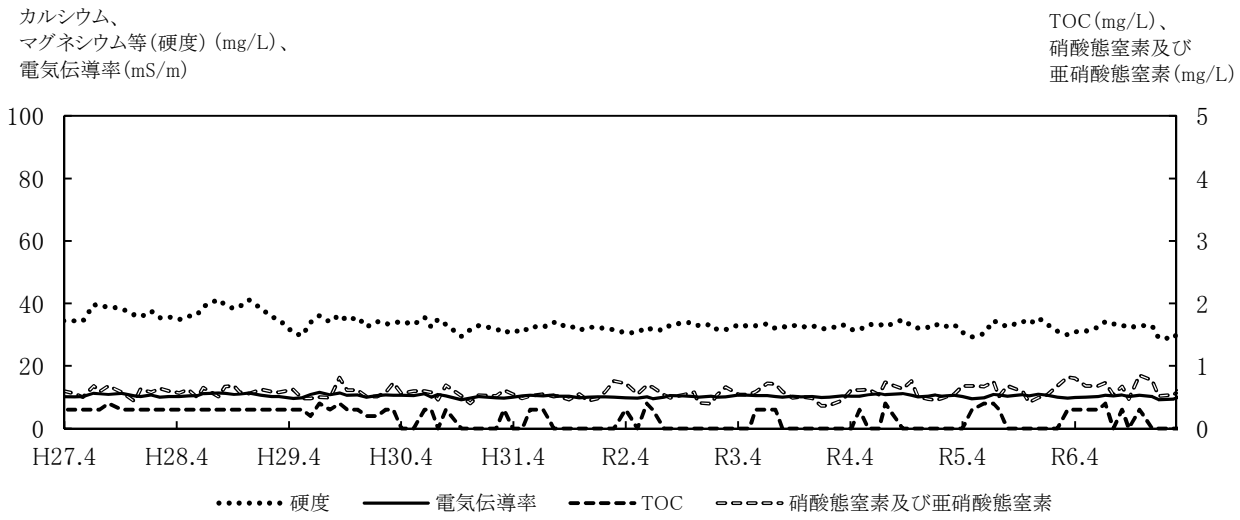

⑥ 原水井 － 旭東浄水場

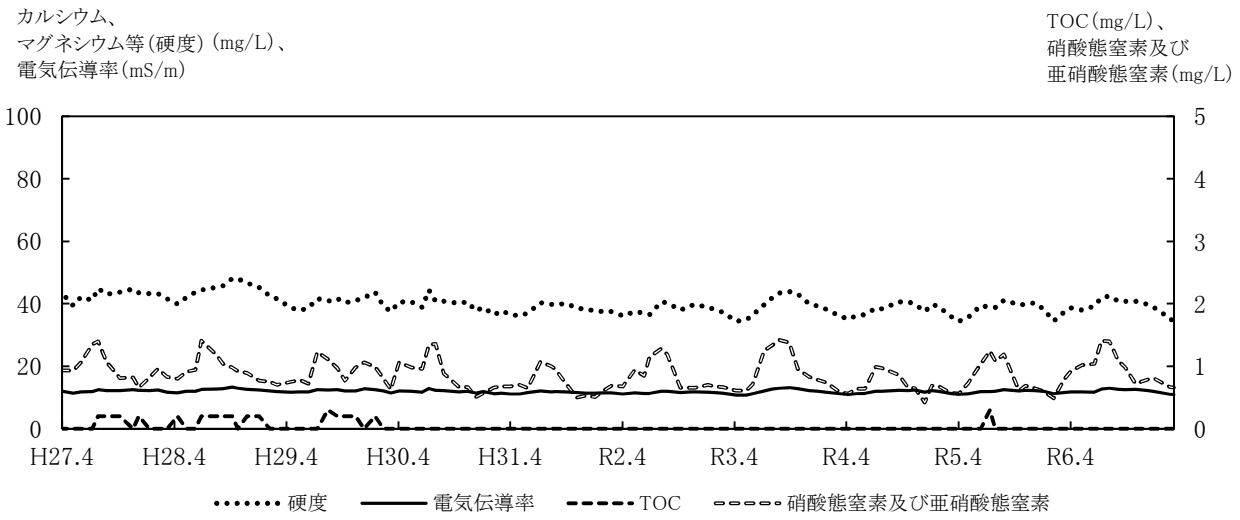

⑦ 原水井 － 山浦浄水場

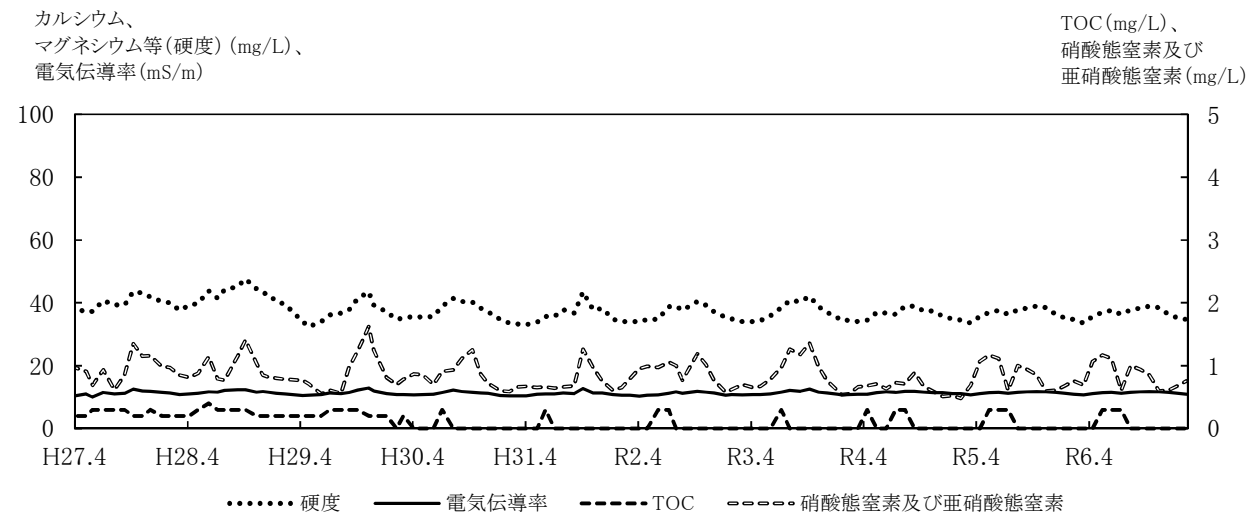

⑧ 原水井 － 牟佐浄水場

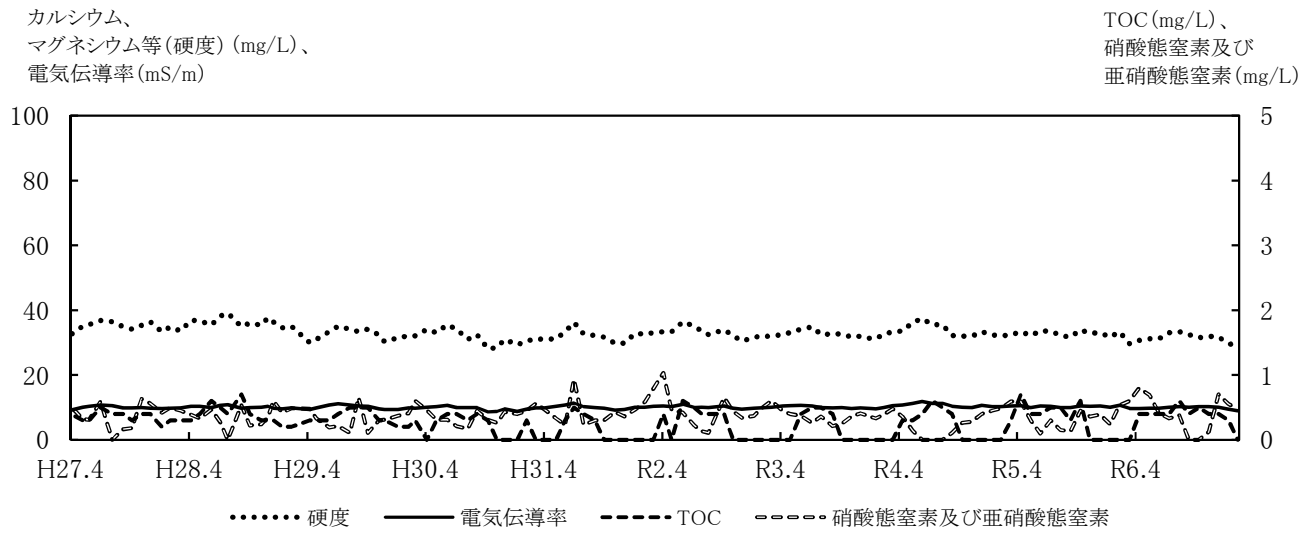

⑨ 原水井 － 矢原浄水場

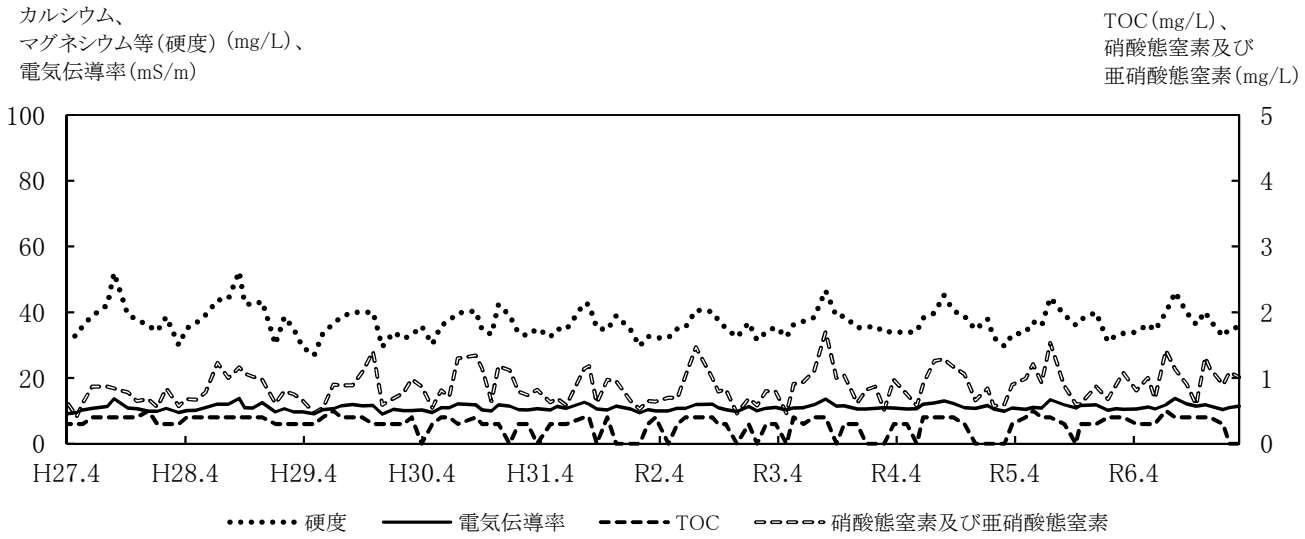

⑩ 原水井 － 宇垣浄水場

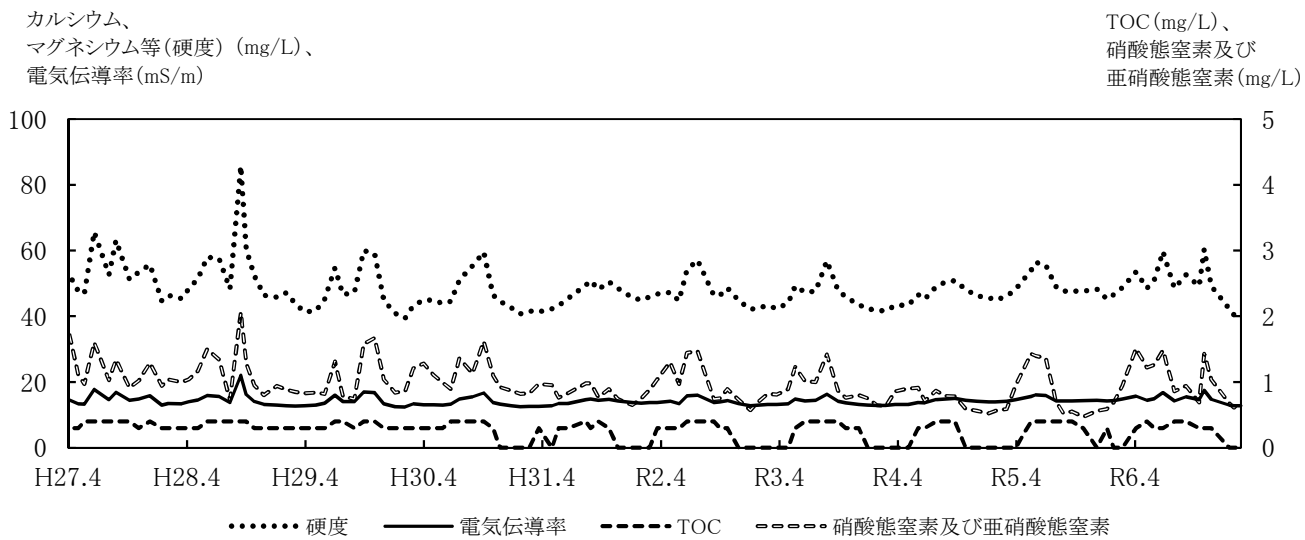

2 水質に関する問い合わせ事例

問い合わせ内容例		原因・対応例
着色現象	赤茶色の水が出る。	水道管内に発生した鉄さびが原因であることが多い。初流に色が付いている場合は、宅地内の配管のさびが疑われる。この場合、初流は飲用せず放水するか雑用水として使用する。地域一帯で出る場合や常時出る場合は、近隣工事の実施状況の確認や、必要に応じて消火栓ドレン等から放水を行う。
	浴槽に貯めた水が青く見える。	空や海が青く見えるのと同様に光の屈折、散乱、吸収などが原因である。実際に水が青く着色しているわけではない。アイボリー系の色の浴槽でよく見られる現象。銅が原因ではない。
	白濁した水が出るが、コップ等に入れてしばらく静置すると透明になる。	水道水に気泡が混ざったことが原因である。特に、冬場の給湯水で多く見られる。冷たい水が急激に温められ、溶けていた空気が膨張し細かな気泡になることで、お湯が白く濁って見える。
異臭味	さび臭い。	初流が臭うのであれば、宅地内の配管が原因である。この場合、初流は飲用せず放水するか雑用水として使用する。 配管工事直後は、接着剤の臭いがする場合があるが、使用するうちに無くなる。 溶剤成分が検出される場合は、引き込み管の上に灯油やペンキ、溶剤などをこぼして配管が溶けていることがある。 コップや排水口のにおいを水道水のにおいと感じている場合もある。
	水道水が臭い。	
	水道水の味、においがきつい。	
	カルキ臭がきつい。	
	かび臭い。	原水の植物プランクトンの増殖が原因である。浄水場での活性炭注入量を上げ、かび臭の除去を行う。健康に影響はない。
異物	白や薄緑色の異物が出る。	特定の蛇口から出ている場合は、混合水栓のフレキホースの劣化が原因である場合が多い。その場合は、メーカーに問い合わせる。
	黒い異物が出る。	
	砂のようなものが出る。	水道管工事で水道管内に砂や土が混入した場合や水道管内に塗布されているシールコート剤が剥離した場合が原因と考えられる。蛇口や消火栓ドレン等から放水を行う。
付着物	お風呂の排水溝や洗面台がピンク色になる。	空気中の雑菌が水分のある場所で繁殖したことが原因である。新築や改築をされたお客さまからの相談が多い。洗剤で変色した箇所を洗う。
	浴槽やタイルが青色になる。	給湯器から溶け出した銅イオンと皮脂や石鹸カスが反応して、青色の銅石鹸を作り、付着したことが原因である。給湯器が新しい時期によく見られる現象であり、使用に伴い落ち着いてくる。アルカリ性洗剤で変色した箇所を洗う。
	浄水器のフィルターが黒くなる。	浄水器カートリッジ内の活性炭が付着したことが原因である。
	ポットややかんに白いものがつく。	水道水のミネラル分が原因である。水を注ぎ足しせず、毎回入れ替えると付きにくくなる。ポット用洗浄剤を利用して付着物を洗浄する。
	散水栓のホースに緑色のものが付着している。	日照等で残留塩素が無くなり、藻が繁殖したことが原因である。
情報提供	結果書が欲しい。	水道局ホームページに結果書を掲載している。
	ペットボトルやポリ容器に水道水を入れた場合、どれくらい保存できるのか。	冷暗所保存で残留塩素が残っている2～3日が目安である。
	水道水にフッ素を添加しているのか。	フッ素の添加はしていない。また、今後添加する予定もない。
その他	井戸水や浄水器を通した水の検査をして欲しい。	水道局では直接お届けしている水道水の検査は行っているが、井戸水や浄水器を通した水の検査は行っていない。（希望があれば、民間の分析機関を案内する。）

3 おいしい水道水について

〈おいしい水道水の水質〉

項　　目	おいしい水研究会 の水質要件(注1)	水質管理目標設定項目 目標値	市内給水栓 令和6年度平均値
蒸発残留物	30～200mg/L	30～200mg/L	73 mg/L
硬度	10～100mg/L	10～100mg/L	34.7 mg/L
遊離炭酸	3～30mg/L	20mg/L以下	3.5 mg/L
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	3mg/L以下 (注2)	3mg/L以下	0.9 mg/L　(注5)
臭気強度	3以下　(注3)	3以下	1未満
残留塩素	0.4mg/L以下 (注4)	1.0mg/L以下	0.41 mg/L　(注6)
水温（最高）	20℃以下	－－－	35.6 ℃　(最高)

注1　厚生省（現厚生労働省）おいしい水研究会による「おいしい水の要件」（1985年）。

注2　過マンガン酸カリウム消費量の値は有機物量を示し、多いと渋みを付け、多量に含むと塩素の消費量に影響して水の味を損なう。

注3　多くの人が異臭味を感じない水準である。

注4　多くの人が塩素臭を気にならない濃度である。

注5　全有機炭素（TOC）の量を過マンガン酸カリウム消費量に換算した。

注6　毎日検査及び水質監視局の平均値である。

4 岡山市水道局機構及び水質試験所事務分担 （令和7年3月31日現在）

(1)機構

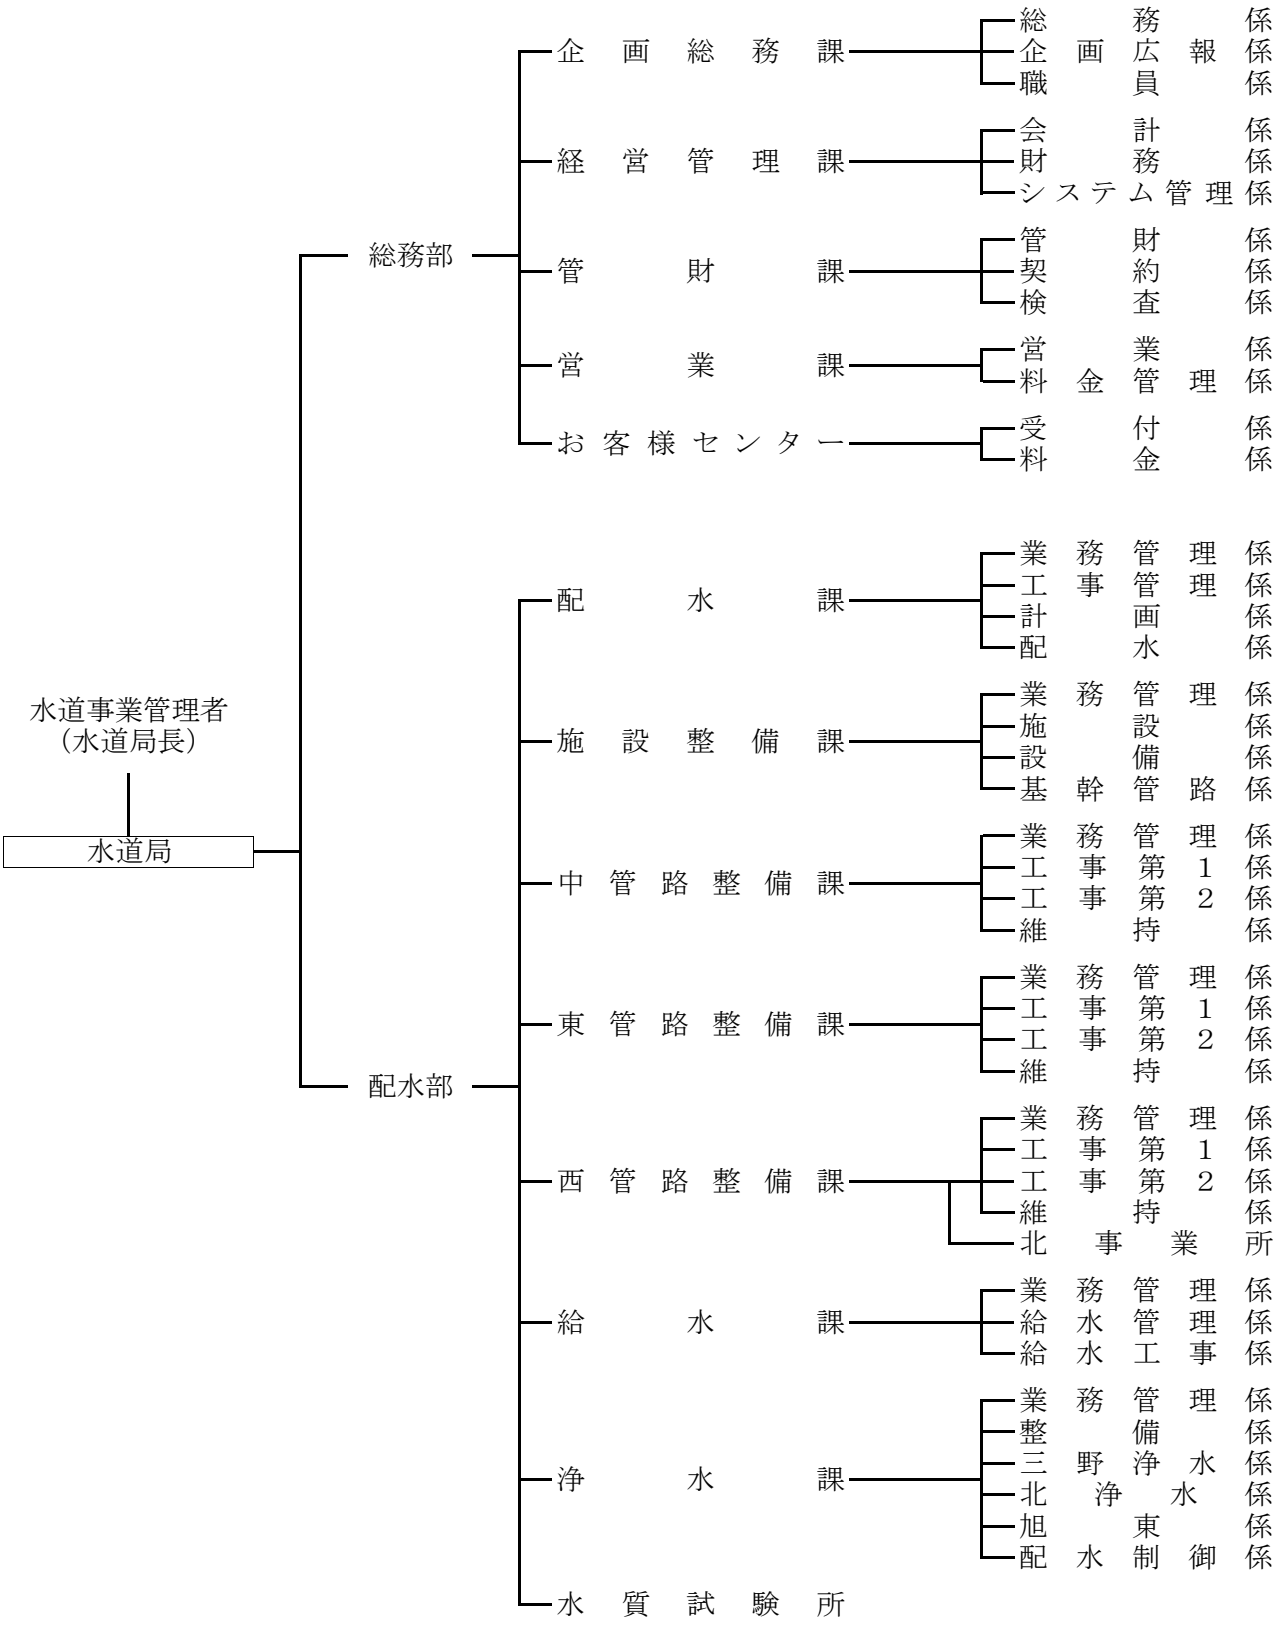

(2)水質試験所事務分担

①水質試験に関すること。
②水質の調査及び研究に関すること。
③水質の管理指導に関すること。
④所内庶務に関すること。

令和 6 年度　水質試験年報(第 65 集)

発　行　　〒700-0802
岡山市北区三野一丁目２－１
岡山市水道局　配水部　水質試験所