

保護継電器試験場所 位置図 S=1/50000

1/3

● = 三野浄水場管理

菅野第2加圧ポンプ場

横井第2加圧ポンプ場

芳賀加圧ポンプ場

工業用水ポンプ場

三野浄水場


西辛川加圧ポンプ場

矢坂山加圧ポンプ場

吉備津加圧ポンプ場

大内田加圧ポンプ場


妹尾加圧ポンプ場

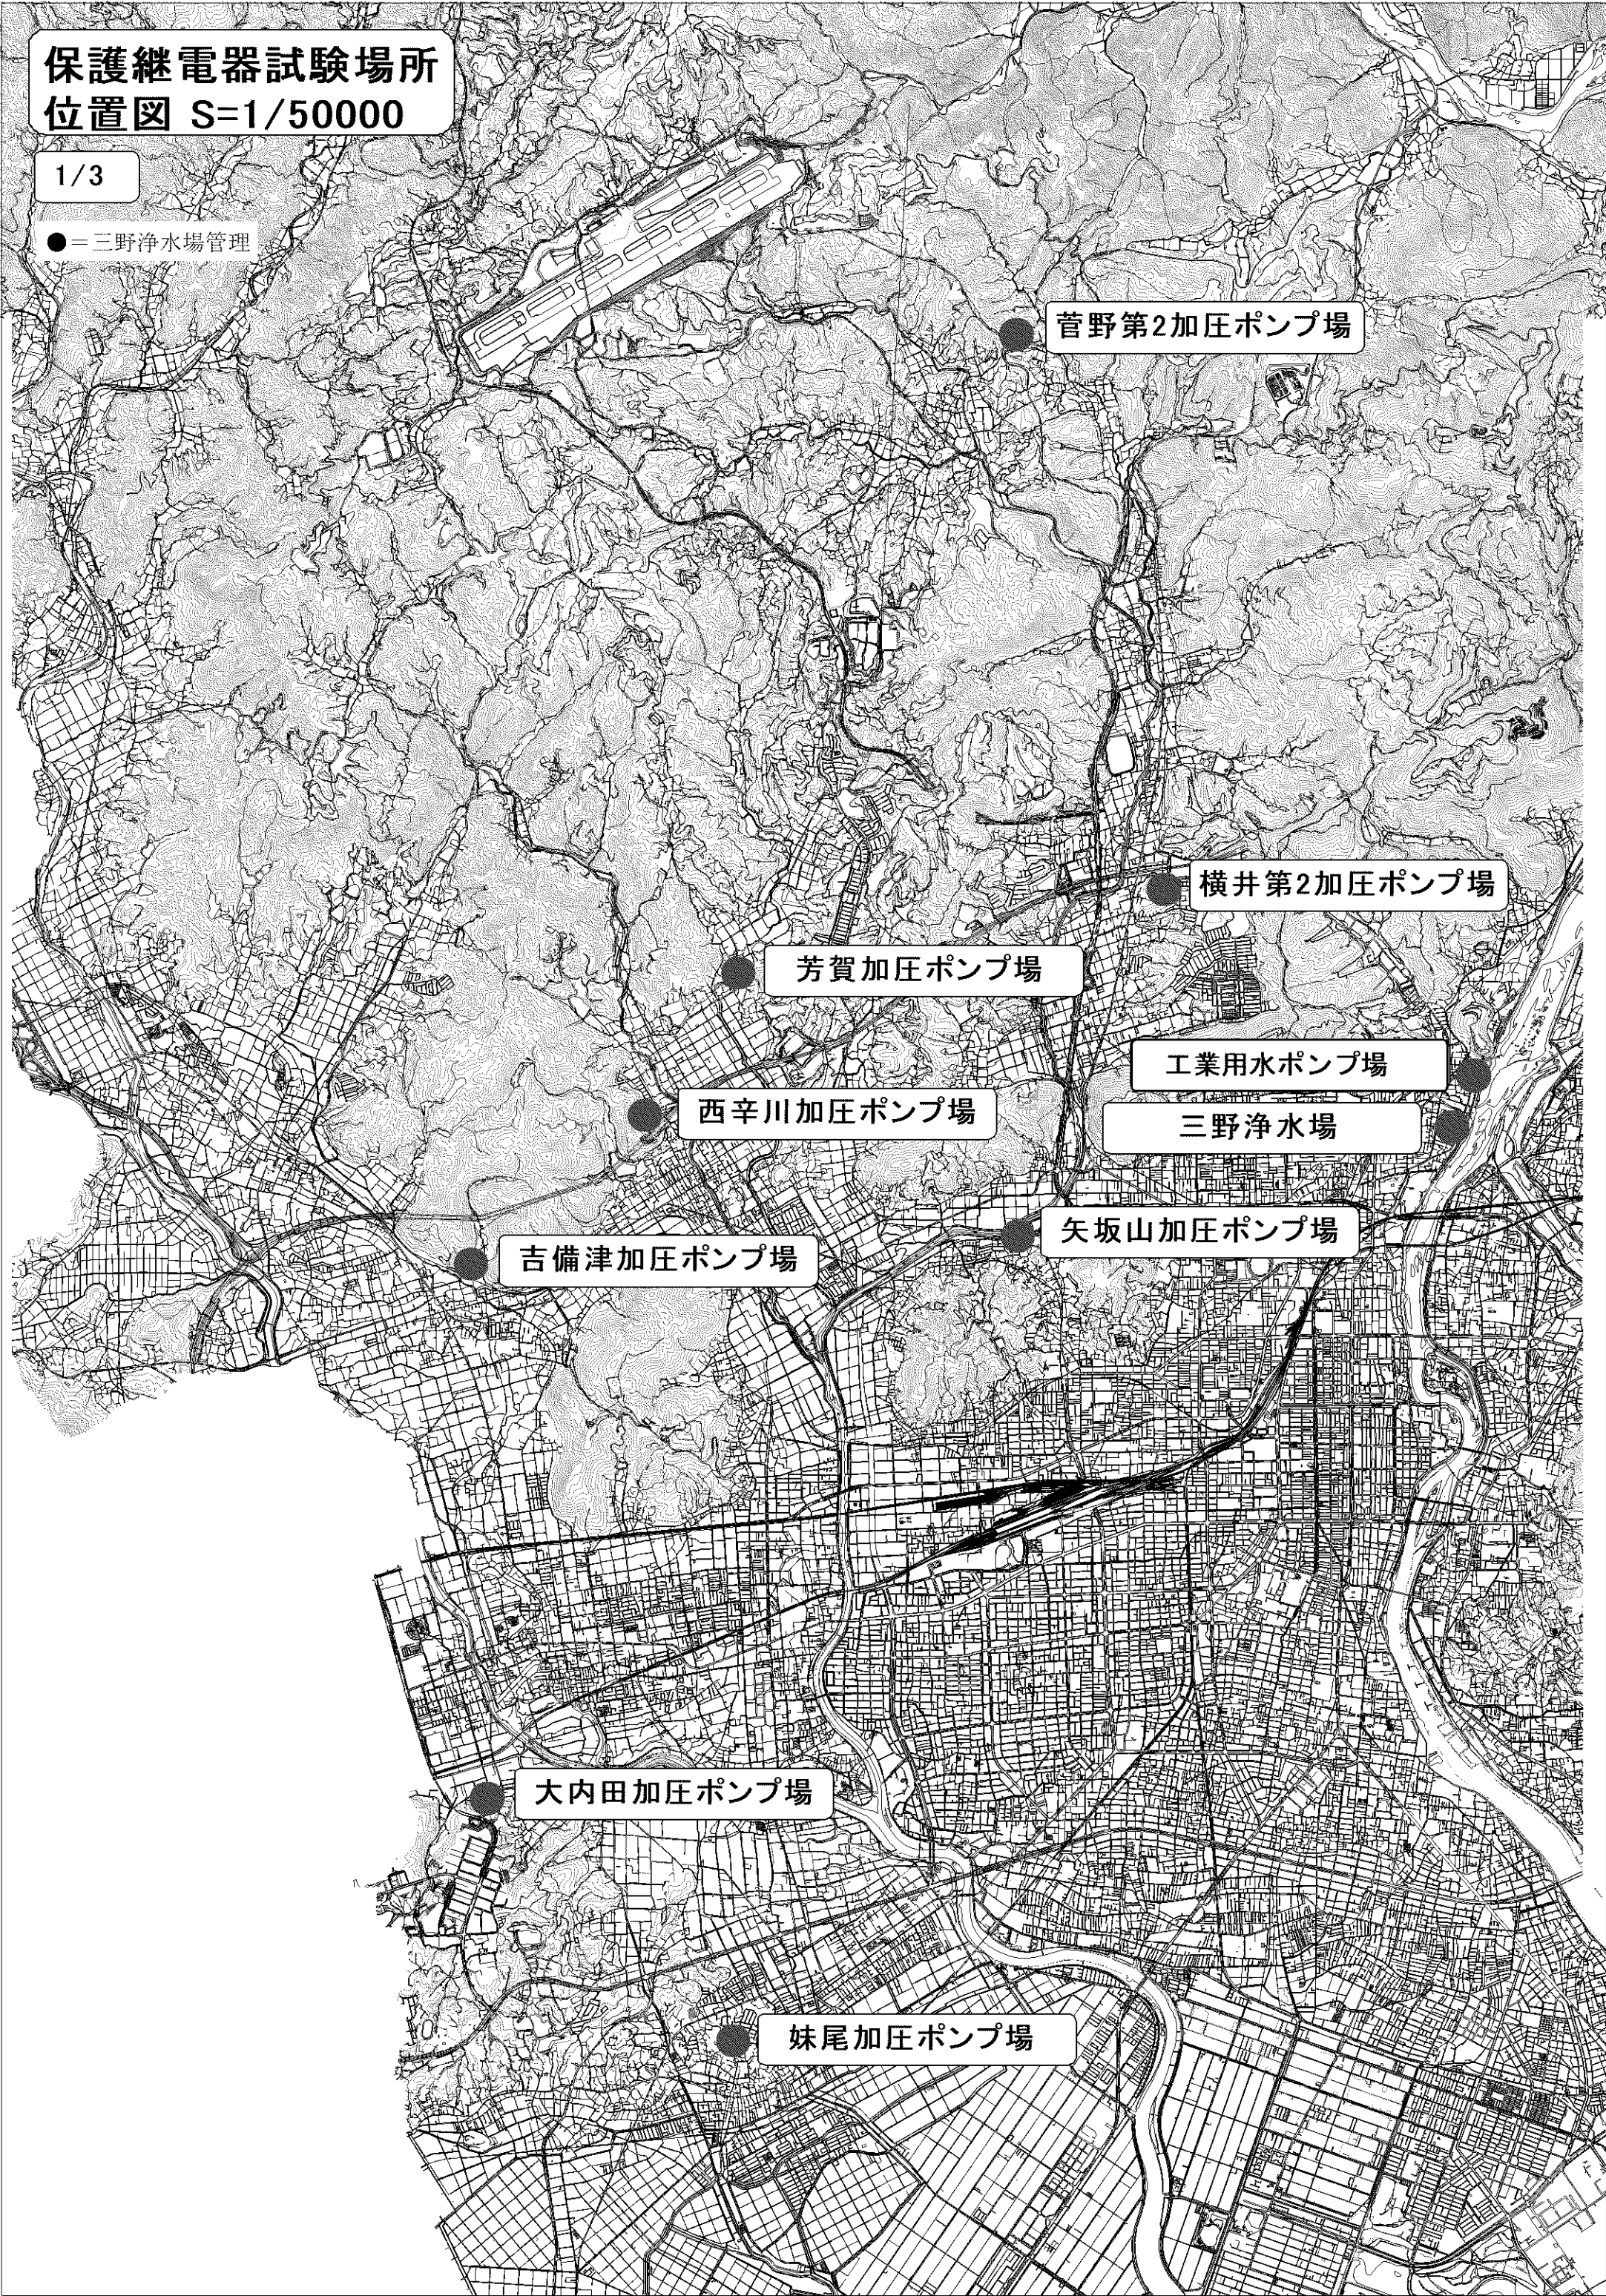

保護継電器試験場所
位置図 S=1/60000

2/3

■ = 旭東浄水場管理

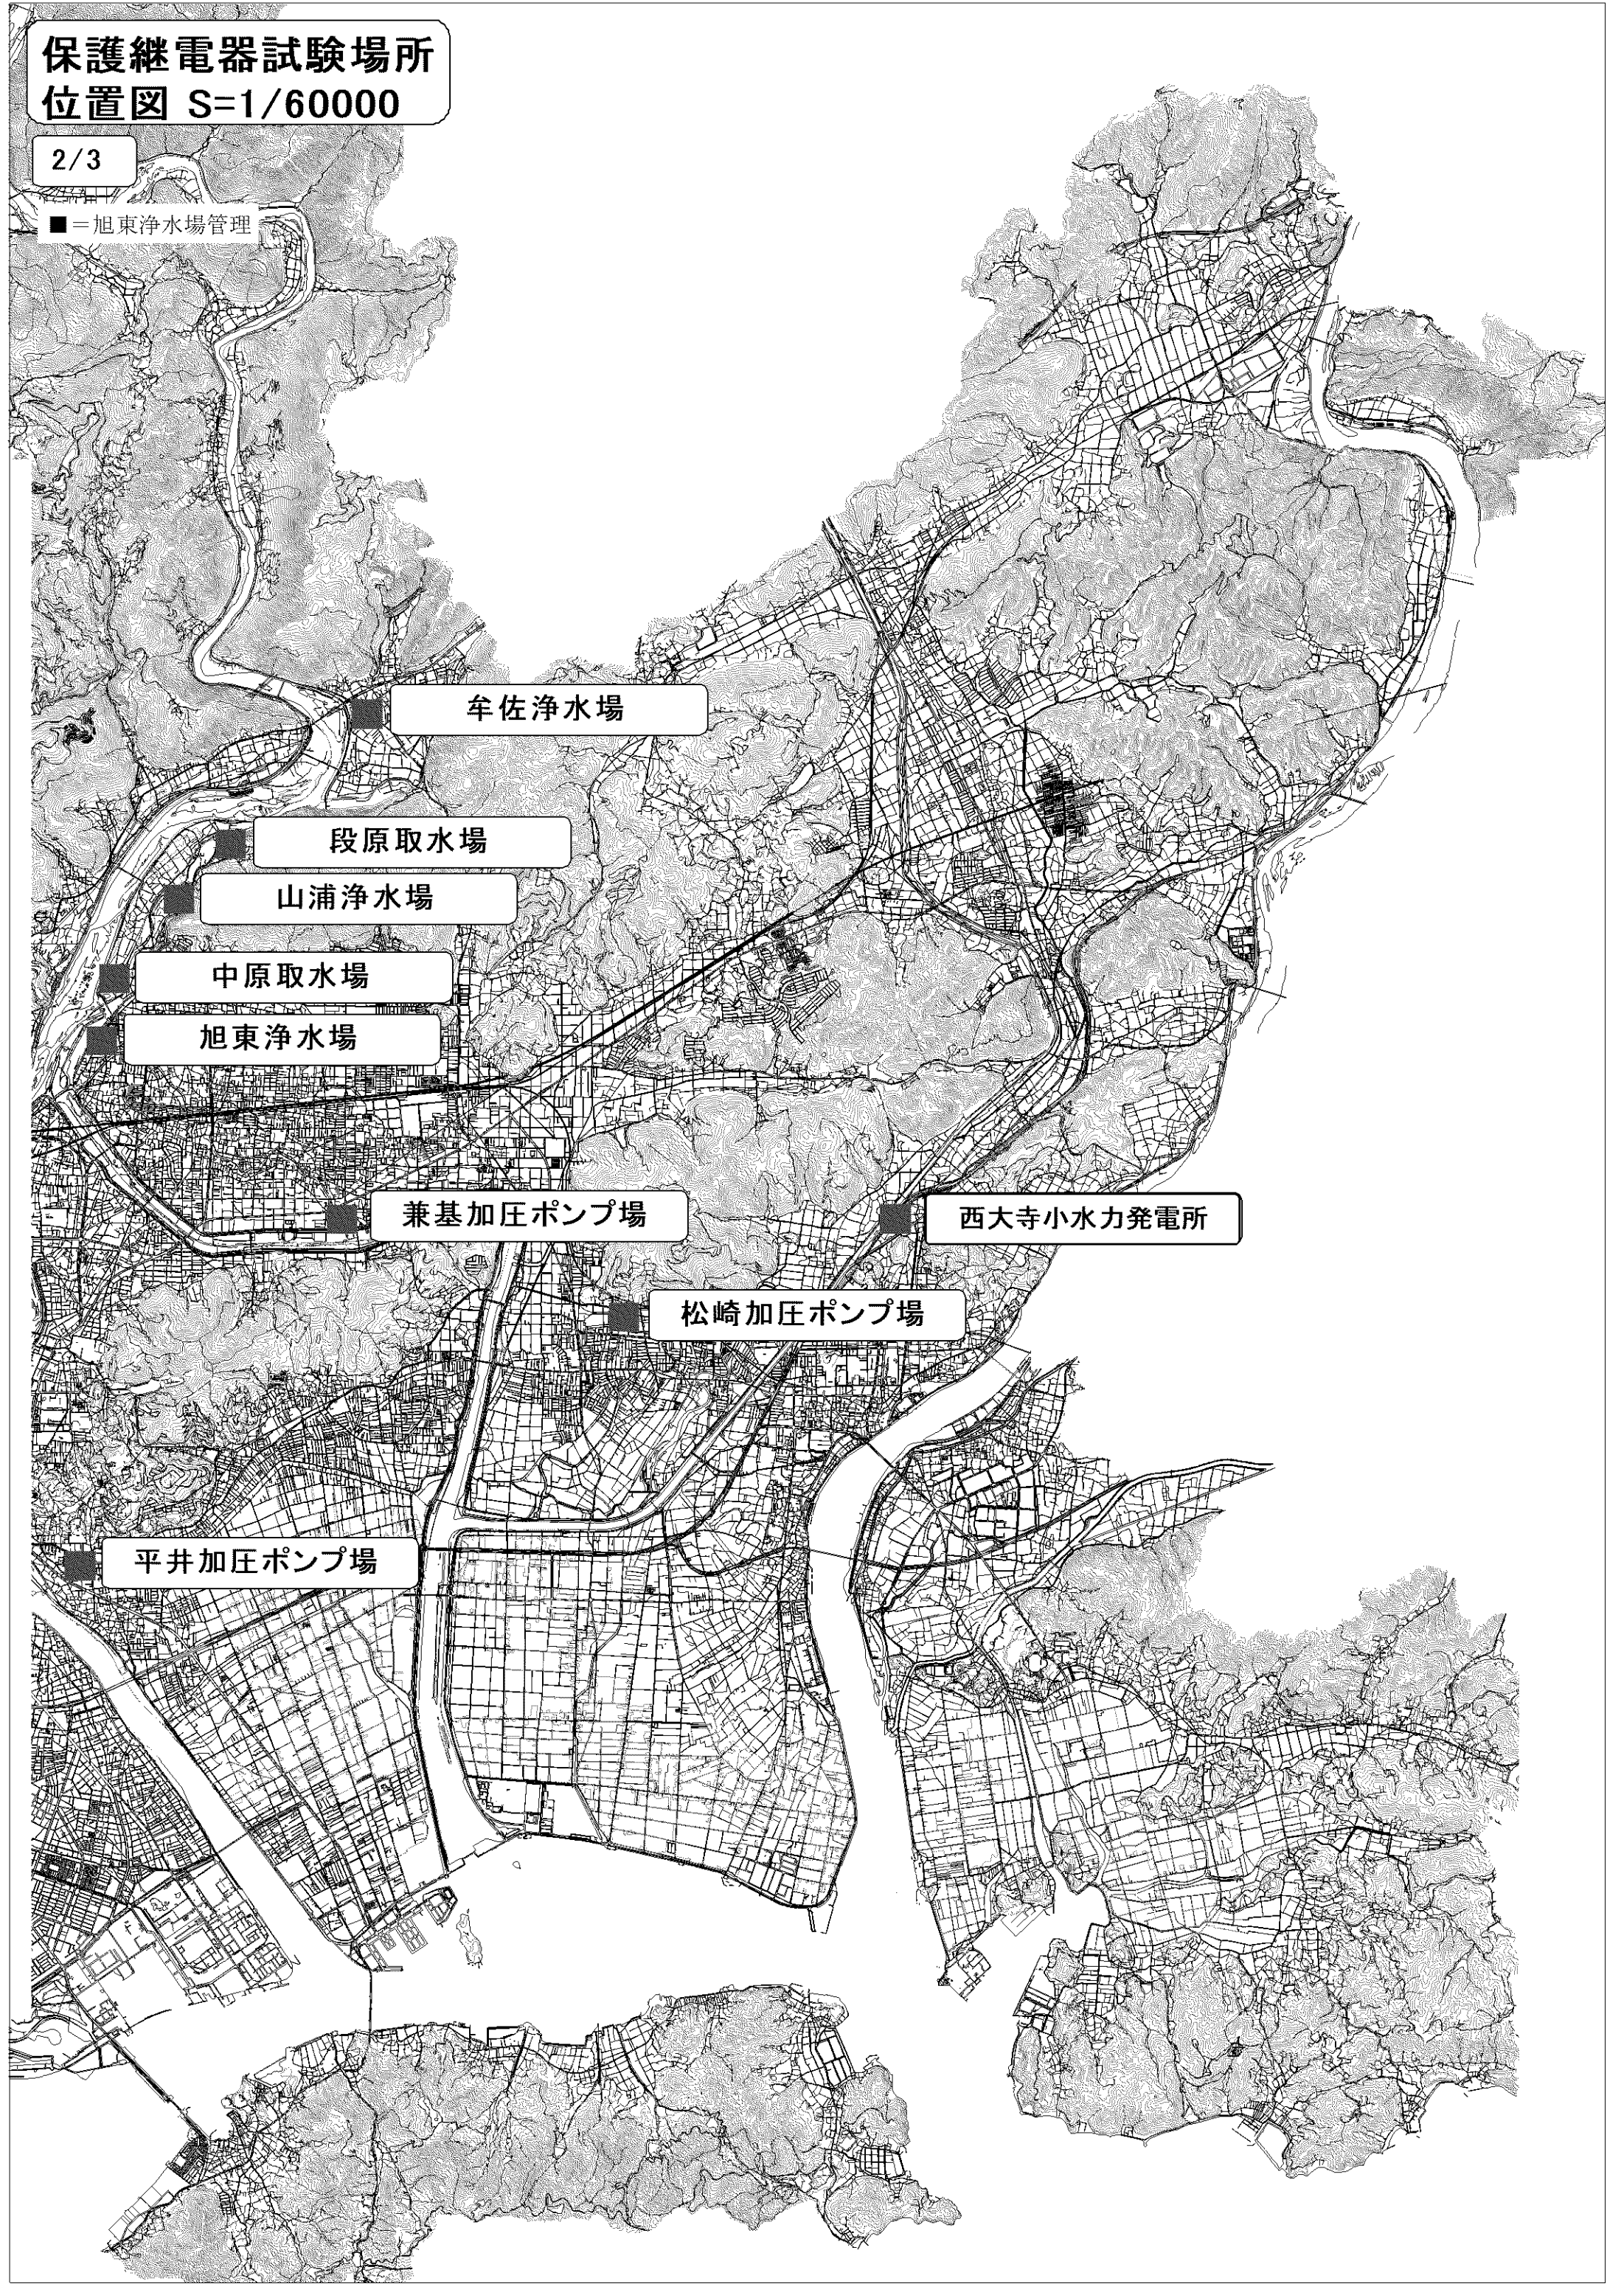

牟佐浄水場

段原取水場

山浦浄水場

中原取水場

旭東浄水場

兼基加圧ポンプ場

西大寺小水力発電所

松崎加圧ポンプ場

平井加圧ポンプ場

保護継電器試験場所
位置図 S=1/30000

3/3

★＝北浄水係管理

川口浄水場

矢原浄水場

金川取水場

